

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název zadavatele: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637
Zastoupený: Ing. Antonínem Tesaříkem, ředitelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Chladicí jednotka na operační sály“

A-TECHNOLOGY s.r.o.
Střelecká 108
691 42 Valtice

Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

VYLUČUJE

účastníka **A-TECHNOLOGY s.r.o.** z další účasti v zadávacím řízení, v souladu s ustanovením par. 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Odůvodnění:

Zadavatel rozhoduje o vyloučení účastníka v souladu s ustanovením par. 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu, že účastník nesplnil zadávací podmínky.

Nabídka účastníka byla zkontrolována z hlediska splnění technických parametrů nabízeného zařízení. Hodnotící komise provedla posouzení splnění technických parametrů nabízeného zařízení. Posouzení zpracoval člen hodnotící komise Milan Pospíšil.

Z posouzených technických parametrů uvedených v nabídce vyplývá, že nabízené zařízení nesplňuje technické parametry v níže uvedených parametrech:

Chladicí výkon minimálně 330 kW
Maximální příkon chladicí jednotky 122 kW
Akustický výkon maximálně 86 dB(A), dle ISO 9614-1
Akustický tlak v 10m maximálně 54 dB(A)
Minimální výkon 76 kW
Médium voda 14°C/8°C
Tlaková ztráta na výparníku maximálně 16 kPa
Výpočtová teplota okolí 35 °C
Chladivo R410A
Maximální množství chladiva 36 kg (ekvivalent 74t CO ₂)
Počet chladivových okruhů 2
Typ kompresorů scroll
Počet kompresorů (regulačních stupňů) minimálně 5

400V-3f-50Hz
Maximální proud nesmí být vyšší než 255A
Startovací proud 391A
Provozní hmotnost maximálně 1 980kg
Rozměry (délka x šířka x výška) maximálně 3 620mm x 2 260mm x 2 340mm

Nabízené zařízení nesplňuje technické parametry požadované zadavatelem a nabídka účastníka tedy nesplňuje zadávací podmínky. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhoduje o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Poučení:

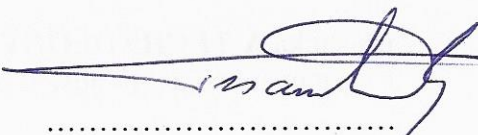
Námítky proti vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka.

V Hodoníně dne: 9.9.2020

Zpracoval:

Ing. Karel Prchal

Investiční referent


.....
Ing. Antonín Tesařík
ředitel

