


HLAVNÍ PROJ.		Ing. Jaroslav Kreslík Riegrova 13a, 612 00 BRNO tel. 420 608 97 66 23 e-mail: kreslikj@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav KRESLÍK		
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav KRESLÍK		
OBJEDNATEL	Domov Božice, p o., Božice 188, 671 64 Božice		
AKCE Rekonstrukce kotelny hlavní budovy D.1.4.3 MĚŘENÍ A REGULACE		DRUH DOKUM.	DPS
		ZAKÁZKA Č.	
		DATUM	03/2020
		FORMÁT	5xA4
		MĚŘÍTKO	--
SCHÉMA REGULACE		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<div> <div> <div>BTx.y</div> <div></div> <div>SNÍMAČ TEPLOTY</div> </div> <div> <div>BPx.y</div> <div></div> <div>SNÍMAČ TLAKU</div> </div> <div> <div>BPx.y</div> <div></div> <div>SNÍMAČ DIFERENCIÁLNÍHO TLAKU</div> </div> <div> <div>BTx.y</div> <div></div> <div>SNÍMAČ TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI</div> </div> <div> <div>BTx.y</div> <div></div> <div>SNÍMAČ TEPLOTY A KONCENTRACE CO2</div> </div> <div> <div>BFx.y</div> <div></div> <div>SNÍMAČ MNOŽSTVÍ (PRŮTOKU) VZDUCHU</div> </div> <div> <div>BL.x.y</div> <div></div> <div>SNÍMAČ KONCENTRACE CO2</div> </div> <div> <div>STx.y</div> <div></div> <div>REGULÁTOR TEPLOTY (THERMOSTAT)</div> </div> <div> <div>SPx.y</div> <div></div> <div>REGULÁTOR DIFERENCIÁLNÍHO TLAKU</div> </div> <div> <div>SHx.y</div> <div></div> <div>REGULÁTOR RELATIVNÍ VLHKOSTI</div> </div> <div> <div>SL.x.y</div> <div></div> <div>REGULÁTOR VÝSKYTU CO</div> </div> <div> <div>S.x.y</div> <div></div> <div>MECHANICKÝ SPÍNAČ</div> </div> <div> <div>Mx.y</div> <div></div> <div>KLAPKA SE SERVOPOHONEM</div> </div> <div> <div>Mx.y</div> <div></div> <div>VENTIL SE SERVOPOHONEM</div> </div> <div> <div>Mx.y</div> <div></div> <div>SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM</div> </div> <div> <div></div> <div>VENTILÁTOR</div> </div> <div> <div>xMy</div> <div></div> <div>OBĚHOVÉ ČERPADLO</div> </div> <div> <div>xFMy</div> <div></div> <div>FREKVENČNÍ MĚNIČ</div> </div> <div> <div>xQM.y</div> <div></div> <div>SERVISNÍ VYPÍNAČ</div> </div> <div> <div>FDx.y</div> <div></div> <div>POŽÁRNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM</div> </div> <div> <div>FWGx.y</div> <div></div> <div>POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SERVOPOHONEM</div> </div> <div> <div></div> <div>OHŘÍVAČ</div> </div> <div> <div></div> <div>CHLADIČ</div> </div> <div> <div></div> <div>ZVLHČOVAČ</div> </div> <div> <div></div> <div>DESKOVÝ REKUPERÁTOR</div> </div> <div> <div></div> <div>ROTAČNÍ REKUPERÁTOR</div> </div> <div> <div></div> <div>FILTR</div> </div> <div> <div></div> <div>MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA</div> </div> <div> <div></div> <div>MĚŘIČ SPOTŘEBY CHLADU</div> </div> <div> <div></div> <div>MĚŘIČ SPOTŘEBY VODY (VODOMĚR)</div> </div> <div> <div></div> <div>MĚŘIČ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE (ELEKTROMĚR)</div> </div> <div> <div></div> <div>MĚŘIČ SPOTŘEBY PLYNU (PLYNOMĚR)</div> </div> </div>																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<div> <div>Vypracoval: Ing. Kreslík</div> <div>Datum: 03/2020</div> <div>Měřítko: není</div> </div>				<div> <div>Změna:</div> <div>Vypracoval:</div> <div>Datum:</div> </div>				<div> <div>Obsah listu:</div> <div>LEGENDA</div> </div>				<div> <div>Akce: Rekonstrukce kotleny hlavní budovy</div> <div>Obsah:</div> <div>SCHEMA REGULACE</div> </div>				<div> <div>Zak. č.:</div> <div>V.č.:</div> <div>D.1.4.3.21</div> </div>		<div> <div>Listů: 5</div> <div>List: 2</div> </div>	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KOTELNA

ROZVADEČ DT1

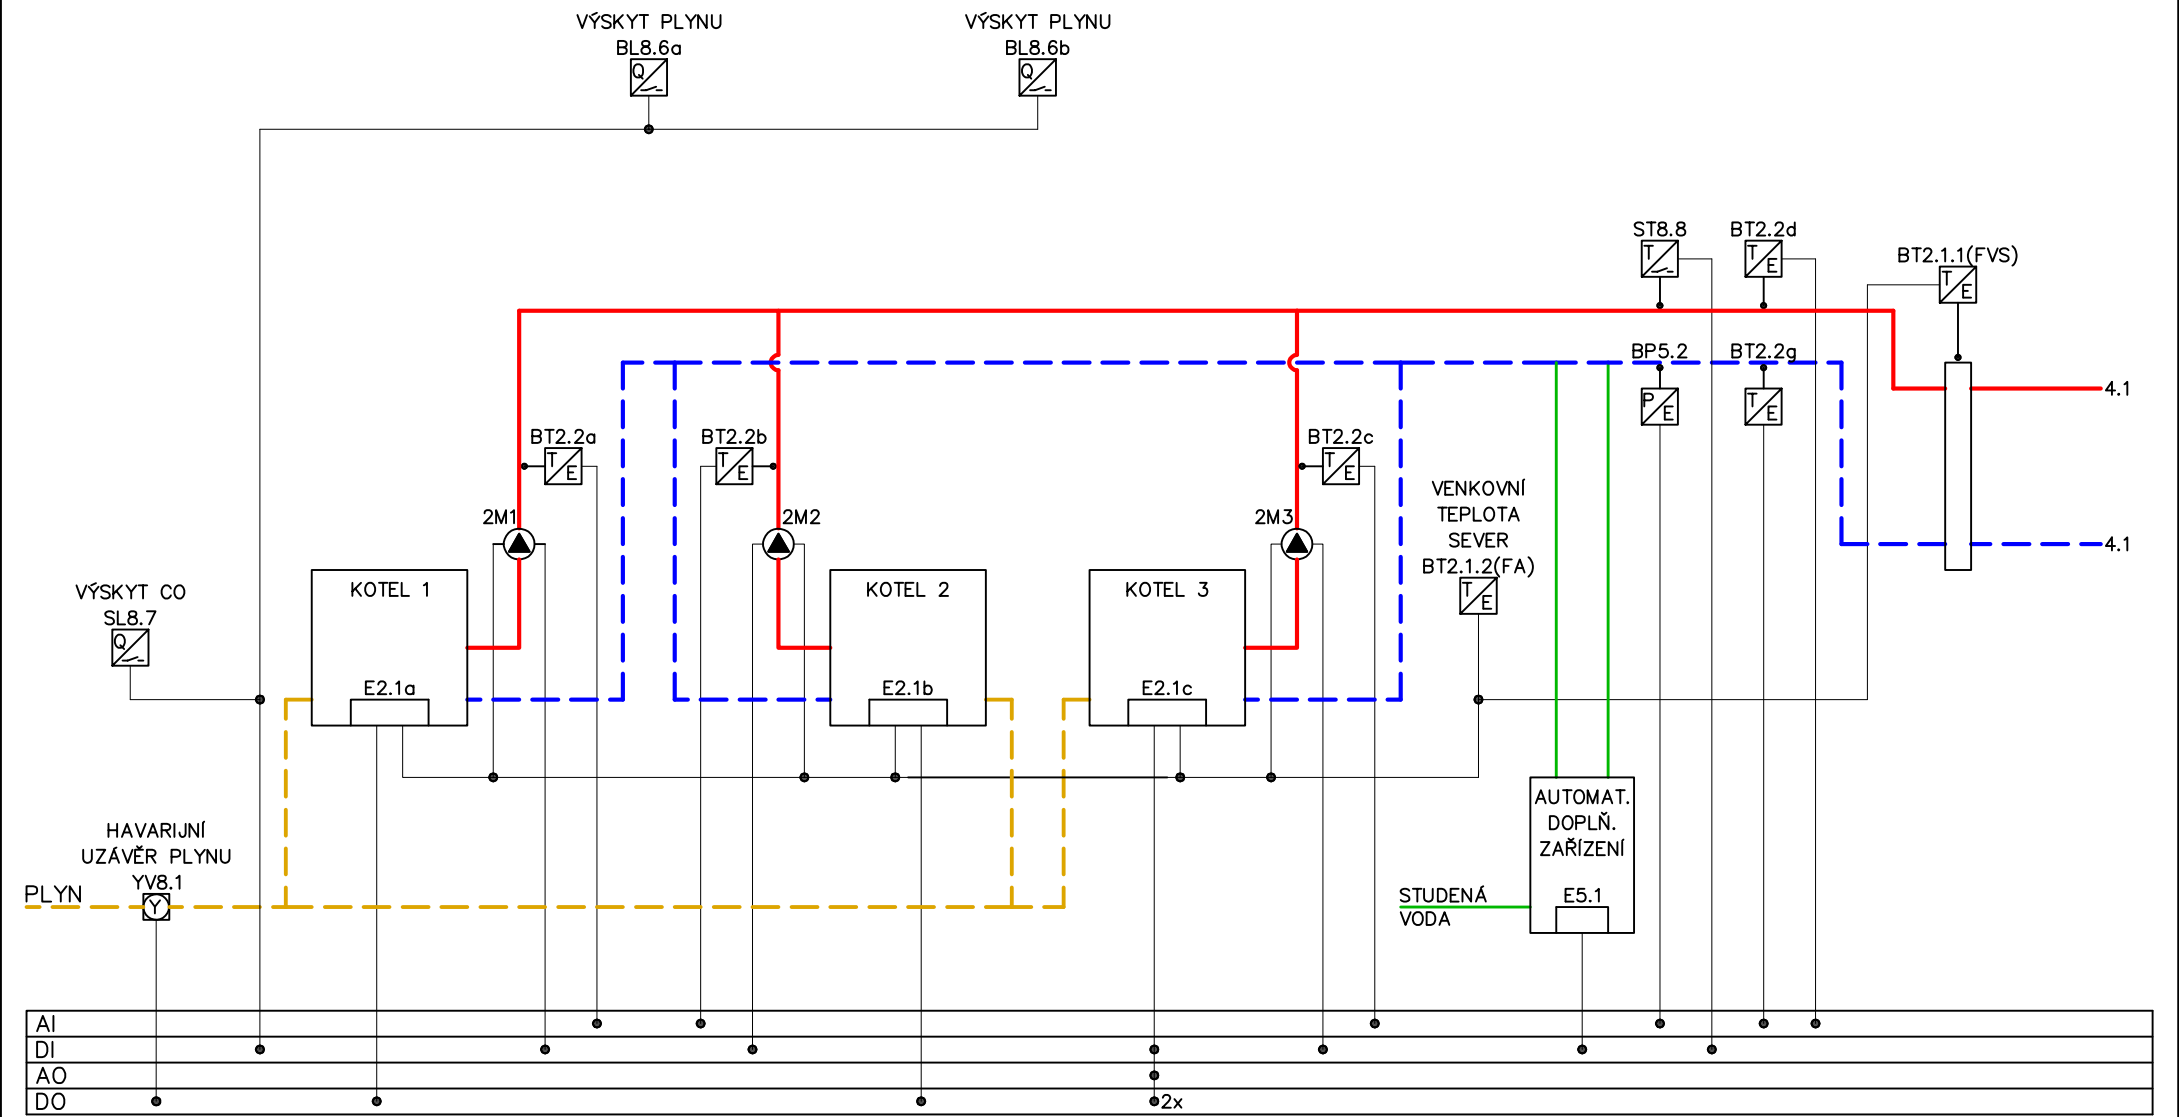

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslík				Změna:				Obsah listu:				Akce: Rekonstrukce kotelný hlavní budovy				Zak. č.:		Listů: 5	
Datum: 03/2020				Vypracoval:				KOTELNA				Obsah:				V.č.:		List:	
Měřítko: není				Datum:								SCHEMA REGULACE				D.1.4.3.21		3	

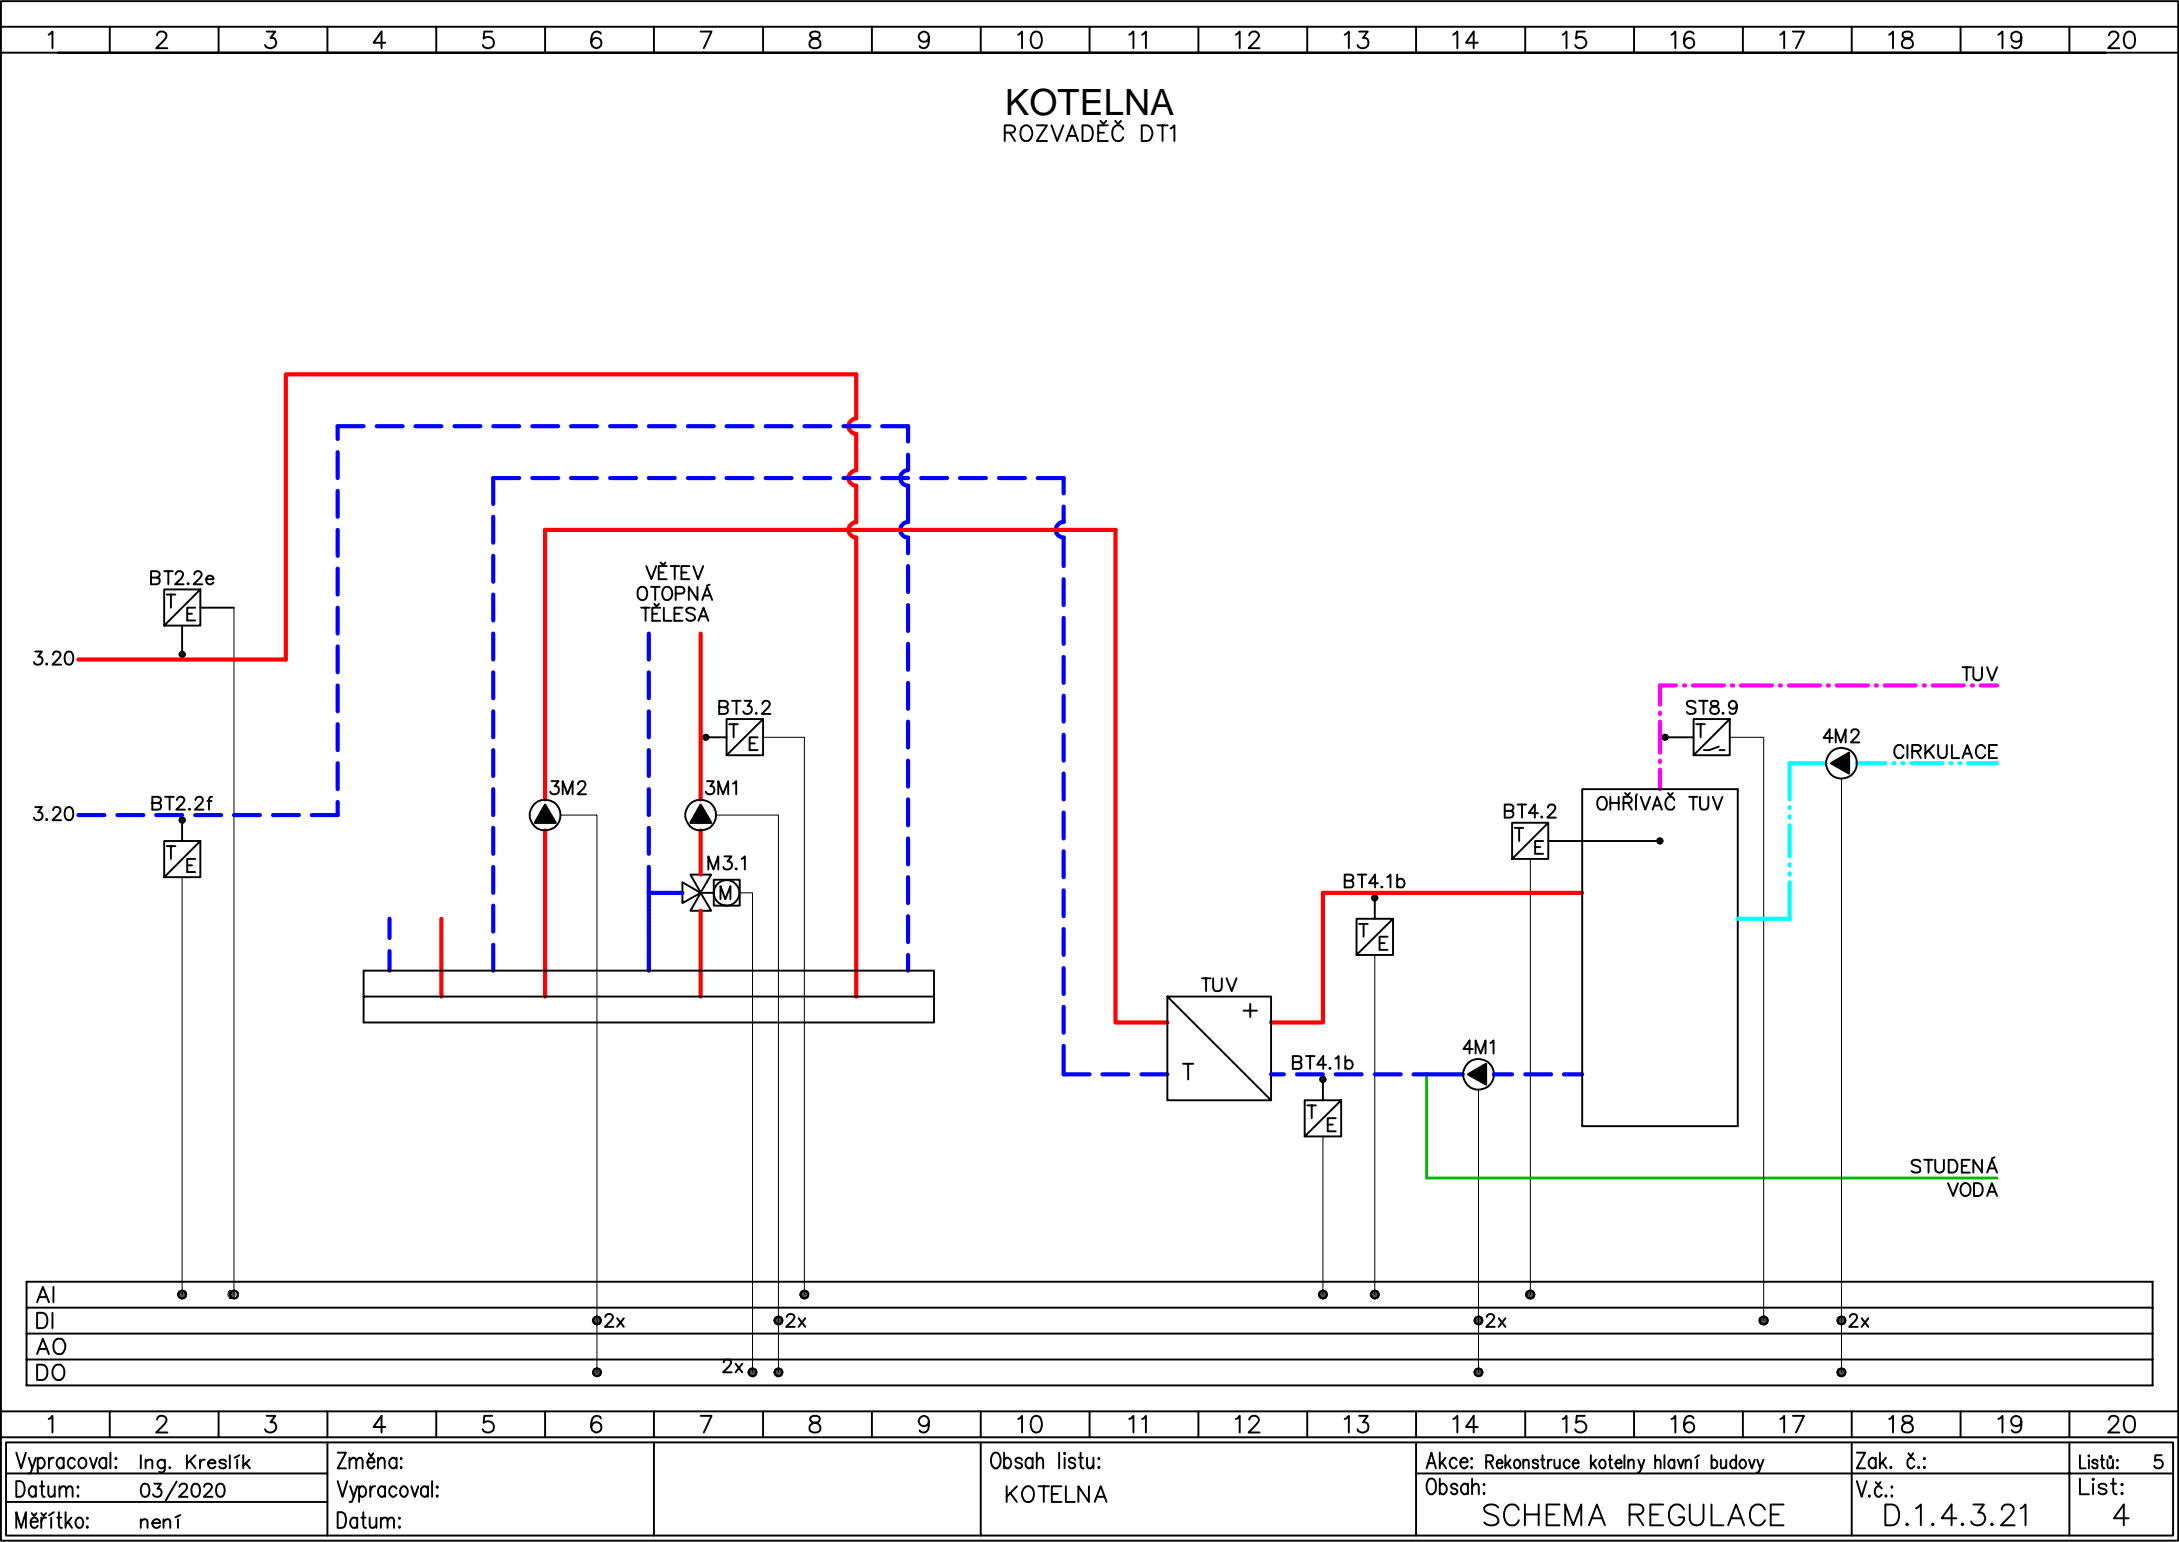

120KOTELNARozvaděč DT1

BT2.2e

3.20

BT2.2f

3.20

VĚTEVOTOPNATĚLESA

BT3.2

3M1

M3.1

3M2

TUV

BT4.1b

BT4.1b

4M1

BT4.2

OHŘÍVAČTUV

ST8.9

4M2

STUDENÁVODA

CIRKULACE

TUV

AI

DI

AO

DO

2x

2x


2x

2x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:						Obsah listu: KOTELNA				Akce: Rekonstrukce kotelný hlavní budovy				Zak. č.:		Listů: 5	
Datum: 03/2020													Obsah:				V.č.:		List:	
Měřítko: není													SCHEMA REGULACE				D.1.4.3.21		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KOTELNA
ROZVADEČ DT1

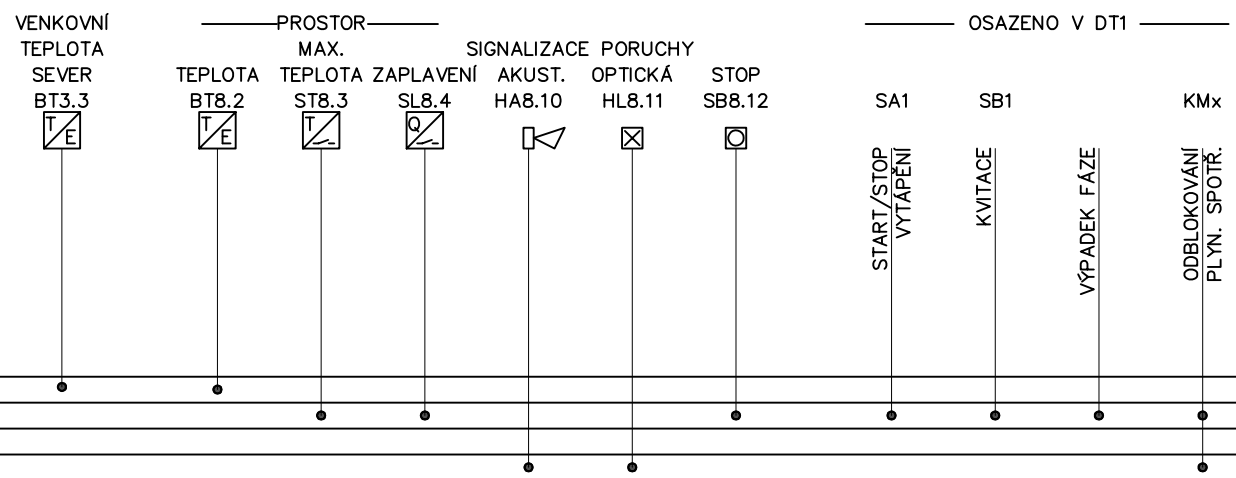

AI																			
DI		•2X																	
AO																			
DO		•																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:						Obsah listu:			Akce: Rekonstrukce kotelny hlavní budovy			Zak. č.:			Listů: 5	
Datum: 03/2020			Vypracoval:						KOTELNA			Obsah:			V.č.:			List: 5	
Měřítko: není			Datum:									SCHEMA REGULACE			D.1.4.3.21				