

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

pro veřejnou zakázku

Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění VOŠ Boskovice

zadavatel : Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
sídlo : Hybešova 53, 680 01 Boskovice
IČ : 62073516

vydává dne 24. 3. 2021 na základě žádosti účastníka vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek v tomto znění:

Dotaz účastníka:

Je požadováno, aby plynoměry před kogenerační jednotkou a kotli byly opatřeny přepočítávačem?

Pokud ano, přepočítavače a jejich bližší specifikace (v jakém protokolu a jak často mají komunikovat, jaké mají mít napájení atd.) nejsou vyspecifikovány ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o podružné plynoměry, s přepočítávacími se neuvažuje, požaduje se úřední ověření (cejch).

Dotaz účastníka:

Komu bude náležet výnos z demontované technologie? Zhotoviteli nebo zadavateli (investorovi)?

Odpověď zadavatele:

Výnos z demontované technologie bude náležet zhotoviteli stavby – zhotovitel předpokládá a očekává, že tento výnos účastník promítne do své cenové nabídky.

Dotaz účastníka:

Jaká bude potřeba teplé vody během rekonstrukce? Tím že se bude rušit veškeré zařízení kotelný dojde k trvalé odstávce teplé vody po dobu rekonstrukce. Provizorní ohřev teplé vody po dobu rekonstrukce projektová dokumentace neřeší.

Odpověď zadavatele:

Po dobu rekonstrukce bude nutné zajistit provizorní ohřev teplé vody pro domov mládeže (bude upřesněno, zda objekt F1, či F2 – avšak jedná se o stejnou kapacitu lůžek).

- Pokud bude do června 2021 obnovena výuka ve škole (covid), bude nutné zajistit teplou vodu pro ubytované studenty školy. Pokud výuka zahájena nebude, lze dílo realizovat bez omezení.
 - V době od 2. 7. do 7. 8. 2021 budou probíhat nasmlouvané pobyty v domově mládeže (max. počet ubytovaných 60 osob).
 - Období od 8. 8. do 21. 8. 2021 je bez pronájmu.
 - V období od 21. 8. do 28. 8. je nasmlouvaný pobyt (40 osob).
 - Od 1. 9. 2021 bude zahájen nový školní rok – musí být obnovena dodávka teplé vody.
-

Dotaz účastníka:

Bude se zhotovitel napojovat nově zřízeným systémem MaR do nadřazeného systému MaR? Pokud ano, do jakého nadřazeného systému MaR se bude zhotovitel napojovat?

Odpověď zadavatele:

Je požadován jednotný systém MaR pro IRC regulaci a MaR zdroje tepla, které jsou propojeny datovou sběrnici jednoho výrobce z důvodů plné datové kompatibility obou systémů, a dále z důvodů jednotné výrobní základny z hlediska uživatele. Je předpokládán jednotný SCADA vizualizační SW s licencí, který integruje obě části. Vše dodávkou D1.06 MaR.

Dotaz účastníka:

Má být součástí kogenerační jednotky a kotlů i neutralizační box? Pokud ano, nejsou neutralizační boxy vyspecifikovány ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Neutralizační boxy pro kondenzační kotle jsou součástí dodávky kotlů, viz níže vložená podrobná specifikace dodávky kondenzačních kotlů. U KGJ se neutralizační box neuvažuje, nahrazuje sběrná jímka.

Specifikace položky rozpočtu č. 64 Kondenzační kotel

64	48411847W	Kotel stacionární článkový, plynový kondenzační, výkon 130kW (118kW 80/60°C, 126kW 50/30°C), - dle specifikace PD
----	-----------	---

PODROBNÁ SPECIFIKACE – kondenzační kotel 2x 130kW

Plynový kondenzační kotel vybavený na zemní plyn E a LL, vybavený pro provoz závislý na přívodu vzduchu z místa instalace. Vysoce výkonný robustní článkový výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku. Plynový hořák s předsměšováním, vázaný poměr plynu a vzduchu, modulovaný provoz v rozsahu výkonu 17 - 100%. Spalování s

extrémně nízkou produkcí škodlivin. Normovaný stupeň využití až 109,6%. Jednoduchá montáž a připojení k rozvodům, veškeré přípojky směřují nahoru.

Připojovací hrdlo při provozu závislé na vzduchu z místa instalace a připojovací hrdlo přívodu plynu jsou vedeny z kotle nahoru, přičemž **spalinová klapka je integrována v kotli**.

Optimální přístup při seřizování a údržbě kotle, kompaktní prostorově úsporná konstrukce kotle, není potřebný volný prostor za kotlem a na levé straně. Kotel je dodáván kompletně smontovaný a opláštěný. Základní regulace se spalovací automatikou, elektronickým zapalováním, ionizační kontrolou plamene a regulací výkonu otáčkami ventilátoru. Kompletní kabeláž integrovaná do nitra kotle. Odvod kondenzátu ze spalinového systému je součástí dodávky kotle.

Výkonový rozsah při 80/60 ° C: 23 - 118 kW,
Výkonový rozsah při 50/30 ° C: 24 – 126 kW
Výška: 1300 mm, Šířka: 995 mm, Hloubka: 640 mm
Hmotnost: 195 kg
Účinnost 80/60 při Qmax % 98,1
50/30 při Qmax % 104,1
TR30 při 30% % 107,8

Pojistná skupina

částečně smontovaná, obsahuje:

pojistný ventil 3 bary, manometr, automatický odvzdušňovací ventil s uzavírací automatikou, včetně tepelné izolace

Neutralizační jednotka s boosterem

k zabudování do kotle. Těleso filtru s velkým servisním víkem, posilovacím čerpadlem 230 V, příkon 5 W a vzduchovou hadicí se zpětnou klapkou.

Zobrazovací modul AM

pro zabudování do kotle

Ovládací modul BM2 s vnějším snímačem

řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro vytápění a ohřev vody

Modul směšovače a řadiče kaskády KM-2

rozšiřující modul pro řízení kaskády až 4 kotlů s modulovanými nebo až 5 kotlů se spínanými stupni hořáků, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddělovač nebo akumulátor tepla pro více zdrojů. V systému sběrnice může být pouze 1 modul KM-2, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM-2 moduly

ISM7i - modul na zabudování do vytápěcího systému

s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému na počítačovou síť.

Dodávka obsahuje:

modul ISM7i, připojovací kabel, návod k montáži a obsluze, síťový kabel

Souprava přírub

pro připojení kotle, obsahuje:

2 závitové příruby podle DIN 2565, 2 plochá těsnění podle DIN 2690 sadu šroubů

Dotaz účastníka:

Ve výkazu výměr Regulace UT je vyspecifikován 1ks rozdělovače a sběrače DN150 – p.č. 65? Tenhle rozdělovač a sběrač se na výkresech nikde nevyskytuje. Na výkresech (Regulace UT) je zakreslen pouze RS KOMBI, který je vyspecifikovaný ve výkazu výměr – p.č. 72. Co je myšleno p.č. 65 rozdělovače a sběrače DN150?

Díl: 732	Strojívný		
65 732119193R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150	kus	1,00000
66 732119293R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 150	kus	2,00000
67 732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	15,00000
68 732219345R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 1000 l	soubor	3,00000
69 732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	3,00000
70 42640136G	Čerpadlo elektronické 25-60, G 6/4", m = 2,3 m3/hod, H = 10,1 kPa	kus	3,00000
71 4843470227R	zásobníkový ohřivač pro přípravu TV, ohřev jedním pevným výměníkem pro využití energie ze solárního zařízení; objem 930 l; mat. nádoby ocelový plech; izolace snímatelná z měkké PU pěny; výměník jednotrubkový integrovaný; výška 2 105 mm; pr. nádoby 990 mm; povrchová úprava nádoby vnitřní SMAL GLASS; příruba pr. 180 mm	kus	3,00000
72 4848160312RS	RS KOMBI rozdělovač/sběrač, MODUL 120, PN 6, Tmax=105°C, l=1800mm	kus	1,00000
73 8700637220913T	Příslušenství RS KOMBI - Fixní stojan, M80-200/DN65-200, výška 600mm, FS 65-200/600	KS	2,00000
74 870063722092327	Příslušenství RS KOMBI - IZOLACE PUR 35mm, RS M120, kaširovaná ALU plech folie	KS	1,00000

Odpověď zadavatele:

Položky v rozpočtu jsou v pořádku – položky 65 a 66 popisují montáž RS v dimenzi do modulu 150 pro 1m délky a 66 každý další 0,5m délky (proto 2ks) a položky níže popisují výrobek jako takový – RS v modulu 120 a stojany. Vše uvedené v rozpočtu odpovídá skutečnosti dle návrhu.

Díl: 732	Strojívný		
65 732119193R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150	kus	1,00000
66 732119293R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 150	kus	2,00000
67 732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	15,00000
68 732219345R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 1000 l	soubor	3,00000
69 732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	3,00000
70 42640136G	Čerpadlo elektronické 25-60, G 6/4", m = 2,3 m3/hod, H = 10,1 kPa	kus	3,00000
71 4843470227R	zásobníkový ohřivač pro přípravu TV, ohřev jedním pevným výměníkem pro využití energie ze solárního zařízení; objem 930 l; mat. nádoby ocelový plech; izolace snímatelná z měkké PU pěny; výměník jednotrubkový integrovaný; výška 2 105 mm; pr. nádoby 990 mm; povrchová úprava nádoby vnitřní SMAL GLASS; příruba pr. 180 mm	kus	3,00000
72 4848160312RS	RS KOMBI rozdělovač/sběrač, MODUL 120, PN 6, Tmax=105°C, l=1800mm	kus	1,00000
73 8700637220913T	Příslušenství RS KOMBI - Fixní stojan, M80-200/DN65-200, výška 600mm, FS 65-200/600	KS	2,00000
74 870063722092327	Příslušenství RS KOMBI - IZOLACE PUR 35mm, RS M120, kaširovaná ALU plech folie	KS	1,00000

Dotaz účastníka:

Z jakého materiálu má být výměník kotle?

Odpověď zadavatele:

Požaduje se výměník ze slitiny AlSi.

Dotaz účastníka:

Dle požárně bezpečnostního řešení je kotelná požární úsek a např. z kotelný do „strojovny“ (kde je rozdělovač + sběrač a další zařízení) budou vedeny rozvody potrubí přes stěnu oddělující kotelnu a „strojovnu“. Prostup tohoto potrubí z kotelný do „strojovny“ by měl být protipožárně utěsněn. Bude požadováno po zhotoviteli protipožární těsnění pro jednotlivé prostupy potrubí z/do kotelný? Pokud ano, nejsou protipožární ucpávky vyspecifikovány ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Požární přepážky pro potrubí byly doplněny do rozpočtu D3, D1.4.1 položky č. 28, 29 a 30. Původní výkaz výměr byl nahrazen novým výkazem s uvedenými položkami. – Tento nový výkaz výměr tvoří přílohu k tomuto Vysvětlení, změně a doplnění zadávacích podmínek č. 2 s označením *6_VOSaSS_Rekonstrukce kotelný a FVE_DI č. 2_příloha_D3.D1.4.1 ohřev TV-doplnění-slepý* a účastníci jsou povinni ve své nabídce použít nový doplněný výkaz výměr.

Dotaz účastníka:

V zadávací dokumentaci se píše:

Záruční doba je požadována v délce minimálně 60 měsíců. Po tuto dobu bude veškerý servis a s ním související služby poskytovány bezplatně.

Co vše by měl servis a záruka po dobu 60 měsíců obsahovat (jaké zařízení, četnost servisu, ...)? Žádáme o podrobnou specifikaci – jaké zařízení, jak často, a co konkrétně by se mělo zkontrolovat, popřípadě vyměnit u jednotlivých zařízení vztahující se k servisu a záruce (např. u kogenerační jednotky výměna oleje atd.) během záruční a servisní doby.

Odpověď zadavatele:

Zásadně se záruka 60 měsíců vztahuje na provedenou stavební část dodávky, kondenzační kotle a na provedené stavebně montážní práce. Záruka na kogenerační jednotku a další dodávky technologické části stavby se požaduje 36 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny náklady, materiál a práce, vynaložené při opravách vyvolaných vadou dodaného výrobku. Záruka se nevztahuje na díly běžné provozní spotřeby, těsnění, náplně a práce související s běžným provozem a opotřebením zařízení. Uvedená citace bude promítnuta do smlouvy o dodávce stavby.

Zadavatel v této souvislosti uvádí do souladu návrh smlouvy pro realizaci tohoto díla, který tvoří Přílohu č. 3 k zadávací dokumentaci tak, že mění ustanovení čl. 4.2 tohoto návrhu smlouvy – který nově zní:

4.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, které je bez vad a nedodělků a **trvá 60 měsíců na provedenou stavební část dodávky, kondenzační kotle a na provedené stavebně montážní práce. Záruční doba na kogenerační jednotku a další dodávky technologické části stavby trvá 36 měsíců.**

Tento nový návrh tvoří přílohu k tomuto Vysvětlení, změně a doplnění zadávacích podmínek č. 2 s označením *6_VOSaSS_Rekonstrukce kotelný a FVE_DI č. 2_příloha_Příloha č. 3a_návrh smlouvy_kotelná* a účastníci jsou povinni ve své nabídce použít tento nový doplněný návrh smlouvy.

Dotaz účastníka:

Co konkrétně je myšleno položkou č.180 z výkazu výměr D1 D 1.03 Pol ?

180	ON2	Dodatečná opatření na snížení hluku spalínovodu na úroveň 50db	Soubor	1,00000
-----	-----	--	--------	---------

Nikde v projektové dokumentaci není blíže popsáno, co by měli dodatečné opatření pro snížení hluku obsahovat.

Odpověď zadavatele:

Položkou č. 180 je míněn tlumič hluku vsazený do kouřovodu KGJ, viz TZ str. č. 7. Jeho specifikace, jakož i závazná specifikace dodávky KGJ s příslušenstvím je uvedena níže.

SPECIFIKACE – dodávka KGJ 81kW/50Hz a připojení volně dodaných dílů s KGJ, pol. č. 73

73	R731.O	Kogenerační jednotka 120kWt / 81 kW _e - dle specifikace PD	KS	1,00000
----	--------	---	----	---------

UPŘESNĚNÁ SPECIFIKACE

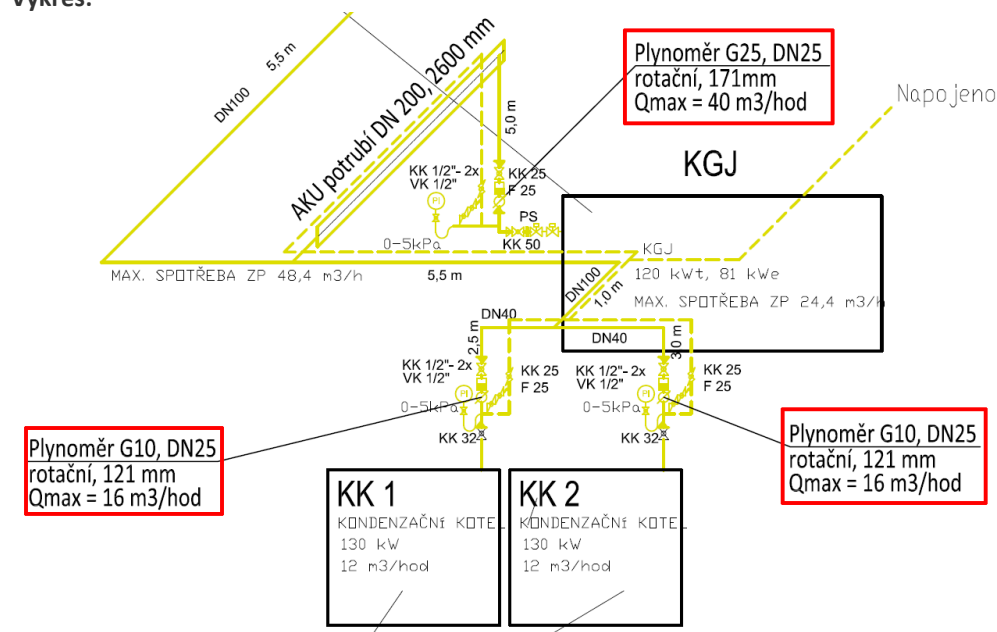
Položka	Počet kusů	Dodávka	Připojení
Kogenerační jednotka el. výkonu 81kW, tepelný výkon 120kW(70/90°C) tolerance tepelného výkonu max 5%, provedení v protihlukové kapotě, komunikace přes internet nebo sériový port, MODBUS-RTU. Vývod silových i ovládacích kabelů z KGJ vrchem.	1	1	0
Elektroměr pro fakturační měření na svorkách generátoru 1-kvadrant, 1-tarif. Samostatné měření výkonu pro účely podpory - zelený bonus. Stanovené měřidlo s impulsním výstupem do řídicího systému KGJ.	1	1	0
Elektroměr pro fakturační měření vlastní spotřeby 1- kvadrant, 1-tarif. Samostatné měření. Stanovené měřidlo s impulsním výstupem. Měřeno v 1 kvadrantu - měří se pouze činná energie.	1	1	0
Příprava řízení KGJ dle pokynů provozovatele distribuční soustavy, viz příloha č. 1 Smlouvy o připojení KGJ k distribuční soustavě.	1	1	0
Napájení a ovládání čerpadla SO - start/stop z rozvaděče KGJ: Příprava pro ovládání a napájení čerpadla SO v rozvaděči KJ. Čerpadlo bude ovládáno pouze Start / Stop sepnutím napájecího napětí. Je nutno dodat včas podklady k čerpadlu (datový list, parametry, předepsané elektrické připojení a chránění čerpadla doporučené výrobcem). Z rozvaděče KGJ bude rovněž napájen a ovládán třícestný ventil na vratní vodě sekundárního okruhu KGJ.	1	1	0
Provedení KJ tiché - hluk jednotky 70 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od krytu KGJ, výstup z ventilace 74dB(A) ve vzdálenosti 1m, tlumič spalin 50 dB(A) v 1 m. Součástí předání stavby bude autorizované měření hluku s požadovanými hodnotami.	1	1	0
Autorizované měření hluku	1	1	0
Emise KJ NO _x 500 mg/m ³ , CO 650 mg/m ³ .		1	0
Vytisknutí papírové dokumentace: Kompletní papírová dokumentace k jednotce. Elektronická dokumentace na nosiči přes USB.	1	1	0
Připojení elektro a ovládání mezi jednotkou KGJ a rozvaděčem s HDO v délce 10 m pro řízení připojení KGJ k distribuční soustavě – není dodávkou dodavatele KGJ	1	0	1
Regulace el. výkonu KGJ na nulový přetok do DS NN v pracovním intervalu jmenovitého výkonu KGJ od 50 do 100% - dodávka převodníku výkonu pomocí proudové smyčky.	1	1	0
Regulace el. výkonu KGJ na nulový přetok do DS NN v pracovním intervalu jmenovitého výkonu KGJ od 50 do 100% - dodávka měřících transformátorů proudu a propojení s převodníkem výkonu.	1	0	1

Dotaz účastníka:

Které údaje o plynoměru jsou správné – ve výkazu výměr nebo na výkresu?

Výkaz výměr:

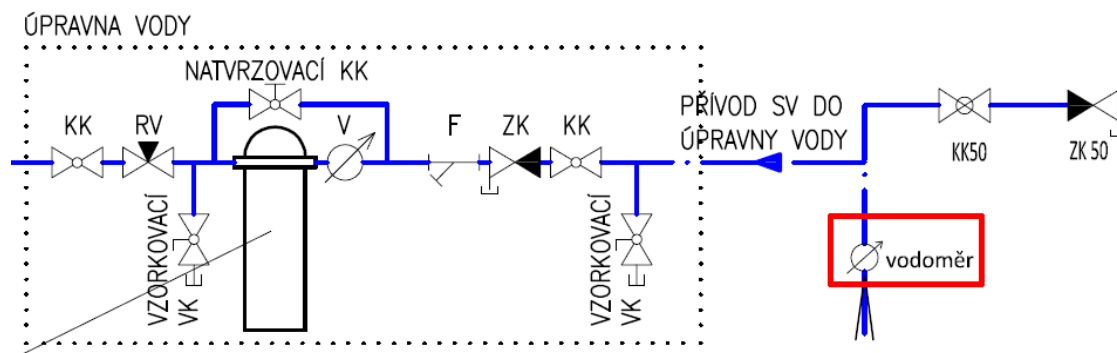
43 3882227710T	Plynoměr rotační G25, DN25, 121mm, Qmax = 16 m3/hod, (M-bus)	KS	2,00000
44 3882227740T	Plynoměr rotační G25, DN32, 171mm, Qmax = 40 m3/hod, (M-bus)	KS	1,00000

Výkres:**Odpověď zadavatele:**

Správné údaje jsou na výkresu – čili plynoměr G25, DN25 a G10, DN25.

Dotaz účastníka:

Na výkresu č.2 (D1.02.02 Schéma kotelny) je zakreslený na přívodu studené vody vodoměr (červeně označen), ale není vyspecifikovaný ve výkazu výměr (D1 D 1.03 Pol). Kde se tento vodoměr ve výkazu výměr (D1 D 1.03 Pol) nachází?



Odpověď zadavatele:

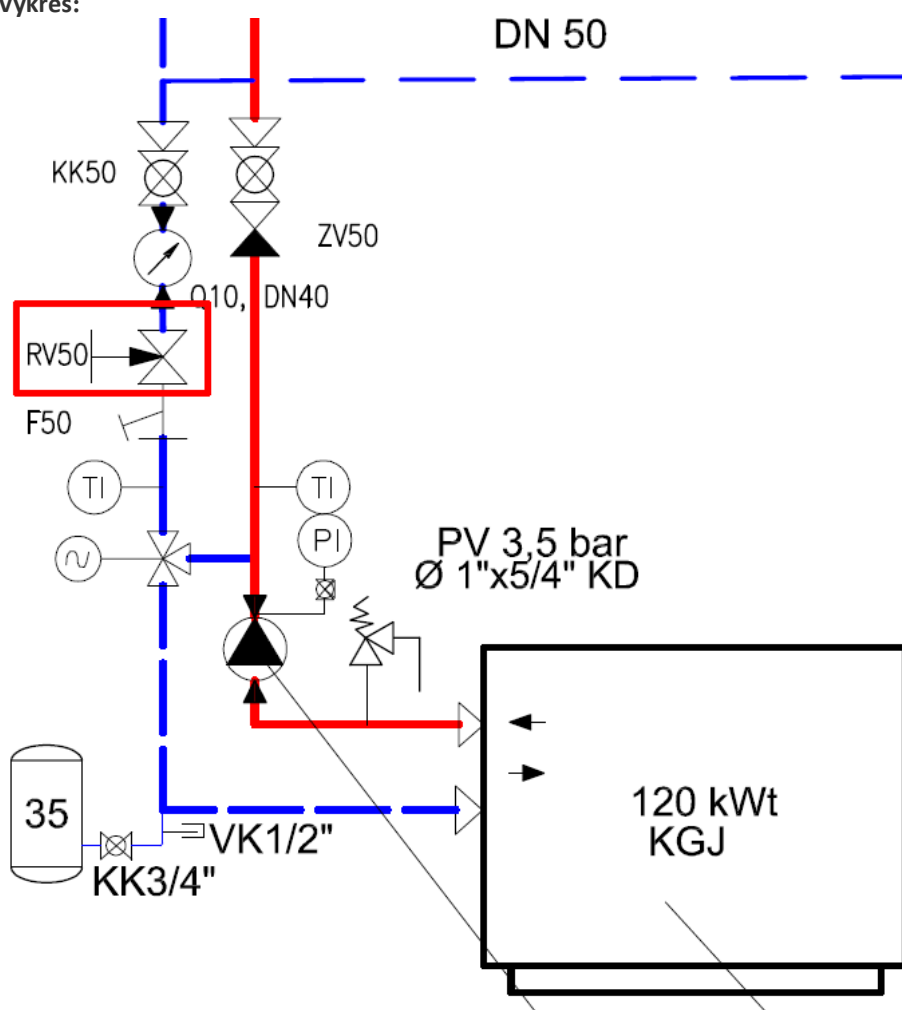
Vodoměr je stávající a vyhovující, z uvedeného důvodu není ve výkazu výměr uveden.

Dotaz účastníka:

Ve výkazu výměr (D1 D 1.03 Pol) se nacházejí dva regulační ventily p.č. 130 a 144, ale na výkrese č.2 (D1.02.02 Schéma kotelny) je zakreslen pouze jeden regulační ventil. Který údaj je správný ve výkazu výměr nebo na výkrese?

Výkaz výměr:

130 722236416R00	Ventil regulační přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,00000
144 734224816R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkou, přímý, mosazný, DN 50, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000

Výkres:**Odpověď zadavatele:**

Ve schématu kotelny D1.02.02 jsou 2 regulační ventily, 1x u KGJ DN 50 a 1x u HVDT DN 50. Oba přímé regulační ventily budou v nabídce naceněny.

Dotaz účastníka:

Je přívod studené vody do kotelny z vodovodního řádu města Boskovice?

Odpověď zadavatele:

Přívod studené vody je z vodovodního řádu města Boskovice.

Dotaz účastníka:

Je požadavek na dávkování inhibitoru koroze do nově navržených (instalovaných) rozvodů topné vody? Pokud ano, není typ a množství inhibitoru koroze vyspecifikovaný ve výkazu výměr (D1 D 1.03 Pol).

Odpověď zadavatele:**Pol. 58 Úprava vody**

58	43632412DKL	Zařízení pro úpravu technologické vody 500 kW- demineralizací, vč. filtru FF06 3/4", průtok 2,70 m ³ /h; připojení hydraulické vstup/výstup 1"; max. tlak 6 barů; teplota vody 5-35 °C	kus	1,00000
----	-------------	---	-----	---------

Vzhledem k materiálové skladbě soustavy UT a zdroje tepla zadavatel požaduje v rámci položky č. 58 dodání Chemické úpravy vody (CHUV) ve skladbě dle přiložené specifikace. Nabídnutá CHUV bude vložena, dle schématu, mezi vstupní KK a ruční ventil RV. Přívod surové vody pro CHUV ve skladbě oddělovací armatura, filtr a vodoměr pro dopouštění zůstává beze změny. Demineralizační kolona s konduktometrem a natvrzovacím KK se vypouští.

POŽADOVANÁ SPECIFIKACE DODÁVKY – Chemická úprava vody

Položka	Jednotka	Množství
Proplach soustavy UT a nové technologie zdroje.	m ³	27
Předfiltrace hrubých nečistot z vodovodního řádu obsahuje korpusy a filtry 20 µm a 5 µm	ks	1
RO s výkonem nominál až 300 litrů /den při teplotě vody 20°C. Sestava RO obsahuje mimo jiné předfiltrace 20 µm, 1 µm, dechlorační filtr a membránové čerpadlo s výkonem 16 l/hod.	ks	1
Inhibitor a finální ošetření dle nabídnuté technologie	Ks	1
Zásobníková nádrž s víkem, neprůsvitná, beztlaká, objem 350 l, 2x plovák pro určení výšky hladiny	ks	1
Potrubní trasa, armatury, ventily a drobný instalační materiál	komplet	1
Práce	komplet	1

Dotaz účastníka:

Může mít nově instalovaná kogenerační jednotka elektrický výkon vyšší než 81kWe?

Odpověď zadavatele:

Nemůže, el. výkon je limitován požadavkem na nulový přetok vyrobené el. energie do distribuční sítě a současně smlouvou o připojovacích podmínkách k distribuční síti. Uvedený výkon KGJ je dle analýzy DDZ optimální.

Dotaz účastníka:

Může mít nově instalovaná kogenerační jednotka tepelný výkon vyšší než 120kWt?

Odpověď zadavatele:

Může, tepelný výkon KGJ není limitován.

Dotaz účastníka:

Ve výkazu výměr (D1 D 1.03 Pol) je vyspecifikovaný oddělovací člen s vodoměrem – p.č. 59

59	87006370291248	Oddělovací člen pro doplňovací systémy s vodoměrem (M-bus)	KS	1,00000
----	----------------	--	----	---------

Musí mít vodoměr M-bus nebo stačí pouze impulzní výstupy?

Odpověď zadavatele:

Ano, požadujeme vodoměr se standardní výbavou, či-li s M-bus.

Zadavatel v návaznosti na výše popsané doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 4. 2021.

Zadávací dokumentace se v této souvislosti mění tak, že v kapitole 8 zadávací dokumentace ustanovení písm. h. nově zní: Nabídky lze podat nejpozději do **30. 4. 2021 do 13:00 hodin**. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k hodnocení.

V Boskovicích dne 24. března 2021