


SO-01 - ZTI - SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - NOVÝ STAV



LEGENDA:


- . . . — Navržené potrubí studené pitné vody
- . . . — Navržené potrubí teplé vody
- . . . — Navržené potrubí cirkulace teplé vody

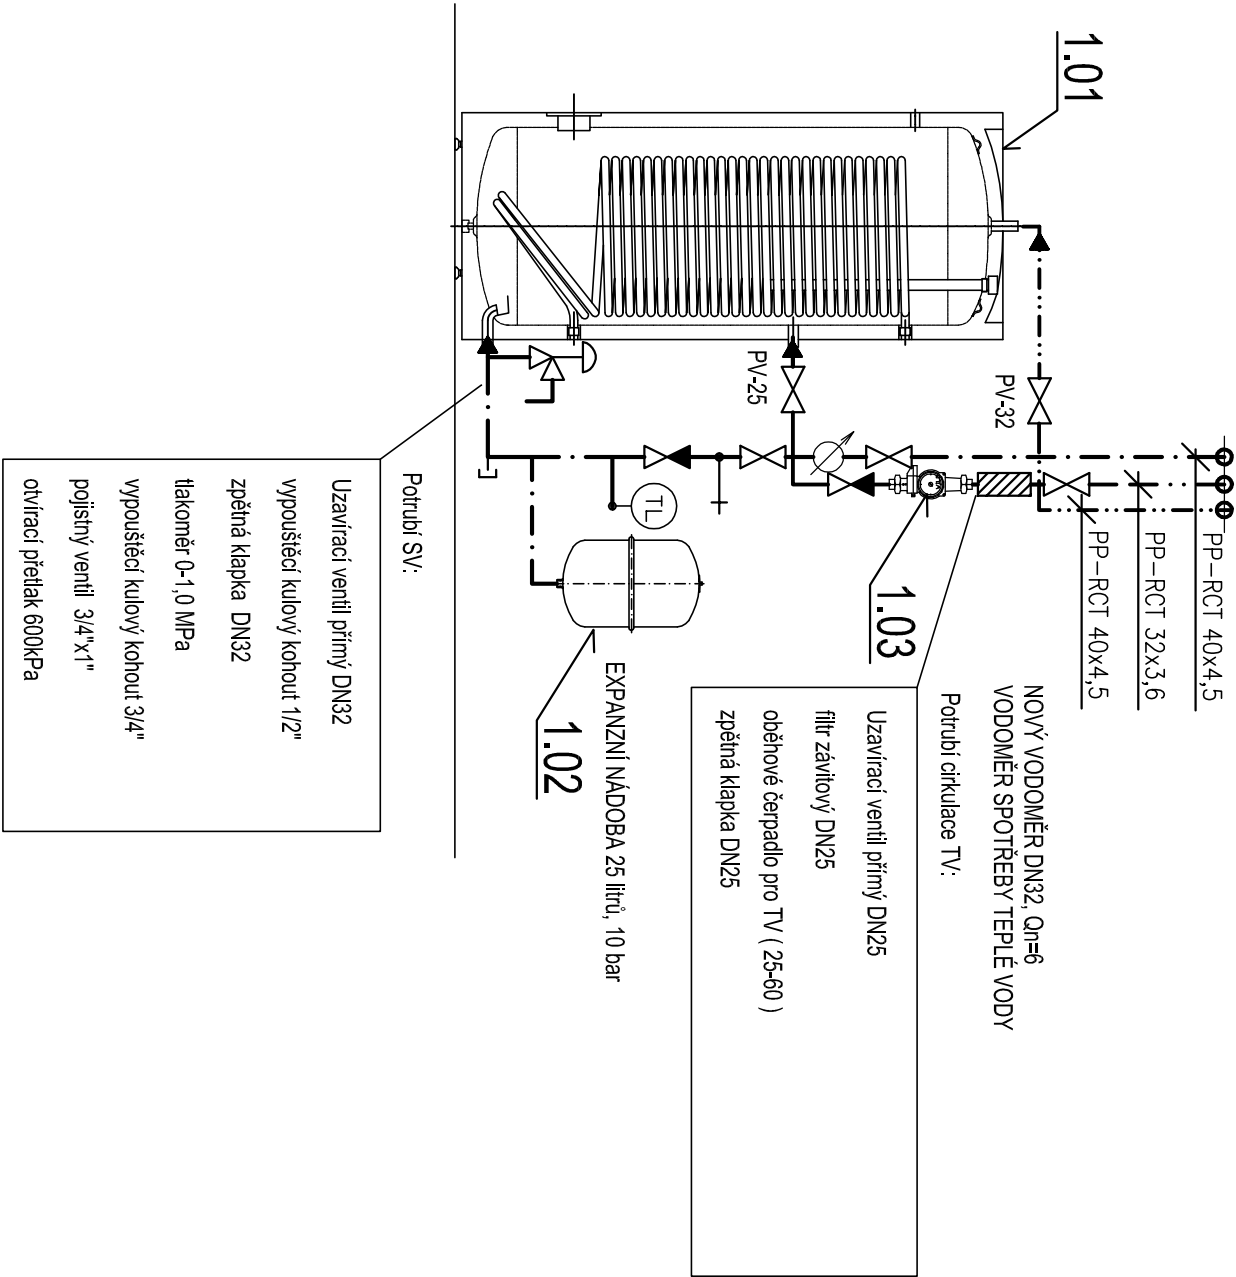

Číslování navrženého vodovodního stoupacího potrubí

POZNÁMKA

- Navržené vnitřní rozvody vodoinstalace vedené ve svislých stavebních konstrukcích, po stěnách, resp. zavěšené pod stropem, budou provedeny ze svařovaných, karbonem vyztužených trub (polypropylen PP-RCT a karbonová vlákna) pro rozvody vody a vytápění.
- Vedení a uchycení potrubí, resp. kompenzace délkové roztažnosti, bude provedena dle montážního předpisu výrobce.
- Všechny vnitřní rozvody vodoinstalace budou opatřeny tepelnou nálepkovou izolací
- Výpis zářezových předmětů viz. Legenda. Výběr bude upřesněn při realizaci dle požadavků investora. Hrubá instalace rozvodů ZTI bude provedena dle připojovacích plánů vybraných zářezovacích předmětů.
- Při montáži zařízení a rozvodů zdravotně technických instalací je nutno koordinovat postup prací s ostatními profesemi



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov tel.:582 333 111, email: vprojekt@vprojekt.cz
VYPRACOVAL Aleš	JUNGSMANN Adam	hp DesignJet 500	
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	STAV.ÚŘ: BLANSKO	MĚST.ÚŘ.: BLANSKO	
INVESTOR	Gymnázium Blansko, příspěvková organizace, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko		
AKCE:			
GYMNÁZIUM BLANSKO - REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY I. ETAPA, II. ETAPA			
OBSAH: SO-01 - ZTI - SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - NOVÝ STAV			