


SO-02 - ZTI - SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - NOVÝ STAV



LEGENDA:


- Navržené potrubí studené pitné vody
- Navržené potrubí teplé vody
- Navržené potrubí cirkulace teplé vody

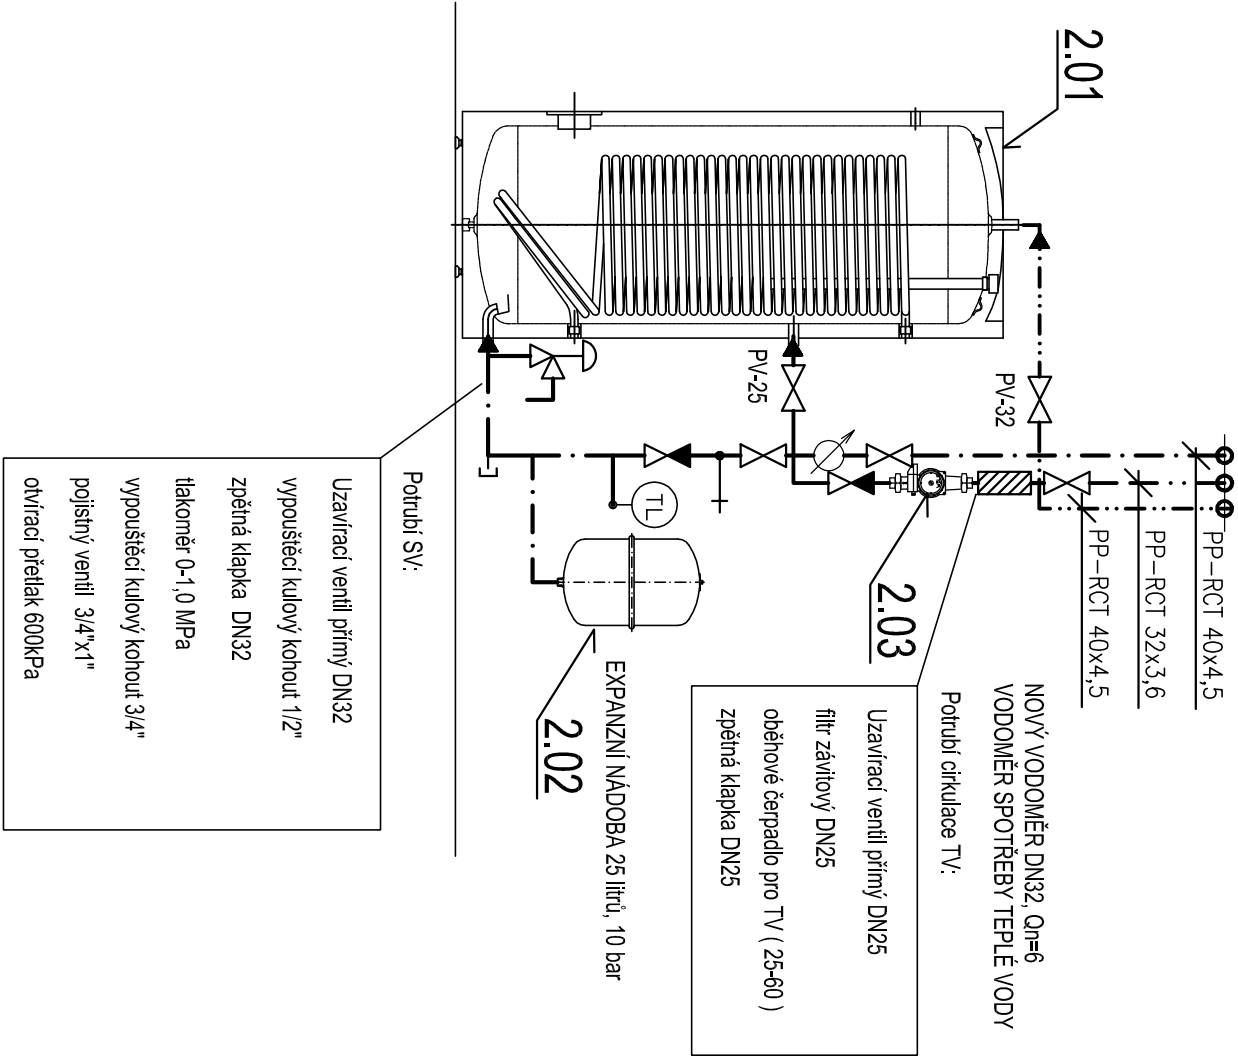

Číslování navrženého vodovodního stoupačního potrubí

POZNÁMKA

- Navržené vnitřní rozvody vodoinstallace vedené ve svislých stavebních konstrukcích, po stěnách, resp. zavěšené pod stropem, budou provedeny ze svařovaných, karbonem vyztužených trub (polypropylen PP-RCT a karbonová vlákna) pro rozvody vody a vytápění.
- Vedení a uchycení potrubí, resp. kompenzace délkové roztažnosti, bude provedena dle montážního předpisu výrobce.
- Všechny vnitřní rozvody vodoinstallace budou opatřeny tepelnou navlekovou izolací
- Výpis zařizovacích předmětů viz. Legenda. Výběr bude upřesněn při realizaci dle požadavků investora. Hrubá instalace rozvodů ZTI bude provedena dle přípojovacích plánů vybraných zařizovacích předmětů.
- Při montáži zařízení a rozvodů zdravotně technických instalací je nutno koordinovat postup prací s ostatními profesemi



| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | KRESLIL | |
| VYBUDOVAL Aleš | | JUNGMANN Adam | | hp DesignJet 500 | |
| KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ | | STAV:ÚŘ. BLANSKO | | MĚST.ÚŘ.: BLANSKO | |
| INVESTOR | | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko | | | |
| AKCE: | | GYMNÁZIUM BLANSKO - REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY I. ETAPA, II. ETAPA | | | |
| OBSAH: SO-02 - ZTI - SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - NOVÝ STAV | | V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov tel.:582 333 111, email: vprojekt@vprojekt.cz | | | |
| STUPEŇ: | | DPS | | | |
| DATUM: | | 10 / 2019 | | | |
| FORMÁT: | | 02 A4 | | | |
| ZAK. ČÍSLO | | 160519 | | | |
| MĚŘÍTKO --:-- | | ČÍSLO VÝKR. D.1.4.e.2.26 | | | |