



CATEGORY_A3

[illegible]


			Datum	21.02.2020	Kantyna JMK		CATEGORY a.s.	Obsah			= R.3.1	
			Zprac..		Elektroinstalace						+	
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001		List 2 Stránka 2 / 14	


TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČE	
TYP ROZVADĚČE:	NÁSTĚNÝ PLECHOVÝ ROZVADĚČ (SCHRACK OBJ.Č. IL172224AS)
ROZMĚR:	1195x 590x 250 mm (V x Š x H)
BARVA:	RAL 7035 (světle šedá)
KRYTÍ:	IP20C
ROZVODNÁ SÍŤ:	TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	3x 230/400V ~50Hz
JMENOVITÝ PROUD:	40A
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	6kA
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	VRCHEM

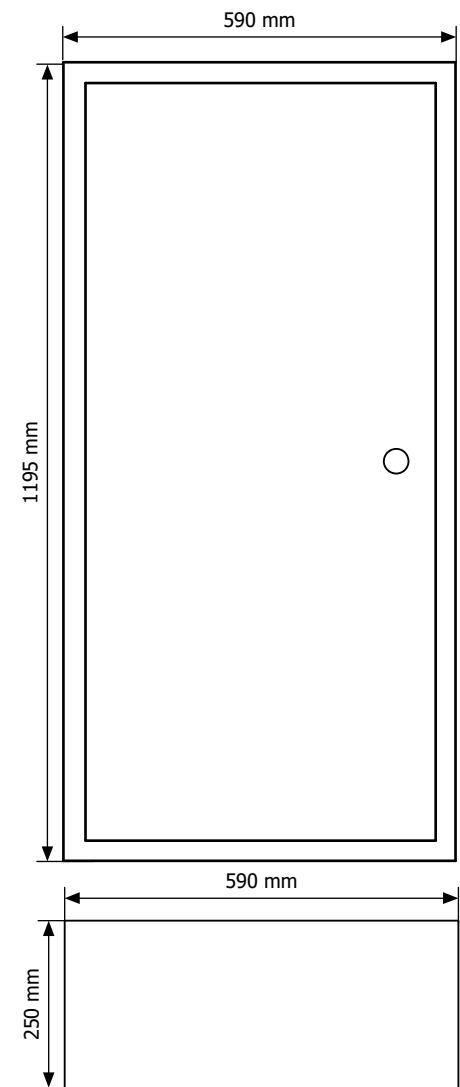

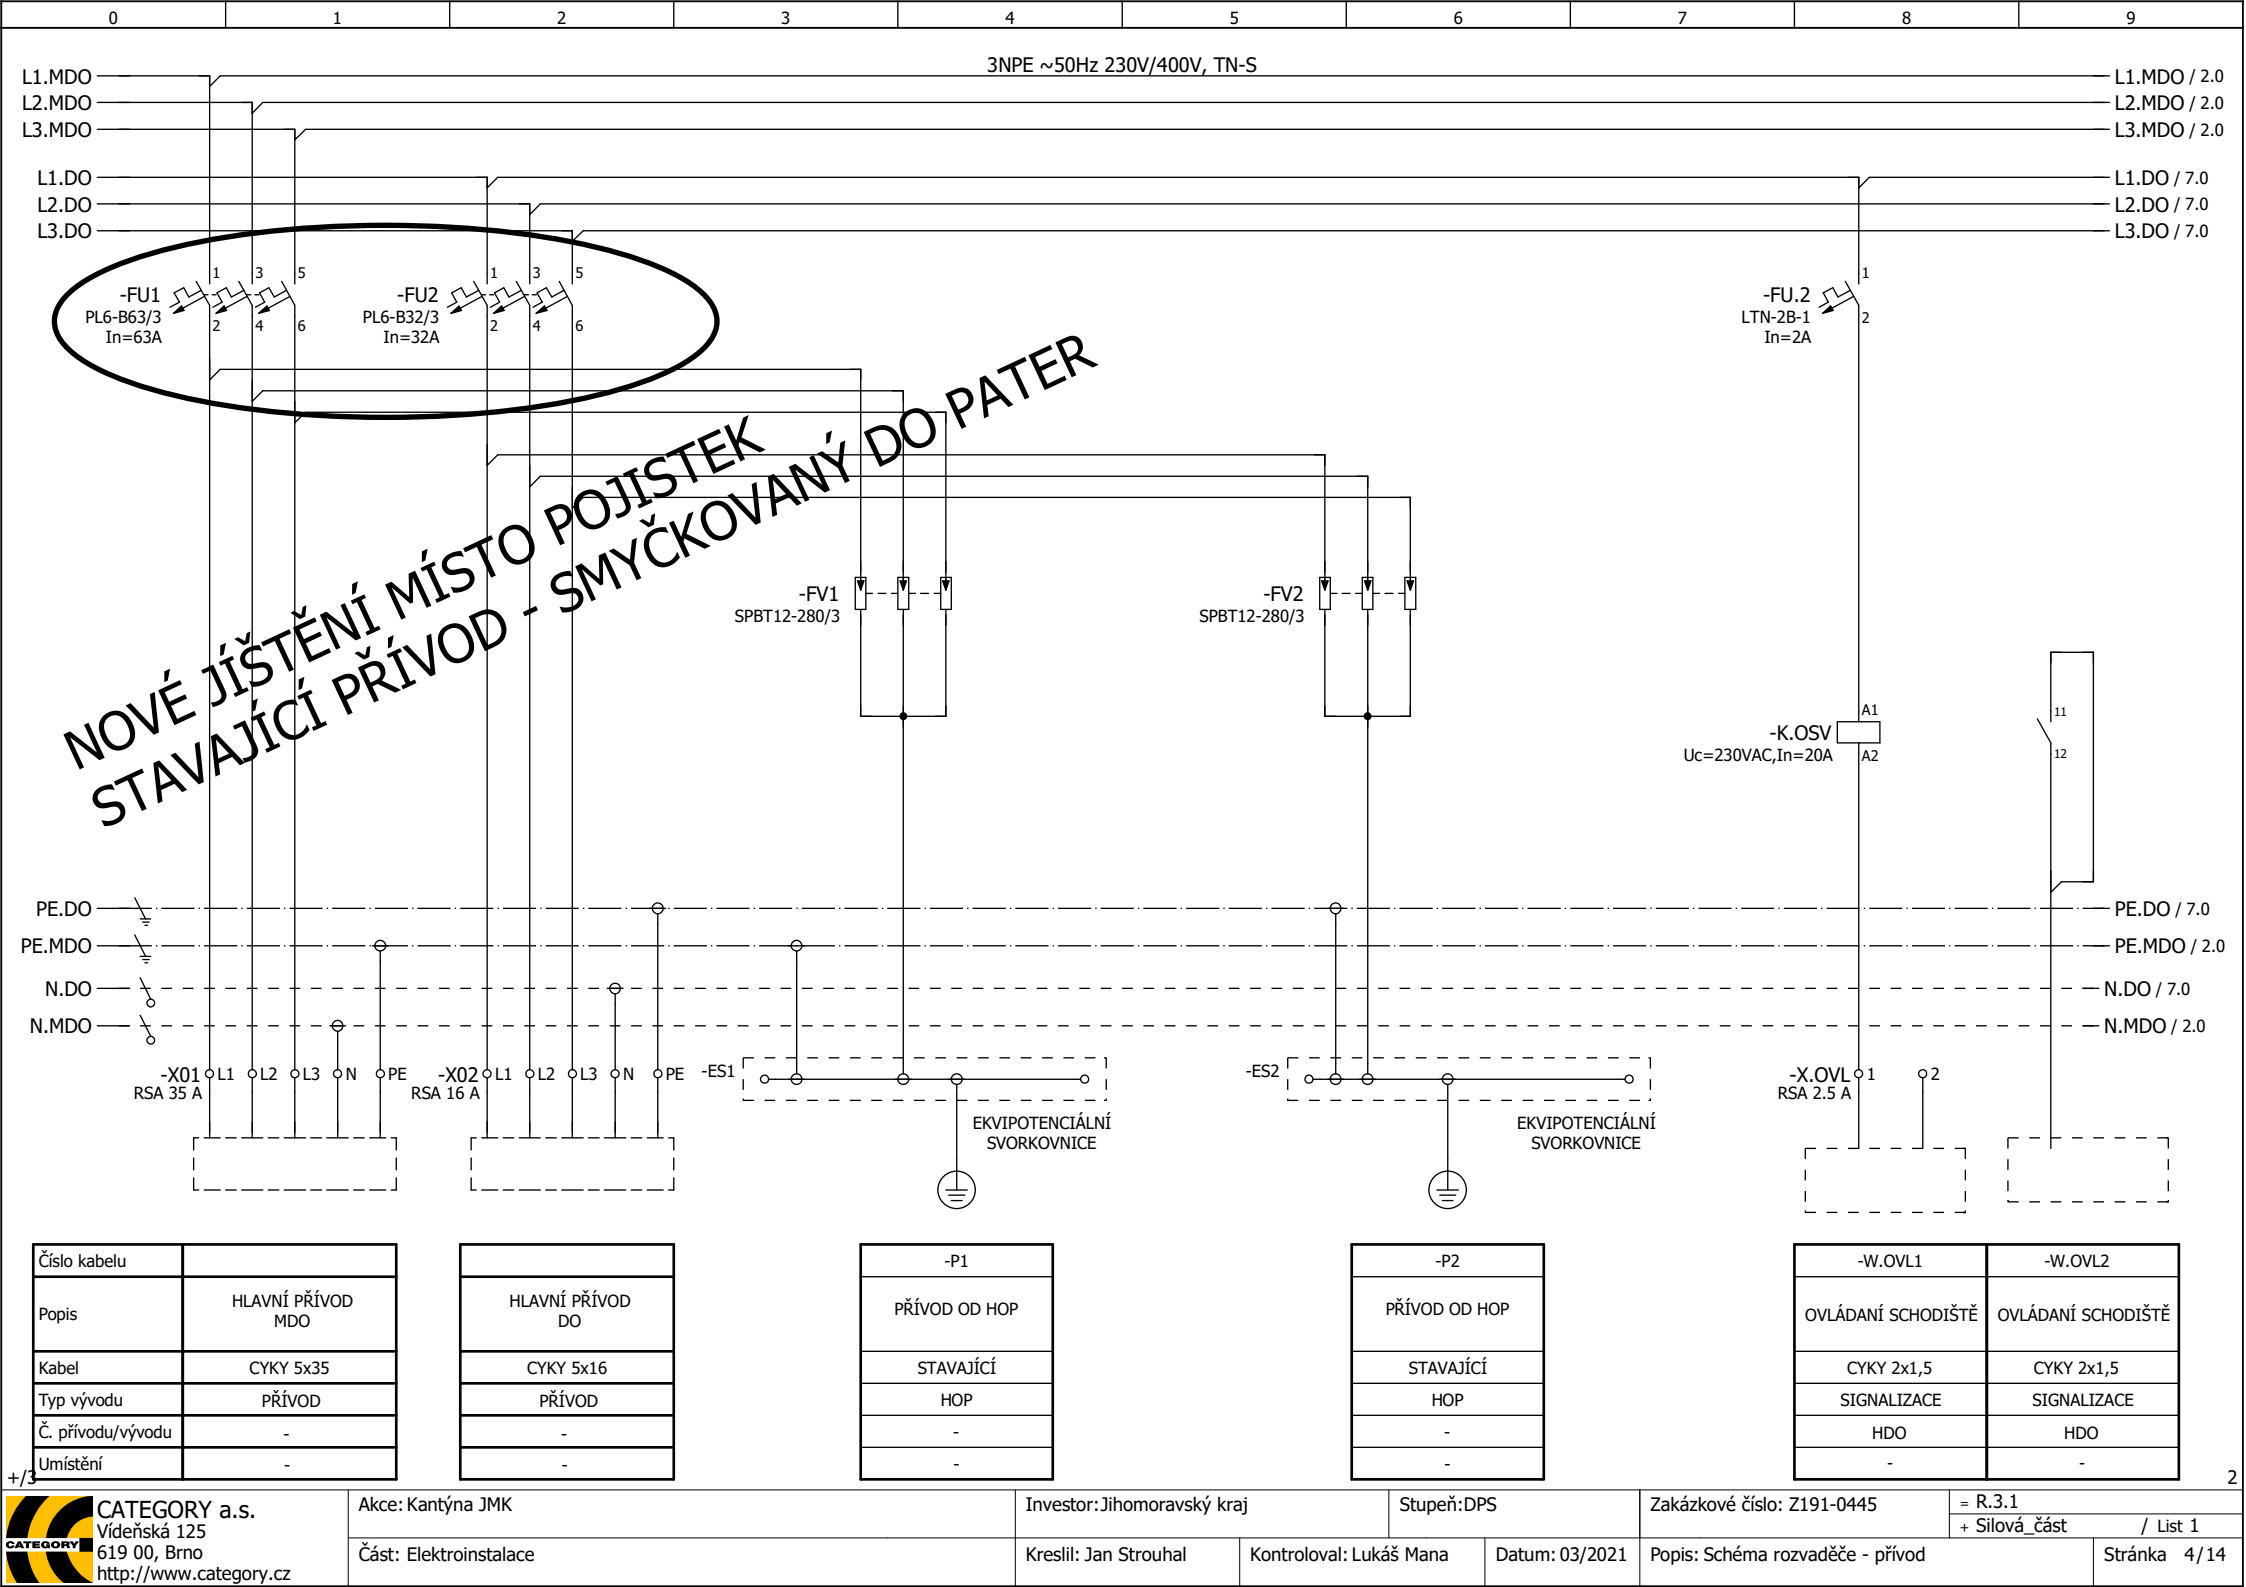





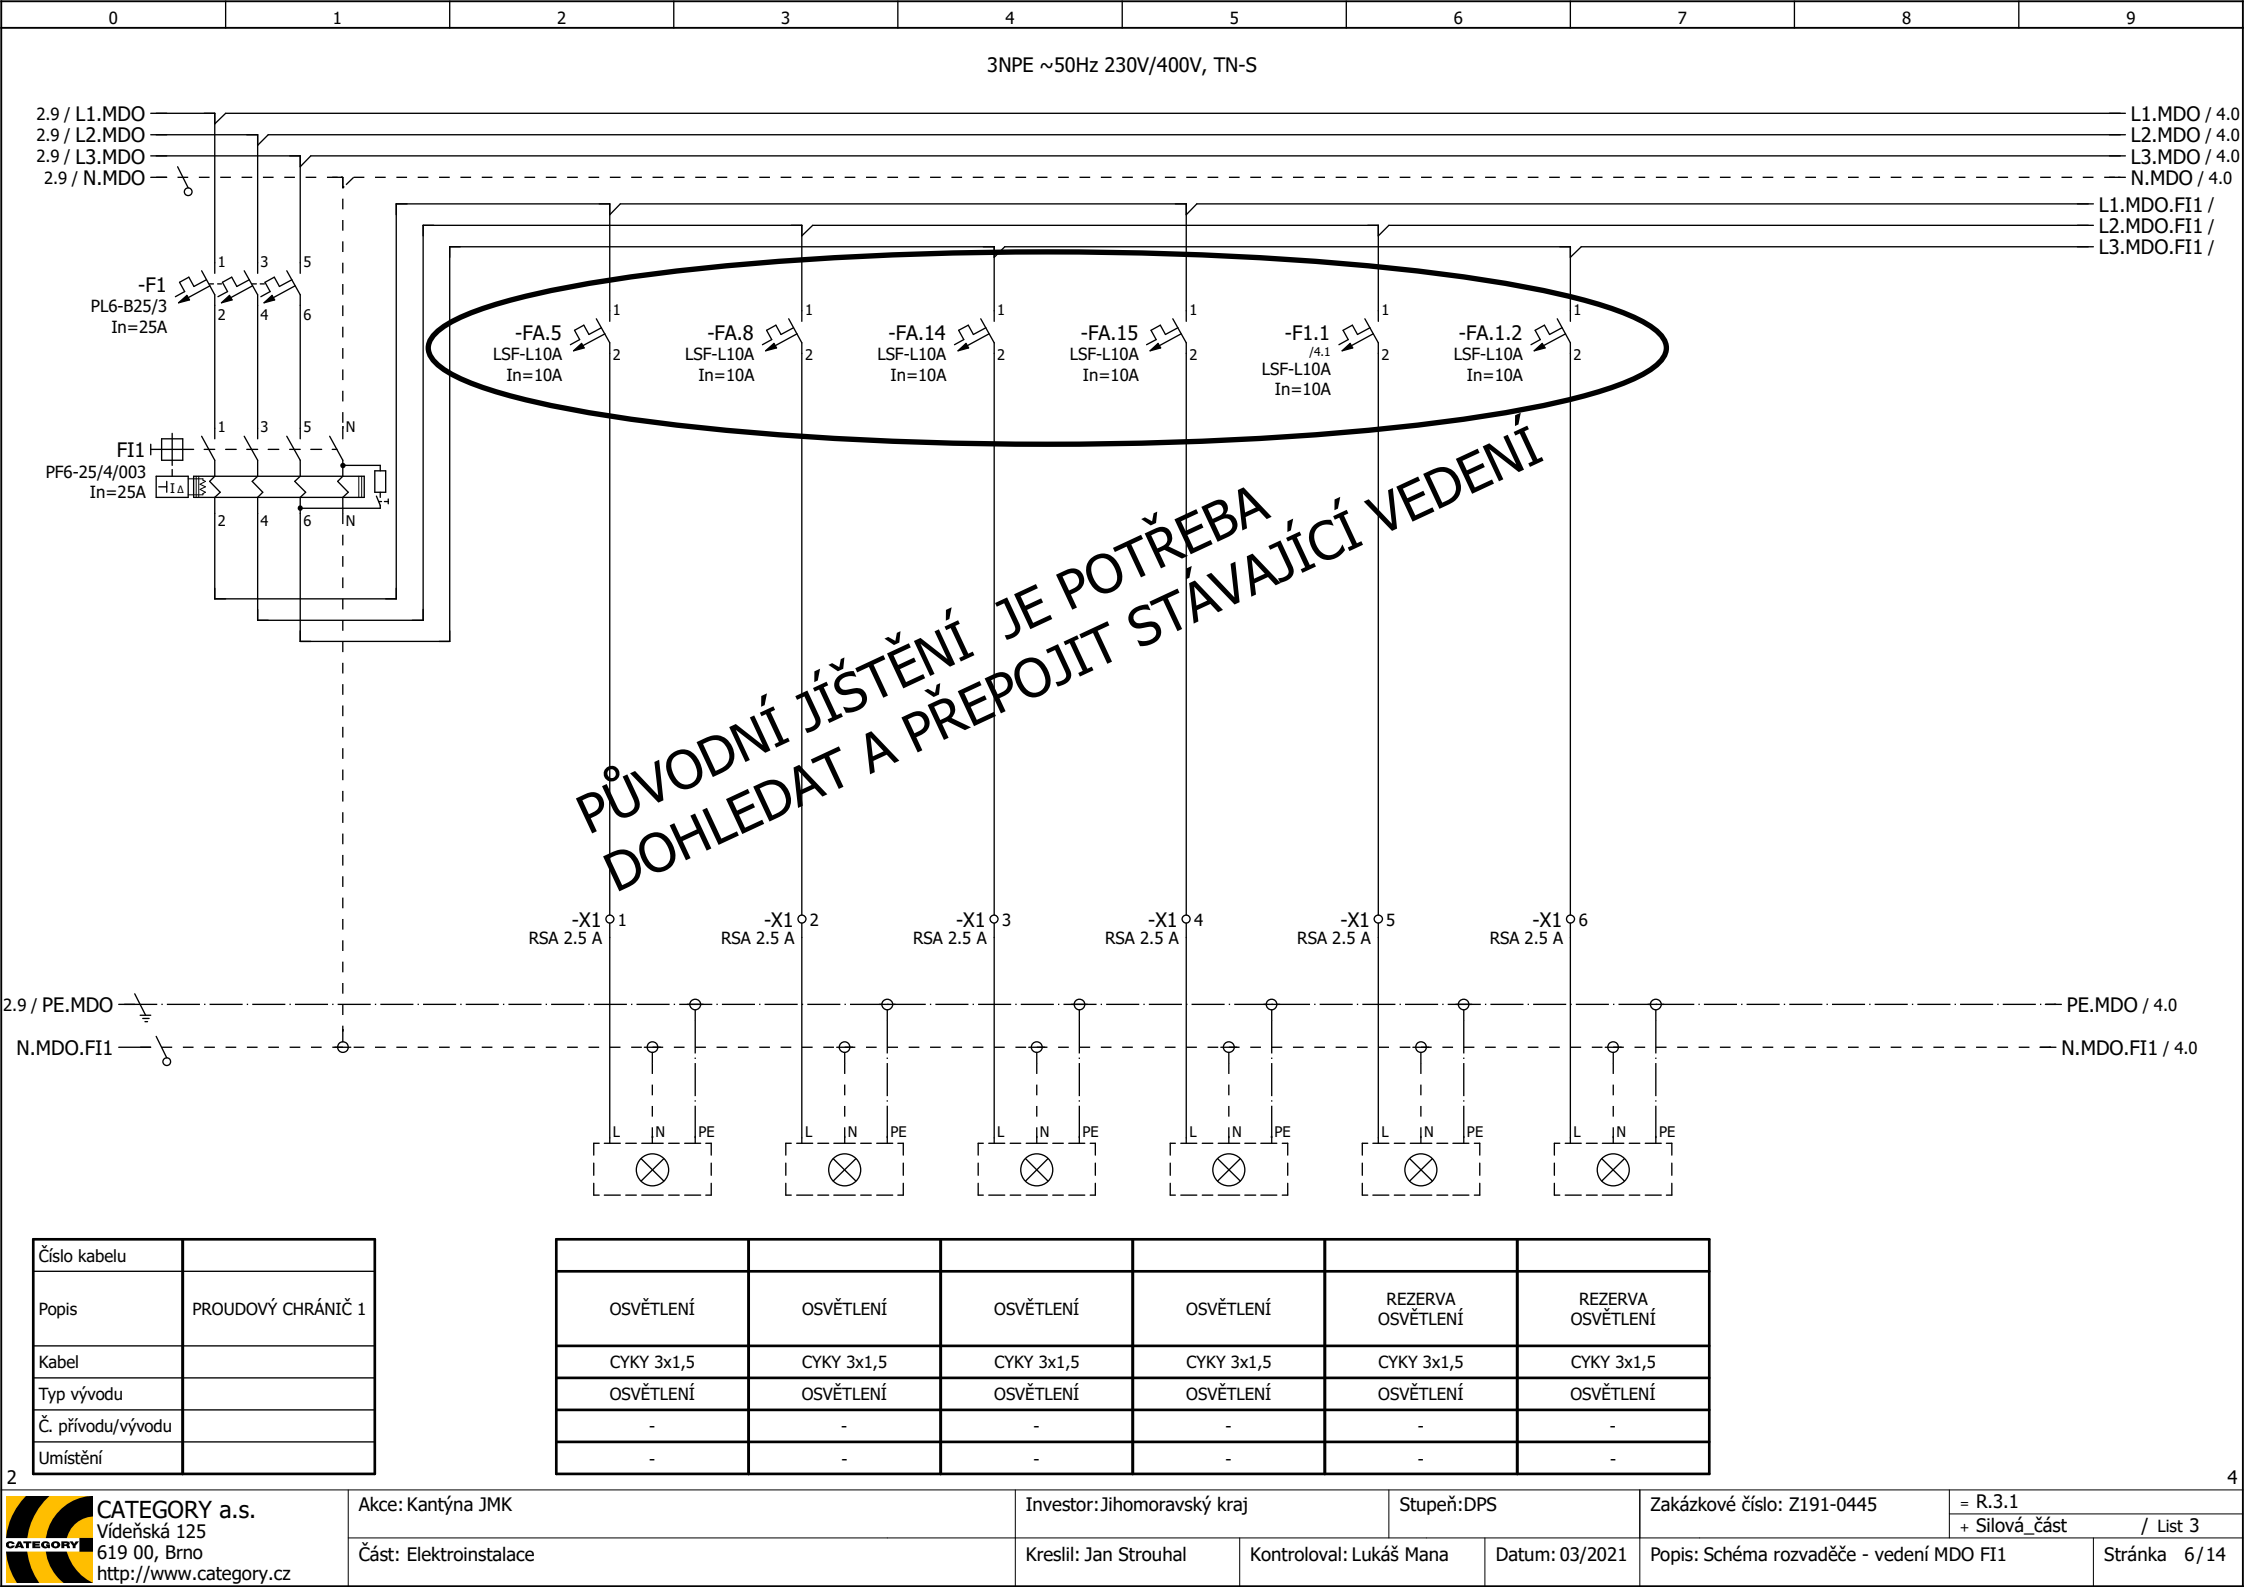


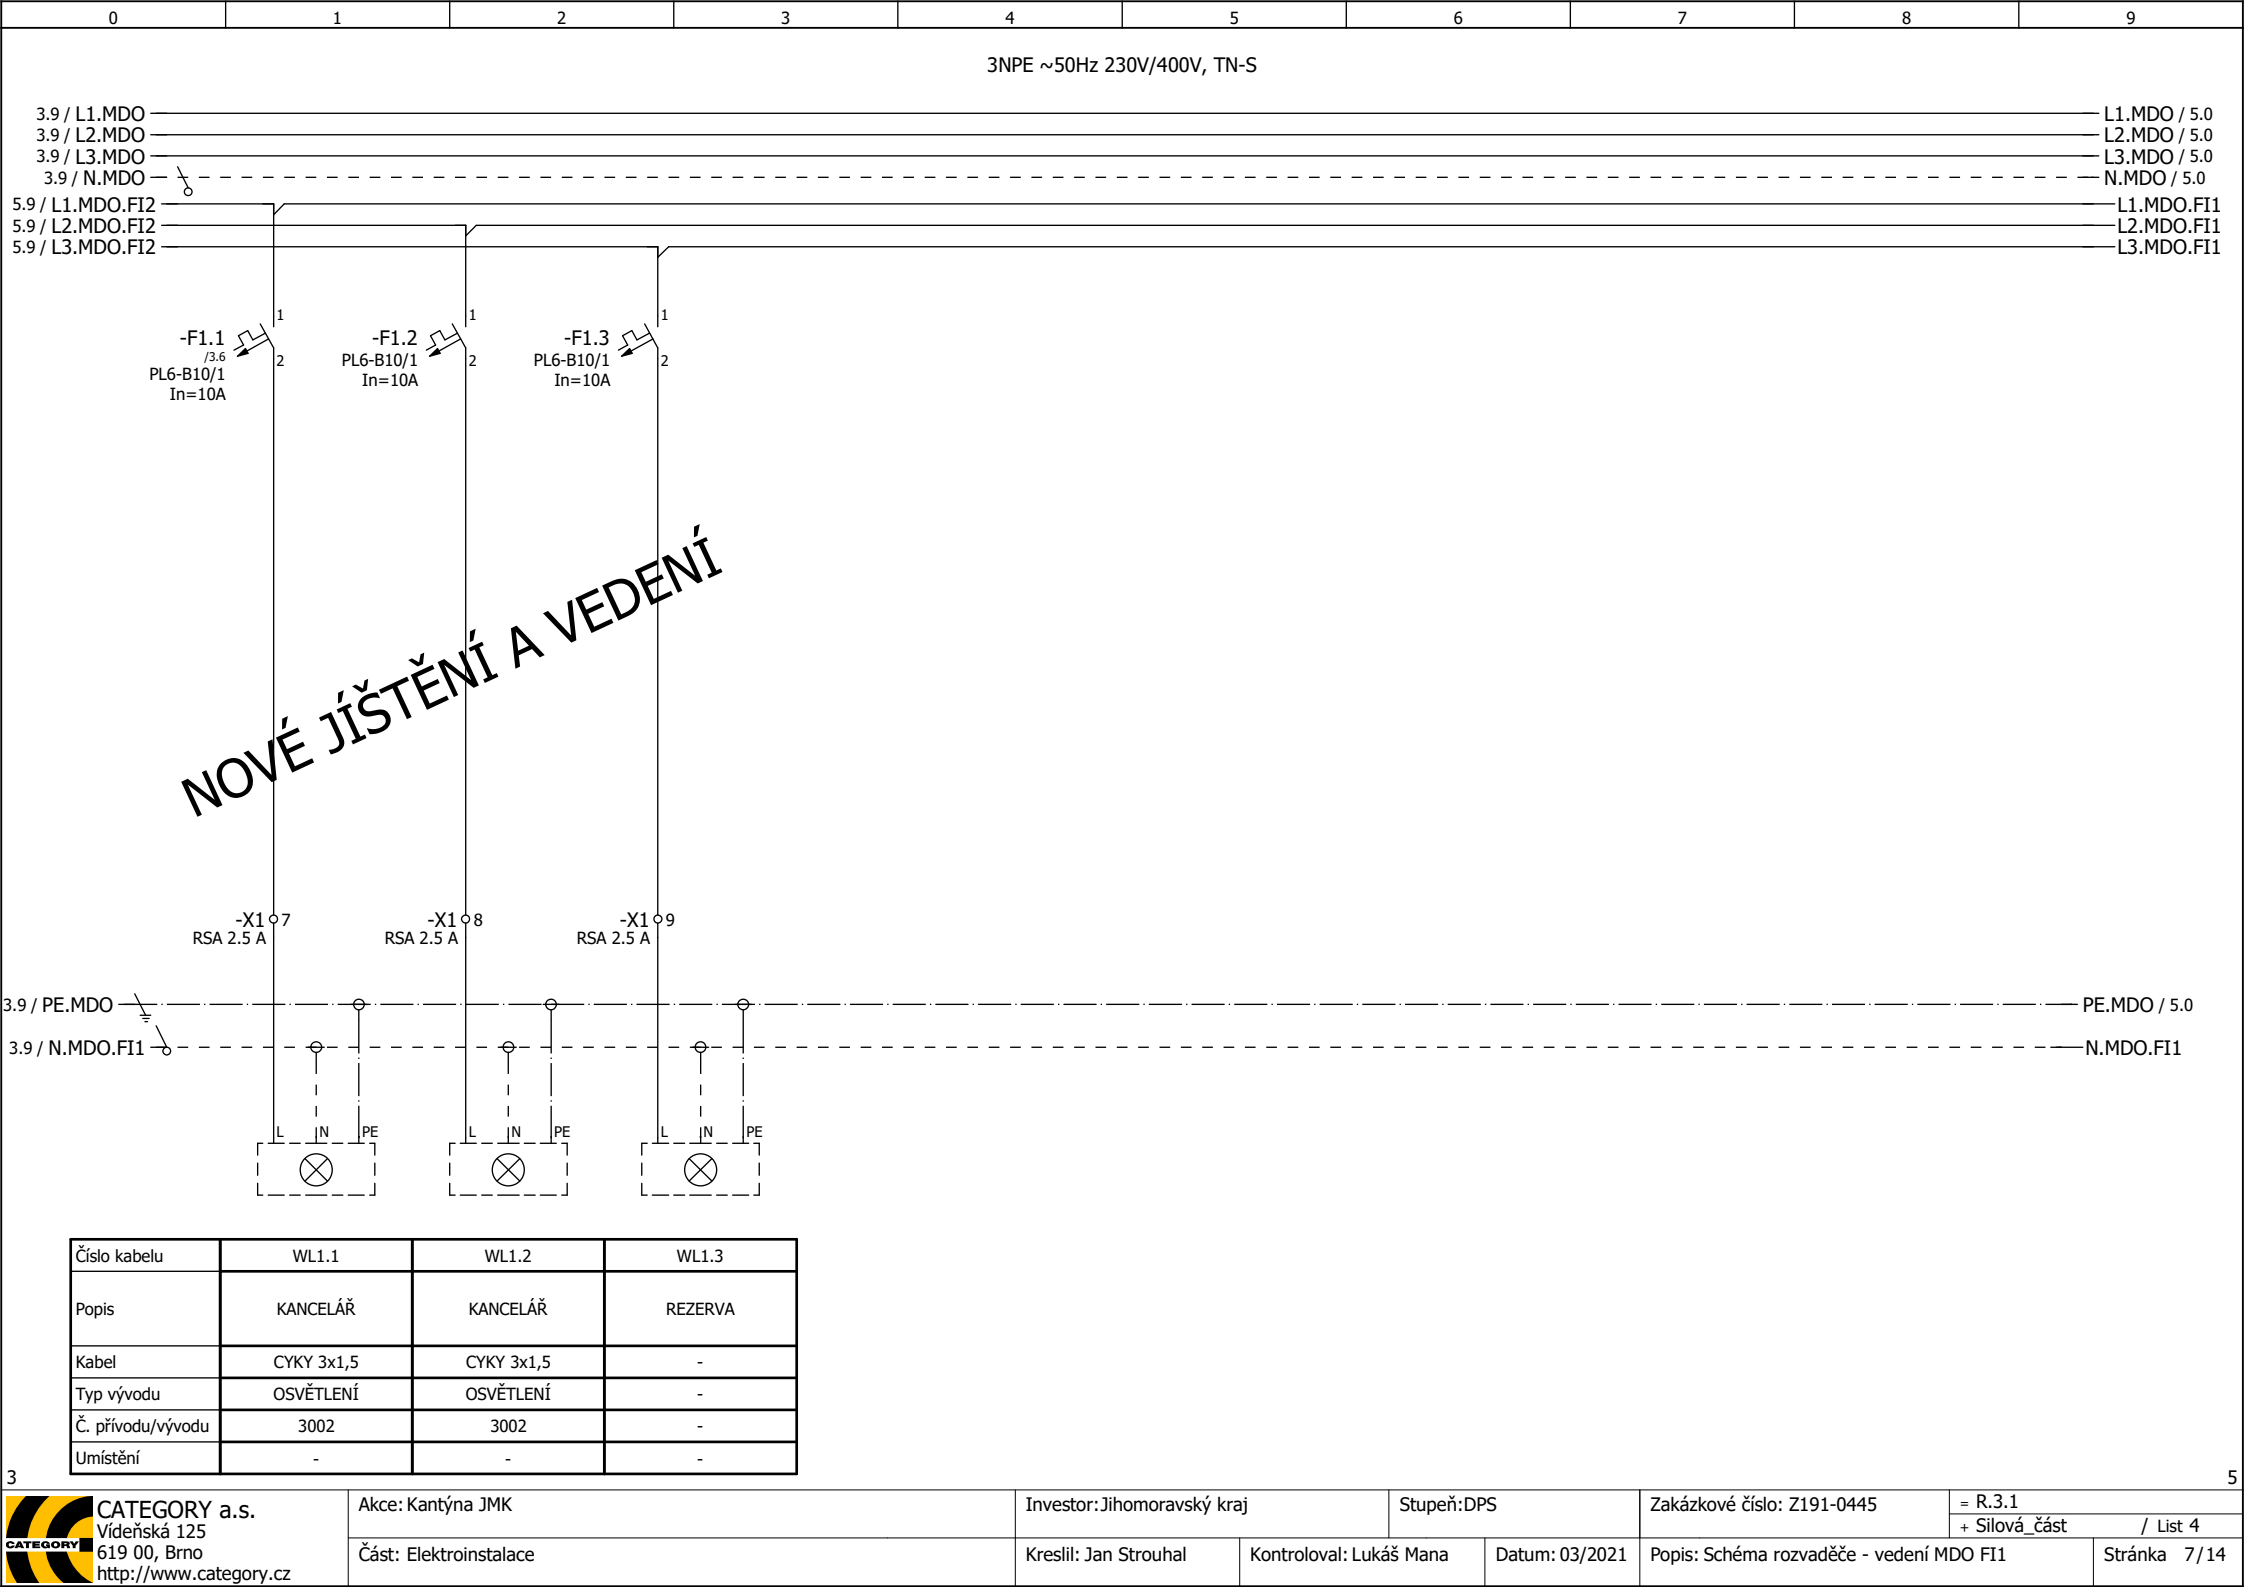

NOVÉ JÍŠTĚNÍ A VEDENÍ

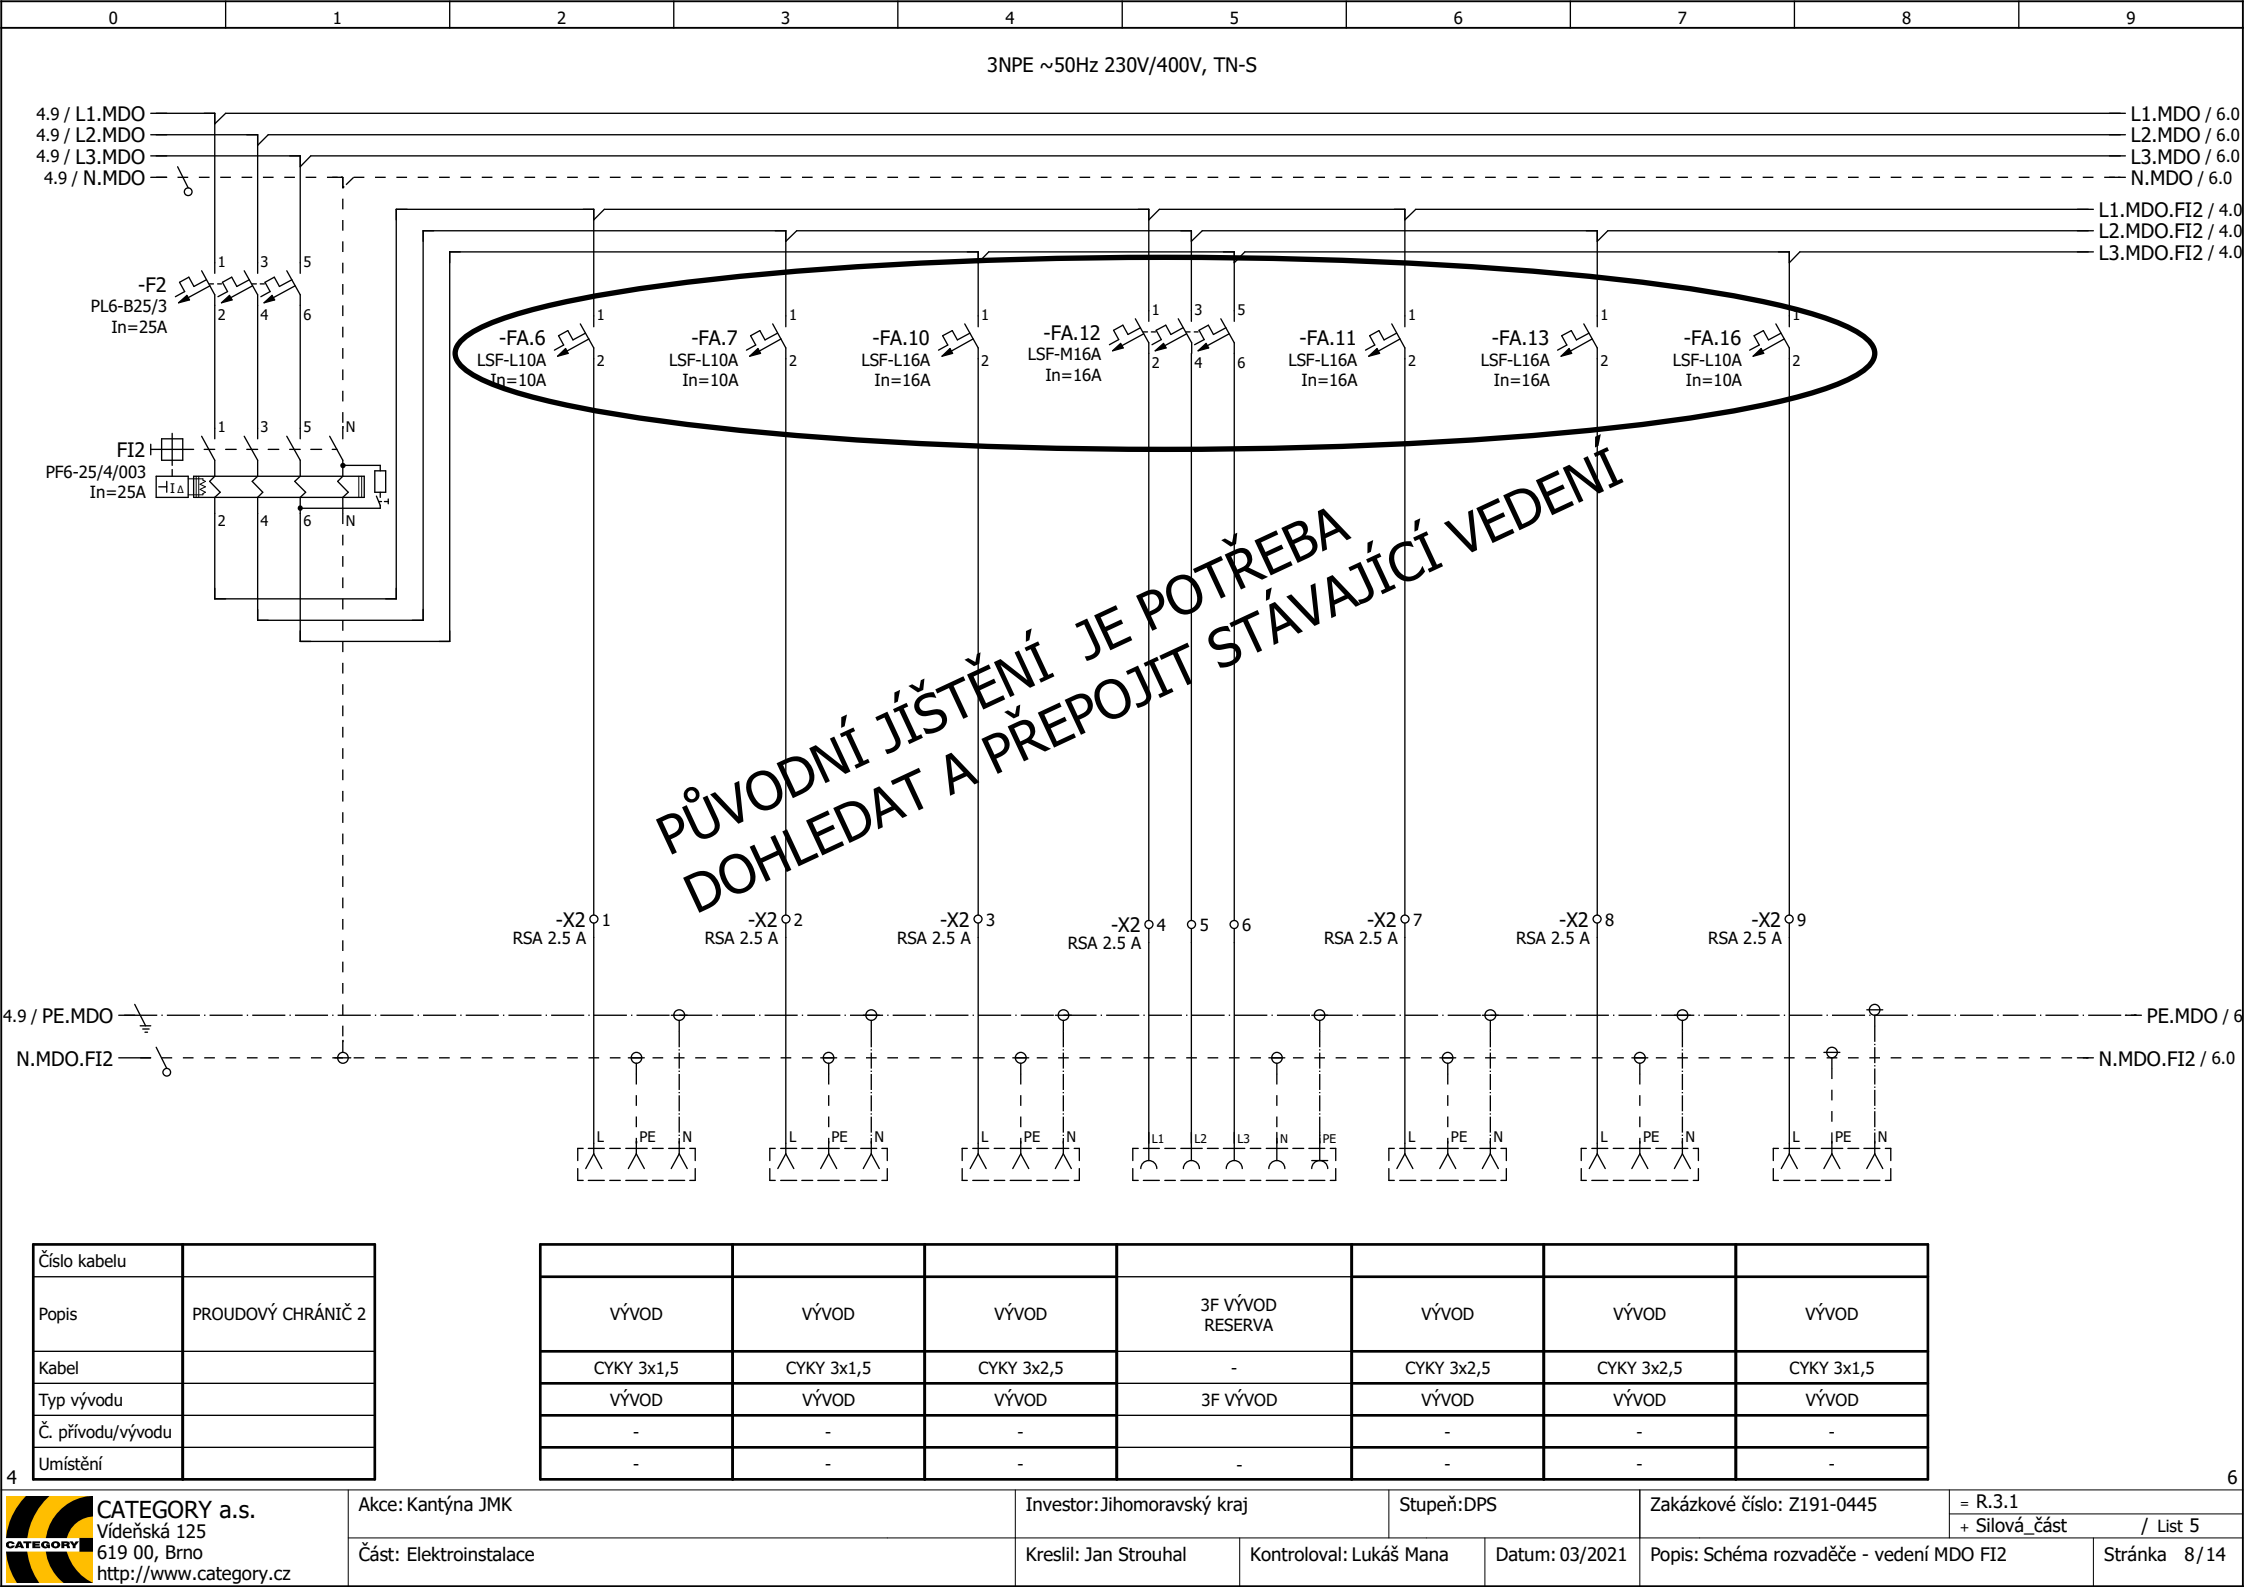


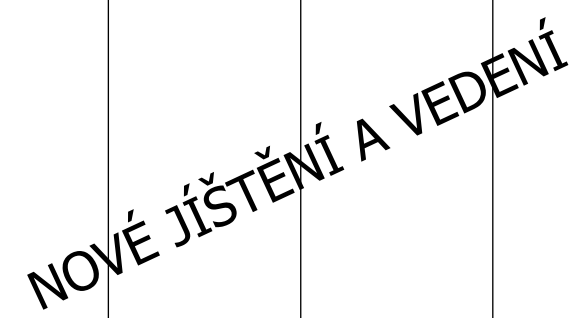
5

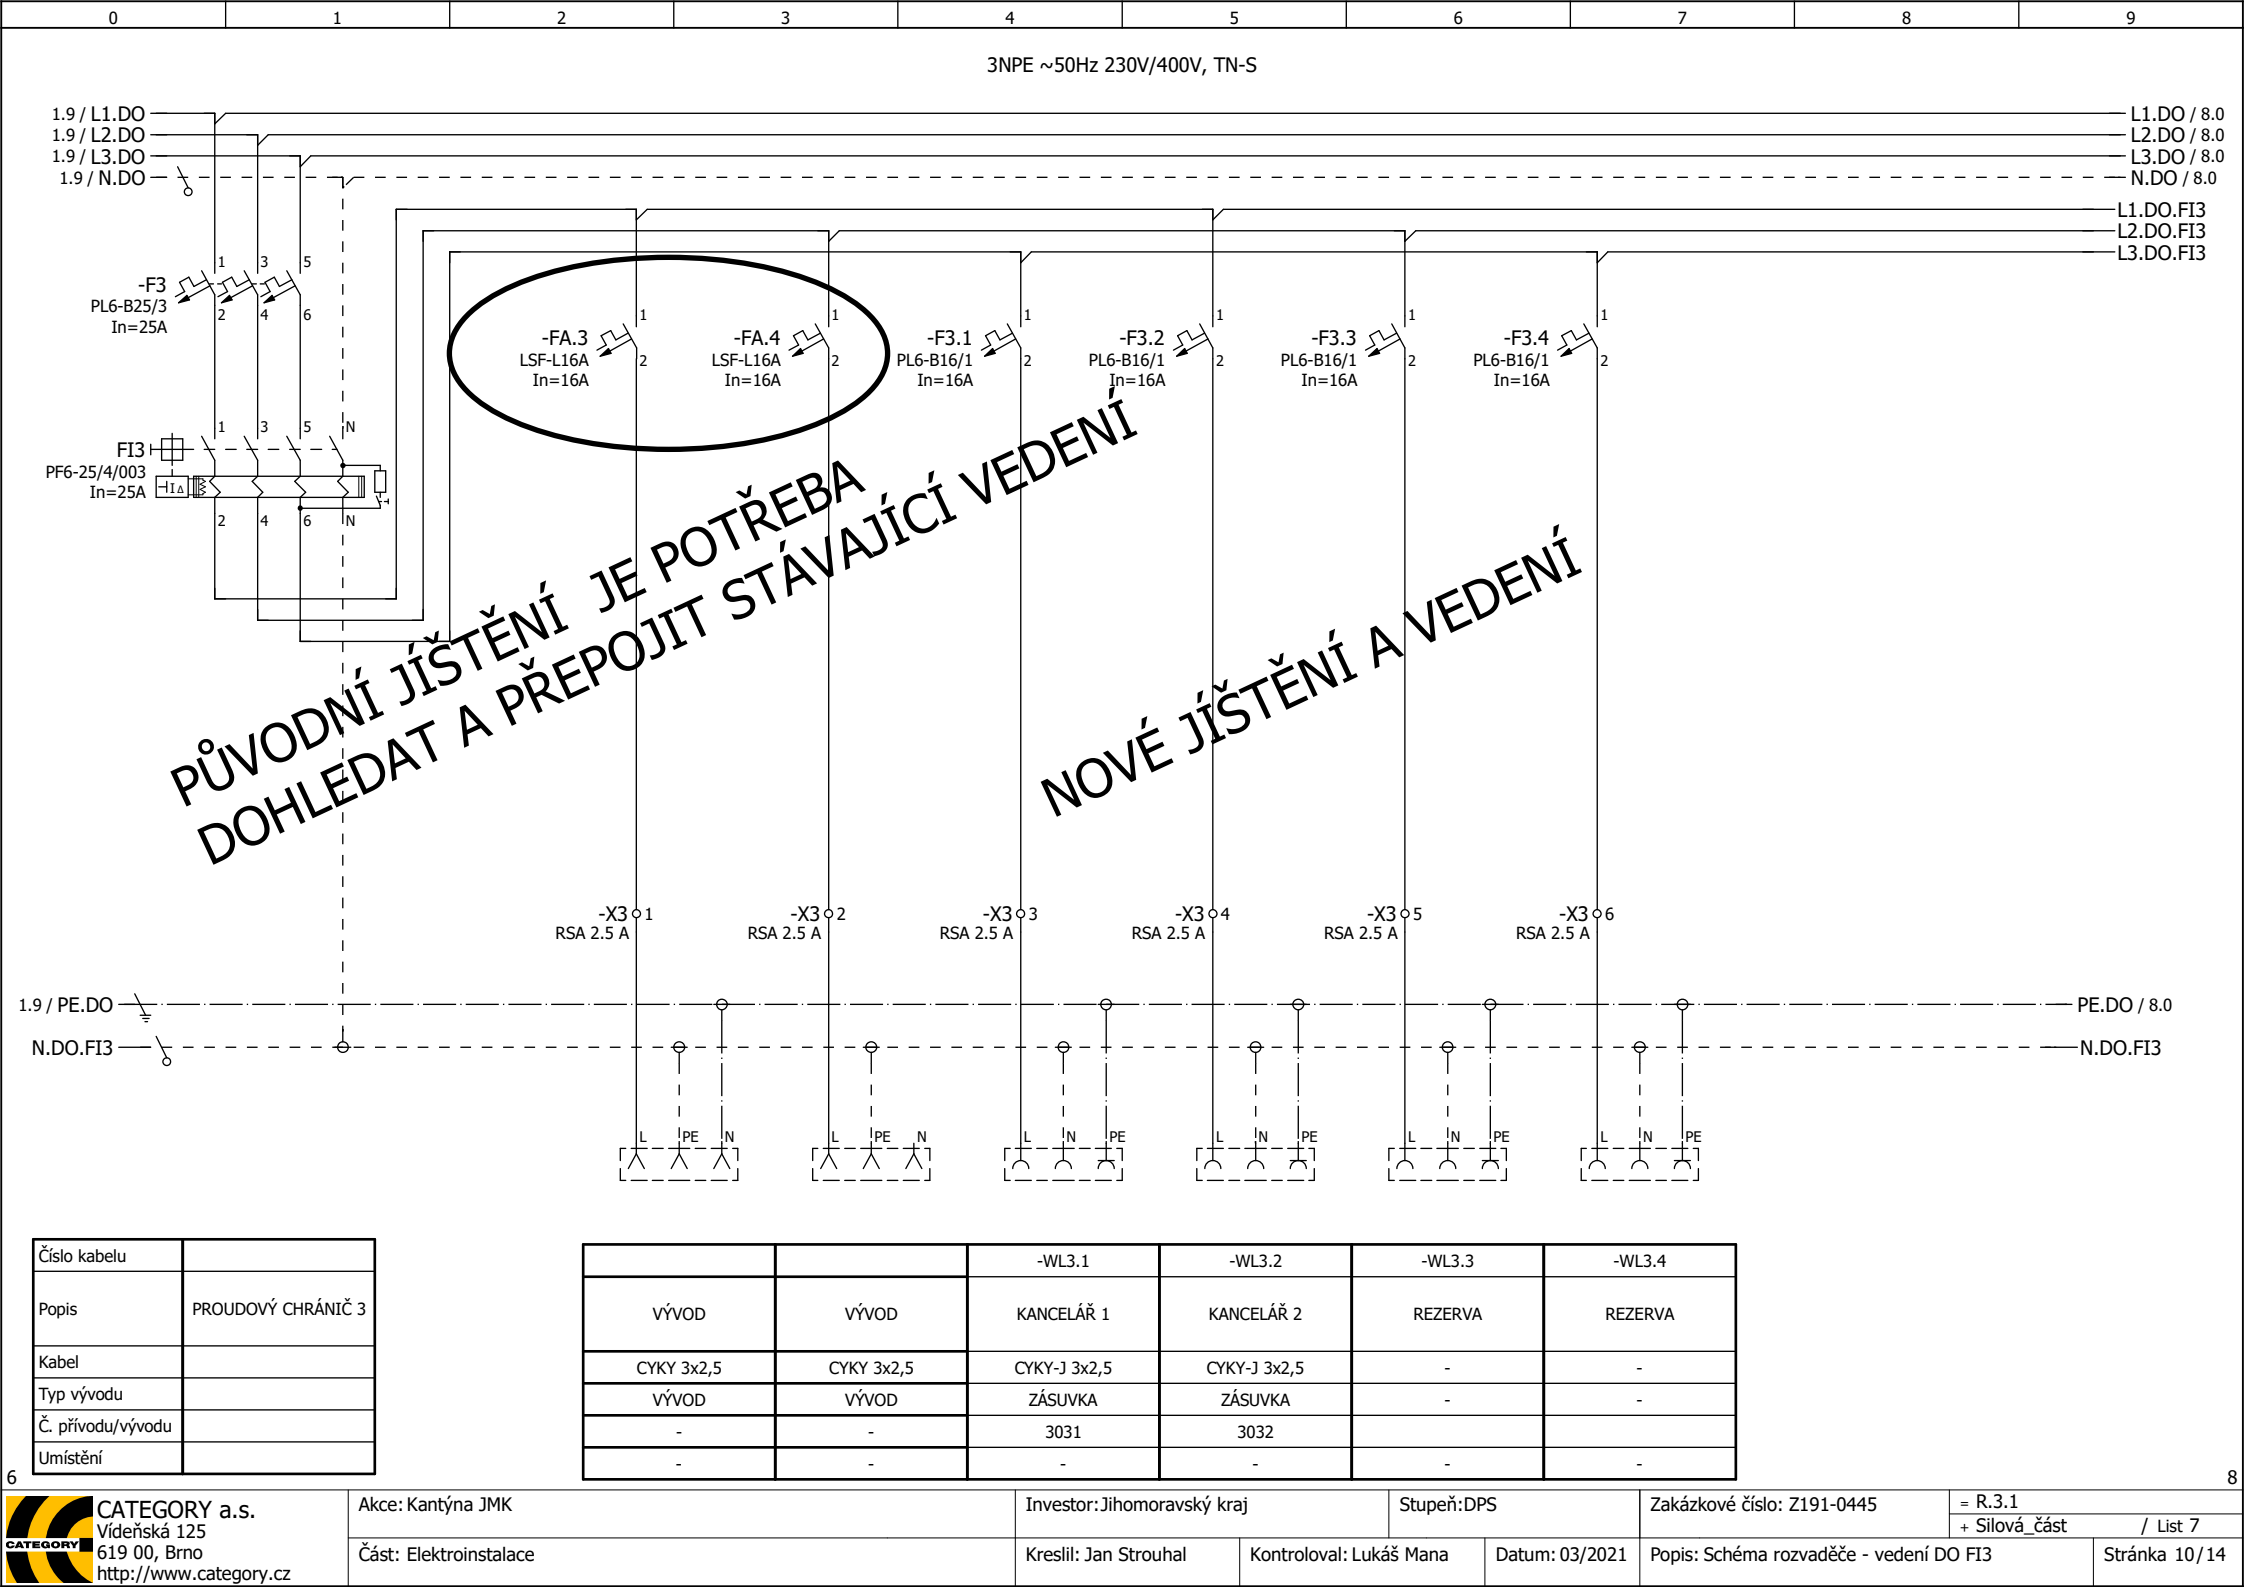

Číslo kabelu	
Popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 3
Kabel	
Typ vývodu	
Č. přívodu/vývodu	
Umístění	



		-WL3.1	-WL3.2	-WL3.3	-WL3.4
VÝVOD	VÝVOD	KANCELÁŘ 1	KANCELÁŘ 2	REZERVA	REZERVA
CYKY 3x2,5	CYKY 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	-	-
VÝVOD	VÝVOD	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	-	-
-	-	3031	3032	-	-
-	-	-	-	-	-

3NPE ~50Hz 230V/400V, TN-S

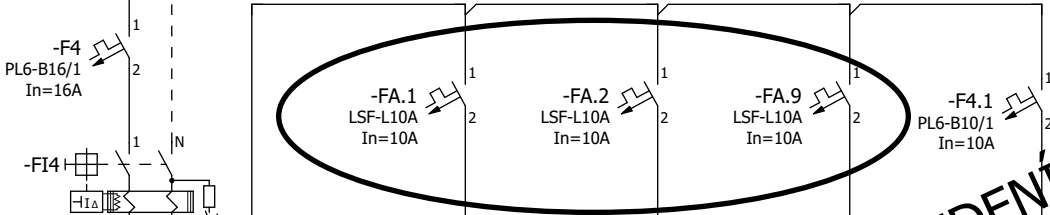

PŮVODNÍ JÍSTĚNÍ JE POTŘEBA DOHLEDAT A PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ VEDENÍ

NOVÉ JÍSTĚNÍ A VEDENÍ

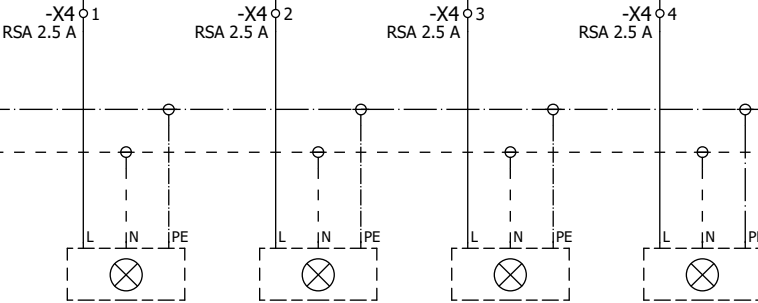

Číslo kabelu	
Popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4
Kabel	
Typ vývodu	
Č. přívodu/vývodu	
Umístění	

			WL4.1
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
CYKY 3x1,5	CYKY 3x1,5	CYKY 3x1,5	CYKY 3x1,5
OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ
-	-	-	3033
-	-	-	-

+Vyhodnocení/1

Změna	Datum	Název	Pův.	Náhrada z	Nahrazeno čím					Stránka 13 / 14
-------	-------	-------	------	-----------	---------------	--	--	--	--	-----------------

