



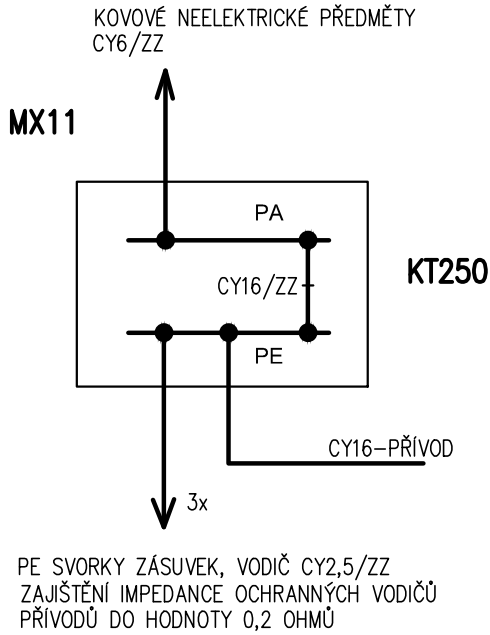

- OZNAČENÍ PŘIPOJOVACÍCH MÍST :**
Z – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ–STÁVAJÍCÍ
O – OCELOVÝ RÁM OKNA – NOVÝ BOD PŘIPOJENÍ
V – VODA, ODPADY, DŘEZY
MP – MEDICINÁLNÍ PLYNY(PŘÍVODY PROPOJIT VZÁJEMNĚ)
R – KONSTRUKCE LŮŽKOVÉ RAMPY
UT – ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ZA NOVÁ
MS – SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇ MEDIPLYNŮ–NOVÝ
A – ELEKTROSTATICKÁ PODLAHA, INSTALAČNÍ KRABICE KU 68–1902, v=0,2m,
DO KRABICE PŘIVÉST Cu PÁSEK ELSTAT. PODLAHY A PŘES SVORKU PROPOJIT S VODIČEM
————— DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY6/ZZ
————— PROPOJENÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE MX S PA PŘÍPOJNICI V RS2–K2
VODIČEM CY16/ZZ
— · — VODIČE CY2,5/ZZ K PE OBVODŮM Z1.9,Z2.9 A MF2
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE K0125 S UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICÍ (v=0,3m)–STÁVAJÍCÍ
MX11 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KT250 SE SVORKOVNICÍ PA+PE (v=0,3m)–NOVÁ

STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ BODY, KTERÁ BUDOU ZAKRYTY SDK PŘEDSTĚNOU, BUDOU PRODLOUŽENY PŘES SVORKU (PŘÍP. V INSTALAČNÍ KRABICI) K BODU PŘIPOJENÍ
PRO ELSTAT PODLAHU SE DO PŘEDSTĚNY UMÍSTÍ KRABICE DO SDK S VIČKEM SE SVORKOU, ZE KTERÉ SE PŘIPOJÍ ELSTAT PODLAHA
V m.č.211 BUDE PROVEDENO NOVÉ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
NOVÝ PŘÍVOD MED. VZDUCHU PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM O₂
UPŘESNĚNÍ PROVEDENÍ PŘEPOJENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

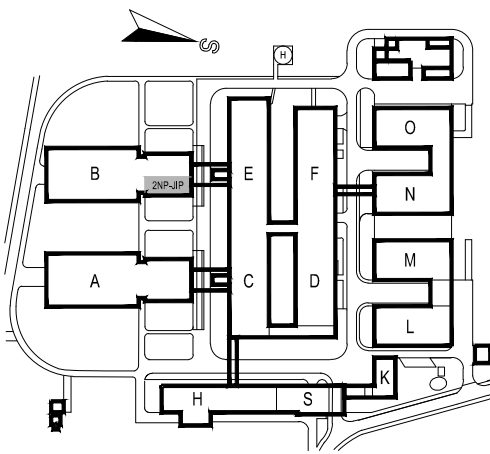

U ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ FUNKČNÍCH ZDRAVOTN.PŘÍSTROJŮ
TYP 2495–0–059
(UMÍSTIT VEDLE SILOVÝCH ZÁSUVEK DO PARAPETNÍHO KANÁLU)

NEMOCNICE BŘECLAV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objednatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav		Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 2619/45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema:		
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Kundera				
Akce:				
PD - Oprava pooperační JIP, 2.NP, pavilon B				
Zpracovatel části: ING. JAROMÍR GLOVINA Prušánecká 4, 628 00 Brno Tel.: +420 604 328 790 E-mail: glovinaj@gmail.com		Zodpovědný projektant ING. JAROMÍR GLOVINA 	Vypracoval ING. JAROMÍR GLOVINA 	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Oprava pooperační JIP		Datum		
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo		
Příloha: ÚPRAVA DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ - 2.NP		Formát		ČERVEN 2021
		Stupeň		DPS-04-2021
		Měřítko		4A4
		1:50		DPS
				Číslo přílohy
				D.1.2-04