



**KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV
NA P.P.Č. 392/1 NA OBEČNÍ KANALIZACI
K.Ú. KLENTNICE**

E.1 Dokladová část

Srdce v domě p.o.

se sídlem: Klentnice 81, 692 01 Klentnice
IČO: 48452751
zastoupené: Mgr. Zbyňkem Turečkem, ředitelem organizace
(zmocnitel)

uděluje v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

tuto

PLNOU MOC

společnosti **M Projekt CZ s.r.o.**
se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
(zmocněnec)

aby, na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2020_1071 mohla činit veškeré potřebné úkony nezbytné k zajištění požadovaných činností tak, jak vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelům a zhotovitelem na akci:

KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE

Zmocnění k zastupování se týká zajištění dokladů, vyjádření, stanovisek, korespondence a jednání s úřady a ostatními účastníky řízení v rámci zpracování projektových dokumentací a k provedení inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby.

Zmocnění k zastupování a jednání se týká jednání s orgány státní správy, krajů a obcí, se správci sítí a s právníky a fyzickými osobami.

Zmocnění se týká veškerých úkonů s tím spojeným, zejména odesílání a přijímání doručovaných písemností, doplňování, podávání návrhů a žádostí a to tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se uděluje v rozsahu práv a povinností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce.

Zmocnitel:

Srdce v domě p.o.
zastoupená
Mgr. Zbyňkem Turečkem
ředitelem organizace



SRDCE V DOMĚ

právní organizace
KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV
tel. 519 515 187, 519 515 188
IČO: 48452751


V Klentnici, dne 24. 9. 2020

Zmocněnec:

Zmocnění přijímám.

M Projekt CZ s.r.o.
zastoupený
Ing. Milošem Popelářem
ředitelem a jednatelem společnosti

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020 ②
562 01 Ústí nad Orlicí

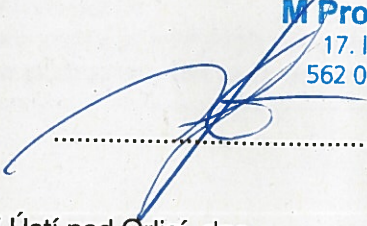
V Ústí nad Orlicí, dne

M Projekt CZ s.r.o.
Jitka Benešová
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

Číslo jednací 1202018695

Datum 19.10.2020

Vyřizuje Pavel Kříž

telefon +420 724 815 186

e-mail Pavel.Kriz@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 19.10.2022

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3



Jitka Benešová
M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

Dne: 19.10.2020

Vaše č.j.:

Sp.zn: 12161/20

Vyřizuje: Bednářová Zuzana

**Věc: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE -
Územní rozhodnutí o umístění stavby**

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Klentnice, Perná se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník a provozovatel sítí technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem

ČEPRO, a.s.



Zuzana Bednářová

oddělení evidence a správy nemovitostí

na základě plné moci č. 050162 ze dne 28.1.2020

Zájmové území:

POLYGON((-599940.16 -1198970.27,-600024.03 -1199425.52,-599091.86 -1199535.3,-599189.9
-1199003.63,-599940.16 -1198970.27))



M Projekt CZ s.r.o.
Jitka Benešová
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
2020318740/ 19.10.2020	0000027202	Behinová / 251 618 458	Praha / 19.10.2020

Vyjádření k existenci sítí

vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Název akce: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA
OBEČNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE

Důvod žádosti: Existence sítí

Vážený pane/ Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se **nenachází** žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. **bez připomínek**.

Toto vyjádření vydala společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne 19.10.2020. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Elektronicky podepsal(a) Hrdlička spol.s r.o.
Datum: 19.10.2020 20:48:45 CEST

V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum společnosti HRDLIČKA, spol. s r.o.:

Zákaznické centrum služeb MAWIS

e-mail: info@mawis.eu

tel.: +420 251 618 458

Příloha: Žádost o vyjádření č. 2020318740

Společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou mocí ze dne 09.11.2017. Tato vyjádření mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby UtilityReport ze stránek www.ceps.cz

Žadatel:
M Projekt CZ s.r.o.
Benešová Jitka
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí
IČO: 03508544

Evid. číslo žádosti: 2020318740
Evid. číslo subjektu: 0000027202

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Existence sítí

Název akce:
KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE

Výška stavby (m): 0

Vybraný způsob doručení vyjádření: poštou

Žádost vytvořena: 19.10.2020


S pozdravem

Benešová Jitka

Telefon: | Mobil: +420603963254 | E-mail: benesova@mprojektcz.cz

Evid. č. žádosti: 2020318740
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Klentnice (Břeclav) 666149
Popis polygonu:


Polygon 1 - Mapa širších vztahů

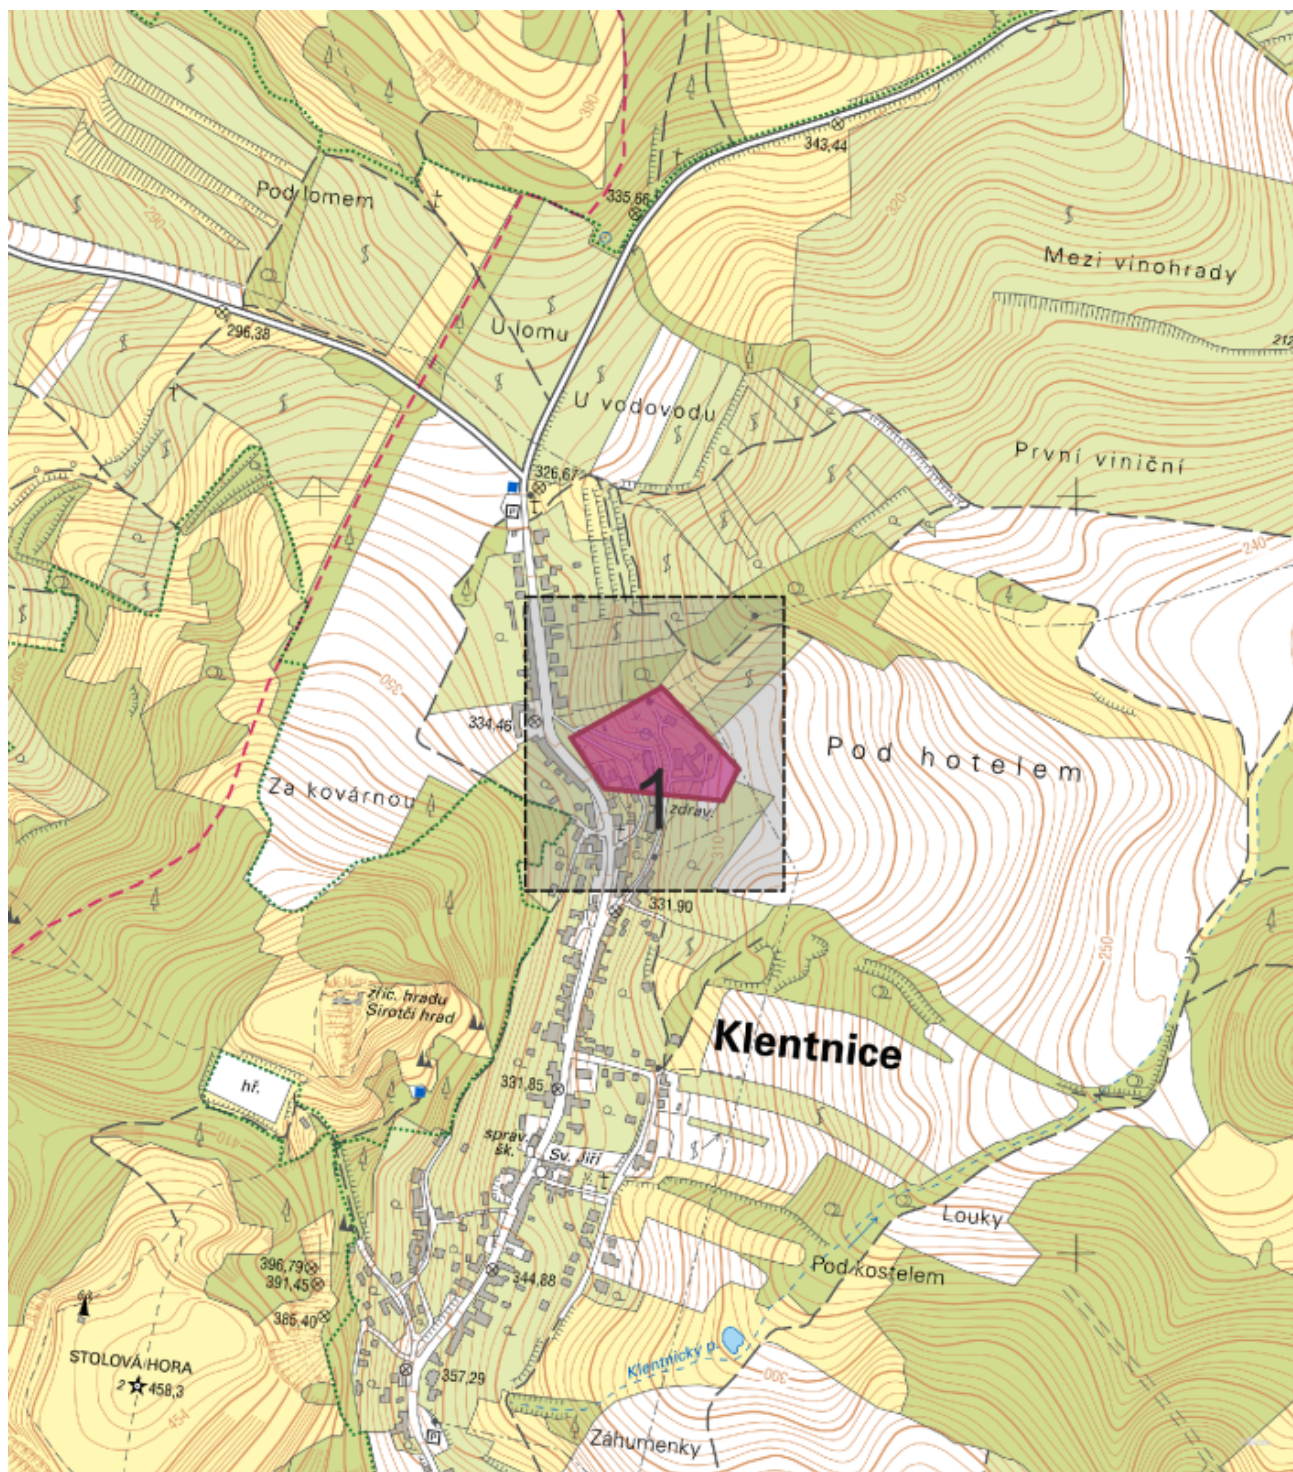

Podkladová data © CÚZK

Evid. č. žádosti: 2020318740
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Klentnice (Břeclav) 666149
Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail

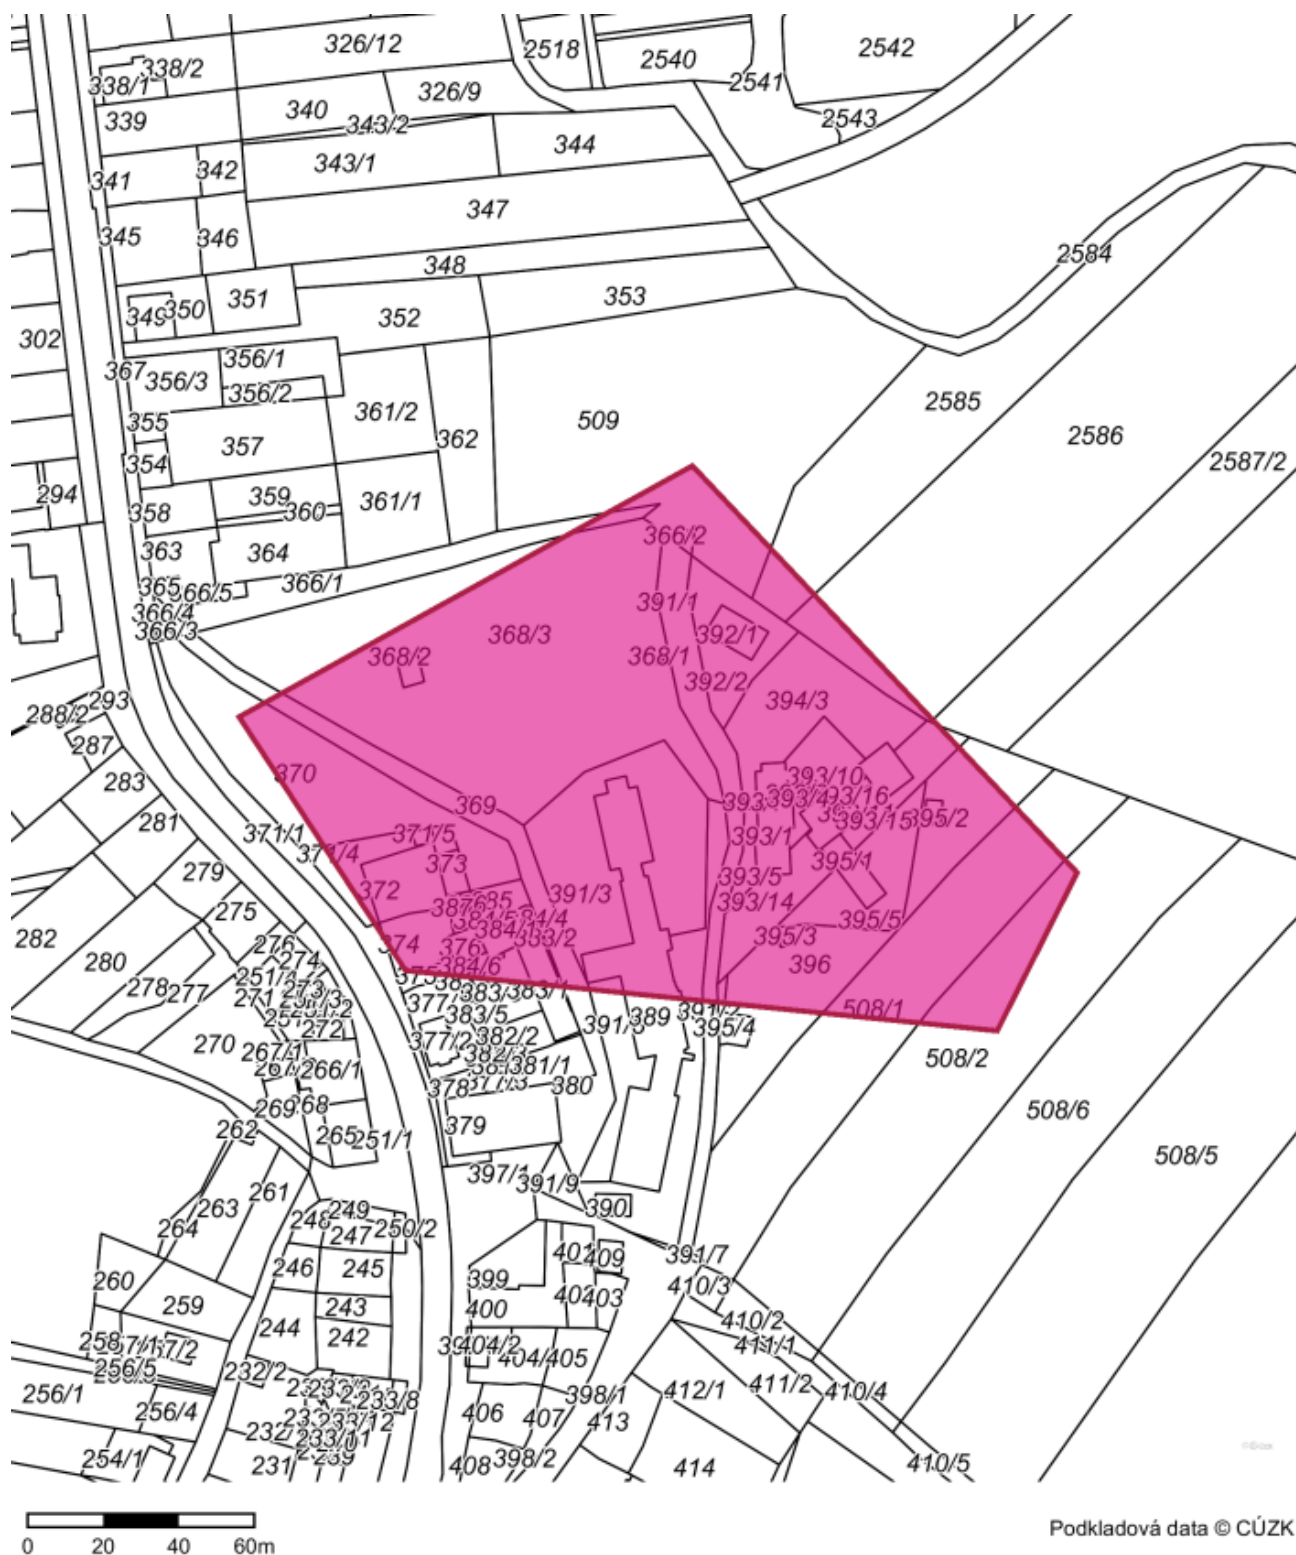

Výpis parcel má pouze informativní charakter. **Vyjádření prosím vydávejte k zájmovému území zakreslenému žadatelem.**

Výpis byl vytvořen automaticky průnikem zakresleného zájmového území a geometrií parcel katastru nemovitostí bez odsouhlasení žadatele. Data jsou čerpána z veřejné databáze RÚIAN a seznam parcel je aktuální k datu vygenerování žádosti.

Informace o zájmovém území č.: 1

Seznam dotčených parcel

k. ú.: 1

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

Klentnice (666149)				parcely: 56
<u>366/1</u>	<u>366/2</u>	<u>368/1</u>	<u>368/2</u>	<u>368/3</u>
<u>369</u>	<u>370</u>	<u>371/1</u>	<u>371/4</u>	<u>371/5</u>
<u>372</u>	<u>373</u>	<u>374</u>	<u>375</u>	<u>376</u>
<u>383/1</u>	<u>383/2</u>	<u>383/3</u>	<u>383/4</u>	<u>384/1</u>
<u>384/4</u>	<u>384/5</u>	<u>384/6</u>	<u>385</u>	<u>386</u>
<u>387</u>	<u>389</u>	<u>391/1</u>	<u>391/2</u>	<u>391/3</u>
<u>391/8</u>	<u>392/1</u>	<u>392/2</u>	<u>393/1</u>	<u>393/4</u>
<u>393/5</u>	<u>393/7</u>	<u>393/8</u>	<u>393/10</u>	<u>393/11</u>
<u>393/14</u>	<u>393/15</u>	<u>393/16</u>	<u>394/3</u>	<u>395/1</u>
<u>395/2</u>	<u>395/3</u>	<u>395/4</u>	<u>395/5</u>	<u>396</u>
<u>508/1</u>	<u>508/2</u>	<u>509</u>	<u>2585</u>	<u>2586</u>
<u>2587/2</u>				

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 794762/20

Číslo žádosti: 0120 933 479 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)		KLENTNICE ? NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)		Informace o poloze sítě
Žadatel	M Projekt CZ s.r.o.	
Stavebník	Srdce v domě, příspěvková organizace, 81, Klentnice, 69201	
Zájmové území	Okres	Břeclav
	Obec	Klentnice
	Kat. území / č. parcely	Klentnice
Platnost Vyjádření		19. 10. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 794762/20

Číslo žádosti: 0120 933 479

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 19. 10. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Sobotka, tel.: 606 717 056, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 19. 10. 2020 pod č.j. 794762/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 794762/20

Číslo žádosti: 0120 933 479

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 794762/20

Číslo žádosti: 0120 933 479

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462110 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz
Jaromír Kovalčík (pro okres Hodonín), mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov
IČ: 26259427 DIČ: CZ26259427
kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

Číslo jednací: 794762/20

Číslo žádosti: 0120 933 479

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

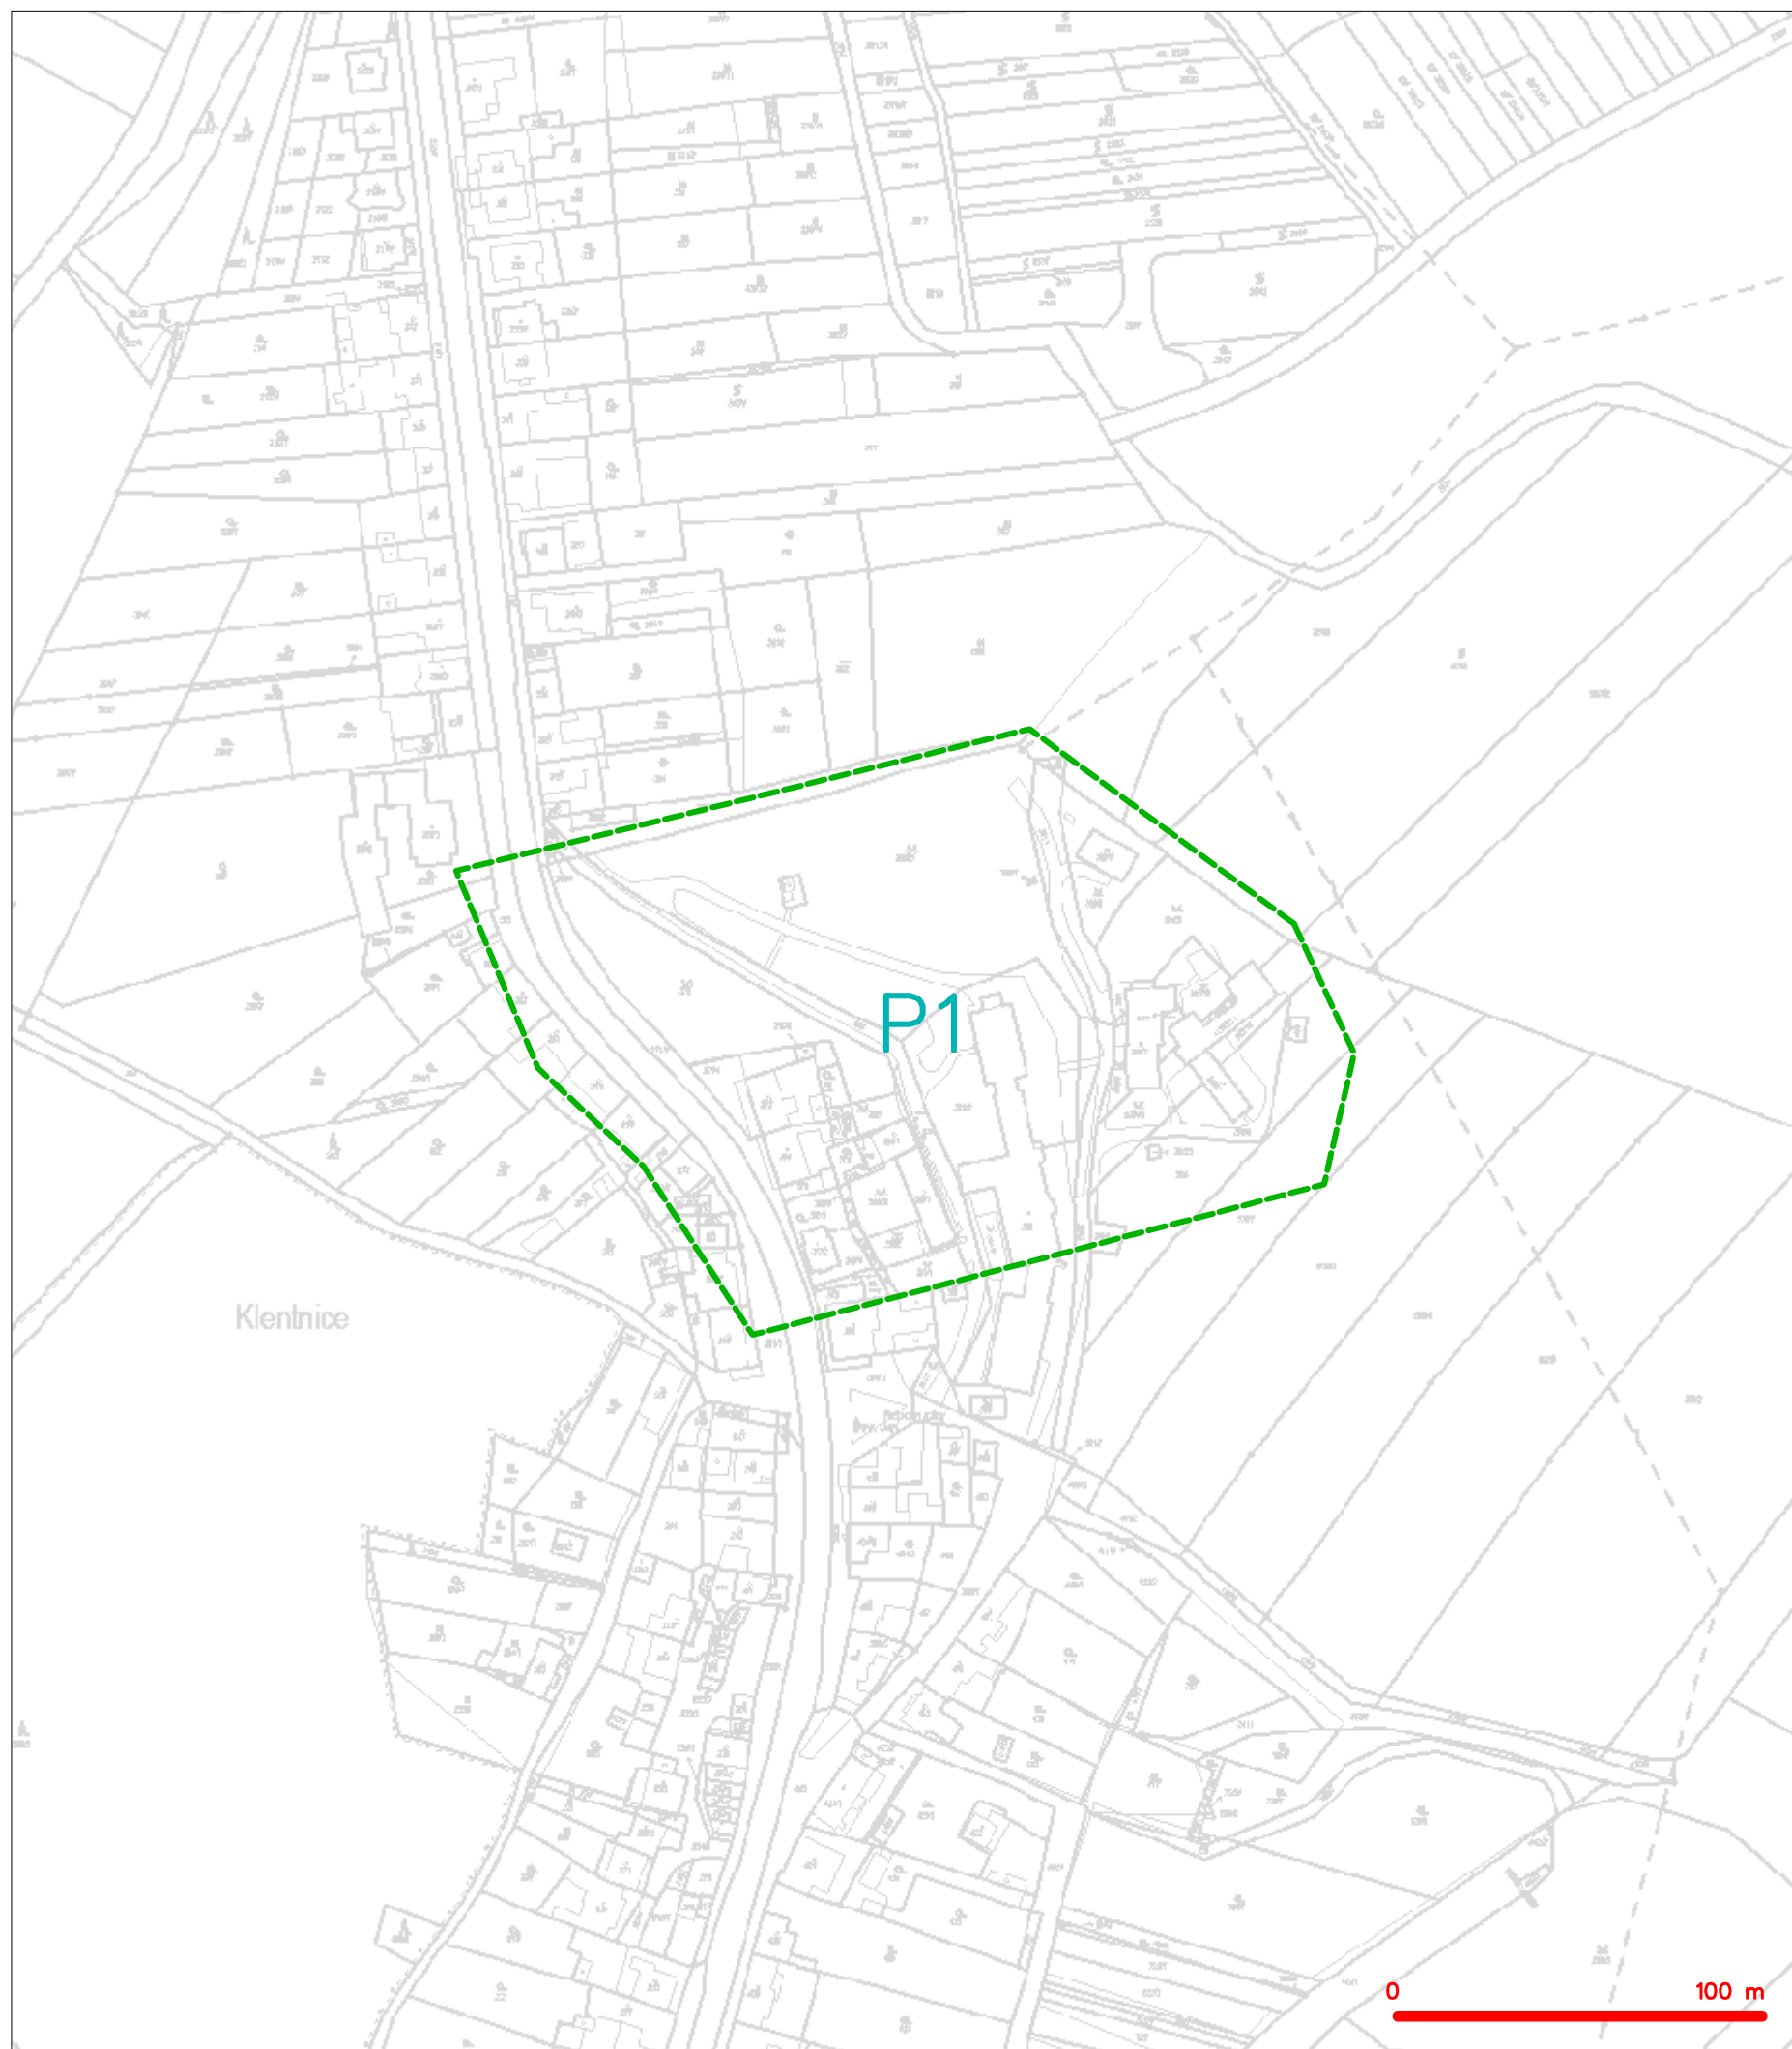


LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

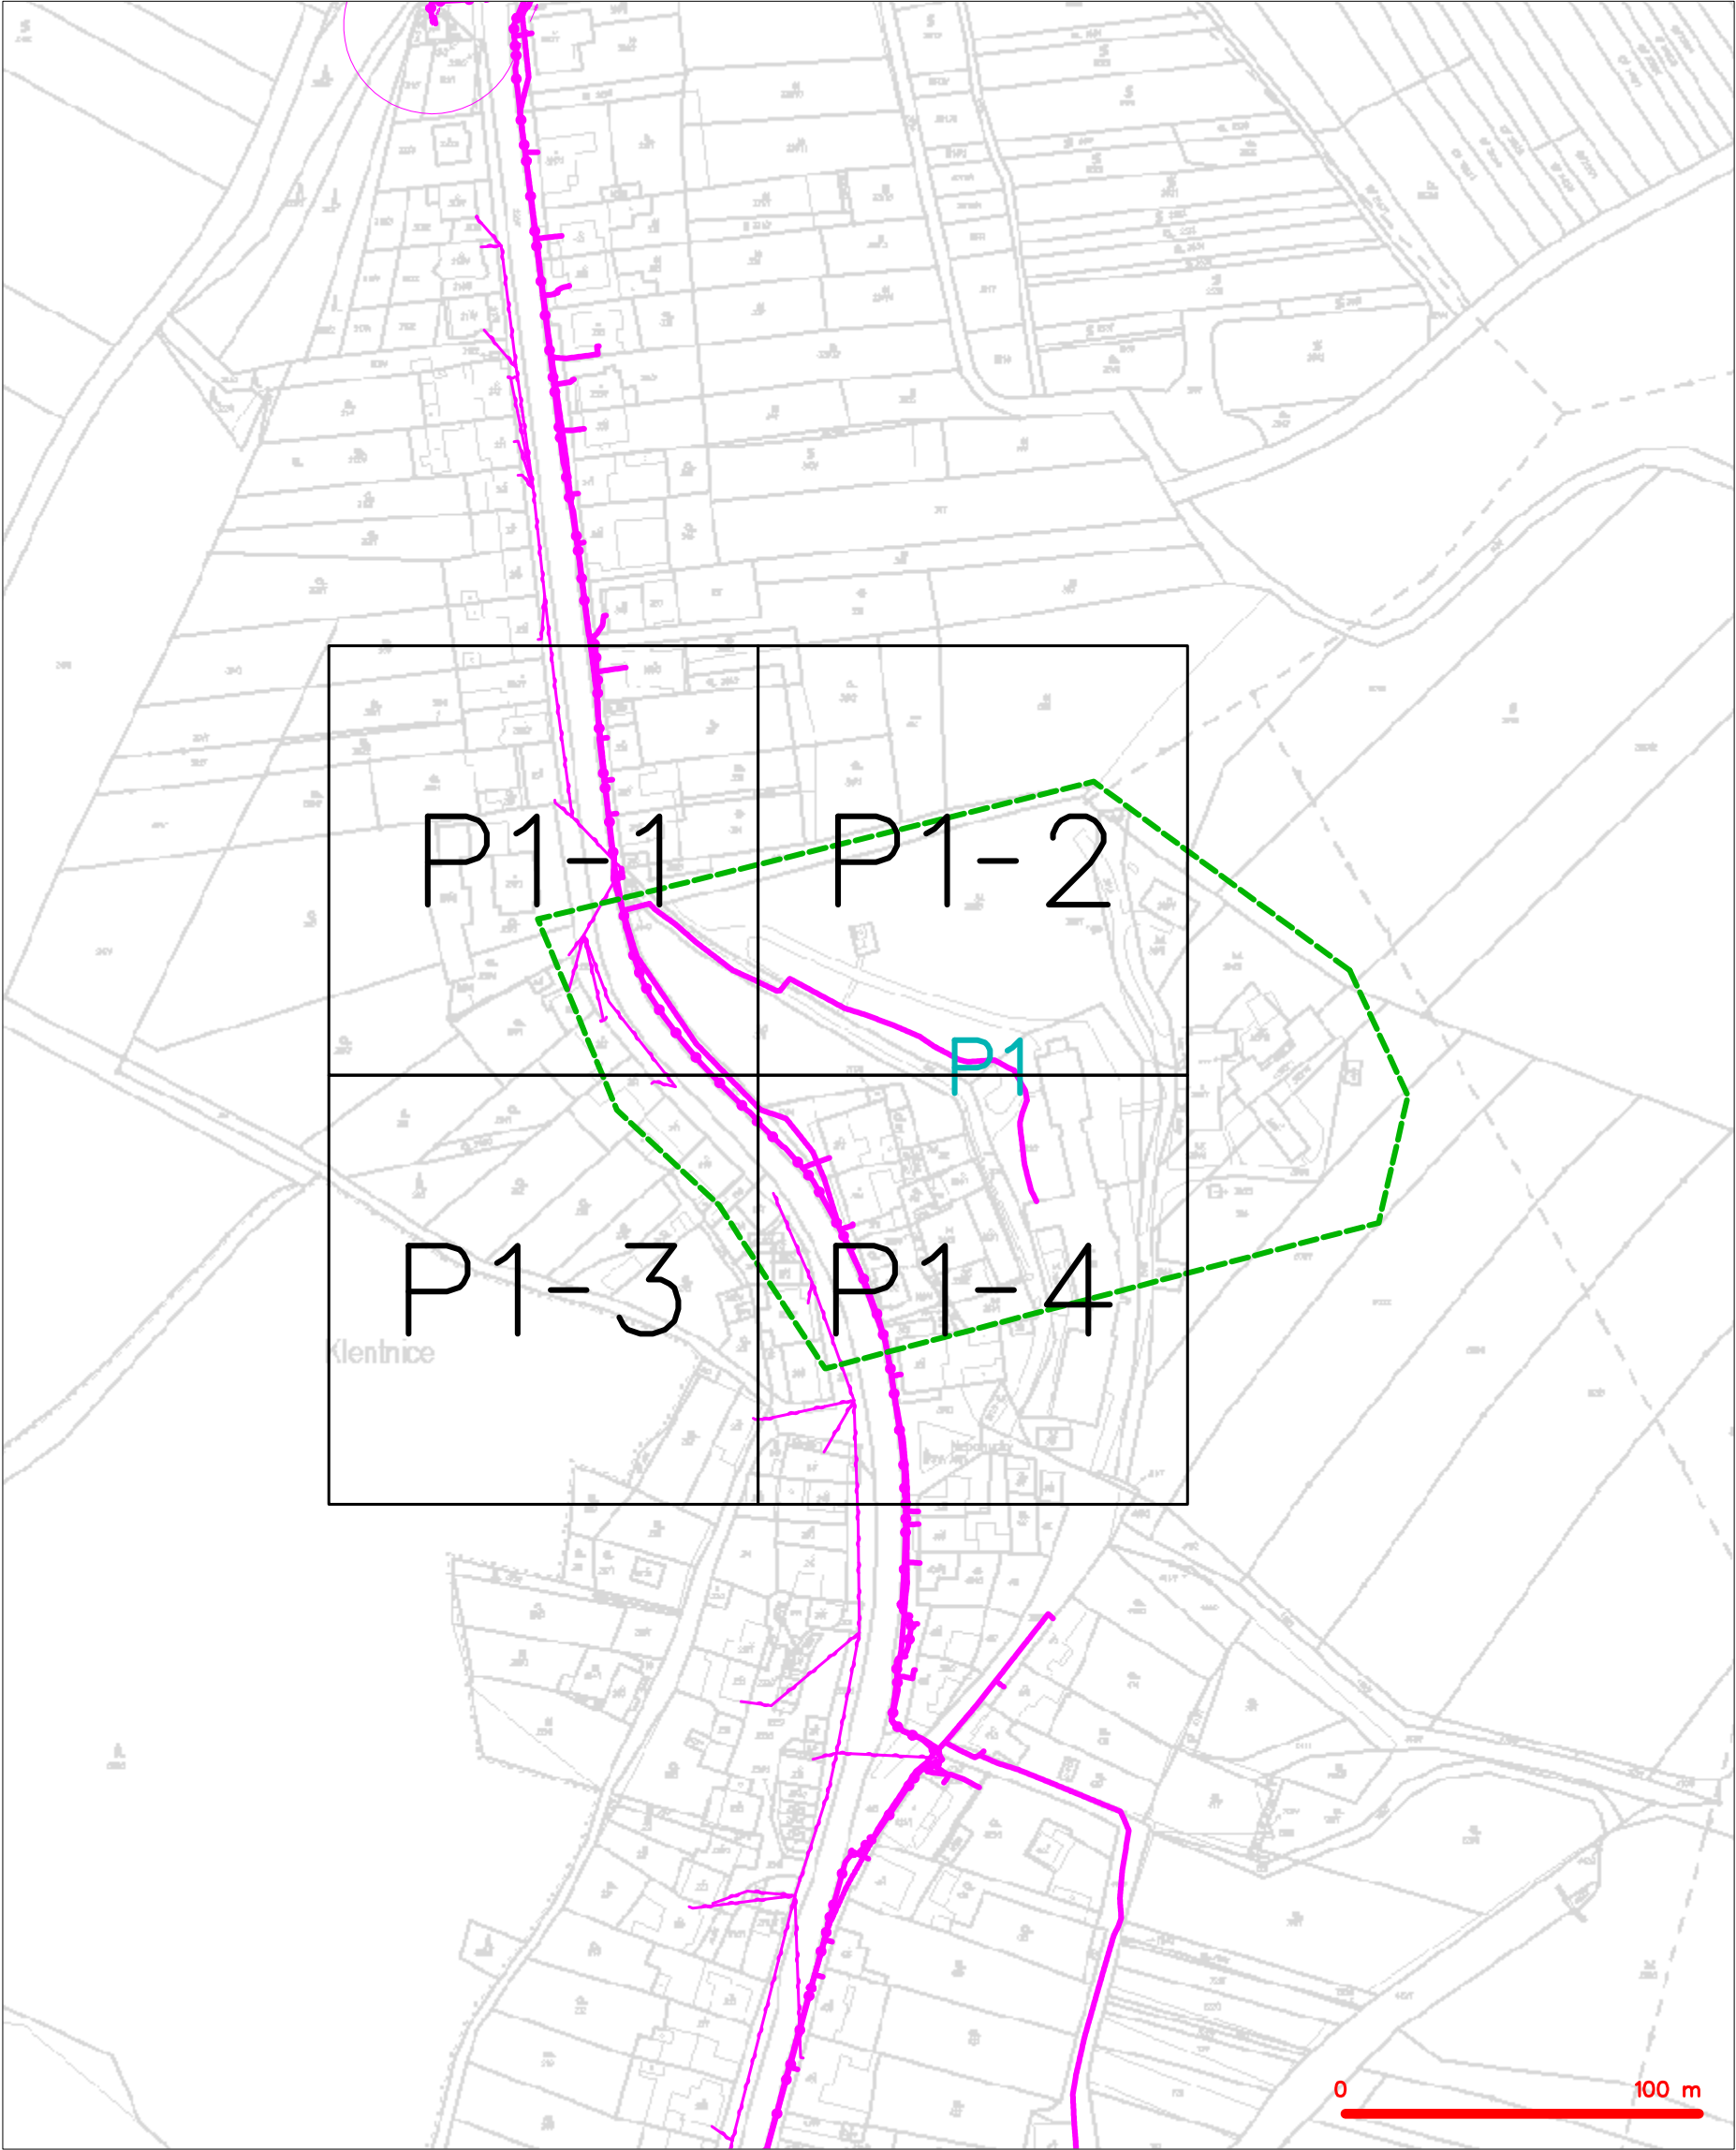


LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	sítě s NV
	kojektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

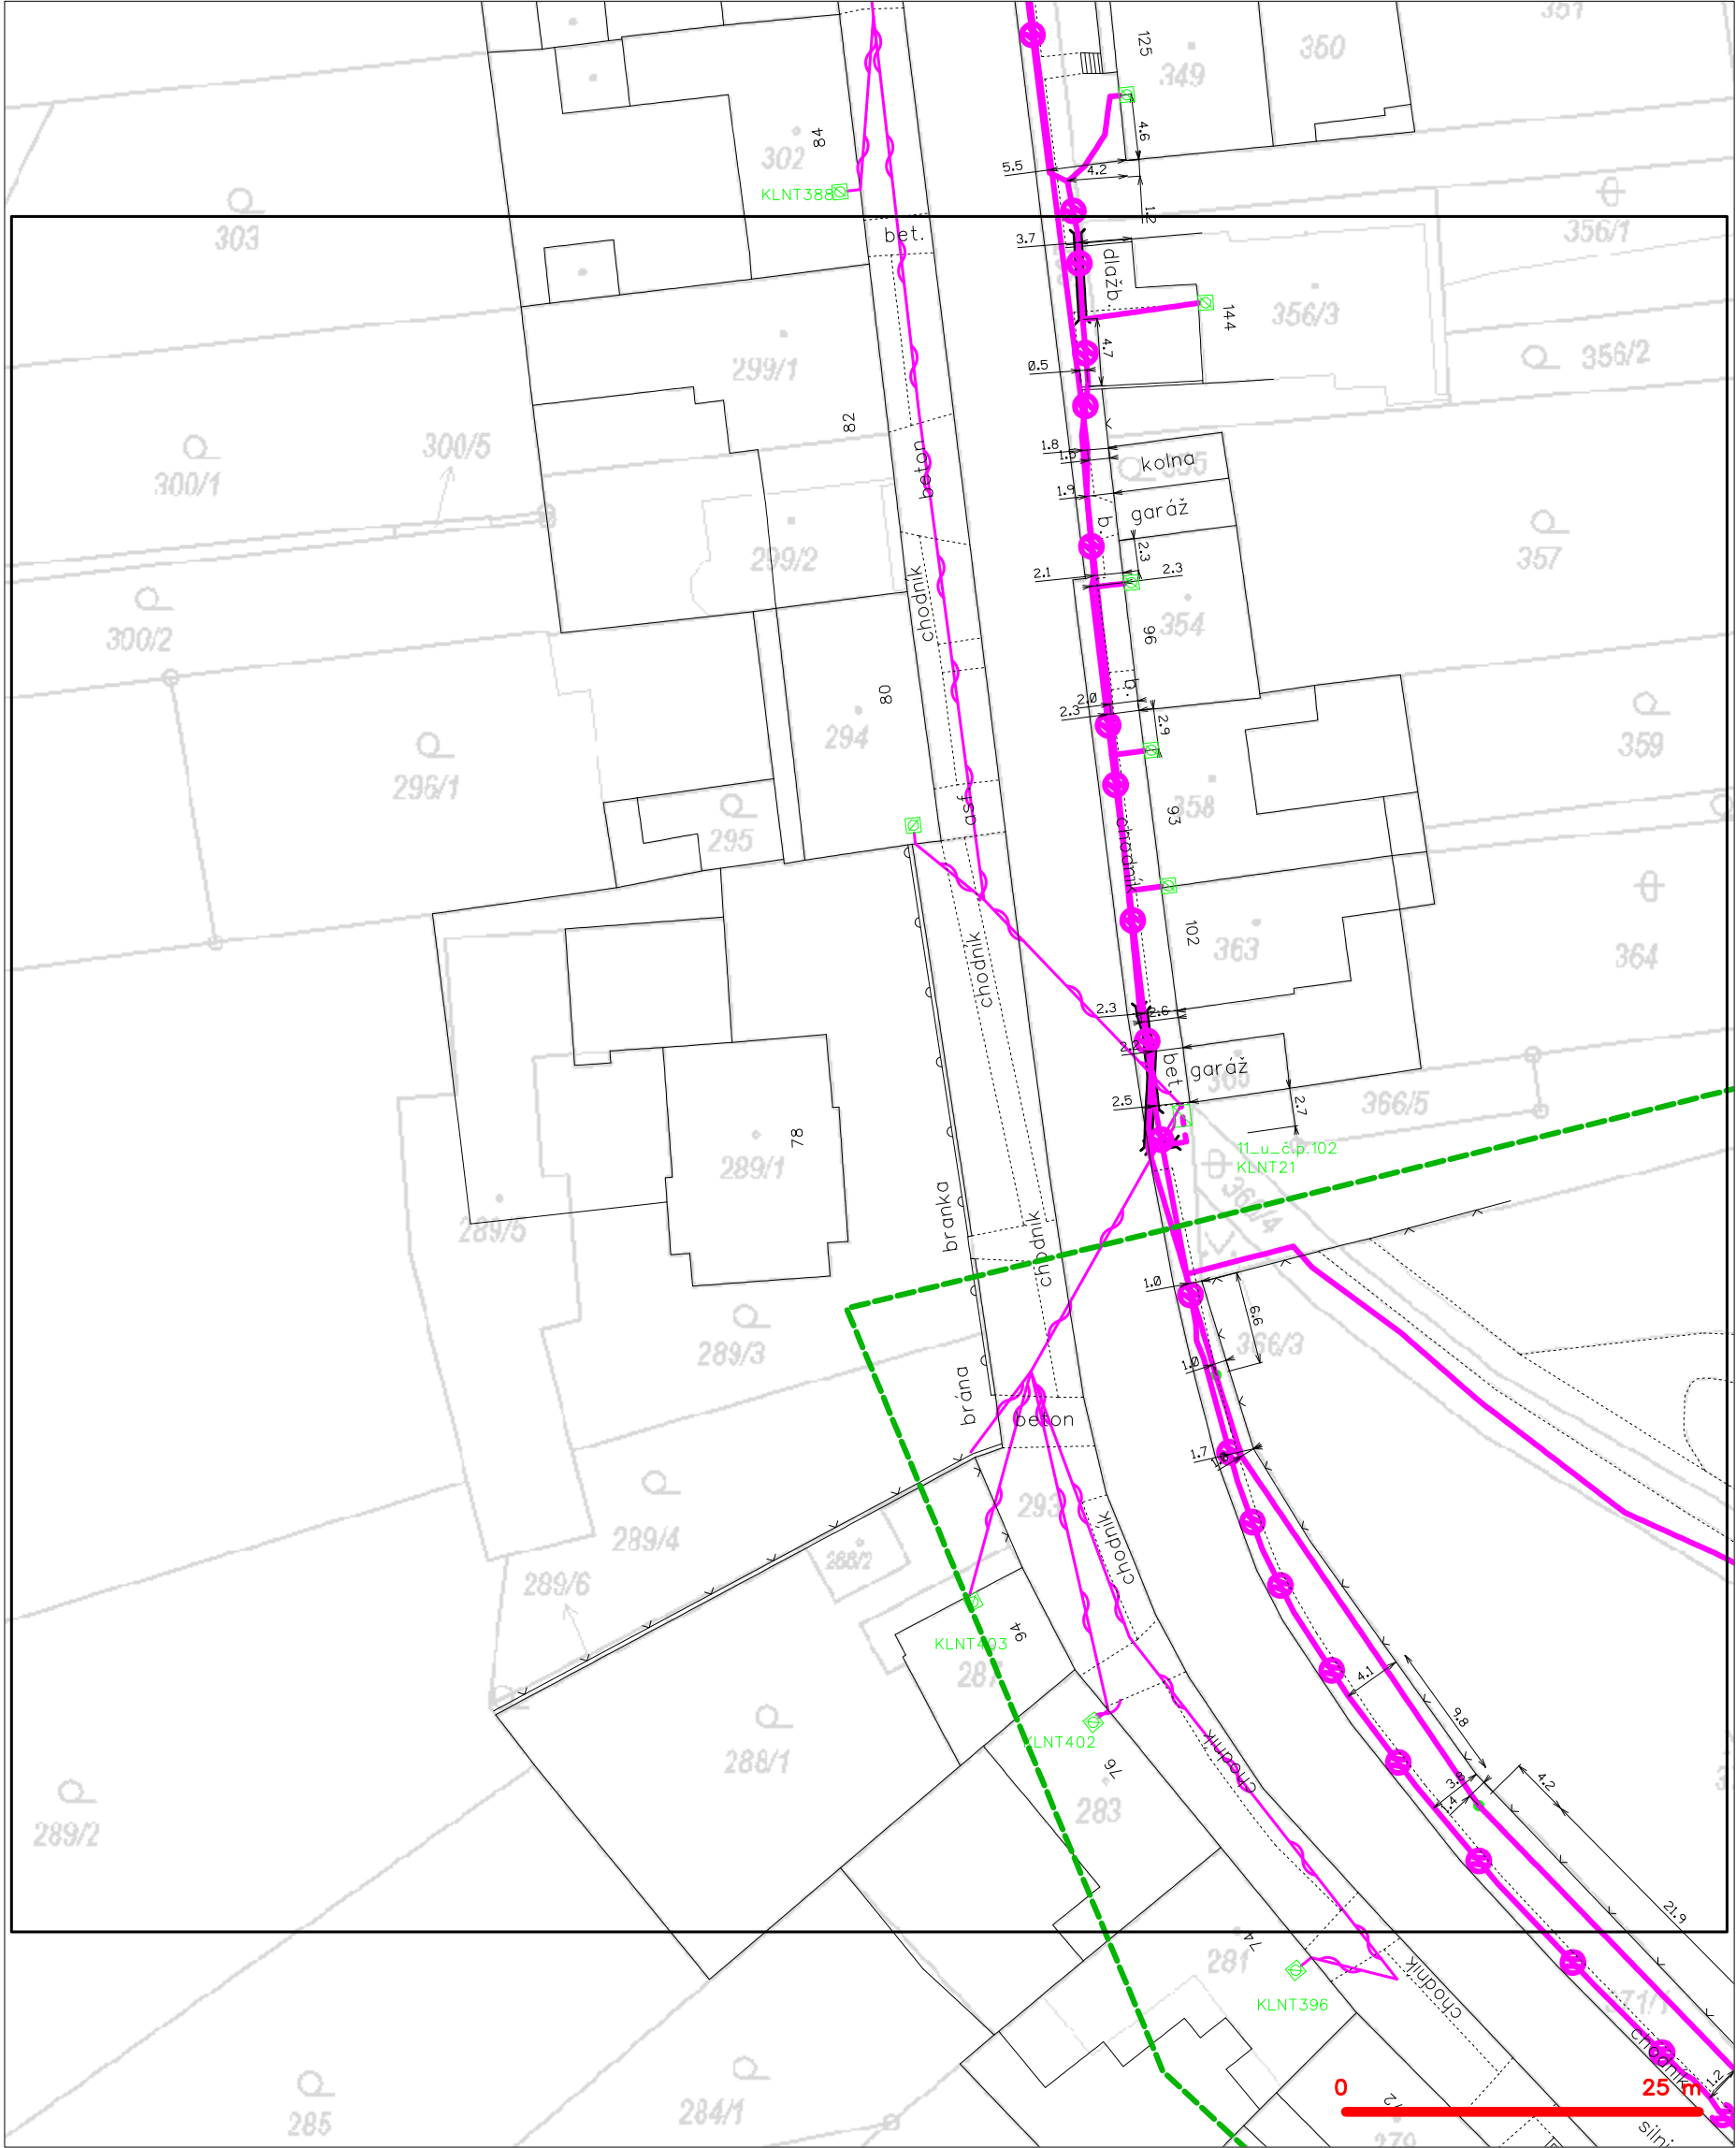


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

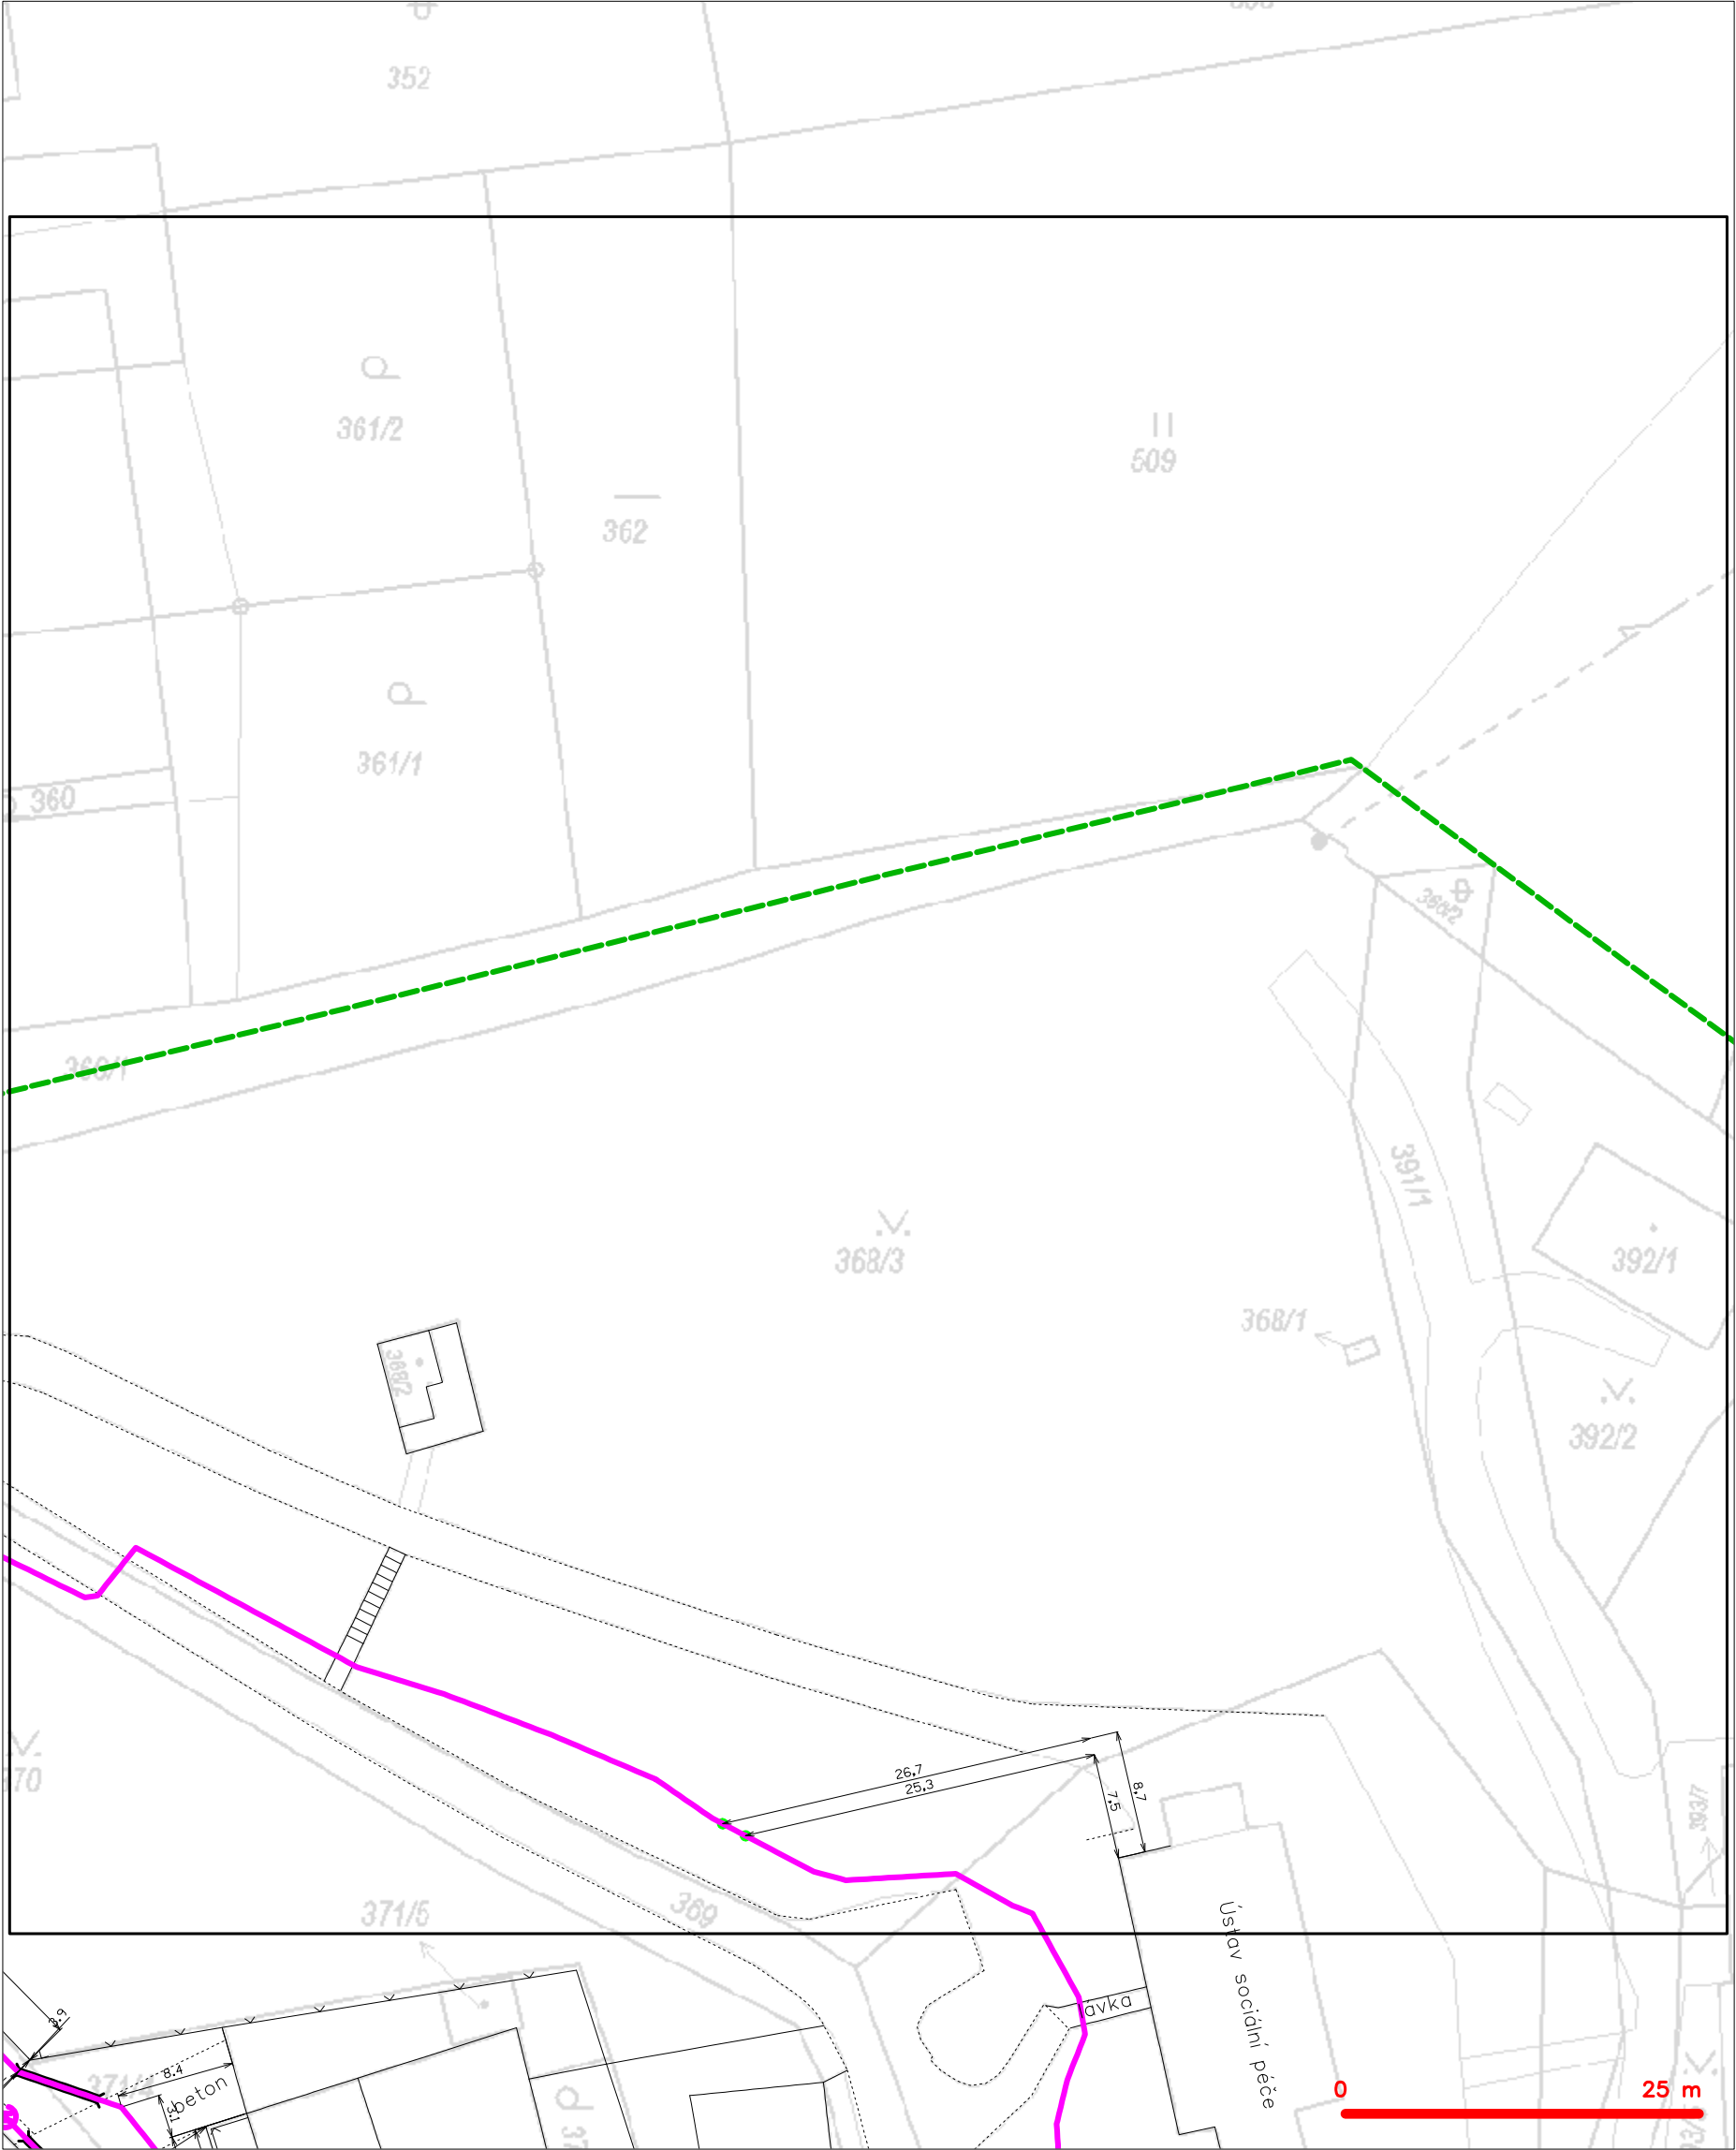

— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovazované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

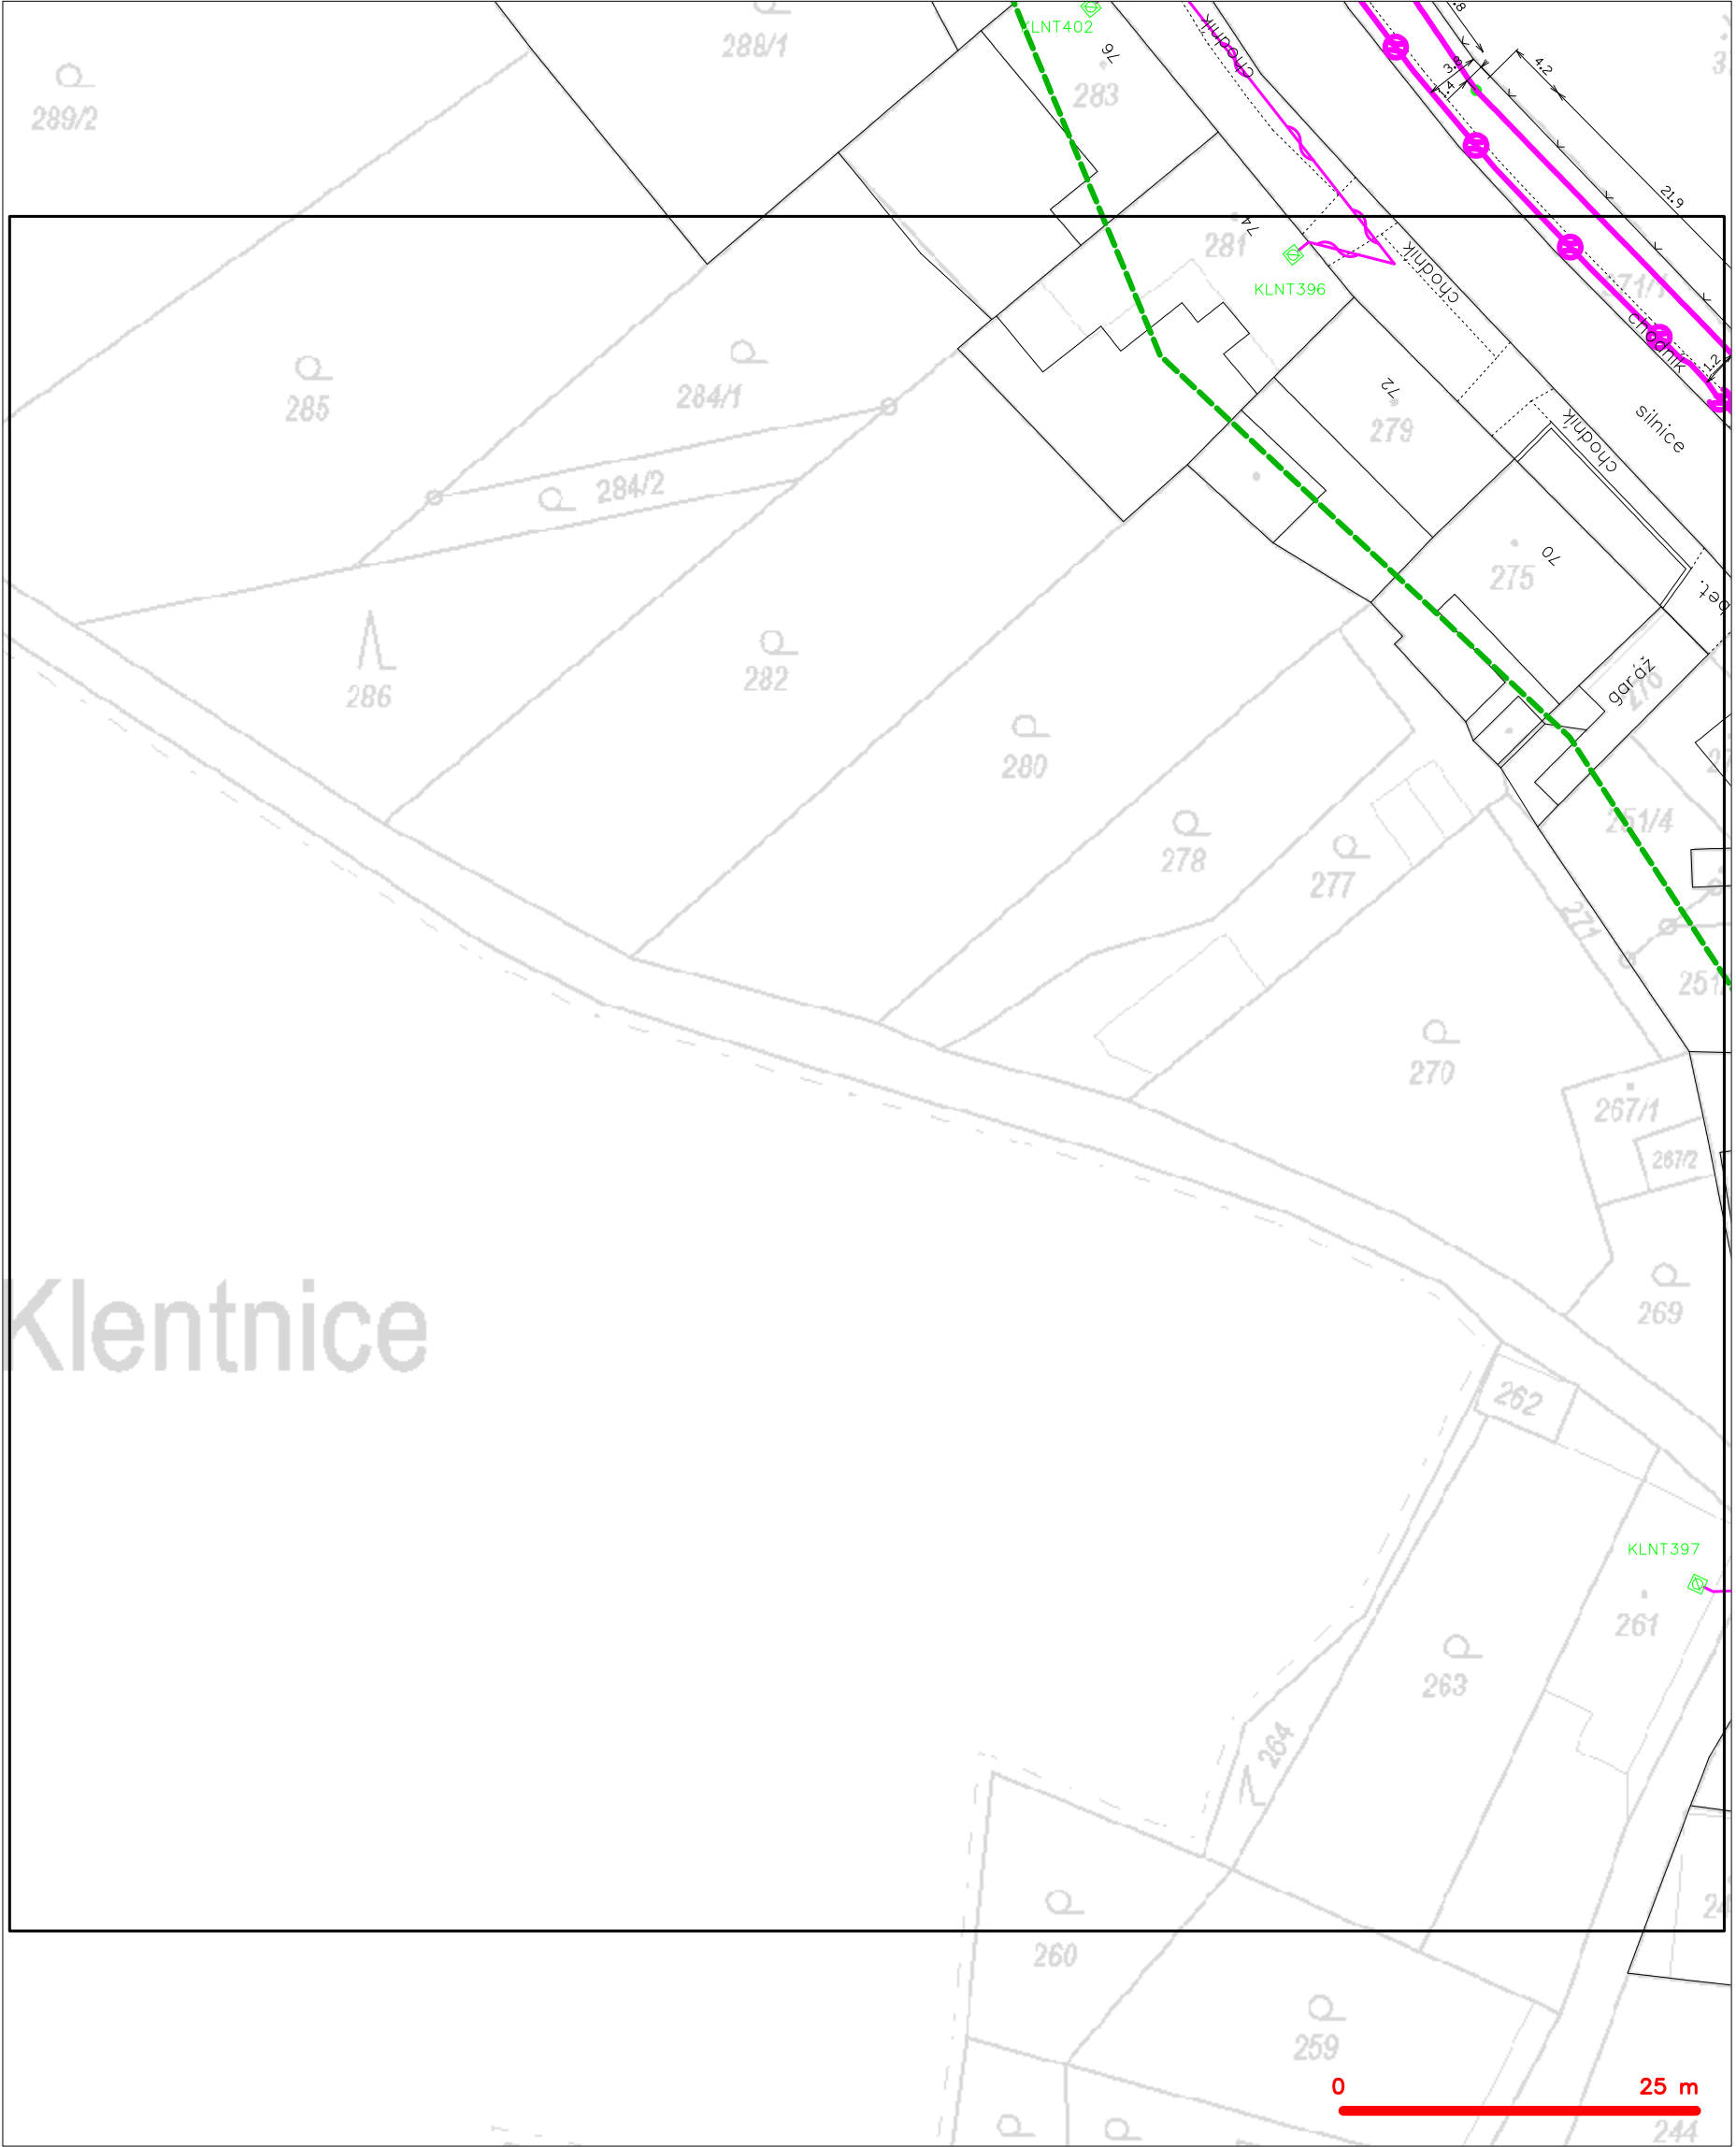

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NV |

nezaměřený průbeh optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběh optického a metalického kabelu
 rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
 nadzemní sítě
 neprovozované sítě
 podzemní sítě cizí
 sítě s NN

 kolektor, kabelovod

ŽADATEL

M Projekt CZ s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101400487

VYŘÍZENO DNE
19.10.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101400487 ze dne 19.10.2020 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 19.04.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101400487.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

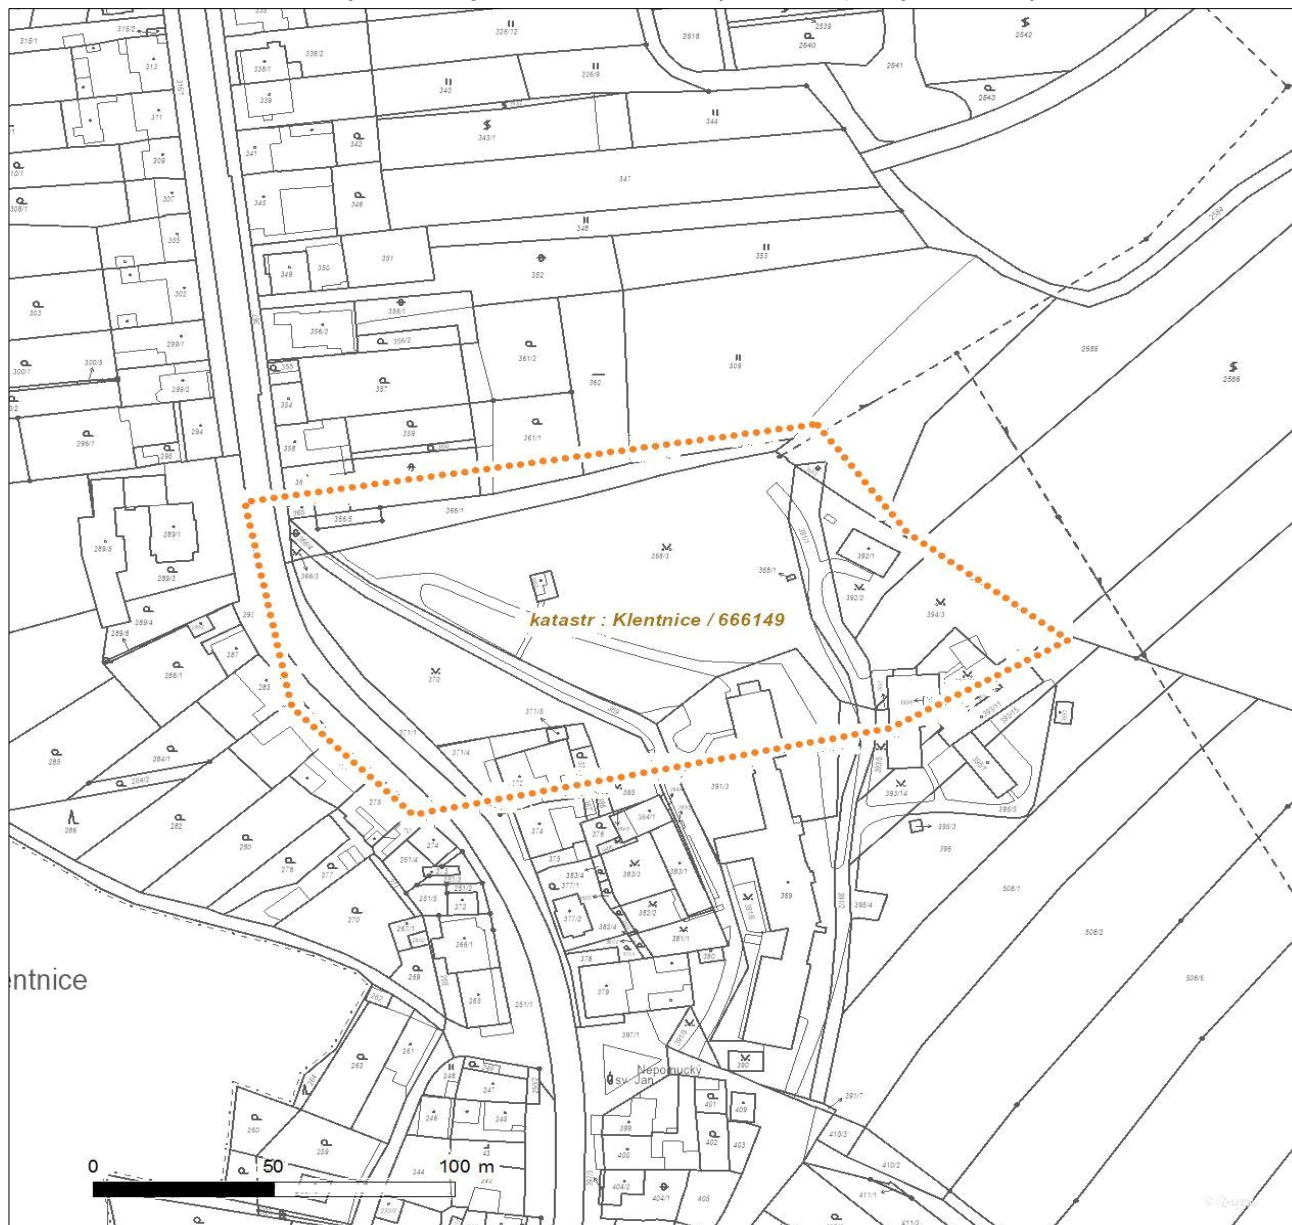

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

Hranice katastrálního území

Stanice do 52 kV - stožárová

Stanice do 52 kV - zděná

Transformovna (nad 52 kV)

Probíhající investice ČEZ Distribuce

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV

Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



ŽADATEL

M Projekt CZ s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700281930

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
19.10.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KL**

Účel: **Územní souhlas**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700281930 ze dne 19.10.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 19.10.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700281930.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

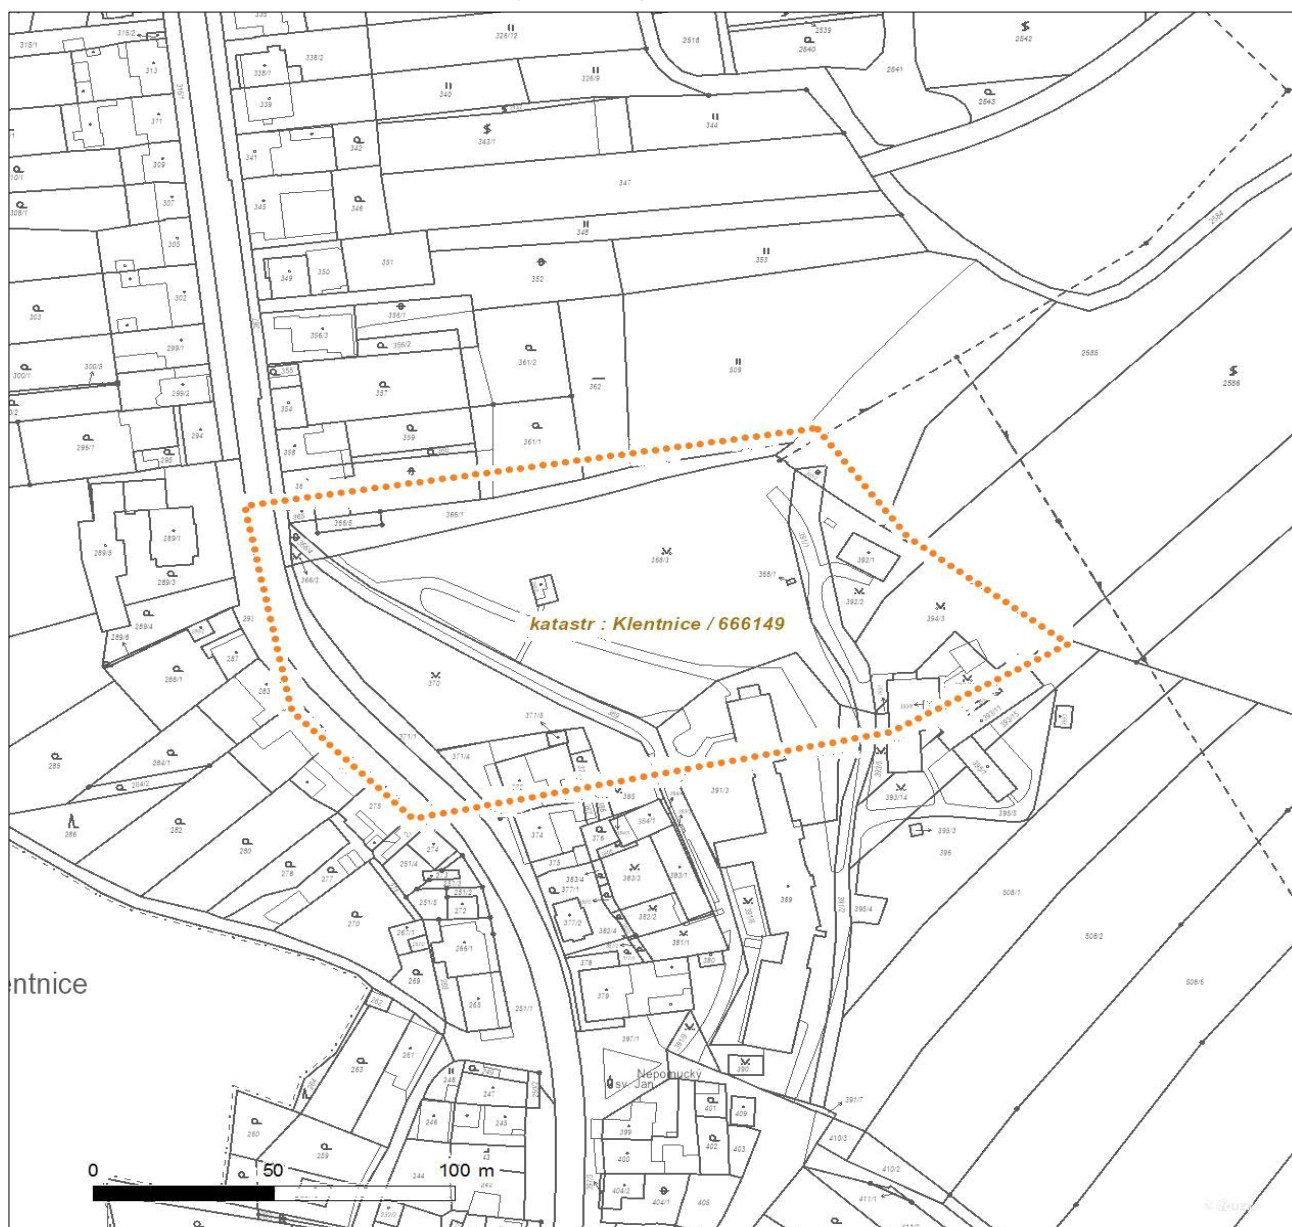

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — — — — — Hranice katastrálního území |
| — — — — — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

M Projekt CZ s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201142036

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
19.10.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KL**

Účel: **Územní souhlas**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201142036 ze dne 19.10.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 19.10.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201142036.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

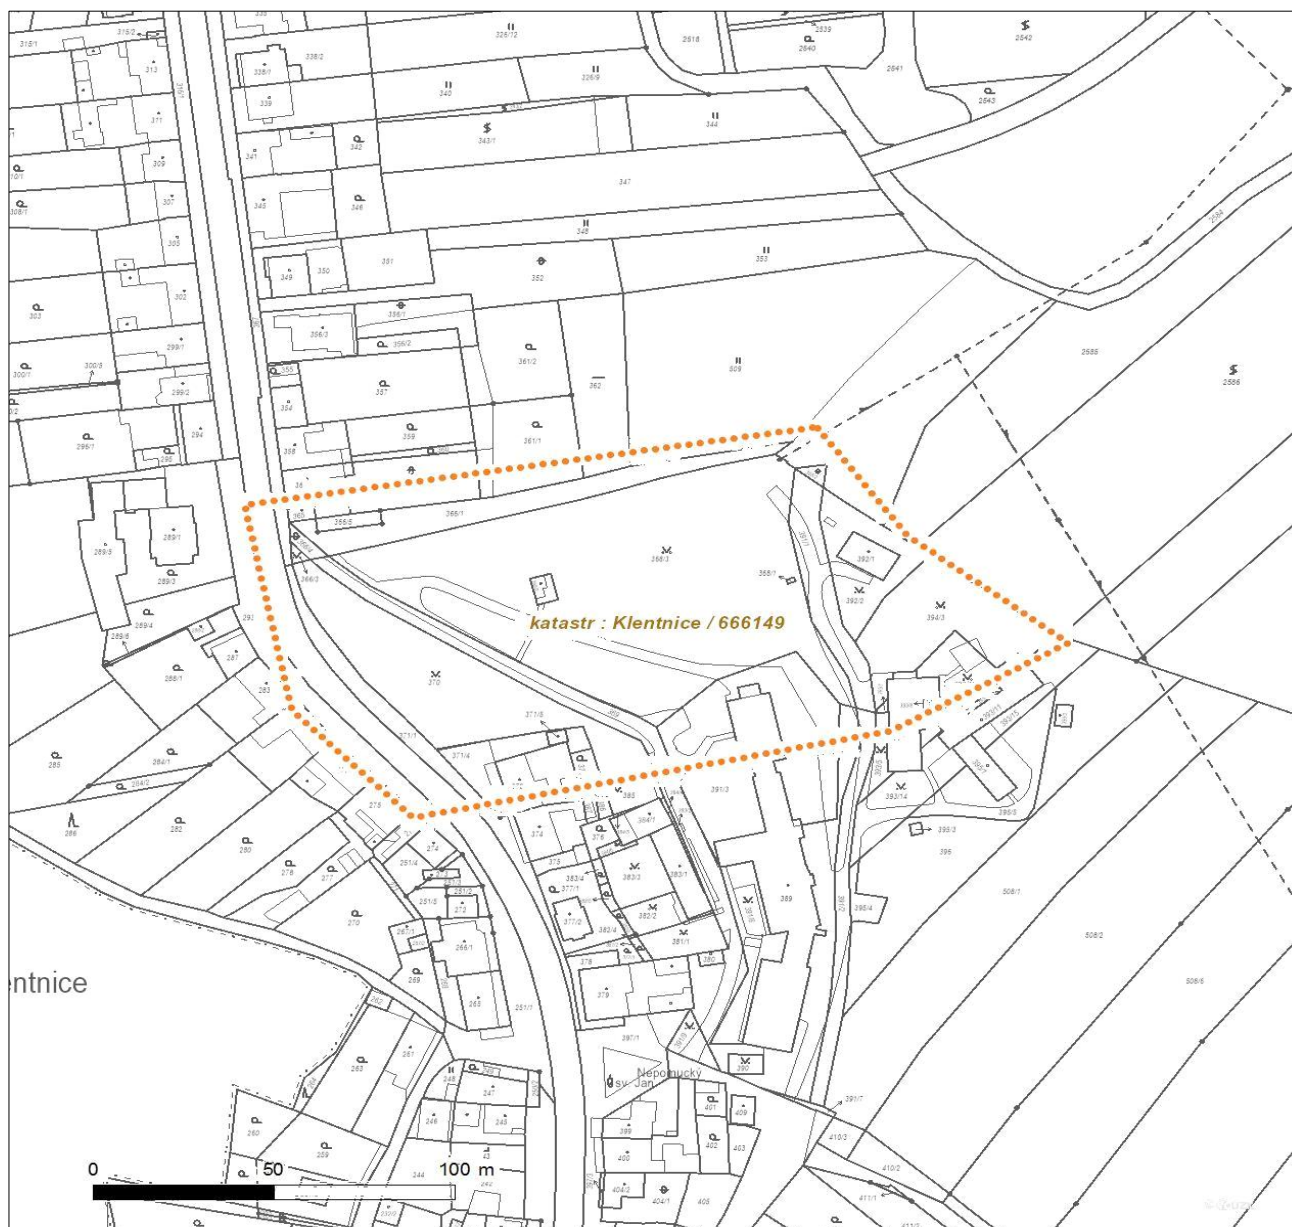

LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

M Projekt CZ s.r.o.
Jitka Benešová
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

Hodonín, 27.10.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Název stavby: KLENTNICE - existence sítí, předprojektová příprava

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vyjádření a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz – Vyjádření k existenci elektrických sítí

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Husova 3947/1
695 01 Hodonín
www.eon-distribuce.cz

Eva Opršalová
T +420-51830-5249
eva.oprsalova@eon.cz

Naše značka
E7456-26076732

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Zdeněk Petráš, tel.: 51939-4136,
email: zdenek.petras@eon.cz

Vyjádření má platnost do 19.10.2022.



Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26076732



Datum 19.10.2020

e-on

E.ON Distribuce, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném E.ON, případně při vytýčení.

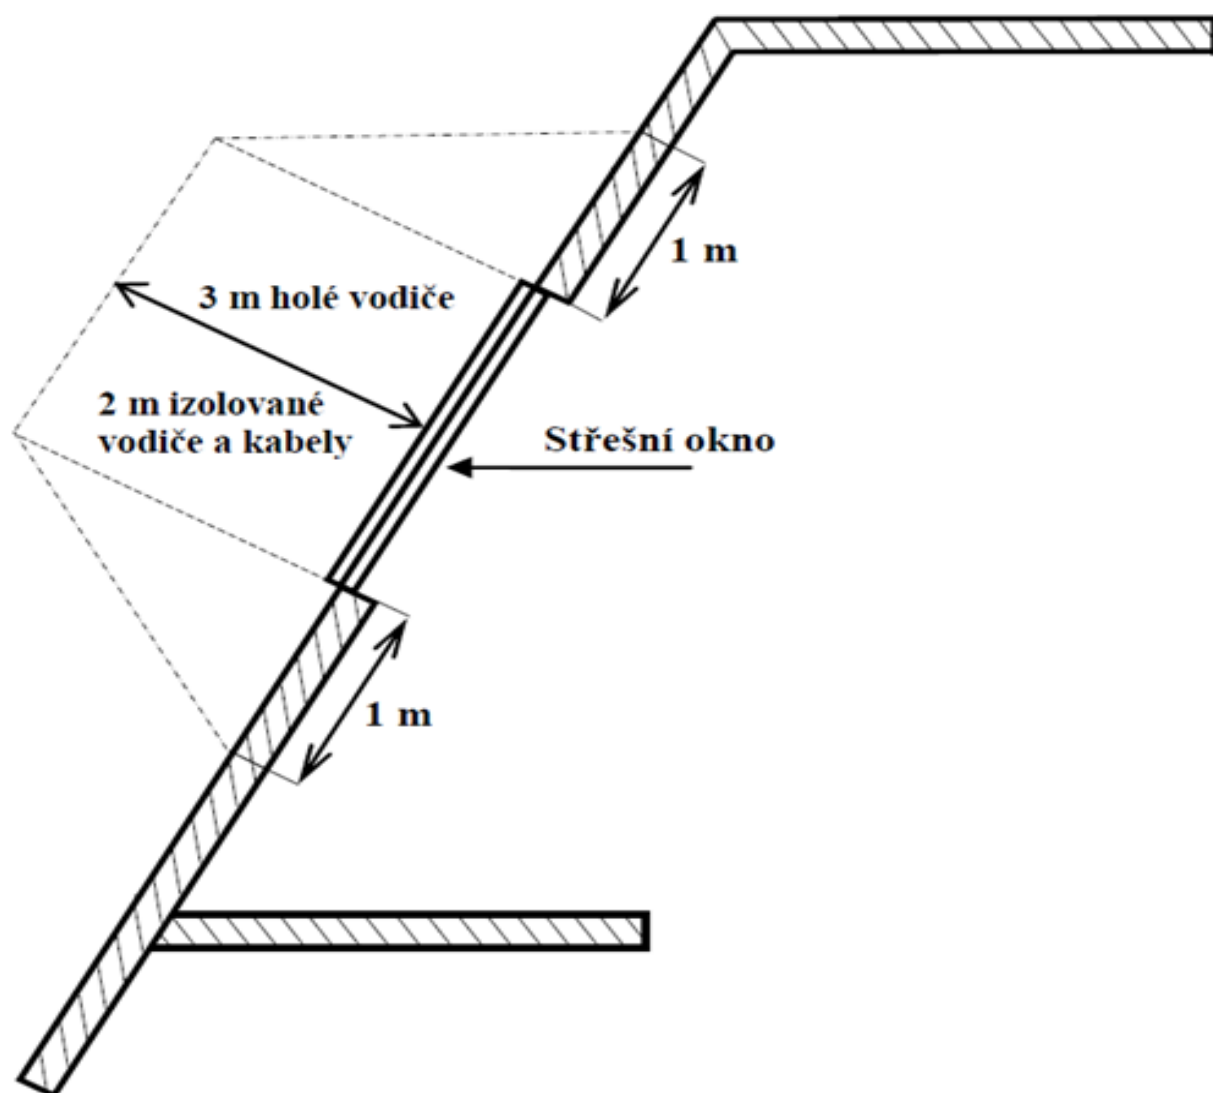



naše značka
5002244320

vyřizuje
Hana Vítková

datum
20.10.2020

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

Věc:

KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBEČNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE

K.ú. - p.č.: Klentnice

Stavebník: Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice č.p. 81, 69201 Klentnice

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE 63
- STL přípojky

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 800 11 33 55 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002244320 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hana Vítková'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311
Hana Vítková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228852
hana.vitkova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002244320 ze dne 20.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice č.p. 81, 69201 Klentnice. K.ú.: Klentnice.

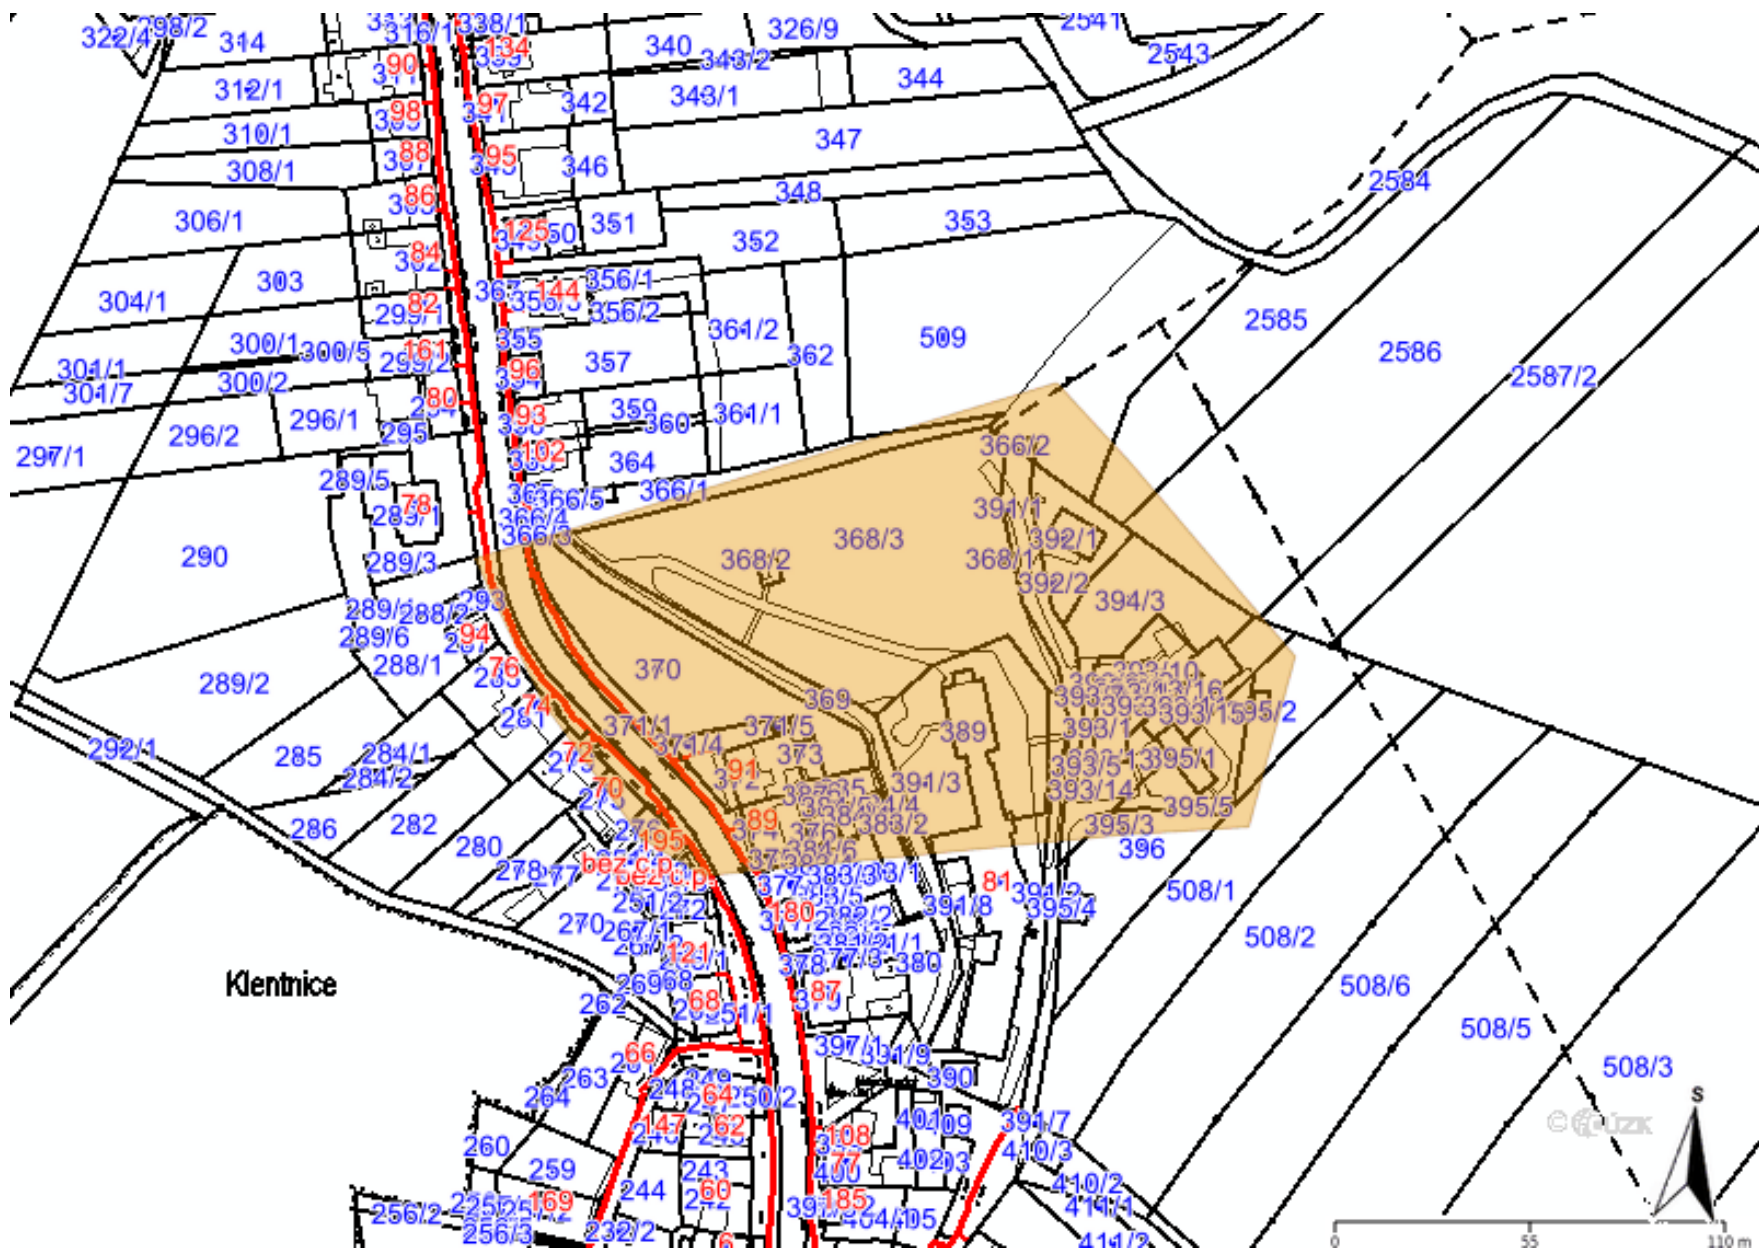

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VTLL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002244320 ze dne 20.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice č.p. 81, 69201 Klentnice. K.ú.: Klentnice.





VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2020/10/17896

Vaše žádost:

Ze dne: 19.10.2020

Vyřizuje: Dana Suková

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Jitka Benešová

M Projekt CZ s.r.o.

17. listopadu 1020

Ústí nad Orlicí 6

Kralupy nad Vltavou, 19.10.2020

Vyjádření k akci

KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE - Územní souhlas

Na základě Vaší žádosti ze dne 19.10.2020 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sděluje Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Dundr
provozně-technický ředitel


MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 18
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 105411/2020-1150-OÚZ-BR
SpMO 1611-1209/2020-1150

Brno 2. prosince 2020

M Projekt CZ s.r.o.
ID DS j2briir
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace

Klentnice - napojení stávající ČOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci, k.ú. Klentnice

K čj. 2020_1071/001

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

1) Ministerstvo obrany neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru Klentnice - napojení stávající ČOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci v k.ú. Klentnice se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany

územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060

Ing. Eva Ustohalová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 105411/2020-1150-OÚZ-BR tohoto vyjádření Ministerstva obrany vydaného v rámci předprojektové přípravy.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694



M Projekt CZ s.r.o.
Jitka Benešová
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

Naše značka:
9919/20/OVP/N

Datum:
19.10.2020

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBEČNÍ KANALIZACI K.Ú.
KLENTNICE**

okres: Břeclav
k.ú.: Klentnice

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 9919/20/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
599741.227	1199276.257
599689.298	1199456.385
599408.557	1199443.403
599481.582	1199268.143

Jitka Benešová

Od: Starosta Klentnice <starosta@klentnice.cz>
Odesláno: středa 25. listopadu 2020 12:34
Komu: 'Jitka Benešová'
Předmět: FW: Klentnice
Přílohy: DSPS.ZIP; A+B_rozpiska.pdf

Dobrý den,

Posílám slíbené dle telefonického hovoru.

S pozdravem

Monika Blahová
Starostka obce

Klentnice 24, 692 01
mob: 724 168 194
www.klentnice.cz



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR06ETRpo93610759



Č.j. KRPB-612-707/ČJ-2020-0600MN-MAT

Brno 2. listopadu 2020

Počet listů: 1

Příloha: 0/0

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

Klentnice - napojení stávající ČOV na p.p.č. 392/1 na obecní kanalizaci - vyjádření

K č.j. 2020_1071/003


Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, *oddělení správy nemovitého majetku* nemá k výše uvedené věci připomínky ani námítky.

Odbor informačních a komunikačních technologií KŘP Jmk v dané lokalitě neeviduje nadzemní či podzemní sítě, které by byly ve správě KŘP Jmk.

Vyjádření je platné po dobu 2 let a je vystaveno z hlediska dotčených sítí a nemovitého majetku. V případě potřeby vyjádření ohledně bezpečnosti a plynulosti provozu kontaktujte: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno.

Žádosti o vyjádření nadále posílejte pouze elektronicky do datové schránky ID jydai6g (přílohy ve formátu PDF).

S pozdravem

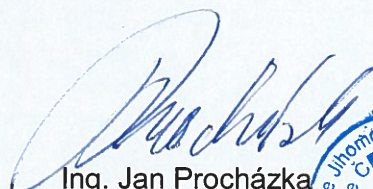
Ing. Jan Procházka
vedoucí oddělení



Od: Kopřivová Dana <Koprivova@pmo.cz>
Odesláno: středa 21. října 2020 9:00
Komu: benesova@mprojekt.cz
Předmět: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA OBECNÍ KANALIZACI

Dobrý den,

Informace o poloze technické infrastruktury ve Vaší správě pro účely zpracování PD sdělujeme. že o tyto podklady si musí projektant případně požádat u našeho provozu Dolní Věstonice.

Naše stanoviska a vyjádření jsou podkladem pro rozhodování vodoprávního úřadu.


S pozdravem

Ing. Dana Kopřivová

Povodí Moravy, s.p. Brno
Dřevařská 11
602 000 Brno

koprivova@pmo.cz

T +420 541 637 302 M +420 602 782 558

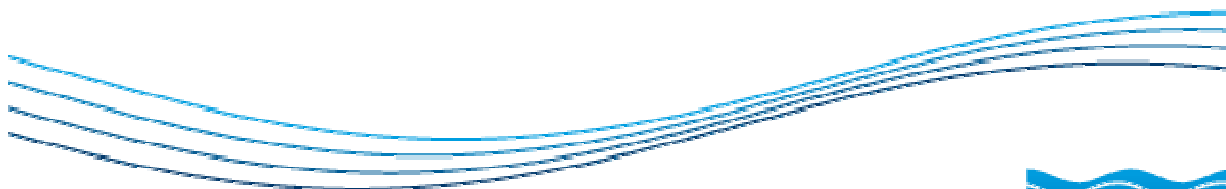

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
T +420 541 637 111 F +420 541 211 403
www.pmo.cz




Od: Grufík Jindřich <Grufik@pmo.cz>
Odesláno: středa 21. října 2020 12:11
Komu: Jitka Benešová
Předmět: RE: KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA OBECNÍ KANALIZACI - Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře

Dobrý den,

pro získání oficiálního vyjádření je nutné tento dotaz zaslat na adresu podatelna@pmo.cz.
Neoficiálně vám však můžu sdělit, že v této oblasti žádné sítě, pozemky, toky ve správě ani jiné zájmy nemáme, nicméně pokud to potřebujete mít s oficiálně, platí výše uvedené.

S pozdravem

Jindřich Grufík, DiS
vedoucí provozu Dolní Věstonice
provoz Dolní Věstonice
email: grufik@pmo.cz
T +420 519 517 697 **M** + 420 602 181 657

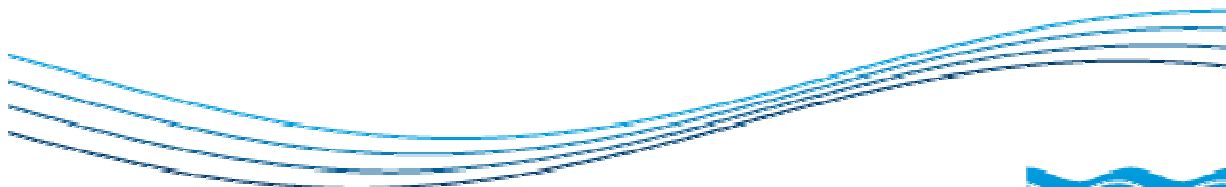

Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Dolní Věstonice
Dolní Věstonice 142, 691 29
T: +420 519 517 697
www.pmo.cz



From: Jitka Benešová [<mailto:benesova@mprojekt.cz>]
Sent: Wednesday, October 21, 2020 10:14 AM
To: Provoz Vestonice
Cc: Ing. Miloš Popelář
Subject: KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA OBECNÍ KANALIZACI - Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře

Vážená paní / vážený pane,

v zastoupení stavebníka (investora) **Srdce v domě, příspěvková organizace**, se sídlem Klentnice 81, 692 01 Klentnice, IČO: 48452751, **Vás** ve smyslu § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **žádám o vyjádření, respektive informaci o případné kolizi technické infrastruktury** (údaje o poloze, podmínkách ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost) **ve Vaší správě** ke zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE – viz. příloha.

Předem děkuji za brzké kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jitka Benešová, MBA
projektová manažerka

VoIP: +420 463 035 021, mobil: +420 603 963 254
e-mail: benesova@mprojektcz.cz

M Projekt CZ s.r.o.

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Spojovatelka VoIP: +420 465 526 274

web: www.mprojektcz.cz



Jitka Benešová

Od: Grufík Jindřich <Grufik@pmo.cz>
Odesláno: pátek 23. října 2020 9:04
Komu: Jitka Benešová
Předmět: č.j. PM-46063/2020/3105/Gru - vyjádření k technické infrastruktuře k.ú. Klentnice

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře - Srdce v domě, příspěvková organizace - Klentnice-napojení stávající ČOV na obecní kanalizaci, na parc.č. 392/1 - k.ú. Klentnice

K vaší žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře pro výše uvedený projekt sdělujeme, že v dané oblasti se nenachází žádná infrastruktura, vodní toky ani pozemky v majetku nebo správě Povodí Moravy, s.p.

S pozdravem

Jindřich Grufík, DiS
vedoucí provozu Dolní Věstonice
provoz Dolní Věstonice
email: grufik@pmo.cz
T +420 519 517 697 **M** + 420 602 181 657

Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Dolní Věstonice
Dolní Věstonice 142, 691 29
T: +420 519 517 697
www.pmo.cz





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

MProjekt CZ s.r.o.
Jitka Benešová
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí
ČR

Naše značka: **E44514/20**

V Praze dne: **19.10.2020**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI
K.Ú. KLENTNICE**

Stupeň: Územní souhlas

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškovy 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E44514/20**
Název stavby / akce: **KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE**
Datum podání žádosti: **19.10.2020**
Důvod žádosti: **Územní souhlas**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **M Projekt CZ s.r.o.**
IČ: **03508544**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Jitka Benešová**
Adresa: **17. listopadu 1020**
Město / obec: **Ústí nad Orlicí**
PSČ: **56201**
Stát: **ČR**
E-mail: **benesova@mprojektcz.cz**
Telefonní číslo: **+420603963254**

Stavebník

Firma / organizace: **Srdce v domě, příspěvková organizace**
Kontaktní osoba: **Miroslav Křížák, vedoucí provozního úseku**
Adresa: **č.p.81**
Město / obec: **Klentnice**
PSČ: **69201**
Stát:
E-mail: **krizak@srdcevdome.cz**
Telefonní číslo: **519515187**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant: **Ing. Miloš Popelář**
Druh stavby: **Technická infrastruktura - vodovody, kanalizace, plyn**
Hodnota projektu: **1 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **04/2021**
Měsíc ukončení stavby: **12/2021**

Odeslání stanoviska

E-mail: **benesova@mprojektcz.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-599697.710991904 -1199285.3239771,-599551.705139519 -1199256.81950437,-599462.274419647 -1199327.2409264,-599470.01265619 -1199384.44429094,-599655.011055009 -1199414.67797897,-599718.626165238 -1199295.70644391,-599697.710991904 -1199285.3239771))



**M Projekt CZ s.r.o.
Jitka Benešová
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí**

V Praze, 19.10.2020

Naše zn.: **201019-2138221731**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBEČNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **19.10.2020**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_201019-2138221731.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 201019-2138221731

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba
IČO: 48452751
Firma: Srdce v domě, příspěvková organizace
Jméno: Miroslav
Příjmení: Křížák
Telefon: +420 519 515 187
E-mail: krizak@srdcevdome.cz

Adresa sídla/bydliště

Č.p. (č.ev.) / č.o.: 81
Obec: Klentnice
PSČ: 69201

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba
IČO: 03508544
Firma: M Projekt CZ s.r.o.
Jméno: Jitka
Příjmení: Benešová
Telefon: +420 603 963 254
E-mail: benesova@mprojektcz.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: 17. listopadu
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 1020



Obec: Ústí nad Orlicí
PSČ: 56201

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE

Typ stavby: Inženýrské sítě podzemní

Stupeň žádosti: DÚR nebo DÚS (Dokumentace pro územní rozhodnutí/územní souhlas)


Popis stavby / doplňující informace: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE

Výška stavby: 0 m

Výška jeřábu: 0 m

Zájmové území

Kresba 1:

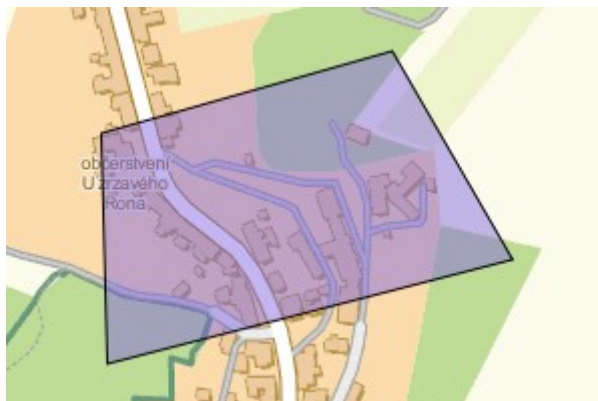

Dotčené KÚ: Klentnice (666149)

Datum: 19.10.2020

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.

Jitka Benešová

Od: Miloslava Škrobáčková <skrobackova@vak-bv.cz>
Odesláno: úterý 20. října 2020 8:06
Komu: Jitka Benešová
Předmět: RE: KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE - Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře
Přílohy: Monet.pdf

K žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře v blízkosti par.č. 392/1 v k.ú. Klentnice,“ Vám sděluji, že v uvedené lokalitě v k. ú. Klentnice se nenachází žádné zařízení v majetku ani v provozování společností Vak Břeclav, a.s. Stokovou síť společnost Vak Břeclav, a.s. nevlastní ani neprovozuje. V dané věci kontaktujte OÚ Klentnice.

Současně Vás upozorňuji na možnost podívat se na polohu sítí na webové stránce <https://gis.vak-bv.cz:8181/>

Přeji pěkný a úspěšný den



Miloslava Škrobáčková
Technický pracovník GIS

+420 519 304 629
skrobackova@vak-bv.cz

**Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s.**

Čechova 1300/23
690 02 Břeclav
www.vak-bv.cz

From: Jitka Benešová [<mailto:benesova@mprojekt.cz>]

Sent: Monday, October 19, 2020 8:28 PM

To: Miloslava Škrobáčková <skrobackova@vak-bv.cz>

Subject: KLENTNICE - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE - Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře

Vážená paní Škrobáčková,

V příloze Vám k akci KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI K.Ú. KLENTNICE“ posílám „Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře“, kterou jsem odeslala datovou schránkou:

ODESLANÉ ZPRÁVY > DETAIL ZPRÁVY 833159270

ADRESÁT

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ID: gnugxza - IČ: 49455168 - Čechova 1300/23, 69002 Břeclav, CZ

PŘEDMĚT

KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBEČNÍ KANALIZACI K.Ú. KL
vyjádření k technické infrastruktuře

DORUČENKA

Dodáno dnes 20:23

ID: 833159270 - Typ: Odeslaná PDZ

DE

PŘÍLOHY

VAK_ZADOST_TI_1_JB

PDF - 300,32 kB

ZKONV

Ostatní parametry zpr

Předem děkuji za brzké kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jitka Benešová, MBA

projektová manažerka

VoIP: +420 463 035 021, mobil: +420 603 963 254

e-mail: benesova@mprojektcz.cz


M Projekt CZ s.r.o.

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Spojovatelka VoIP: +420 465 526 274

web: www.mprojektcz.cz



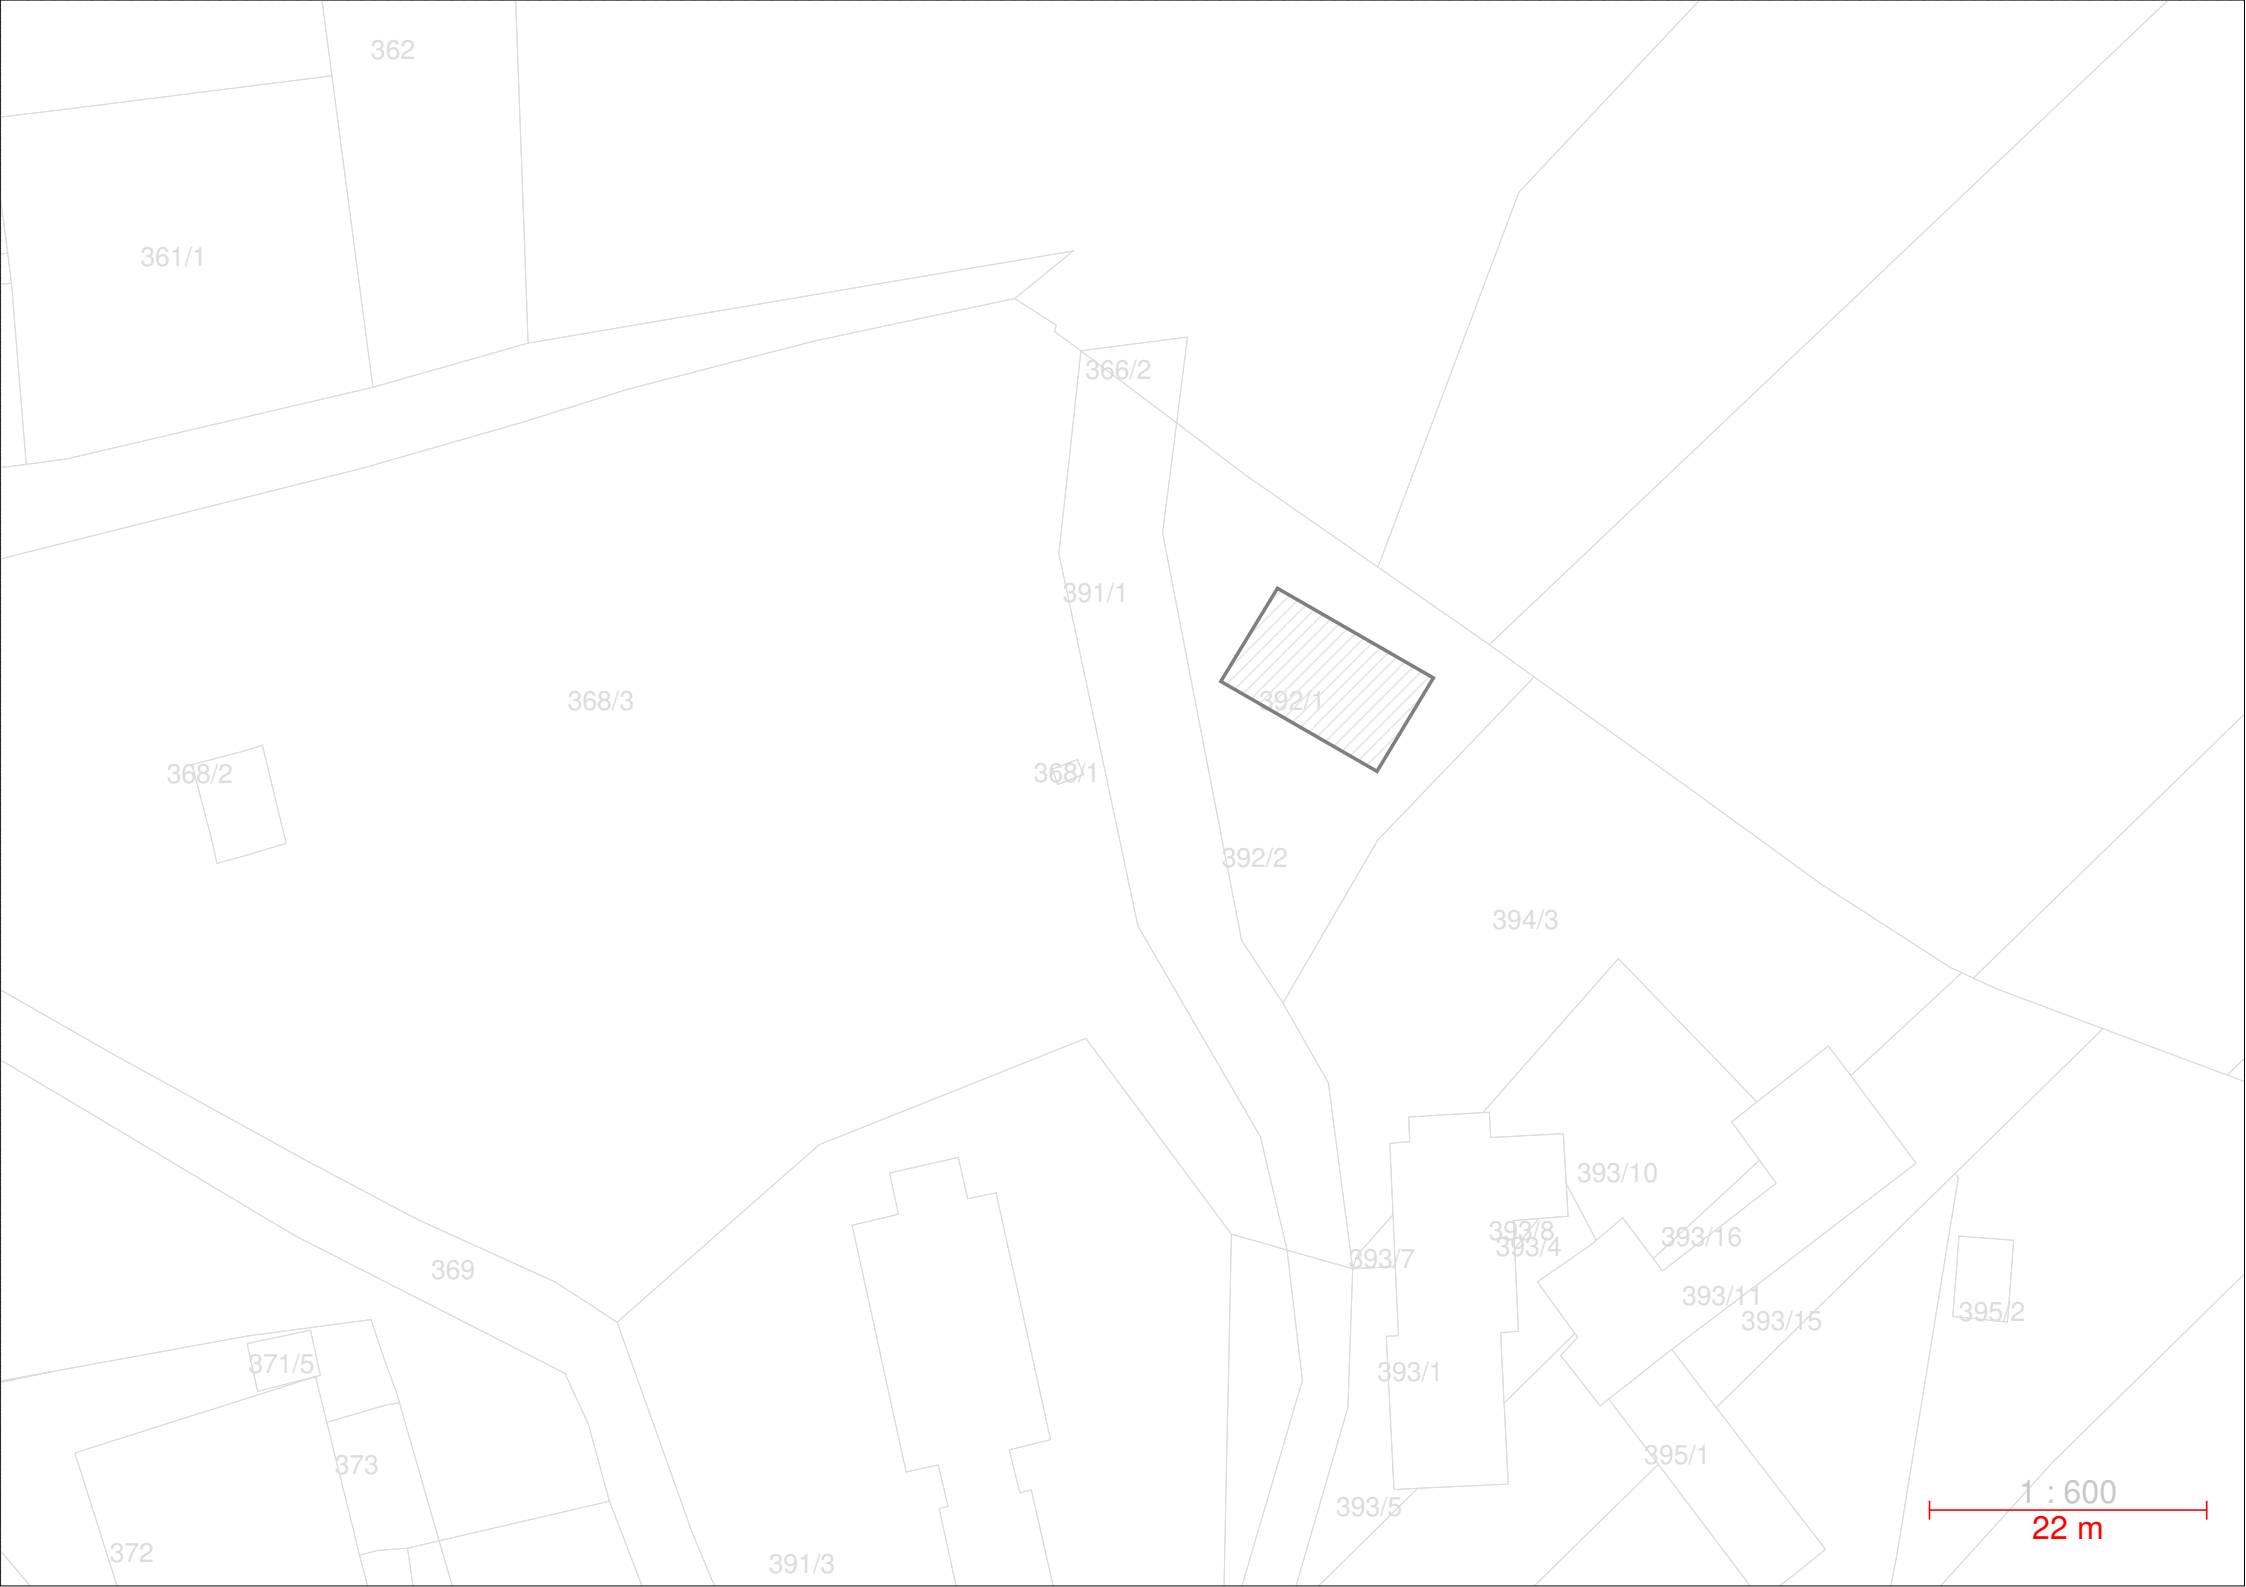

1 : 600
22 m

Jitka Benešová

Od: Klára Gregušová <gregusova@vak-bv.cz>
Odesláno: pondělí 2. listopadu 2020 8:55
Komu: benesova@mprojekt.cz
Předmět: FW: Klentnice
Přílohy: Klentnice situace.pdf; Klentnice širší situace.pdf; Klentnice_v.dgn

Dobrý den,
v příloze najdete průběh sítí v okolí Vámi zvolené lokality v k.ú. Klentnice.

Podmínky pro připojení vodovodní přípojky najdete zde:
<https://www.vak-bv.cz/wp-content/uploads/2018/12/vak-breclav-tp-vodovodni-pripojky.pdf>

Kanalizaci v této obci nevlastníme ani neprovozujeme. S žádostí o existenci sítí kanalizace se obraťte na příslušný obecní úřad.


Zpracovanou projektovou dokumentaci předložte k vyjádření.
Vyjádření k PD pro obec Klentnice zpracovává pan Ing. Ryba (tel. 519 304 624).

Veškeré naše sítě se musí před provedením výkopových prací vytýčit na místě za účasti provozního střediska Mikulov (vedoucí střediska Mikulov pan Švanda – tel. 519 510 964, mistr provozu, který zajistí vytýčení p. Kurka - mobil 734 150 937) a provozního střediska kanalizací Mikulov - pan Ševčík (tel. 736 624 344).

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Klára Gregušová



Klára Gregušová
Technický pracovník GIS


+420 519 304 627
gregusova@vak-bv.cz

**Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s.**

Čechova 1300/23
690 02 Břeclav
www.vak-bv.cz

From: Ing. Radim Ryba
Sent: Friday, October 30, 2020 2:20 PM
To: Klára Gregušová <gregusova@vak-bv.cz>
Subject: Klentnice

Ahoj Kláro,
Zasílám žádost o poskytnutí zaměření sítí viz příloha




Ing. Radim Ryba
Technická vyjádření

+420 736 624 357
+420 519 304 624
ryba@vak-bv.cz

**Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s.**

Čechova 1300/23
690 02 Břeclav
www.vak-bv.cz

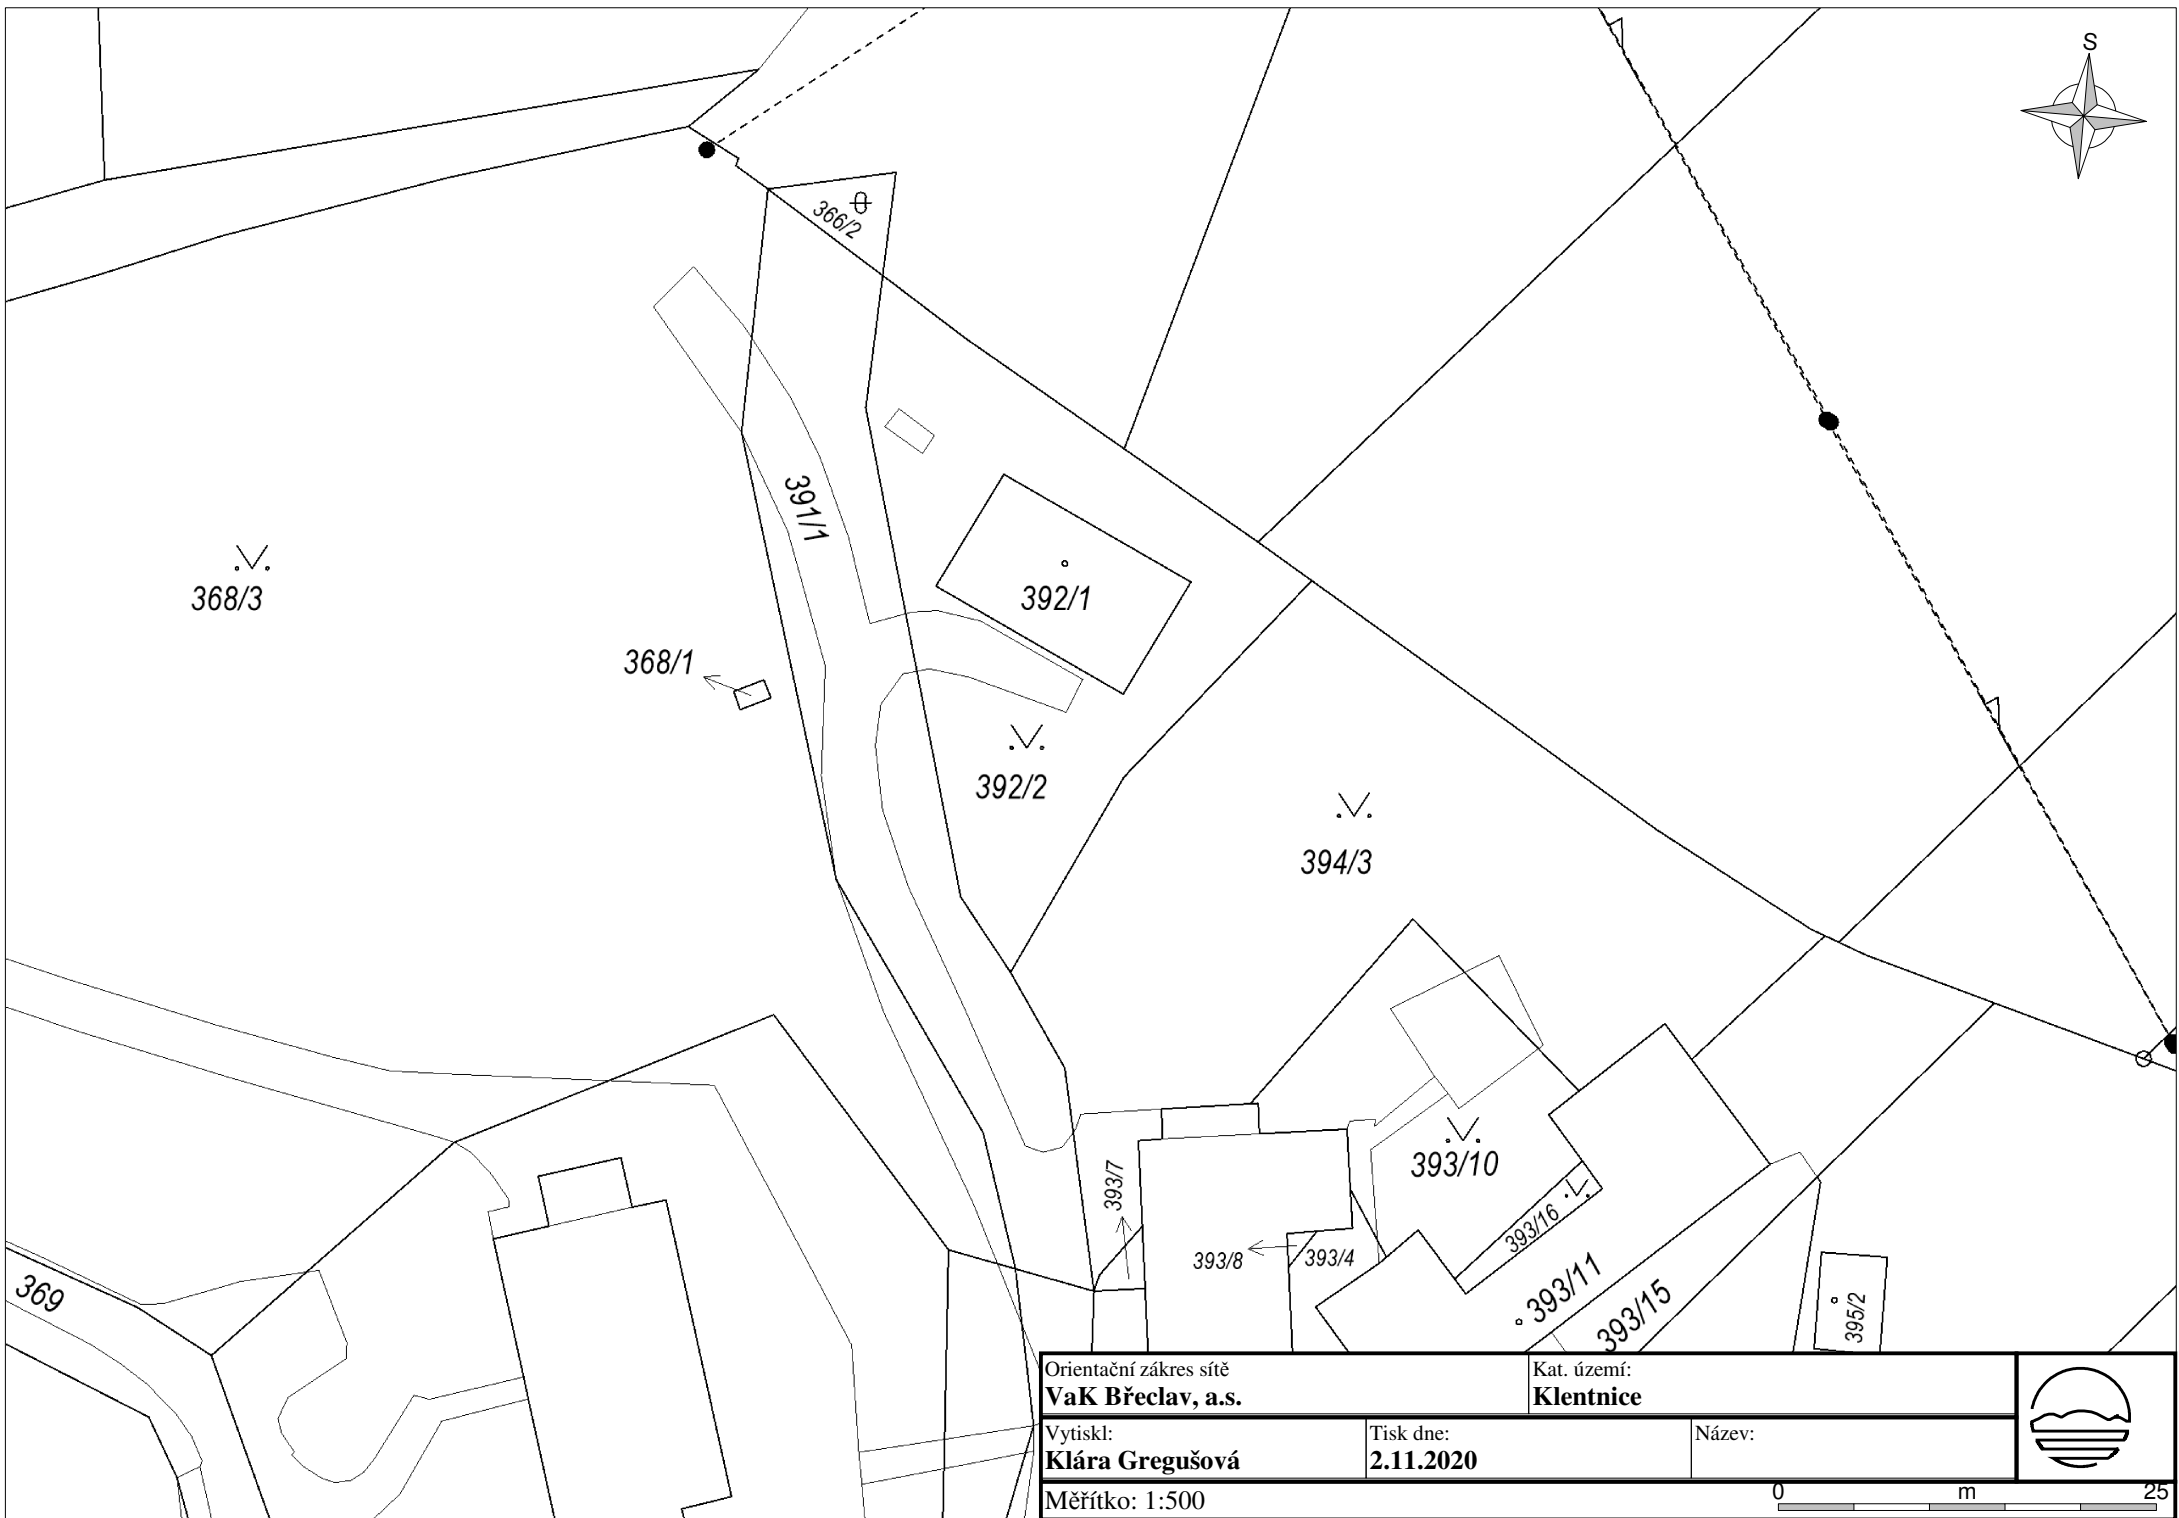

Orientační zakres sítě
VaK Břeclav, a.s.

Kat. území:
Klentnice

Vytiskl:
Klára Gregušová


Tisk dne:
2.11.2020

Název:

Měřítko: 1:500

0 m 25



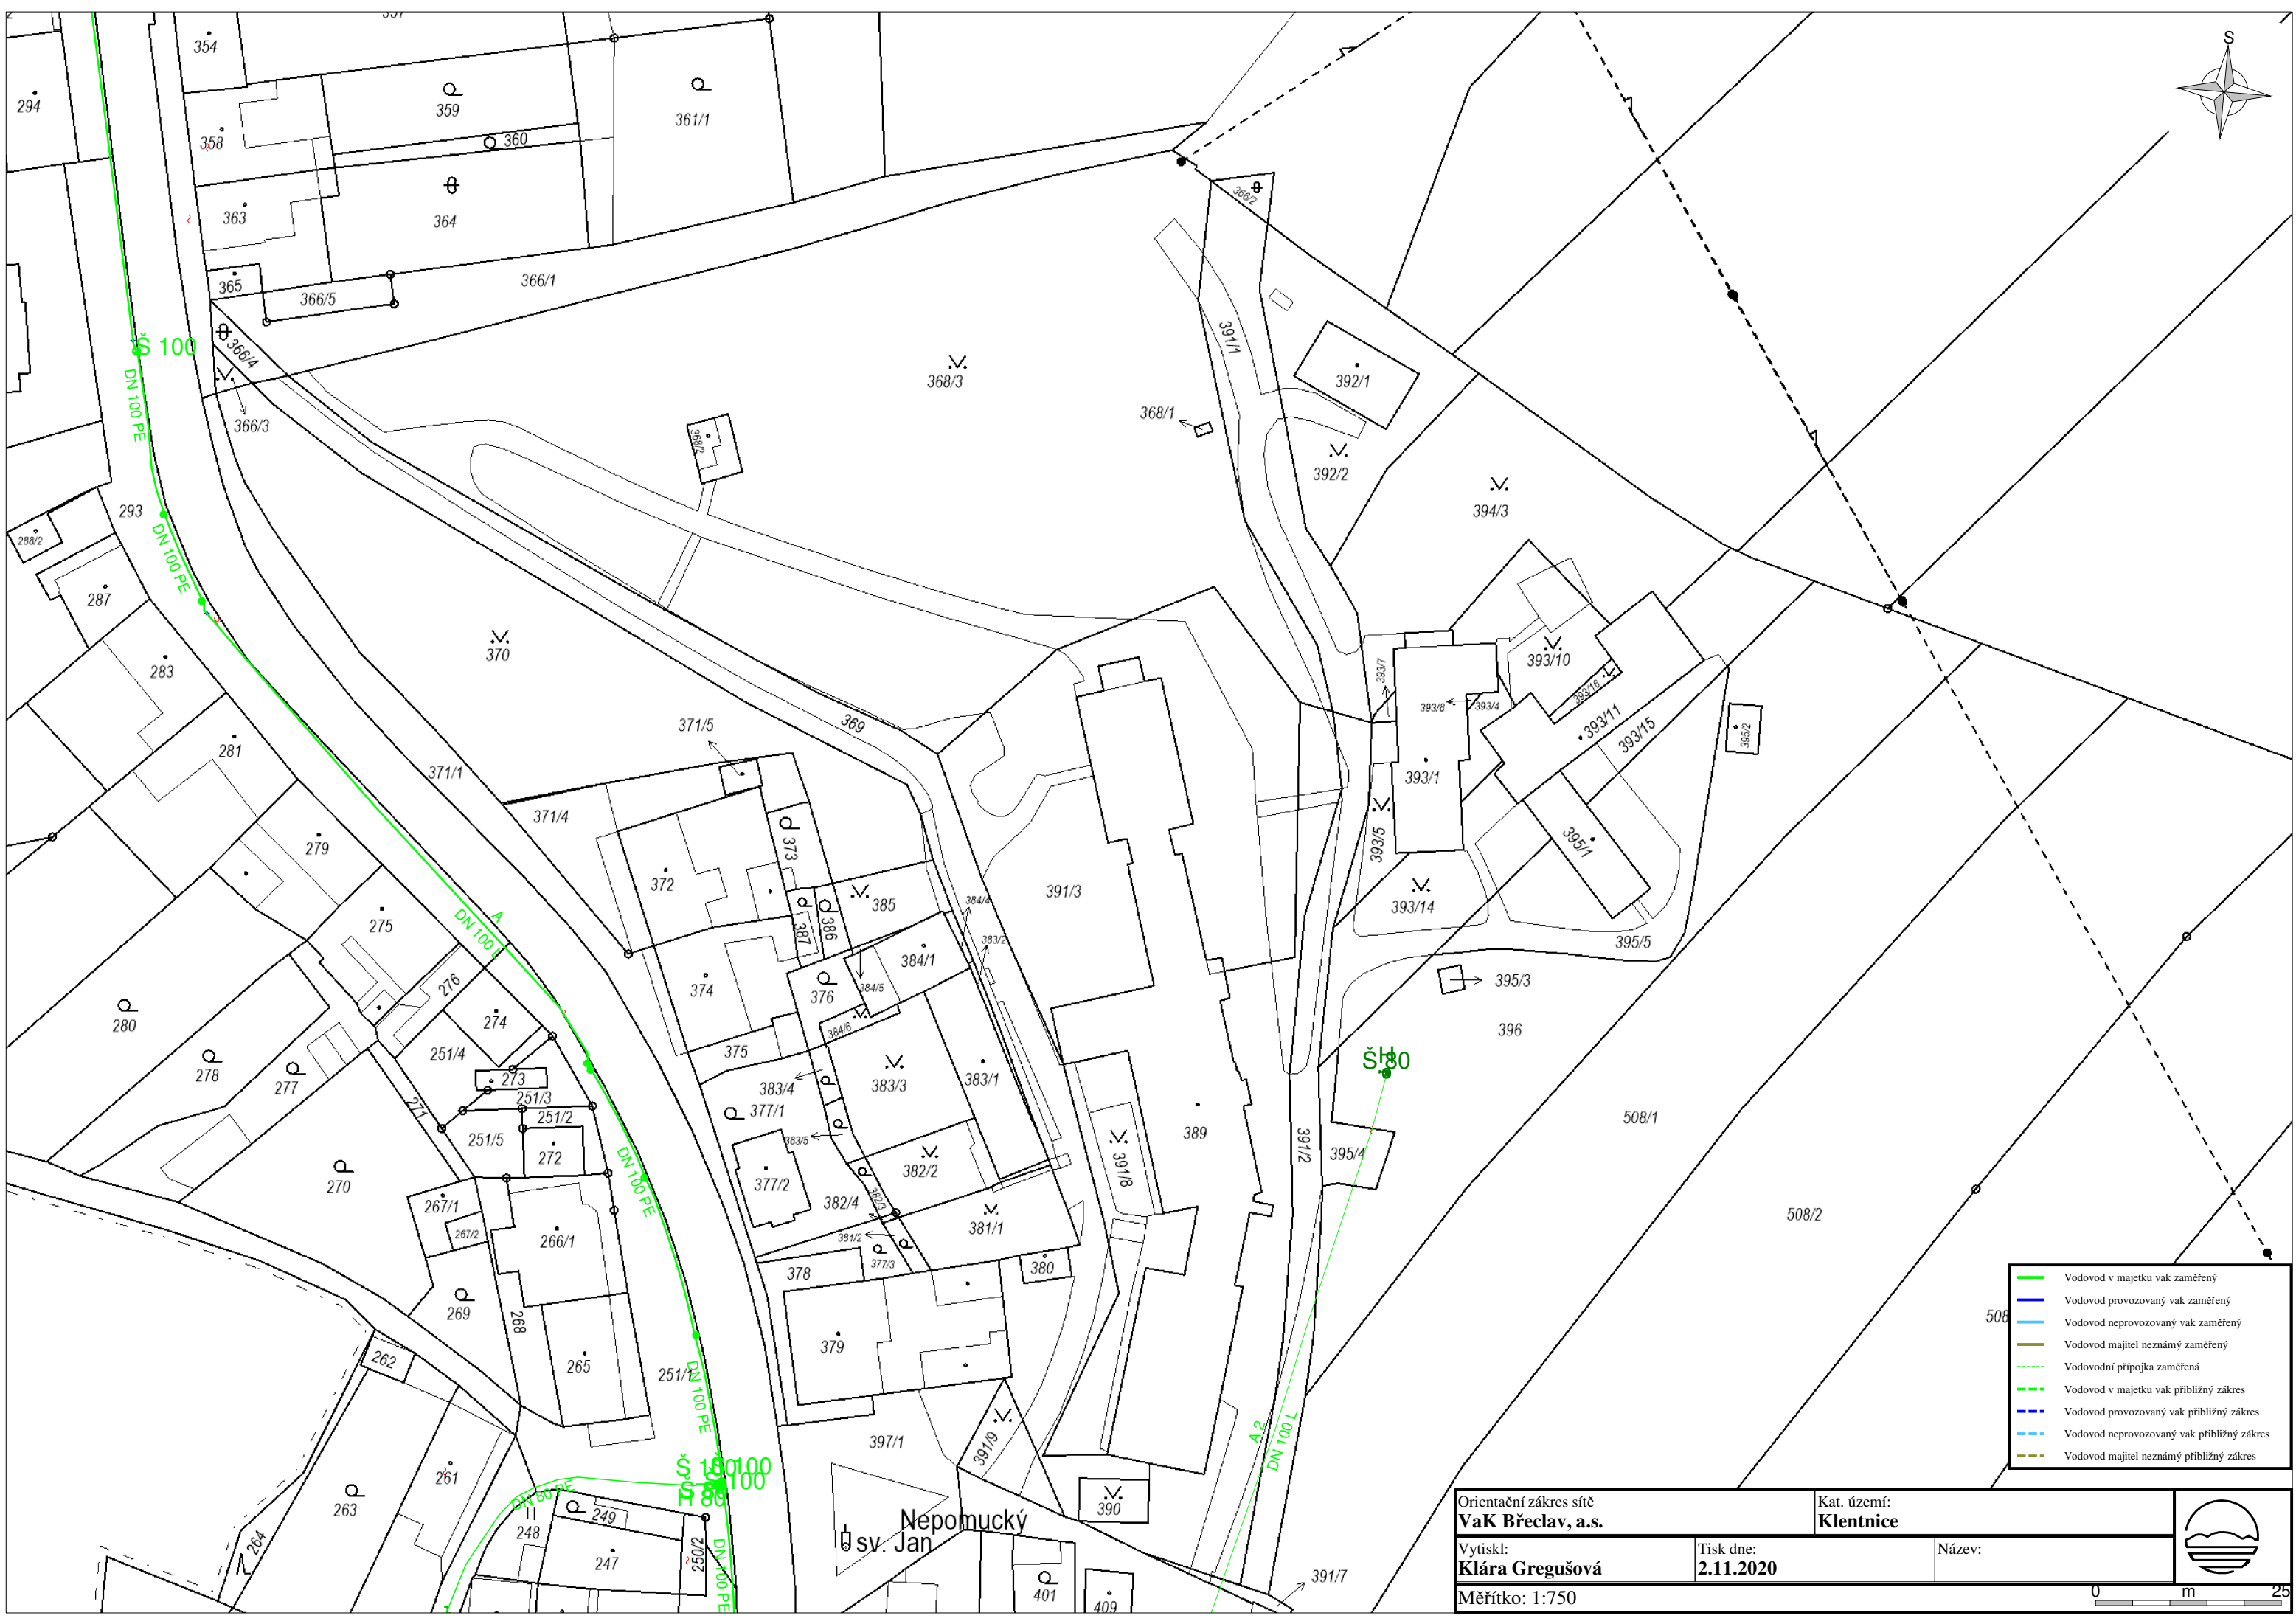

-

	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168
	Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

1. VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ODBORNÝCH TERMÍNŮ:

Vodovodní přípojka

je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu po uzávěr za vodoměrem. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady majitel připojované nemovitosti (odběratel), není-li dohodnuto jinak.

Odbočení z vodovodního řadu

se skládá z odbočení s uzávěrem včetně zemní soupravy pro ovládání uzávěru a poklopu nad zemní soupravou. Odbočení z vodovodního řadu je dle zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) součástí (zhodnocením) vodovodního řadu. Zhotovení odbočení z vodovodního řadu hradí dle §8, odst. 5 zákona 274/2001 Sb. vlastník tohoto vodovodního řadu.

Vlastník přípojky

je ten, kdo na své náklady přípojku pořídil. Majetkem vlastníka přípojky je potrubí vodovodní přípojky včetně uzávěrů před a za vodoměrem a vodoměrná šachta, pokud je vybudována.

Provozovatel vodovodu

Je firma anebo osoba, která zajišťuje provoz vodovodních řadů na základě povolení k provozování vodovodů vydaným Jihomoravským krajským úřadem.

Zařízení pro měření množství odebrané vody (vodoměr)

je majetkem provozovatele veřejného vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru zajišťuje provozovatel vodovodního řadu.

Oprávnění k manipulaci s uzávěry

a ostatními armaturami umístěnými na vodovodní přípojce mezi vodovodním řadem a vodoměrem mají pouze zaměstnanci provozovatele vodovodu, to znamená společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.. Odběratel je oprávněn manipulovat pouze s hlavním uzávěrem osazeným za vodoměrem.

Oprava přípojky

je taková činnost, kterou se odstraňuje částečné (místní) fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení přípojky do provozuschopného stavu. Opravy vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel vodovodu ze svých provozních nákladů. Za opravu považuje provozovatel práce, při kterých dojde k nahrazení max. 0,5 m potrubí. Výměna delšího úseku potrubí vodovodní přípojky je již obnovou (rekonstrukcí) přípojky, kterou musí uhradit majitel přípojky.

Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky (při uložení přípojky do veřejného prostranství) je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí přípojky na každou stranu. V tomto prostoru není vhodné umísťovat stavby a vysazovat trvalé porosty, které by ztěžovaly provádění oprav případných poruch vodovodní přípojky.

2. POSTUP ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

V případě zájmu vlastníka nemovitosti (investora) o vybudování nové vodovodní přípojky je doporučen následující postup:

1. Vlastník nemovitosti (nebo projektant) si nejdříve zjistí u provozovatele (nebo majitele) vodovodů, zda je v blízkosti vodovodní řad na který je možno napojit vodovodní přípojku. Informace o umístění vodovodů v majetku a provozování VaK Břeclav lze získat na správě společnosti (Čechova 23, Břeclav). Žádost je možno zaslat písemně na správu společnosti, anebo elektronicky na e-mail info@vak-bv.cz. V žádosti je potřeba přesně určit místo uvažované stavby – např. číslo pozemkové parcely, snímek katastrální mapy s vyznačením místa stavby... Pokud je VaK Břeclav jen provozovatelem vodovodu, předá investorovi pouze zaměření (umístění) vodovodního řadu a upozorní jej na to, že bez získání souhlasu majitele vodovodního řadu není realizace vodovodní přípojky možná.
2. Pokud je napojení na vodovod možné, objedná si investor (vlastník napojované nemovitosti) u projektanta vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky.
3. Investor (nebo projektant) doručí projektovou dokumentaci vodovodní přípojky k vyjádření na správu akciové společnosti VaK Břeclav (Čechova 23, 690 11 Břeclav). Upozorňujeme investora, že pokud nebude vodovodní řad, na který se má napojovat uvažovaná vodovodní přípojka, alespoň vodoprávně povolený, nevydáme k předloženému projektu naše souhlasné stanovisko.
4. Pokud není VaK Břeclav majitelem vodovodního řadu, na který se má vodovodní přípojka napojovat, je nezbytné, aby investor doložil k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní přípojky i souhlas vlastníka vodovodního řadu s napojením vodovodní přípojky (vlastníkovi budou fakturovány náklady na zřízení odbočení s uzávěrem pro vodovodní přípojku). Bez souhlasu vlastníka s napojením přípojky nemůže provozovatel vydat kladné stanovisko k projektové dokumentaci
5. Místně příslušný stavební úřad projedná investorem předložené doklady a vydá mu územní souhlas či jinou formu povolení vodovodní přípojky (anebo stavby, jejíž součástí je i vodovodní přípojka).
6. Investor po obdržení povolení na stavbu vodovodní přípojky vyplní na příslušném středisku vodovodů přihlášku na zřízení vodovodní přípojky a domluví si termín vytýčení vodovodního řadu, odsouhlasení trasy vodovodní přípojky a umístění vodoměru příslušným technikem střediska. Investor odevzdá s přihláškou na středisku i kopii povolení stavby, projektovou dokumentaci, a pokud majitelem vodovodního řadu není VaK Břeclav, tak i objednávku na zřízení odbočení pro vodovodní přípojku (náklady na zřízení odbočení budou fakturovány majiteli vodovodního řadu).
7. Investor si zajistí před realizací vodovodní přípojky provedení zemních prací včetně případné opravy zpevněných ploch, vybudování vodoměrné šachty popřípadě osazení chráničky v prostupu přes základy. Upozorňujeme investora (dodavatele zemních prací), že před provedením zemních prací pro vodovodní přípojku si musí zajistit:

- vytýčení podzemní sítí
 - vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
8. Investor si domluví na vodárenském středisku termín realizace vodovodní přípojky včetně montáže vodoměrné sestavy (vodoměru). Realizace vodovodní přípojky včetně instalace našeho vodoměru je možná pouze na vodovodní řad, na který je uzavřena alespoň smlouva o smlouvě budoucí na provozování (nemusí být ještě zkolaudován).
 9. VaK Břeclav (provozovatel) je dle zákona povinen provádět opravy a údržbu vodovodních přípojek na veřejném prostranství.
 10. Vytýčování vodovodních přípojek VaK Břeclav neprovádí (nejsou v jeho majetku, nemá k dispozici geodetické zaměření ani žádnou jinou dokumentaci).
 11. Po provedení montáže přípojky a osazení vodoměrné sestavy bude vlastníkově přípojky (investorovi) zaslán k podpisu návrh smlouvy o dodávce vody.
Upozornění:
V případě neuzavření smlouvy o dodávce vody s provozovatelem vodovodu před započítáním užívání vodovodní přípojky, se jedná o neoprávněný odběr vody. Fyzická nebo právnická osoba se tímto dopouští správního deliktu a bude postupováno dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, § 10, odst. 1 (neoprávněný odběr vody), odst. 3 (náhrada vzniklých ztrát) a dle § 32 odst. 5 (správní delikty, kdy je možno v řízení o přestupcích u příslušného úřadu uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč).

3. POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

Projektová dokumentace vodovodní přípojky musí být v souladu s ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a ostatních souvisejících předpisů.

1. **Technická zpráva** – musí obsahovat jméno investora a jeho adresu, telefon, parcelní číslo pozemku a katastrální území, ke kterému je přípojka navržena, popis technického řešení přípojky, délku přípojky, profil a materiál přípojky, umístění vodoměrné sestavy, požadavek na odběr pro požární účely, výpočet potřeby vody pro připojenou nemovitost a v případě potřeby i posouzení tlakových poměrů. Minimální průměr vodovodní přípojky je DN 25 (vnější průměr 32 mm). Nejčastěji používaným materiálem na vodovodní přípojky je vinutý polyetylen (například HDPE PE 100 PN 10).
2. **Přehledná situace** – z důvodu jednodušší identifikace místa stavby, měřítko 1:5000 – 1:10 000
3. **Podrobná situace** – zakres v polohopisné situaci, ze které musí být zřejmé umístění přípojky vůči stávajícím objektům, komunikacím, inženýrským sítím, pozemkům a pod, umístění vodoměrné šachty. Situace by měla být v měřítku 1:100 – 1:500 a měřítko musí být zvoleno tak, aby byla situace jasně čitelná
4. **Podélný profil** – postačuje schématicky, nicméně musí být jasný průběh terénu, sklon a hloubka uložení potrubí, místo a způsob křížení ostatních inženýrských sítí
5. **Výkres vodoměrné šachty** (v případě umístění vodoměrné sestavy do vodoměrné šachty), ze kterého bude zřejmé splnění podmínek uvedených níže

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

Vodoměrná šachta:

1. Vodoměrná sestava musí být umístěná tak, aby k ní byl zajištěn přístup, a musí být chráněna proti zamrznutí. VaK Břeclav preferuje umístění vodoměrné sestavy do vodoměrné šachty umístěné mimo budovu odběratele. Se souhlasem VaK Břeclav je možno u objektů s trvalou přítomností osob (rodinné domy, obytné domy, prodejny...) vodoměrnou sestavu umístit do podzemního podlaží (suterén, sklep), popřípadě i do 1. nadzemního podlaží (zádveří, chodba, technická místnost). V budově musí být vodoměr volně přístupný, vzdálen max. 2 m od obvodového zdiva, umístěn ve výšce 0,2 až 1,2 m nad podlahou. Vodoměrná sestava musí být na stěně uchycená v držáku odpovídající velikosti. Vodoměry se nesmí umísťovat do garáží, nevytápěných místností, obytných místností, koupelen a WC.
2. Pokud je to technicky možné, požadujeme umístit vodoměrnou šachtu mimo ochranné pásmo vodovodního řadu, max. však do 10 m od napojení na vodovodní řad. Vodoměrná šachta by měla být přednostně umístěná na veřejně přístupném pozemku (ale ne ve vozovce)
3. Minimální světlé rozměry obdélníkové vodoměrné šachty jsou 900 x 1200 mm, nebo 1200 mm u kruhové šachty. Minimální světlá výška vodoměrné šachty je 1500 mm. Maximální hloubka vodoměrné šachty (od poklopu po dno šachty) je 2200 mm. V případě nedostatku prostoru je možno použít šachtu GEO 1200, MODULO nebo obdobného typu.
4. Vodoměrná šachta musí být vybudovaná tak, že nesmí dojít k promrzání stropu a stěn, dno a stěny šachty musí být pevné a vodotěsné, stěny šachty musí být hladké.
5. Vstup do šachty musí být zajištěn vhodným, únosným a vodotěsným poklopem o rozměrech min. 600x600mm. Přístup do šachty musí být umožněn buďto pevně přichyceným žebříkem, nebo osazenými ocelovými stupadly. Žebřík ani stupadla nesmí zužovat světlost vstupního otvoru.
6. V případě požadavku na osazení více fakturačních vodoměrů, popř. podružných vodoměrů do jedné vodoměrné šachty, musí být VaK Břeclav posouzena velikost a vhodnost stávající či navržené vodoměrné šachty.
7. Šachta musí být navržena tak, aby po dobu životnosti byla zajištěna bezpečnost při užívání stavby. Ze statického hlediska je nutné, aby stropní a obvodové konstrukce včetně poklopu byly navrženy tak, po celou dobu životnosti odolaly všem stálým i nahodilým zatížením podle umístění šachty.
8. Ve vodoměrné šachtě je zakázáno umísťovat zařízení, které nesouvisí s provozem a měřením spotřeby vody.

Požadavky na vodovodní přípojky:

1. Pro každou, na veřejný vodovod připojenou nemovitost (samostatné číslo popisné...), se zásadně zřizuje jen jedna vodovodní přípojka.
2. Ve výjimečných případech, kdy neexistuje jiné technické řešení, je možné odsouhlasit napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku ve vodoměrné šachtě. K napojení nové vodovodní přípojky musí mít investor písemný souhlas vlastníka stávající vodovodní přípojky. Ve vodoměrné šachtě musí být pro novou přípojku osazen další samostatný fakturační vodoměr.

3. Vodovodní přípojku je možné realizovat vždy jen jako celou stavbu od místa napojení na vodovodní řad po vodoměrnou sestavu, včetně osazení vodoměru. Vybudování pouze části vodovodních přípojek pro plánované stavby (bez vodoměrné sestavy a osazení vodoměru) není možné.
4. Potrubí nové vodovodní přípojky od odbočení z vodovodního řadu až po vodoměrnou sestavu, musí být provedeno z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován.
5. Odbočení pro vodovodní přípojku pomocí navrtávacího pasu je možné realizovat max. pro DN přípojky menší nebo nanejvýš rovné polovině DN profilu potrubí vodovodního řadu. Přípojky větších dimenzí se napojují na vodovodní řad po dohodě s provozovatelem přes vsazenou odbočku („T“ kus).
6. Poslední přípojka na koncové větvi vodovodního řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 5 m. Minimální vzdálenost odbočení pro vodovodní přípojku od armatury na vodovodní síti je 1 metr.
7. Trasa vodovodní přípojky by měla být co nejkratší, pokud možno kolmá na vodovodní řad a bez zbytečných výškových lomů. Směrové lomy na přípojce jsou přípustné jen ve vyjimečných případech po odsouhlasení příslušným provozem.
8. V souběhu s potrubím vodovodní přípojky je potřeba uložit identifikační vodič (měděný vodič CY o průřezu min. 4 mm²). Jeden konec vodiče bude vyveden do poklopu pro ovládání uzávěru za navrtávacím pasem a druhý konec bude vyveden do vodoměrné šachty.
9. Potrubí vodovodní přípojky se pokládá ve sklonu minimálně 3 ‰ se stálým stoupáním směrem k vodoměru tak, aby bylo vždy dostatečně odvzdušněno. V případě dlouhých přípojek kdy není možno dodržet jednotný sklon, musí být řešeno odkalení nebo odvzdušnění potrubí.
10. Vodovodní přípojka by měla křížit kanalizaci „horem“ (být nad kanalizačním potrubím). Křížení vodovodní přípojky a kanalizace „spodem“ je možné, pokud budou provedena technická opatření, která zabezpečí ochranu pitné vody proti znečištění v případě poruchy přípojky, nebo kříženého potrubí (např. uložení do chráničky s přesahem min. 1,5 m na každou stranu od křížení).
11. Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na vodovod v řádném technickém stavu, v žádném případě nelze vzájemně propojit rozvody pitné vody s rozvody vody z jiných zdrojů (např. studny, akumulární jímky dešťových vod apod.)
12. Vodovodní přípojka musí být uložena v nezámrazné hloubce (min. krytí potrubí přípojky bez tepelné izolace je 120 cm).

4. Technické požadavky na provoz vodovodní přípojky:

1. Vlastník nemovitosti je povinen umožnit zaměstnancům provozovatele přístup k vodoměrné sestavě za účelem montáže, demontáže, kontroly a odečtu vodoměru.
2. S uzávěry a ostatními armaturami umístěnými mezi vodovodním řadem a vodoměrem jsou oprávněni manipulovat pouze zaměstnanci provozovatele. Odběratel je oprávněn manipulovat pouze s hlavním uzávěrem osazeným za vodoměrem.

Platnost od 1.2.2017

3. Osazení vodoměru a napojení vodovodní přípojky na vodovod provozovaný spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. je oprávněn provádět pouze místně příslušný provoz. Vodoměrná sestava musí být uchycena v držáku odpovídající velikosti a měla by být složená z uzavíracího ventilu, vodoměru, v případě potřeby ze zpětné klapky a uzavíracího ventilu s odvodňovacím ventilem (hlavní domovní uzávěr). Vodoměr musí být zajištěn proti neoprávněné manipulaci plombou v místě připojovací matice.
4. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (např. zamrznutím). Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí vodu protékou přes poškozenou přípojku a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.
5. Povinností odběratele je dodržet podmínky pro realizaci, umístění vodoměru, způsob napojení a trasy vodovodní přípojky uvedené ve vyjádření Vodovodů a kanalizací Břeclav. Pokud nebudou podmínky uvedené ve vyjádření Vodovodů a kanalizací splněny, bude vodoměr osazen až po odstranění všech zjištěných závad.

Upozornění !

Pokud se denní teploty pohybují pod +5 °C, tak se z bezpečnostních a technických důvodů vodovodní přípojky neprovádějí.

Vypracoval: Ing. Adámek Zdeněk, provozně technický náměstek

Leden 2017