

POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY

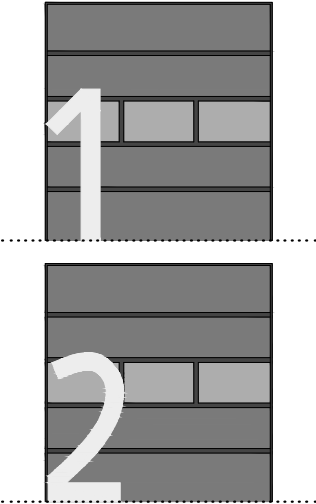
0,000=205,320 m n.m. Bpv

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj		
místo stavby	Slavkov u Brna p.č. 341/13; 340/15; 340/16 k.ú. Slavkov u Brna		
akce		datum	08/2021
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA		formát	A4
		č. zakázky	20_022
		stupeň	DPS
		měřítko	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo výkresu	číslo paré
obsah výkresu		508	
G - VÝPIS GARÁŽOVÝCH VRAT			

ozn.v.: G – VÝPIS GARÁŽOVÝCH VRAT

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ			
											1NP	2NP	STŘ.	CELK.
1NP 1.06	G/01	3000/3150 	sekční garážová vrata, s předním pohonem, motory umístěné na středovém sloupku; rychloupohon, úplné otevření garážových vrat musí být do 7 vteřin (0,5 m/s) elektrický pohon, 400V brokované pružiny, pružiny 95x6,5x816 mm; pojistka proti prasknutí pružiny; vodotěsnost: 0 odolnost proti zatížení větrem: 2 průvzdušnost: 0 automatické otevírání při výjezdu	ocelové lamely s tepelněizolační výplní v podobě tvrdé polyuretanové pěny (PUR) tl. min. 40 mm	polyesterový náštřík v barevnosti podle stupnice RAL	RAL 7012 RAL 9007 (středová část) RAL 7035 (čísla) bude vzorkováno	zvýšené		bez zasklení	maximální součinitel prostupu tepla $U_{max} = 1,02 \text{ W/m}^2 \cdot K$ viz PENB na vrata v místnosti "stání sanitních vozidel" budou vyznačena čísla 1 a 2	2	–	–	2
1NP 1.07	G/02	3600/3150 	sekční garážová vrata, s předním pohonem, rychloupohon, úplné otevření garážových vrat musí být do 7 vteřin (0,5 m/s) elektrický pohon 400V, brokované pružiny, pružiny 95x6,5x816 mm; pojistka proti prasknutí pružiny; vodotěsnost: 0 odolnost proti zatížení větrem: 2 průvzdušnost: 0	ocelové lamely s tepelněizolační výplní v podobě tvrdé polyuretanové pěny (PUR) tl. min. 40 mm	polyesterový náštřík v barevnosti podle stupnice RAL	RAL 7012 RAL 9007 (středová část) bude vzorkováno	zvýšené		bez zasklení	maximální součinitel prostupu tepla $U_{max} = 0,99 \text{ W/m}^2 \cdot K$ viz PENB	1	–	–	1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT!