


# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ POD KOMUNIKACÍ


III/4121 KUCHARŮVICE – ZNOJMO, 2.STAVBA

C411 PŘELOŽKA KABELŮ MTS ZNOJMO

M 1:20

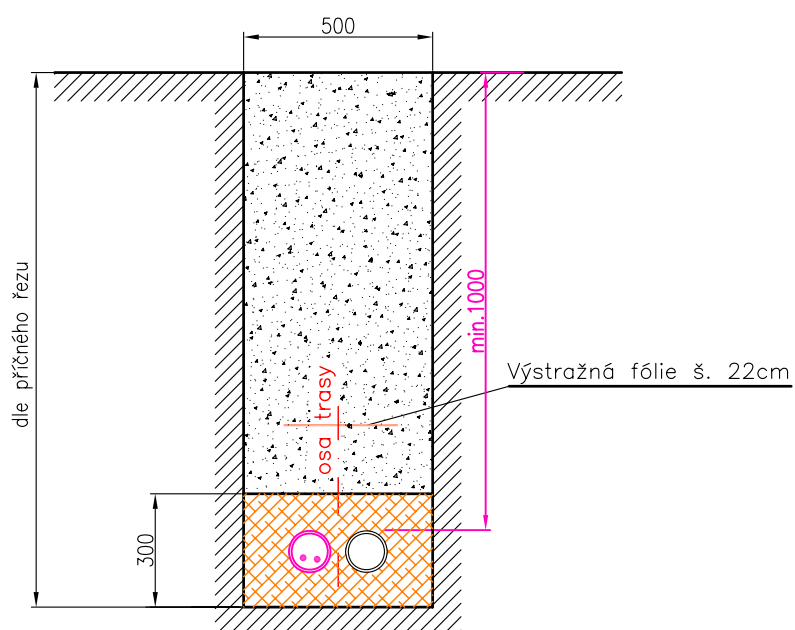

1x PE $\phi$ 110 obsazená  
REZERVNÍ TRUBKA PE $\phi$ 110



ZEMINA TŘ.3.  
ZBYTKOVÝ JÍL SE PO POLOŽENÍ  
INŽ. SÍTÍ ULOŽÍ NA SKLÁDKU.



OBSYP BETONEM C12/15.