


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

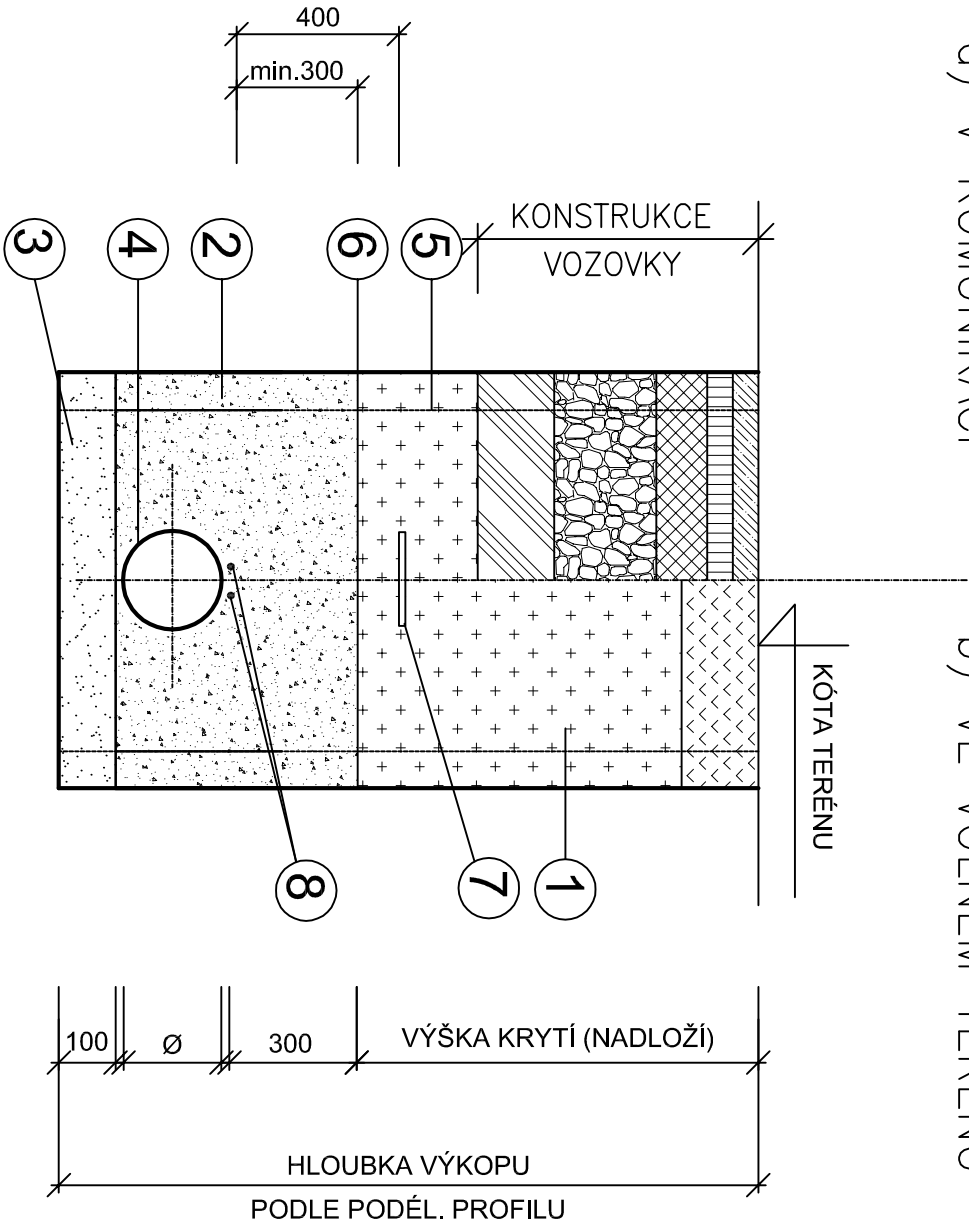

LEGENDA

Ø	[mm]
80, 100	

1 HUTNĚNÝ ZASYP

2 OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (MAX. ZRNITOST 16 mm)

3 ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, VELIKOST ZRN MAX. 4 mm

4 VODOVODNÍ POTRUBÍ Z LITINY DN 80

5 PAŽENÍ VÝKOPU PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM

6 ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

7 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

8 IDENTIFIKAČÍ VODIČ IZOLOVANÝ S VYVEDENÍM DO POKLOPŮ ŠOUPAT A HYDRANTŮ

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 601 82 Brno www.jmk.cz
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Profese: ZTI	Zpracovatel dílu: H P consult s.r.o. Durdáková 5, 613 00 Tel: +420 542 219 165, 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILAŘ	Vypracoval: ING. HANA KOLKOVÁ	Kontroloval: ING. LADISLAV PILAŘ

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV	Zakázkové číslo: DPS 27 - 2019	Paré:
Objekt: AREÁLOVÉ SÍTĚ	IO 02	
Obsah: ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU	Měřtko: -	Číslo výkresu: D.1.12-207