



BLOKY POD KOLENA S PATKOU
(U HYDRANTŮ)

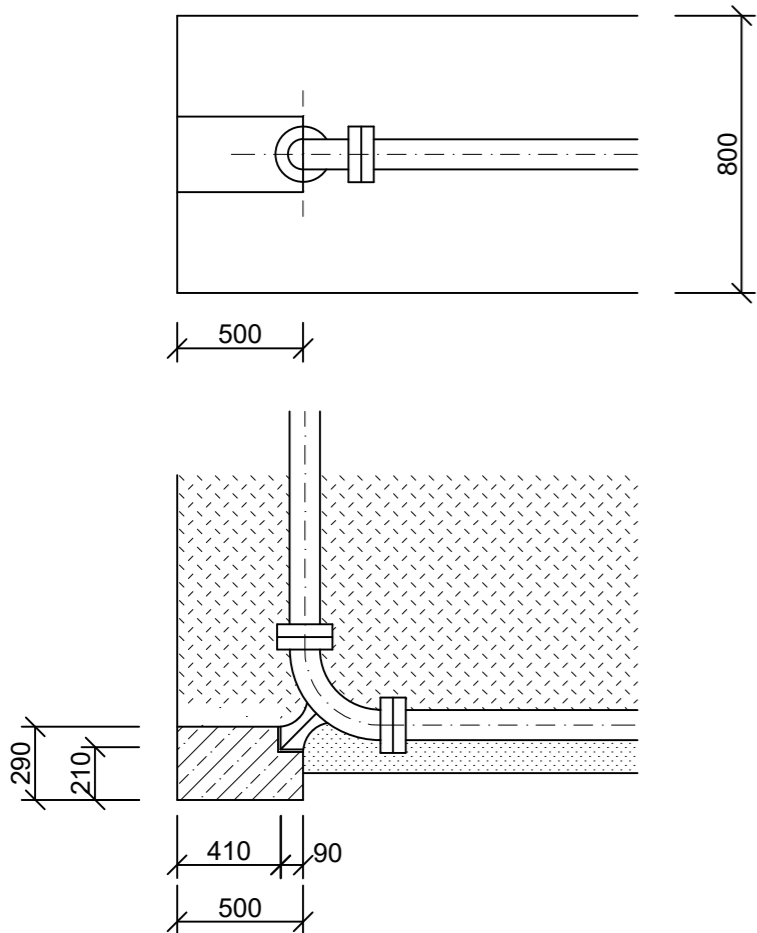


BETON - B15 (tř.II)
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ

PŮDORYS

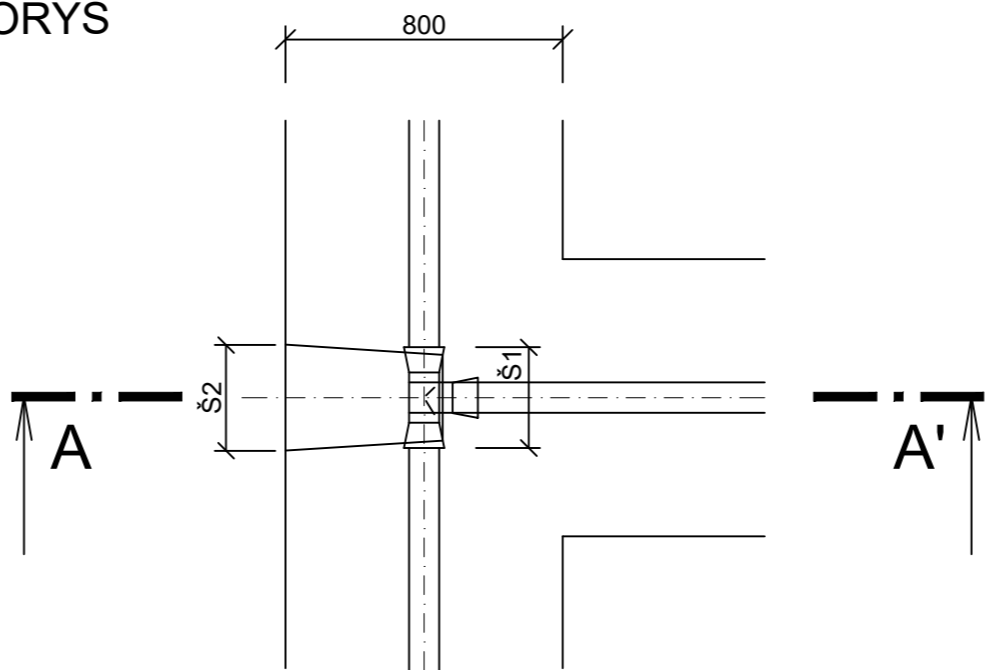

PŘÍČNÝ ŘEZ
A-A'

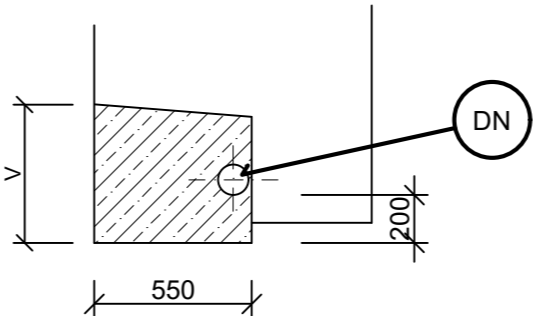

ROZMĚRY

BETON - B15 (tř.II)
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

DN80			DN100			DN150			DN200		
V	Š1	Š2	V	Š1	Š2	V	Š1	Š2	V	Š1	Š2
450	300	300	500	300	400	550	350	600	600	500	800

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZODPOVĚDNÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 601 82 Brno www.jmk.cz	
Profese: ZTI	Zpracovatel dílu: H P consult s.r.o. Durdáková 5, 613 00 Tel: +420 542 219 165, 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. HANA KOLKOVÁ	ING. LADISLAV PILAŘ		
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV			Zakázkové číslo:	DPS 27 - 2019
Objekt: AREÁLOVÉ SÍTĚ IO 02			Datum:	02 - 2020
			Stupeň:	DPS
Obsah: BLOKY NA POTRUBÍ			Formát:	3 A4
			Měřítko:	-
			Číslo výkresu:	D.1.12-206