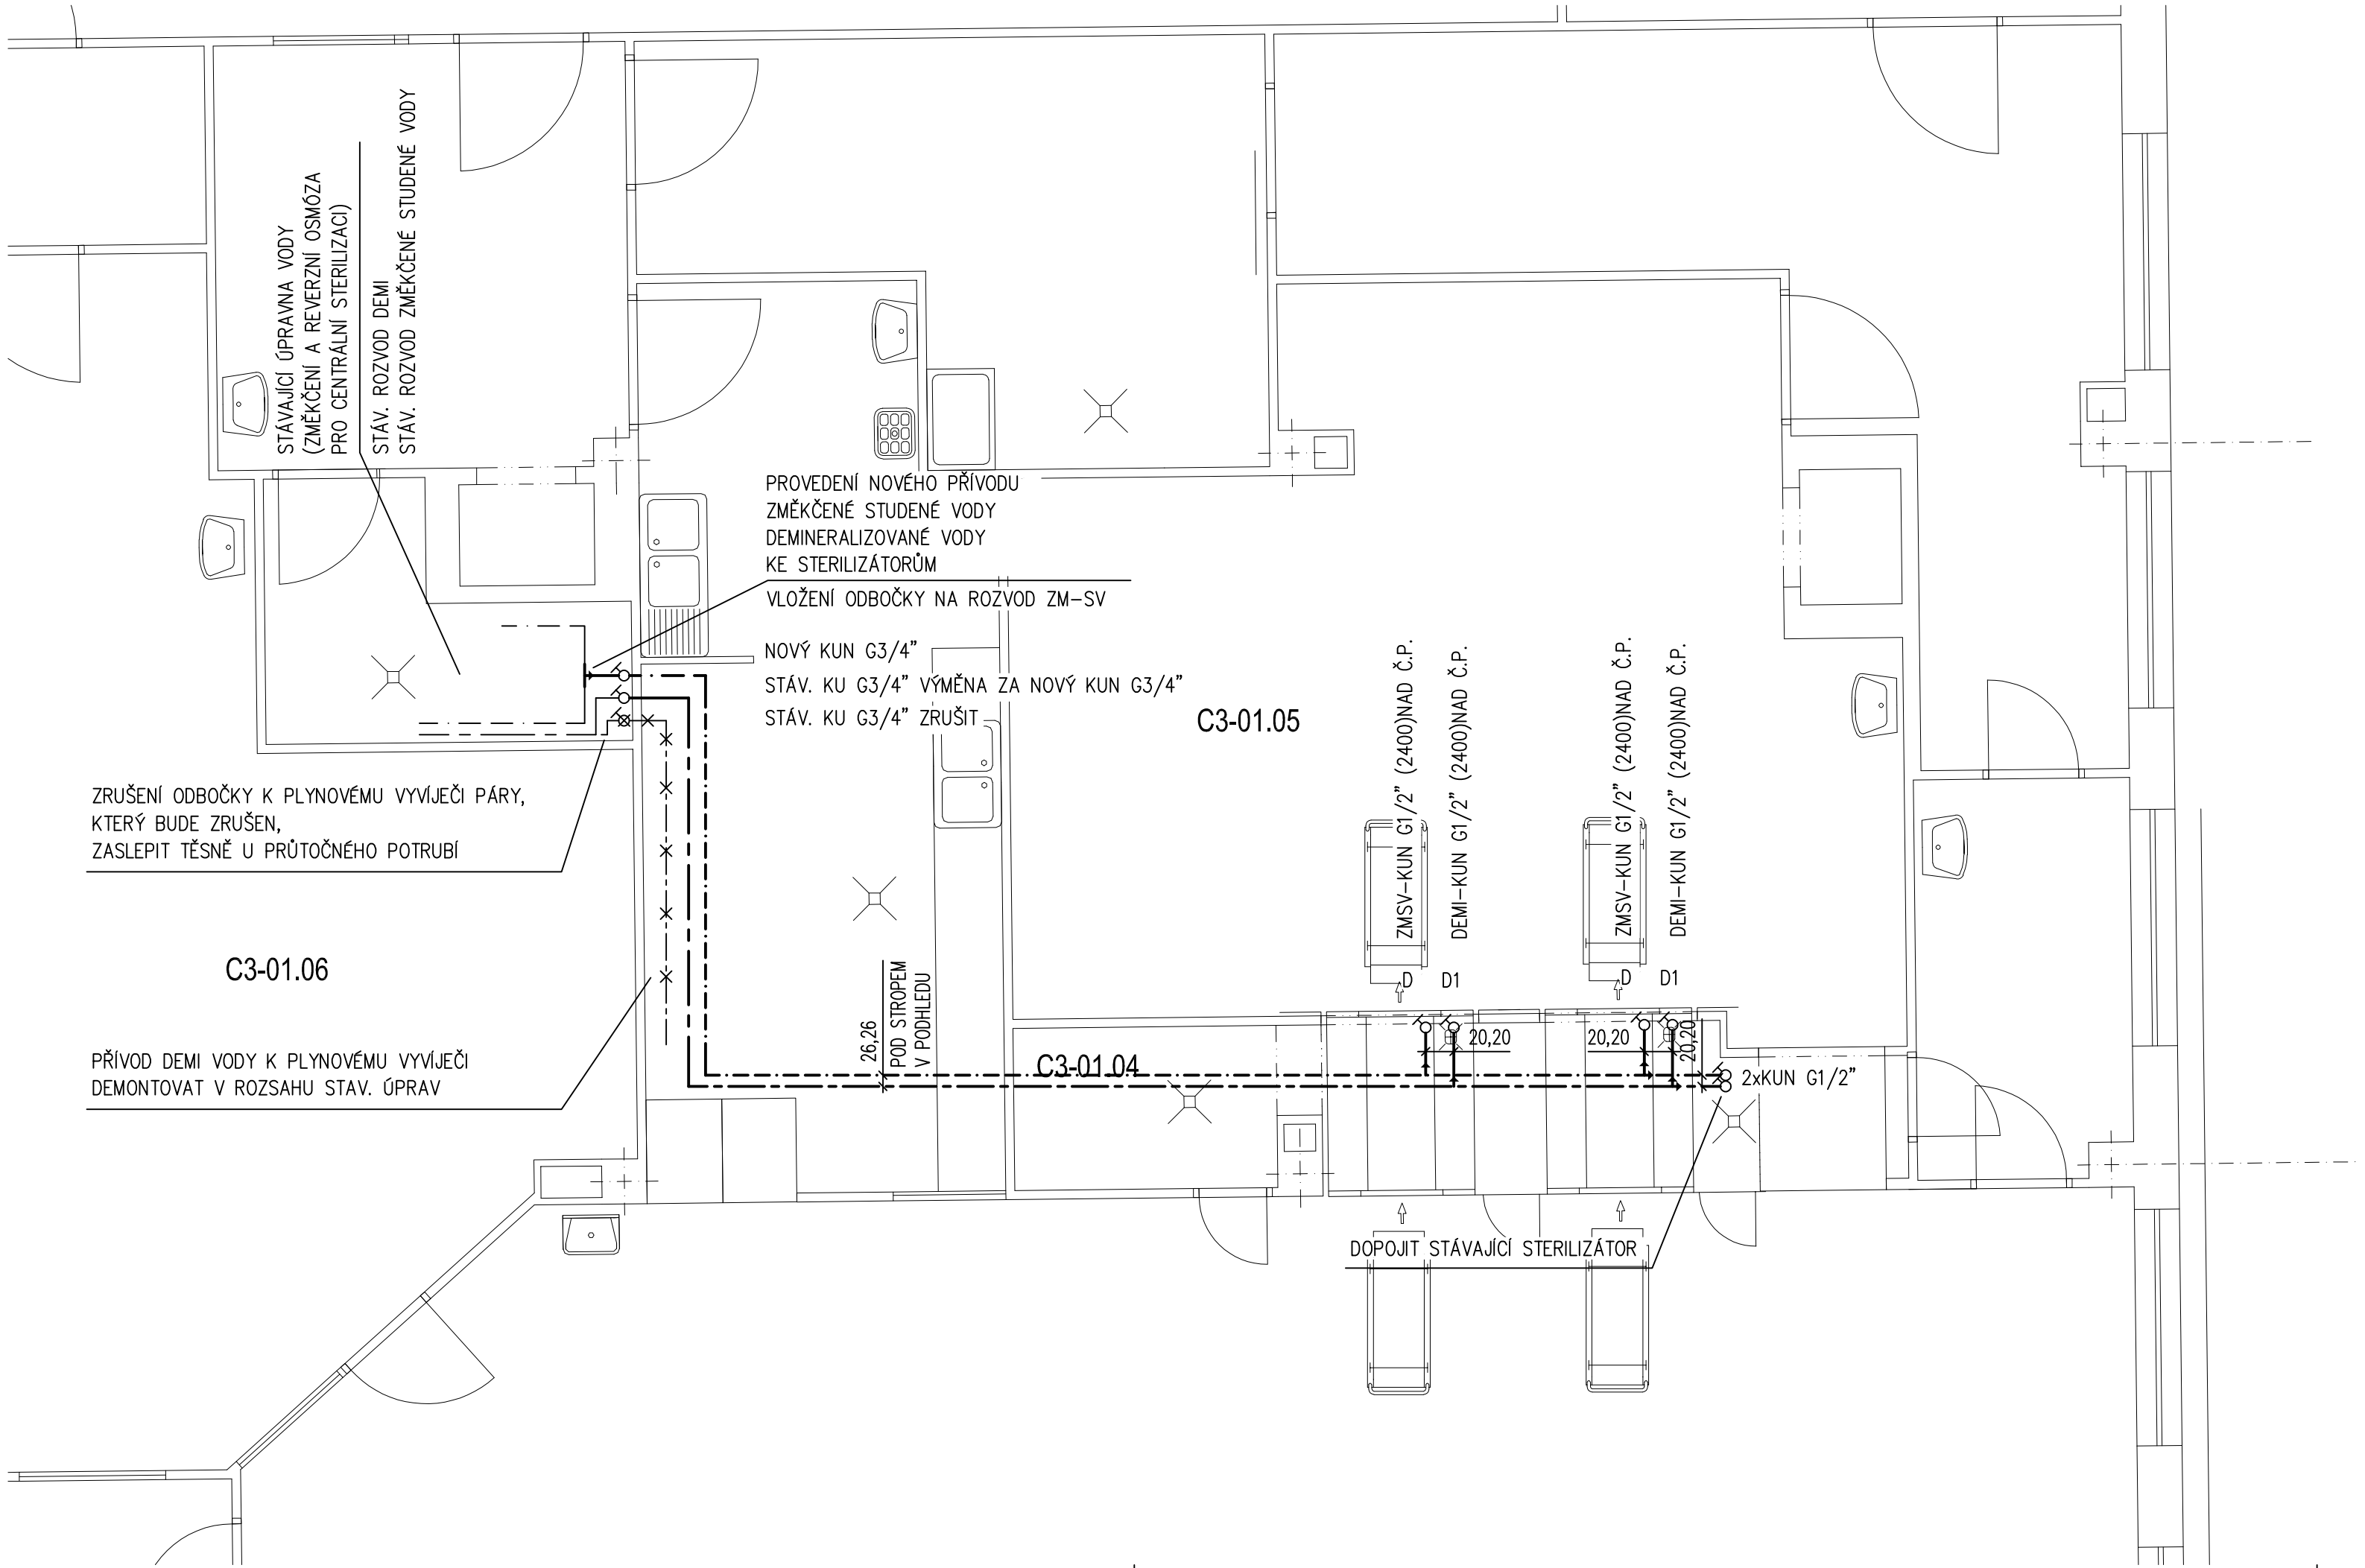

LEGENDA:

NOVÉ POTRUBÍ DEMINERALIZOVANÉ VODY, VÍCEVRSTVÝ PLAST LISOVANÝ SPOJ + TI–MW

NOVÉ POTRUBÍ ZMĚKČENÉ STUDENÉ VODY, VÍCEVRSTVÝ PLAST LISOVANÝ SPOJ + TI–MW

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU ZACHOVAT

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU RUŠENÉ

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY VODVODU
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
BUDOU POUŽITI CELOPLASTOVÉ TVAROVKY PRO POTRUBÍ VODOVODU

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. LUDĚK TOMEK

Vedoucí projektant zakázky:
ING. MARTIN FORAL

Investor:
jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
www.jmk.cz

Profese: ZTI

Zpracovatel dílu:
HP consult s.r.o., Durďákova 5, Brno 613 00
Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045
E-mail: hpconsult@seznam.cz
www.strecha.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. PETR MELCR	ING. LADISLAV PILAŘ

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV**

Zakázkové číslo: DPS 27 - 2019
Paré:
Datum: 20 - 2020
Stupeň: DPS
Formát: 3x A4

Objekt: OBMĚNA TECHNOLOGIE STERILIZÁTORŮ SO 01.2

Obsah: **PŮDORYS 1.PP - VODOVOD**

Měřítko: **1:50**

Číslo výkresu: **D.1.02.4a-102**