




ŘEZ 3-3

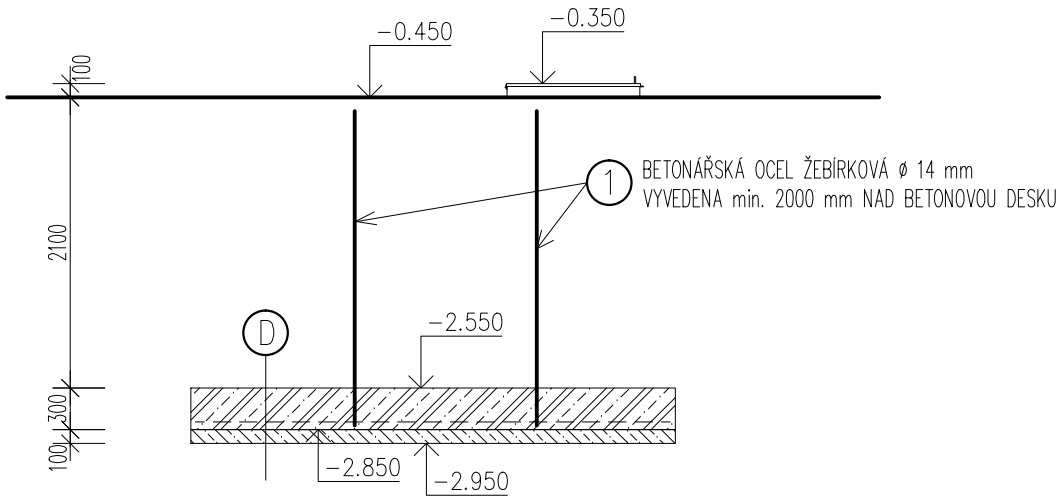


ŘEZ 2-2

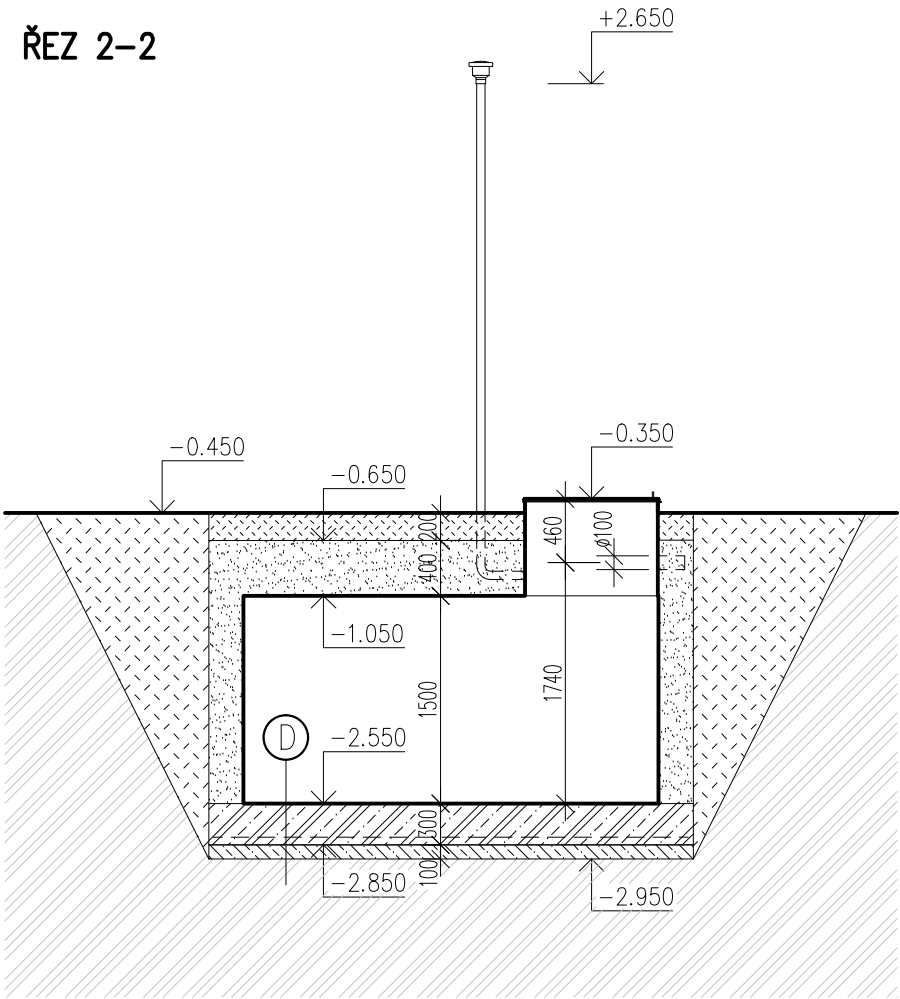

ŘEZ 1-1

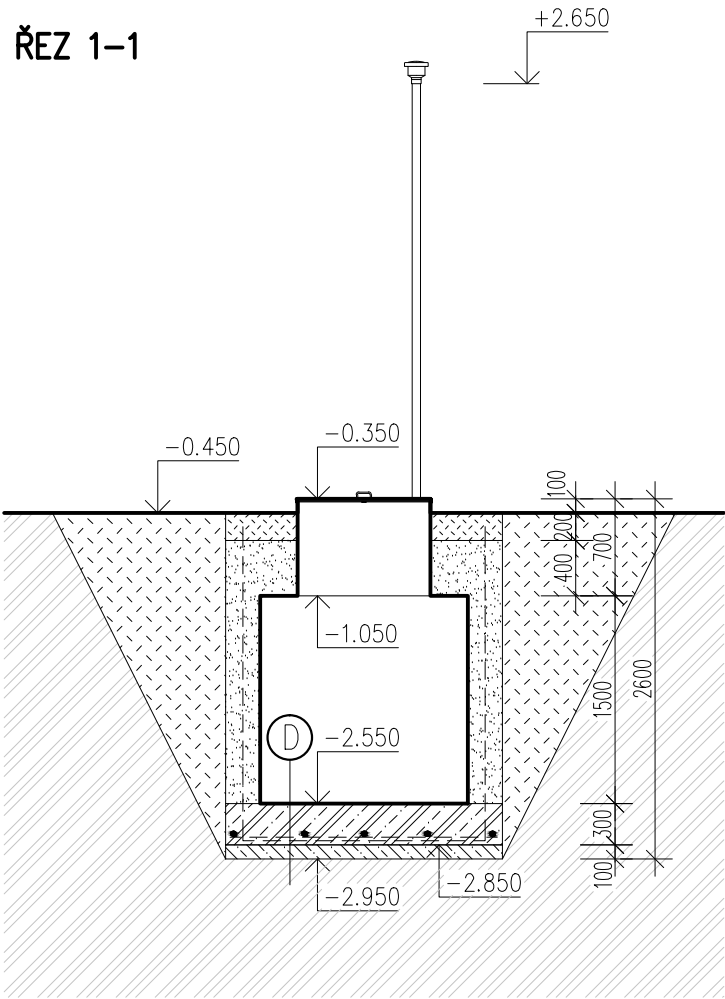

PŮDORYS

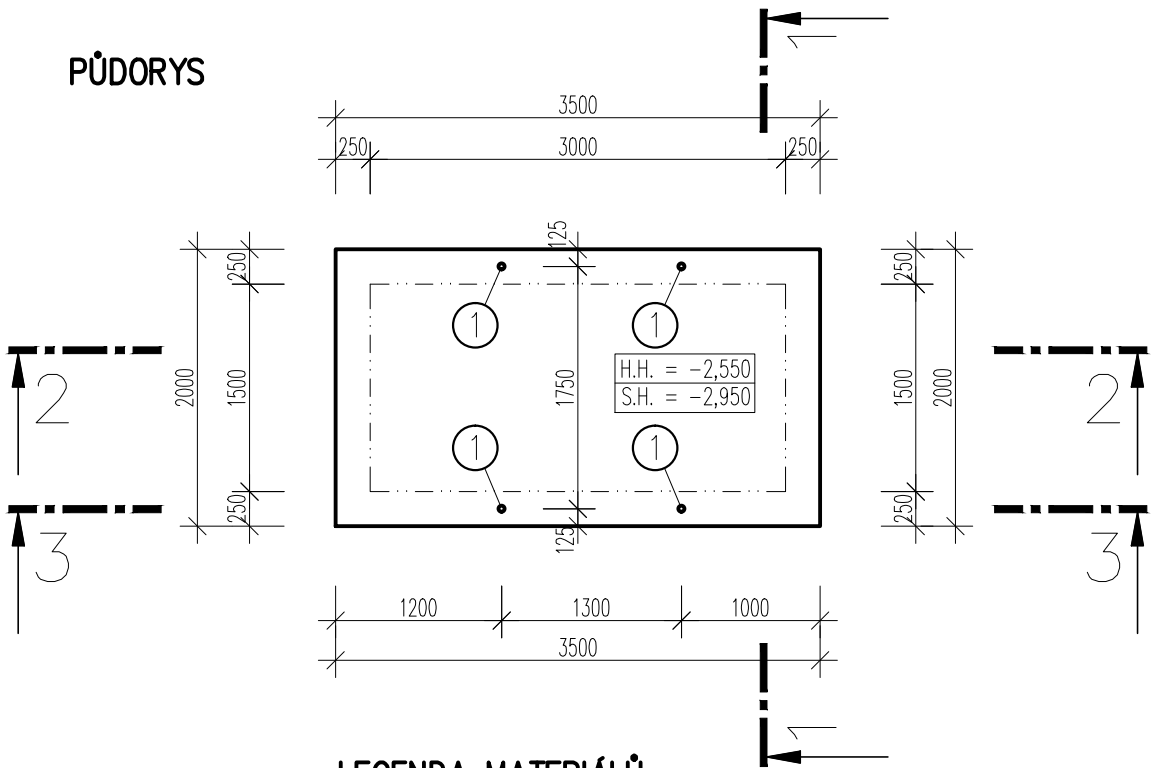

LEGENDA MATERIÁLŮ


- BETON S VÝZTUŽÍ-ŽELEZOBETON
- PÍSKOVÝ ZÁSYPOUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- ZEMINA NASYPANÁ
- ZEMINA PŮVODNÍ
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 (B 15)

SKLADBA D

- PODZEMNÍ OCELOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ PDN 6000 (ÚKAPY) (IZOLACE PROTI KOROZI DLE ČSN 03 8372 (12/1977))
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 30/37 XF2 VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 8,0/100 x 8,0/100 + 5 Ø V10 (10425)
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 (B 15)
- HUTNĚNÁ PLÁŇ 45 MPa

CELKEM 400 mm

±0.000 = +237,00 m.n.m. = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Markova 1767, 744 01 Frenštát p. Radh. Tel.: 556 880 930, www.traso.cz	
ING. JAROSLAV GERYK	RADOVAN BAJER	ING. LUBOMÍR ŠMAHLÍK		
MÍSTO STAVBY: K.Ú. Znojmo-město, parc. č. 975/1, 975/4 obec Znojmo, okres Znojmo, kraj Jihomoravský			FORMÁT	A3
INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 709 32 581			MĚŘÍTKO	1:50
AKCE: PODNIKOVÁ ČERPAČÍ STANICE PHM SÚS JMK ZNOJMO			DATUM	07/2013
OBSAH: PODZEMNÍ NÁDRŽ PDN 6000 - ÚKAPY			ÚČEL	PDPS
			ZMĚNY	1
			Č. VÝKR.:	Č. ZÁKAZNÍKA:
			D.1.1.6.	2803/2013/P/01/Ba

Veškerá práva k navrženým změnám na tomto technickém podkladu přísluší výhradně stavebníkovi a zpracovateli společnosti TRASO s.r.o.
Bez souhlasu těchto společností nesmí být tento technický podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno postoupit jej třetím osobám.