


Rozvaděč PR.2, PR.3

3x400/230V, 50 Hz, TN-S

L1, L2, L3

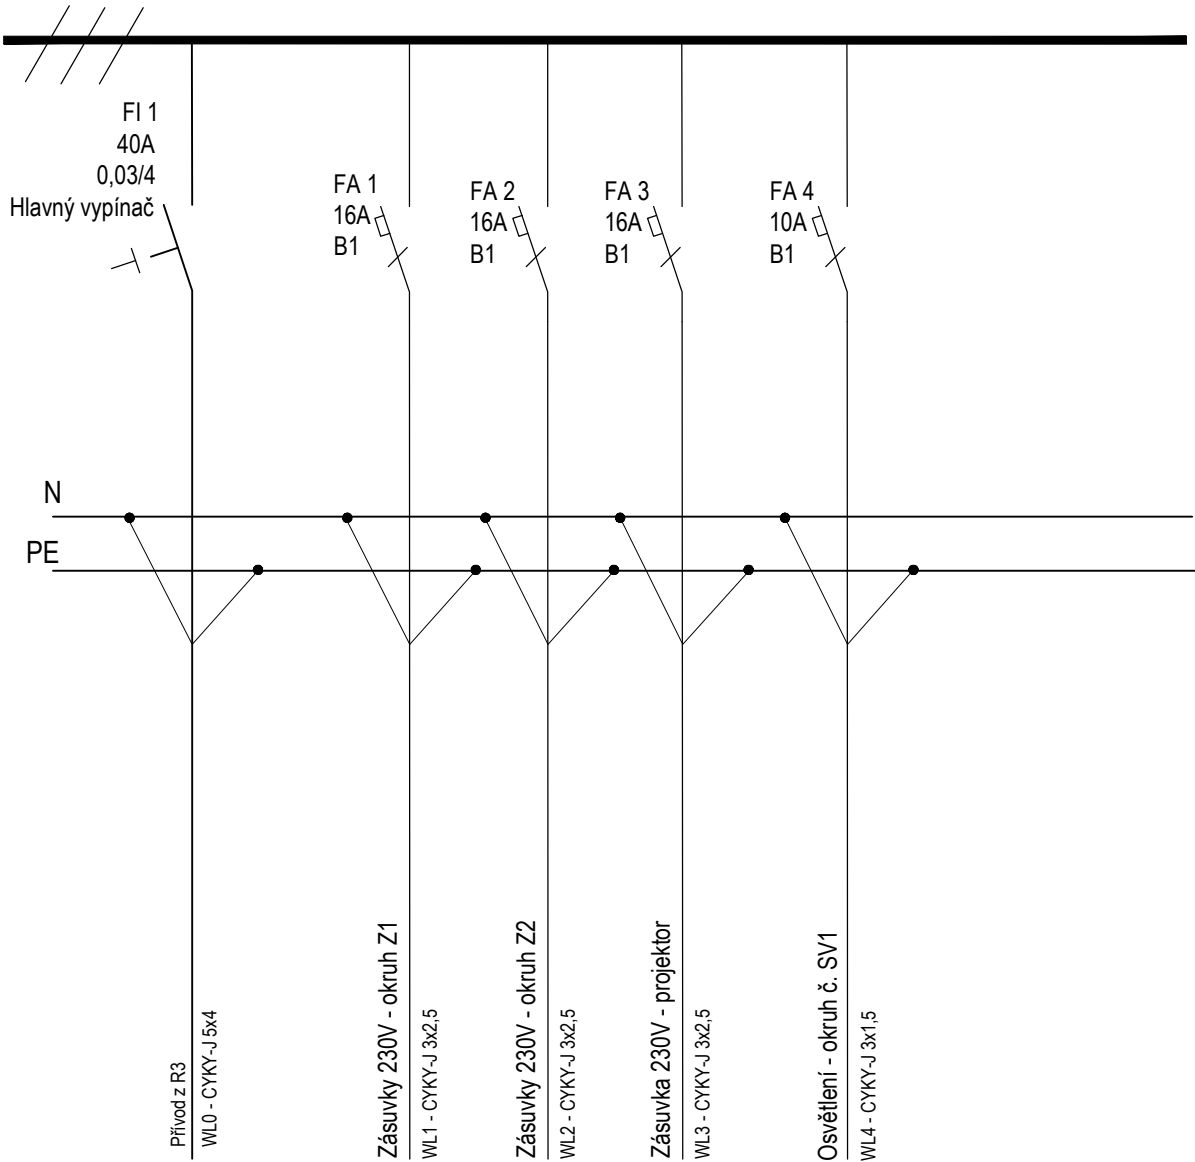

Rozvaděč min. 28M, nástěnný, bílý

Velikost jističe v R3 3x20A/B.

Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Icn přístrojů min. 10kA

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný			
vypracoval	Ing. Adrián Mikloš			
investor	SŠ informatiky, poštovníctví a finan. Brno, p.o. Čichnova 982/23, 624 00 Brno			
místo stavby	parc. č. 4428, k. ú. Komín (610585) Čichnova 982/23, 624 00 Brno		datum	03/2020
akce	REKONSTRUKCE ROZVADĚČE R3 SŠ Informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, p.o.		formát	2xA4
			č. zakázky	19_027
			stupeň	DPS
ELEKTROINSTALACE			měřítko	
obsah výkresu	ROZVADĚČ PR.2, PR.3		číslo výkresu	04