

PŮDORYS 1.PP, 1:50 - NOVÉ ROZVODY

AXONOMETRIE, 1:50 - NOVÉ ROZVODY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1 PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL BUDERUS GB172-24


LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD PLYNU - OC, AL-PEX
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU - OC
- CHRÁNIČKA POTRUBÍ


POZNÁMKA:

POTRUBÍ JE ZA HUP NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD.

VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE BUDE VEDENO V CHRÁNIČCE Z KORUGOVANÉ PLYNOTĚSNÉ TRUBKY GAS

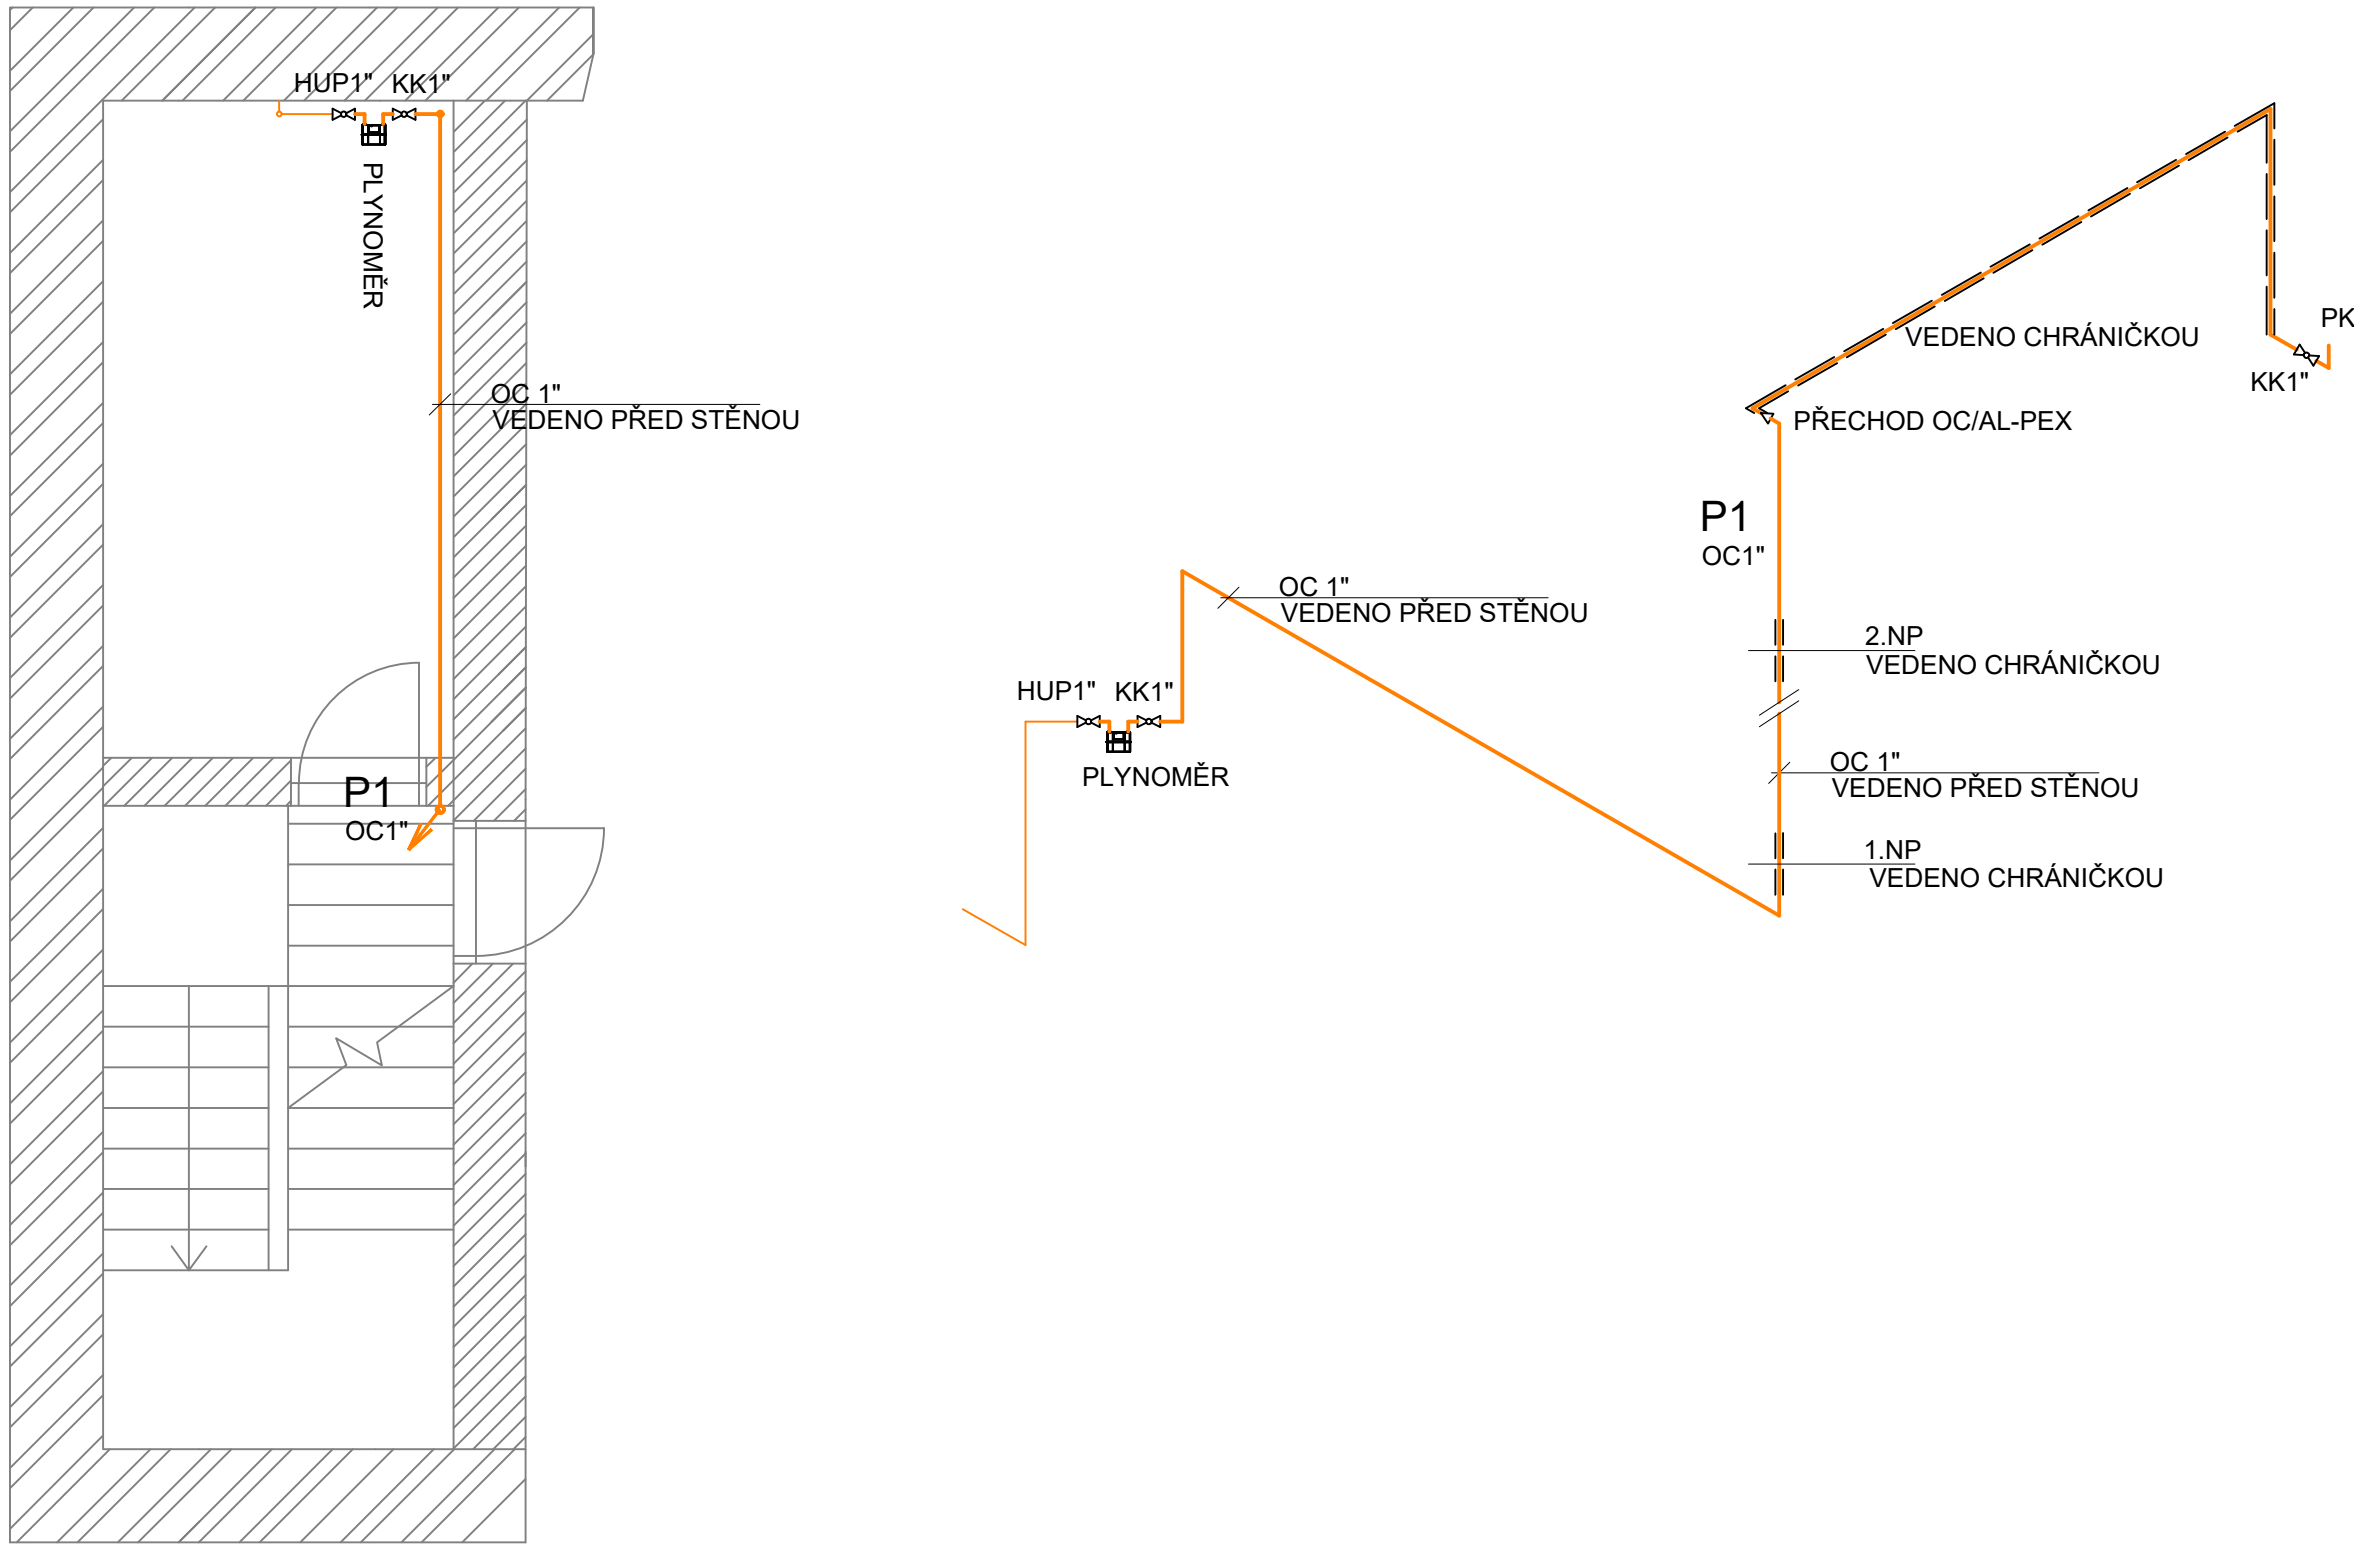

paré: \_\_\_\_\_ autorizace: \_\_\_\_\_

<div>dodavatel částí projektové dokumentace: VS-top, s.r.o. Mlékařská 824/13 683 01, Rousínov IČO: 29202825</div> <div></div>	zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Mališka	
	technická kontrola: David Šeliga	
	vypracoval: Štěpán Jurák	
akce/projekt: REKONSTRUKCE BYTU UL. OŘECHOVSKÁ - SÚS JMK	investor: Správa a údržba silnic JMK Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno	měřítko: 1:50
část dokumentace/profese: PLYNOINSTALACE	stupeň PD: DPS	datum: 07/2022
název výkresu: PŮDORYS 1.PP, AXONOMETRIE	kód části: D.1.4.3	revize: -