

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah :

- A. Charakteristika stavby
- B. Odpadové hospodářství
- C. Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vliv na životní prostředí
- D. Technická zpráva

A. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Havarijní stav rozvodů vody v pavilonu gynekologicko – porodního pavilonu „E“

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247/22

697 01 Kyjov

IČ: 00226912

DIČ: CZ00226912

B. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nakládání s odpady dle zákona o odpadech 541/2020 Sb.

Stavební suť a veškerý odpad ze stavby bude odvezen na řízenou skládku, určenou MÚ Kyjov.

C. ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv stavby na okolí

Dále nebude překročena přípustná hladina hluku ani prachu v ovzduší tak, jak stanoví

Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb.

Budou dodrženy zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- **Úvod**

Výměna havarijního stavu stupaček vody a odpadů pro sociální zařízení v pavilonu, tj. 6 sociálních zařízení a výměna havarijního stavu potrubí ležaté studené vody ve sklepních prostorech.

Montážní práce nutno provádět v nočních hodinách o víkendu (pátek, sobota, neděle) z důvodu, aby se neomezil provoz jednotlivých ambulancí a dalších odběrných míst zastavením dodávky vody.

- **Technický popis**


1. Demontáž stávající izolace potrubí.

2. Vypouštění potrubí
3. Demontáž stávajícího potrubí
4. Odpojení jednotlivých stoupaček
5. Výměna uzávěrů vody jednotlivých stoupaček
6. Montáž potrubí lisovaná nerez
7. Průplach potrubí vyčištění potrubí
8. Tlaková zkouška potrubí
9. Izolování potrubí
10. Odvoz stavební suti
11. Předání staveniště předávacím protokolem

- **Závěr**

Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným normám. Mohou se zaměnit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametrů.

Při všech pracích je nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, předepsané technologické postupy a používat ochranné pomůcky.

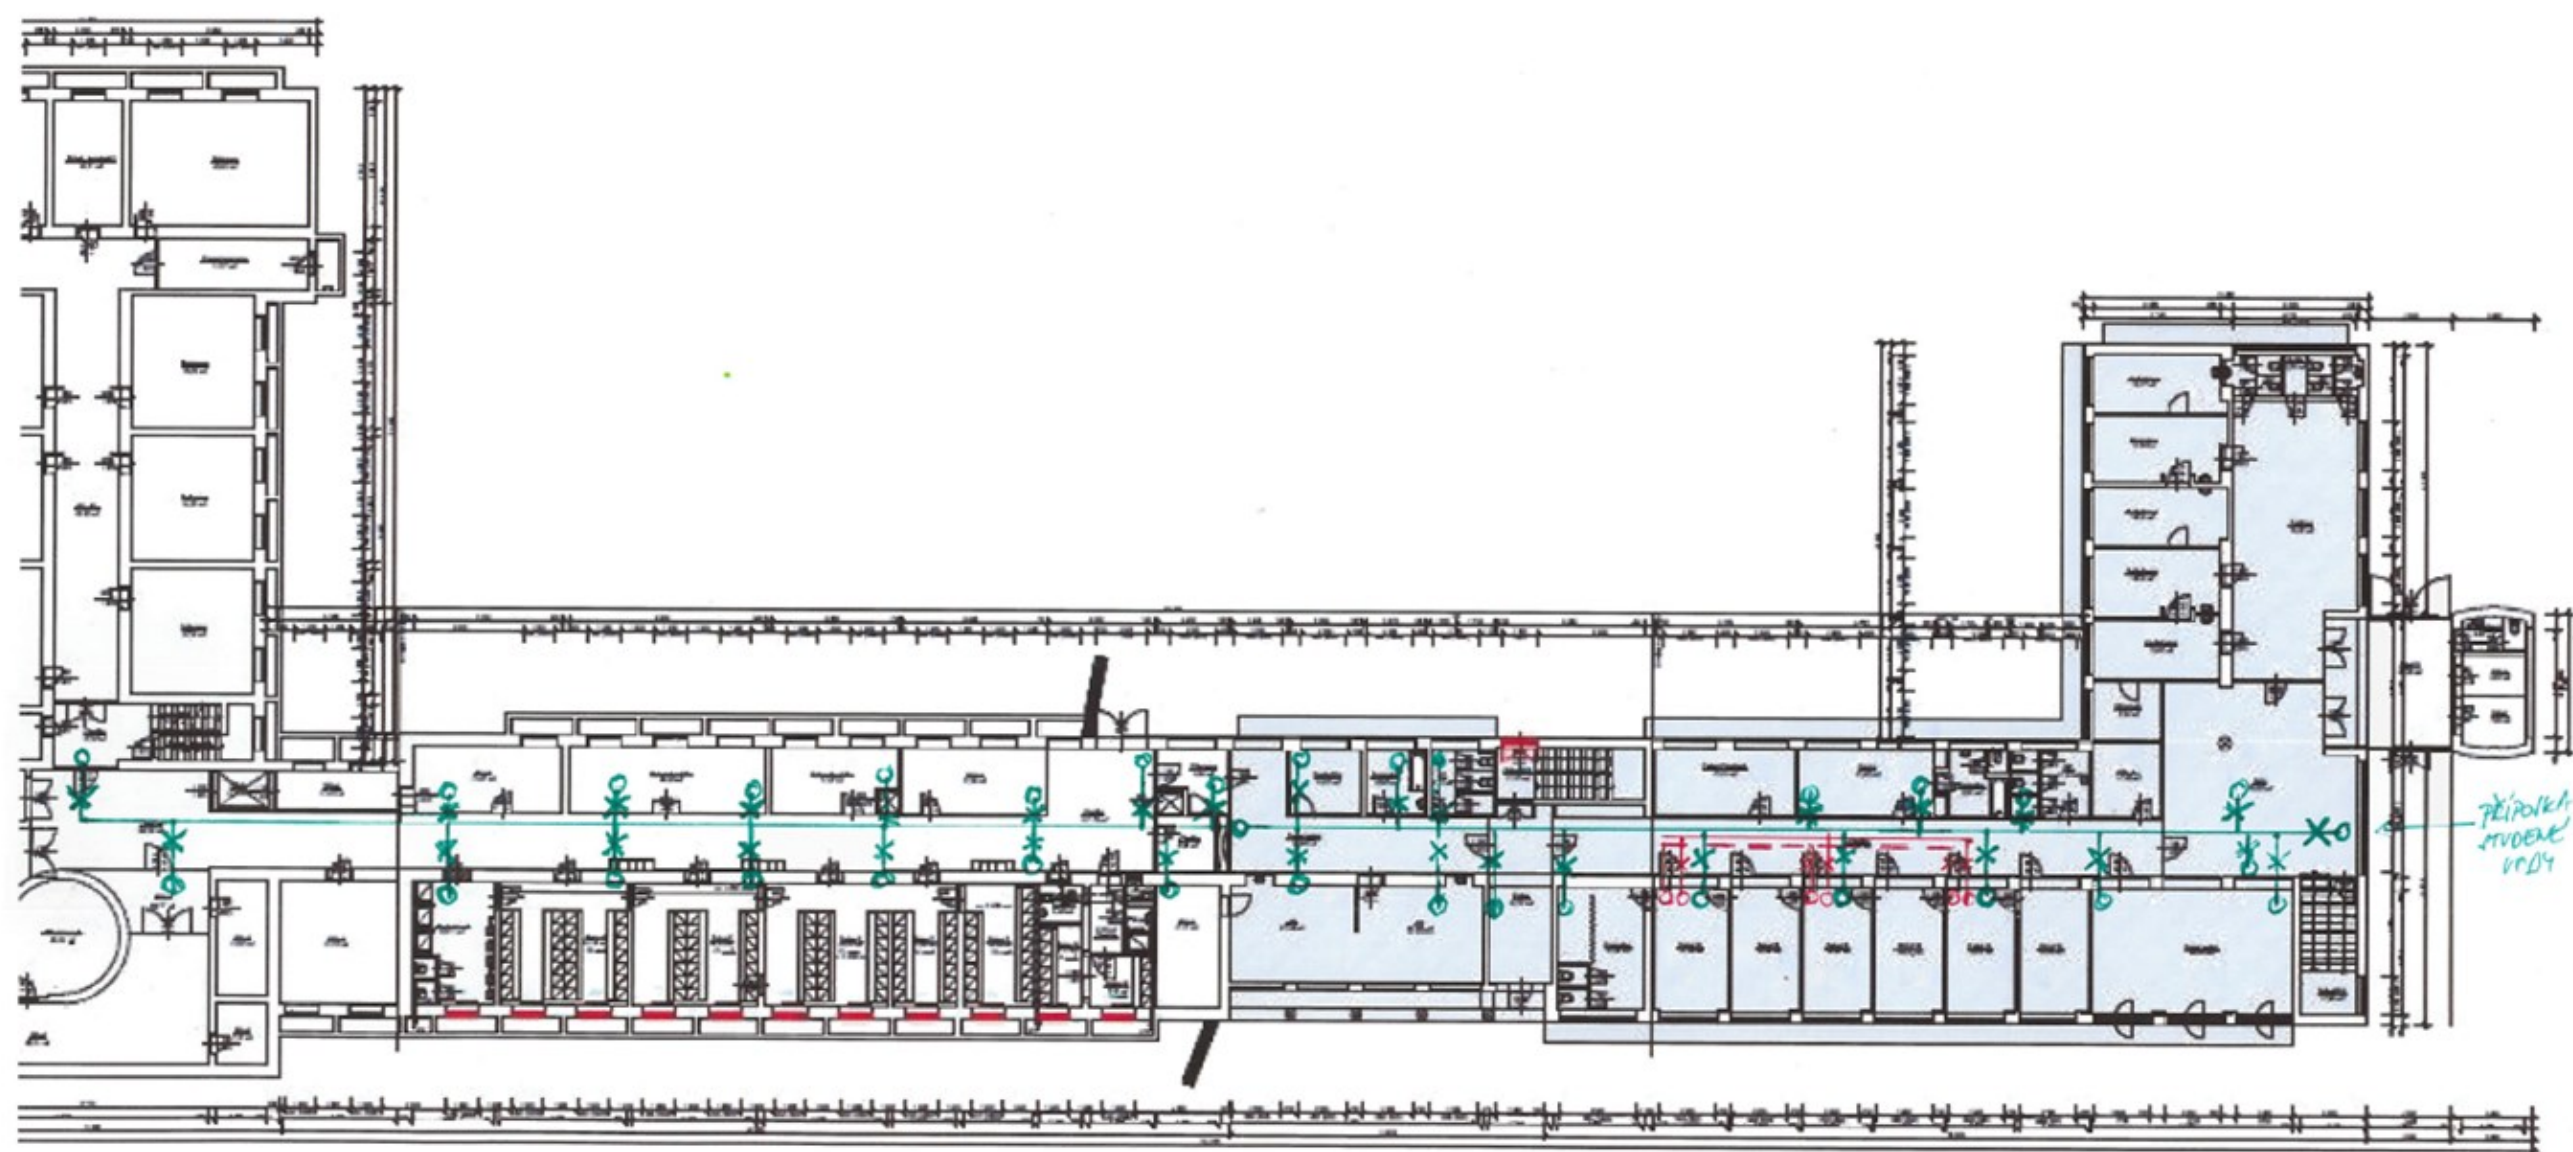

- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TUV
- - - ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY
- ... STUPAČKA
- X ... UZÁVĚRY
- ... NÁPOJENÍ STUPAČEK
- X ... UZÁVĚRY