



PLYNOVOD – BAP

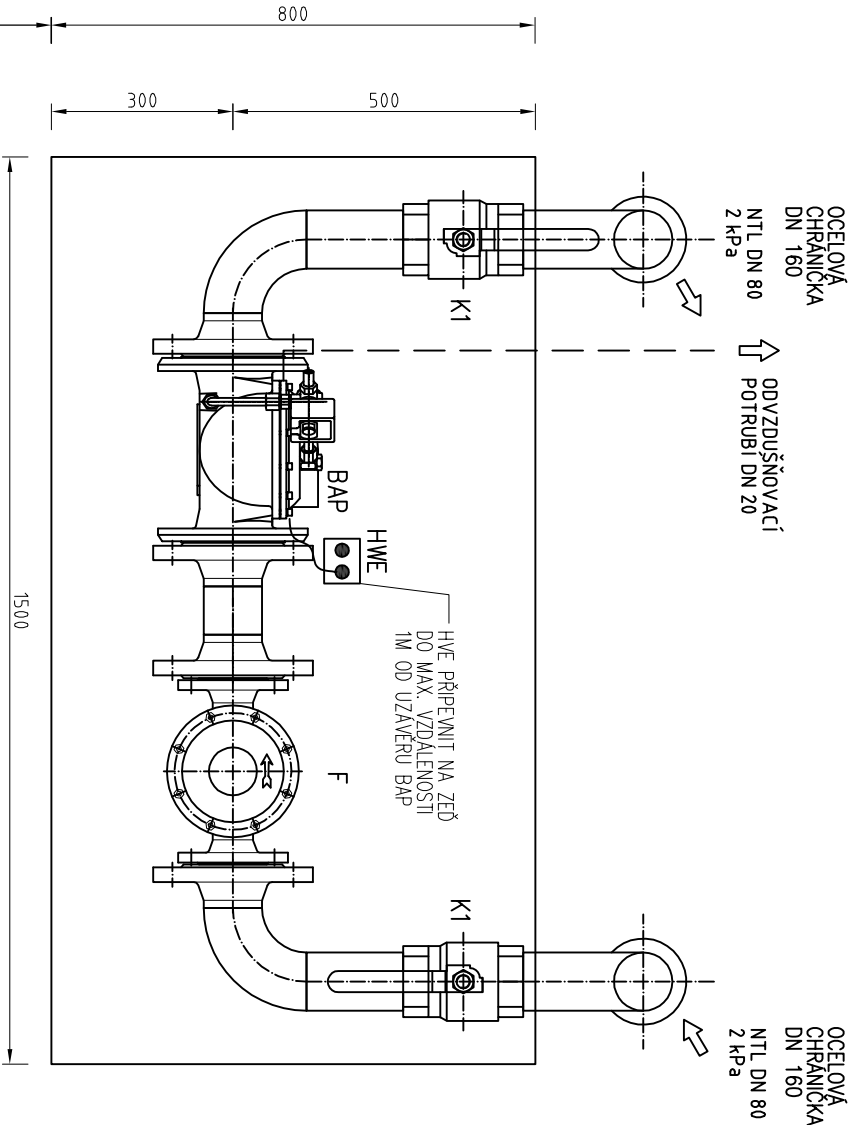

- LEGENDA**
- K1** KULOVÝ KOHOUT DN 80
 - F** FILTR PFP 1080
 - BAP** BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZ. BAP DN80–EVHNC 1050.*2/PL, 28W, 230V
 - HWE** HAVARIJNÍ VENTIL ELEKTRICKÝ – PŘÍŠROUBOVANO (HMOŽDINKY) NA STĚNU (Armogas Třinec)
- VNITŘNÍ ROZMĚR SKŘÍŇE 1,5x0,8x0,3m.
SKŘÍŇ BUDE OPATŘENA PLECHOVÝMI DVÍŘKY S PRŮVĚTRNÍKY
A OZNAČENA NÁPISEM "UZÁVĚR PLYNU."

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,25 m.n. m.




ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. MAGDALENA PALOVSKÁ		
ZODP. PROJEKTANT		ING. IVO MORAWITZ		
VYPRACOVAL		ING. ŽANETA OPRŠALOVÁ		
KONTROLOVAL		ING. IVO MORAWITZ		
KRAJ : JIHMORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN		
NÁZEV AKCE :				
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE				
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		
SO 01 - PAVILON ZM		D.1.4.8 VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE		
NÁZEV PŘÍLOHY :				
VZOROVÝ VÝKRES UMÍSTĚNÍ BAP				

				
KANIA, a.s. Špalova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz				
tel : 596 243 487				
e-mail : info@kania-ostava.cz				
STUPEŇ		DUR+DSP		
DATUM		08/2022		
FORMAT/POČET STR.		A4/2		
MĚŘITKO		-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO				
Č. ZAK.		22013	ČÍSLO	
SOUBOR		DWG	SOUPRÁVY	
Č. PŘÍLOHY : 22013-DSP-D.1.4.7-SO 08-04				