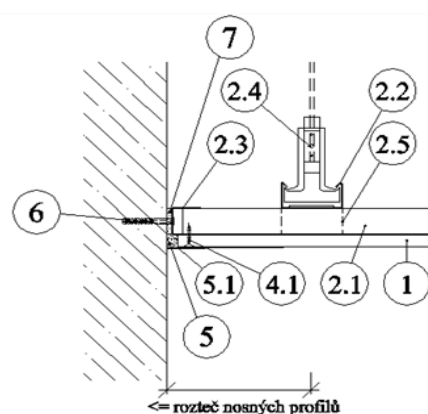

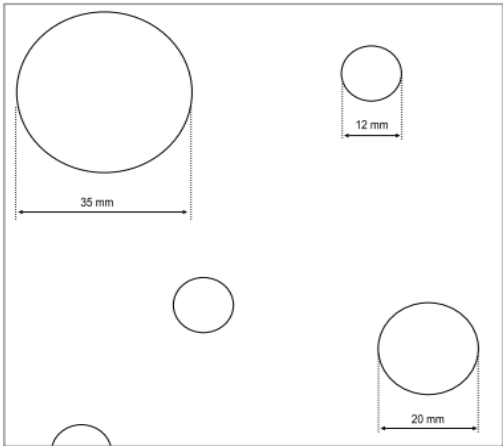


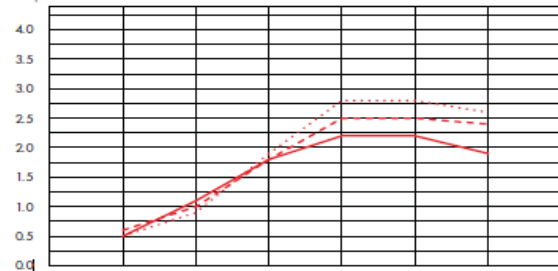
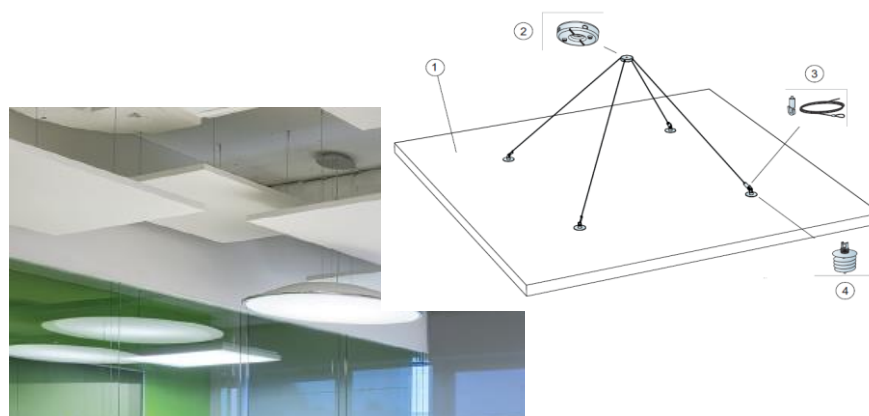
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 2.NP PODHLEDY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
ST1 stávající opravený povrch stropu s nátěrem 68,7m²	<p>Po provedení rozvodů ve stávajících omítkách budou drážky omítnuty a vyštukovány tak, aby byla struktura omítek stejná, jako okolní plochy – tj. tak aby byly respektovány materiálové a povrchové strukturální vlastnosti konstrukce do které byly drážky prováděny. Nové omítky budou provedeny ve struktuře stávajících štukových omítek. Rekonstrukce stávajících omítek – předpoklad, který bude případně po provedení přípravných prací korigován. Pro rekonstrukci omítek je předpoklad, že omítky nejsou rovné, ale zároveň jsou soudržné a neopadávají. Bude potřeba odstranit staré povrchové (vápenné) nátěry, stěny penetrovat přípravkem pro penetraci (jeden nátěr neředěný). Po vyschnutí penetrace se pro vyrovnání omítky použije štuk při vrstvě do 3-4 mm pro odstranění nerovností. V případě větších vrstev je vhodné použít materiál jednovrstvé omítky strojní a ruční pro vyrovnání větších nerovností. Obě omítky je možné upravit zafilcováním. Doporučeným standardem pro výše uvedené postupy je např.: penetrace hloubková, vnější štuk, jednovrstvá omítka strojní a ruční</p>	
ST2 SDK podhled hladký (2x12,5mm rovinatost Q4) 191,2m²	<p>Skladba konstrukce podhledu – ST2 (hladký 2xpláštěný sádkokarton): Nátěr podhledu s příměsí křem.písku (barva bílá) 2xsádkokartonová deska celoplošně tmelená (rovinatost Q4) 25 mm Montážní profily CD v odpovídajícím rastru dle techn.doporučení výrobce Nosné profily CD v odpovídajícím rastru dle techn.doporučení výrobce s kotvením závěsů do žb.stropu</p>	 <p>Napojení podhledů na stěnu – pevné, příčné s profilem</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Sádkokartonová deska (1-2x pláštění) 2.1 Montážní profil CD 2.2 Nosný profil CD 2.3 Obvodový profil UD 2.4 Závěs 2.5 Křížová spojka (úhlová kotva) 4.1 Rychlošrouby 5 Zatmeleno 5.1 Natmelená výztužná páska 6 Kotvení do obvodové konstrukce 7 Napojovací těsnění

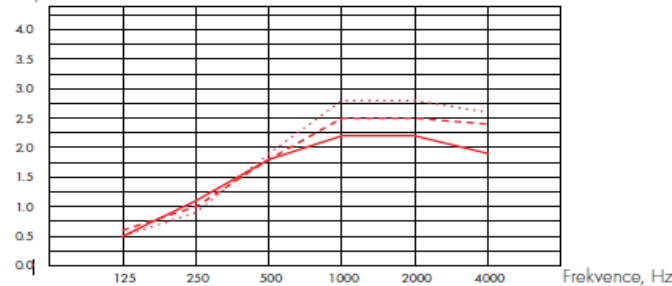
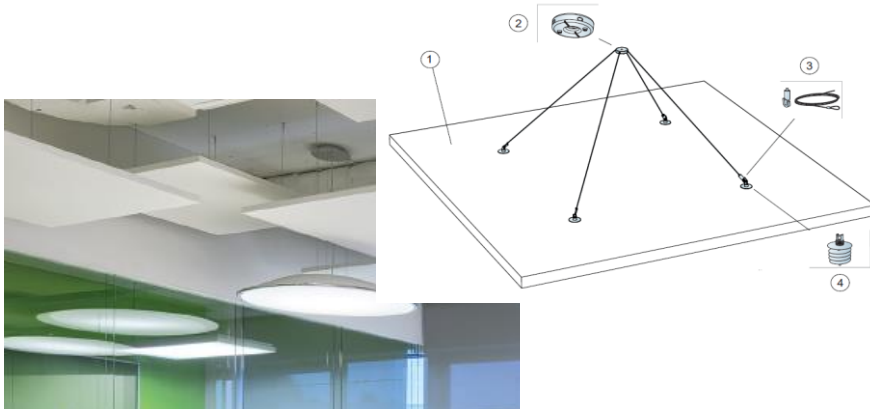
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 2.NP PODHLEDY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ										
<div>ST4</div> <div>SDK podhled</div> <div>děrovaný</div> <div>(1x12,5mm -</div> <div>rovinatost Q4)</div> <div>155,1m²</div>	<p>Skladba konstrukce podhledu – ST4 (hladký 1xpláštěný sádrokarton AKUSTICKÁ DĚROVANÁ DESKA S ROZPTÝLENÝM DĚROVÁNÍM):</p> <p>Nátěr podhledu s příměsí křem.písku (barva bílá)</p> <p>1xsádrokartonová deska celoplošně tmelená (rovinatost Q4) 12,5 mm</p> <p>Montážní profily CD v odpovídajícím rastru dle techn.doporučení výrobce</p> <p>Nosné profily CD v odpovídajícím rastru dle techn.doporučení výrobce s kotvením závěsů do žb.stropu</p>	<div>Rozptýlené děrování 12/20/35 R</div> <div><table><tr><th>Standardní míry:</th><th>Děrování:</th></tr><tr><td>Šířka: 1200 mm</td><td>Děrování: 12/20/35 R</td></tr><tr><td>Délka: 1870/2500 mm</td><td>Průměr díry: 12/20/35 mm</td></tr><tr><td>Tloušťka: 12,5 mm</td><td>Uspořádání: rozptýlené děrování</td></tr><tr><td>Hrana: 4 SK</td><td>Podíl děr: 9,8 %</td></tr></table><div>Standard - akustické rouno</div><div>Barva: černá/bílá</div></div> <div></div> <div></div>	Standardní míry:	Děrování:	Šířka: 1200 mm	Děrování: 12/20/35 R	Délka: 1870/2500 mm	Průměr díry: 12/20/35 mm	Tloušťka: 12,5 mm	Uspořádání: rozptýlené děrování	Hrana: 4 SK	Podíl děr: 9,8 %
Standardní míry:	Děrování:											
Šířka: 1200 mm	Děrování: 12/20/35 R											
Délka: 1870/2500 mm	Průměr díry: 12/20/35 mm											
Tloušťka: 12,5 mm	Uspořádání: rozptýlené děrování											
Hrana: 4 SK	Podíl děr: 9,8 %											

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 2.NP PODHLEDY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ																																								
P1t akustický panel zavěšený 1000x1000mm tyrkysový 2ks	<p>Akustické panely s jádrem ze skelné vlny o vysoké hustotě. Přední i zadní strana panelu disponuje akustickým povrchem. Hrany jsou rovné a natřené. Dodávka včetně stavitelného závěsu, lanek, spirální kotvy pro zavěšení. Tl.panelu 40mm</p> <p>Odstín tyrkysová</p> <p>Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Třída A2-s1,d0</p> <p>Zvuková absorpce: Výsledky zkoušek v souladu s normou EN ISO 354.</p> <p>A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m²</p>  <p>Frekvence, Hz</p>	 <table><tr><th>tl. mm</th><th>o.d.s. mm</th><th colspan="6">A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m²</th></tr><tr><th></th><th></th><th>125 Hz</th><th>250 Hz</th><th>500 Hz</th><th>1000 Hz</th><th>2000 Hz</th><th>4000 Hz</th></tr><tr><td>40</td><td>200</td><td>0.50</td><td>1.10</td><td>1.80</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td>1.90</td></tr><tr><td>40</td><td>400</td><td>0.60</td><td>1.00</td><td>1.80</td><td>2.50</td><td>2.50</td><td>2.40</td></tr><tr><td>40</td><td>1000</td><td>0.50</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>2.60</td></tr></table>	tl. mm	o.d.s. mm	A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m ²								125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	40	200	0.50	1.10	1.80	2.20	2.20	1.90	40	400	0.60	1.00	1.80	2.50	2.50	2.40	40	1000	0.50	0.90	1.90	2.80	2.80	2.60
tl. mm	o.d.s. mm	A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m ²																																								
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz																																			
40	200	0.50	1.10	1.80	2.20	2.20	1.90																																			
40	400	0.60	1.00	1.80	2.50	2.50	2.40																																			
40	1000	0.50	0.90	1.90	2.80	2.80	2.60																																			

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 2.NP PODHLEDY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ																																								
<p>P2t</p> <p>akustický panel</p> <p>zavěšený</p> <p>1200x1200mm</p> <p>tyrkysový</p> <p>1ks</p>	<p>Akustické panely s jádrem ze skelné vlny o vysoké hustotě. Přední i zadní strana panelu disponuje akustickým povrchem. Hrany jsou rovné a natřené. Dodávka včetně stavitelného závěsu, lanek, spirální kotvy pro zavěšení. Tl.panelu 40mm</p> <p>Odstín tyrkysová</p> <p>Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Třída A2-s1,d0</p> <p>Zvuková absorpce:</p> <p>Výsledky zkoušek v souladu s normou EN ISO 354.</p> <p>A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m²</p>  <p>Frekvence, Hz</p>	 <table><tr><th>tl. mm</th><th>o.d.s. mm</th><th colspan="6">A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m²</th></tr><tr><th></th><th></th><th>125 Hz</th><th>250 Hz</th><th>500 Hz</th><th>1000 Hz</th><th>2000 Hz</th><th>4000 Hz</th></tr><tr><td>40</td><td>200</td><td>0.50</td><td>1.10</td><td>1.80</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td>1.90</td></tr><tr><td>40</td><td>400</td><td>0.60</td><td>1.00</td><td>1.80</td><td>2.50</td><td>2.50</td><td>2.40</td></tr><tr><td>40</td><td>1000</td><td>0.50</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>2.60</td></tr></table>	tl. mm	o.d.s. mm	A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m ²								125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	40	200	0.50	1.10	1.80	2.20	2.20	1.90	40	400	0.60	1.00	1.80	2.50	2.50	2.40	40	1000	0.50	0.90	1.90	2.80	2.80	2.60
tl. mm	o.d.s. mm	A_{eq} Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m ²																																								
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz																																			
40	200	0.50	1.10	1.80	2.20	2.20	1.90																																			
40	400	0.60	1.00	1.80	2.50	2.50	2.40																																			
40	1000	0.50	0.90	1.90	2.80	2.80	2.60																																			



2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

ZA_ST_F4_2NP_SPECIFIKACE PODHLEDŮ

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 2.NP PODHLEDY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
NF napínaná stropní fólie s potiskem 24,0m ²	Pnutá stropní fólie s potiskem vč.osvětlení s proměnlivou teplotou 3000-4000K	