


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ
PLYNOVÉHO POTRUBÍ

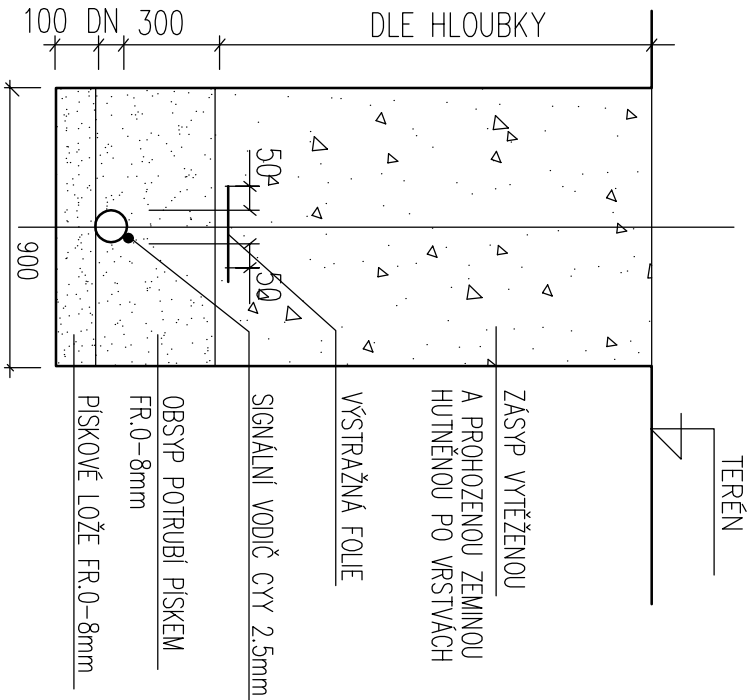


UPOZORNĚNÍ:

Minimální krytí plynovodního potrubí v místě možného přejíždění auty 1000mm.
V zeleném pósu 800mm. Před započatím zemních prací je nutno vytýčit
veškeré existující inženýrské sítě. Nutno dodržet ČSN 73 6005 a případné
požadavky správců inženýrských sítí.

Stěny výkopu budou paženy příloženým pažením.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : BpV
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

OBJEDNATEL :		NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN		 KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ				
VYPRACOVAL	ING. ŽANETA OPRŠALOVÁ				
KONTRLOVAL	ING. IVO MORAWITZ				
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD : HODONÍN			
NÁZEV AKCE :				STUPĚŇ	DPS
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE				DATUM	11/2022
				FORMÁT/POČET STR.	A4/2
				MĚŘITKO	-
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
				Č. ZAK.	22013
NÁZEV OBJEKTU :		IO.04 PŘELOŽENÍ AREÁLOVÉHO PLYNOVODU STL		SOUBOR	DWG
NÁZEV PŘÍLOHY :		ULOŽENÍ PE POTRUBÍ		Č. PŘÍLOHY :	
				22013-DPS-D-2-IO 04-05	