


SCHÉMA ULOŽENÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ DN 80 - 800mm  
NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

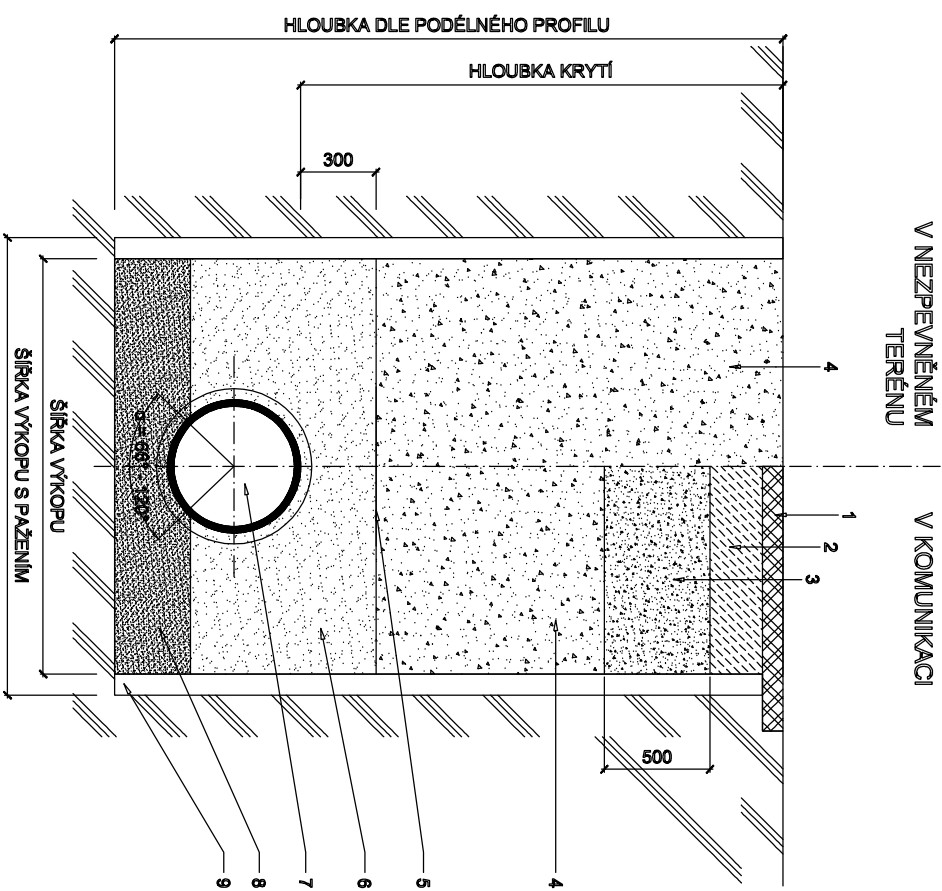

LEGENDA

- 1

OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU
- 2

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
- 3

AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE
- 4

ZÁSYP RÝHY VÝKOPEM
- 5

TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 6

PÍSKOVÝ OBSYP ZHUZNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART
- 7

POTRUBÍ Z TVÁRNĚ LITINY
- 8

PÍSKOVÝ KLÍN S JAMKAMI PRO HRDLA TRUB MAX ZRNO 50mm
- 9

PAŽENÍ VÝKOPU

ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	80	100	150	200	300	400	500	600	800
šířka výkopu	900	900	950	1000	1300	1400	1500	1600	1800
min. šířka s pažením	1000	1000	1050	1100	1400	1500	1600	1700	1900
velikost zm odespu	0-6	0-6	0-6	0-6	0-8	0-10	0-10	0-10	0-10

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

OBJEDNATEL :

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.  
PUKÝŇOVA 2731/11  
695 01 HODONÍN

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	
VYPRACOVAL	ING. ŽANETA OPRŠALOVÁ	
KONTRLOVAL	ING. IVO MORAWITZ	
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN	
NÁZEV AKCE :		
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE		
NÁZEV OBJEKTU :		
IO.06 AREÁLOVÝ VODOVOD		
NÁZEV PŘÍLOHY :		
ULOŽENÍ TLT POTRUBÍ		

STUPĚŇ	DPS	
DATUM	11/2022	
FORMAT/POČET STR.	A4/2	
MĚŘÍTKO	-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Č. ZAK.	22013	ČÍSLO
SOUBOR	DWG	SOUPRÁVY
Č. PŘÍLOHY :		
22013-DPS-D.2-IO 06-04		



KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  
tel : 596 243 487  
e-mail : info@kania-ostava.cz