


PŮDORYS 1.NP, 1:50 - VODOVOD, NOVÉ ROZVODY

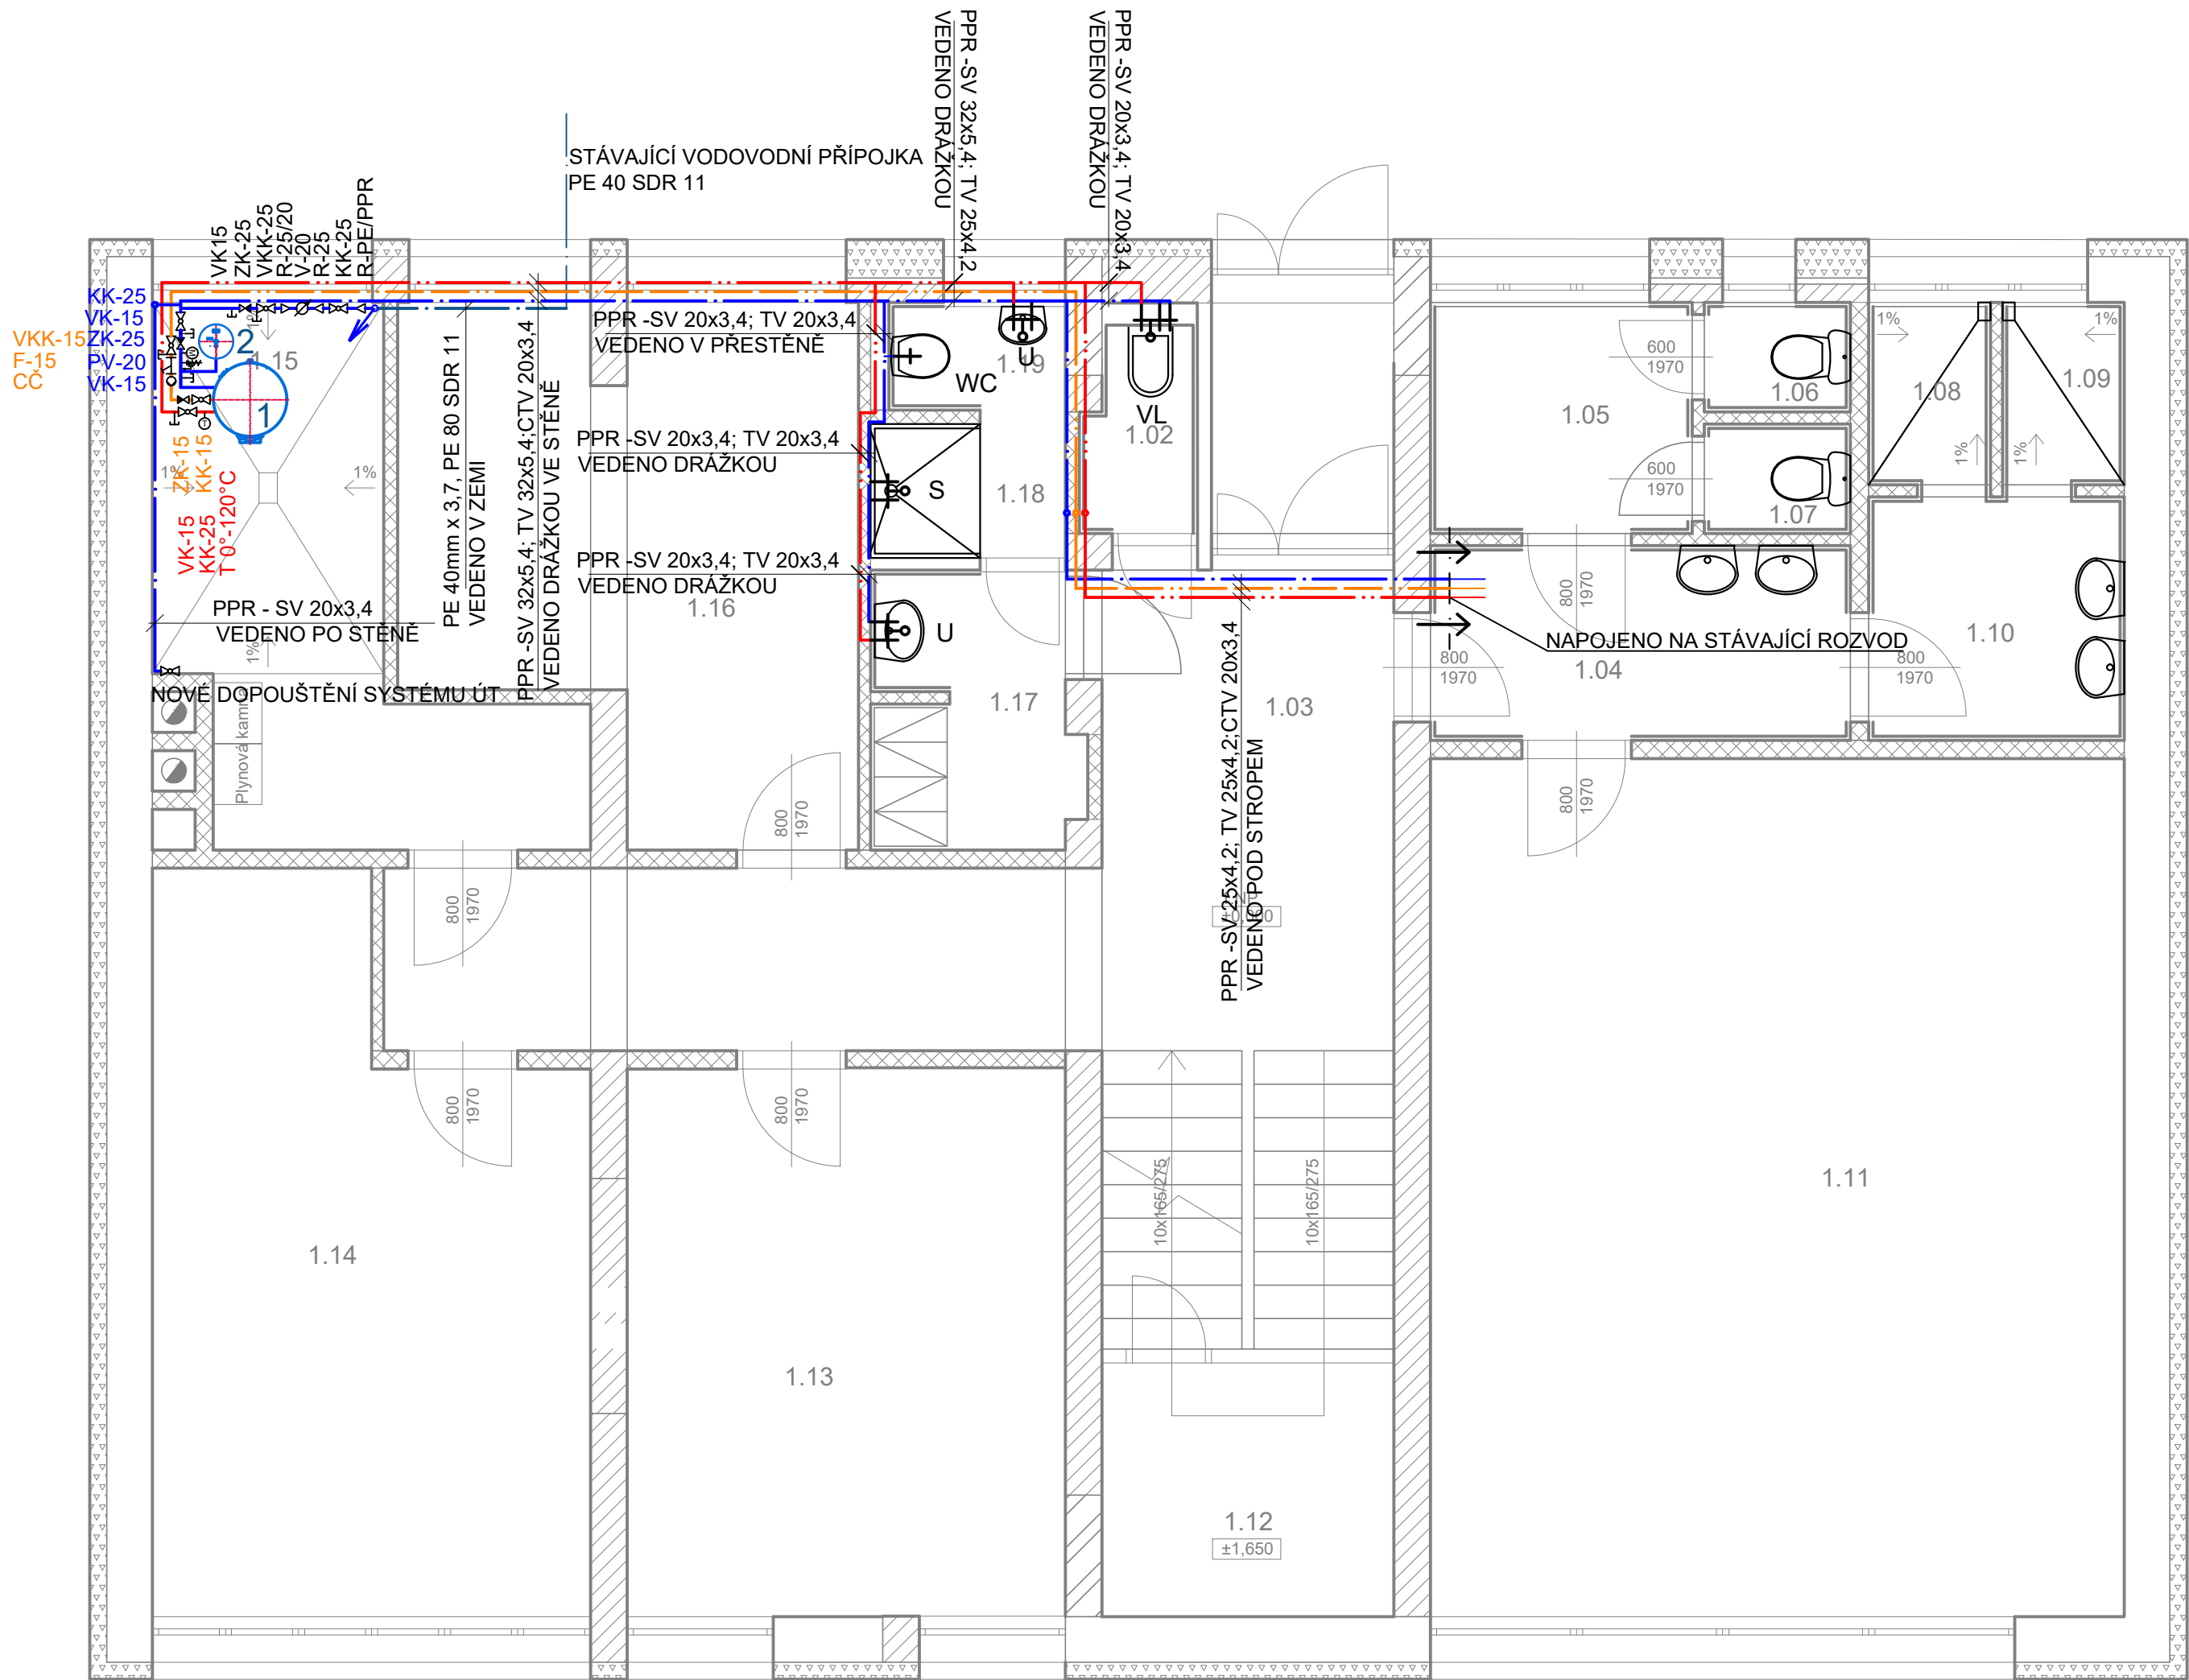

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1
- NOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV OKC 300 NTRR/SOL
- 2
- REFLEX REFIX DD 18, PRŮTOČNÁ MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, ZELENÁ, 10/4 BAR

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP-HT
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY PPR, PN20
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY PPR, PN20
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY PPR, PN20
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 80 SDR 11
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- ×

×

×

RUŠENÉ ROZVODY, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A ZAŘÍZENÍ

paré: _____ autorizace: _____

dodavatel části projektové dokumentace:		zodpovědný projektant:	
VS-top, s.r.o. Mlékařská 824/13 683 01, Rousínov IČO: 29202825		Ing. Zdeněk Mališka	
		technická kontrola:	David Šeliga
		vypracoval:	Štěpán Jurák
akce/projekt:		investor:	měřítko:
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ		Správa a údržba silnic JMK Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno	1:50
část dokumentace/profese:		stupeň PD:	datum:
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		DPS	10/2022
název výkresu:		kód části:	číslo výkresu:
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD, NOVÉ ROZVODY		D.1.4.1	102
		formát:	revize:
		6 x A4	-