


PŮDORYS 1.NP, 1:50 - NOVÉ ROZVODY

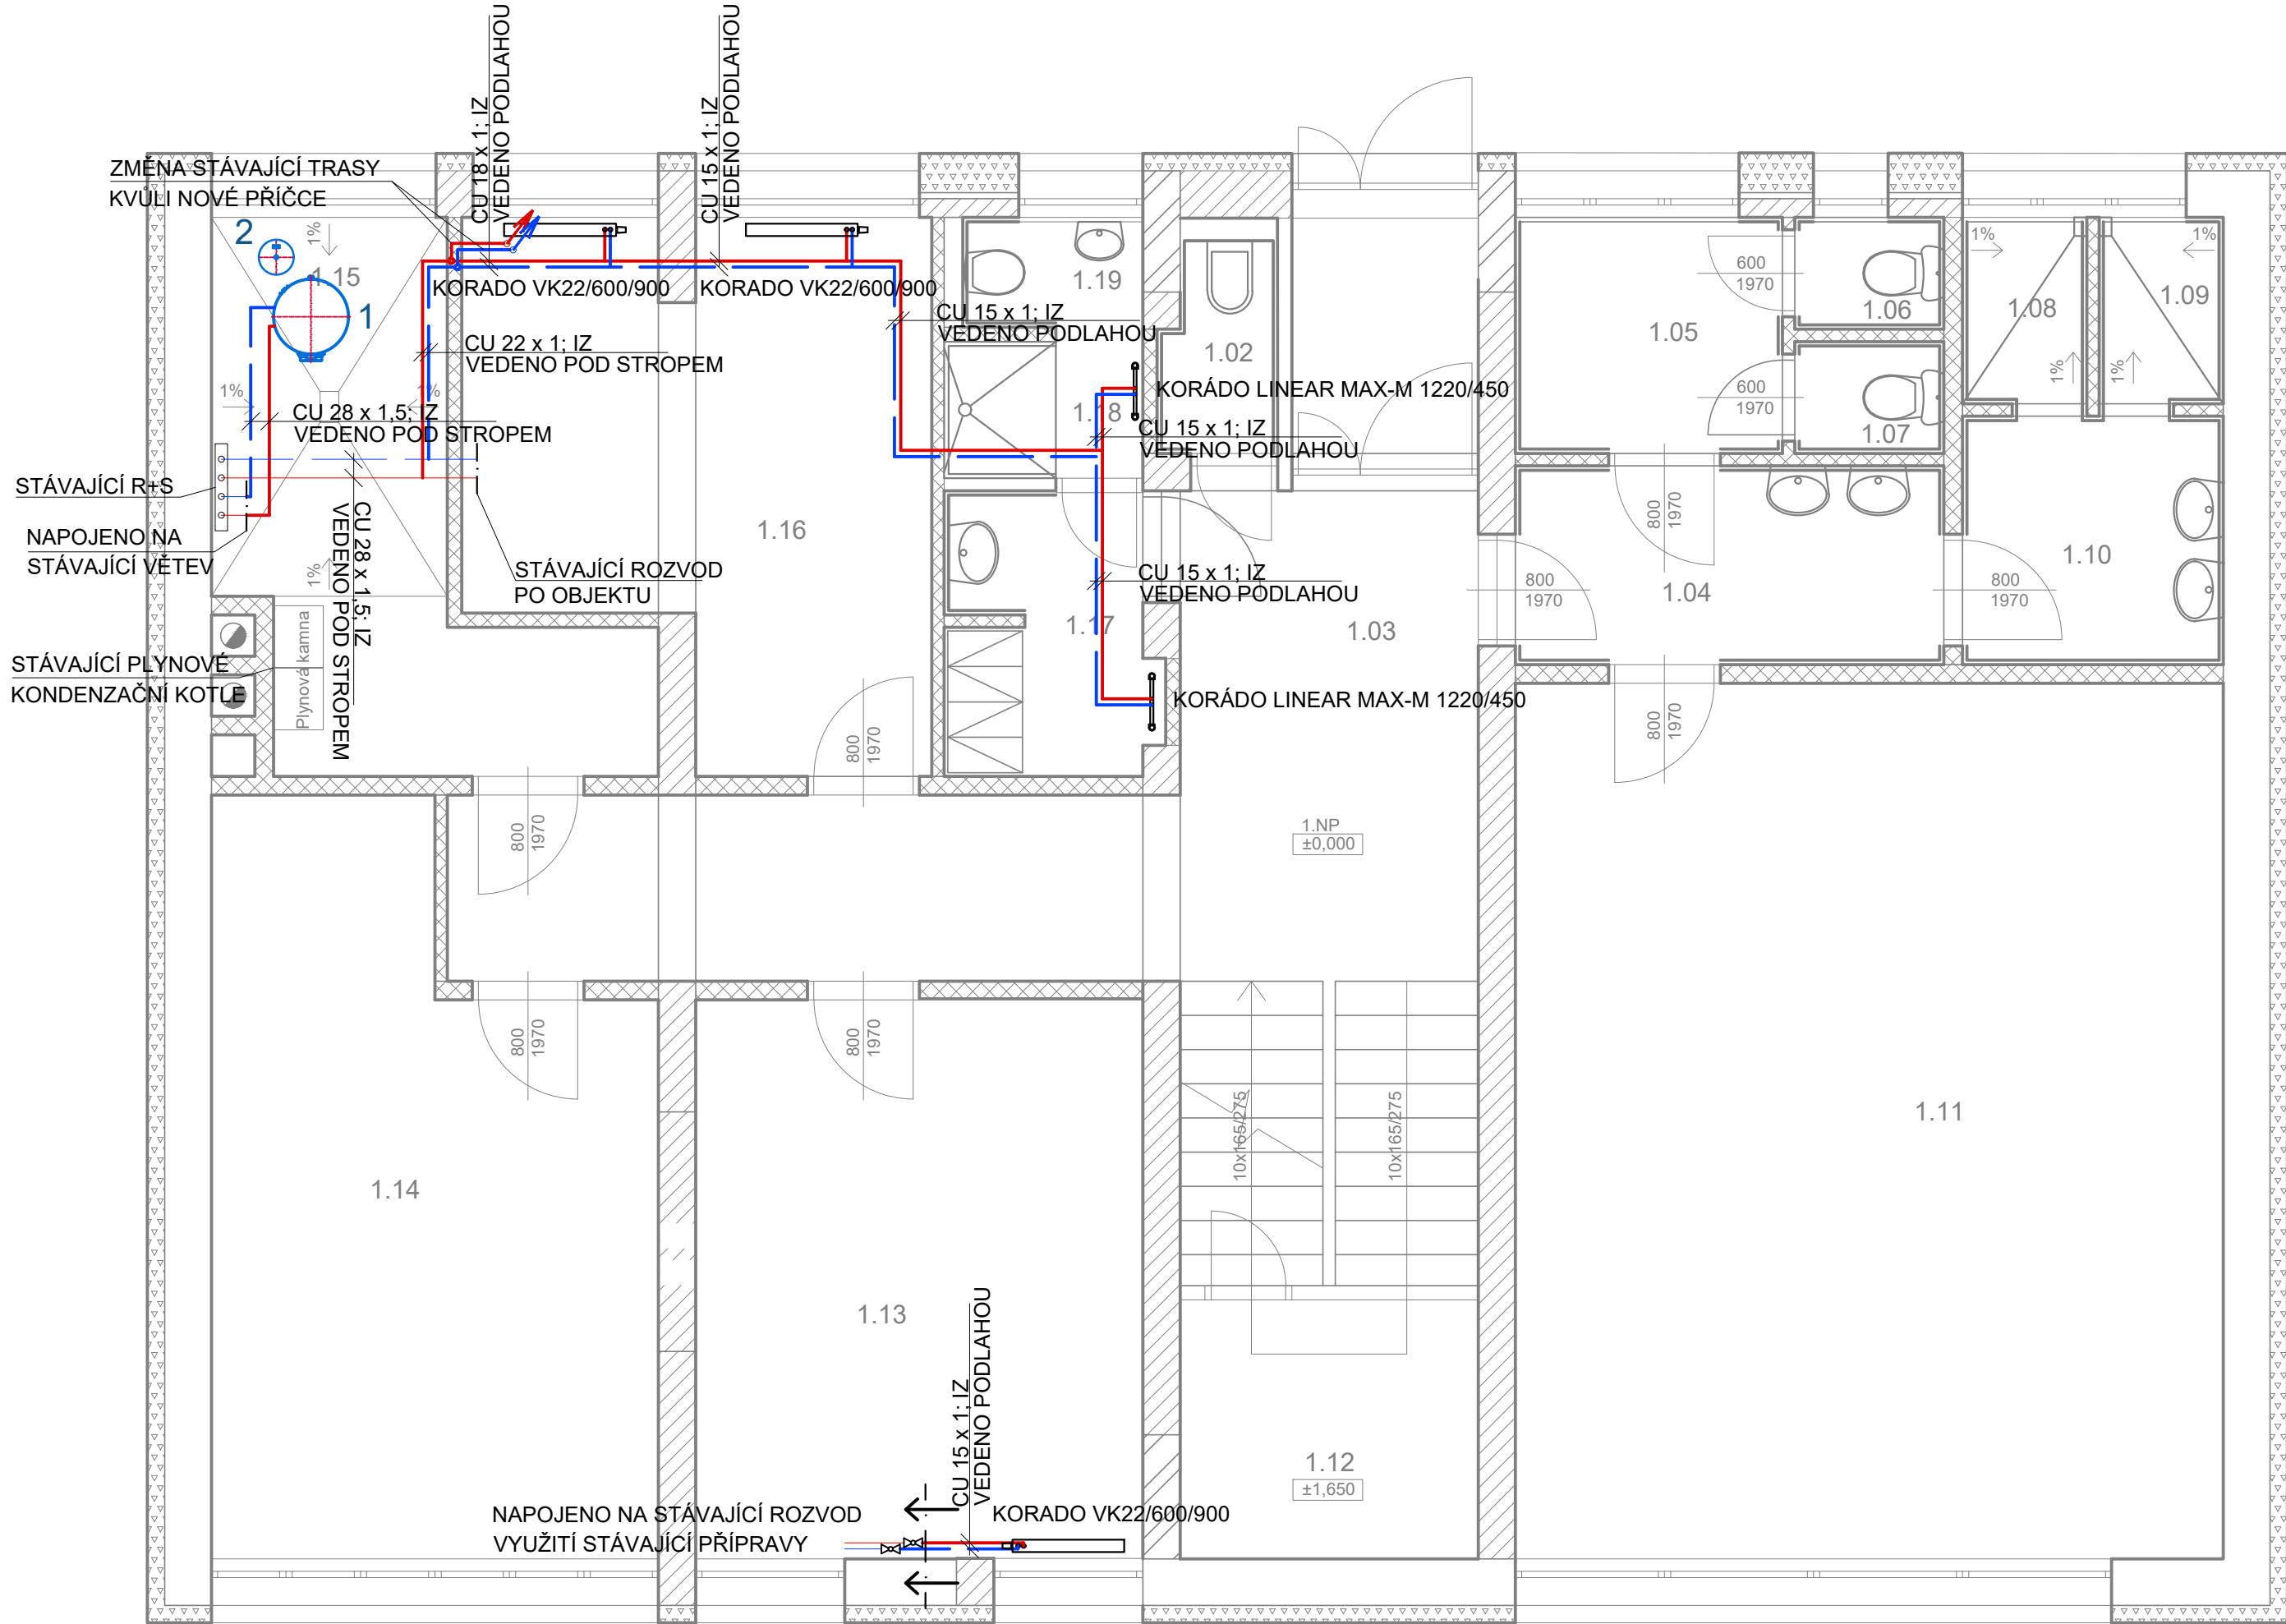

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1
- NOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV OKC 300 NTRR/SOL
- 2
- REFLEX REFIX DD 18, PRŮTOČNÁ MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, ZELENÁ, 10/4 BAR

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD, CU
- NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - VRAT, CU
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD, CU
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - VRAT, CU

POZNÁMKA:

OTOPNÁ TĚLESA NA OTOPNOU SOUSTAVU PŘIPOJENY PŘES UZAVÍRATELNÉ H-ŠROUBENÍ, ROHOVÉ G 1/2"

paré: \_\_\_\_\_ autorizace: \_\_\_\_\_

dodavatel částí projektové dokumentace: <div>VS-top, s.r.o. Mlékařská 824/13 683 01, Rousínov IČO: 29202825</div>		<div></div>		zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Mališka	
				technická kontrola: David Šeliga	
				vypracoval: Štěpán Jurák	
akce/projekt: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ		investor: Správa a údržba silnic JMK Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno		měřítko: 1:50	
část dokumentace/profese: VYTÁPĚNÍ		stupeň PD: DPS		datum: 10/2022	
				formát: 3 x A4	
název výkresu: PŮDORYS 1.NP		kód části: D.1.4.2		číslo výkresu: 101	
				revize: -	