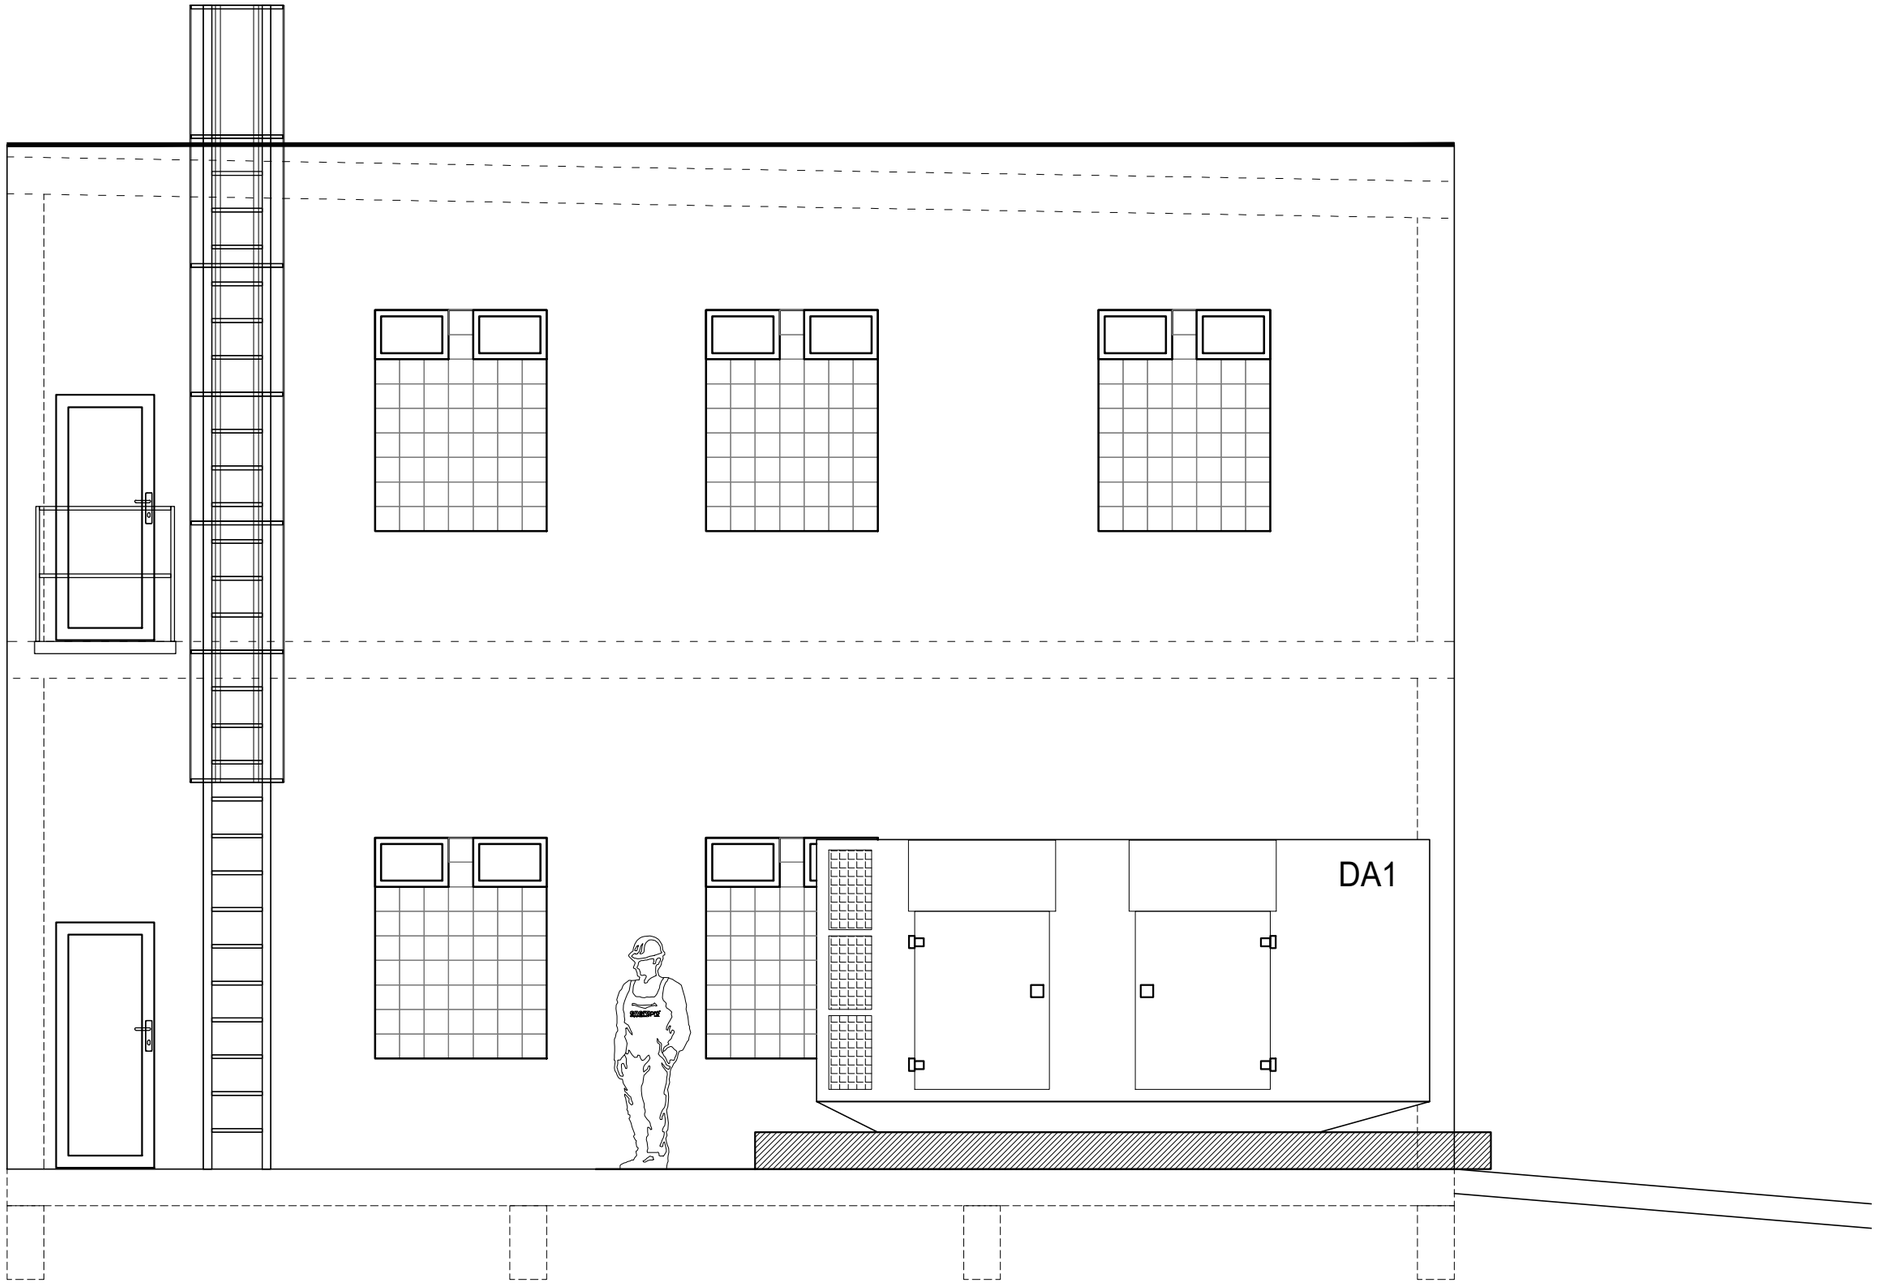

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN–C

Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a PNE 33 0000–1):
část VN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje (zemněním v síti IT)
část NN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN–C

Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
Vnější vlivy: AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AN2, AQ1, BA4, BC4
DLE ČSN 33 2000–5–51, ČSN 33 2000–3 a PNE 33 0000–2, tabulka 6
Námrazová oblast: lehká (do 1kg)

VYPRACOVAL:	Michal Kučera	ZODP. PROJEKTANT:	Michal Kučera
ČKAIT 1004887		ČKAIT 1004887	
MÍSTO STAVBY: Vyškov		KRAJ: Jihomoravský	
STAVEBNÍK: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov			

energpro s.r.o.
energie pod palcem
ENERGPRO s.r.o.
Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice
www.energpro.cz e–mail: info@energpro.cz
tel.: 602 745 315, 602 736 964

ZAK.Č:

STAVBA:
REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
A NÁHRADNÍHO ZDROJE DA

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO.02 - Rekonstrukce trafostanice

OBSAH VÝKRESU:
TS1 Pohled na trafostanici východní

STUPEŇ:	DPS
PROJEKT.DOK.ČÍSLO:	E–21–010
DATUM:	srpen 2022
FORMÁT:	2 x A4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	04A

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE CHRÁNĚNÁ DATA FIRMY ENERGPRO s.r.o., NENÍ DOVOLENO KOPÍROVÁNÍ A TO ANI ČÁSTÍ PRODUKTU BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU

Název souboru: TS1_R2_podklad.dwg