


POHLED "A":


M.: 1:5



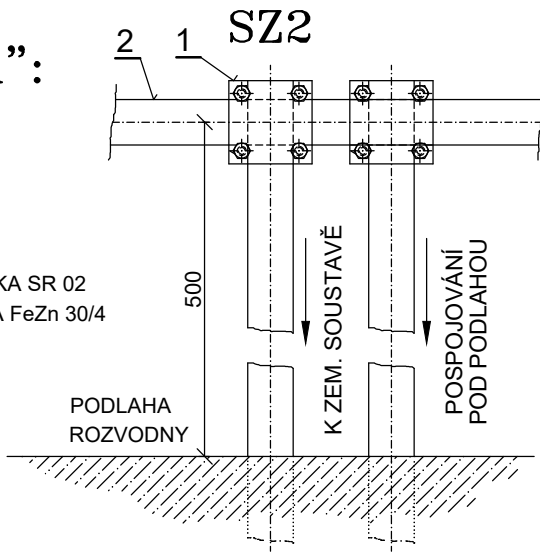

-POSPOJOVÁNÍ TECHNOLOGIE PÁSKEM FeZn 30/4mm
PEVNĚ NA POVRCHU V PODPĚRÁCH PV 42
-PO STĚNÁCH VE VÝŠI 0,5m NAD PODLAHOU,
NENÍ - LI UVEDENO JINAK
-ZKUŠEBNÍ SVORKY - SR 02
VE VÝŠI 0,5m NAD PODLAHOU

1 - ZEMNÍ SVORKA SR 02
2 - ZEMNÍ PÁSKA FeZn 30/4

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
Rozvodná soustava NN:3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN–C
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a PNE 33 0000–1):
část VN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje (zemněním v síti IT)
část NN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN–C
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
Vnější vlivy: AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AN2, AQ1, BA4, BC4
DLE ČSN 33 2000–5–51, ČSN 33 2000–3 a PNE 33 0000–2, tabulka 6
Námrazová oblast: lehká (do 1kg)



VYPRACOVAL:	Michal Kučera	ZODP. PROJEKTANT:	Michal Kučera	<div><div>energpro[®]</div><div>energie pod palcem s.r.o.</div><div>ENERGPRO s.r.o.</div><div>Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice</div><div>www.energpro.cz e-mail: info@energpro.cz</div><div>tel.: 602 745 315, 602 736 964</div></div>	ZAK.Č:
ČKAIT 1004887		ČKAIT 1004887			
MÍSTO STAVBY: Vyškov		KRAJ: Jihomoravský			
STAVEBNÍK: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov					
STAVBA: REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍHO ZDROJE DA STAVEBNÍ OBJEKT: SO.02 - Rekonstrukce trafostanice				STUPEŇ: DPS	07
OBSAH VÝKRESU: POSPOJOVÁNÍ TS				PROJEKT.DOK.ČÍSLO: E-21-010	
				DATUM: srpen 2022	
				FORMÁT: 3 x A4	
				MĚŘITKO: 1:40	ČÍSLO VÝKRESU: