IDEOVÝ NÁVRH CHLAZENÍ NA STŘEŠE

DODÁVKA STAVBA, VZT:
- Vnější chladící jednotka (umístění na střeše) vč. napájení
- Uzavřený okruh chladící vody
- Přívod a odvod chladící vody do technické místnosti
- Parametry chladící vody viz samostatná tabulka
- Samostatný modul s ventily pro zabezpečení automatického přepnutí na nouzové chlazení SV
- Modul MaR pro automatické přepínání (součást chladící jednotky) vč. elektrického přívodu 230 V (UPS)

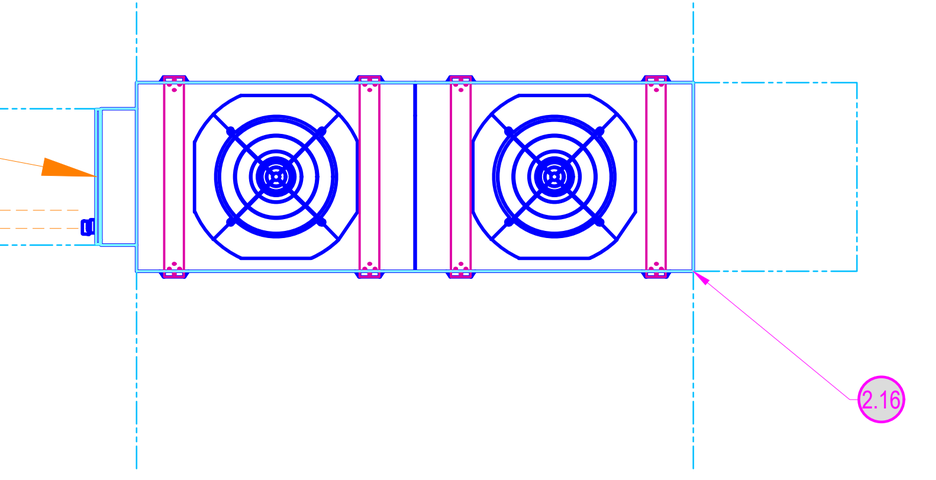

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA – POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PODLAHA – ODKAZ	STĚNY – POVRCHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY – ODKAZ	STROP – POVRCHOVÁ ÚPRAVA	STROP – ODKAZ
1.01	SCHODIŠTĚ	19,85	3,00	VINYL S PROTISKLUZNÝMI SCHODOVÝMI HRANAMI, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15, P21, P22	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
1.02	CHODBA + ČEKÁRNA	167,90	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P11	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.03	KABINKA	1,65	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.04	KABINKA	2,27	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.05	SKIASKOPICKÁ RTG VYŠETŘOVNA	27,34	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P12	BARYT. + SÁDR. OMÍTKA, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.06	POHOTOVOSTNÍ WC - PACIENTI	2,42	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.07	PŘÍPRAVNA	16,88	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.08	OVLADOVNA SKIASKOP	7,95	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.09	POPISOVNA RTG	17,12	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.10	OVLADOVNA SKIAGRAF	9,77	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.11	SKIAGRAFICKÁ RTG VYŠETŘOVNA	36,40	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P12	BARYT. + SÁDR. OMÍTKA, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.12	KABINKA	1,50	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.13	KABINKA	2,20	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.14	ROZVADĚČ NN	3,86	3,86	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P19	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
1.15	KABINKA	2,43	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.16	ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘOVNA	19,26	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.17	ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘOVNA	19,53	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.18	KABINKA	2,39	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.19	DENNÍ A KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	41,05	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.20	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,97	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P16	SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.21	WC MUŽI - IMOBILNÍ PACIENTI	4,62	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.22	WC ŽENY - IMOBILNÍ PACIENTI	4,70	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.23	CHODBA	2,88	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.24	PRACOVNA LÉKAŘŮ	18,76	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.25	PRACOVNA PRIMÁŘE	12,81	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.26	KOUPELNA LÉKAŘI	3,88	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.27	TECHNICKÁ MÍSTNOST MR	12,22	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P12	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.28	SKLAD	5,30	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.29	PŘÍPRAVNA	21,38	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P12	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.30	POHOTOVOSTNÍ WC - PACIENTI	2,38	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.31	VYŠETŘOVNA MR	35,46 (30,78)	3,6 (2,5)	CEMENT. SAMONIV. STĚRKA, (VINYL ELEKTROST. VODIVÝ -SOUČÁST DODÁVKY MR)	P13	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, (OBKLAD RF KABINY SOUČÁSTÍ DODÁVKY MR)		BEZESPARÝ SDK PODHLED, (PODHLED RF KABINY SOUČÁSTÍ DODÁVKY MR)	
1.32	OVLADOVNA MR	7,85	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.33	POPISOVNA MR	10,12	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.34	KABINKA	2,25	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.35	KABINKA	1,71	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.36	PŘÍPRAVNA	20,87	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.37	POPISOVNA CT	10,79	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.38	OVLADOVNA CT	9,31	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.39	VYŠETŘOVNA CT	41,37	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P12	BARYT. + SÁDR. OMÍTKA, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZETOVÝ ANTIBAKTER. MINERÁLNÍ PODHLED	
1.40	KABINKA	2,63	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.41	KABINKA	1,70	2,60	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.42	POHOTOVOSTNÍ WC - PACIENTI	3,16	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.43	TECHNICKÁ MÍSTNOST CT	4,42	3,00	VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P14	SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.44	PRACOVNA VEDOUCÍHO LABORANTA	13,62	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.45	PŘEDSÍŇ WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI	2,47	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.46	PISOÁRY MUŽI - ZAMĚSTNANCI	1,91	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17, P18	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.47	WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI	1,93	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.48	PŘEDSÍŇ WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI	5,86	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.49	WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI	1,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.50	WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI	3,57	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P17	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.51	RECEPCE	9,81	3,00	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P15	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	
1.52	CHODBA	10,93	3,32	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED	

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou (DODÁVKA INTERIÉR)
- V - Technologie volně stojící
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média (DODÁVKA ZTI)
- IT, Audio-video technika (DODÁVKA IT)
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku) - výztuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení) V000
- Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku) IPXX

Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (požadavky a interiér viz stavba)

- Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
- Prováděcí firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních zúčastněných profesí a skutečným stavem na stavbě.
- Všechny míry jsou v mm od čisté zdi, respektive čisté podlahy.
- Dodržte kóty, dimenze a rozteče!, půdorysné kótování vývodů pro specialisty (např. mediplynů, el. zásuvek), umyvadel a dřezů je vždy na střed příslušného vývodu.
- Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řeší dle ČSN 33 2000 - 51 edice 3.
- Požadavky ČSN 33 2000 - 51 edice 3 v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.
- Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden u názvu místnosti.
- Místo vstupu kabelových přívodů do lůžkových ramp, nástěnných vývodů, zdrojových ramp a způsob instalace určí projekt rozvodu medicinálních plynů.
- U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutné zkontrolovat, zda-li rozmístění el. zásuvek odpovídá návrhu skříňové sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dávkovač mýdla, dávkovač dezinfekce a zásobník papírových ručníků, proto je nutné ponechat nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

LEGENDA požadavků pro profese

KÓD	POPIS	PROVEDENÍ / VYBAVENÍ
	VÝŠKA ZÁSUVEK	Pokud není uvedeno jinak nebo není zakresleno na instalačním plánu
X	+1200 mm	Výška od čisté podlahy na střed - střední vodorovná instalační zóna 900 - 1200 mm
X'	+300 mm	Výška od čisté podlahy na střed - spodní vodorovná instalační zóna 150 - 450 mm
X"	+2200 mm	Výška od čisté podlahy na střed - horní vodorovná instalační zóna 2100 - 2400 mm
	SILNOPROUDÉ VÝVODY	
OS	Operační světlo	NEOBSAZENO
VS	Vyšetřovací svítidlo	Vyšetřovací svítidlo stropní nebo nástěnné - pevný přívod el. energie (UPS) - zdroj třídy do 0,5 s
LS	Lokální svítidlo	Lokální svítidlo pro pracovní a kuchyňské linky - pevný přívod el. energie nad horní skříňky
HV	Hlavní vypínač	Přibližná poloha hlavního vypínače pro pevný přívod
Z	El. zásuvka - úklidová, servisní	Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá)
Z1	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá/hnědá) - proudový chránič
Z2	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO (zelená) - proudový chránič
Z3	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - UPS (tmavě červená) - proudový chránič
Z4	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZIS (žlutá), zdravotnická izolovaná soustava
Z5	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová), zdravotnická izolovaná soustava
ZP_{230}	El. zásuvka	Zásuvka průmyslová 230 V - samostatně jištěná, proudový chránič
ZP_{400}	El. zásuvka	Zásuvka průmyslová 400 V - samostatně jištěná, proudový chránič
24V	Elektrický přívod	Napájecí zdroj 24V DC - pevný přívod el. energie
VNS	Výstražný nápis / signalizace	Svítidlo "NEVSTUPOVAT" (červený nápis v bílém podsvícení), které svítí při sepnutí přístroj + Svítidlo "KONTROLOVANÉ PÁSMO" (žlutý nápis v bílém podsvícení), který svítí při zapnutí hlavního vypínače přístroje. Okruh 230 V od technologického rozvaděče - **instalace a dodávka silnoproudu!** Umístění 1500 mm nad čistou podlahou vedle vstupních dveří nebo nad dveřmi.
VN	Výstražný nápis / signalizace	Svítidlo "NEVSTUPOVAT" (červený nápis v bílém podsvícení), které svítí při sepnutí přístroje - **instalace a dodávka silnoproudu!**
PA	Svorka pro vyrovnání potenciálů	Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
U	Uzemnění	Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování
	SLABOPROUDÉ VÝVODY	
SS1	Zásuvka strukturované sítě - DATA	1x IT port RJ45
SS2	Zásuvka strukturované sítě - DATA	2x IT port RJ45
CMS	Centrální monitorovací systém - DATA	Zásuvka strukturované sítě 2x IT port RJ45 - propojení na centrální připojovací skříň monitorovacího systému
DZ	Dorozumívací zařízení	Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient
TEL	Zásuvka pro telefon	Zásuvka pro telefon
JČ	Zásuvka pro systém jednotného času	Zásuvka pro hodiny jednotného času, 1x IT port RJ45, +2200 mm
MT	Monitorování teploty	Teplotní čidlo - monitorování teploty (lednice, místnost, ...), sériová zásuvka 2x IT port RJ45
MV	Monitorování vlhkosti	Vlhkostní čidlo - monitorování vlhkosti (lednice, místnost, ...), sériová zásuvka 2x IT port RJ45
	SESTAVY	
STV	Sestava zásuvek - TV / STA	1x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - proudový chránič, 2x IT port RJ45, +2200 mm
	MEDICINÁLNÍ PLYNY	
O1	Vývod medicinálního kyslíku	1x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1400 mm
MPL1	Vývody medicinálních plynů	1x medicinální kyslík, 1x stlačený vzduch, 1x vakuum, ukončeno rychlospojkou +1400 mm
MPL2	Vývody medicinálních plynů	1x medicinální kyslík, 1x stlačený vzduch, 1x vakuum, 1x oxid dusný, 1x odtah vydechovaných plynů, ukončeno rychlospojkou +1400 mm
	ZDRAVOTECHNIKA	
SV	Studená voda	Vývod studené vody
TUV	Teplá voda	Vývod teplé vody
UV	Upravená voda	Vývod upravené vody
DV	Demineralizovaná voda	Vývod demineralizované vody
OK	Odpad do kanalizace	Připojení odpadu do kanalizace
	STĚNY	
R	Radiační ochrana proti RTG záření	Ekvivalentní tloušťka olověného plechu podle jmenovitého napětí rentgenového přístroje (kV) dle výpočtu radiační ochrany.
	PODLAHY	
A	Podlaha	Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^6 Ω
An	Podlaha	Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^8 Ω
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR	
X	Klasifikace prostoru - skupina	Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1
K	Třída čistoty prostoru	Klasifikace čistých prostor a zařízení v souladu s EN ISO 14644-1 (A, B, C, D, K - kontrolovaný prostor SÚKL)

LEGENDA požadavků pro profese RDG

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

SEVER

OBJEDNATEL :	**NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.** PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, tel : 596 243 487, e-mail : info@kania-ostrava.cz
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR HAVLENA		
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ MAREK		
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN		
NÁZEV AKCE :	HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE	STUPEŇ	DPS
		DATUM	12/2022
		FORMÁT/POČET STR.	A4/16
		MĚŘÍTKO	1:50
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON ZM	ČÁST : D.2.1 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE	Č. ZAK. 22013 / SOUBOR DWG	ČÍSLO SOUPRAVY
NÁZEV PŘÍLOHY : NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP		Č. PŘÍLOHY : 22013-DPS-D.2.1-SO 01-11	