


## SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLŮ

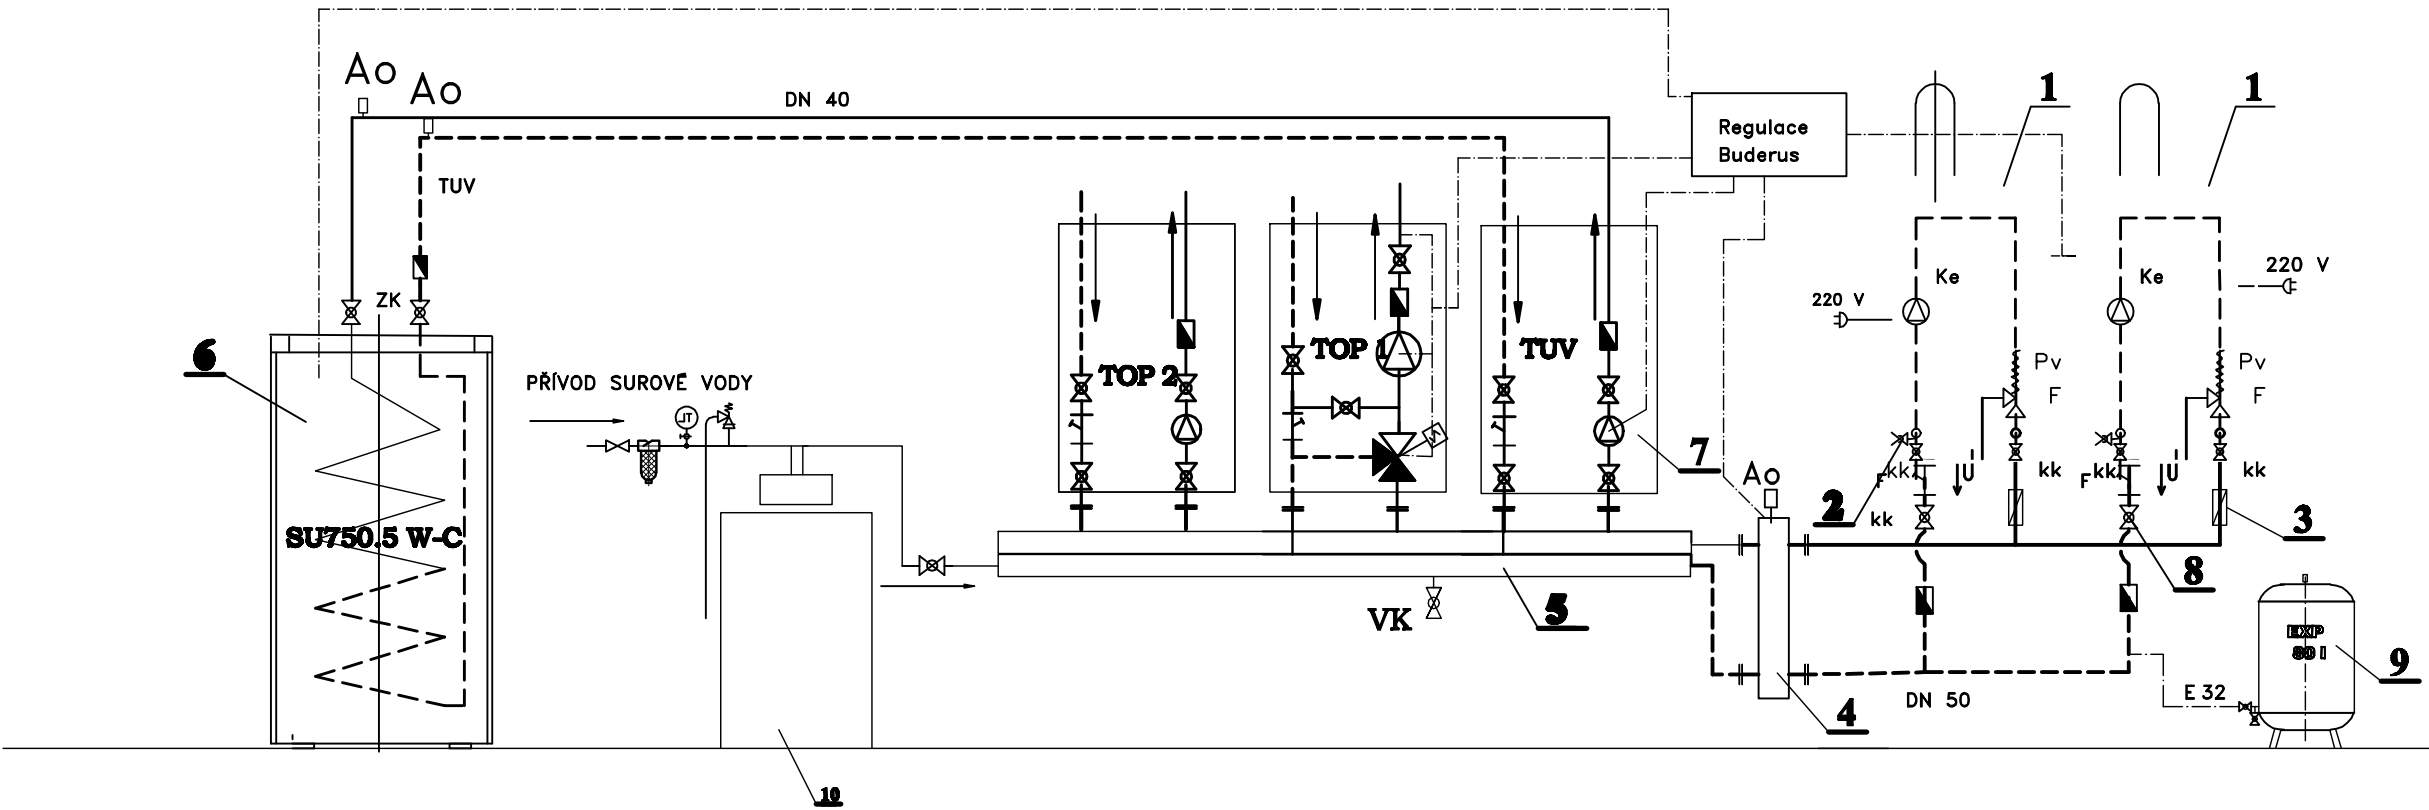

### LEGENDA :

1. Kotel ŮT Buderus GB 192-i50 6,3-49,9kW
2. Pojistný ventil DN 25 , 350 kPa
3. Magnetický odlučovač
4. Anuloid WHY 5,0m3
5. Rozdělovač HKY 2/32/32
6. Ohřívač TUV SU750.5 W-C
7. Čerpadlová skupina bez směšování
8. Čerpadlová skupina se směšovačem
9. Expanzomat 80 l
10. Úpravna vody VES kit P16000 demin.Buderus

ODP.PROJEKTANT : Jindřich Babáček	VYPRACOVAL : Jindřich Babáček	KRESLIL : Jindřich Babáček	<b>Jindřich Babáček</b> Plyn-topení Projekty-revize
STAV.ÚŘAD: Mikulov	KAT.ÚZEMÍ: Mikulov	Školní 856/8,69301 Hustopeče tel.519412375,608878720 Autorizace ČKAIT: 1004151 jindrich.babacek@seznam.cz	
INVESTOR: <b>SRÁVA A ÚDRŽBA SILNICE JMK OBLAST JIH</b> <b>Kollárova č.p.1234,698 01 Veselí nad Moravou</b>			DATUM 2021-09-17
AKCE: <b>VÝMĚNA ZDOJE VYTÁPĚNÍ</b> <b>v budově Správa a údržba silnic JMK</b> <b>Kollárova č.p.1234,698 01 Veselí nad Moravou</b>			ZAK.ČÍSLO 210/09/2021
OBSAH: <b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b> <b>PŮDORYS 1.NP + SCHÉMA ZAPOJENÍ</b>			STUP.DOK. Dokum.stavby
			MĚŘÍTKO 1 : 50
			Č. PŘÍLOHY <b>D.1.4.2. 3</b>