


Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
100	CHODBA	5,03
101	WC PRO PACIENTY	1,85
102	ČEKÁRNA	8,89
103	ORDINACE	20,32
104	ZÁDVEŘÍ	4,71
105	ROZDĚLOVNA JÍDLA-ČAJ. ...	14,14
106	NÁKLADNÍ VÝTAH	1,08
107	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	8,05
108	CHODBA	11,36
109	CHODBA+SCHODIŠTĚ	58,27
110	OSOBNÍ VÝTAH	5,42
111	CHODBA	42,67
112	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,83
114	SESTERNA	5,28
115	SPRCHA	21,87
116	ZÁDVEŘÍ	4,19
117	WC PRO PACIENTY	2,41
119	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	2,03
130	CHODBA	2,41
131	ČEKÁRNA	8,53
132	WC PRO PACIENTY	2,03
133	ORDINACE	11,59
134	PŘEDSÍŇ	2,95
135	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	2,50
136	CHODBA	23,16

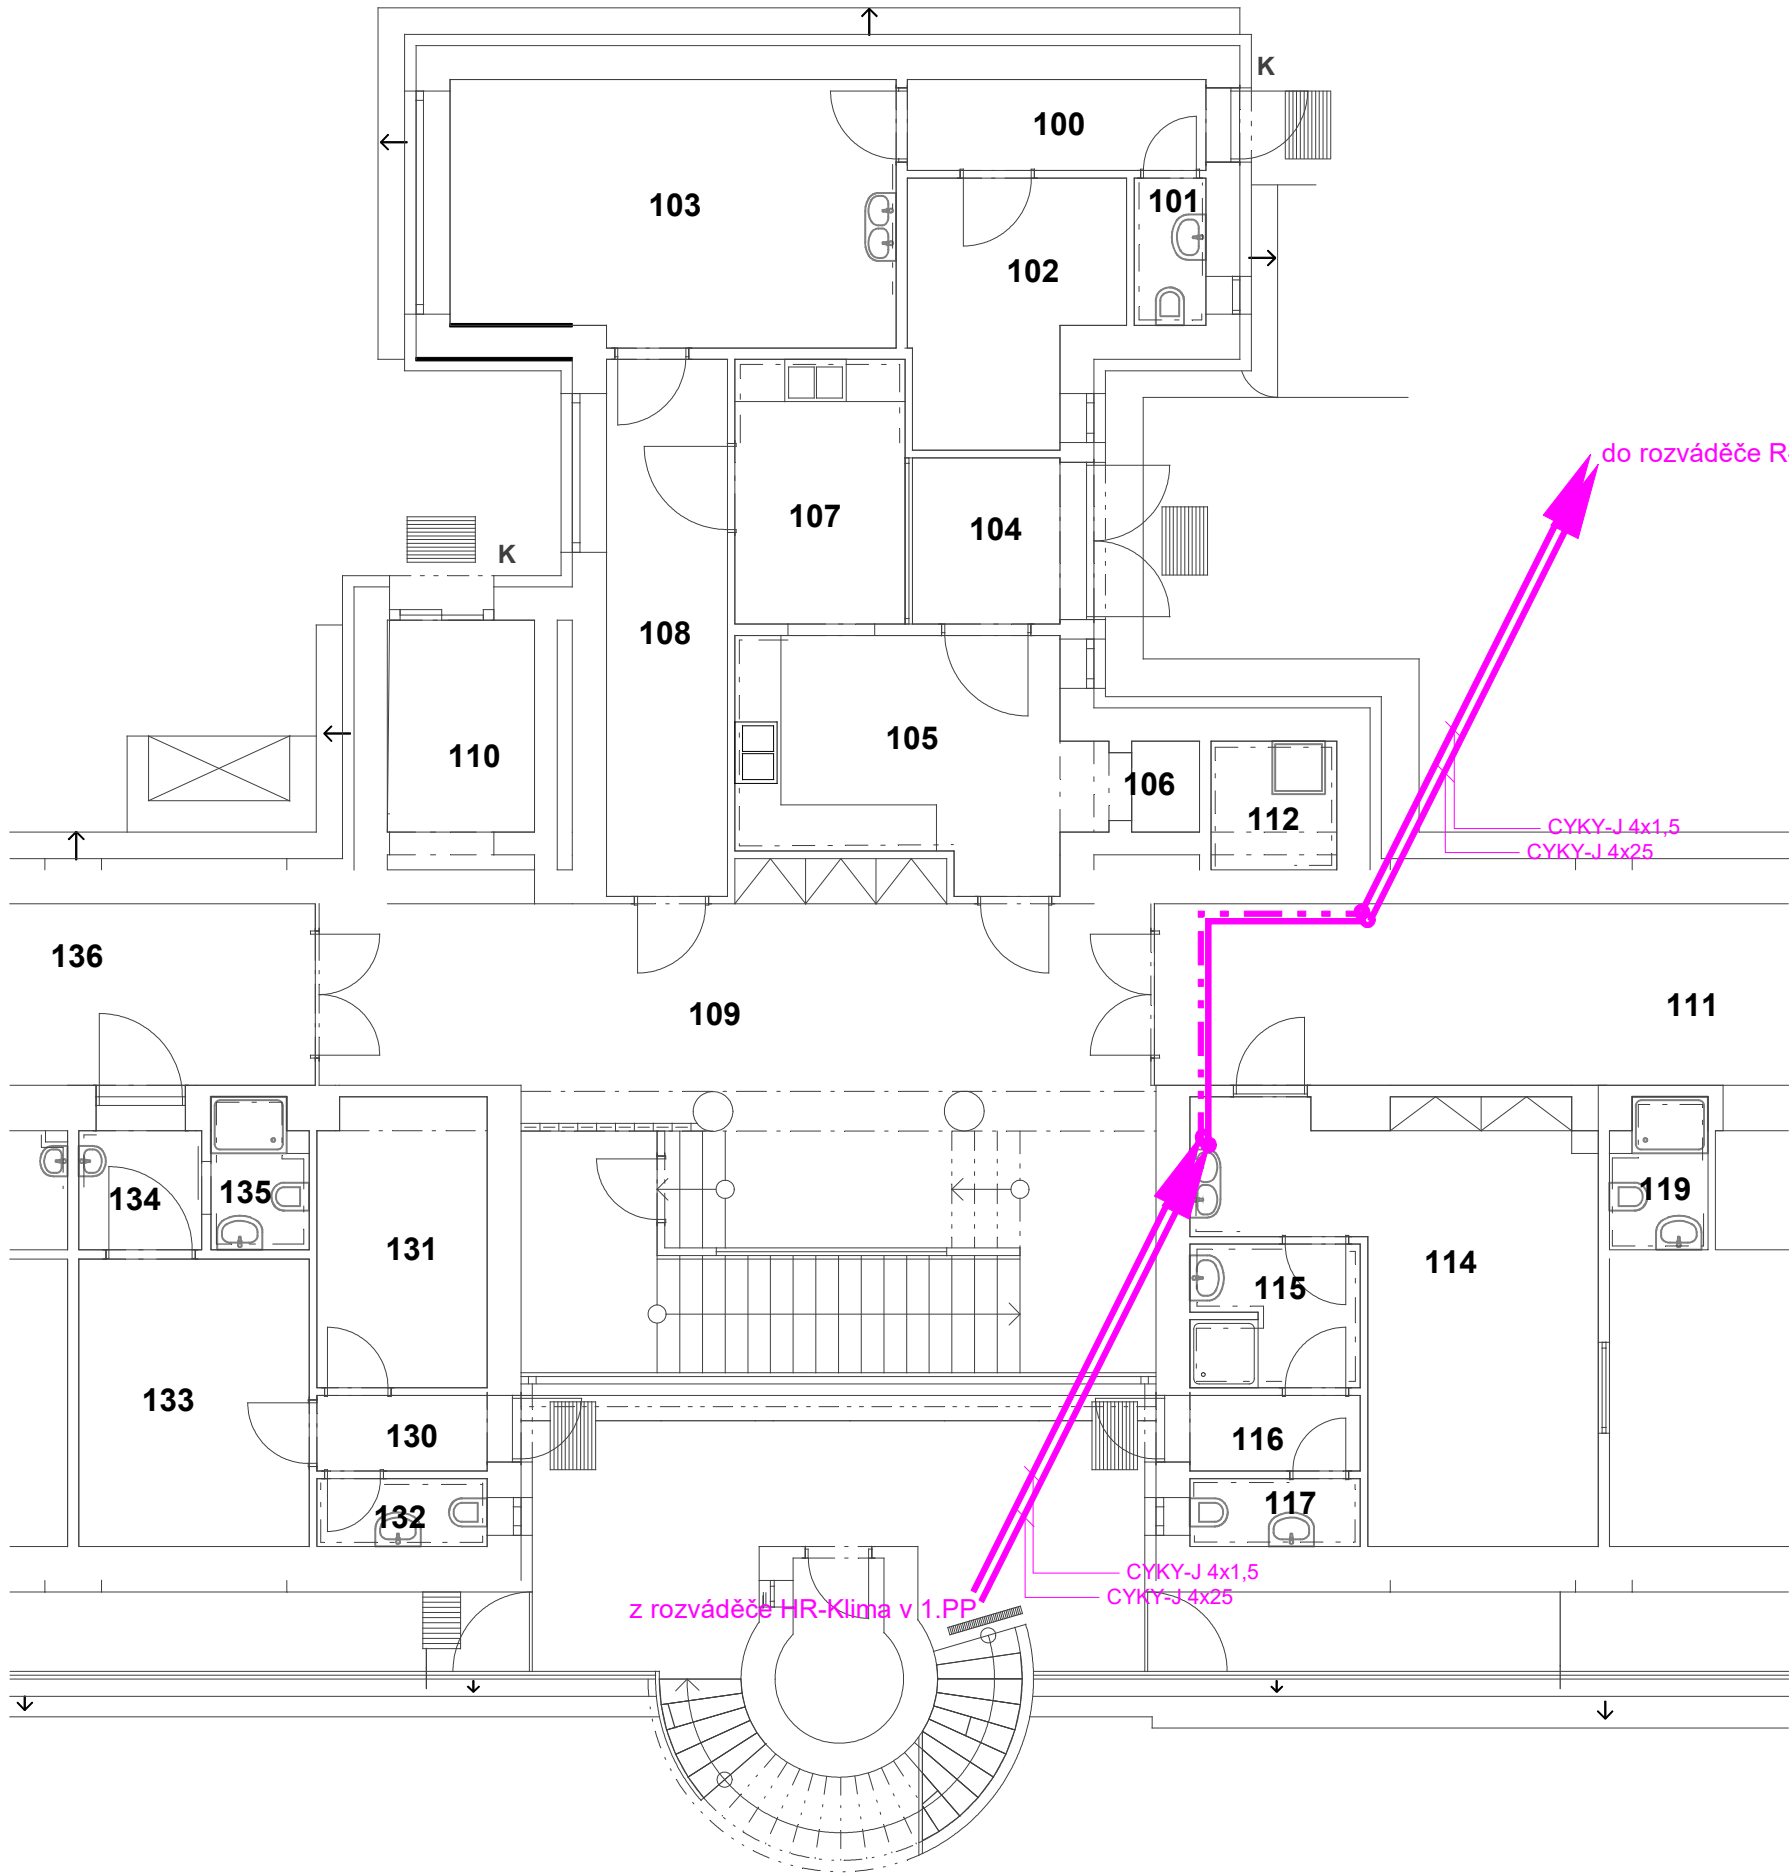


POZNÁMKA

Napět'ová soustava: 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 jsou nebezpečné (N)
a zvlášt' nebezpečné (ZN) - venkovní prostor.
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu
s přílohou A. ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 považovány
za normální

N AA7 AE2 AE4 AF2 AG2 AH2 AK2 AL2 AQ2 ZN AB7 AD2

Autorizační razítko	Změna		Provedl	Dne	Podpis		
	Vypracoval	Ing. Miroslav Kozumplik		Projekt Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplik Herspická 813/5, 639 00 Brno Mobil: 602704433 / 60866444 E-mail: info@kozumplik.com			
	Projektant	Miroslav Kozumplik					
	Autorizoval	Miroslav Kozumplik, č. autorizace 1300040					
	Objednatel	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, 697 01 Kyjov					
Investor	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, 697 01 Kyjov			Počet A4	3	Stupeň	DSP
Stavba	Napojení a ovládání klimatizačních jednotek v pavilonu "G" infekčním Nemocnice Kyjov			Datum	09/2021		
Část	D - Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních objektů. D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika			Č. zak.	1-1646-1		
Obsah	Dispoziční schéma - 1.NP			Arch.č.	P-E2-8091		
				Měřítko	1:100	Č.výkr.	
				Kótováno v mm		D.1.4.7.3	