


ROZVADĚČ RS21

ROZMĚRY:	VxŠxH 2050x(870+870)x400mm		
KRYTÍ:	IP20/IP54		
PŘÍVOD:	SHORA		
VÝVODY:	NAHORU		
	MDO+DO+UPS	DO+UPS	UPS
INSTALOVANÝ PŘÍKON	13kW	12kW	5kW
SOUČINITEL SOUDOBOSTI:	1	1	1
SOUDOBÝ PŘÍKON:	13kW	12kW	5kW
JMENOVITÝ PROUD:	40A	40A	40A
ZKRATOVÝ PROUD:	Ik''=10kA		
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	MDO,DO, - 3NPE,AC 50Hz,400V/230V ,TN-S		
	VDO, - 1NPE,AC 50Hz,230V ,TN-S		


R3			
R2			
R1			
R0	První vydání	02/2022	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

Formulář B-FP-4.2-03-28 / V10 / v.3 ke dni 15.4.2015


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Projektant	Generální projektant BLOCK® Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí	Výtisk číslo
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek			
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka			
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný			
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace			
Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Místo stavby	Hodonín
			Číslo zakázky	301319
Objekt	D Architektonicko stavební část D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň	DPS
			Formát	22 A4
			Měřítko	
Název výkresu Rozvaděč RS22			Arch. Č. 301319_6738_D.1.4d_03_R0	

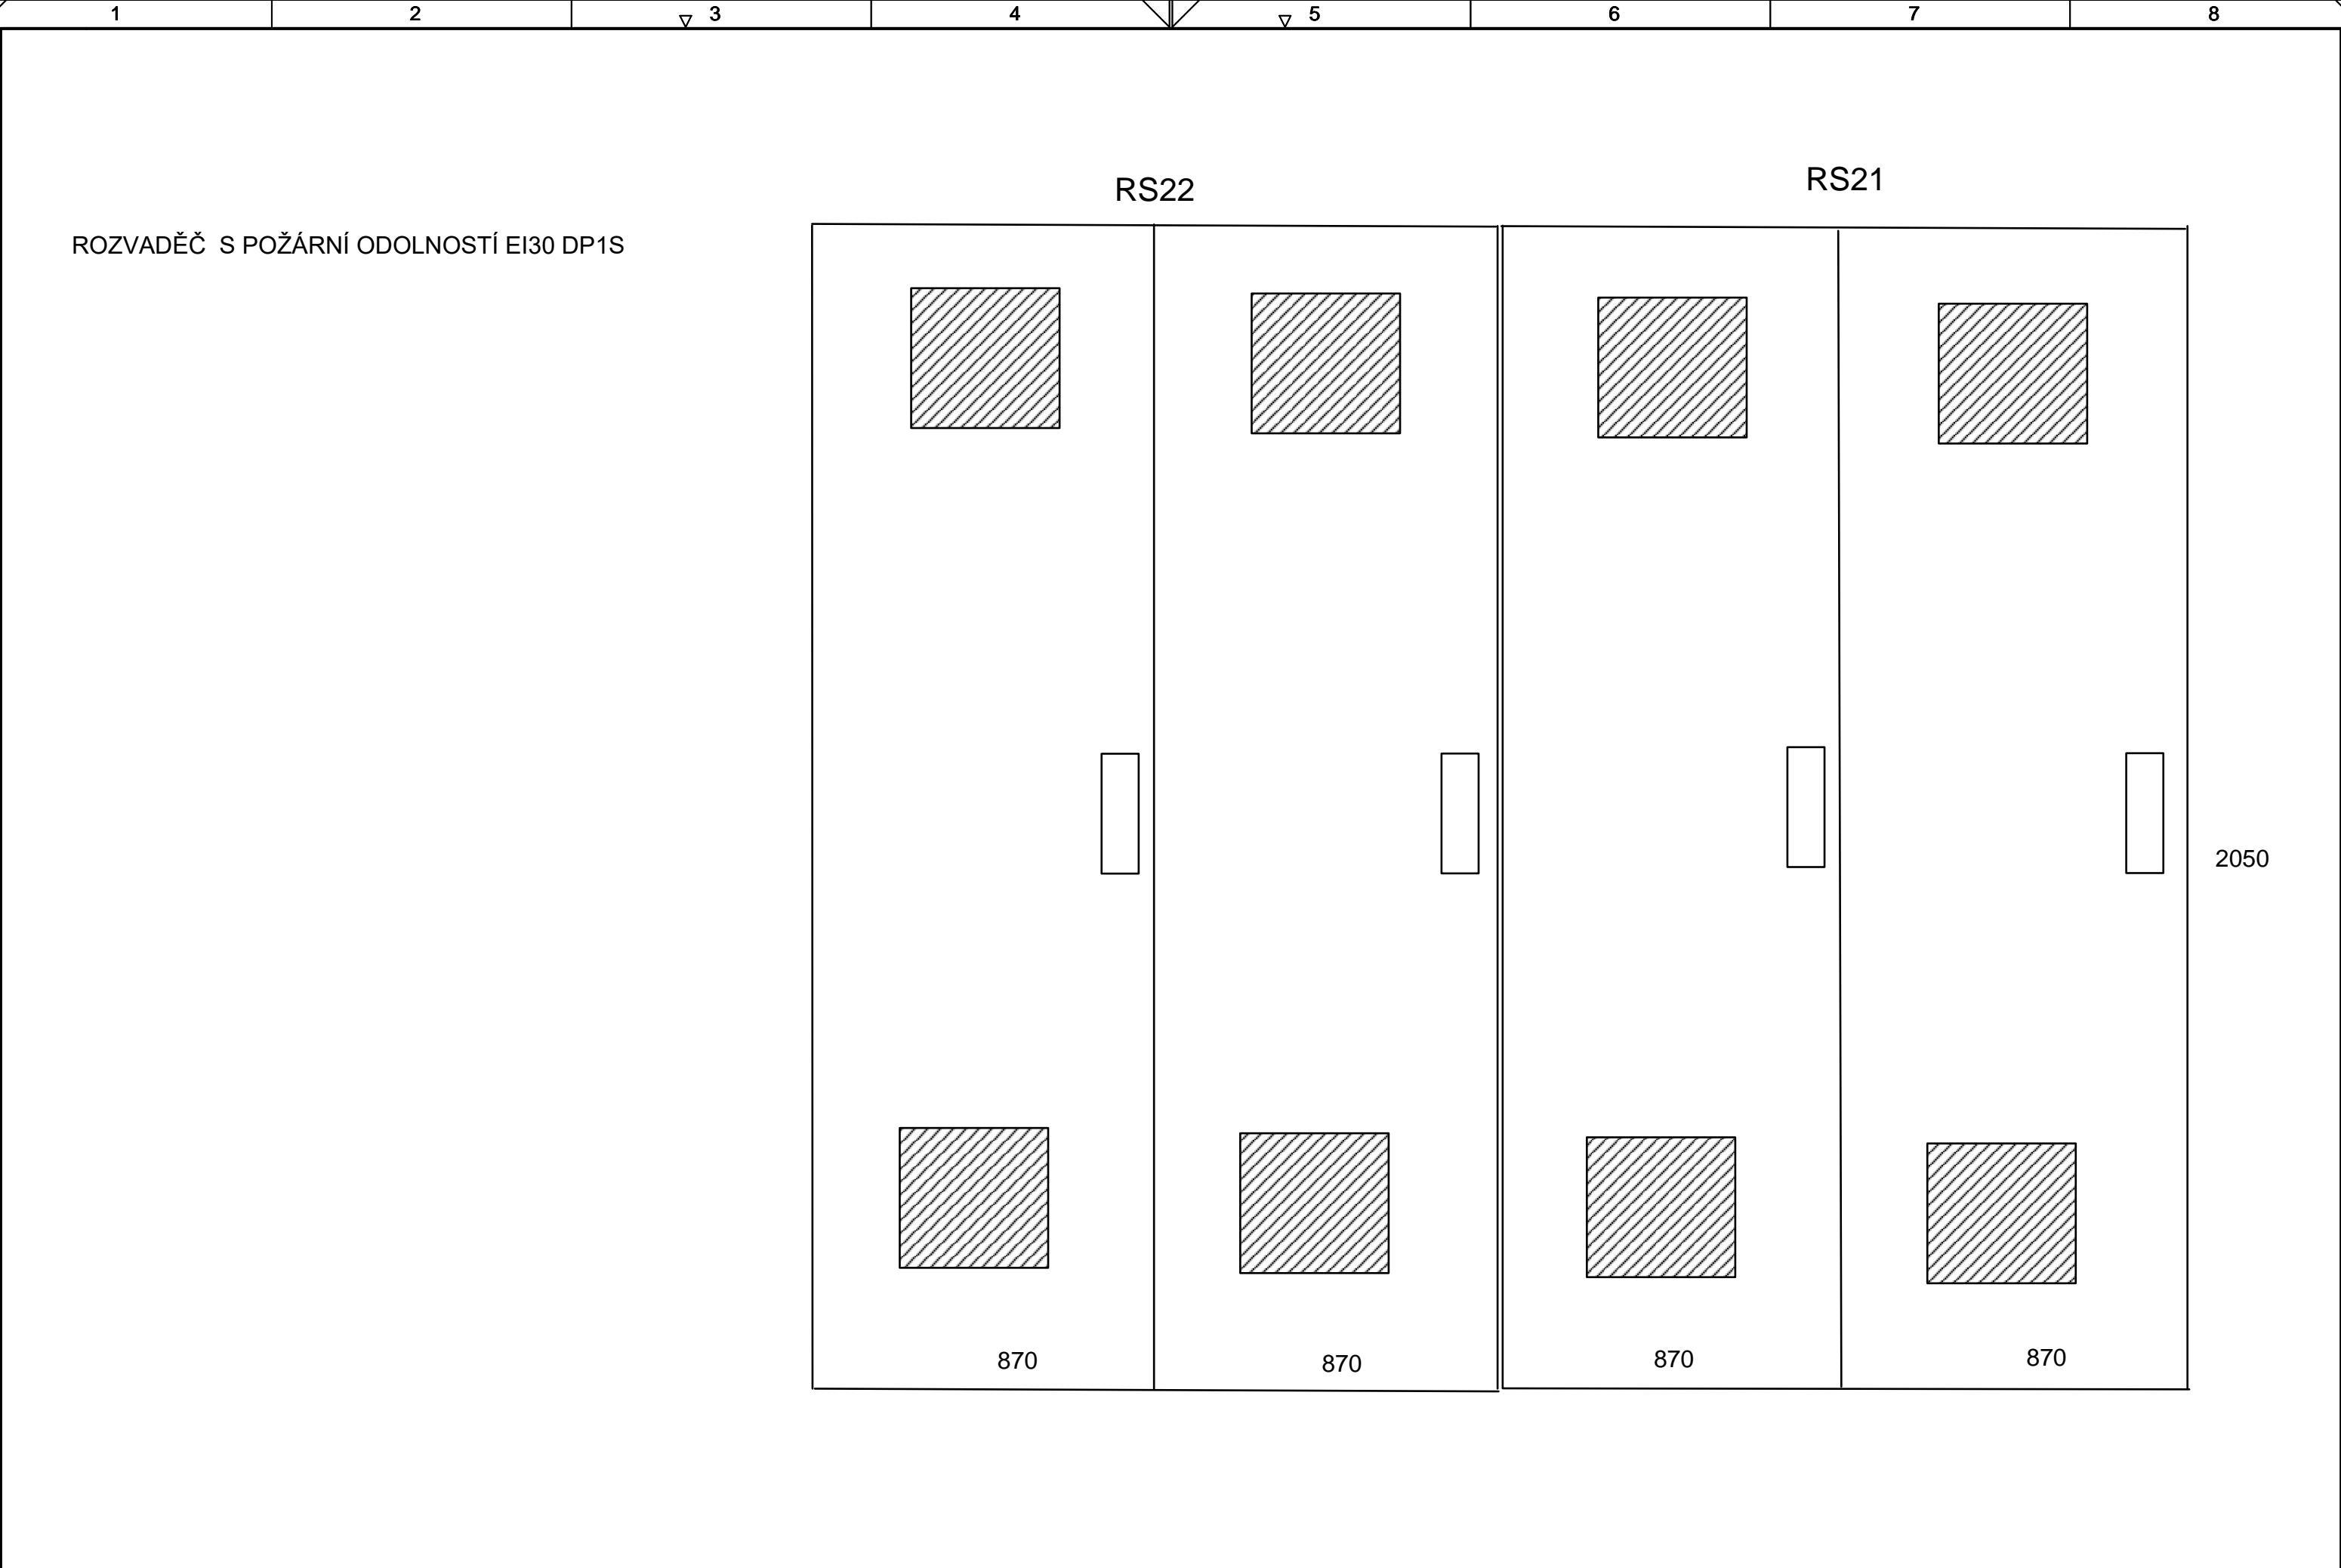


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu		List 002	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0				
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč RS22		22 cel.	

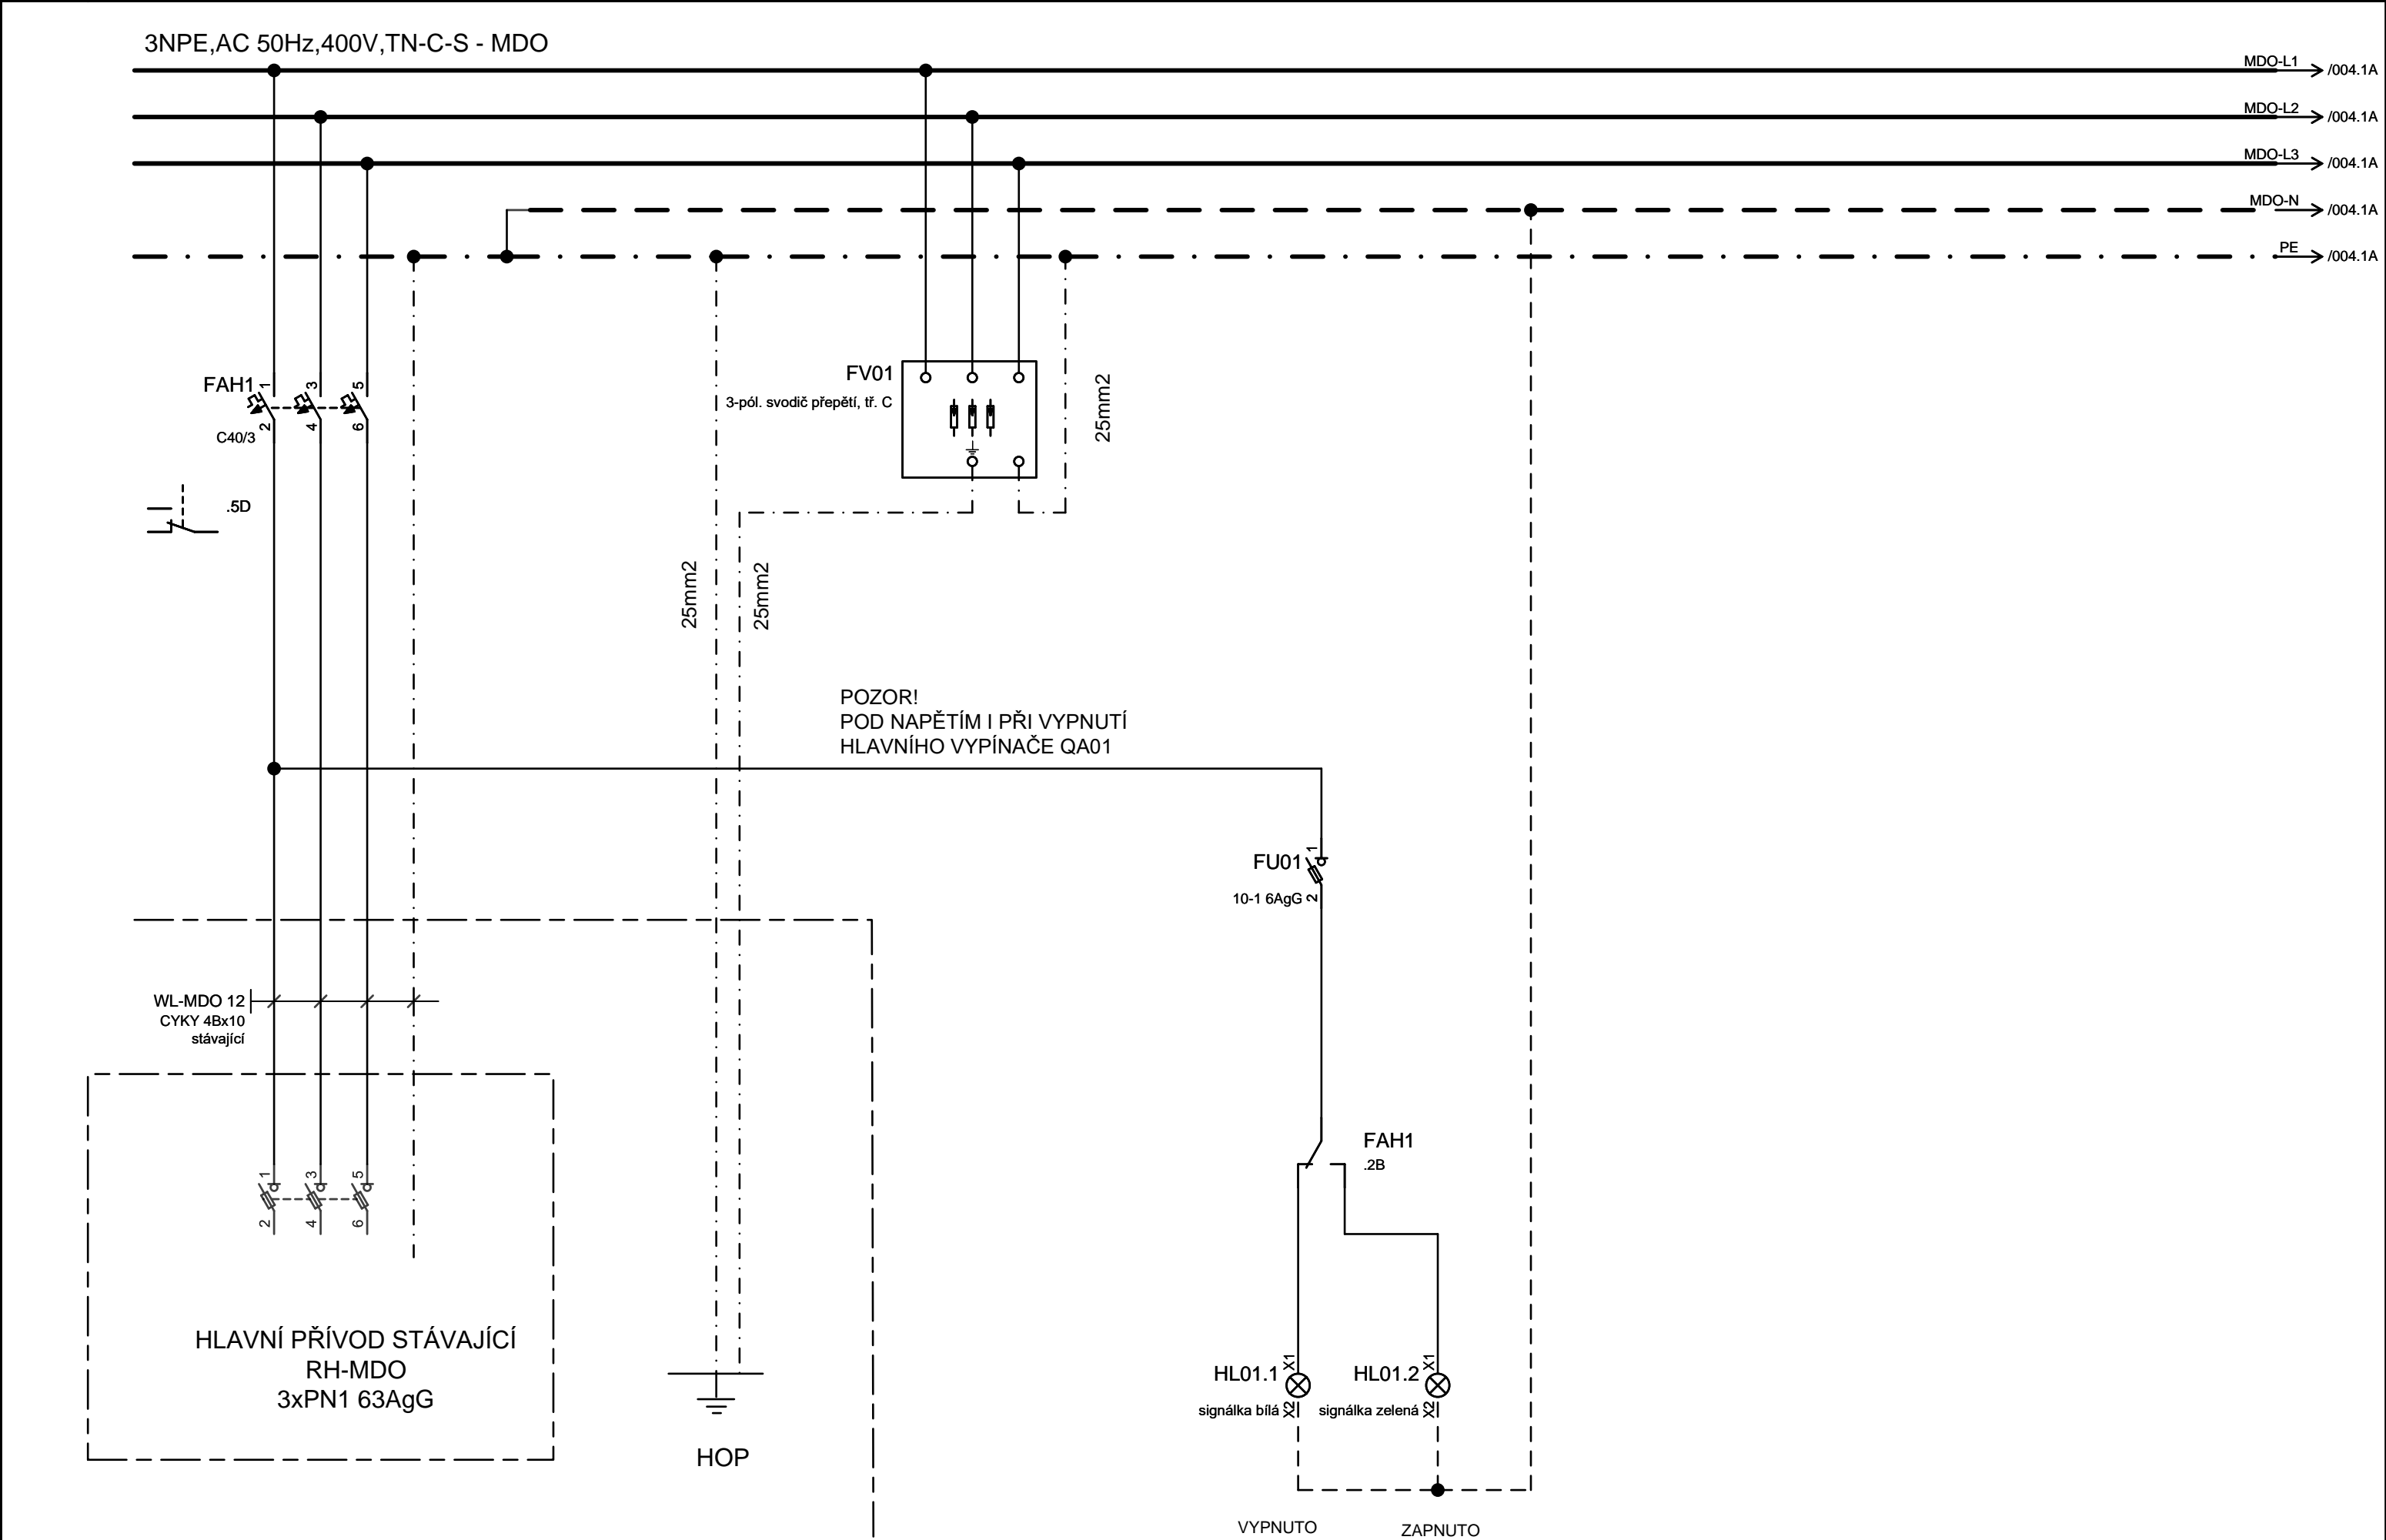


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín	Rozvaděč RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319		Zásobník kopií+RS22
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0		List 003
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS		
								22 cel.

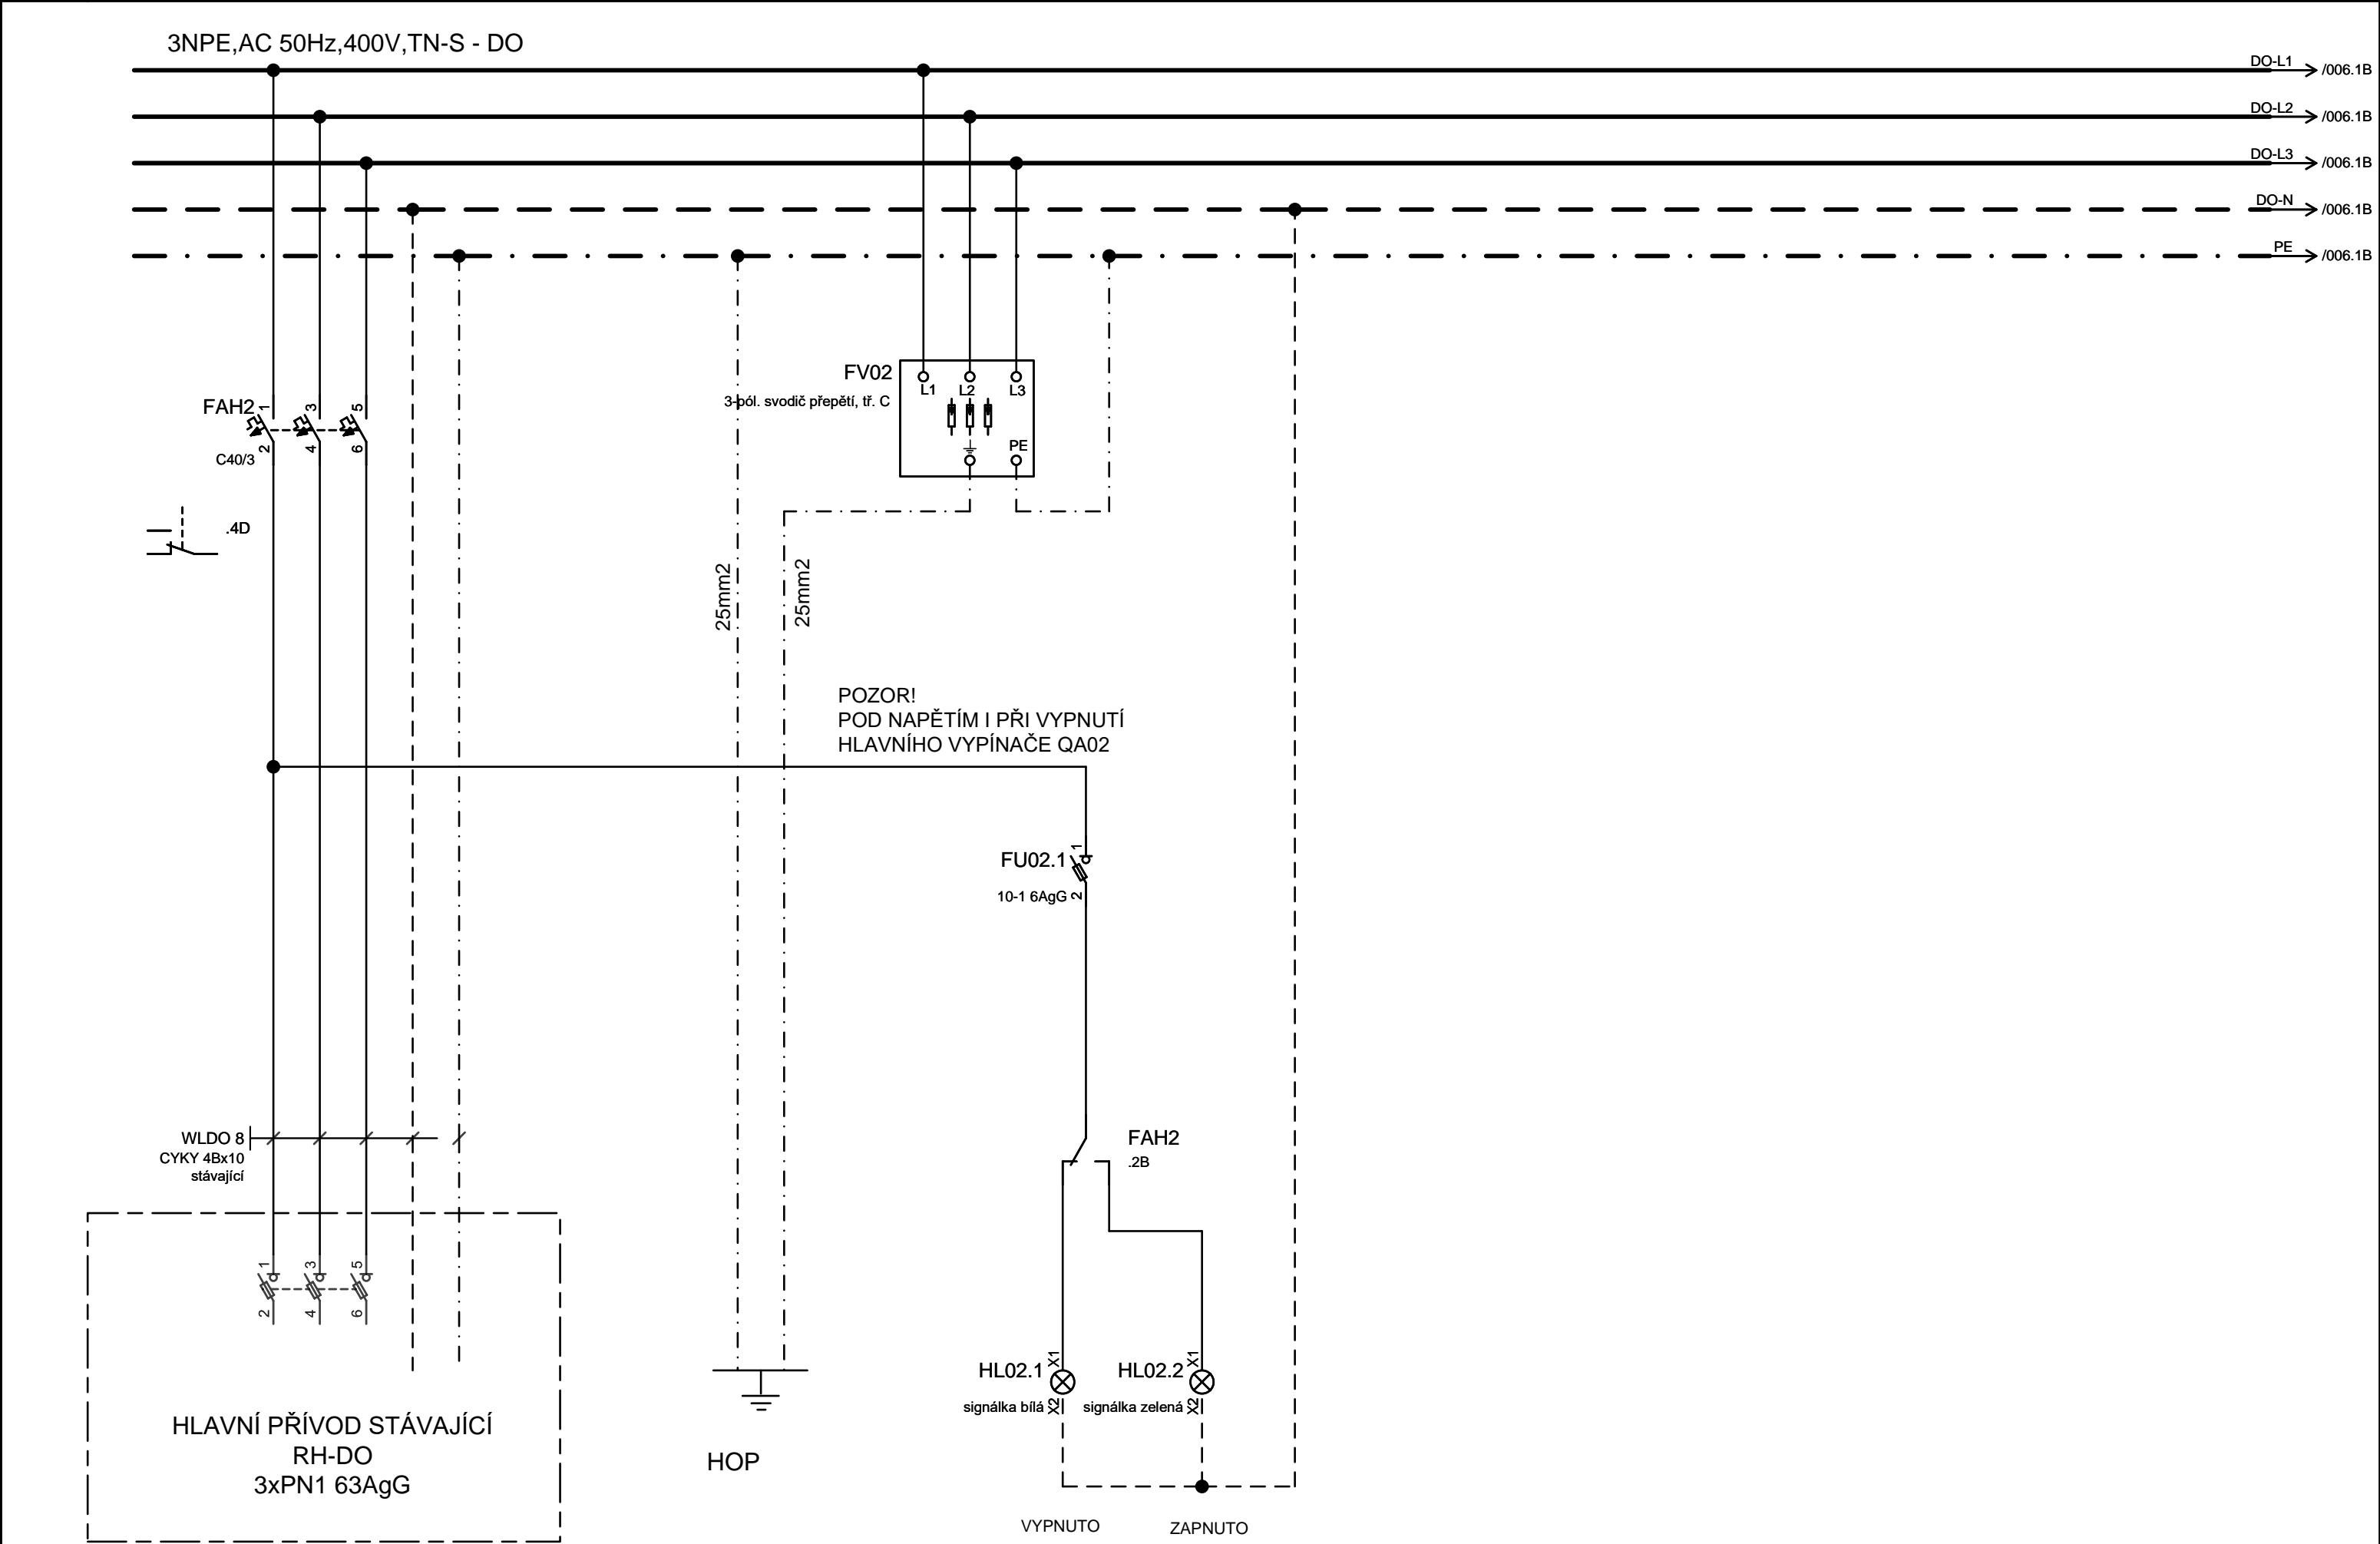


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Zásobník kopií+RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Rozvaděč RS22	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	005
							22 cel.

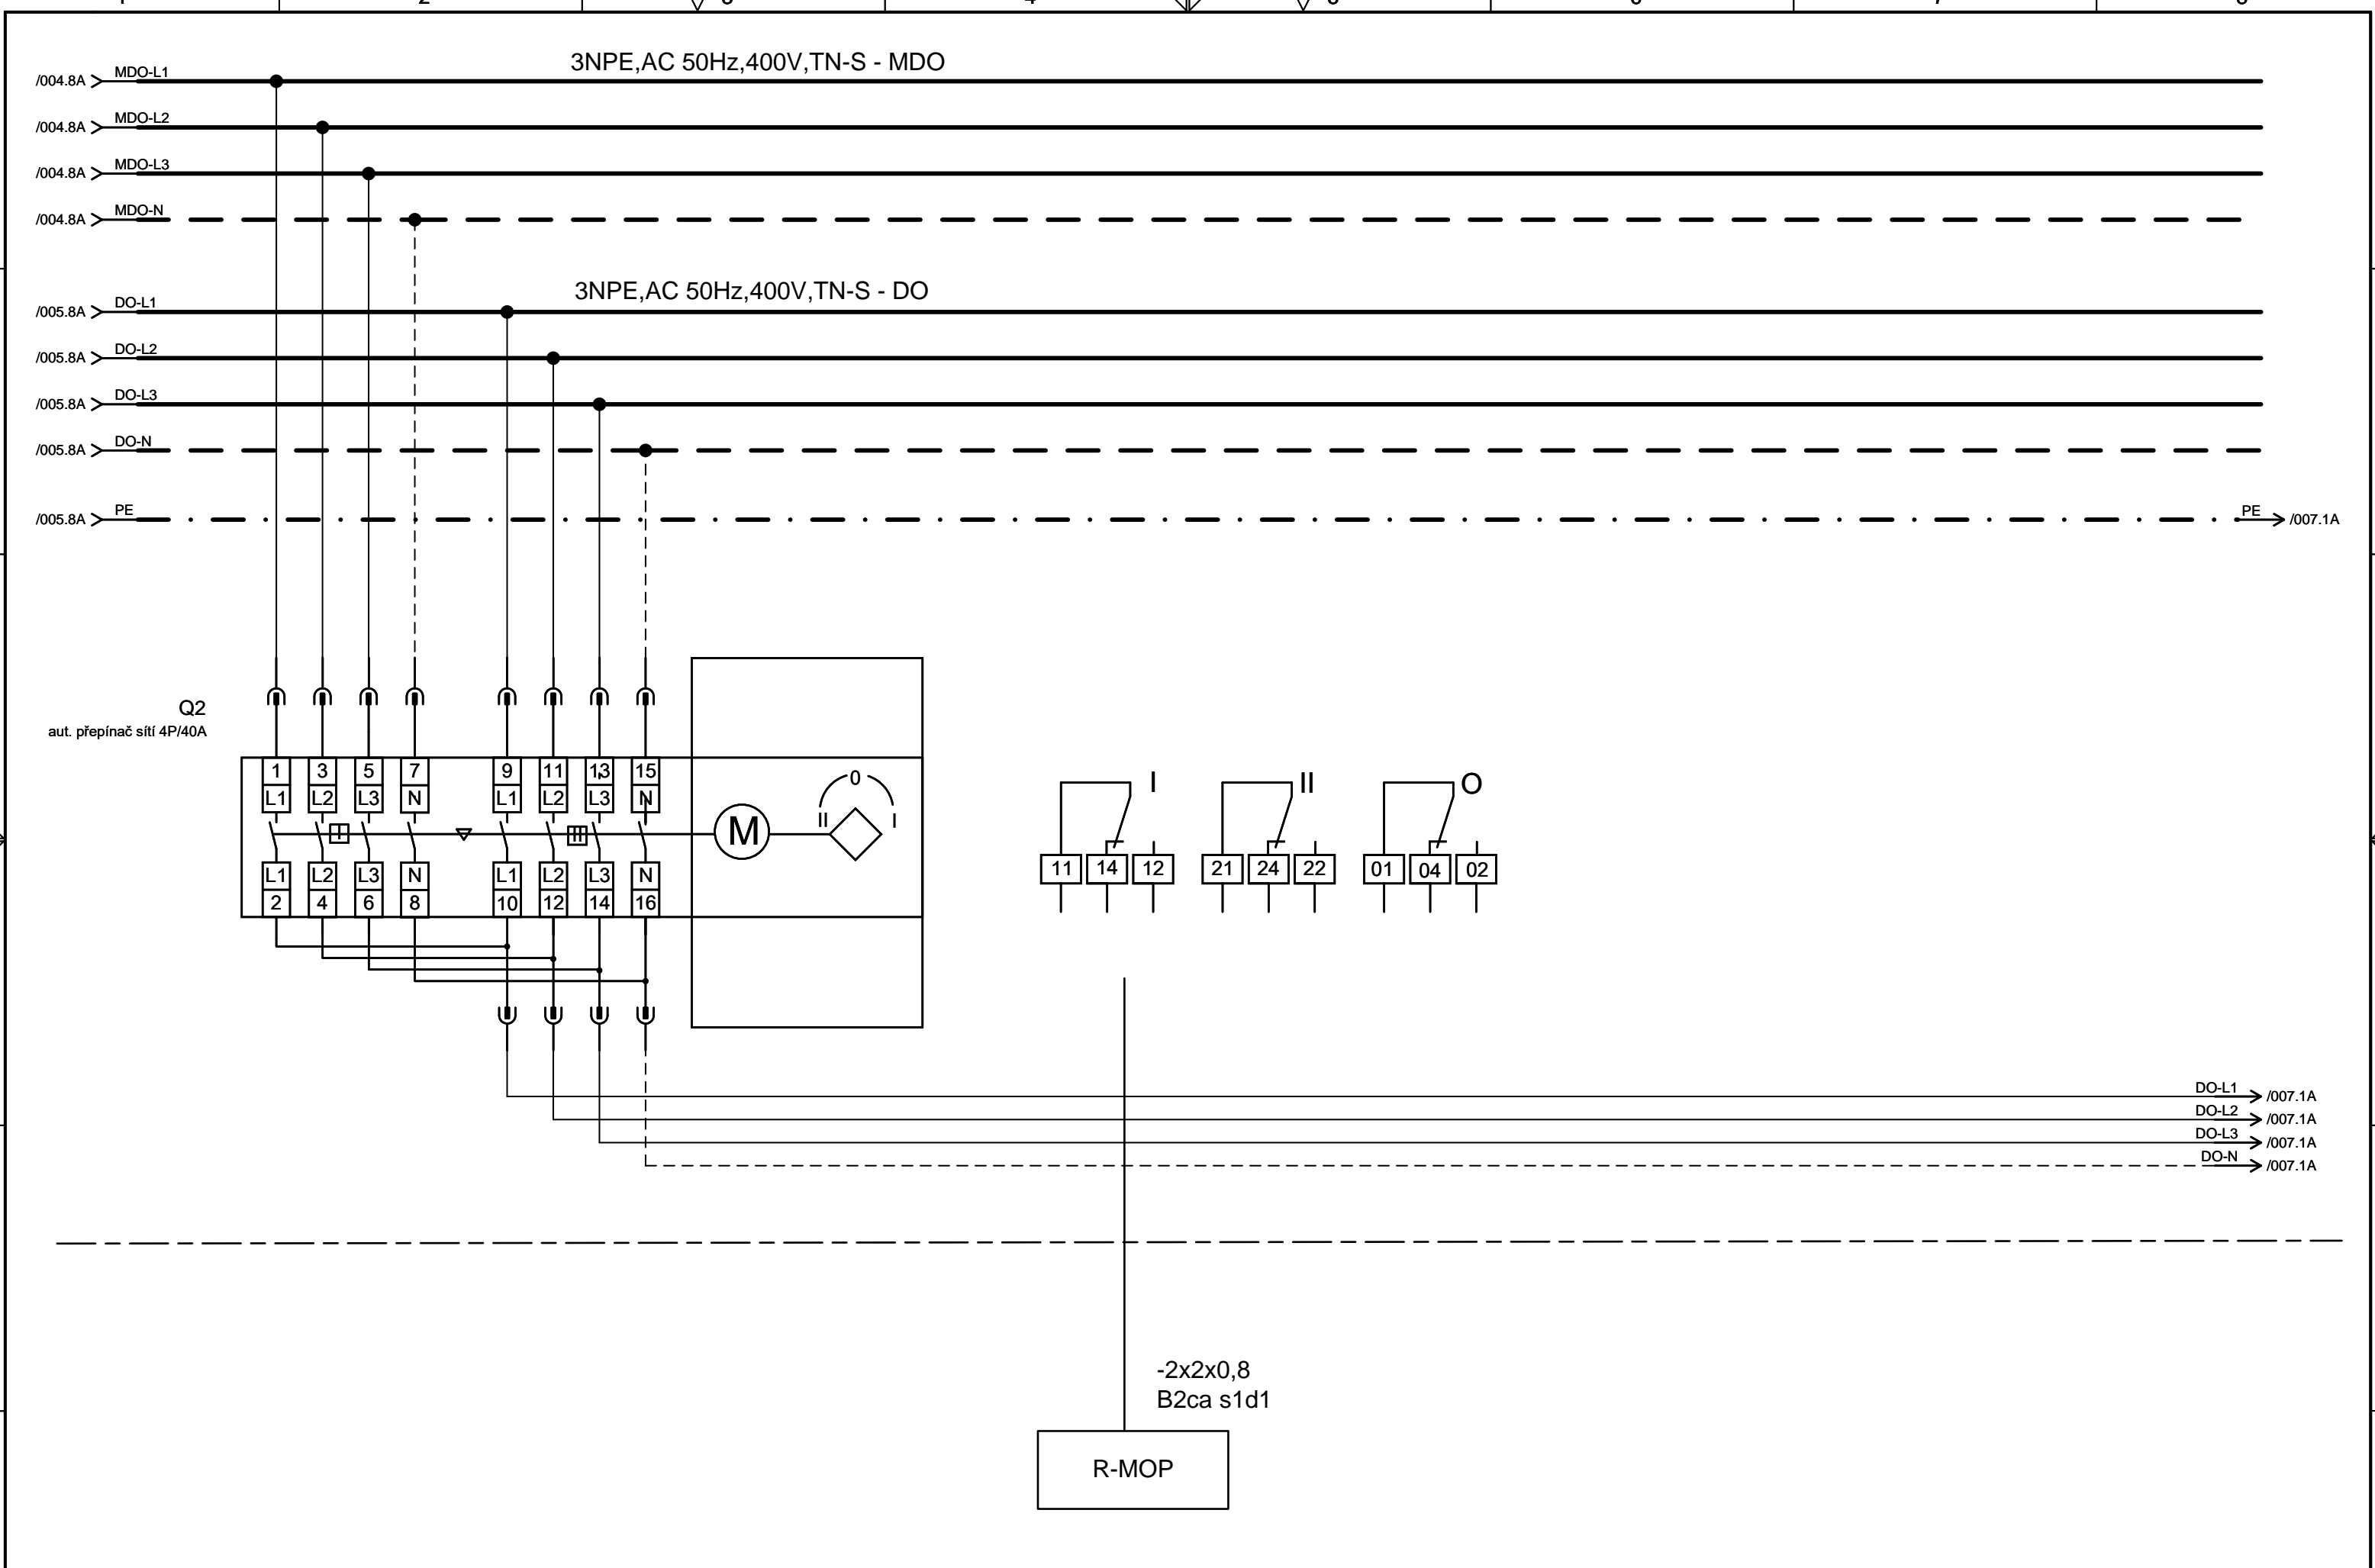


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319		Zásobník kopií+RS22	
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Název výkresu Rozvaděč RS22	List	006
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS		22 cel.	

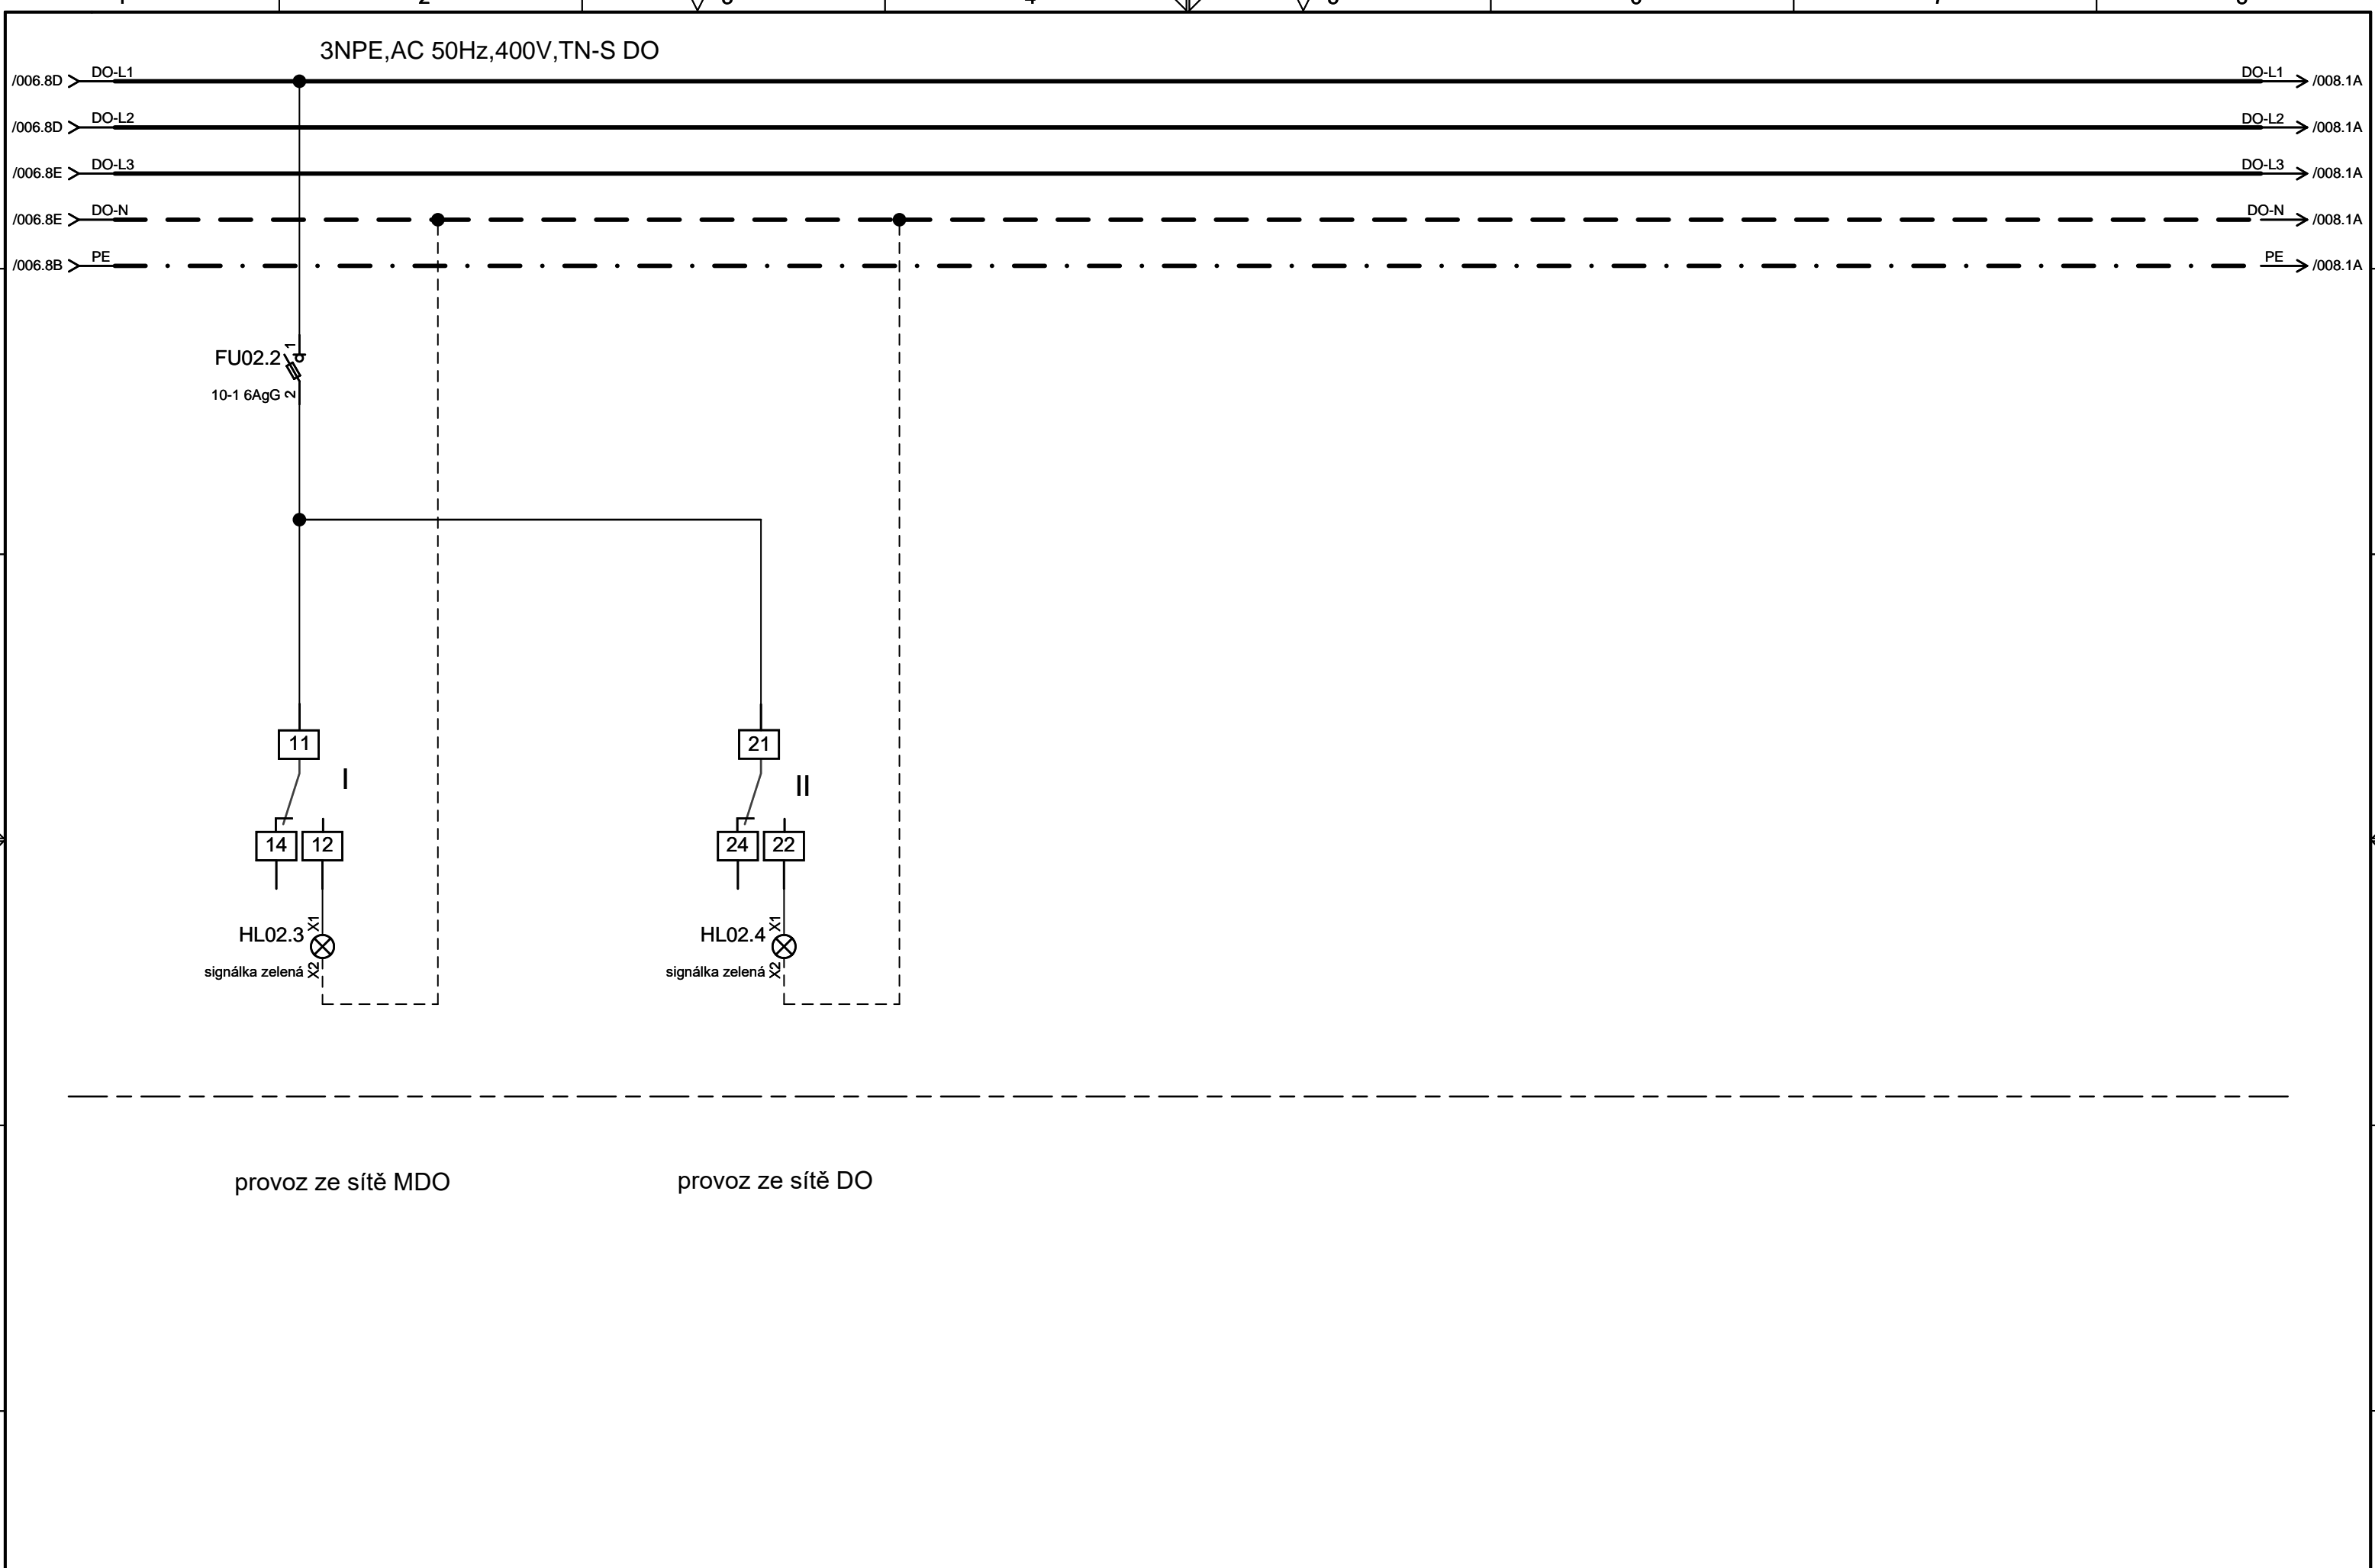


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín	Zásobník kopií+RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duřka	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč RS22	
							List	007
								22 cel.

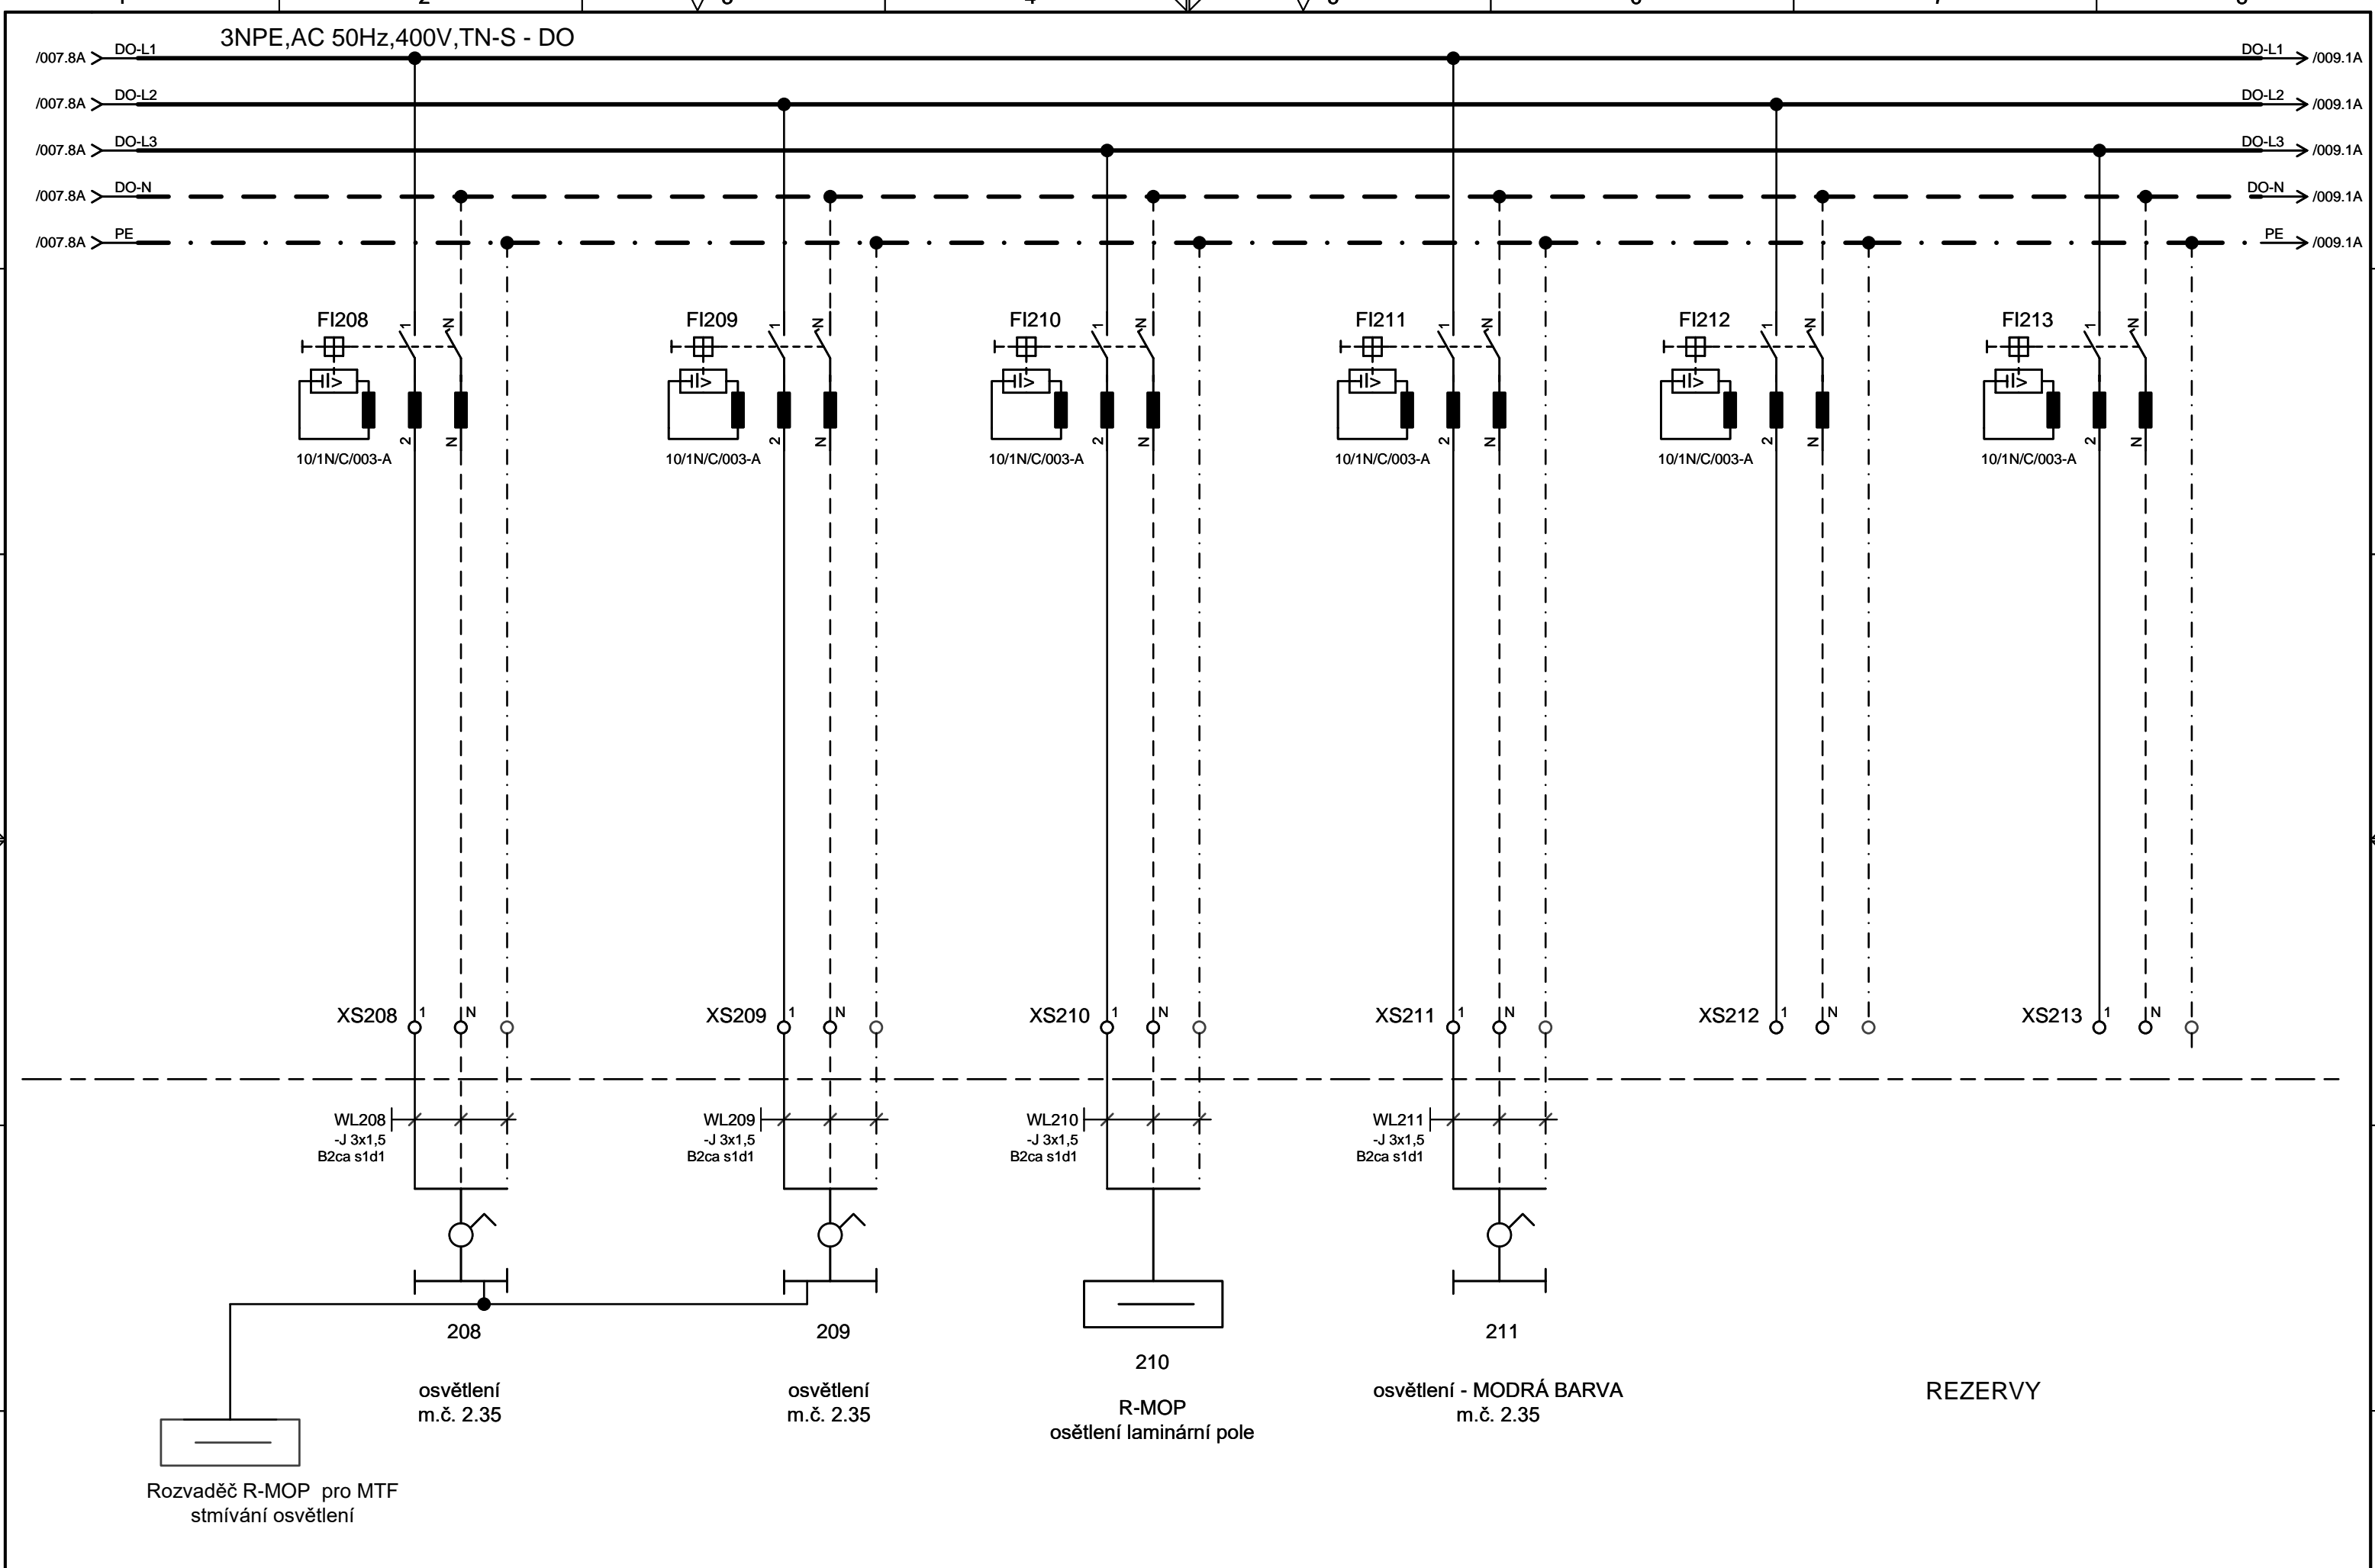

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Zásobník kopií+RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duřka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Rozvaděč RS22	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

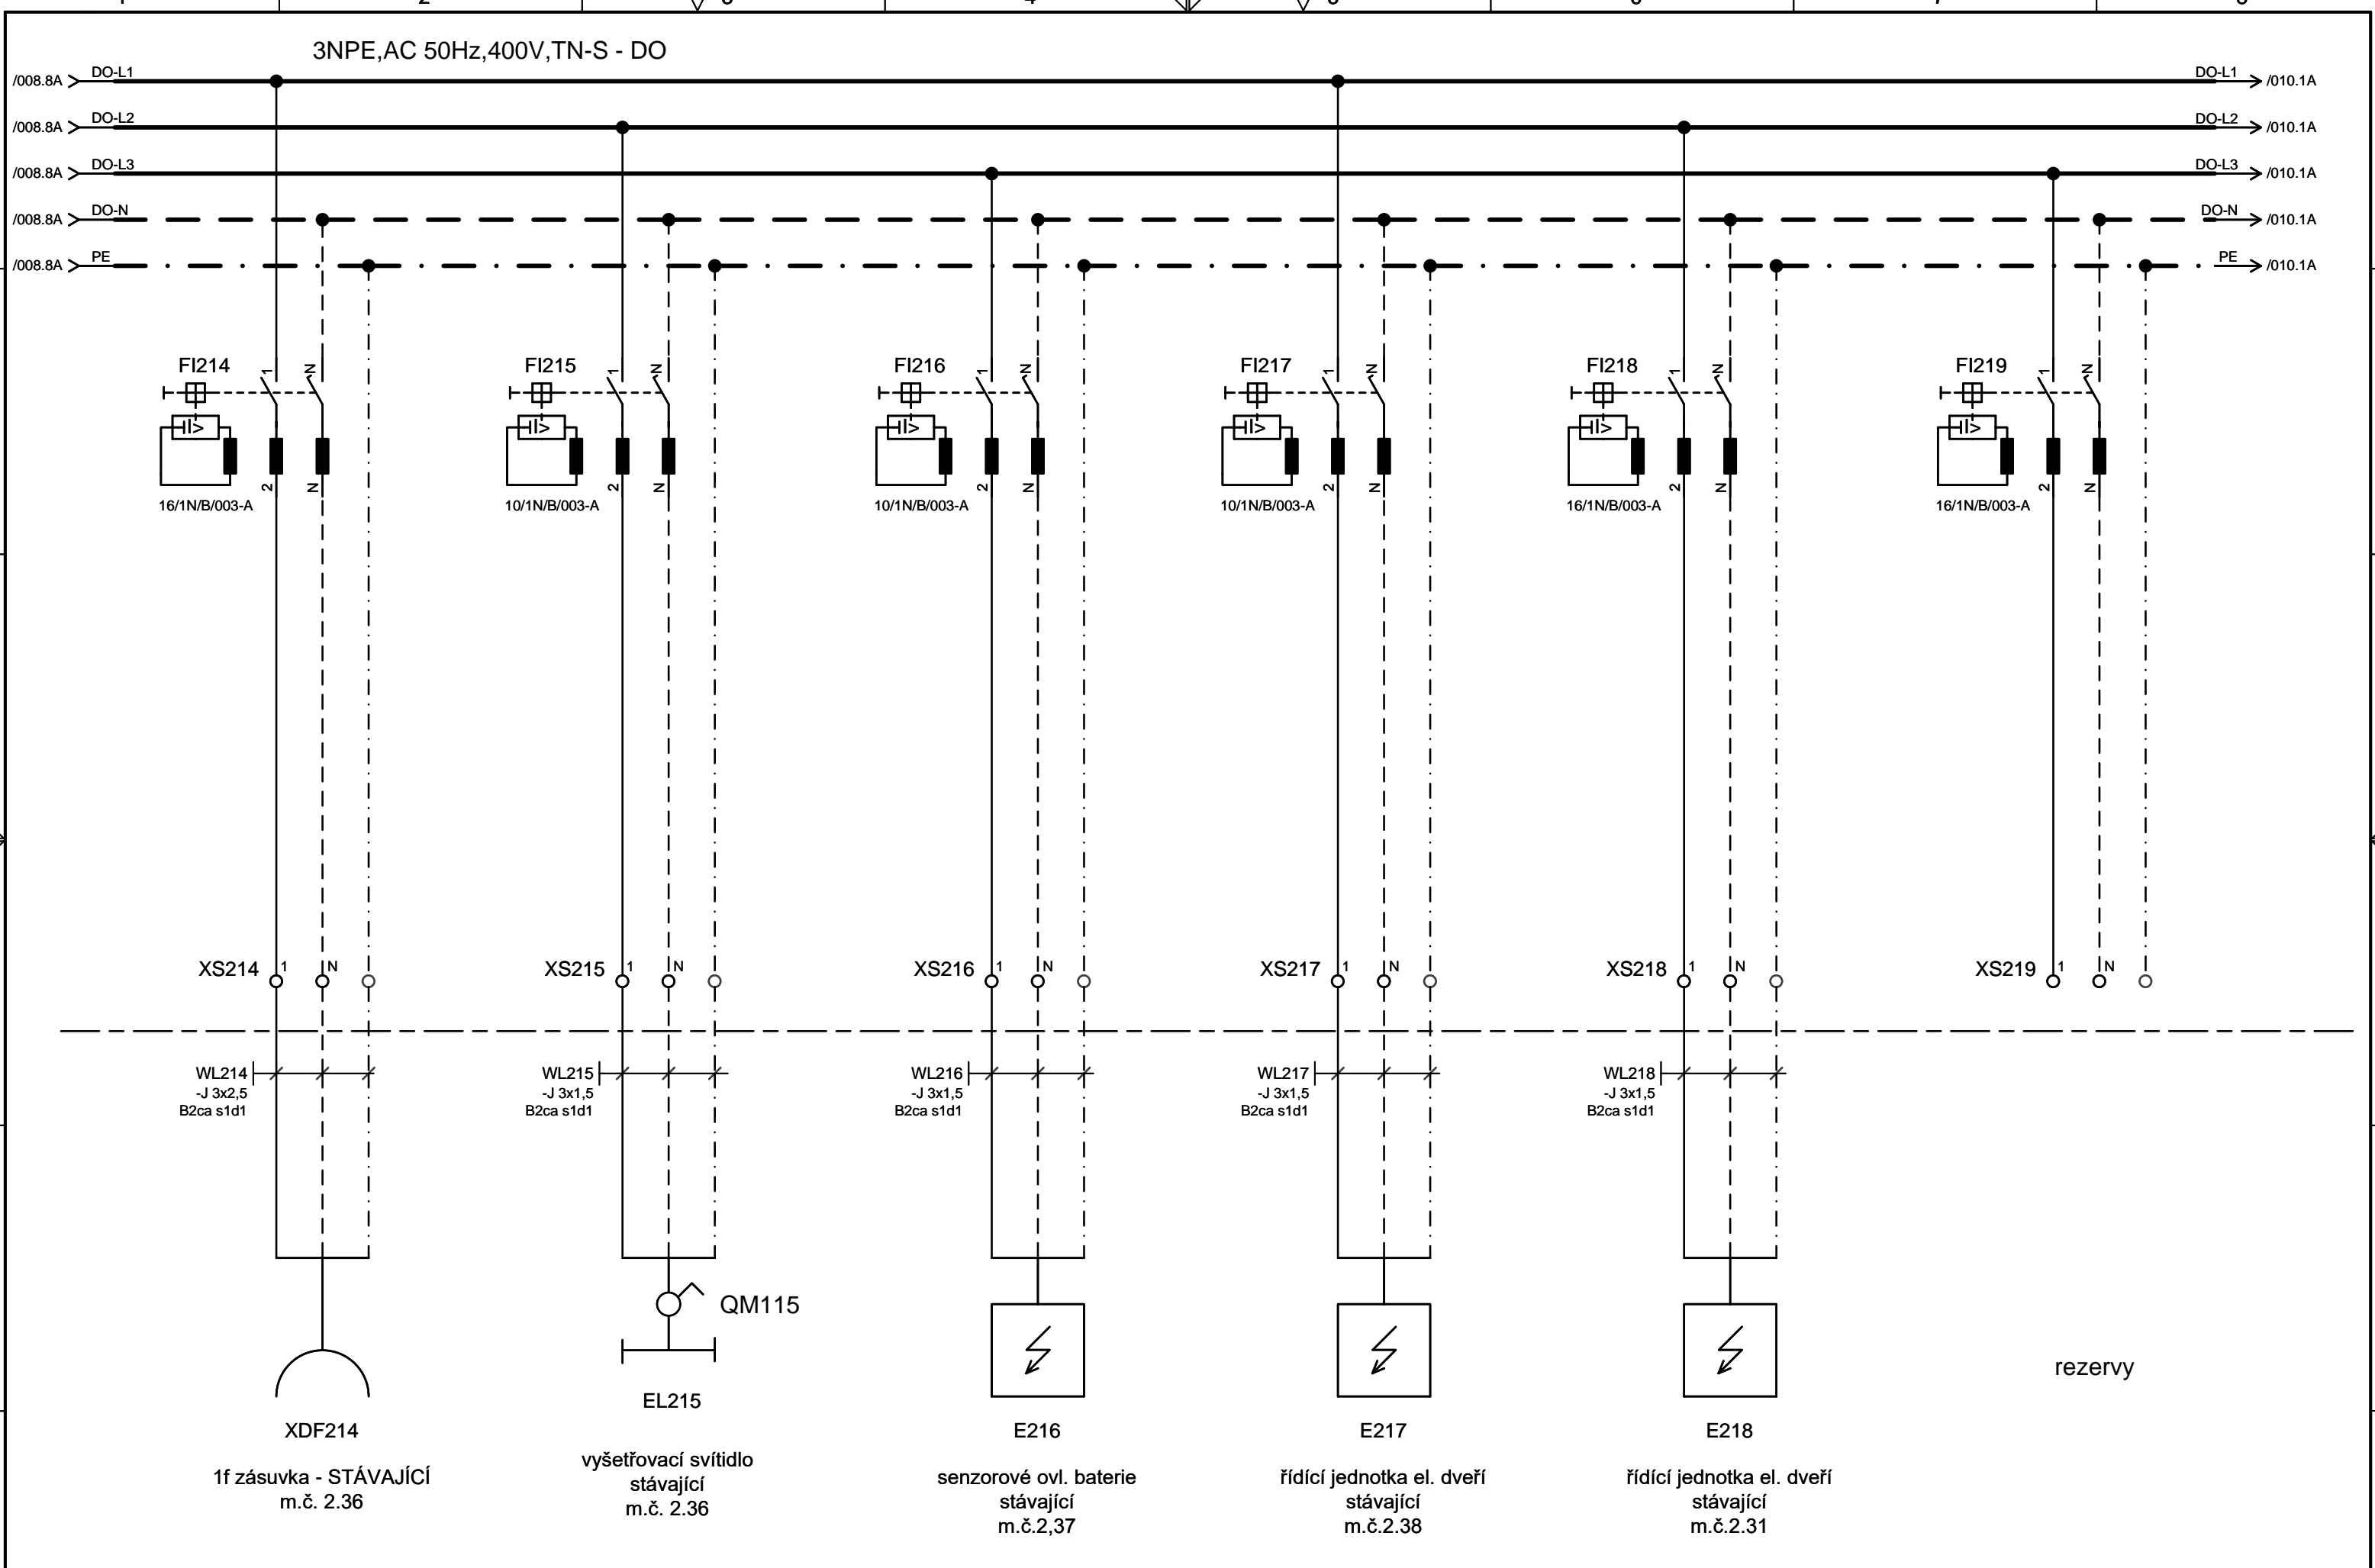


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Zásobník kopií+RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Rozvaděč RS22	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	009
						22 cel.	

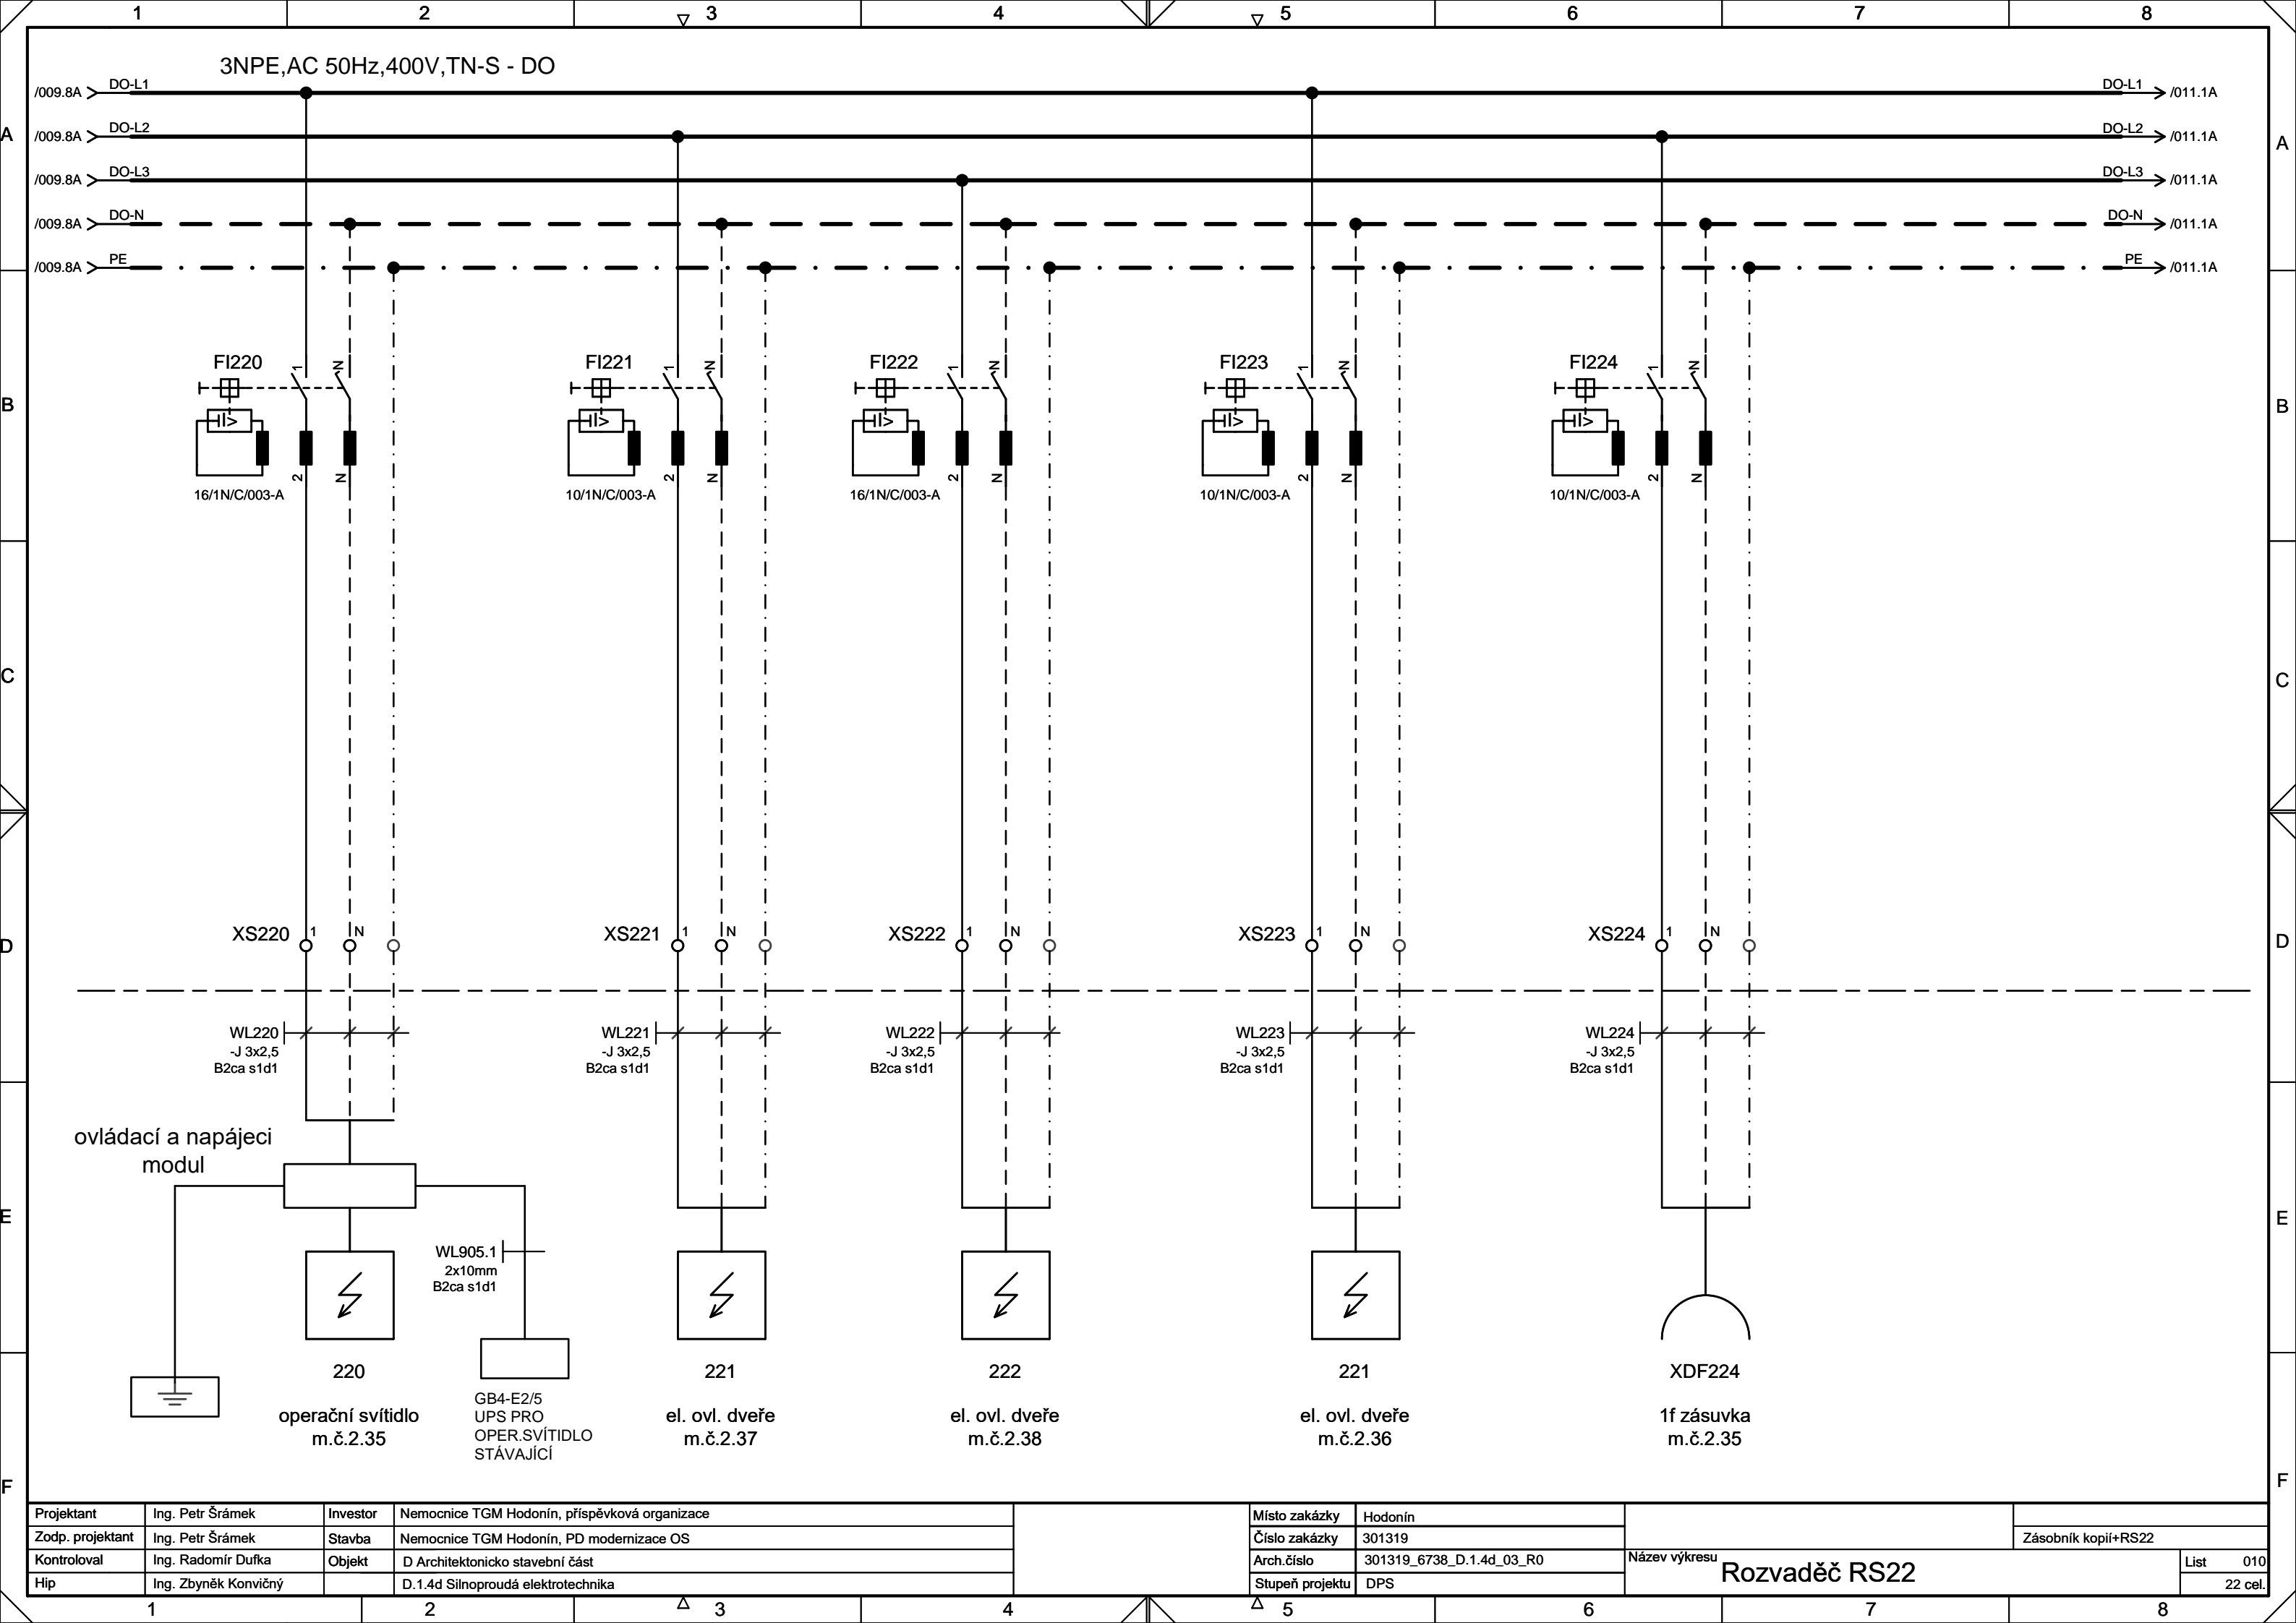


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika

Místo zakázky	Hodonín
Číslo zakázky	301319
Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0
Stupeň projektu	DPS


		Zásobník kopií+RS22	
Název výkresu	Rozvaděč RS22	List	010
			22 cel.

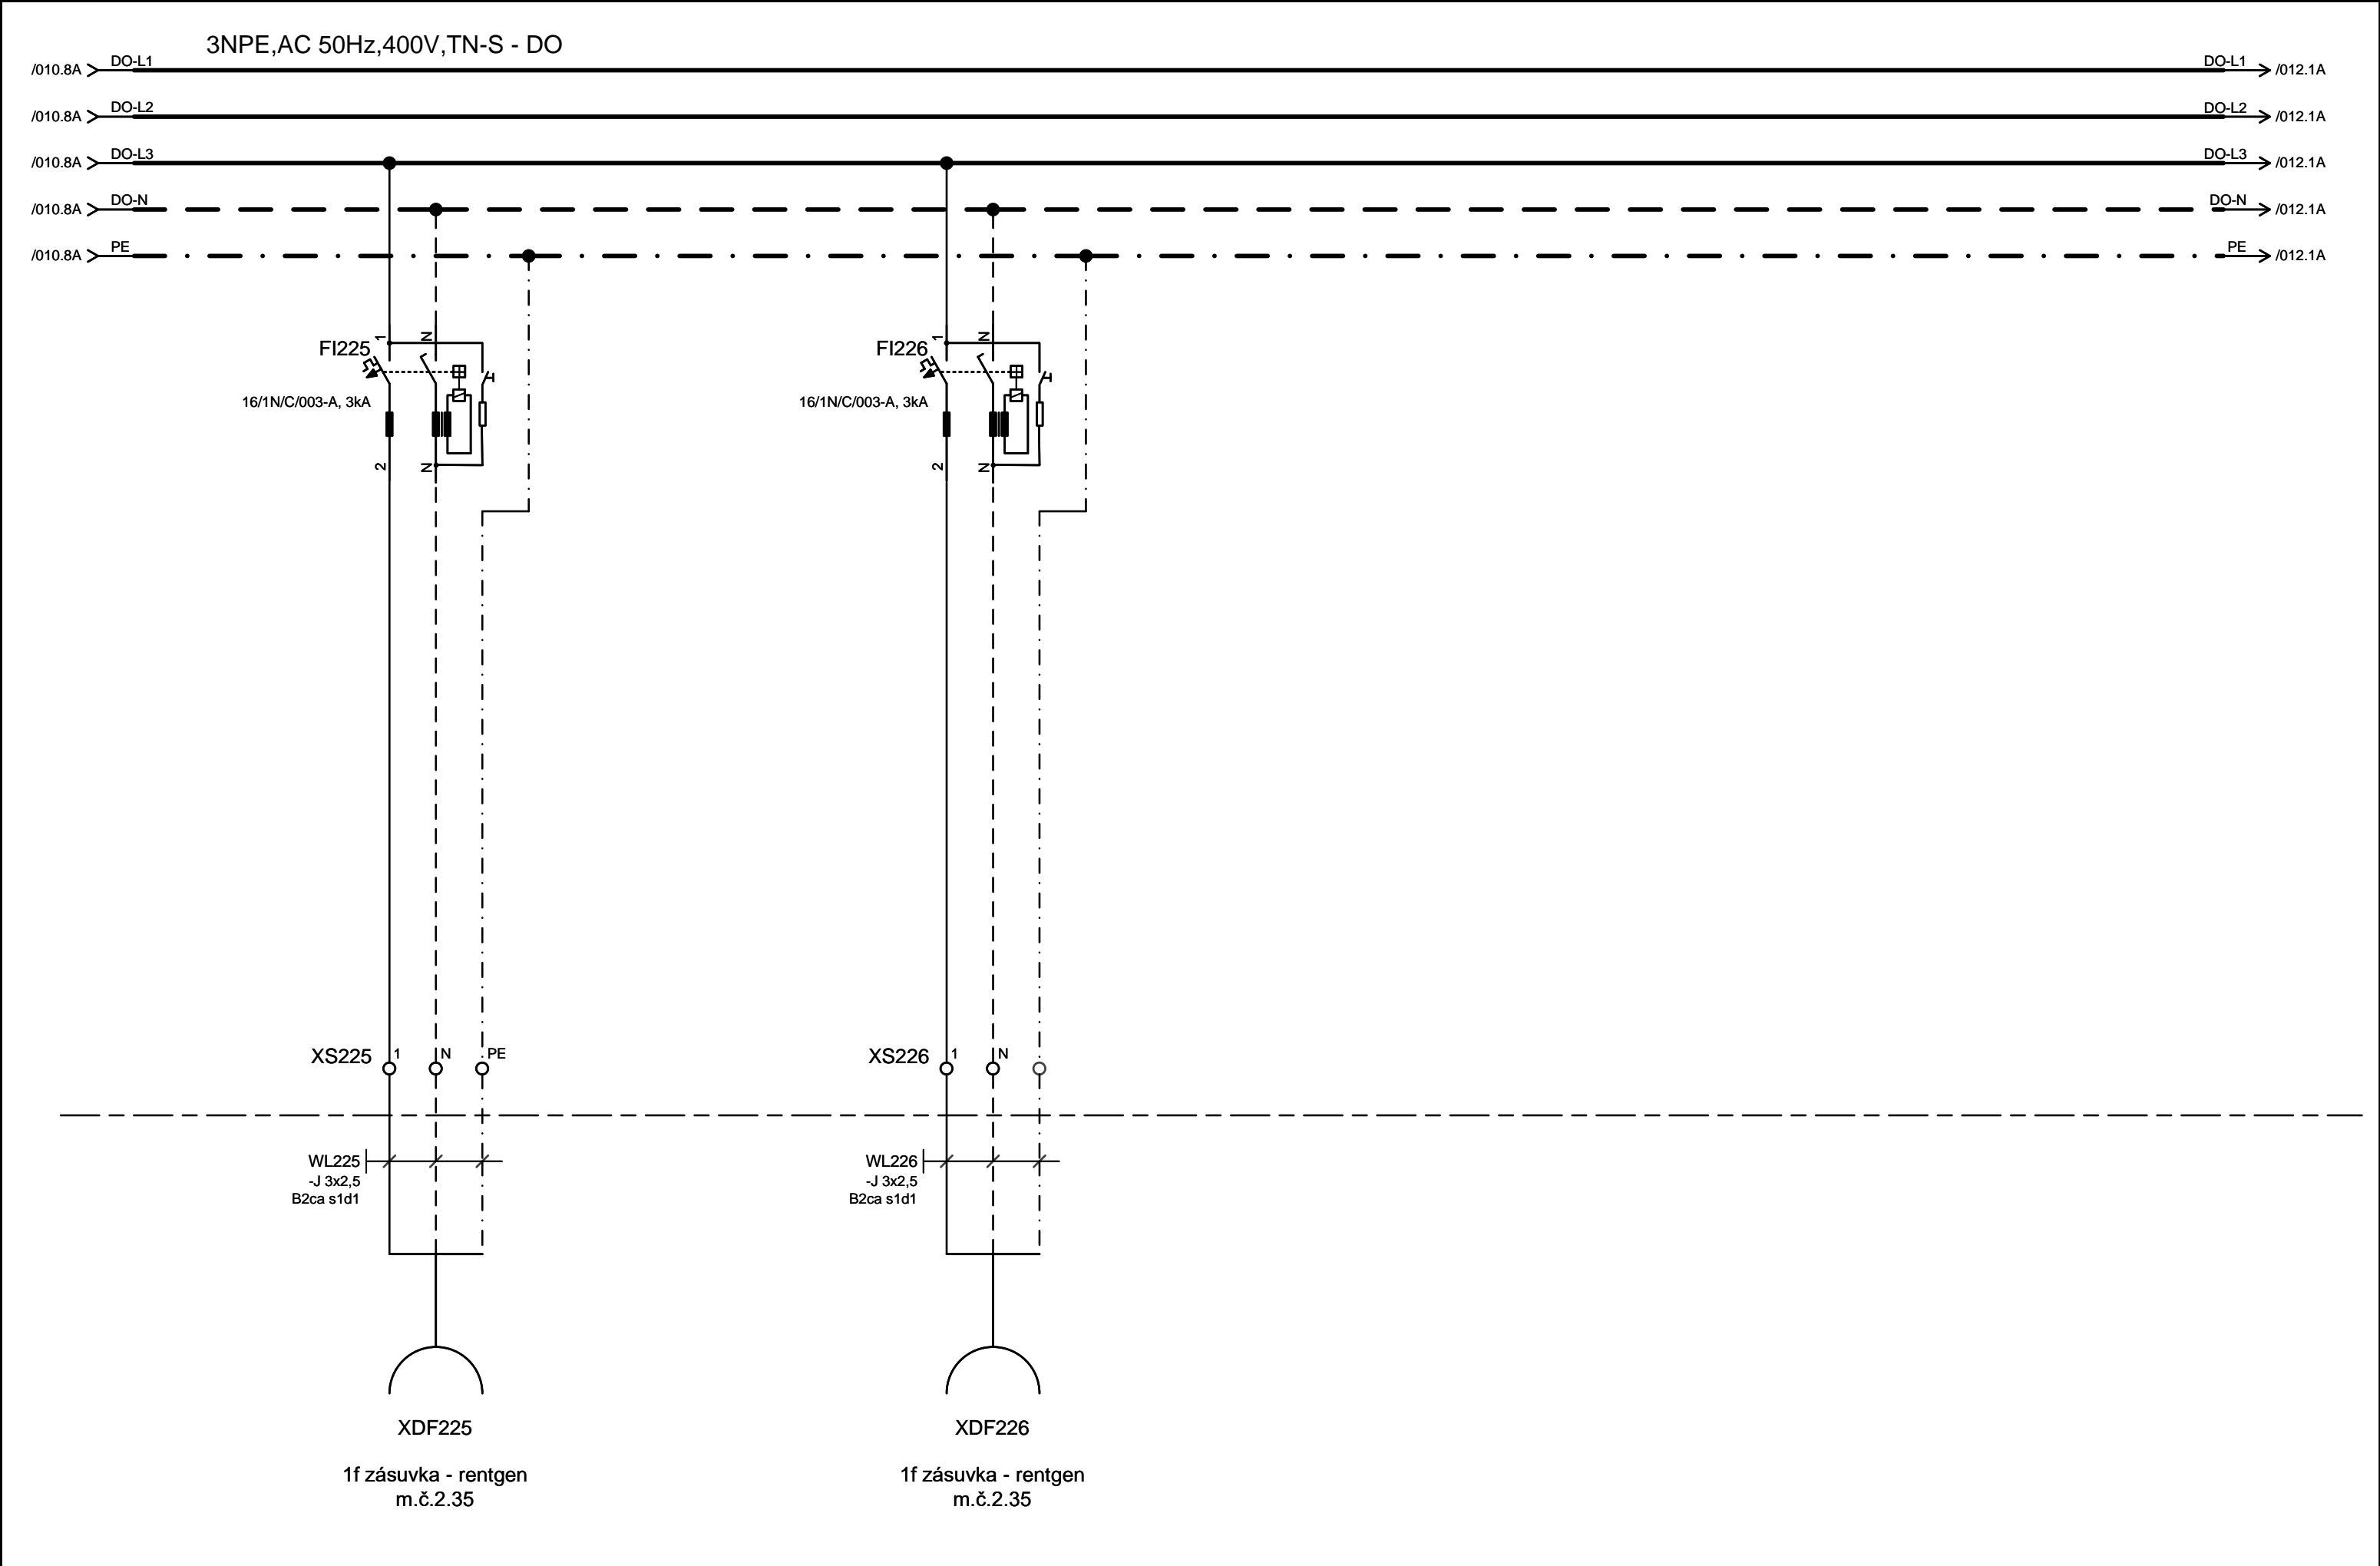


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Zásobník kopií+RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Rozvaděč RS22	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

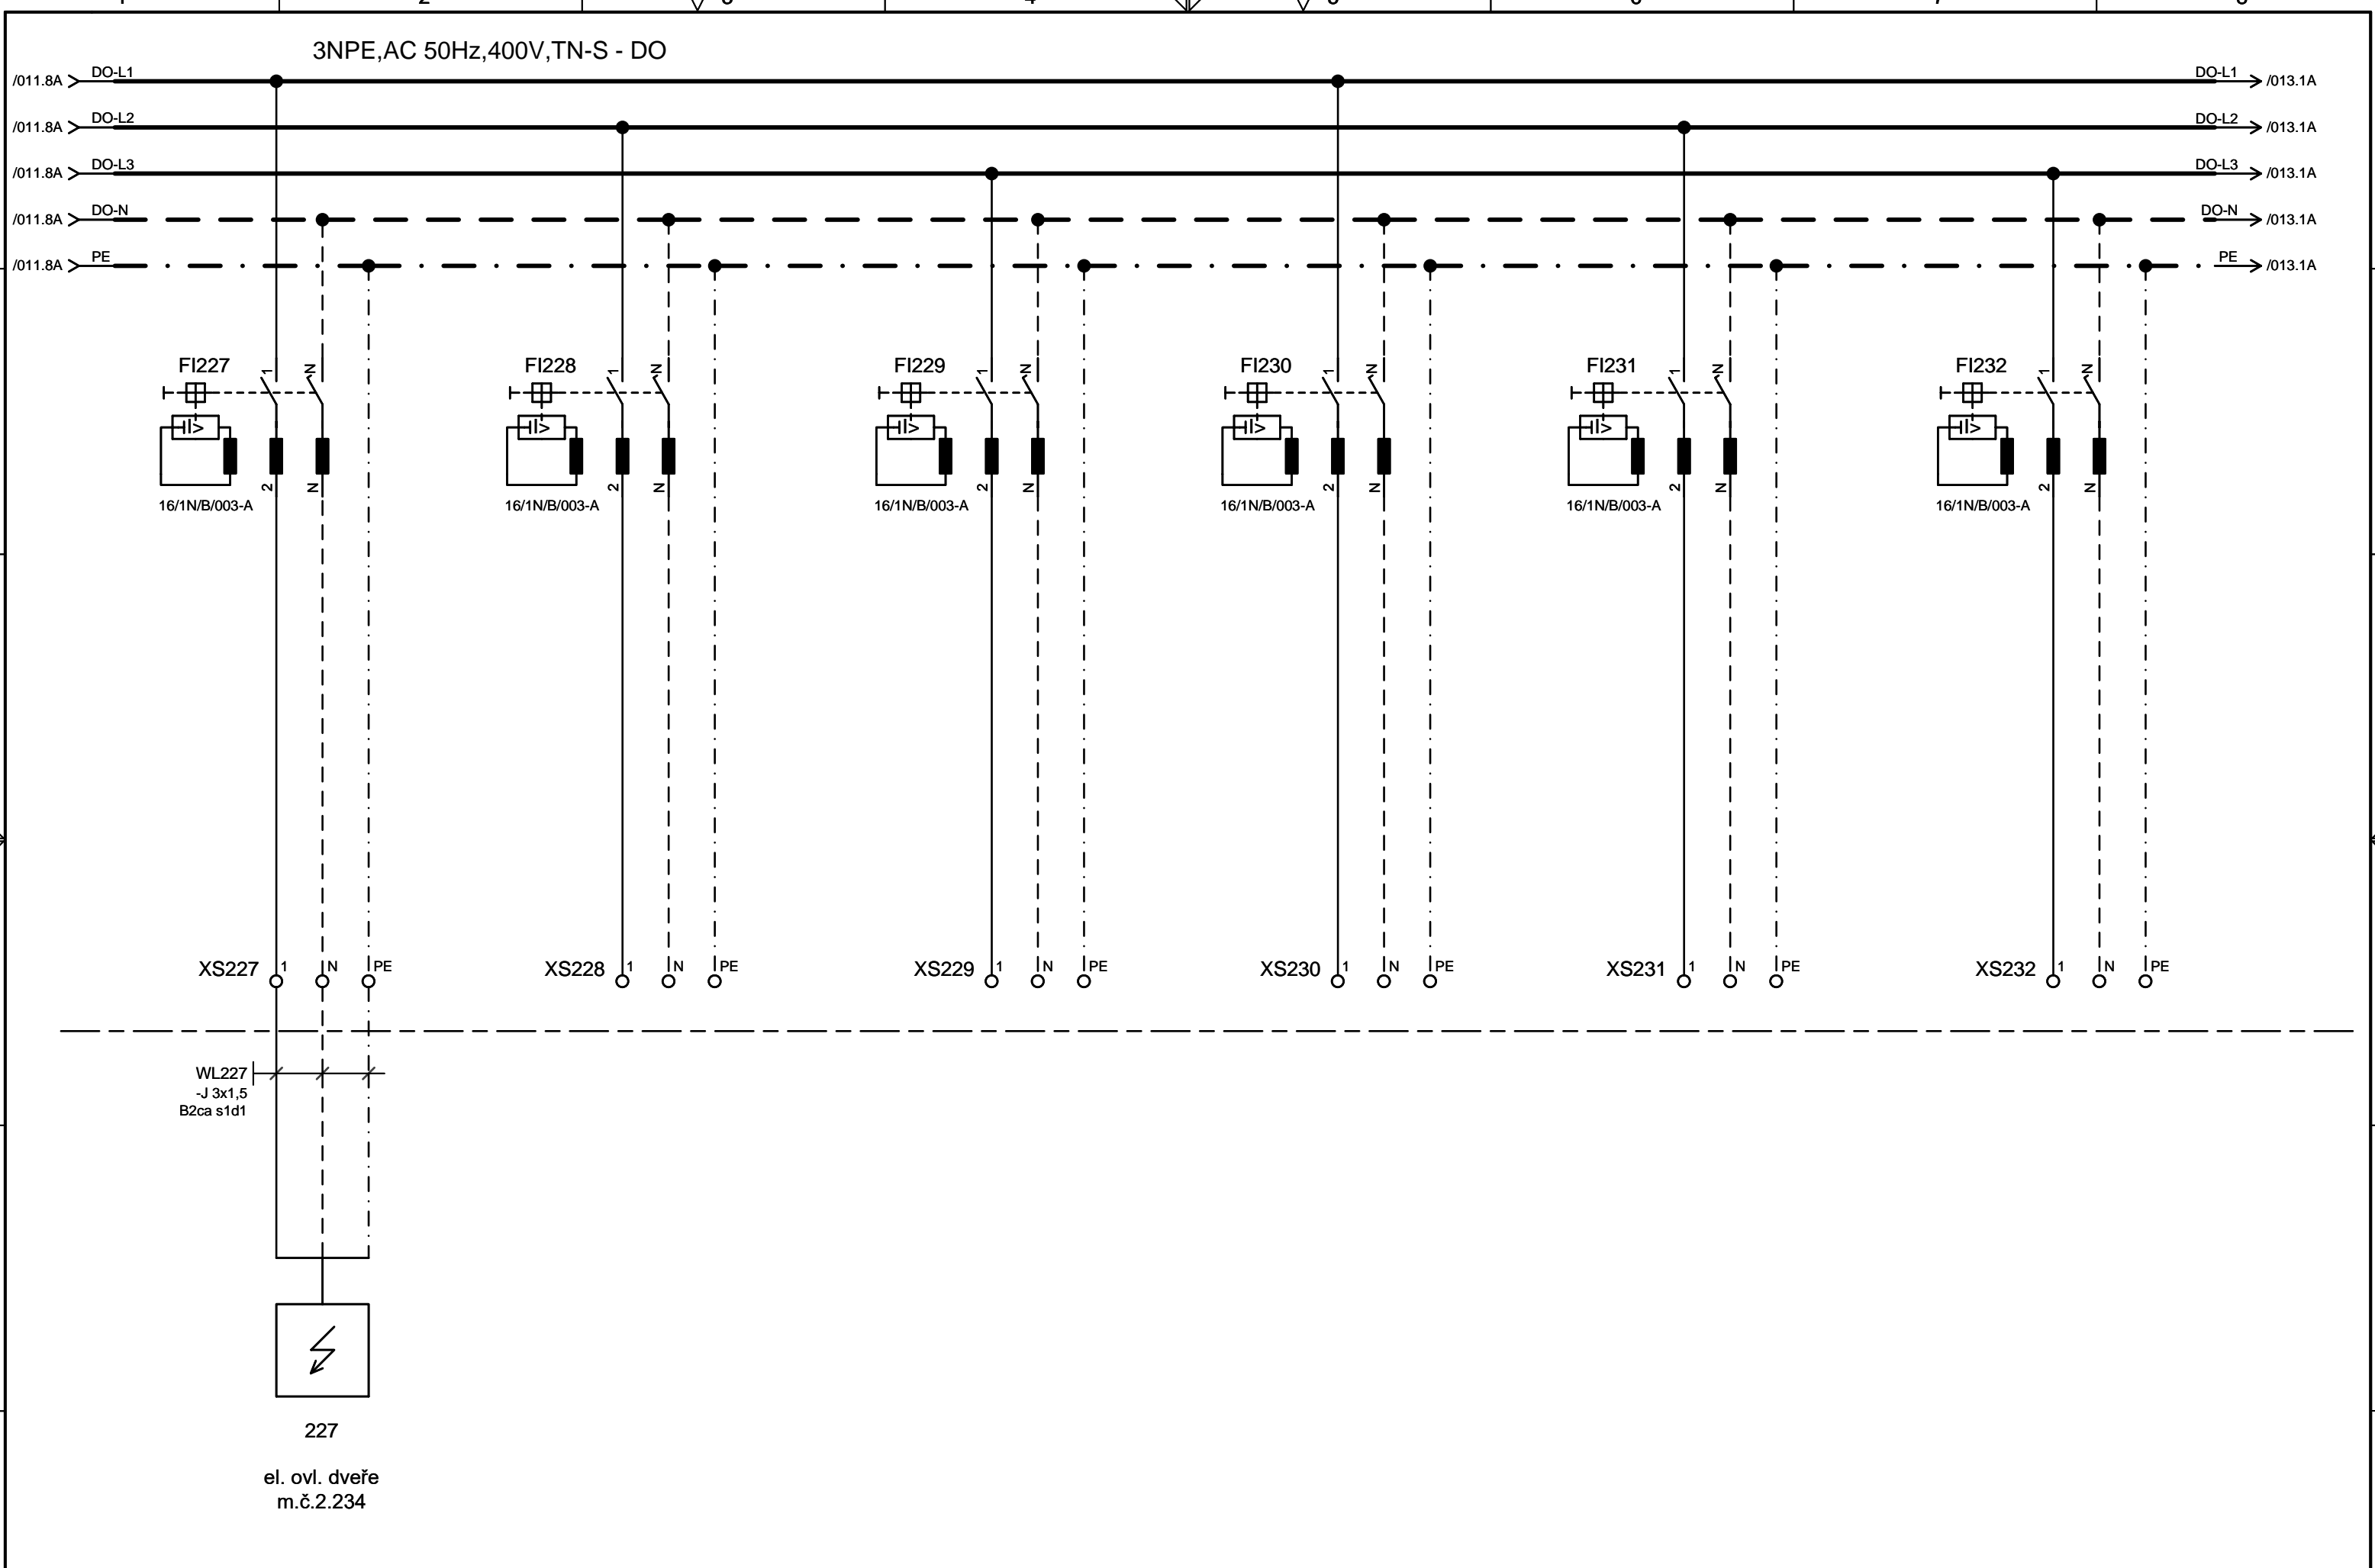


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín				
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Název výkresu	Rozvaděč RS22	List	012
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS				22 cel.

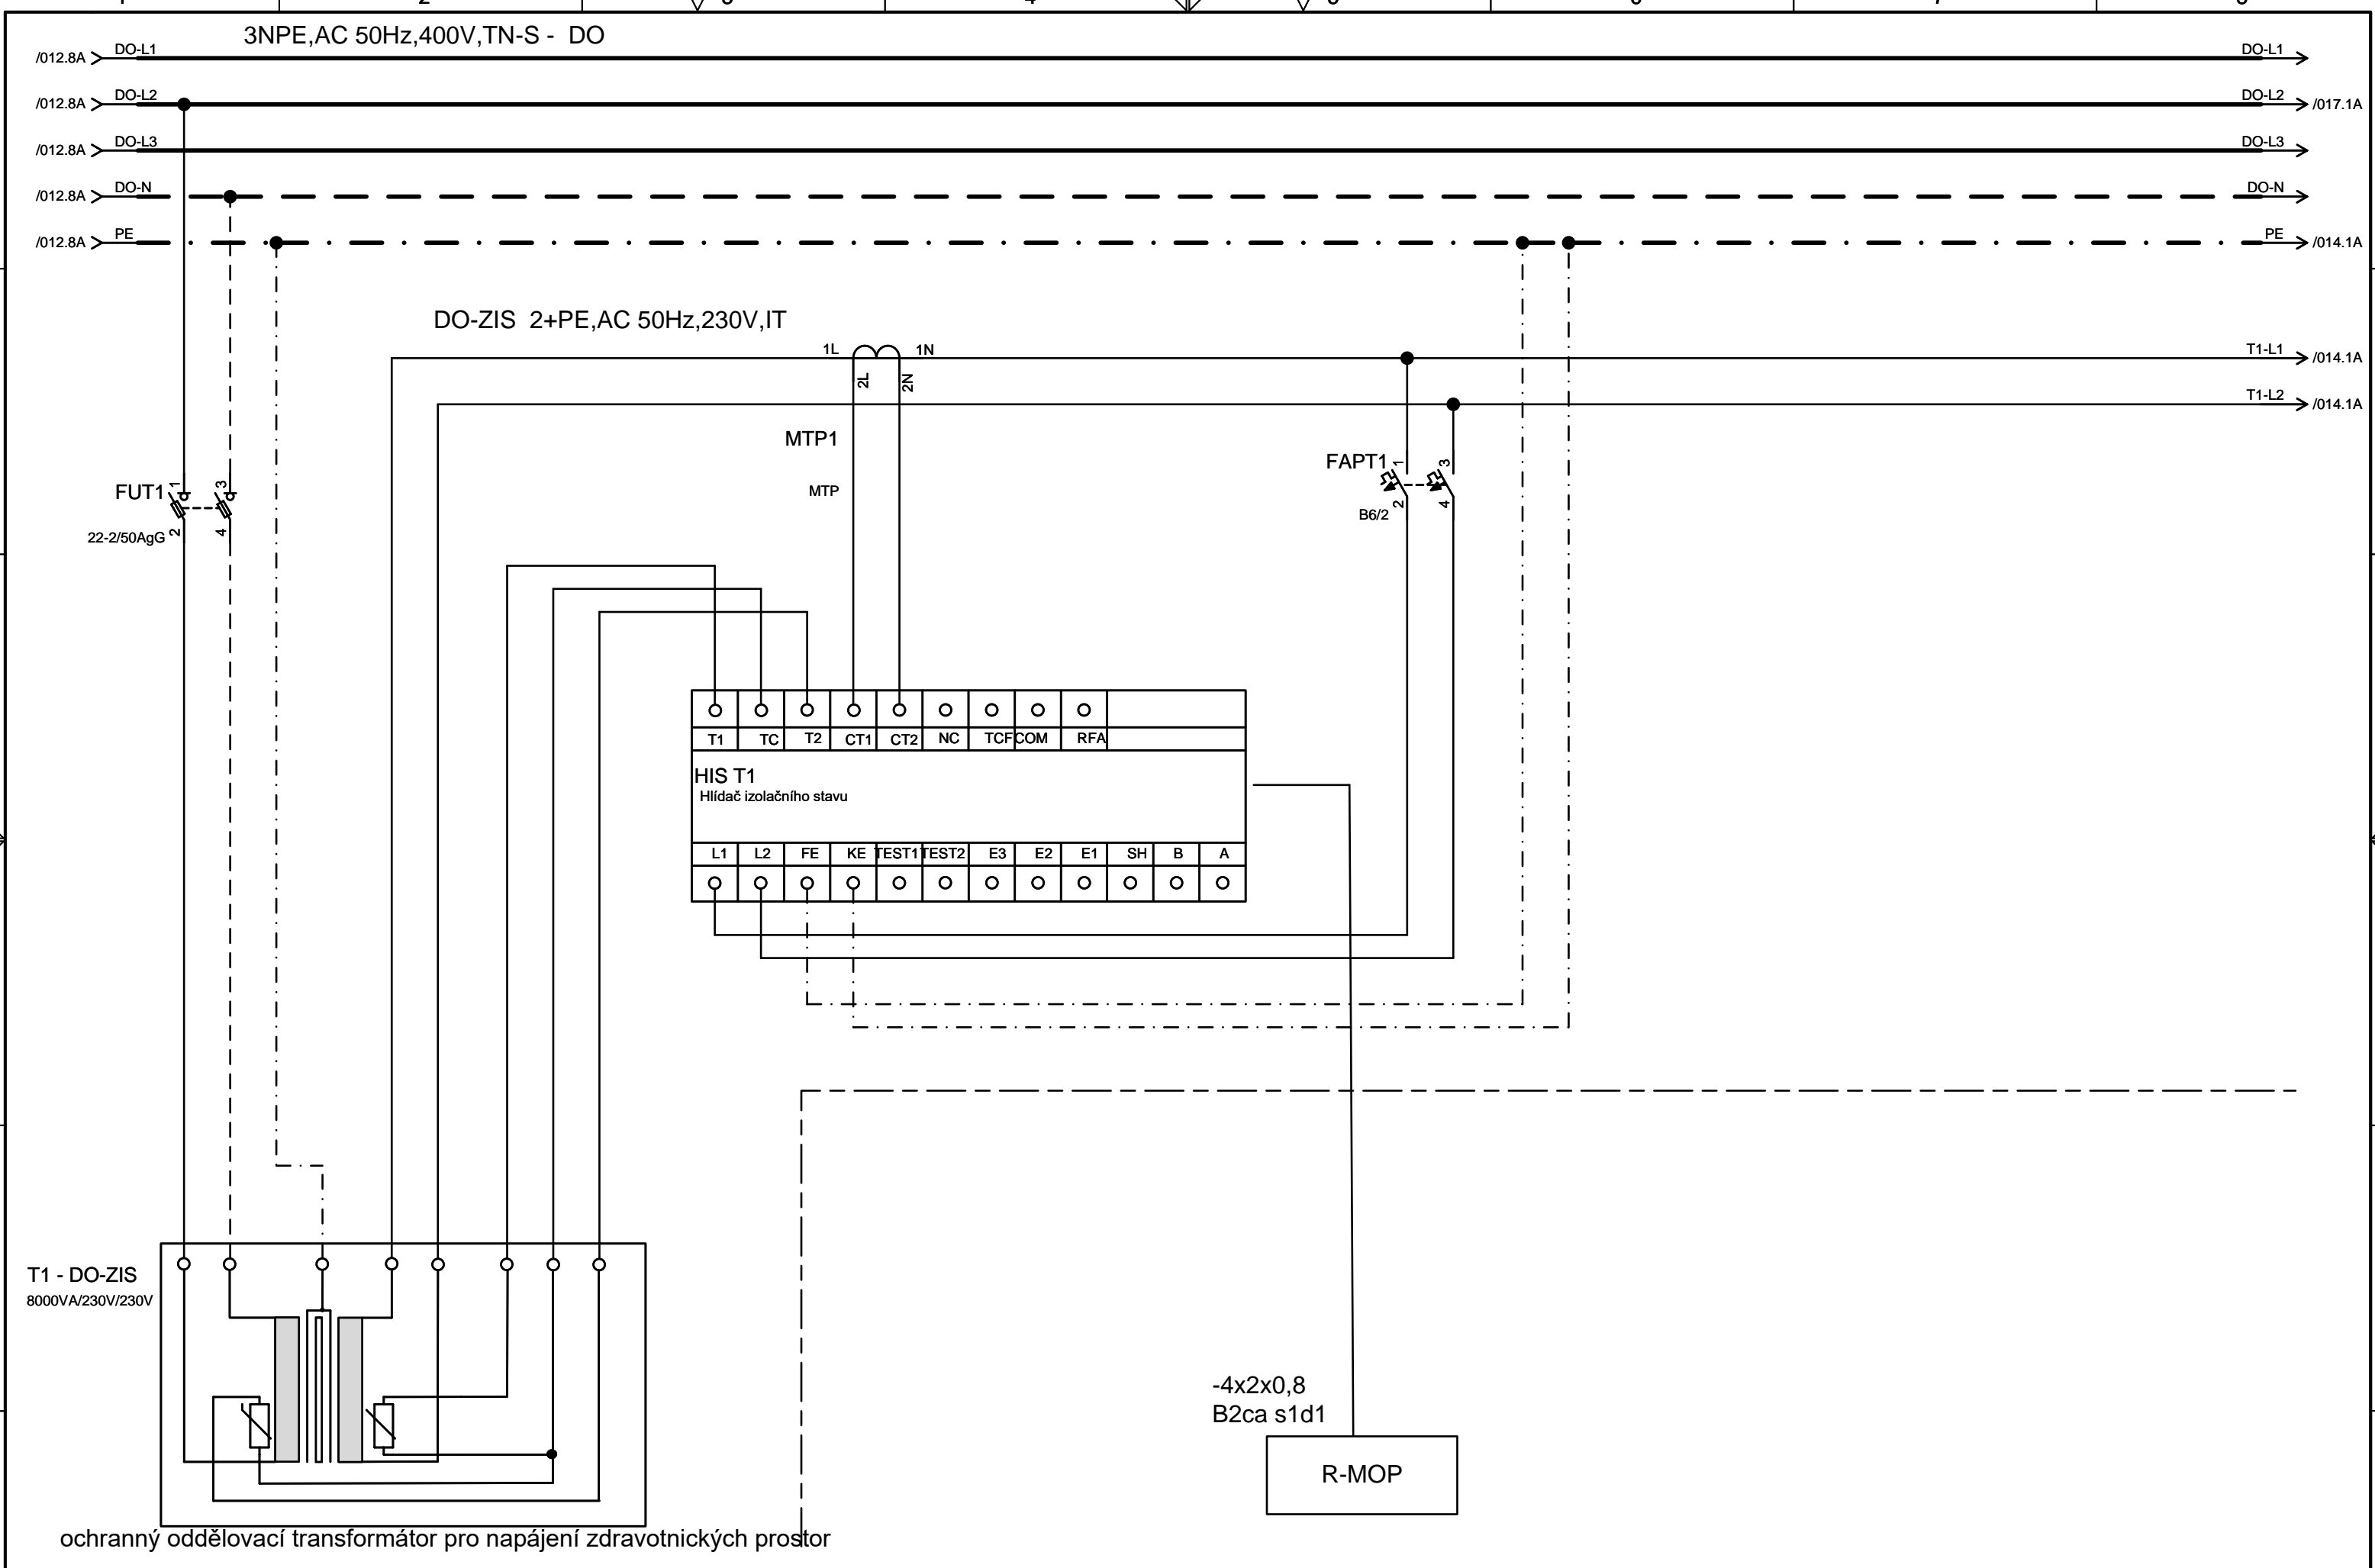


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Rozvaděč RS22	List 013
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

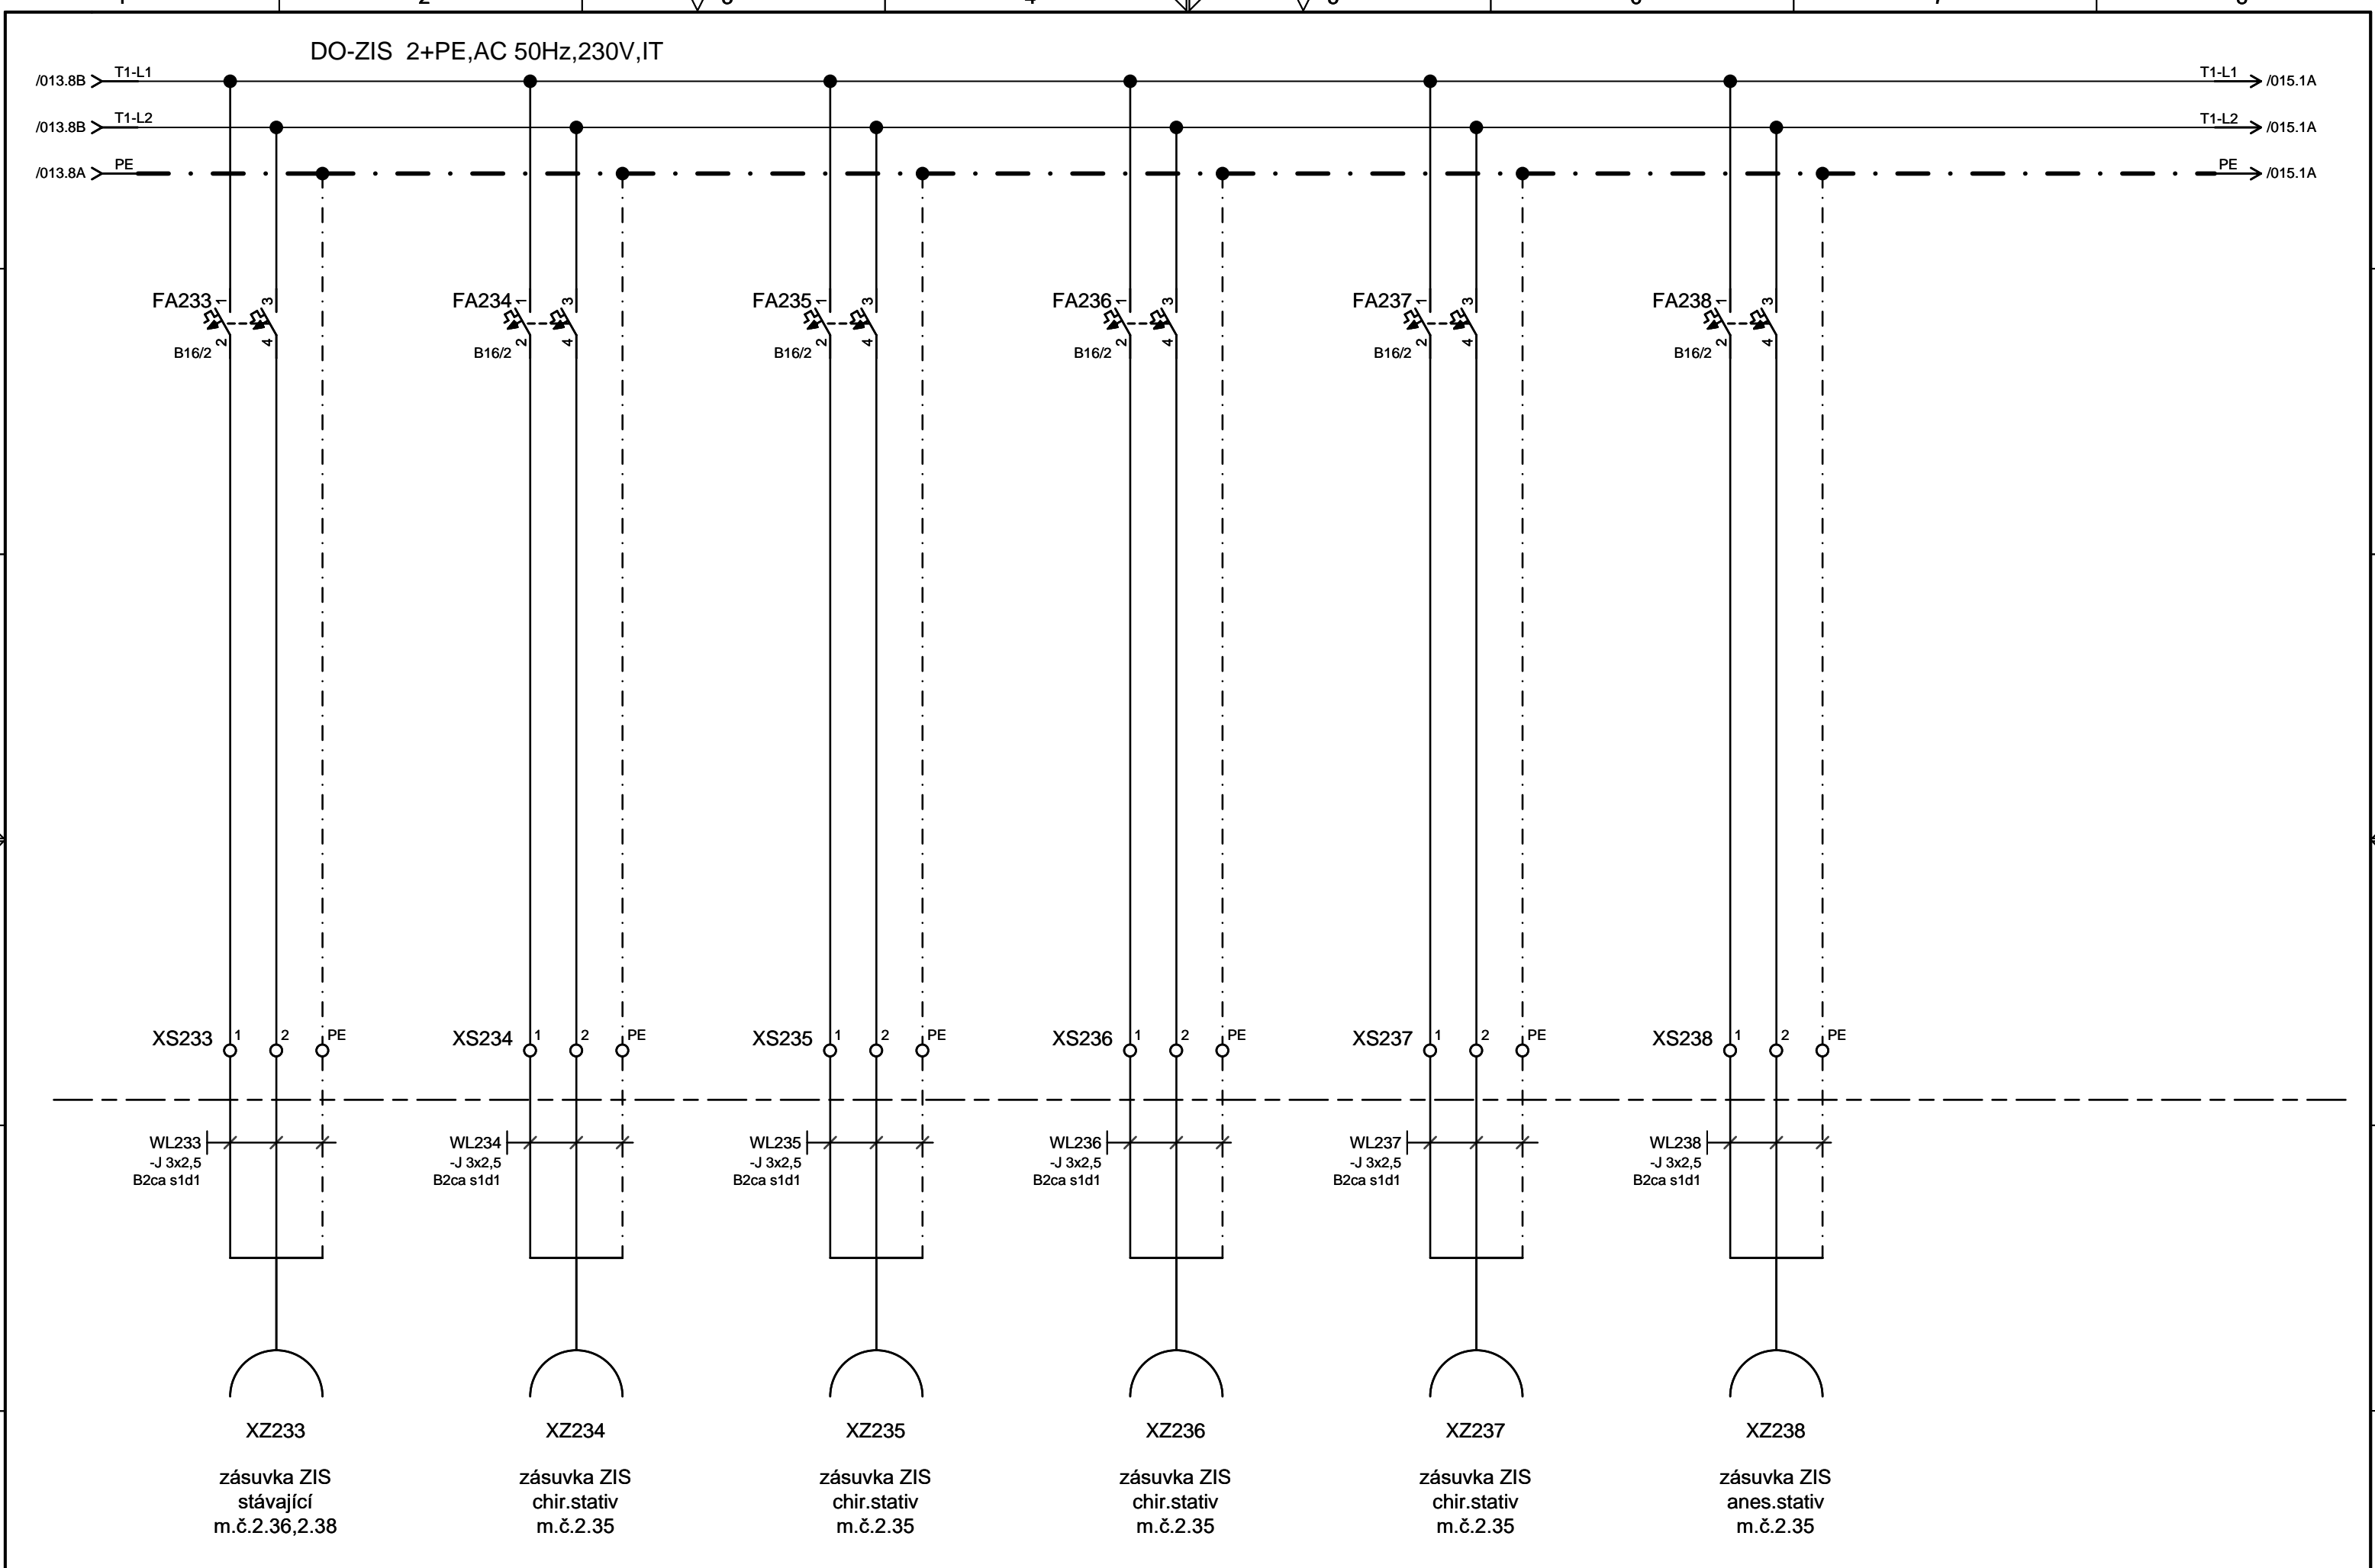


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu Rozvaděč RS22	List 014 22 cel.
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

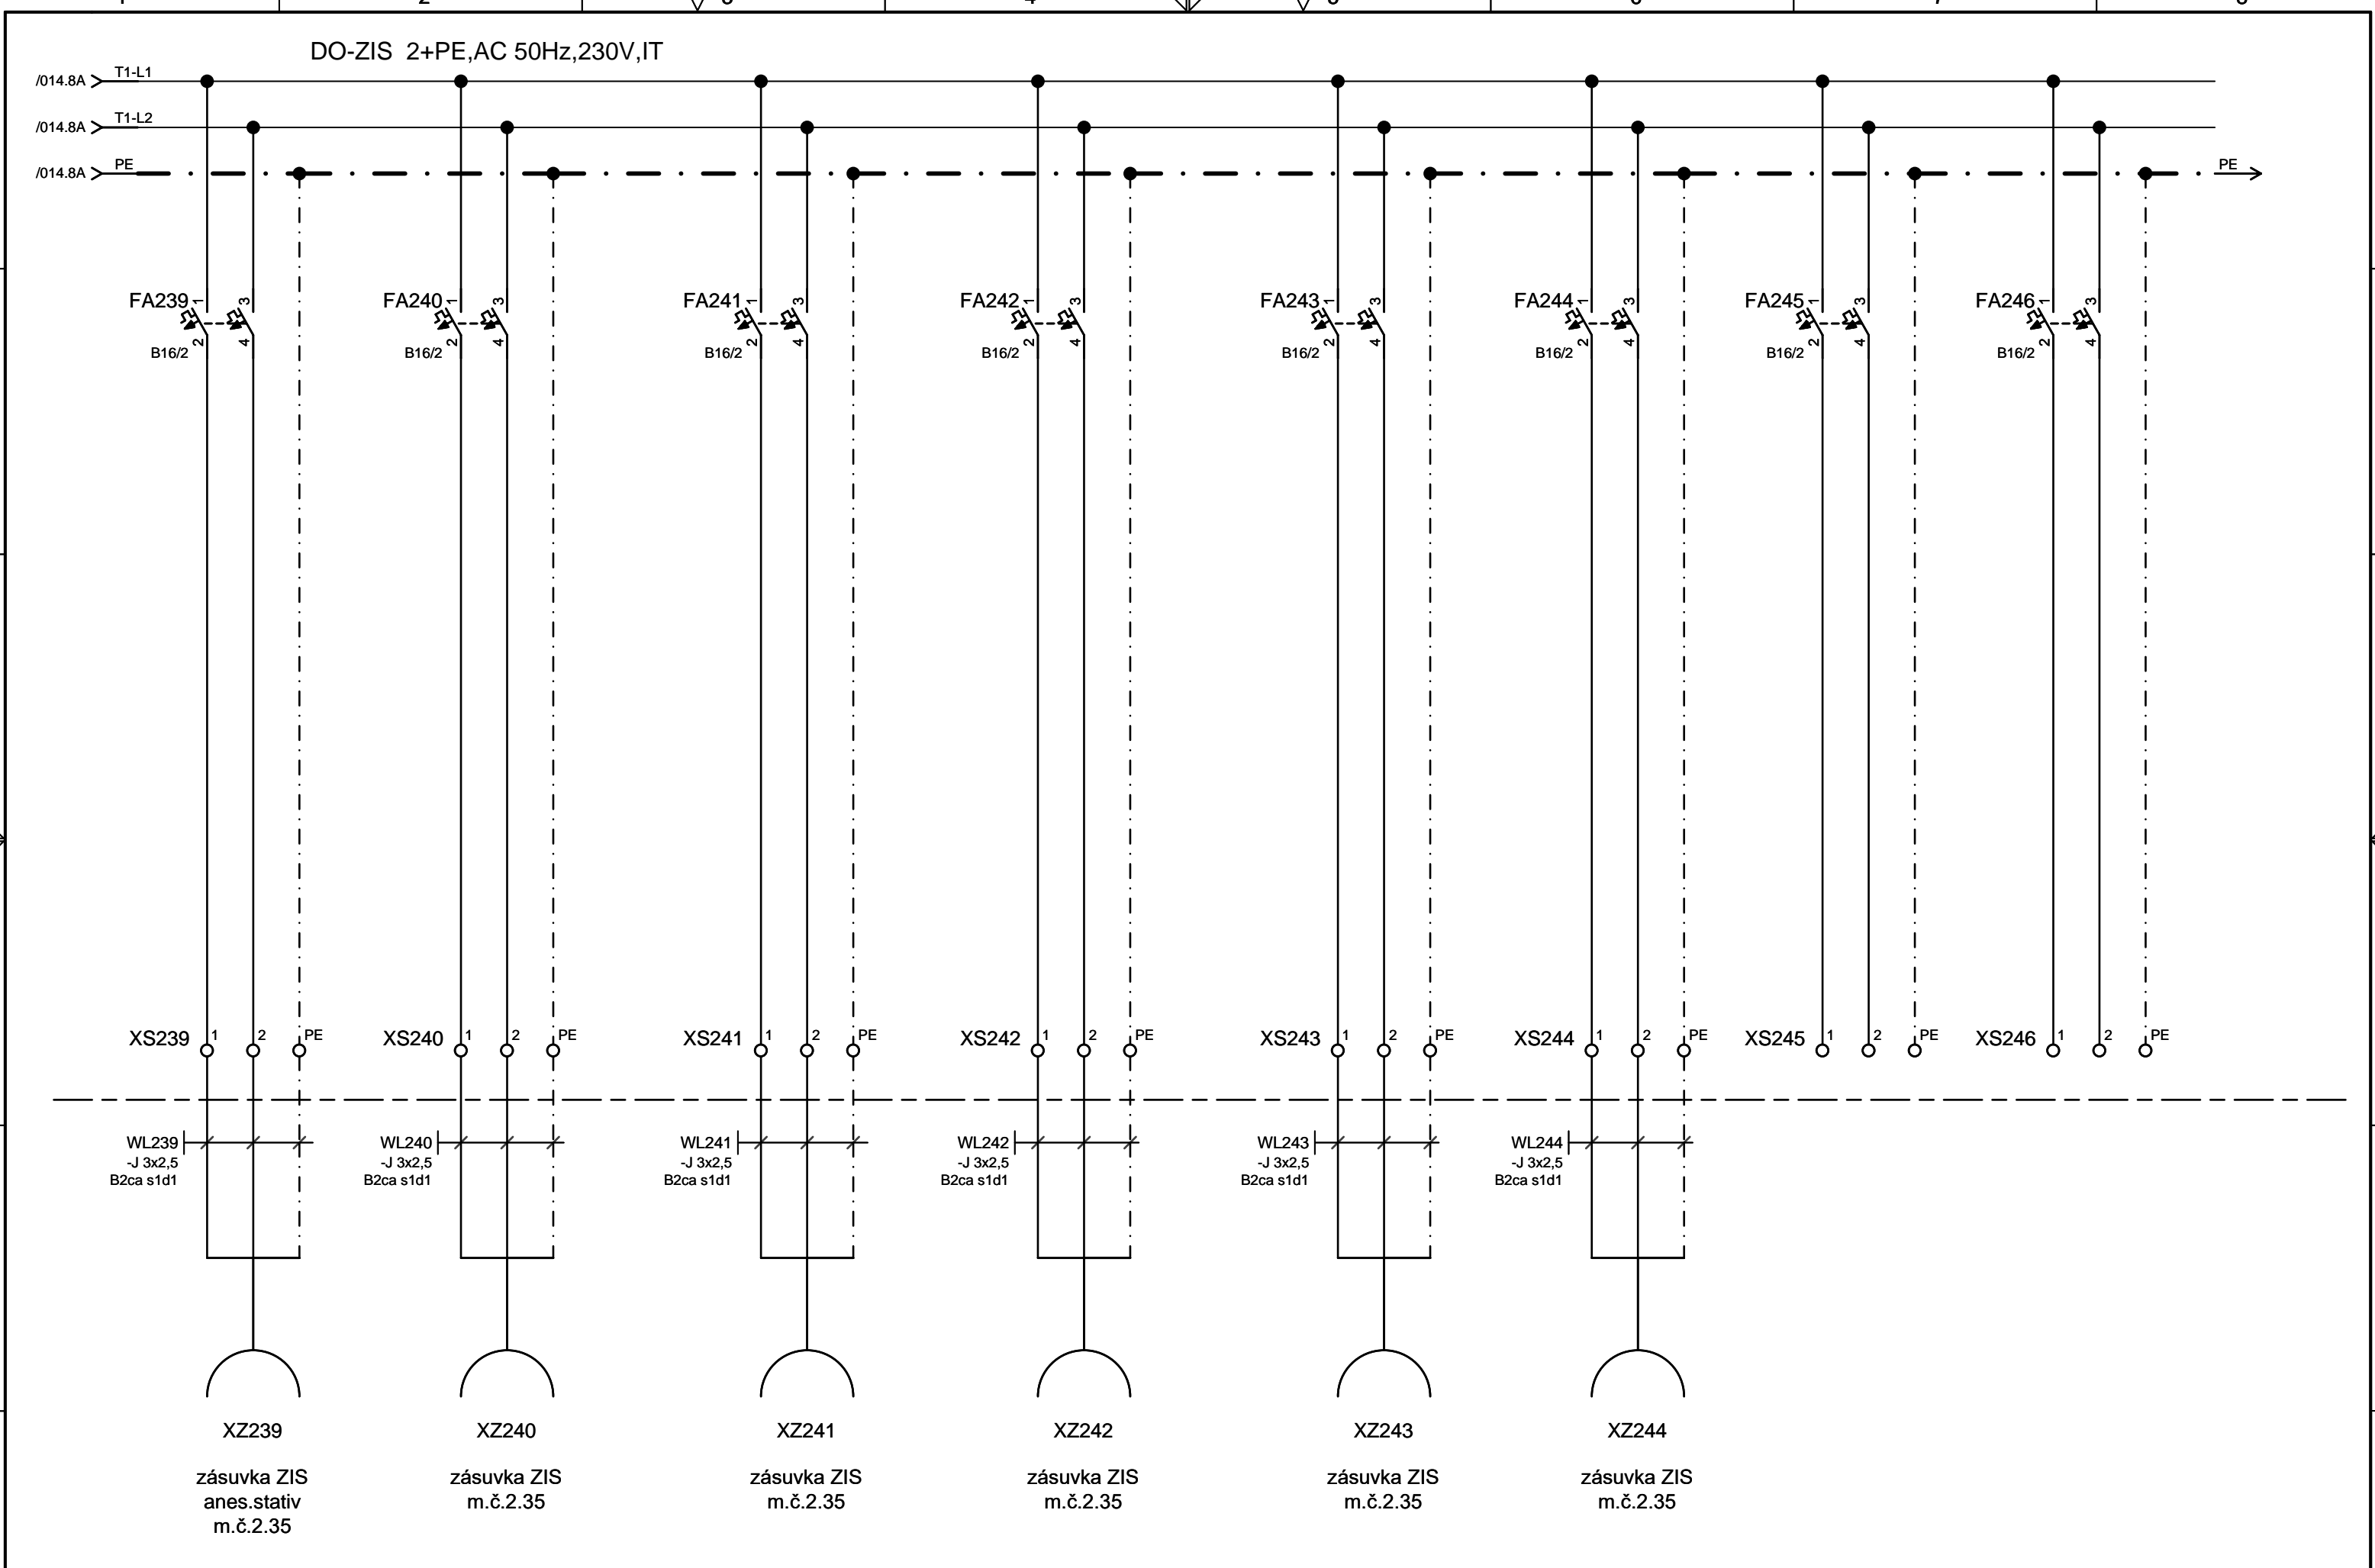


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu Rozvaděč RS22	List 015 22 cel.
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

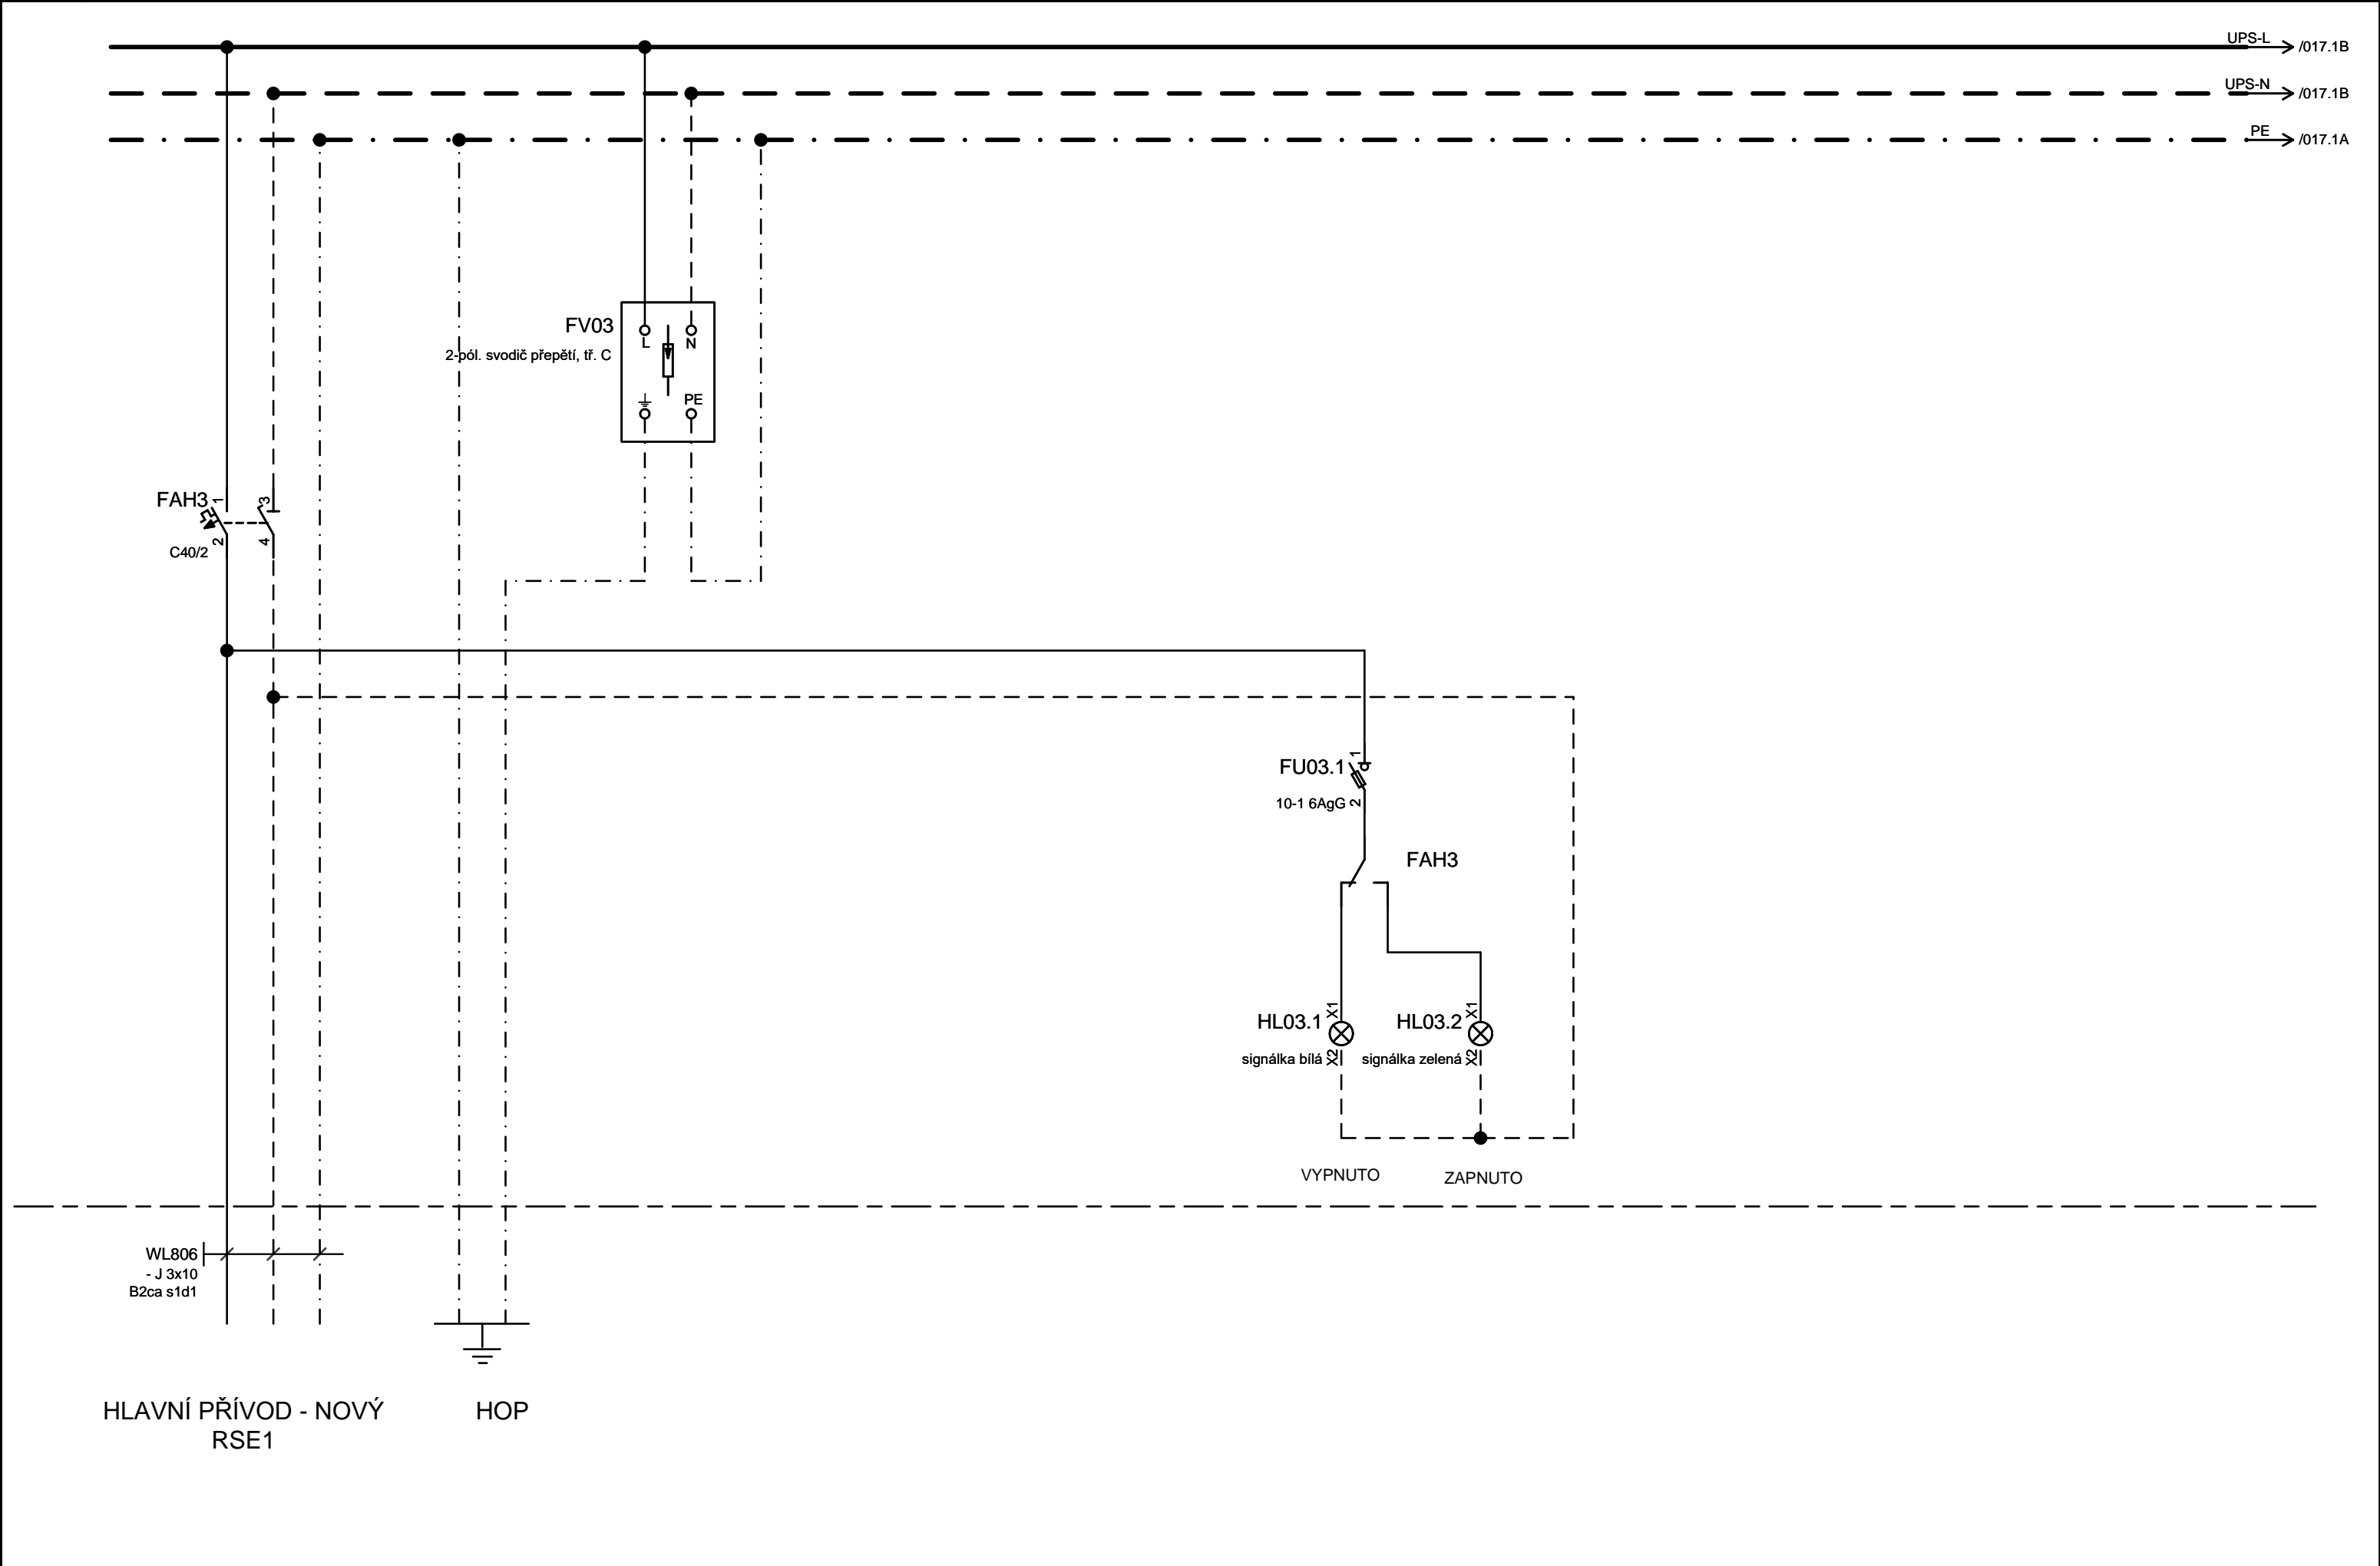


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu Rozvaděč RS22		List 016 22 cel.	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0				
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS				

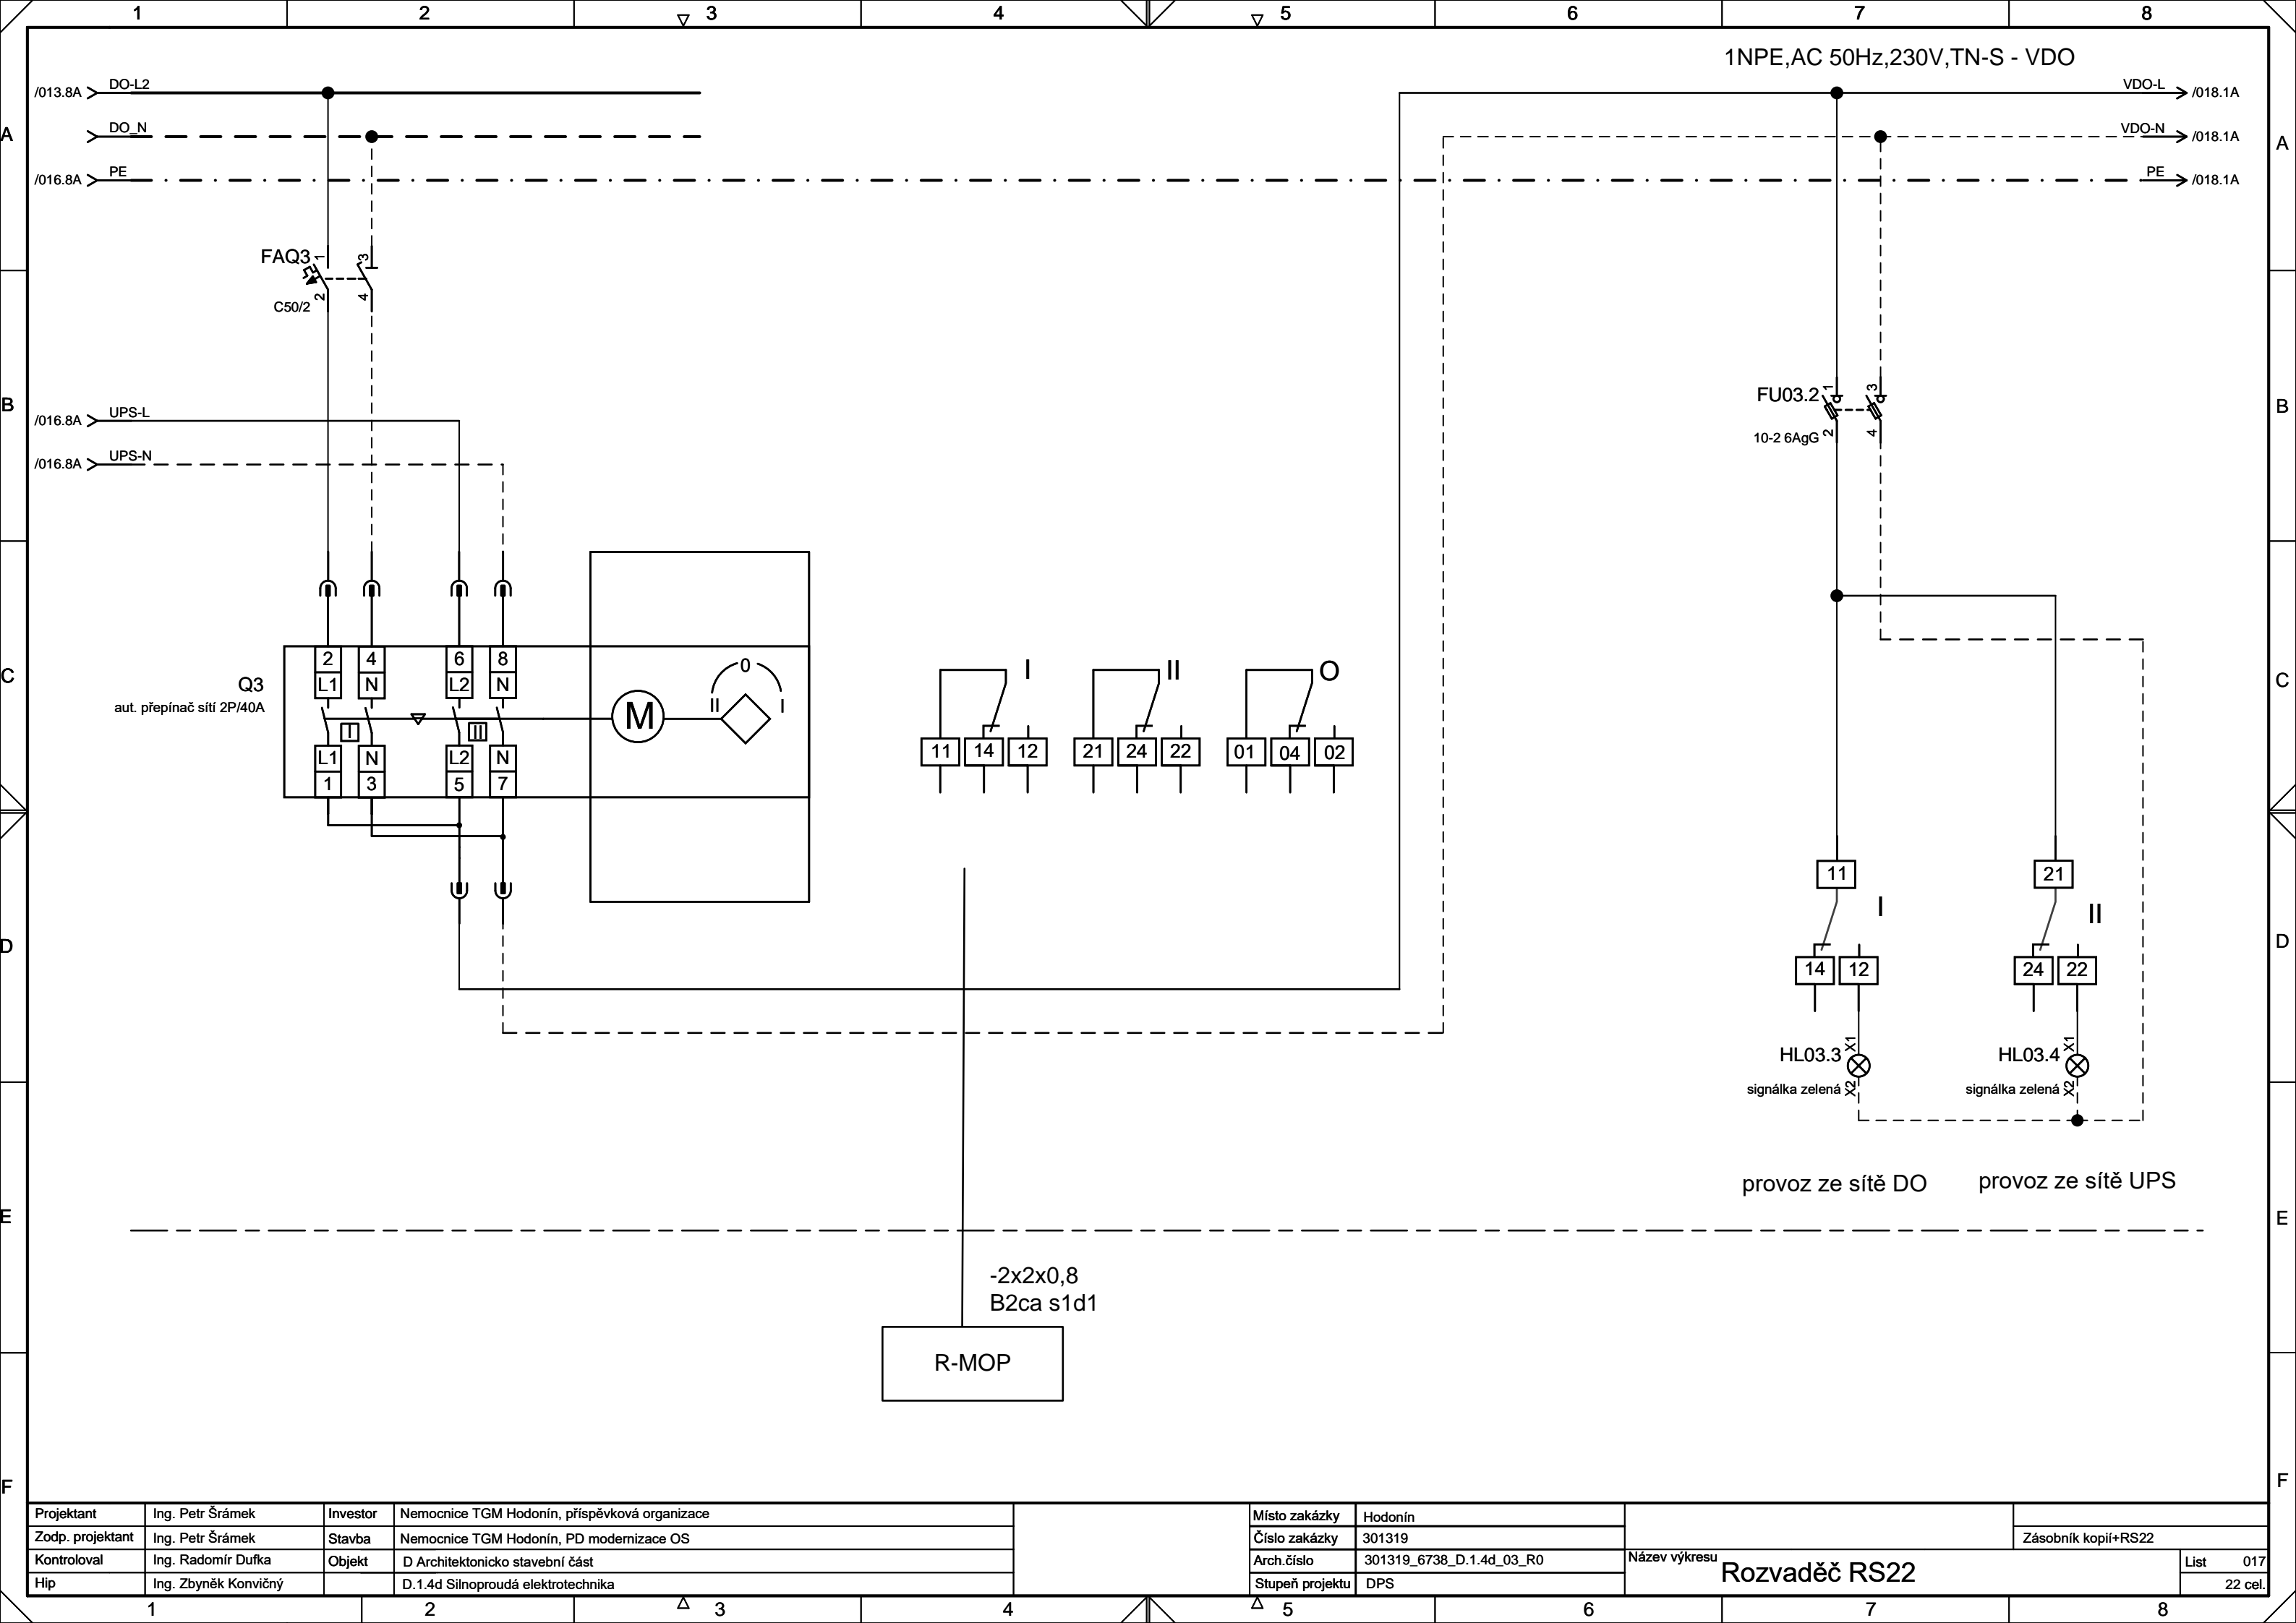

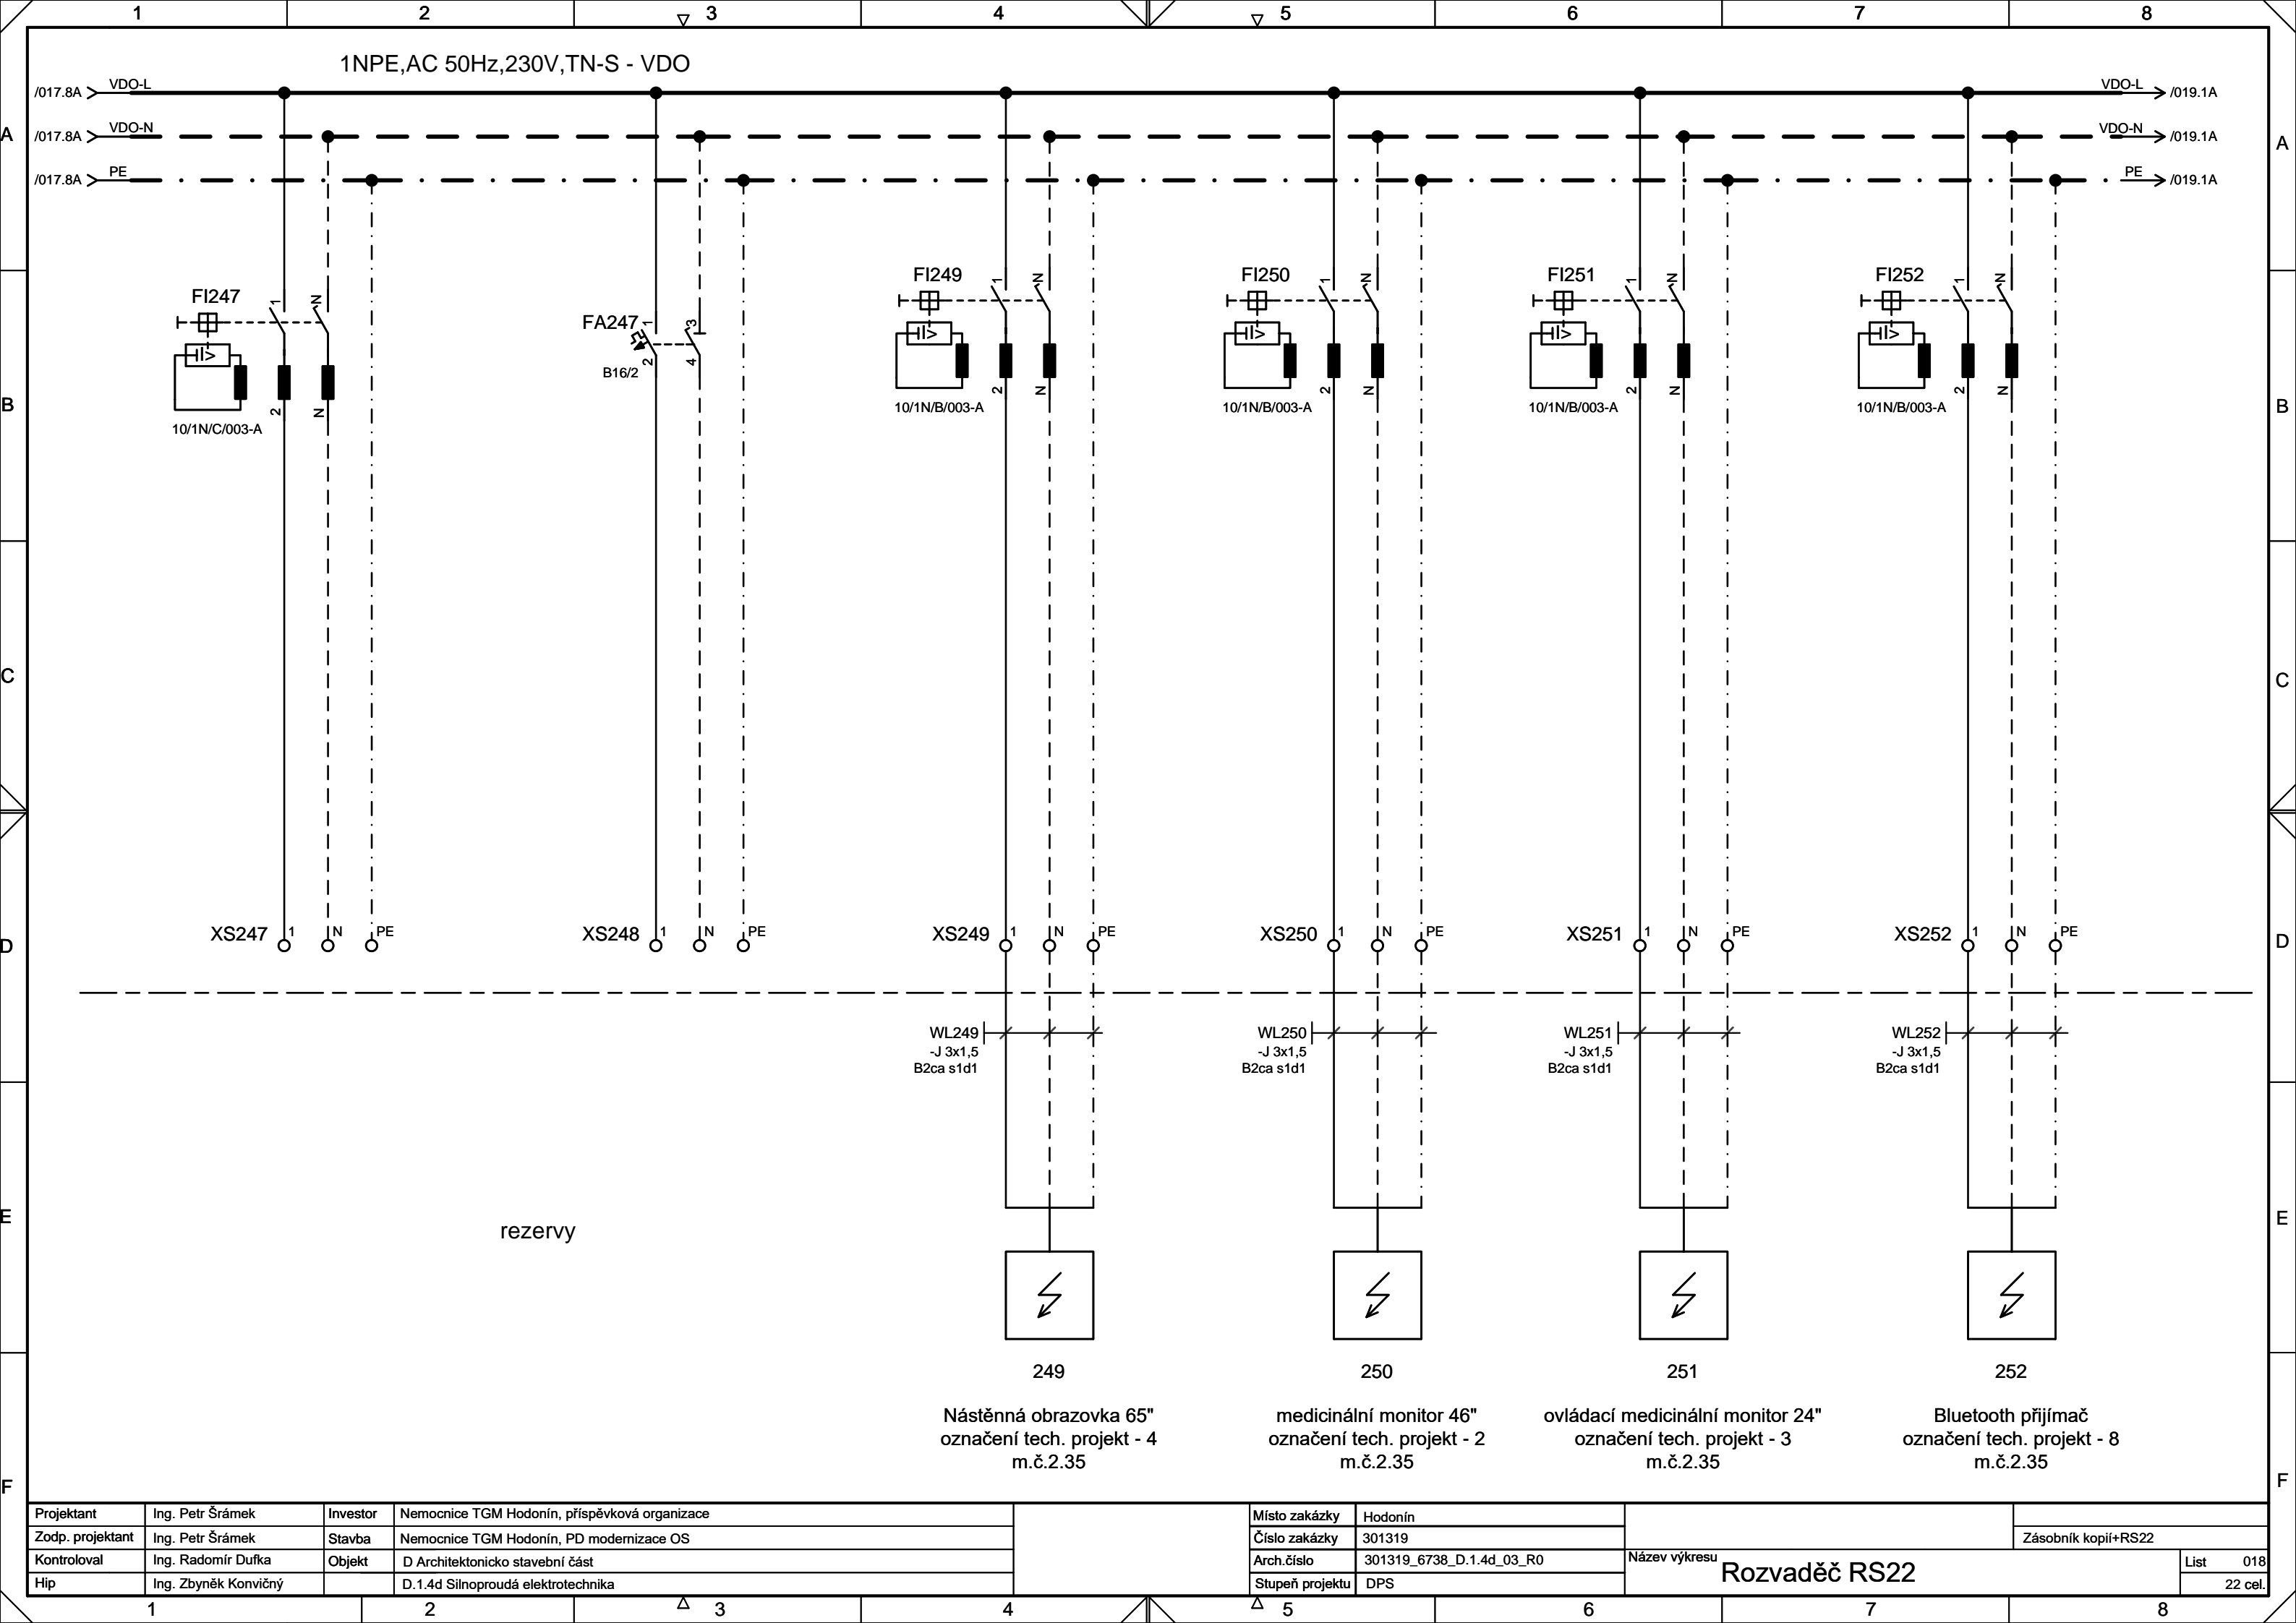


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika


Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu Rozvaděč RS22		
Číslo zakázky	301319		Zásobník kopií+RS22	
Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0		List	018
Stupeň projektu	DPS		22 cel.	

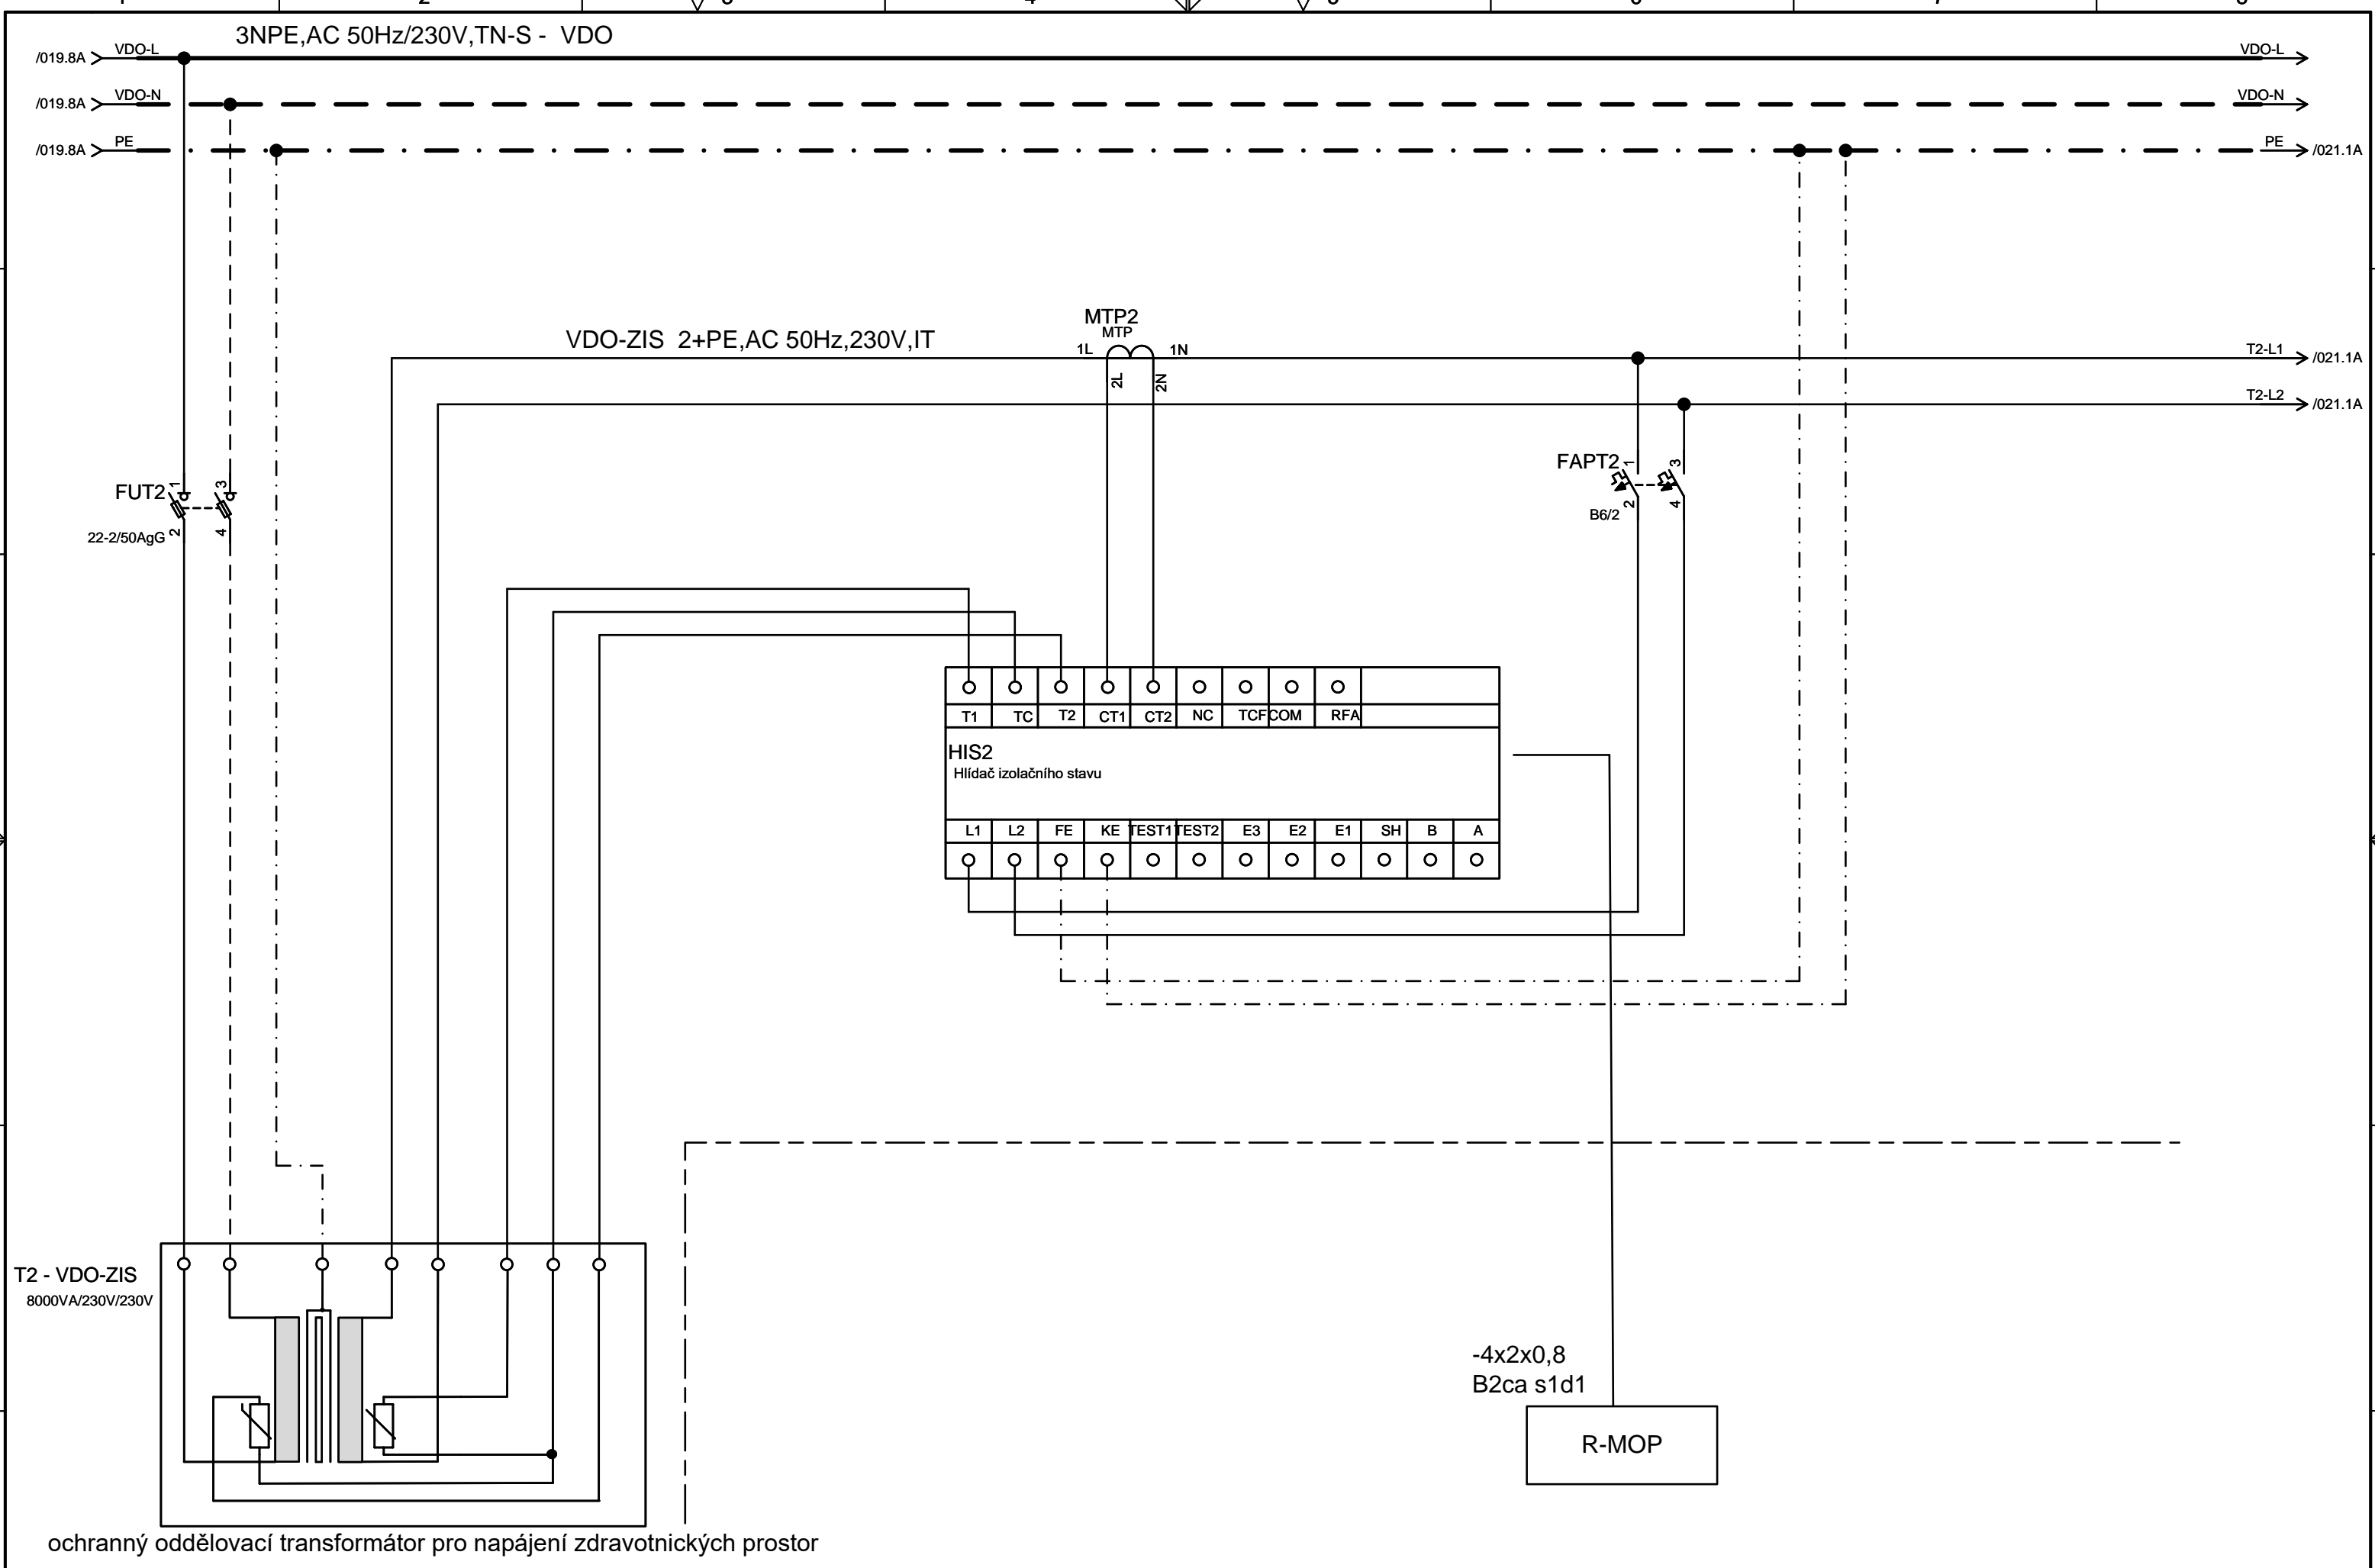

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Zásobník kopií+RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Rozvaděč RS22	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

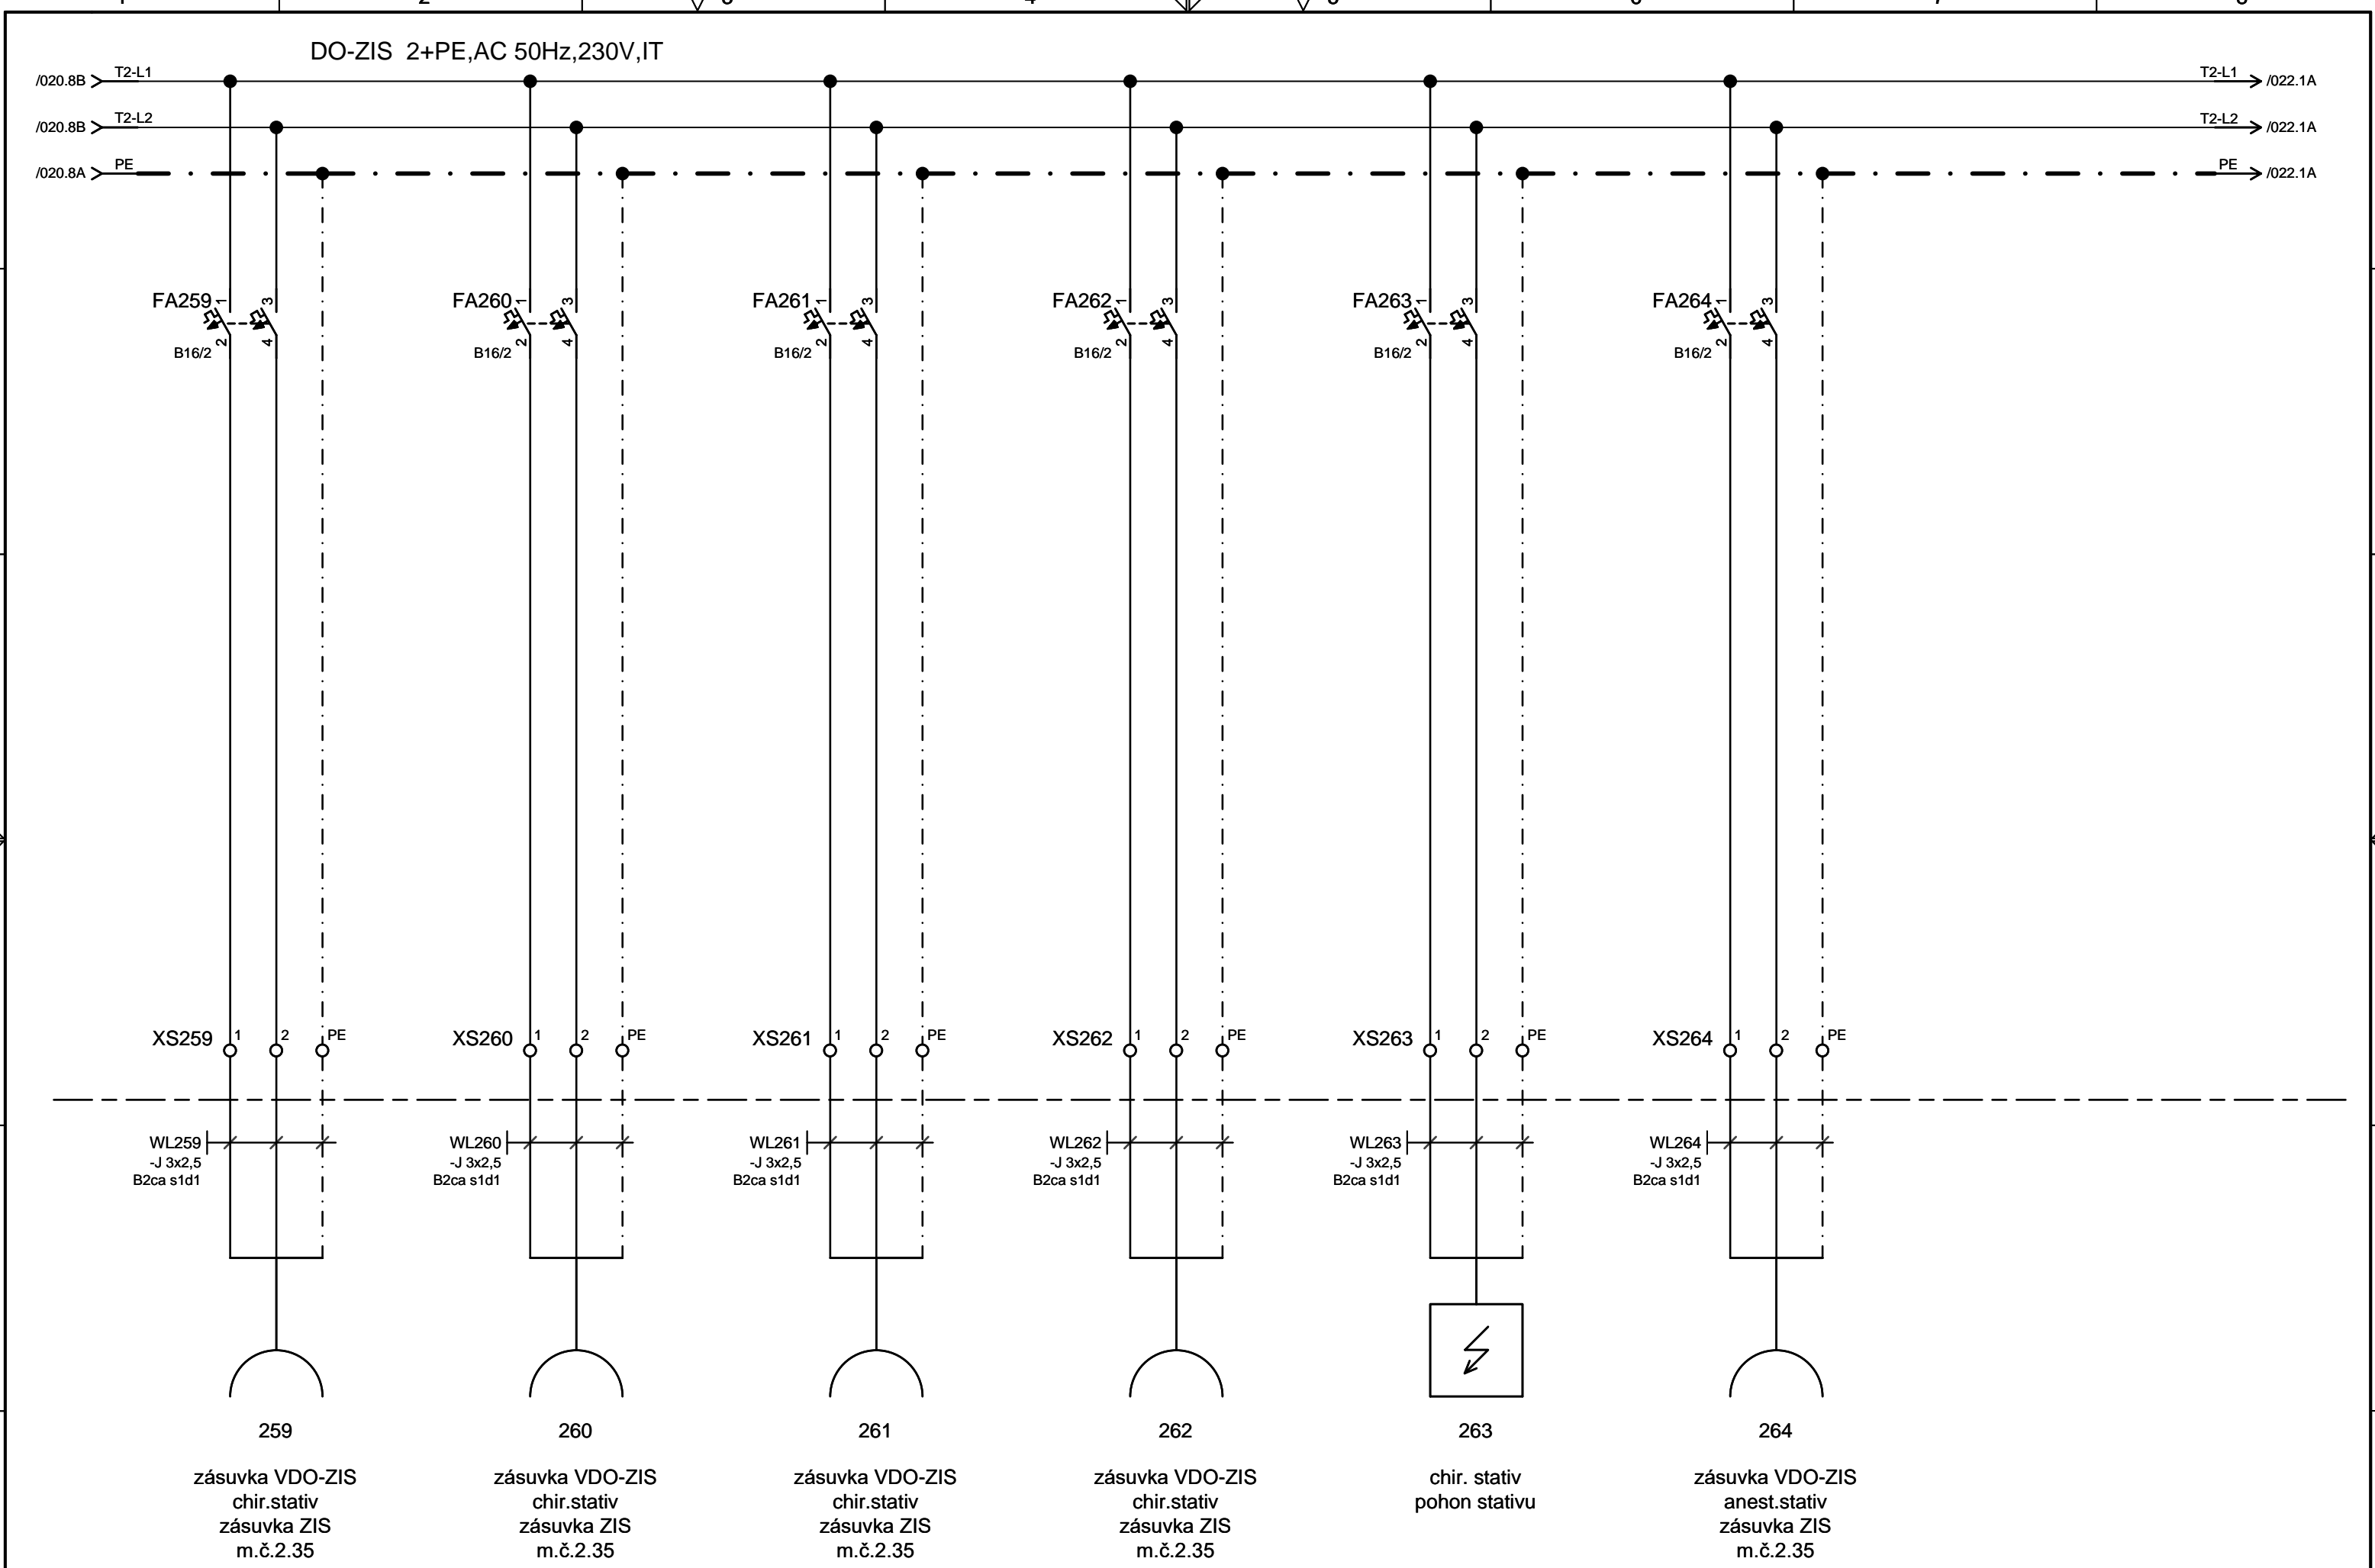

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Zásobník kopií+RS22	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Rozvaděč RS22	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
1		2	3	4	5	6	7
							8

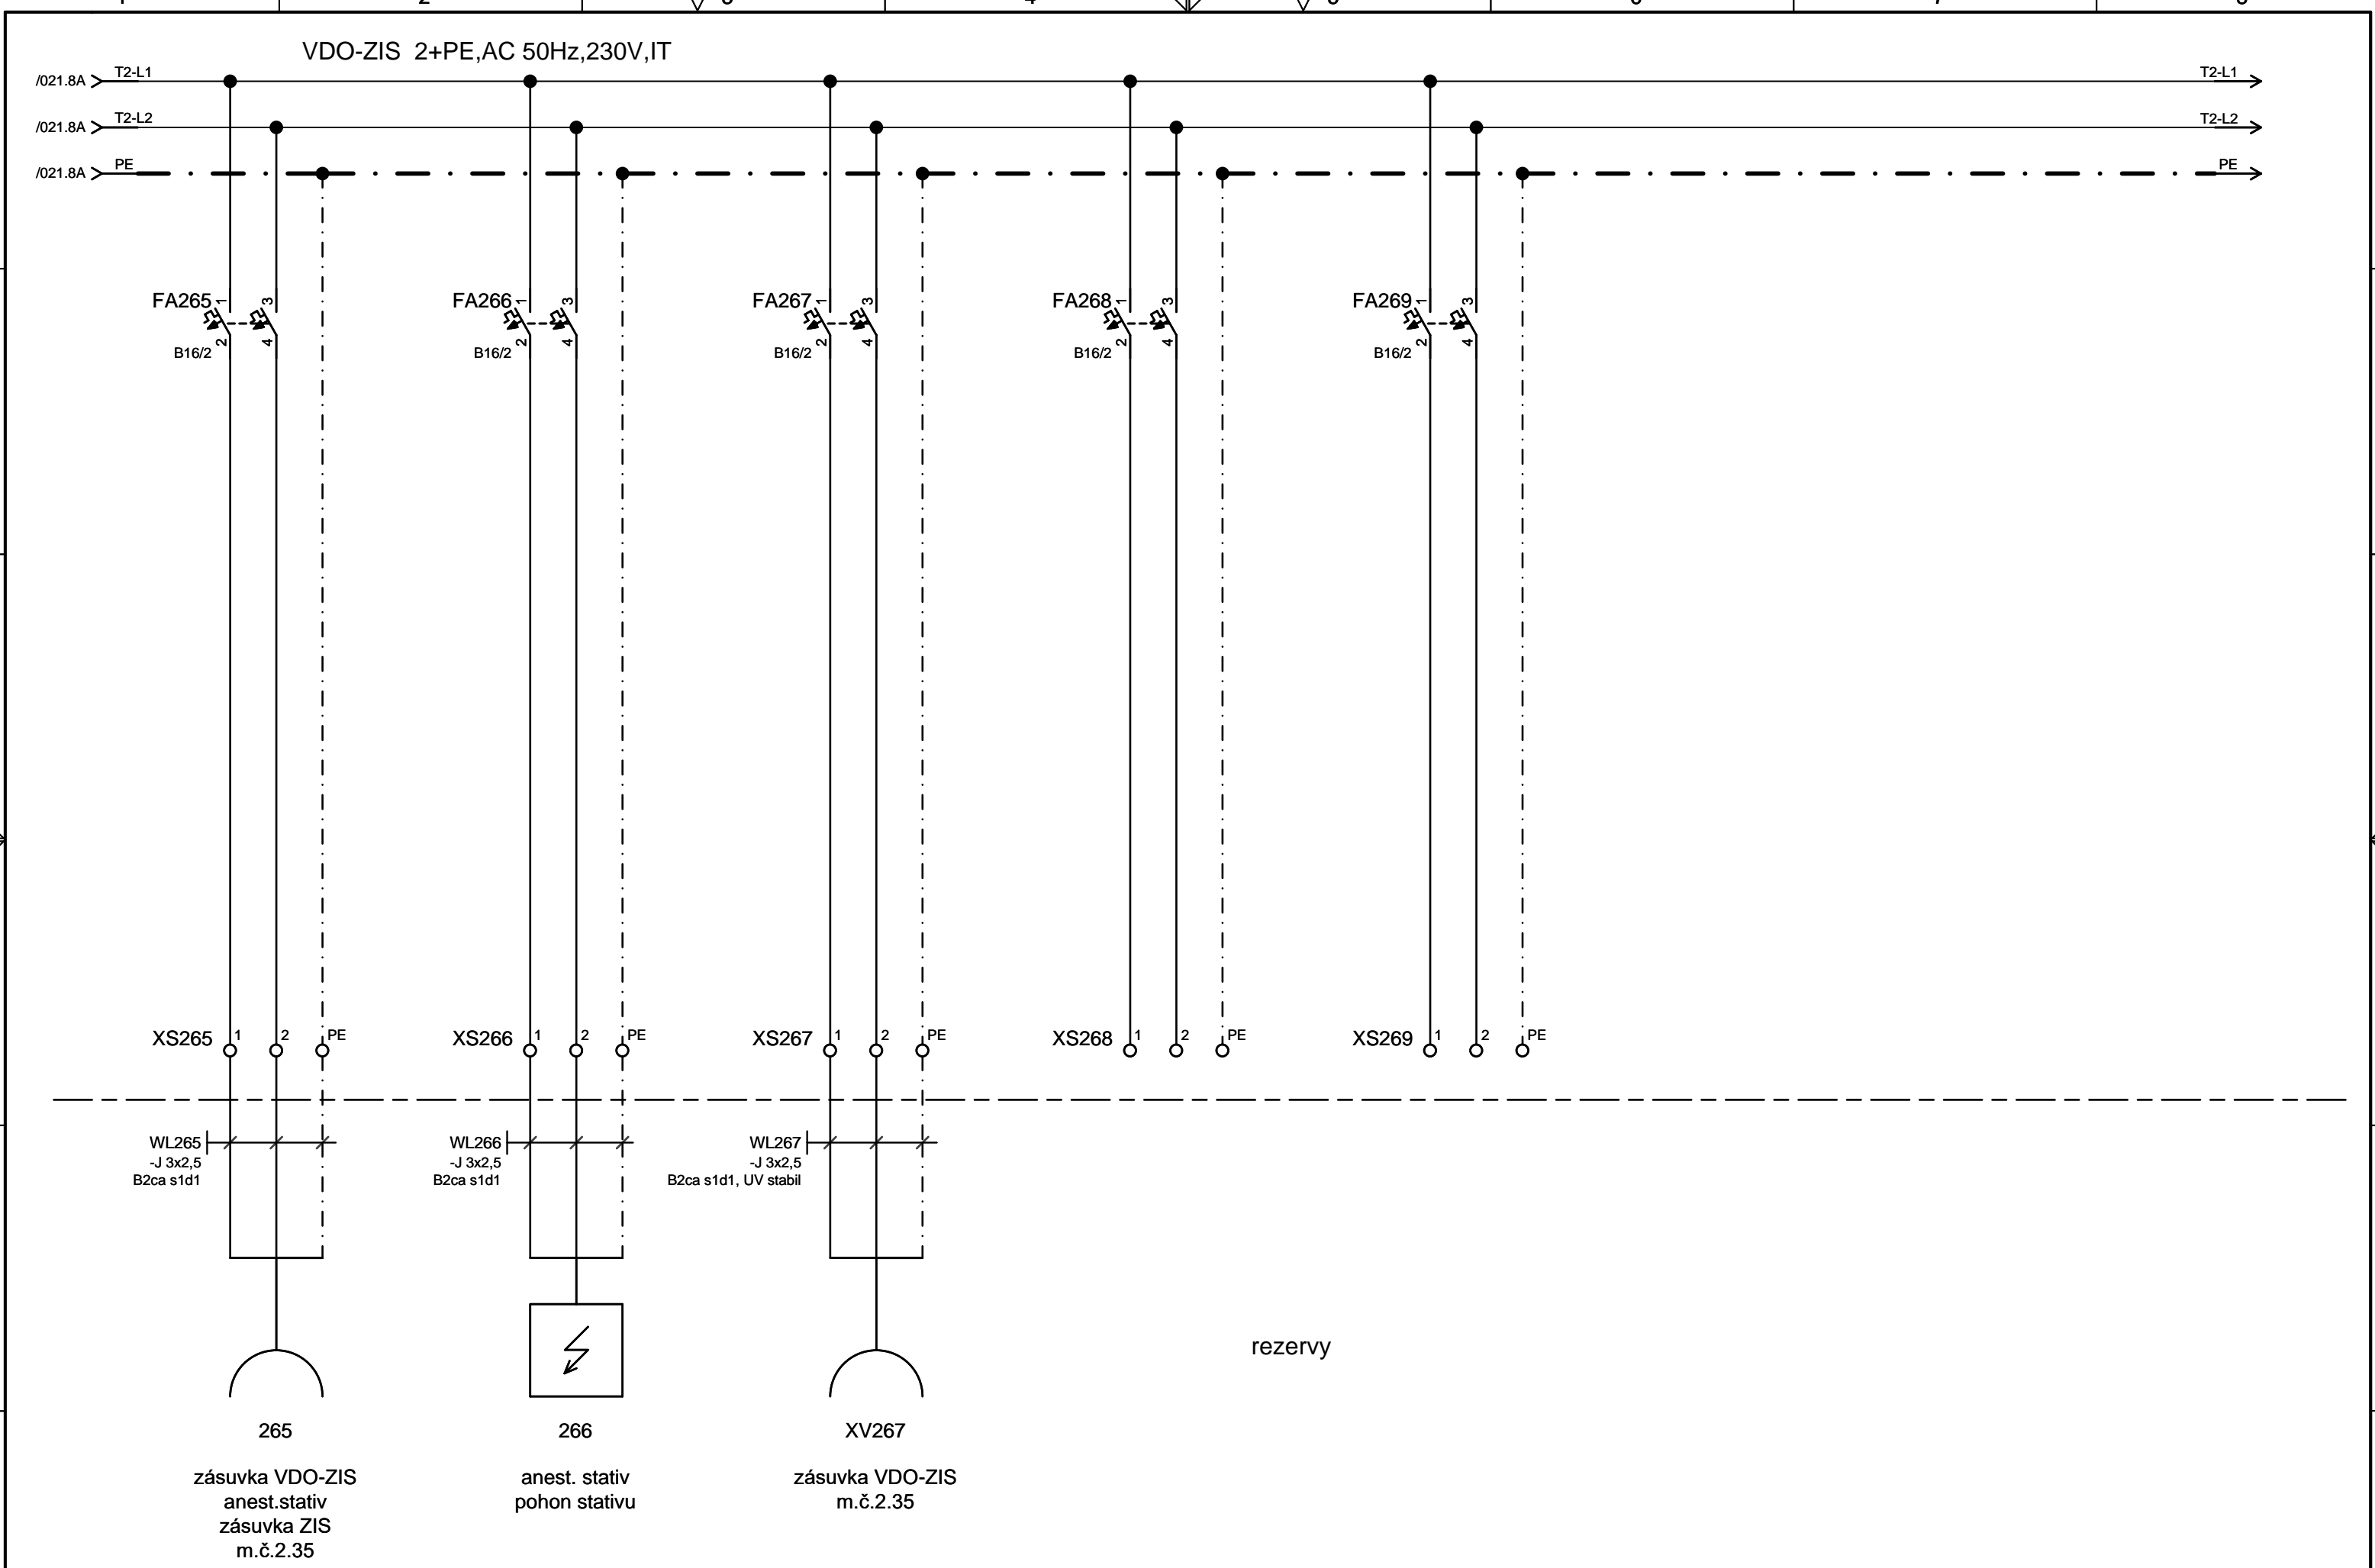

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319			Zásobník kopií+RS22
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_03_R0	Název výkresu Rozvaděč RS22	List	022
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS			22 cel.