


SCHÉMA - ELEKTROINSTALACE

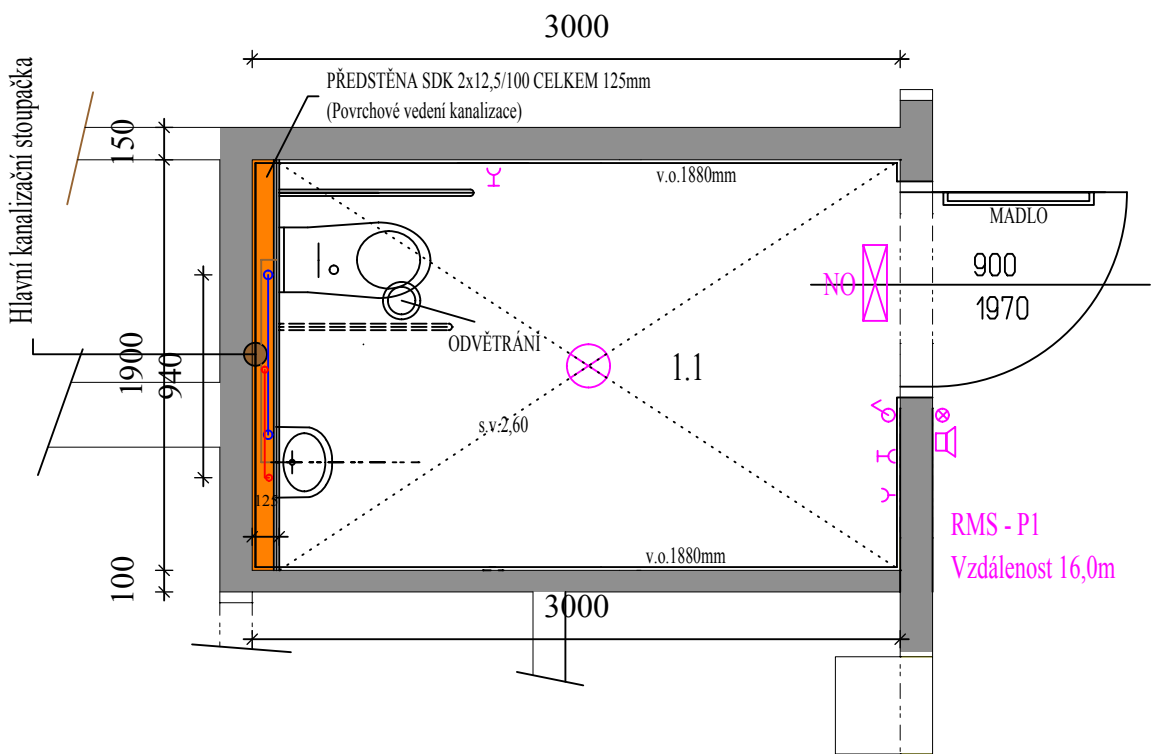

- NO Nouzové osvětlení
- Vypínač ABB Tango
- Nouzový spínač a vypínač
- Zásuvka ABB Tango
- Signalizace nouzového případu
- Vestavné LED svítidlo NW 24W min. 2400lm

Při realizaci nutno proměřit!

Za průběh realizace zodpovídá realizační firma!

Všechny rozměry jsou orientační.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	V EVIDENCI ČKAIT	VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav Dvořák PROJEKČNÍ & STAVEBNÍ KANCELÁŘ  PROJEKTY STAVEB, STATIKA, CAD		
ING. JAROSLAV DVOŘÁK	VEDEN POD ČÍSLEM	ING. JAROSLAV DVOŘÁK			
	1000909				
INVESTOR:		STAVEBNÍ ÚŘAD: ZNOJMO		Adresa: Dolní Česká 358/25, 66902 ZNOJMO IČO: 12208876, tel. 731 224 636 E-mail: jara.dvorak@gmail.com LinkedIn: cz.linkedin.com/in/jaradvorak Web: www.runproject.cz	
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo					
KRAJ: ____					
		STÁT: ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)			
STAVBA:  Nemocnice Znojmo OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (č.místa 4)			FORMÁT	2 x A4	PARÉ
			DATUM	10/2022	
			STUPEŇ	DSP	
			ČÍSLO ZAK.	____	
			OBSAH: PŮDORYS SOC.ZAŘÍZENÍ SCHÉMA ELEKTRO OBJEKT B - 2.NP. (číslo místa 4)		

VÝKRESY JSOU AUTORSKÝM MAJETKEM FIRMY JAROSLAV DVOŘÁK, IČ 12208876 A BEZ JEJÍHO SOUHLASU NESMÍ BÝT ROZŠÍŘOVÁNY