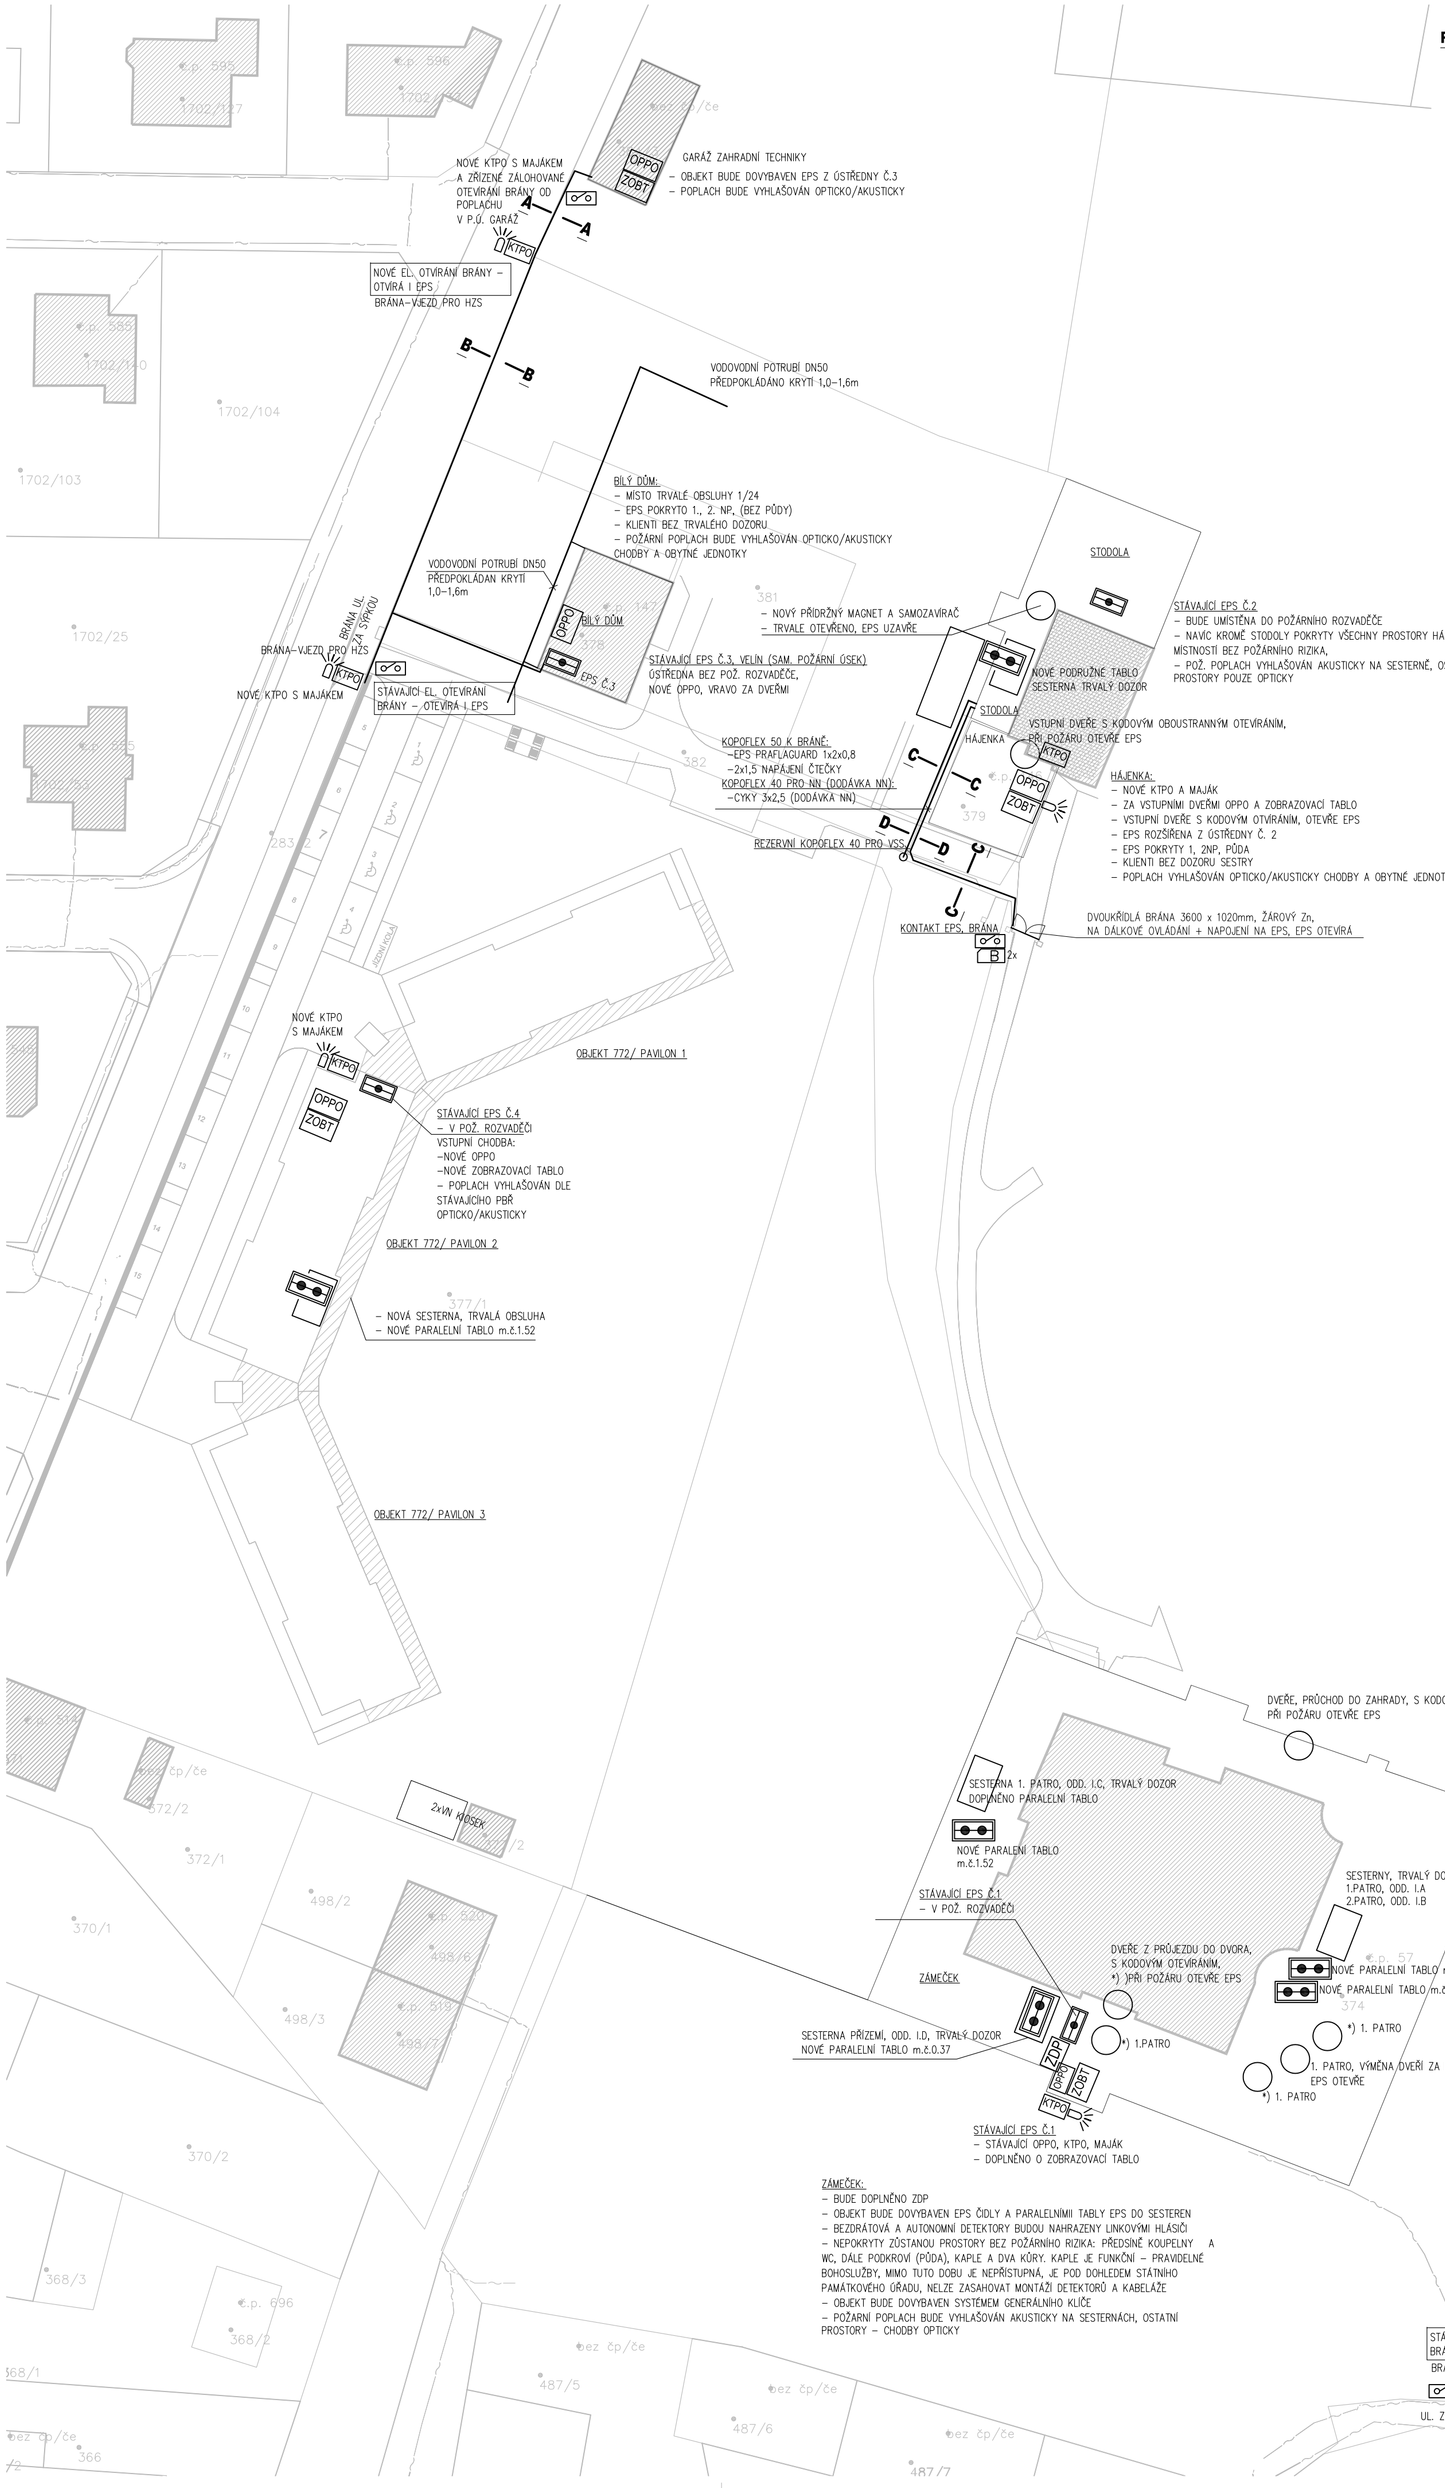
NOVÉ KTPO S MAJÁKEM A ZŘÍZENÉ ZÁLOHOVANÉ OTEVÍRÁNÍ BRÁNY OD POPLACHU V P.Ú. GARÁŽ
KTPO
OPPO
ZOBT
GARÁŽ ZAHRADNÍ TECHNIKY
– OBJEKT BUDE DOVYBAVEN EPS Z ÚSTŘEDNY Č.3
– POPLACH BUDE VYHLAŠOVÁN OPTICKO/AKUSTICKY
NOVÉ EL. OTVÍRÁNÍ BRÁNY – OTVÍRÁ I EPS
BRÁNA–VJEZD PRO HZS
A
B
VODOVODNÍ POTRUBÍ DN50
PŘEDPOKLÁDÁNO KRYTÍ 1,0–1,6m
BÍLÝ DŮM:
– MÍSTO TRVALÉ OBSLUHY 1/24
– EPS POKRYTO 1., 2. NP, (BEZ PŮDY)
– KLIENTI BEZ TRVALÉHO DOZORU
– POŽÁRNÍ POPLACH BUDE VYHLAŠOVÁN OPTICKO/AKUSTICKY CHODBY A OBYTNÉ JEDNOTKY
BÍLÝ DŮM
EPS Č.3
STÁVAJÍCÍ EPS Č.3, VELÍN (SAM. POŽÁRNÍ ÚSEK)
ÚSTŘEDNA BEZ POŽ. ROZVADĚČE,
NOVÉ OPPO, VRAVO ZA DVEŘMI
BRÁNA UL. ZA SÝPKOU
BRÁNA–VJEZD PRO HZS
NOVÉ KTPO S MAJÁKEM
STÁVAJÍCÍ EL. OTEVÍRÁNÍ BRÁNY – OTEVÍRÁ I EPS
STODOLA
– NOVÝ PŘÍDRŽNÝ MAGNET A SAMOZAVÍRAČ
– TRVALE OTEVŘENO, EPS UZAVŘE
STÁVAJÍCÍ EPS Č.2
– BUDE UMÍSTĚNA DO POŽÁRNÍHO ROZVADĚČE
– NAVÍC KROMĚ STODOLY POKRYTY VŠECHNY PROSTORY HÁJENKY KROMĚ MÍSTNOSTÍ BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA,
– POŽ. POPLACH VYHLAŠOVÁN AKUSTICKY NA SESTERNĚ, OSTATNÍ PROSTORY POUZE OPTICKY
NOVÉ PODRUŽNÉ TABLO SESTERNA TRVALÝ DOZOR
STODOLA
HÁJENKA
VSTUPNÍ DVEŘE S KÓDOVÝM OBOUSTRANNÝM OTEVÍRÁNÍM, PŘI POŽÁRU OTEVŘE EPS
HÁJENKA:
– NOVÉ KTPO A MAJÁK
– ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI OPPO A ZOBRAZOVACÍ TABLO
– VSTUPNÍ DVEŘE S KÓDOVÝM OTVÍRÁNÍM, OTEVŘE EPS
– EPS ROZŠÍŘENA Z ÚSTŘEDNY Č. 2
– EPS POKRYTY 1, 2NP, PŮDA
– KLIENTI BEZ DOZORU SESTRY
– POPLACH VYHLAŠOVÁN OPTICKO/AKUSTICKY CHODBY A OBYTNÉ JEDNOTKY
KOPOFLEX 50 K BRÁNĚ:
–EPS PRAFLAGUARD 1x2x0,8
–2x1,5 NAPÁJENÍ ČTEČKY
KOPOFLEX 40 PRO NN (DODÁVKA NN):
–CYKY 3x2,5 (DODÁVKA NN)
REZERVNÍ KOPOFLEX 40 PRO VSS
KONTAKT EPS, BRÁNA
2x
DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA 3600 x 1020mm, ŽÁROVÝ Zn, NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ + NAPOJENÍ NA EPS, EPS OTEVÍRÁ
NOVÉ KTPO S MAJÁKEM
OBJEKT 772/ PAVILON 1
STÁVAJÍCÍ EPS Č.4
– V POŽ. ROZVADĚČI
VSTUPNÍ CHODBA:
–NOVÉ OPPO
–NOVÉ ZOBRAZOVACÍ TABLO
– POPLACH VYHLAŠOVÁN DLE STÁVAJÍCÍHO PBŘ OPTICKO/AKUSTICKY
OBJEKT 772/ PAVILON 2
– NOVÁ SESTERNA, TRVALÁ OBSLUHA
– NOVÉ PARALELNÍ TABLO m.č.1.52
OBJEKT 772/ PAVILON 3
2xVN HŘÍBEK
DVEŘE, PRŮCHOD DO ZAHRADY, S KÓDOVÝM OTEVÍRÁNÍM, PŘI POŽÁRU OTEVŘE EPS
SESTERNA 1. PATRO, ODD. I.C, TRVALÝ DOZOR DOPLNĚNO PARALELNÍ TABLO
NOVÉ PARALELNÍ TABLO m.č.1.52
STÁVAJÍCÍ EPS Č.1
– V POŽ. ROZVADĚČI
SESTERNY, TRVALÝ DOZOR
1.PATRO, ODD. I.A
2.PATRO, ODD. I.B
DVEŘE Z PRŮJEZDU DO DVORA, S KÓDOVÝM OTEVÍRÁNÍM, *) PŘI POŽÁRU OTEVŘE EPS
ZÁMEČEK
NOVÉ PARALELNÍ TABLO m.č.2.09
NOVÉ PARALELNÍ TABLO m.č.1.11
*) 1. PATRO
SESTERNA PŘÍZEMÍ, ODD. I.D, TRVALÝ DOZOR
NOVÉ PARALELNÍ TABLO m.č.0.37
*) 1.PATRO
1. PATRO, VÝMĚNA DVEŘÍ ZA ELEKTRICKÉ, PŘI POŽÁRU EPS OTEVŘE
*) 1. PATRO
ZDP
STÁVAJÍCÍ EPS Č.1
– STÁVAJÍCÍ OPPO, KTPO, MAJÁK
– DOPLNĚNO O ZOBRAZOVACÍ TABLO
ZÁMEČEK:
– BUDE DOPLNĚNO ZDP
– OBJEKT BUDE DOVYBAVEN EPS ČIDLY A PARALELNÍMII TABLY EPS DO SESTEREN
– BEZDRÁTOVÁ A AUTONOMNÍ DETEKTORY BUDOU NAHRAZENY LINKOVÝMI HLÁSIČI
– NEPOKRYTY ZŮSTANOU PROSTORY BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA: PŘEDSÍNĚ KOUPELNY A WC, DÁLE PODKROVÍ (PŮDA), KAPLE A DVA KŮRY. KAPLE JE FUNKČNÍ – PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY, MIMO TUTO DOBU JE NEPŘÍSTUPNÁ, JE POD DOHLEDEM STÁTNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU, NELZE ZASAHOVAT MONTÁŽÍ DETEKTORŮ A KABELÁŽE
– OBJEKT BUDE DOVYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE
– POŽÁRNÍ POPLACH BUDE VYHLAŠOVÁN AKUSTICKY NA SESTERNÁCH, OSTATNÍ PROSTORY – CHODBY OPTICKY
STÁVAJÍCÍ EL. OTEVÍRÁNÍ BRÁNY – OTEVÍRÁ I EPS
BRÁNA–VJEZD PRO HASIČE
UL. ZÁMECKÁ
1702/104
1702/103
1702/25
1702/100
1702/107
1702/96
1702/97
1702/98
1702/99
1702/101
1702/102
1702/105
1702/106
1702/108
1702/109
1702/110
1702/111
1702/112
1702/113
1702/114
1702/115
1702/116
1702/117
1702/118
1702/119
1702/120
1702/121
1702/122
1702/123
1702/124
1702/125
1702/126
1702/127
1702/128
1702/129
1702/130
1702/131
1702/132
1702/133
1702/134
1702/135
1702/136
1702/137
1702/138
1702/139
1702/140
1702/141
1702/142
1702/143
1702/144
1702/145
1702/146
1702/147