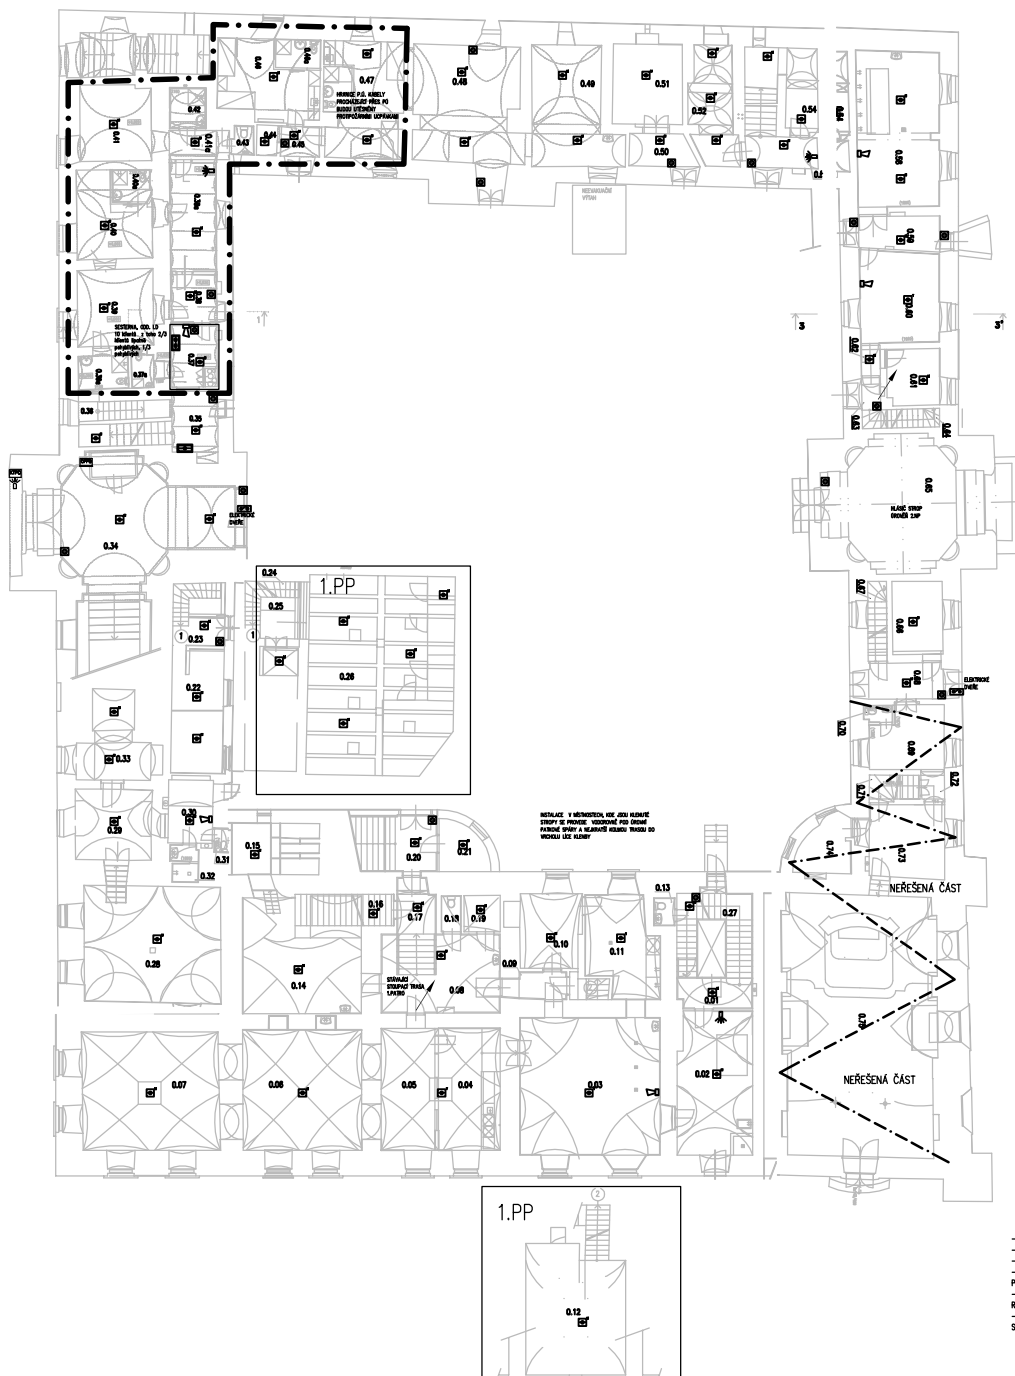


[illegible]

- KABELAŽ LINEK HLASIDU BUDE PROVEDENA KABELEM 1x2x0,8, PLÁŠT S REAKCÍ NA OHŇÍ MIN. D08
- KABEL BUDE UKLÁDÁN PRŮŽNĚ NA PŘÍKOTY, ROZTĚČ 0,3m, NEBO DO PVC LST. PŘEVLÁČNÉ 20x20
- KABELY PRO UKLÁDÁNÍ A SIGNALIZACI BUDOU FUNKČNÍ P30-R, B20ca1, B1m, B20ca, 2x2x0,8
- KABELY BUDOU ULOŽENY NA FUNKČNÍ NOSTYHOVÉ TRASE, PŘEVÁŽNĚ PŘÍKOTY S ROZTĚČÍ 0,3m, (RESP. DLE PŘEDPISU VÝROBCI (ZKOUŠKA FUNKČNÍ ODOLNOSTI SYSTÉMU V PŘÍPADĚ POŽÁRU (KABEL A NOSTRA TRASA)
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI INSTALACE KABELU V CHOC (NEPŘEDPOKLÁDÁ SE), MUSÍ BÝT PLÁŠTĚ VŠECH KABELŮ REAKCÍ NA OHŇÍ B20ca, 01
- INSTALACE V MÍSTNOSTECH, KDE JSOU KLENUTÉ STROPY SE PROVEDE VODODURNO POD OBRŮV PATKOVÉ SPÁRY A NEJPOZDĚJ KOLMOU TRASOU DO VCHODU LZE KLENBY

[illegible]