

POZNÁMKA:

- NÚŽE UVEDENÉ (ÚPRAVY POPISU) ÚPRAVY STÁVAJÍCICH OMIETK STĚN A STROPŮ
- NÚŽE ŽIVO NĚBO PŘÍKADKY BUDOU ŽYVĚ OMIŤNUTY A PŘESTŘIKOVÁNY ŽE 100%
- MÍSTĚ RUČNÍCH KERAMIK OBLADKŮ BUDOU STĚNY ŽYVĚ OMIŤNUTY A PŘESTŘIKOVÁNY ŽE 100%
- V PŘÍPADĚ, ŽE JE V MÍSTNOSTI POHLED, JE UVAŽOVÁNA OBVĚTVA OMIETK PO POHLEDU Z 10% - PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
- U MÍSTNOSTI KDE POHLEDU JSOU MÍSTĚ VYPÁNE ÚPRAVY ÚVAŽOVÁNÍ PRO STĚNY I STROP
- V PŘÍPADĚ, ŽE JE U MÍSTNOSTI MÍSTNOSTI KERAMICKÝ OBLADK, JEDNÁ SE O ÚPRAVU NAD OBLADKEM.
- MÍSTNOSTI, KDE JE VEŠKERÉ ŽIVO NEBO, NEBO JSOU KOMPLETNĚ OBLOŽENY KERAMICKÝ OBLADKEM PO POHLEDU NEJSOU NÚŽE VYPÁNE

VÝPIS OCELI

80	- 1,000 m	x 4 ks	=	4,00 mb x 5,94 kg/mb	=	23,76 kg
80	- 1,100 m	x 2 ks	=	2,20 mb x 5,94 kg/mb	=	13,07 kg
100	- 1,550 m	x 6 ks	=	3,10 mb x 8,34 kg/mb	=	25,85 kg
100	- 1,800 m	x 3 ks	=	14,40 mb x 8,34 kg/mb	=	120,10 kg
100	- 1,900 m	x 6 ks	=	11,40 mb x 8,34 kg/mb	=	95,08 kg
110	- 2,300 m	x 2 ks	=	4,60 mb x 8,34 kg/mb	=	38,37 kg
PL-025/6	- 2,58 kg	x 1 ks	=		=	2,58 kg
						= 319,21 kg
5% PRÍRÔZ						= 15,99 kg
HMOTNOST CELKEM						= 335,20 kg


KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238-1250	6 ks
KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238-1500	16 ks
KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238-2000	4 ks

----- OBLUŽENÍ MÍSTNOSTI KERAMICKÝM OBKLADEM (VÝŠKA VIZ LEGENDA MÍSTNOSTI)

----- OCHRANNÝ PÁS STĚNY Z PLASTOVÉHO PROFILU LEPENÝ NA STĚNU VIZ VÝROBEK

[illegible]

- [illegible]

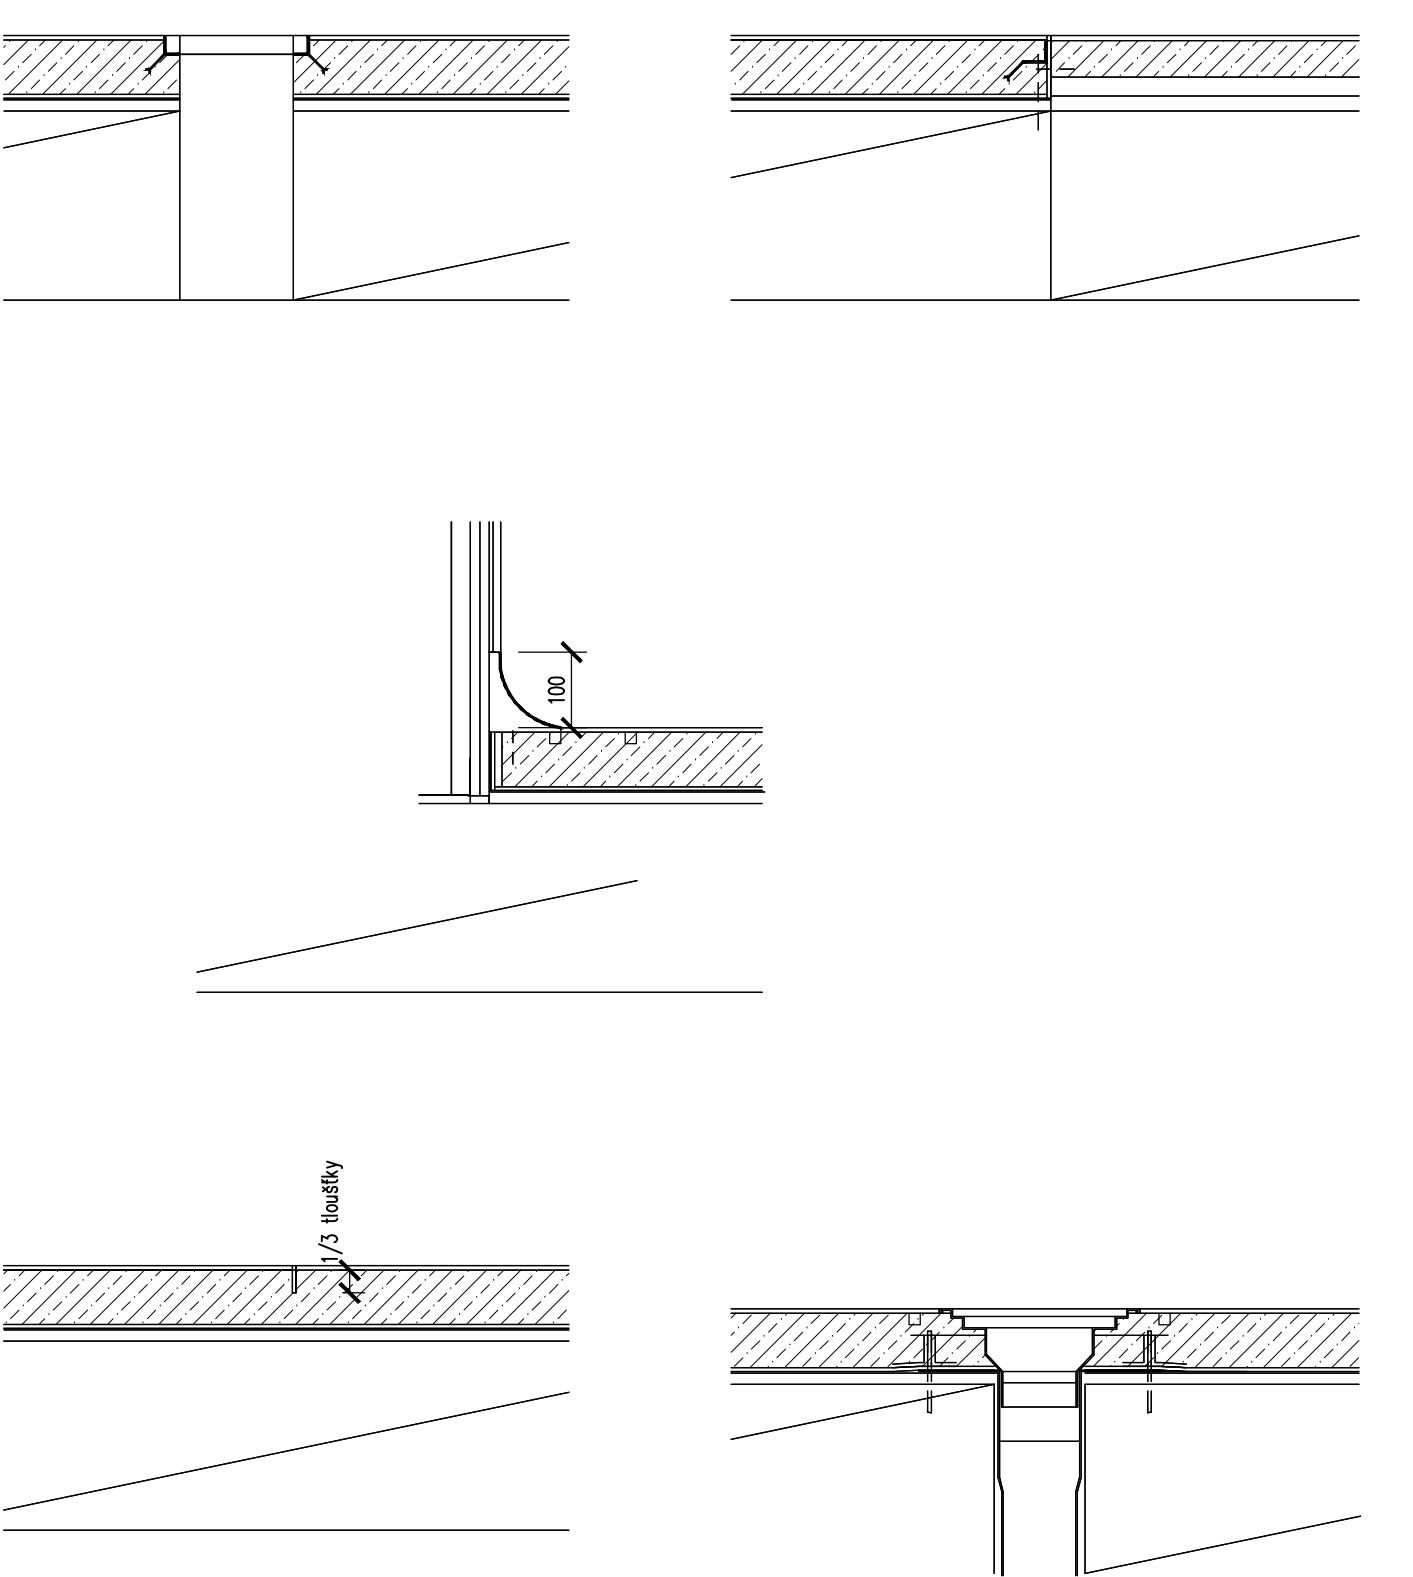

POSLEDNÍ PRŮSTOR	ČÍSLO	NAZEV	UČ. ZNAČENÍ	UPRAVĚNÍ STAV	
221	DIŠKOVÁ	3,8	P1	Kernový státek =>0000 mm	
222	DIŠKOVÁ	3,8	P1	Kernový státek =>0000 mm	
223	PRŮSŘEV WC MUŽ	6,4	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
224	WC MUŽ	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
225	WC MUŽ	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
226	PRŮSŘEV WC ŽENY	6,4	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
227	WC ŽENY	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
228	WC ŽENY	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
229	JEDENÁ	1260	PVC	P2	Kernový státek =>0000 mm
230	VÝŘEJ	96,1	PVC	P3A	Kernový státek =>0000 mm
231	PRŮSŘEV WC MUŽ	6,4	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
232	WC MUŽ	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
233	WC MUŽ	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
234	PRŮSŘEV WC ŽENY	6,4	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
235	WC ŽENY	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
236	WC ŽENY	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
237	VÝTVARNA SÁDLO	15,4	PVC	—	—
238	NEHESKADNO	—	—	—	—
239	KANALÉZ	15,4	PVC	—	—
240	KANALÉZ	22,6	PVC	P1	Kernový státek =>0000 mm
241	KANALÉZ	24,0	PVC	P1	Kernový státek =>0000 mm
242	EL. ROZVODNA	11,5	DELEKTRON. KABEL	—	—
243	SOUODVÝVĚ PRŮSTOR	30,3	PVC – STAVADÍ	—	—
244	PRŮSŘEV WC MUŽ	3,4	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
245	WC MUŽ	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
246	PRŮSŘEV WC ŽENY	6,4	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
247	WC ŽENY	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
248	WC ŽENY	1,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
249	VÝTVARNA SÁDLO	3,3	—	—	—
250	GLADINA MISTNA	3,4	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
251	SKUP. SPRÁVNÍHO PRADLA	4,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
252	KANALÉZ	24,0	PVC	P1	Kernový státek =>0000 mm
253	SKAD	11,5	PVC	—	—
254	SKAD SPRÁVNÍHO PRADLA	3,8	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
255	KANALÉZ	15,2	PVC	P1	Kernový státek =>0000 mm
256	OMĚN MISTNOSTI ZAŠTĚNANCI	17,6	PVC	—	—
257	KANALÉZ	15,2	KERNOVKA GLAŽBA	K2	Kernový státek =>0000 mm
258	PRŮPRAVA MUK	13,4	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
259	PRŮPRAVA ŽELVINY	15,2	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
260	PRŮPRAVA ŽESTÁ	16,7	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
261	SKAD MONTÁŽE	18,1	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
262	PRŮPRAVA	22,8	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
263	NEHESKADNO	—	—	—	—
264	CHUČKI BOJ	11,5	RETIKOVNA (POB. BUDOV)	B4	Načít. Čís. Kernovka podlahy =>0000 13,000. Přesnost poz. roviny =>0000 13,000. Střed roviny podlahy =>0000 13,000.
265	STUJENKA KUCHYNĚ	19,2	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
266	UNIVÁRNA STUJENKA NADOBÍ	17,6	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
267	UNIVÁRNA STUJENKA NADOBÍ	19,2	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
268	TALETOVINA	7,9	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
269	PANOVITĚ VOZIDLO	26,8	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
270	PANOVITĚ VOZIDLO	21,9	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
271	UNIVÁRNA NADOBÍ	11,6	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
272	UNIVÁRNA VOZIDLA (ZOPAKY)	19,2	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
273	UNIVÁRNA VOZIDLA	17,6	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
274	CHUČKA	14,8	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
275	OPRAVNA VOZÍK. SKAD DOME	6,7	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
276	SKAD ŽELVINY	11,5	UTU. POVLÁKA	L1	Kernový státek =>0000 mm
277	PRŮPRAVA SÁDLO (PŘÍROD)	6,7	—	—	—
278	VÝTVARNA SÁDLO (DOPROD)	6,7	—	—	—

[illegible]

NEMOCNICE BŘECLAV		KOMENTÁŘE PRO PROVÁZENÍ STAVBY	
Opisatel:	Autorizace návrhu:	Schéma:	
Nemocnice Břeclav, p. o. ul. nemocnice 304/1 602 02 Břeclav			
Generální zjednatel: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kotlíkova č. 616 09 PRAHA má: 541 21 1400 med@mediproject.cz http://www.mediproject.cz			
Hlavní návrhový projekt: Ing. LUDMILA VACLAVA			
Nemocnice Břeclav - stavební provoz			
Zpracovatel: MEDICOPROJECT, s.r.o. STŘEDNÍ PRACOVNÁ ULICE Kotlíkova č. 616 09 PRAHA, má: 541 21 1400 E-mail: med@mediproject.cz	Zodpovědný projektant: Ing. LUDMILA VACLAVA <i>L. VACLAVA</i>	Výstřední: DAVID ŠTĚPÁNEK <i>ŠTĚPÁNEK</i>	Plán:
Číslo PD: SO 1 - Stavební úpravy stávajícího provozu		Datum: DEJČEN 2020	Zakázka číslo: DISP-PS-01-2020
Architektonicko-stavební řešení		Forma: 1:50	Stupeň: DPS
Průřez: Stavby ZNP - nový stav			1:1-1.07