

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu
N včetně gastrotechnologií“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky: **Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologí**

Zadavatel zakázky: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČO: 00390780

Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel

Veřejná zakázka dle předmětu: veřejná zakázka na stavební práce

Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty: nadlimitní veřejná zakázka

Režim veřejné zakázky: zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona): Plus Tender, s.r.o.
třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 5. 10. 2023 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

„Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí rozměr níže uvedené technologie a to pozic 559 a 566 jako dva samostatné stroje. Dle výkresu se však jedná o dva stroje spojené jednou středovou nohou. Jakým způsobem je určen rozměr (šířka) každého ze strojů? Je k šířce každého ze strojů připočtena šířka středové nohy, nebo je rozměr každého ze strojů měřen do poloviny středové nohy?

Nebo je směrodatná šířka sestavy obou strojů 1350 + 1300 mm? (dle knihy standardů)

Nebo je směrodatná šířka sestavy obou strojů 1365 + 1360 mm? (dle výkazu výměr)

Dále pak podle výkresu pravá noha stroje poz. 566 zasahuje do půdorysu pozice 561. znamená. Výškově však není možno tyto pozice umístit nad sebe, nebo pod sebe.

PARAMETRY Z VÝKAZU VÝMĚR

559	Varný kotel s automatickým mícháním a chlazením, 150l	1365x894x1078
566	Varný kotel s automatickým mícháním a chlazením, 200l	1360x1118x900

Tyto stroje jsou jmenovány v seznamu technologie, ke kterým se vztahuje požadovaný standard technologie. Jsou zde definovány i rozměry technologie. Výše uvedené rozdílné možné řešení však není v povolené toleranci požadovaných rozměrů.

Dále pak v technických standardech jsou uvedeny jiné rozměry než ve výkazu výměr. Zejména u pozice 566, kde je uvedena významně jiná hloubka technologie, která není v limitu 5%.

PARAMETRY Z KNIHY STANDARDŮ

Poz. 566 – Rychlovarný elektrický kotel s mícháním a chlazením

Základní funkce stroje:

Varný kotel vhodný pro přípravu polévek, omáček, brambor a bramborové kaše a dalších produktů s vyklápěním a mícháním

Technický popis:

Napětí 400 V

Příkon max.: 35 kW

Rozměr: 1300x900x900 mm +/-5%

Poz. 559 – Rychlovarný elektrický kotel s mícháním a chlazením

Základní funkce stroje:

Varný kotel vhodný pro přípravu čirých i hustých a krémových polévek, omáček, brambor a bramborové kaše a dalších receptů s vyklápěním a mícháním


Technický popis:

Napětí 400 V

Příkon max.: 30 kW

Rozměr 1350x900x900 mm +/-5%

DETAIL DISPOZICE GASTRO Z PD

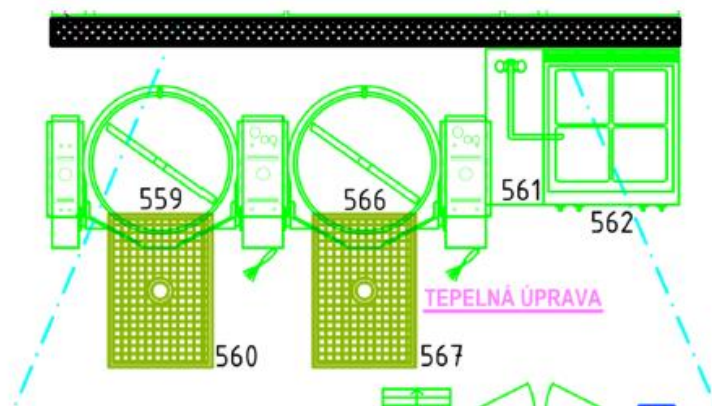


Jakým způsobem má tedy uchazeč postupovat při definování rozměrů dané technologické sestavy?

A to jak v rozměru šířky celé sestavy, tak v rozměru hloubky sestavy?

Pro určení rozměrových tolerancí jsou směrodatné rozměry z výkazu výměr nebo z knihy standardů?

Pro představu přikládáme rozměr standardního kotle jednoho z možných výrobců tak jak jsou definovány v technických podkladech.

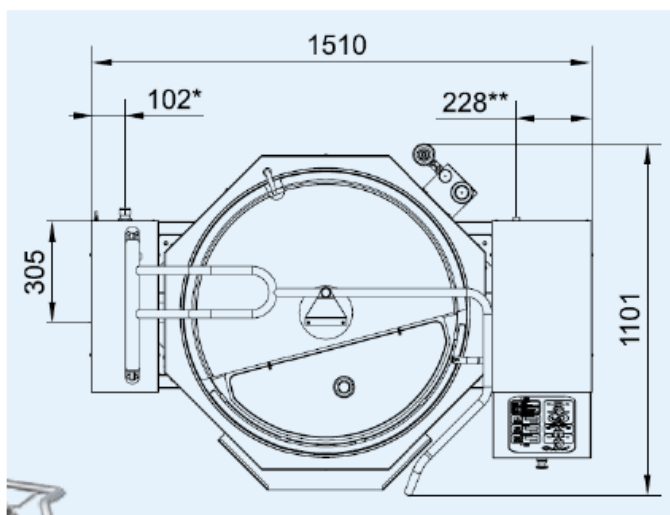

“

Čl. II.

K uvedenému dotazu Zadavatel doplňuje následující:

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení poskytuje technický standard, ve kterém je upravena definice maximálního rozměru tak, aby dodavatelům nevznikaly nejasnosti. Sestava míchacích kotlů má nově definovaný celkový maximální rozměr – tj. obě zařízení dohromady.

Platí, že směrodatný je technický standard, nikoli údaje v tabulce výkazu výměr, jak již bylo uvedeno ve vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace.

Čl. III.

Lhůta pro podání nabídek se nikterak nemění.

Přílohy tohoto vysvětlení tvoří:

- Příloha č. 1 – 22037 Nemocnice Břeclav – technický standard

V Brně dne 6. 10. 2023

Plus Tender, s.r.o., **zástupce zadavatele**