

PLATÍ pro:


- ROZVÁDĚČ RA3.2.1.1...RA3.2.1.4
- ROZVÁDĚČ RA3.3.1.1...RA3.3.1.4
- ROZVÁDĚČ RA3.4.1.1...RA3.4.1.4
- ROZVÁDĚČ RA3.5.1.1...RA3.5.1.4
- ROZVÁDĚČ RA3.7.1.1...RA3.7.1.4
- ROZVÁDĚČ RA3.2.2.5...RA3.2.2.8
- ROZVÁDĚČ RA3.3.2.5...RA3.3.2.8
- ROZVÁDĚČ RA3.4.2.5...RA3.4.2.8
- ROZVÁDĚČ RA3.5.2.5...RA3.5.2.8
- ROZVÁDĚČ RA3.7.2.5...RA3.7.2.8

RA3.x.y.z bytový rozváděč kde x znamená patro, y napájecí rozvaděč a z příslušný byt
Označení kabelu WLRA3.x.y.z odpovídá číslu patra a příslušného bytu kam vede
RA3.x.y.z patrový rozváděč kde x znamená patro a y pořadí na patře
Přesné zapojení vychází z přehledového schématu


Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):
- izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):
- ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
Vnější vlivy: určuje protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

REVIZE 01

ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	<i>Blažek</i>	Ing. Tomáš Blažek Příbice 379,691 24 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	
NAVRHL/VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	<i>Blažek</i>		
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	<i>Blažek</i>		
INVESTOR	Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace			
KRAJ - JIHMORAVSKÝ		MÍSTO STAVBY: 624 00 Brno, Čichnova 982/23	STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV OBJEKT: A3			DATUM	2023/11
			FORMÁT	3 x A4
			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV PŘÍLOHY SCHÉMA ROZVÁDĚČE RA3.x.y.z			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 112

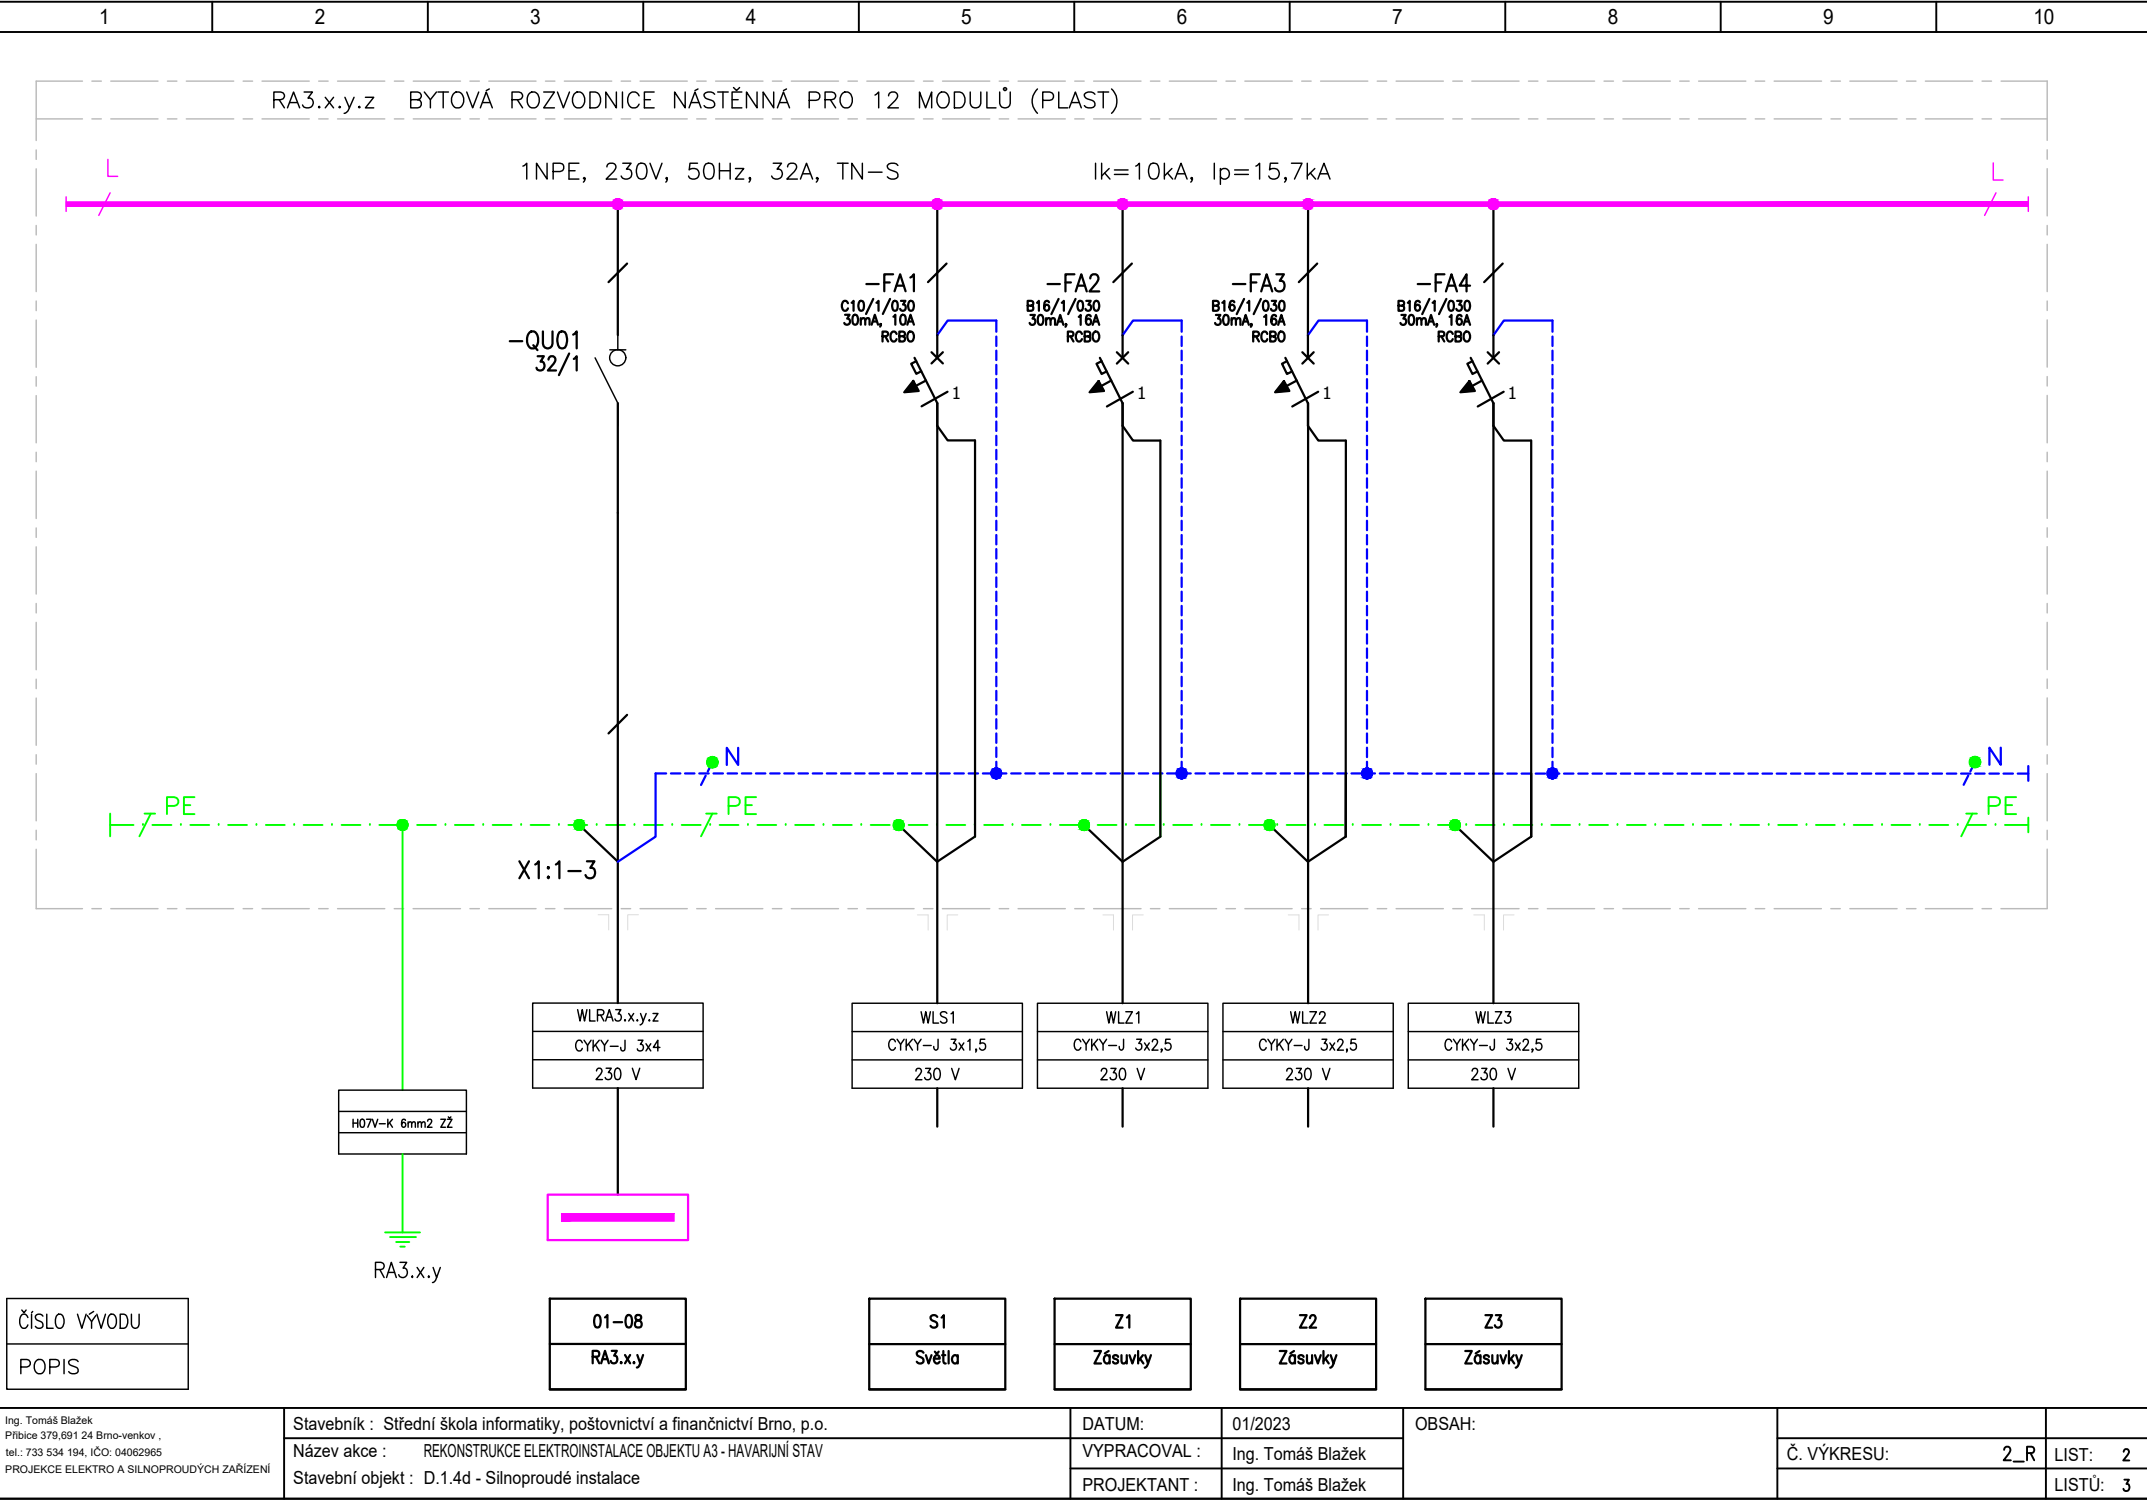

Konstrukční dokumentace technologických zařízení

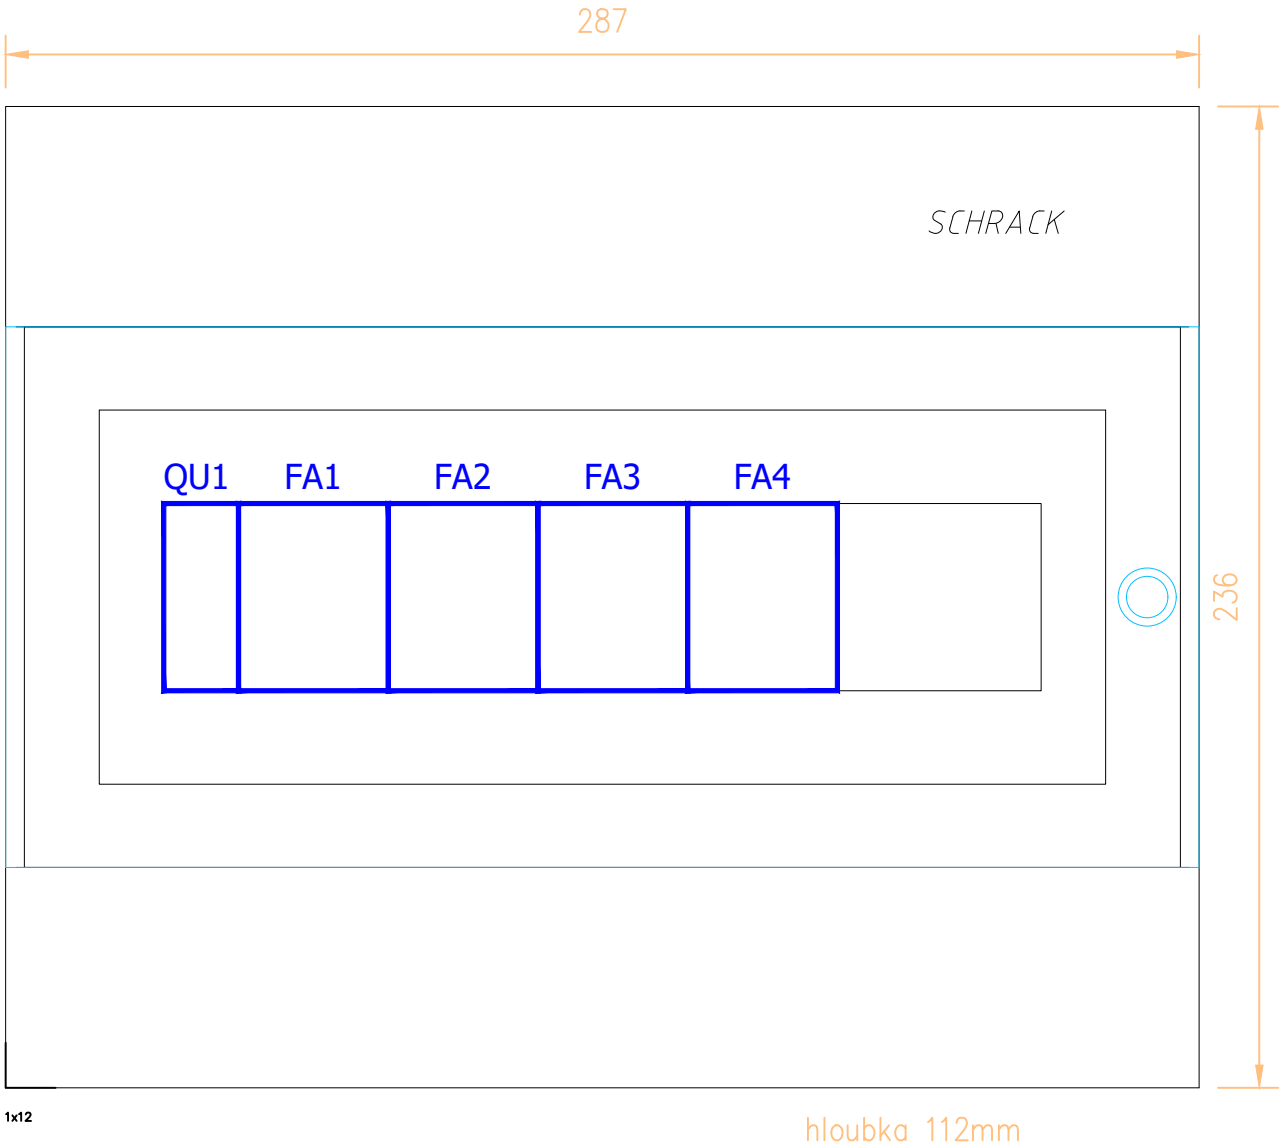

Rozvodnice nástěnná, 1x 12 modulů, dveře plné
BK080151