

STŘECHA

10.NP

9.NP

8.NP

7.NP

6.NP


5.NP

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

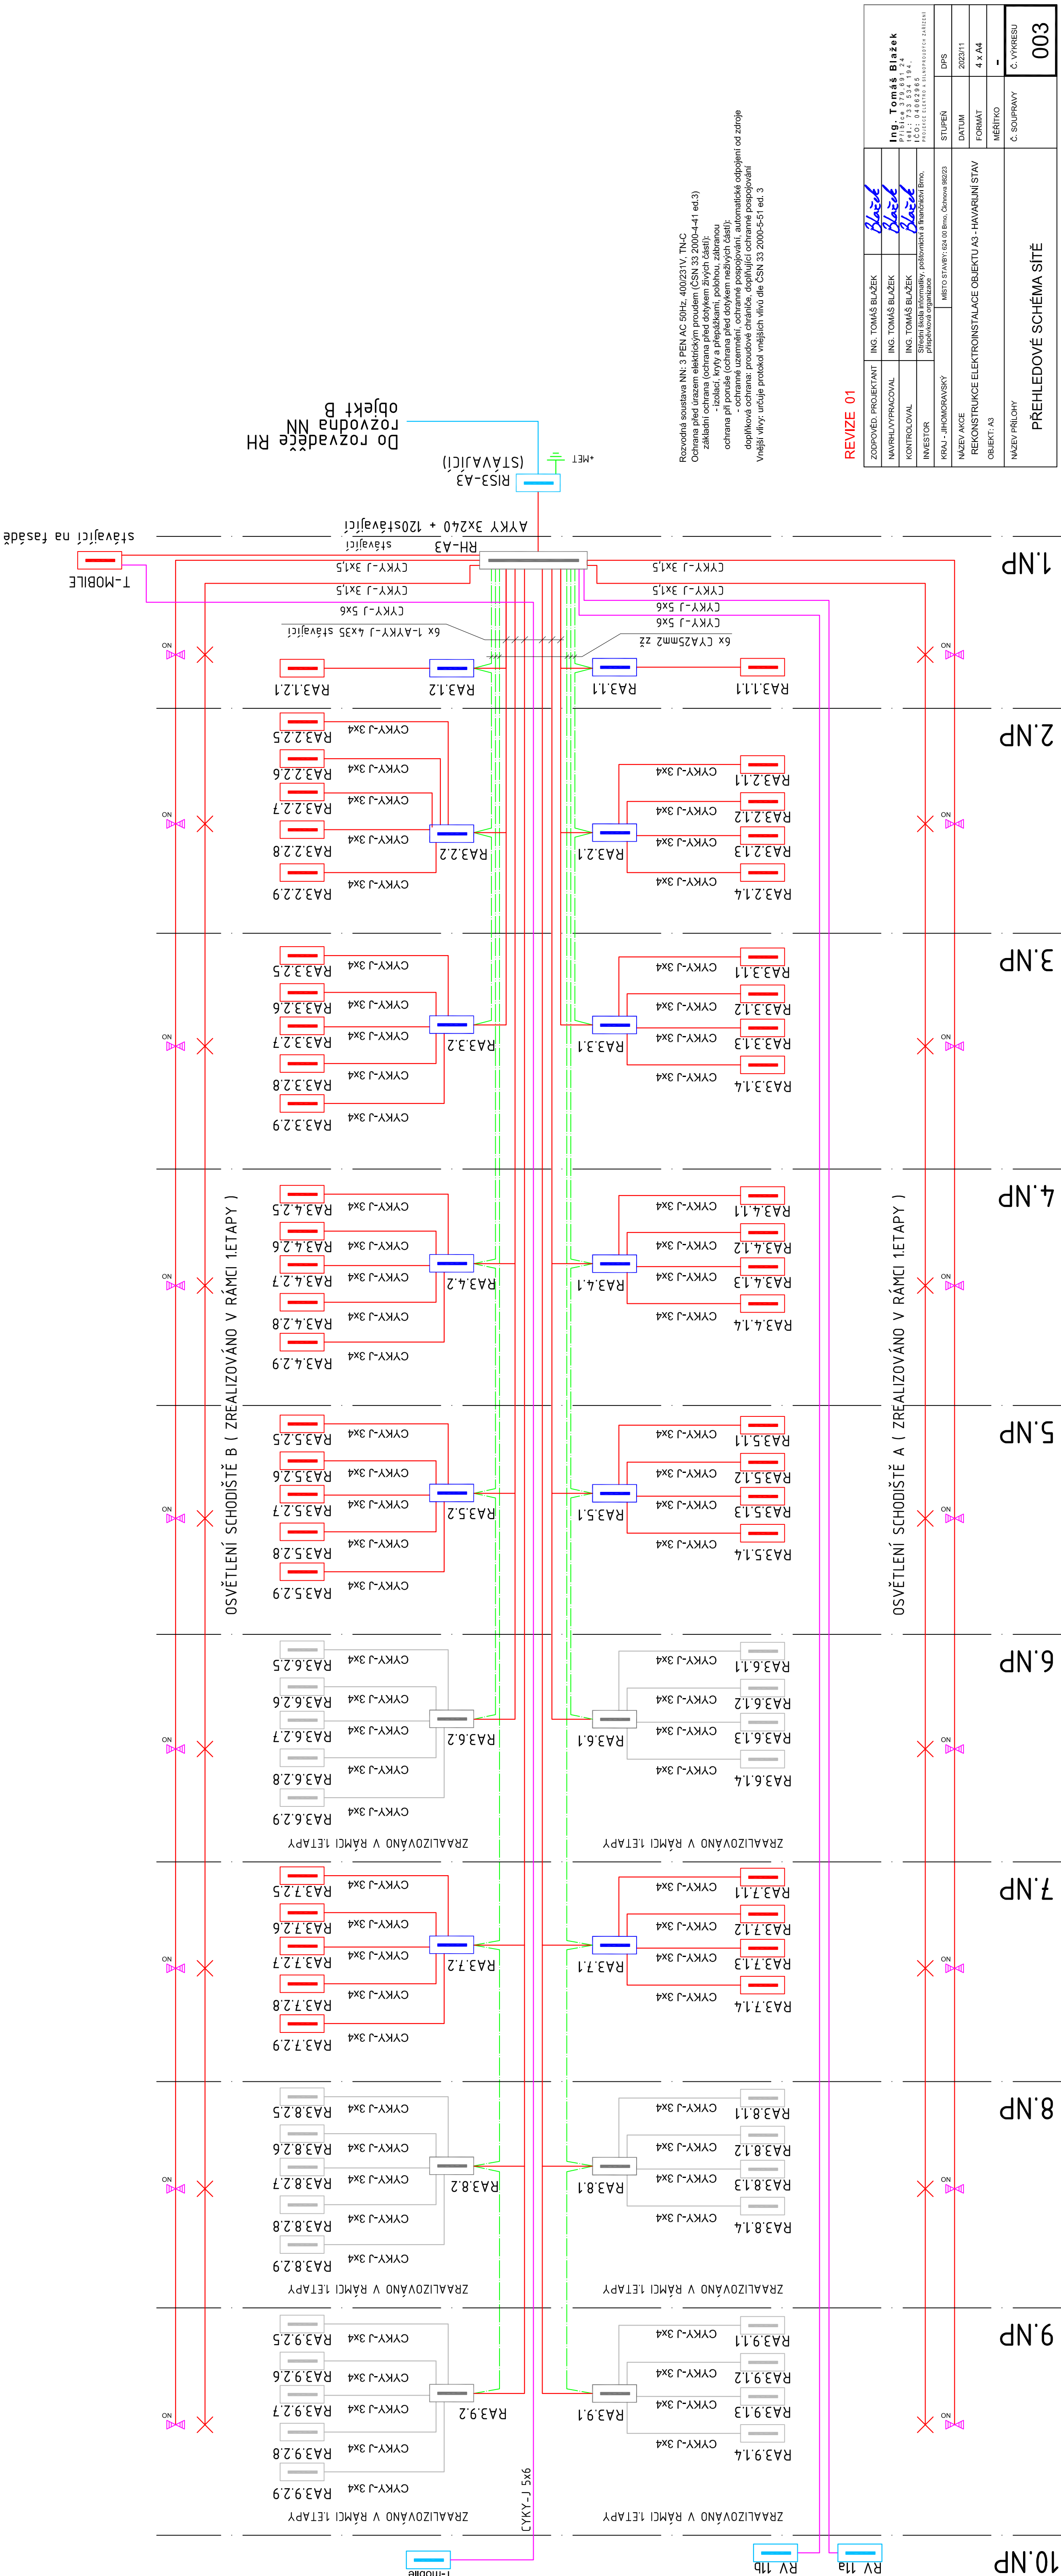

REVIZE 01

ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	Ing. Tomáš Blažek
NAVRHLUVYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	PHI 11a 379 881 24
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	tel.: 733 534 184.
INVESTOR	Sídelní škola Informalita, poštovní a finanční Brno.	PROJEKT ELEKTRO A ELEKTROINŽENÝRSTVÍ
KRAJ - JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO STAVBY: 624 00 Brno, Chrástka 882/23	STUPEŇ
NAZEV AKCE	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARUNÍ STAV	DATUM
OBJEKT: A3	FORMÁT	2023/11
NAZEV PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY	4 x A4
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SÍTĚ	Č. VÝKRESU	003

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):
- izolaci, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):
- ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
Vnější vlivy: určuje protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Do rozvaděče RH
rozvodna NN
objekt B