


SO01 terénní úpravy

D1.2 Stavebně konstrukční řešení

D1.2.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

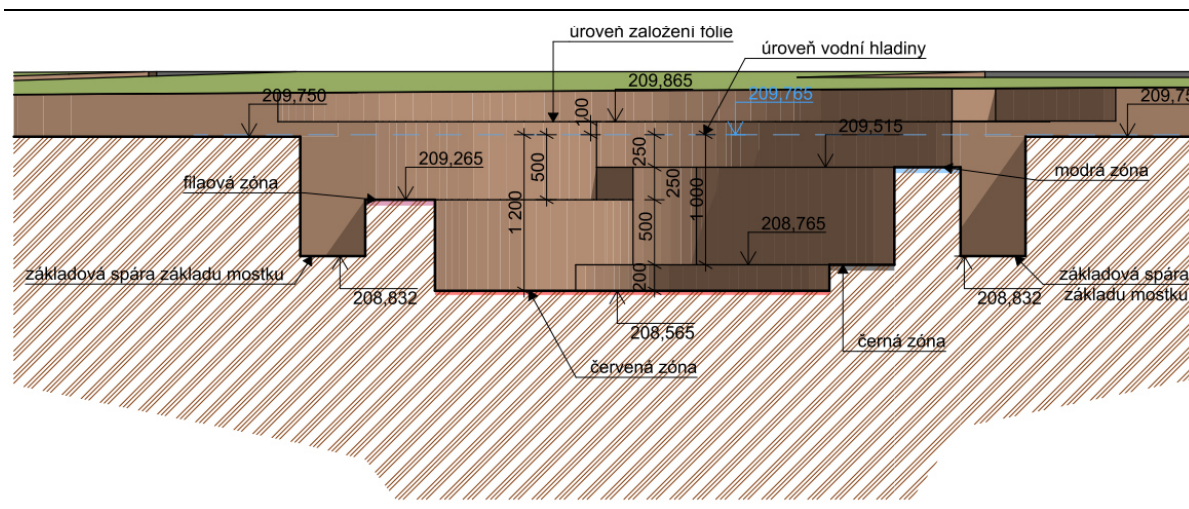

Terapeutická zahrada u domů DPS Sokolnice

Sokolnice, parcela číslo 377/1 a 376/1

.....
Vypracoval: Ing. David Krčál

.....
Schválil: Ing. Vojtěch Trnka

Dne: leden 2024
Místo: Sokolnice

Obsah

1.2	Stavebně konstrukční část	3
1.1.1	Technická zpráva	3
a.	Popis navrženého konstrukčního systému stavby	3

1.2 Stavebně konstrukční část


1.1.1 Technická zpráva

a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby


Výkopové práce pro cestní síť budou kopírovat spádovost okolního terénu. Pro budoucí konstrukci cestní sítě tvořené zámkovou dlažbou Diton San Marino v obrubě z pásoviny uložené ve vrstvě 4-8 a štěrkovém loži frakce 0-32 tl. 200 mm. Celková mocnost konstrukční vrstvy chodníku je tedy 300 mm. Tzn. pro konstrukci chodníku se bude snímat zemina v tl. 300 mm.

Výkop z chodníků se bude rozprostírat do okolního terénu.

Dle níže uvedeného obrázku budou provedeny průlehy pro zlepšení zachytu vody v zahradě.

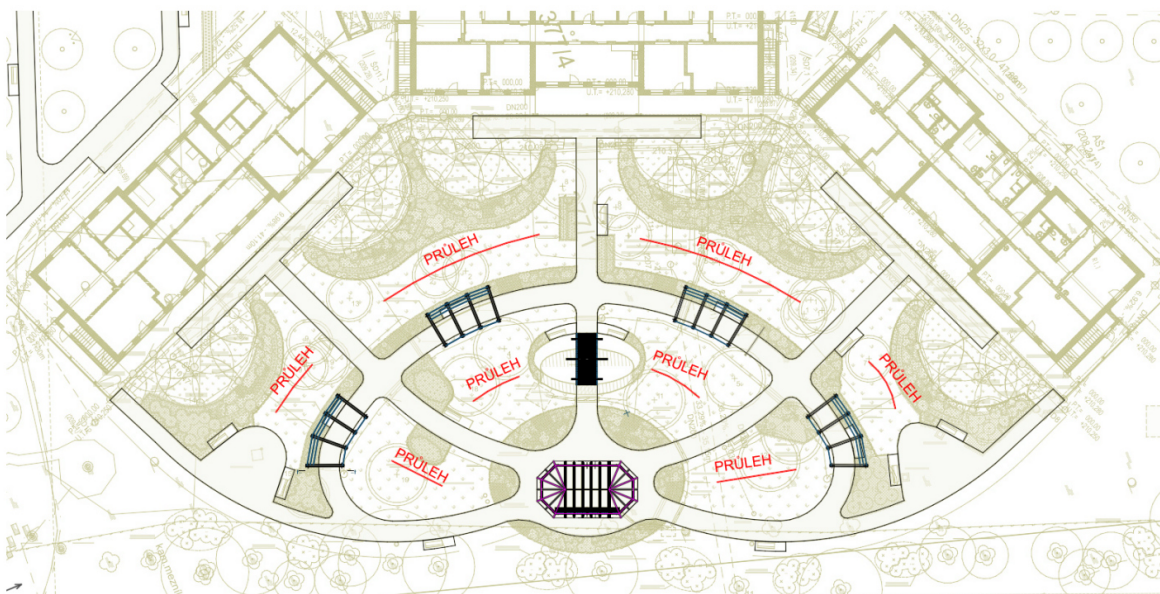

Šířkové řešení – cestní síť je tvořena chodníky o říšce 2 m, proto zemní práce budou prováděny cca o 10 cm. Na každou stranu větší (celkem 2100 mm) pro lepší montáž obruby. Po dokončení položení dlažby bude ornici dosypáno až k obrubě.

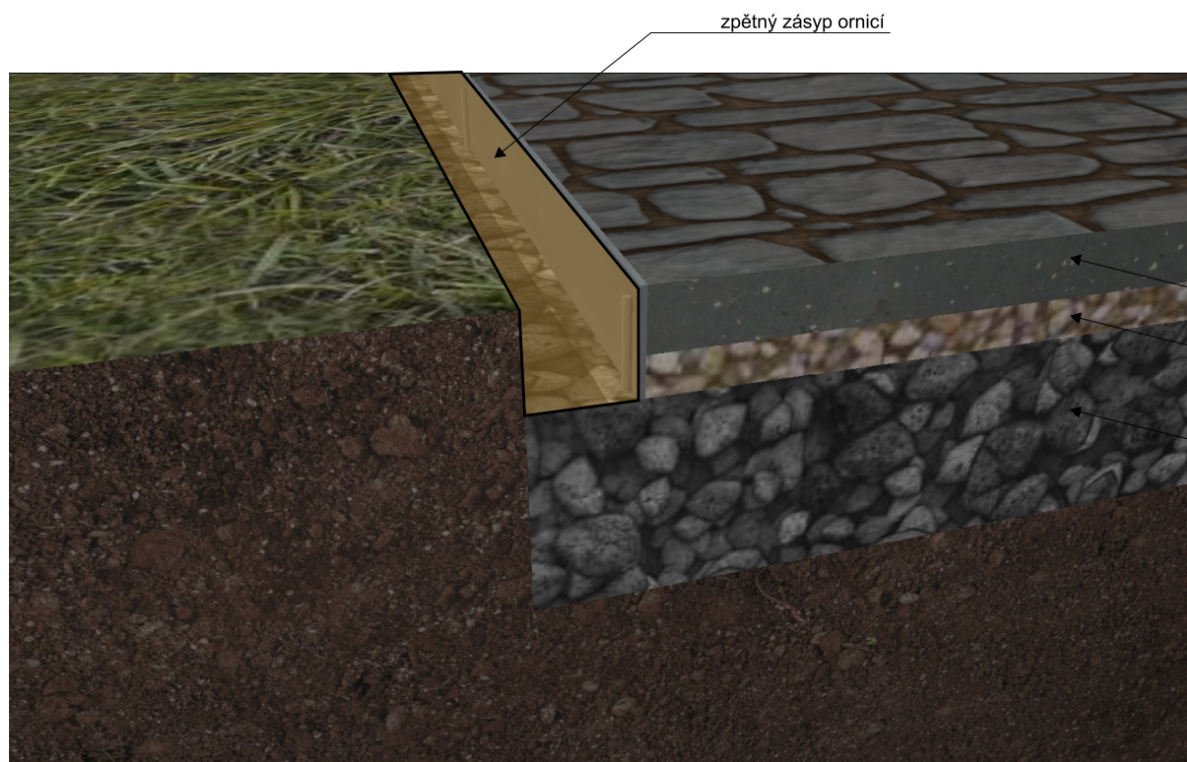

Výškové řešení - při návrhu výškového vedení trasy místní komunikace bylo přehlédnuto ke tvaru stávajícího terénu.