


STRINGOVÁNÍ FVE

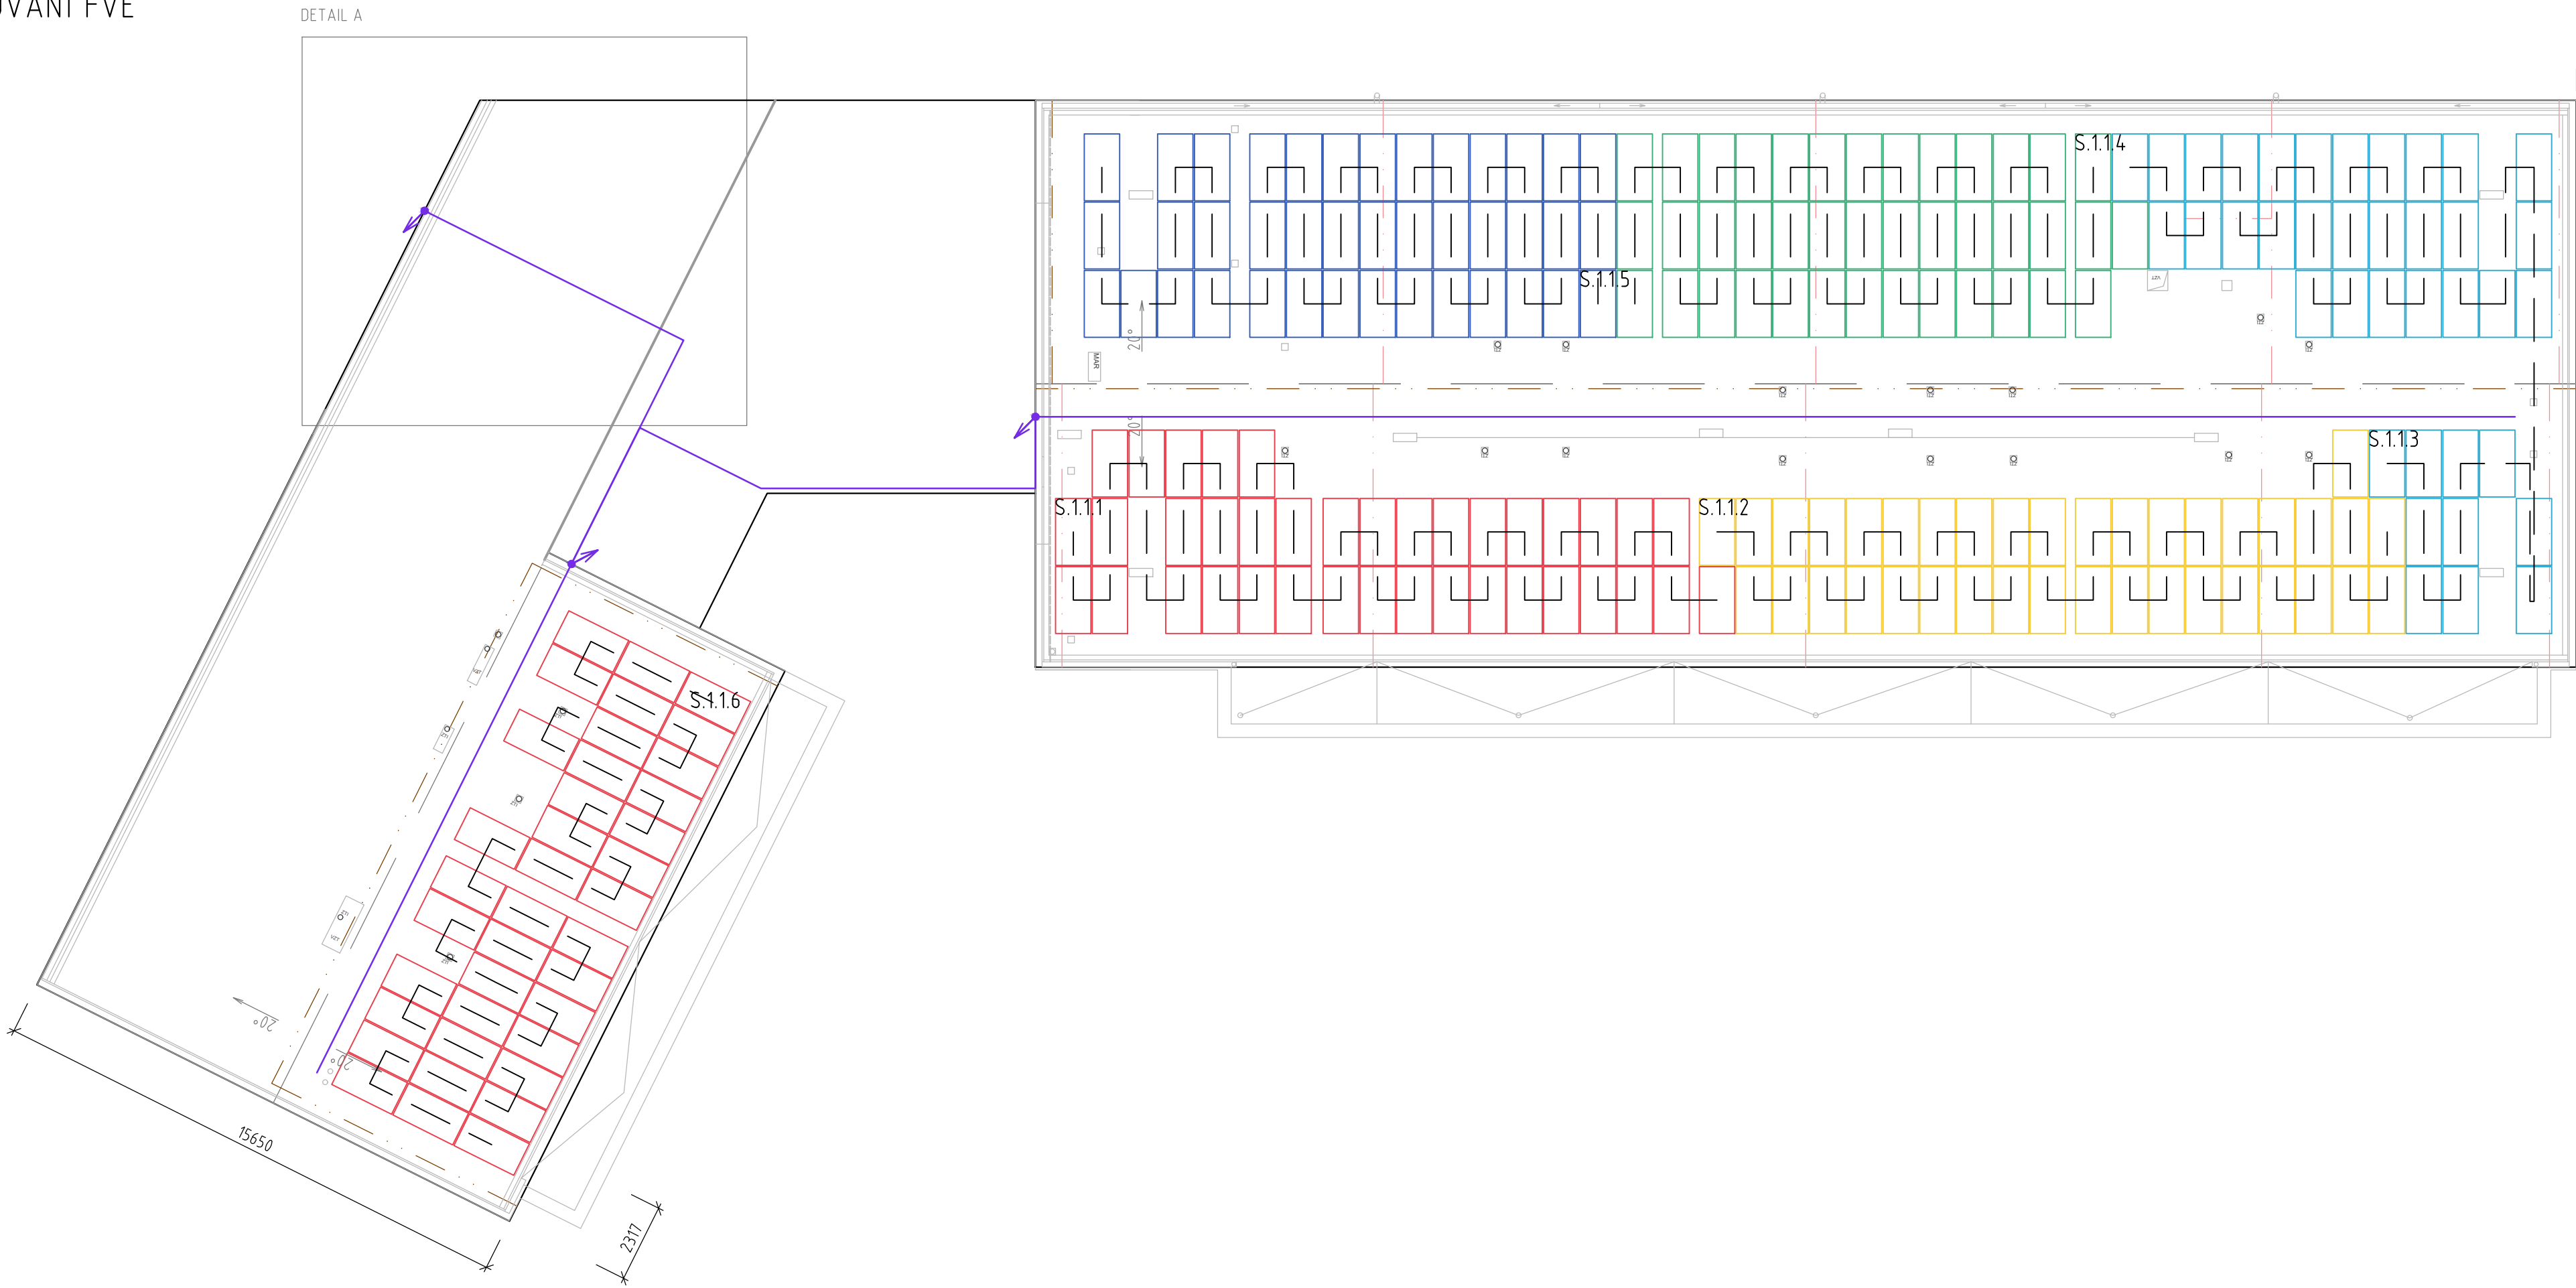

- LEGENDA:
- — — STRING (KABELOVÝ ŽLAB)
 - AC TRASA
 - DC TRASA (HL. KABELOVÝ ŽLAB)
 - STOP TLAČÍTKO "CENTRAL TOTAL STOP"

OZNAČENÍ STRINGŮ:


S.X.Y.Z:

- S - STRING
- X - ČÍSLO RFVE
- Y - ČÍSLO STŘÍDAČE
- Z - ČÍSLO STRINGU

TABULKA STRINGOVÁNÍ:

Střídač č.1 - 90 kW							
String č.	1	2	3	4	5	6	Celkem
Počet optimizérů [ks]	19	19	19	20	19	20	116
Počet panelů [ks]	38	38	38	40	38	40	232
Výkon stringu [kWp]	17,10	17,10	17,10	18,00	17,10	18,00	104,40

1. UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE NA ČÁSTI STŘECHY, NA KTERÉ SE NENACHÁZÍ FV PANELY NENÍ ZOBRAZENO
2. DETAIL A JE ZOBRAZEN NA VÝKRESU D.2.8 - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ NOVÉ TECHNOLOGIE FVE

AUTORIZOVANÁ OSOBA:		KONTROLOVAL:		VYPRACOVAL:							
Ing. PETR FEIERFEIL		Ing. JAN PETR		Ing. NIKOLA ŠIMKOVÁ							
PROJEKTANT:		PKV BUILD s.r.o.		ičo: 281 49 785							
INVESTOR:		Jihomoravský kraj		ičo: 708 88 837							
KRAJ:		Jihomoravský									
MÍSTO STAVBY:		Rybářská 1079									
		664 53 Újezd u Brna									
		k.ú. Újezd u Brna [773905]									
NÁZEV PROJEKTU: FVE Dům seniorů U Františka - 104,4 kWp						ZAKÁZKOVÉ Č.:		FVE-2022-000483			
						STUPEŇ PD:		DÚR/DSP/DPS			
						DATUM:		06/2023			
						FORMÁT:		4 A4			
						MĚŘÍTKO:		1:150			
OBSAH VÝKRESU: STRINGOVÁNÍ FVE						Č. VÝKR.:		D.2.4			
								Č. PARÉ:			