
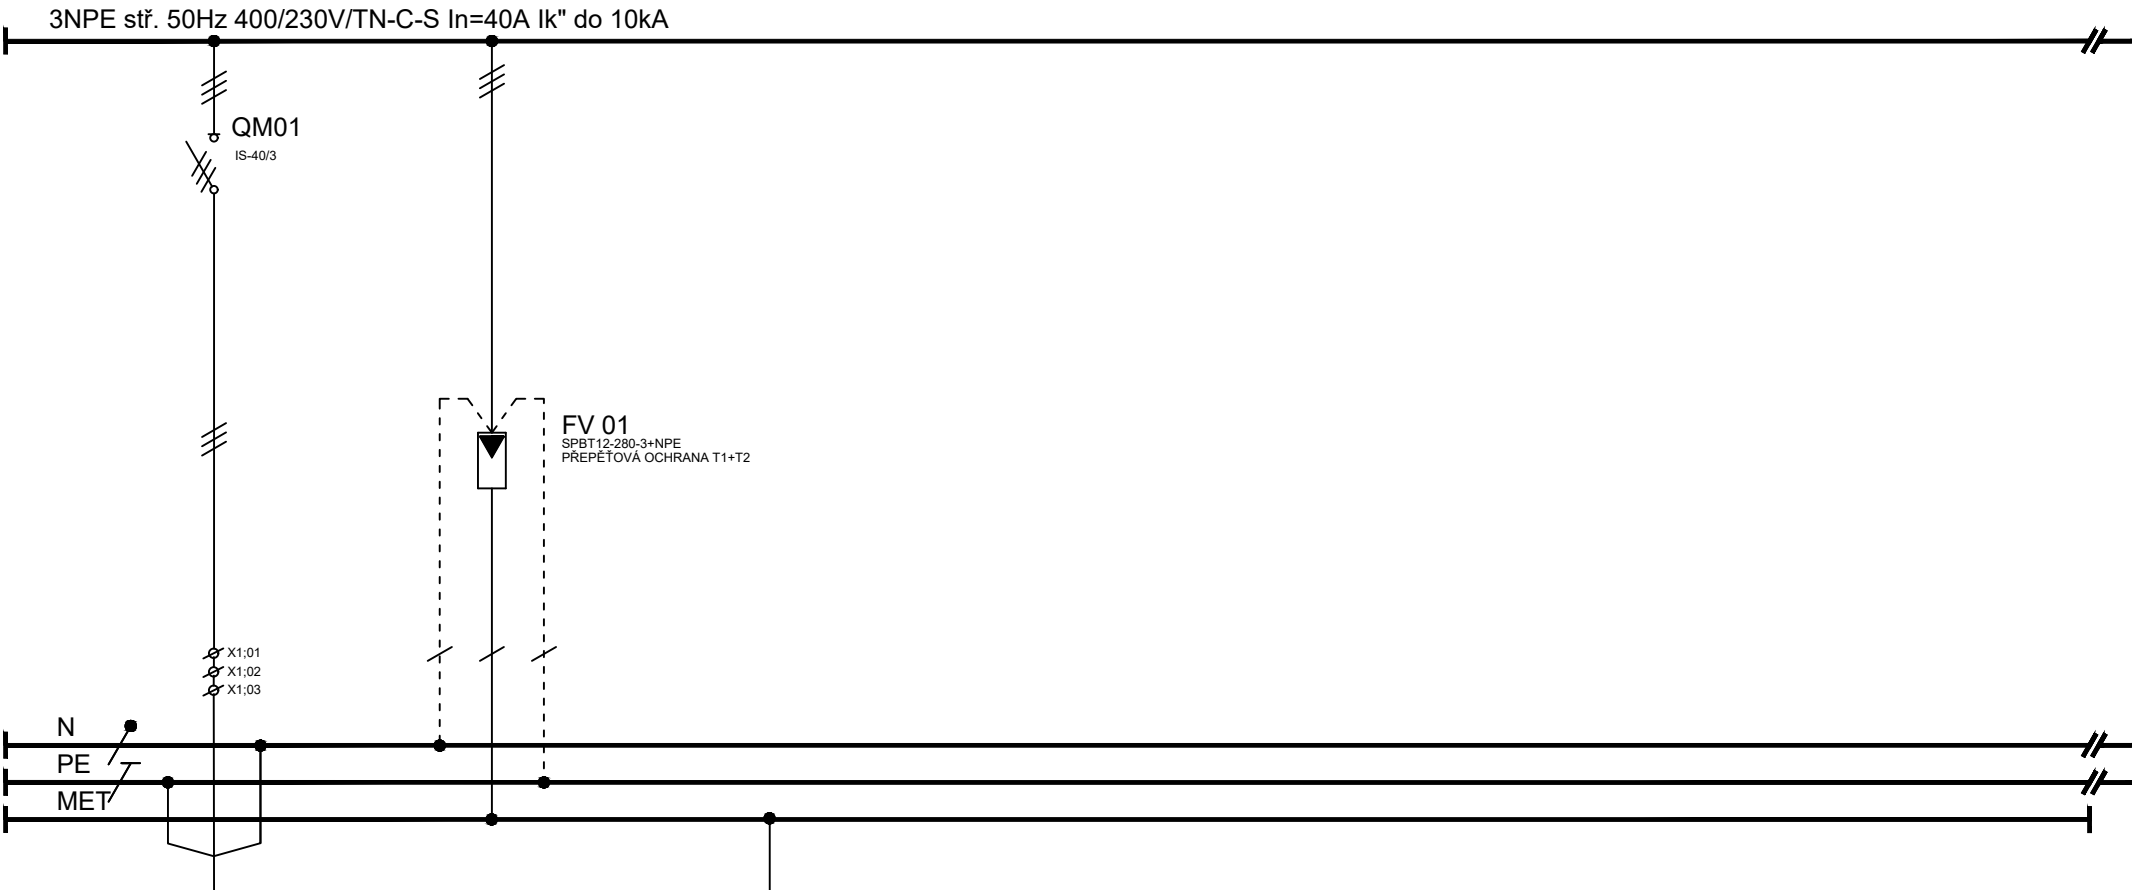


Rozváděč RMS10.1

TECHNICKÉ ÚDAJE


| | |
|--------------------|---|
| TYP PROVEDENÍ: | NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ |
| ROZMĚRY: | 545 x 600 x 140 mm (š x v x hl.), typ BF-O-3/72-C |
| PŘÍVOD: | SHORA |
| VÝVOD: | SHORA |
| IP: | 30/20, IK07, třída ochrany I |
| ROZVODNÁ SOUSTAVA: | 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S |
| | OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 |
| | ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ |
| | NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV |
| Pi : | 10,7 kW |
| SOUDOBOST: | 0,4 |
| Pp : | 4,3 kW |
| POZNÁMKA: | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------|---------------|------------|
| Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185 | Odpovědný projektant: | Vypracoval: |  | | | |
| | Petr Winkler | Petr Winkler | | datum | 11/2023 | |
| | investor: | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov | | | číslo výkresu | D.1.4.1-15 |
| | název stavby: | OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o. | | | formát | 1x A4 |
| | název výkresu: | Rozváděč RMS10.1 | | | počet stran | 4 |
| | | | | | strana číslo | 1 |




| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ČÍSL.OBV. | 10.1 | | | | PE10.1 | | | | | | | | | |
| KABEL | CYKY-J | | | | H07V-K | | | | | | | | | |
| PRŮŘEZ | 5x6 | | | | 25 | | | | | | | | | |
| Č.KABELU | WL10.1 | | | | WS10.1 | | | | | | | | | |
| Pi (kW) | 10,7 | | | | | | | | | | | | | |
| KAM | rozdávěč | | | | doplň.pospoj. | | | | | | | | | |
| | RMS10 | | | | rozdávěč | | | | | | | | | |

RMS10

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|---|---------------|------------|
| <div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5</div> <div>695 01 Hodonín</div> <div>tel.:603 513 362</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div> | Odpovědný projektant: | | Vypracoval: |  | | |
| | Petr Winkler | | Petr Winkler | | | datum |
| | investor: | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov | | | číslo výkresu | D.1.4.1-15 |
| | název stavby: | OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLYAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o. | | | formát | 1x A4 |
| | název výkresu: | Rozváděč RMS10.1 | | | počet stran | 4 |
| | | | | | strana číslo | 2 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--------------|---------------|------------|
| <div><div>Petr Winkler</div><div>Skácelova 3063/5</div><div>695 01 Hodonín</div><div>tel.: 603 513 362</div><div>íČ: 88842711</div><div>ČKAIT: 1005185</div></div> | Odpovědný projektant: | Vypracoval: |  | | | |
| | Petr Winkler | Petr Winkler | | | datum | 11/2023 |
| | investor: | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov | | | číslo výkresu | D.1.4.1-15 |
| | název stavby: | OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o. | | | formát | 1xA4 |
| | název výkresu: | Rozváděč RMS10.1 | | | počet stran | 4 |
| | | | | strana číslo | 4 | |