



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Michal Mikulec
Masarykovo náměstí 5/5
Ostrava
702 00

Vaše zn. - dopis ze dne 12.4.2023
Naše č.j.: 7444/23, v Kloboukách u Brna, dne 10.5.2023, vyřizuje Adámek,

Věc: Existence sítí - **III/42510 RAJHRAD - OK SYROVICE** v k.ú. Holasice, Rajhrad,
Sobotovice, Vojkovice u Židlochovic

Reagujeme na Vaši žádost, ve které žádáte bez bližších údajů (pouze označeno názvem - III/42510 RAJHRAD - OK SYROVICE) o vyjádření k existenci sítí k zaslané ohradě v k.ú. Holasice, Rajhrad, Sobotovice, Vojkovice u Židlochovic a sdělujeme:

Uvedená ohrada se nachází v ochranném pásmu (kříž) katodově chráněného produktovodu Čepro, a.s. - trasy D320 Klobouky – Střelice, viz zákres. Produktovod je ocelové potrubí DN200 v hloubce od 1 m až 2 m.

Produktovod je provozován ve veřejném zájmu na základě zákona č. 189/1999 Sb. Ochranné pásmo produktovodu má šířku 300 m po obou vodorovných stranách potrubí a platí v něm zákonná omezení, která působí vůči každému, tedy i vůči vlastníku pozemků.

Ochranné pásmo produktovodu ČSN 650204 charakterizuje jako „prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku“. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Omezení stanovená v ochranném pásmu vyplývají zejména ze zákona č. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy v platném znění, ČSN 650204 Dálkovody hořlavých kapalin a ČSN EN 14161 Naftový a plynárenský průmysl – Potrubní přepravní systémy.

Každá stavba v ochranném pásmu produktovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz produktovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na produktovod a obráceně.

V technické dokumentaci musí být uvedeno, že se stavba (záměr) nachází v ochranném pásmu produktovodu Čepro, a.s., a naše podmínky uvedené v tomto dopise. V mapové situaci musí být zakreslen produktovod a ochranné pásmo Čepro (300m na obě strany od osy produktovodu). V příloze zasíláme přesný průběh produktovodu ČEPRO a.s. v DWG.

Upozorňujeme, že bez písemného souhlasu provozovatele produktovodu nelze vykonávat vybrané činnosti uvedené v z.č. 189/1999 Sb., § 3 odst. 7, tj. stavební činnost, umísťování staveb, zemní práce, zřizování skládek či uskladňování materiálu. Písemný souhlas pro tyto



vybrané činnosti bude udělen, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob či životního prostředí.

Před zahájením prací v ochranném pásmu požadujeme objednat vytýčení našeho zařízení na e-mailu: bronislav.adamek@ceproas.cz. Při vytýčení bude zhotoviteli předán „Zápis o projednání a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu ČEPRO a.s.“

Ke konečnému stanovisku požadujeme dodat kompletní dokumentaci k záměru, ke které se vyjádříme.


Ještě upozorňujeme v tomto prostoru na síť: Ropovod DN 500 a DN 700 MERO ČR a optický kabel Vodafone.

Toto vyjádření neslouží k územnímu ani stavebnímu řízení.


Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

Bronislav Adámek
Vedoucí technolog DIII
ČEPRO, a.s.
Klobouky u Brna 860, 691 72 Klobouky u Brna
Tel.: +420 519 440 510, +420 602 567 958
bronislav.adamek@ceproas.cz | www.ceproas.cz



Příloha: zákres 2x
průběh produktovodu v DWG.

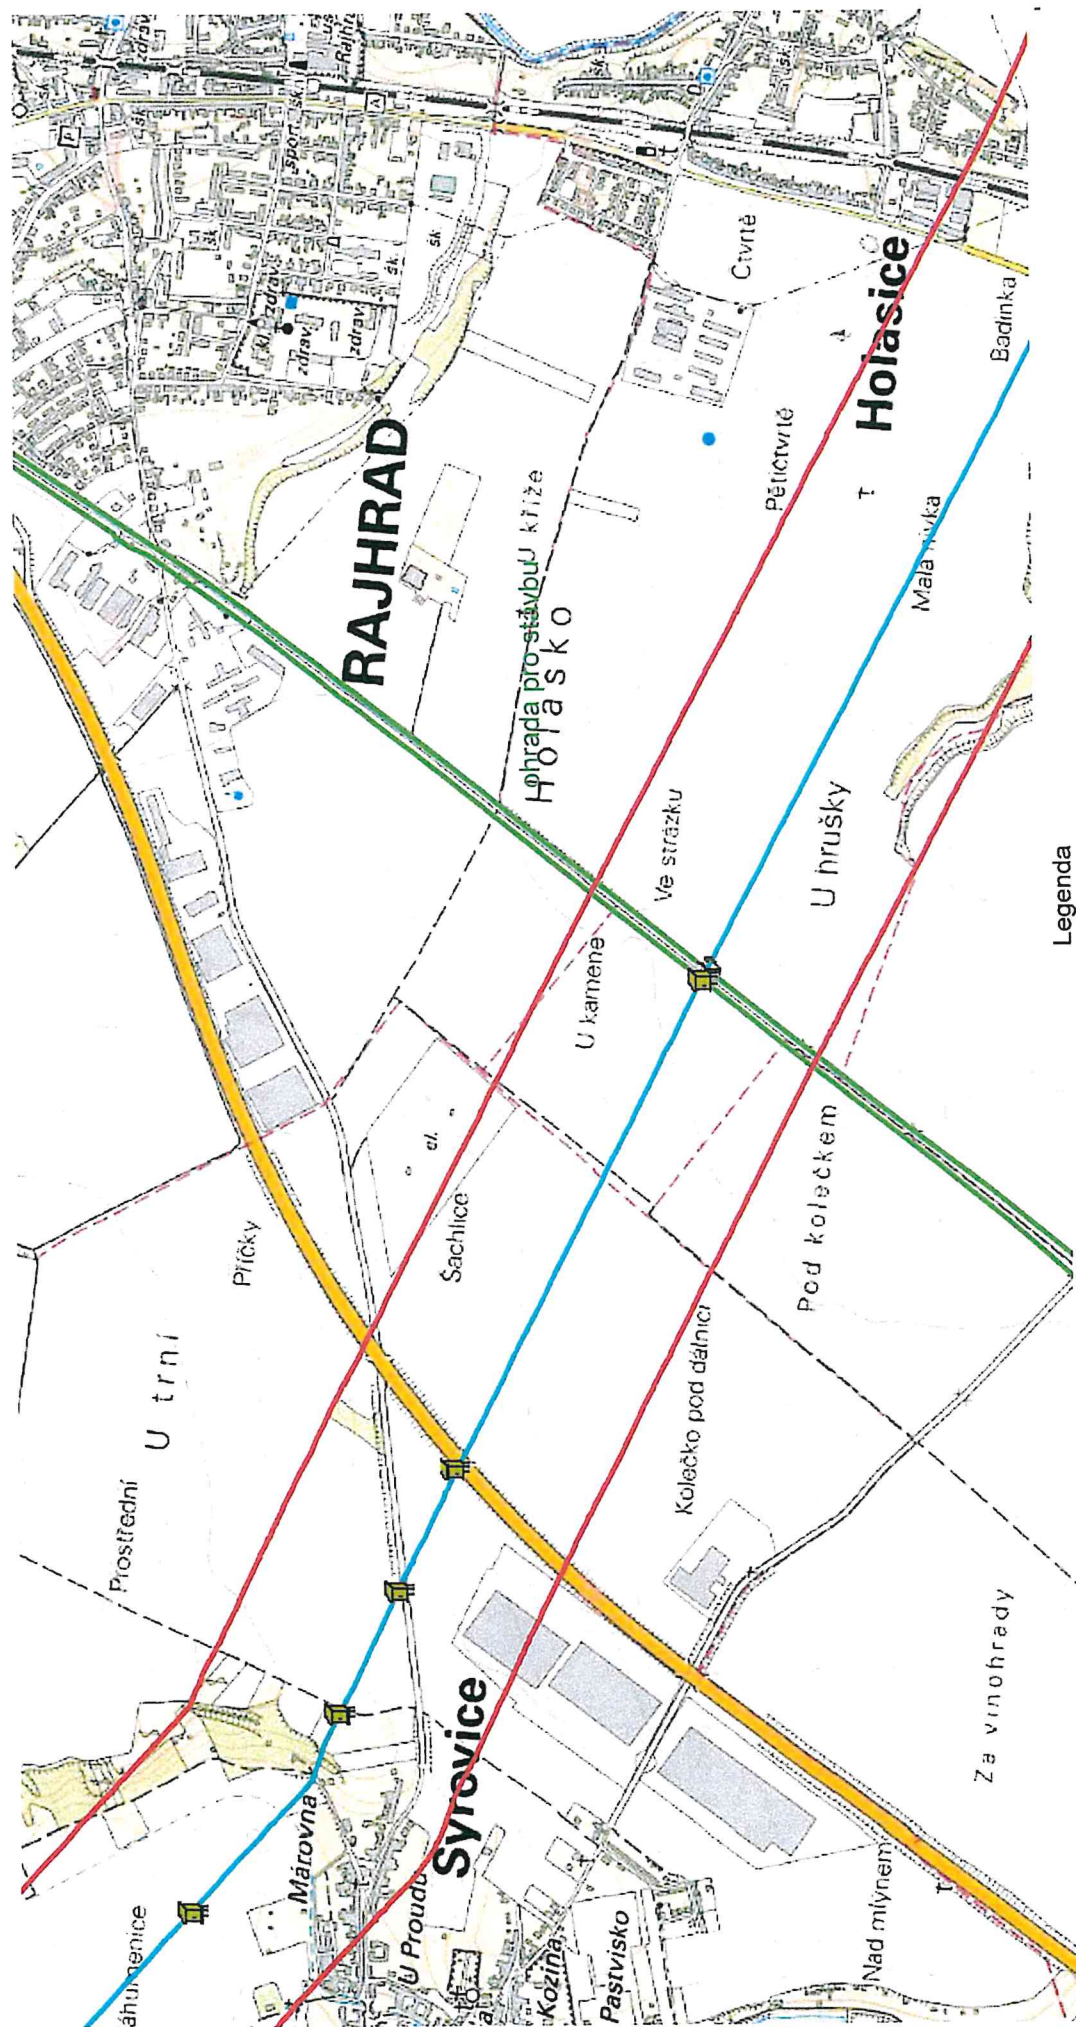

Vrstva: 0000

Produktovod ČEPRO

• Číhačka

• PO - propojovací objekt
Vrstva: 0002