

ROZMĚRY:VxŠxH 2100x800x400

KRYTÍ:IP20 ROZVADĚČ JE V PROVEDENÍ BEZ DVEŘÍ. JE UMÍSTĚN V NICE, ZA UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI

PŘÍVOD:SHORA

VÝVODY:NAHORU

INSTALOVANÝ PŘÍKON:MD0Pi=7kW00

SOUČINITEL SOUDOBOSTI:1

SOUDOBY PŘÍKON:Pp=7kW


JMENOVITÝ PROUD:In=40AIn=40A


ZKRATOVÝ PROUD:Ik''= 10kA

PROUDOVÁ SOUSTAVA:3NPE,AC 50Hz,400V,TN-S


v.č. 3011.126.10-23

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum


<div>BLOCK[®] Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí</div>		Investor: <div>Nemocnice Vyškov</div>			
Profese: <div>EL</div>	Autorizace:				
				Vypracoval:	Kontroloval:
				LUDĚK DORUŠKA (Elmo)	TOMÁŠ POTĚŠIL
Akce: <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3</div>		Zakázkové číslo: 100745 DSPS 08 - 2023	Paré:		
		Datum: 08 - 2023			
		Stupeň: Dokumentace skutečného provedení stavby			
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Formát: 7 A4			
Obsah: <div>Rozvaděč 2ZR2.D3-MDO+DO</div>		Měřítko: <div>1:50</div>	Číslo výkresu: <div>D.1.01.4c-310</div>		

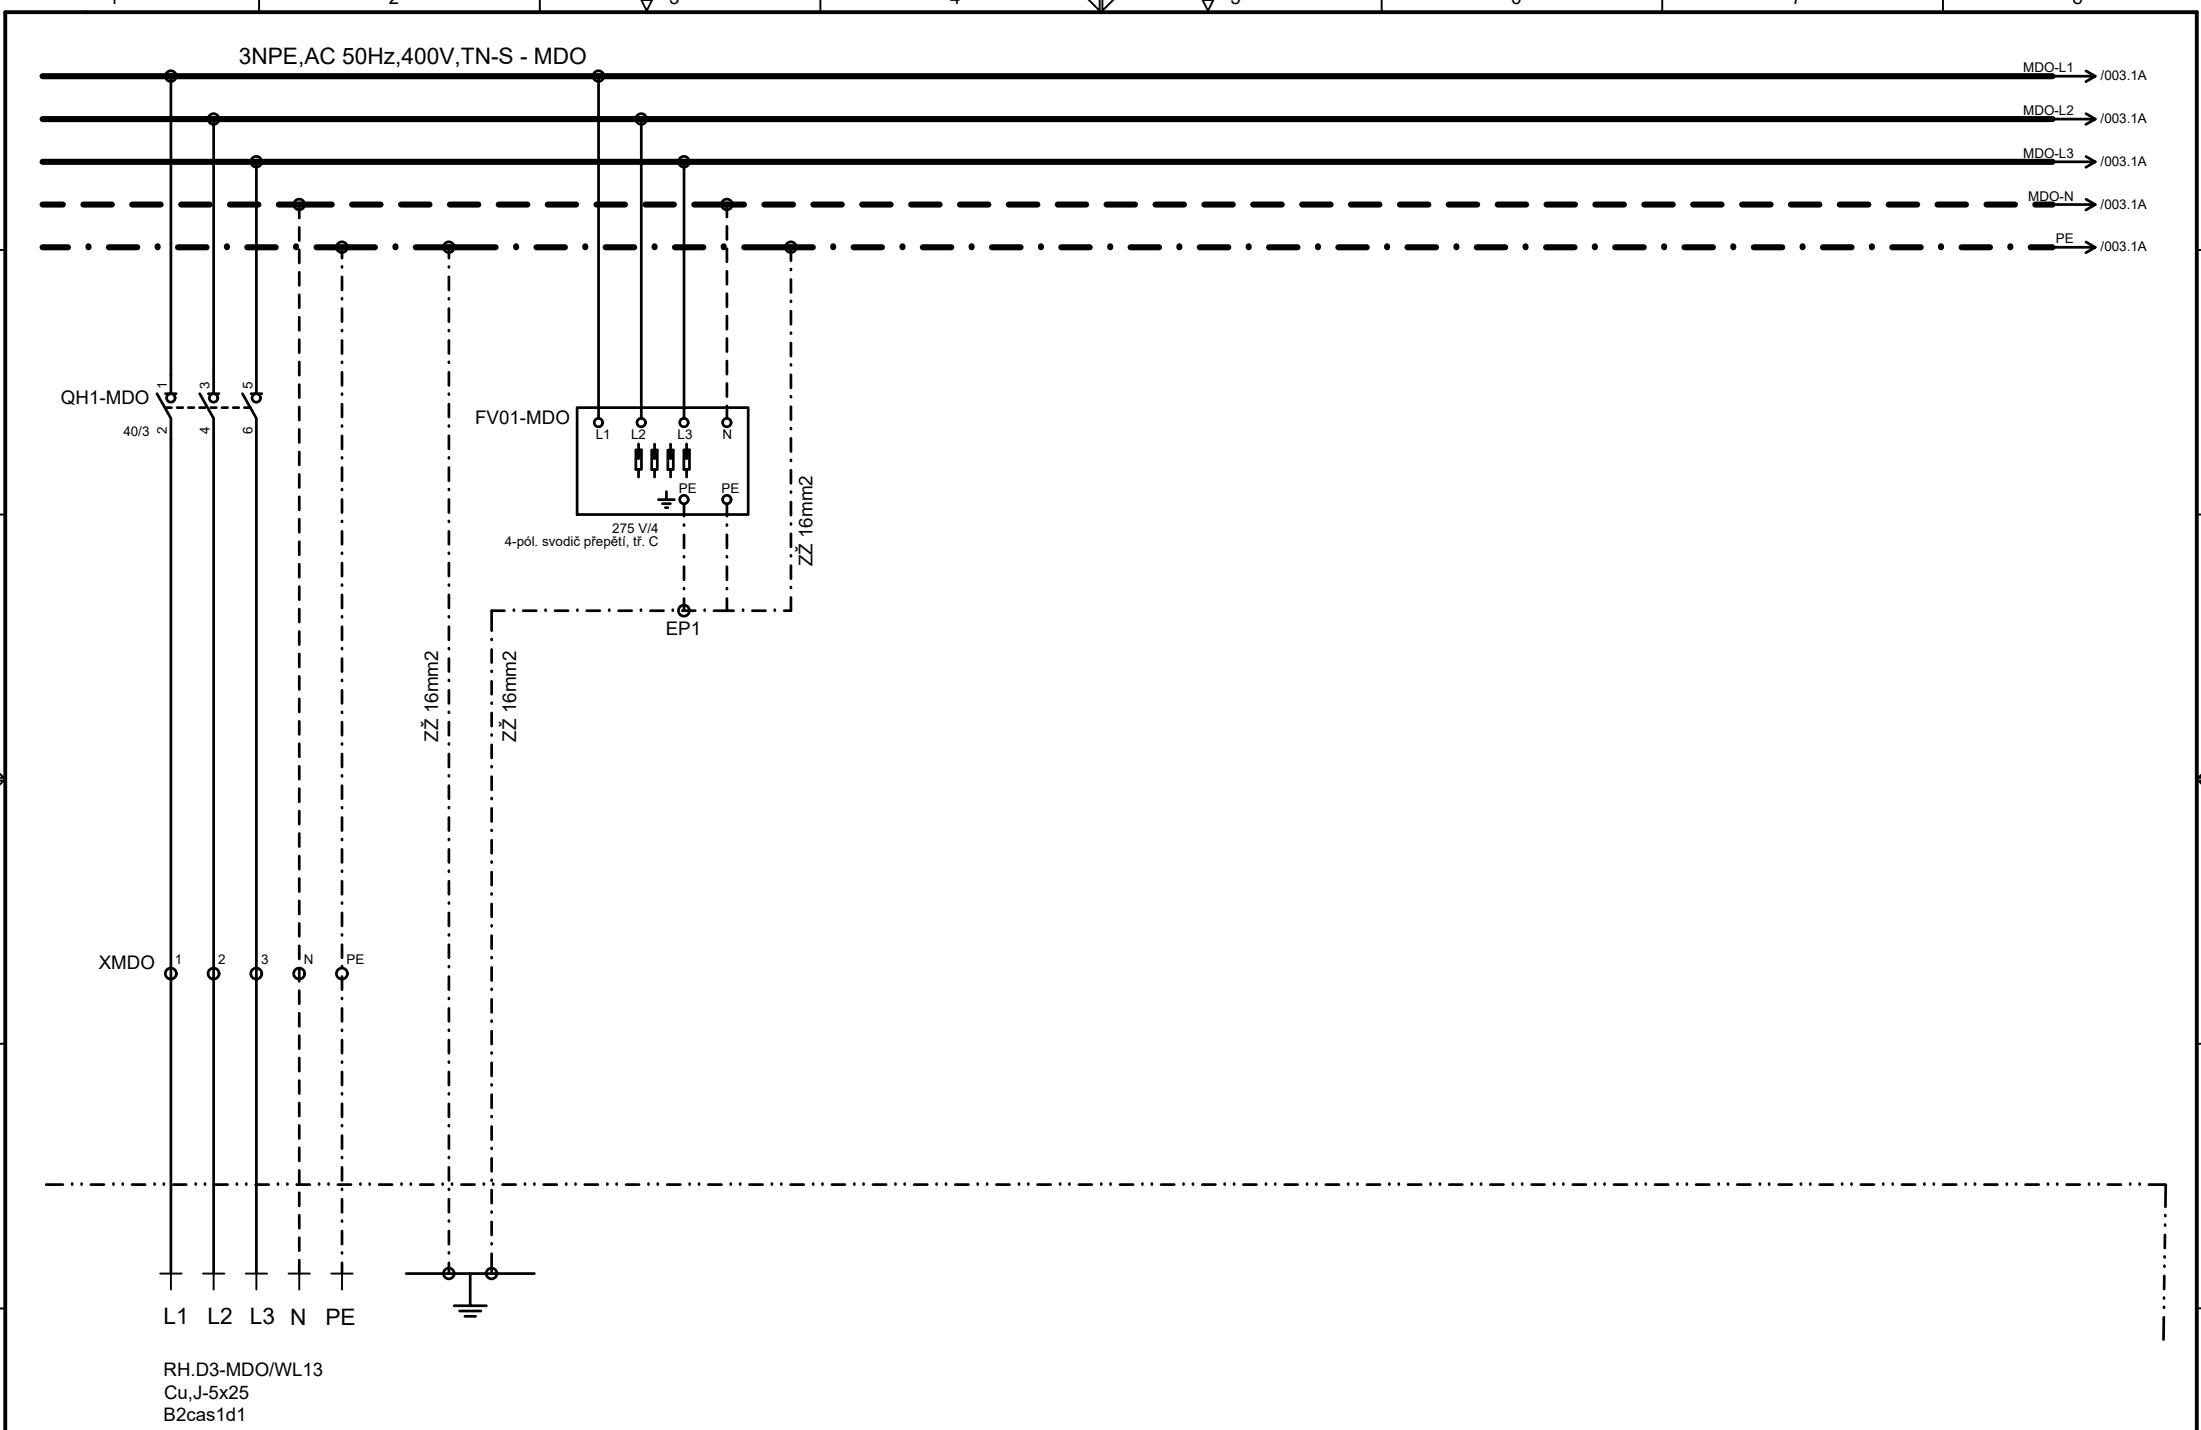


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu		List 002	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021				
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-310	Rozvaděč 2ZR2.D3-MDO+DO		7 cel.	
Hip				Stupeň projektu	DPS				

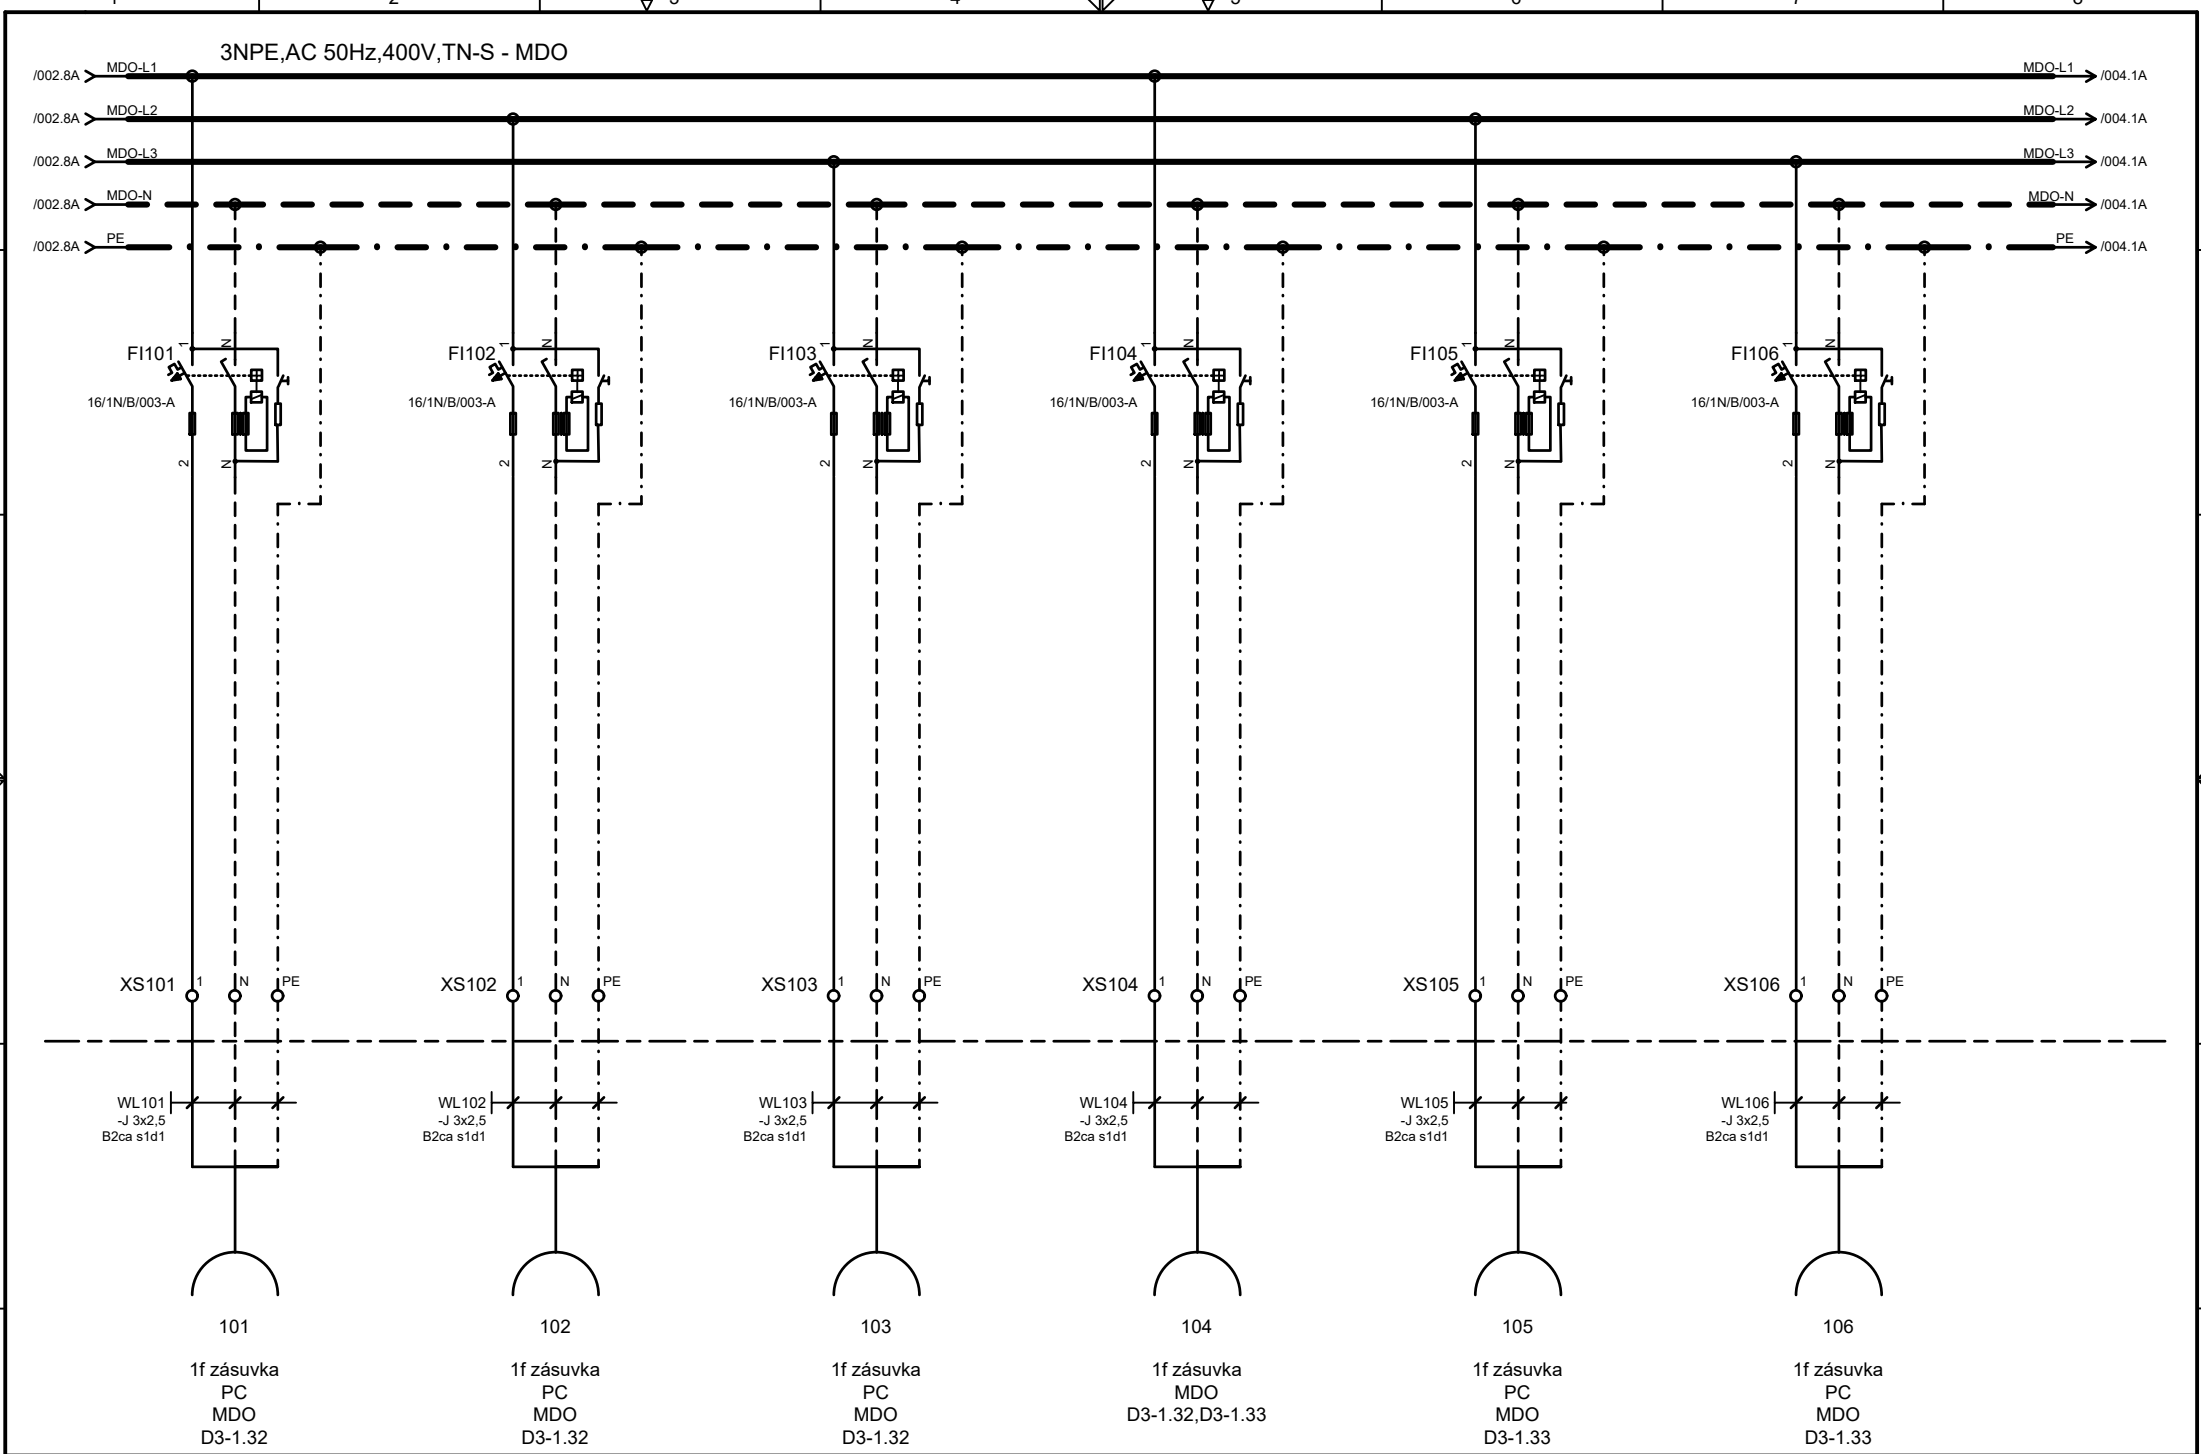

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		+2ZR2D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-310	Název výkresu	
Hip				Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR2.D3-MDO+DO	List 003 7 cel.

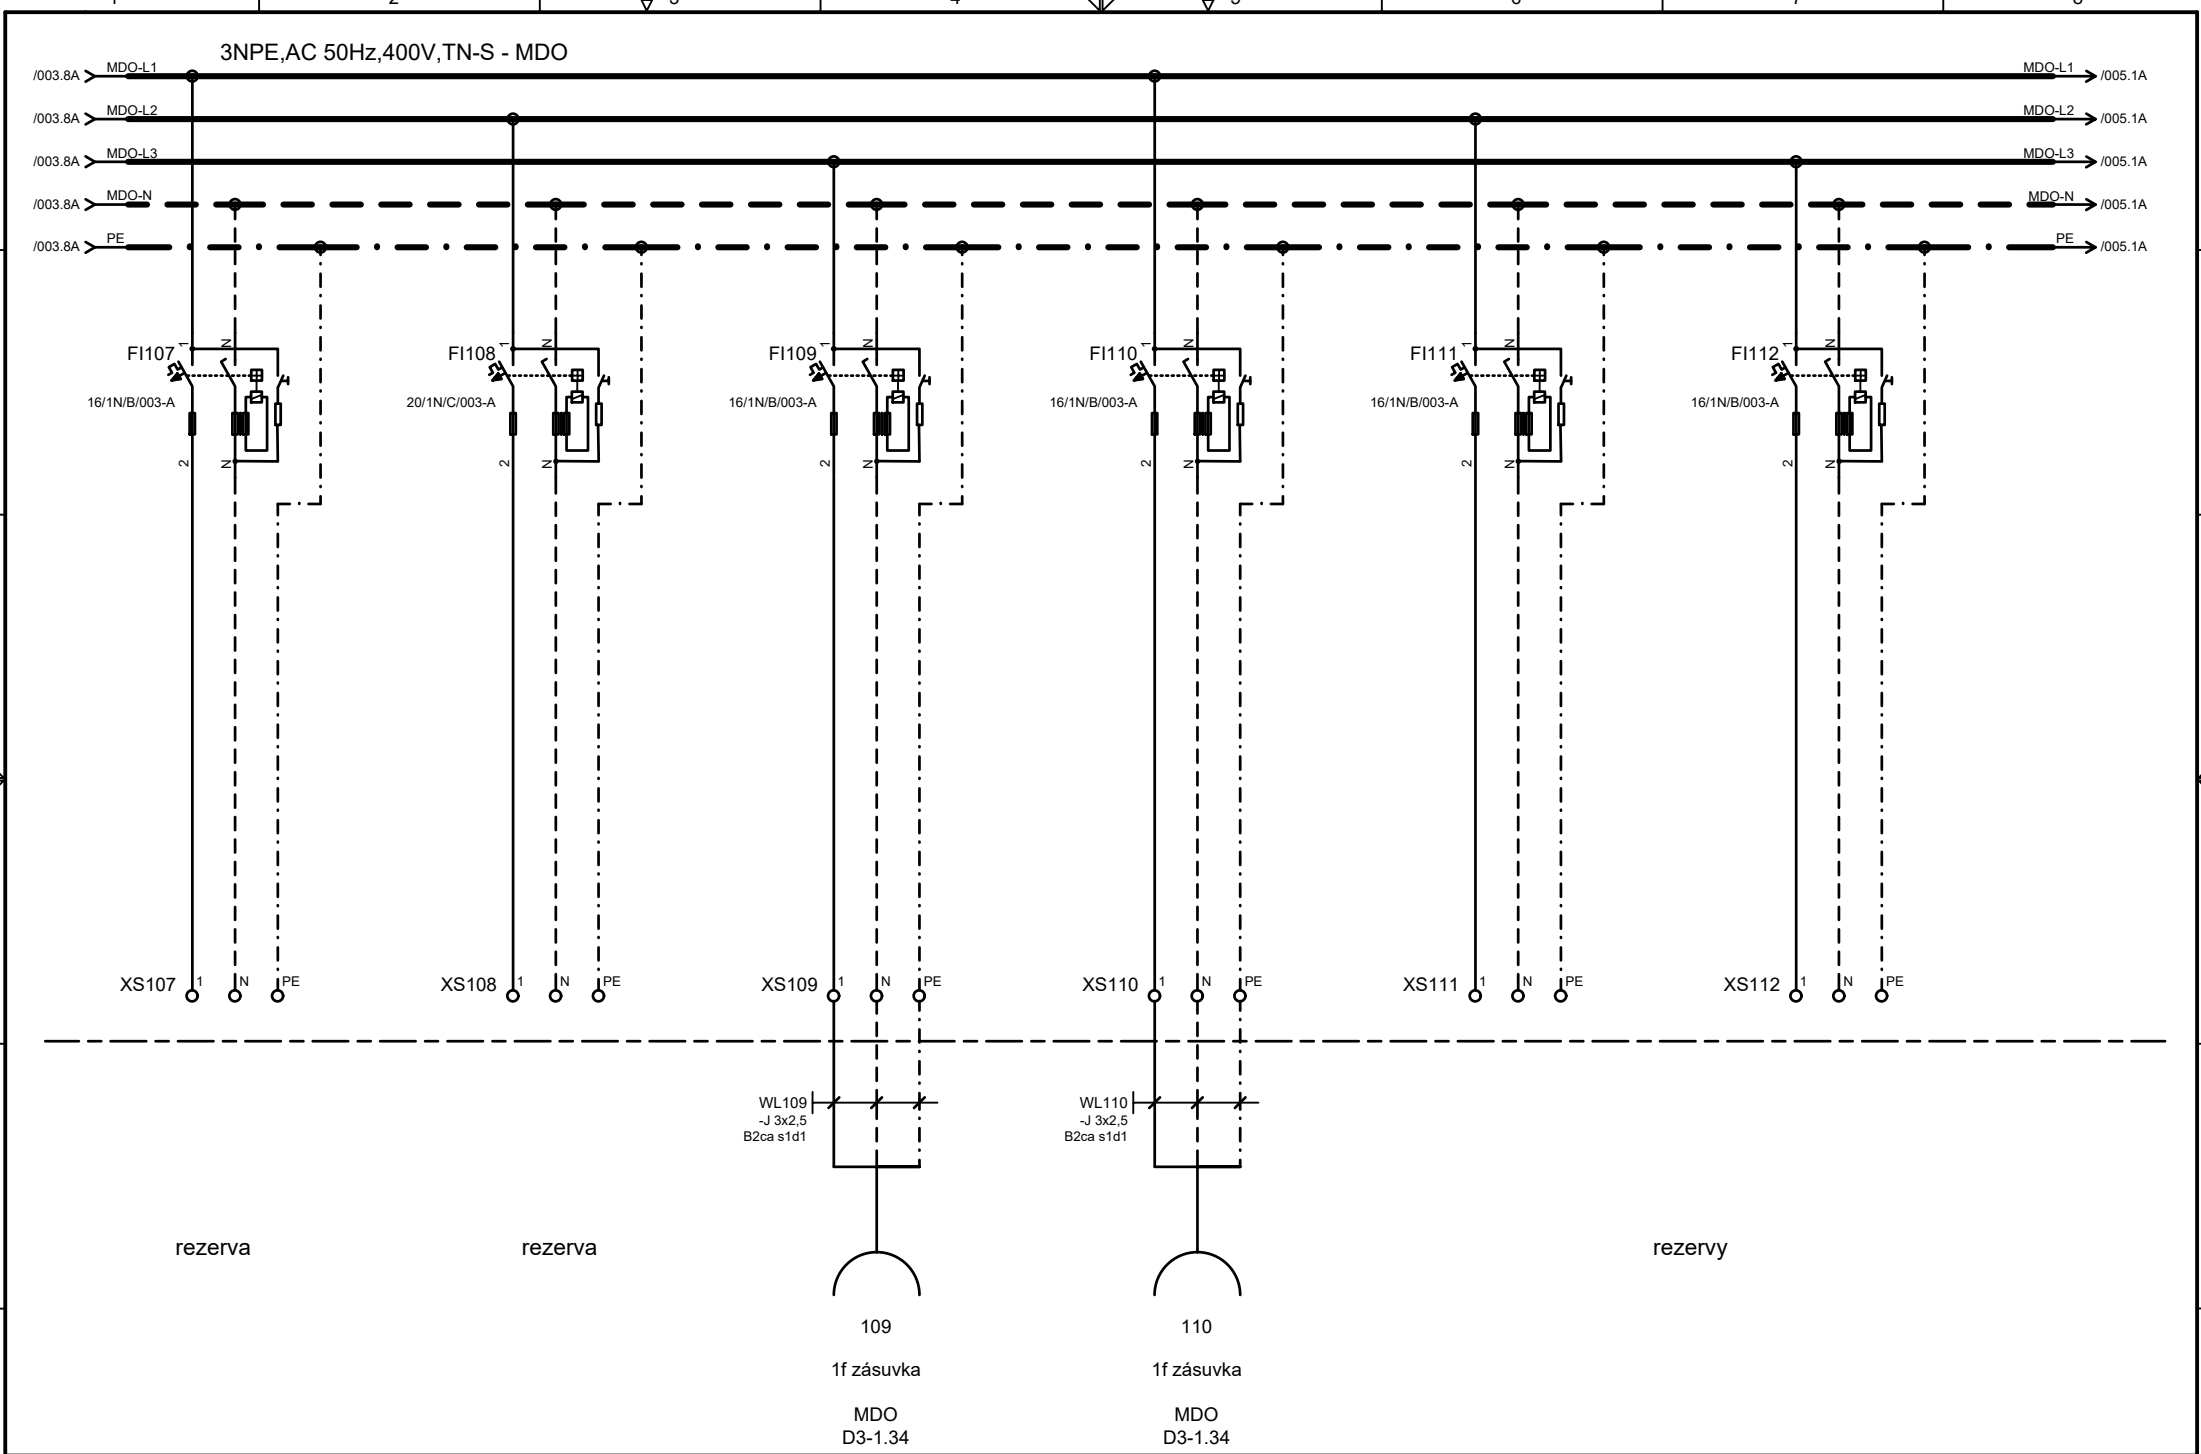


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		+2ZR2D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-310	Název výkresu	
Hip				Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR2.D3-MDO+DO	List 004 7 cel.

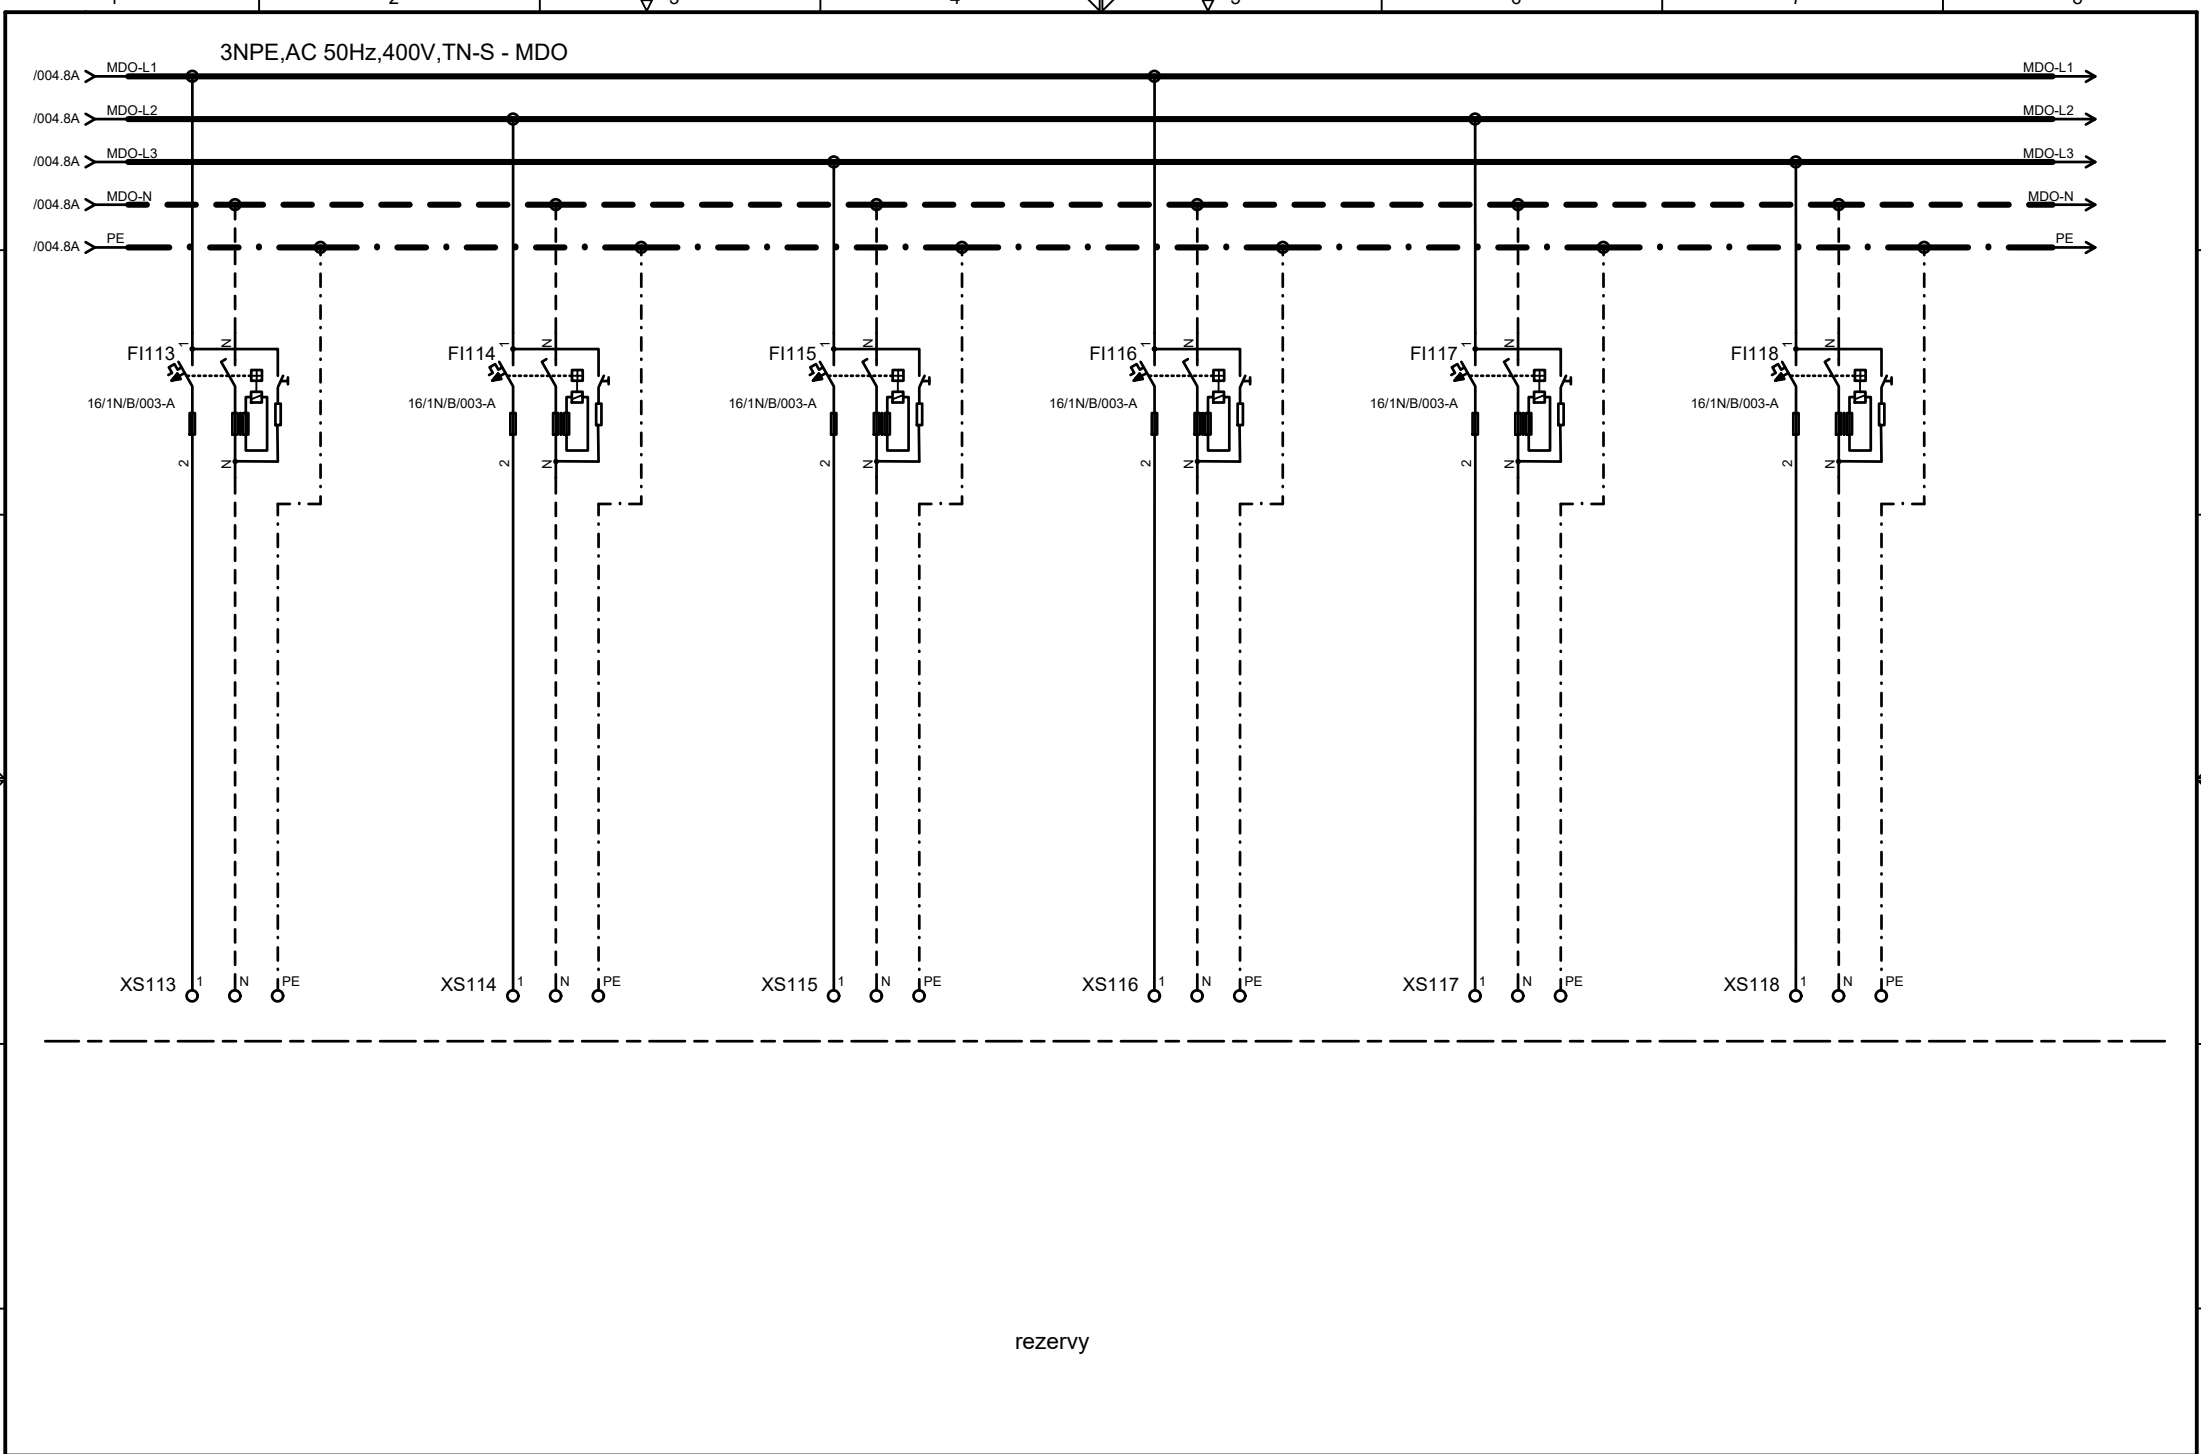

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021	+2ZR2D3	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-310	Rozvaděč 2ZR2.D3-MDO+DO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
1	2	3	4	5	6	7	8

List 005
7 cel.

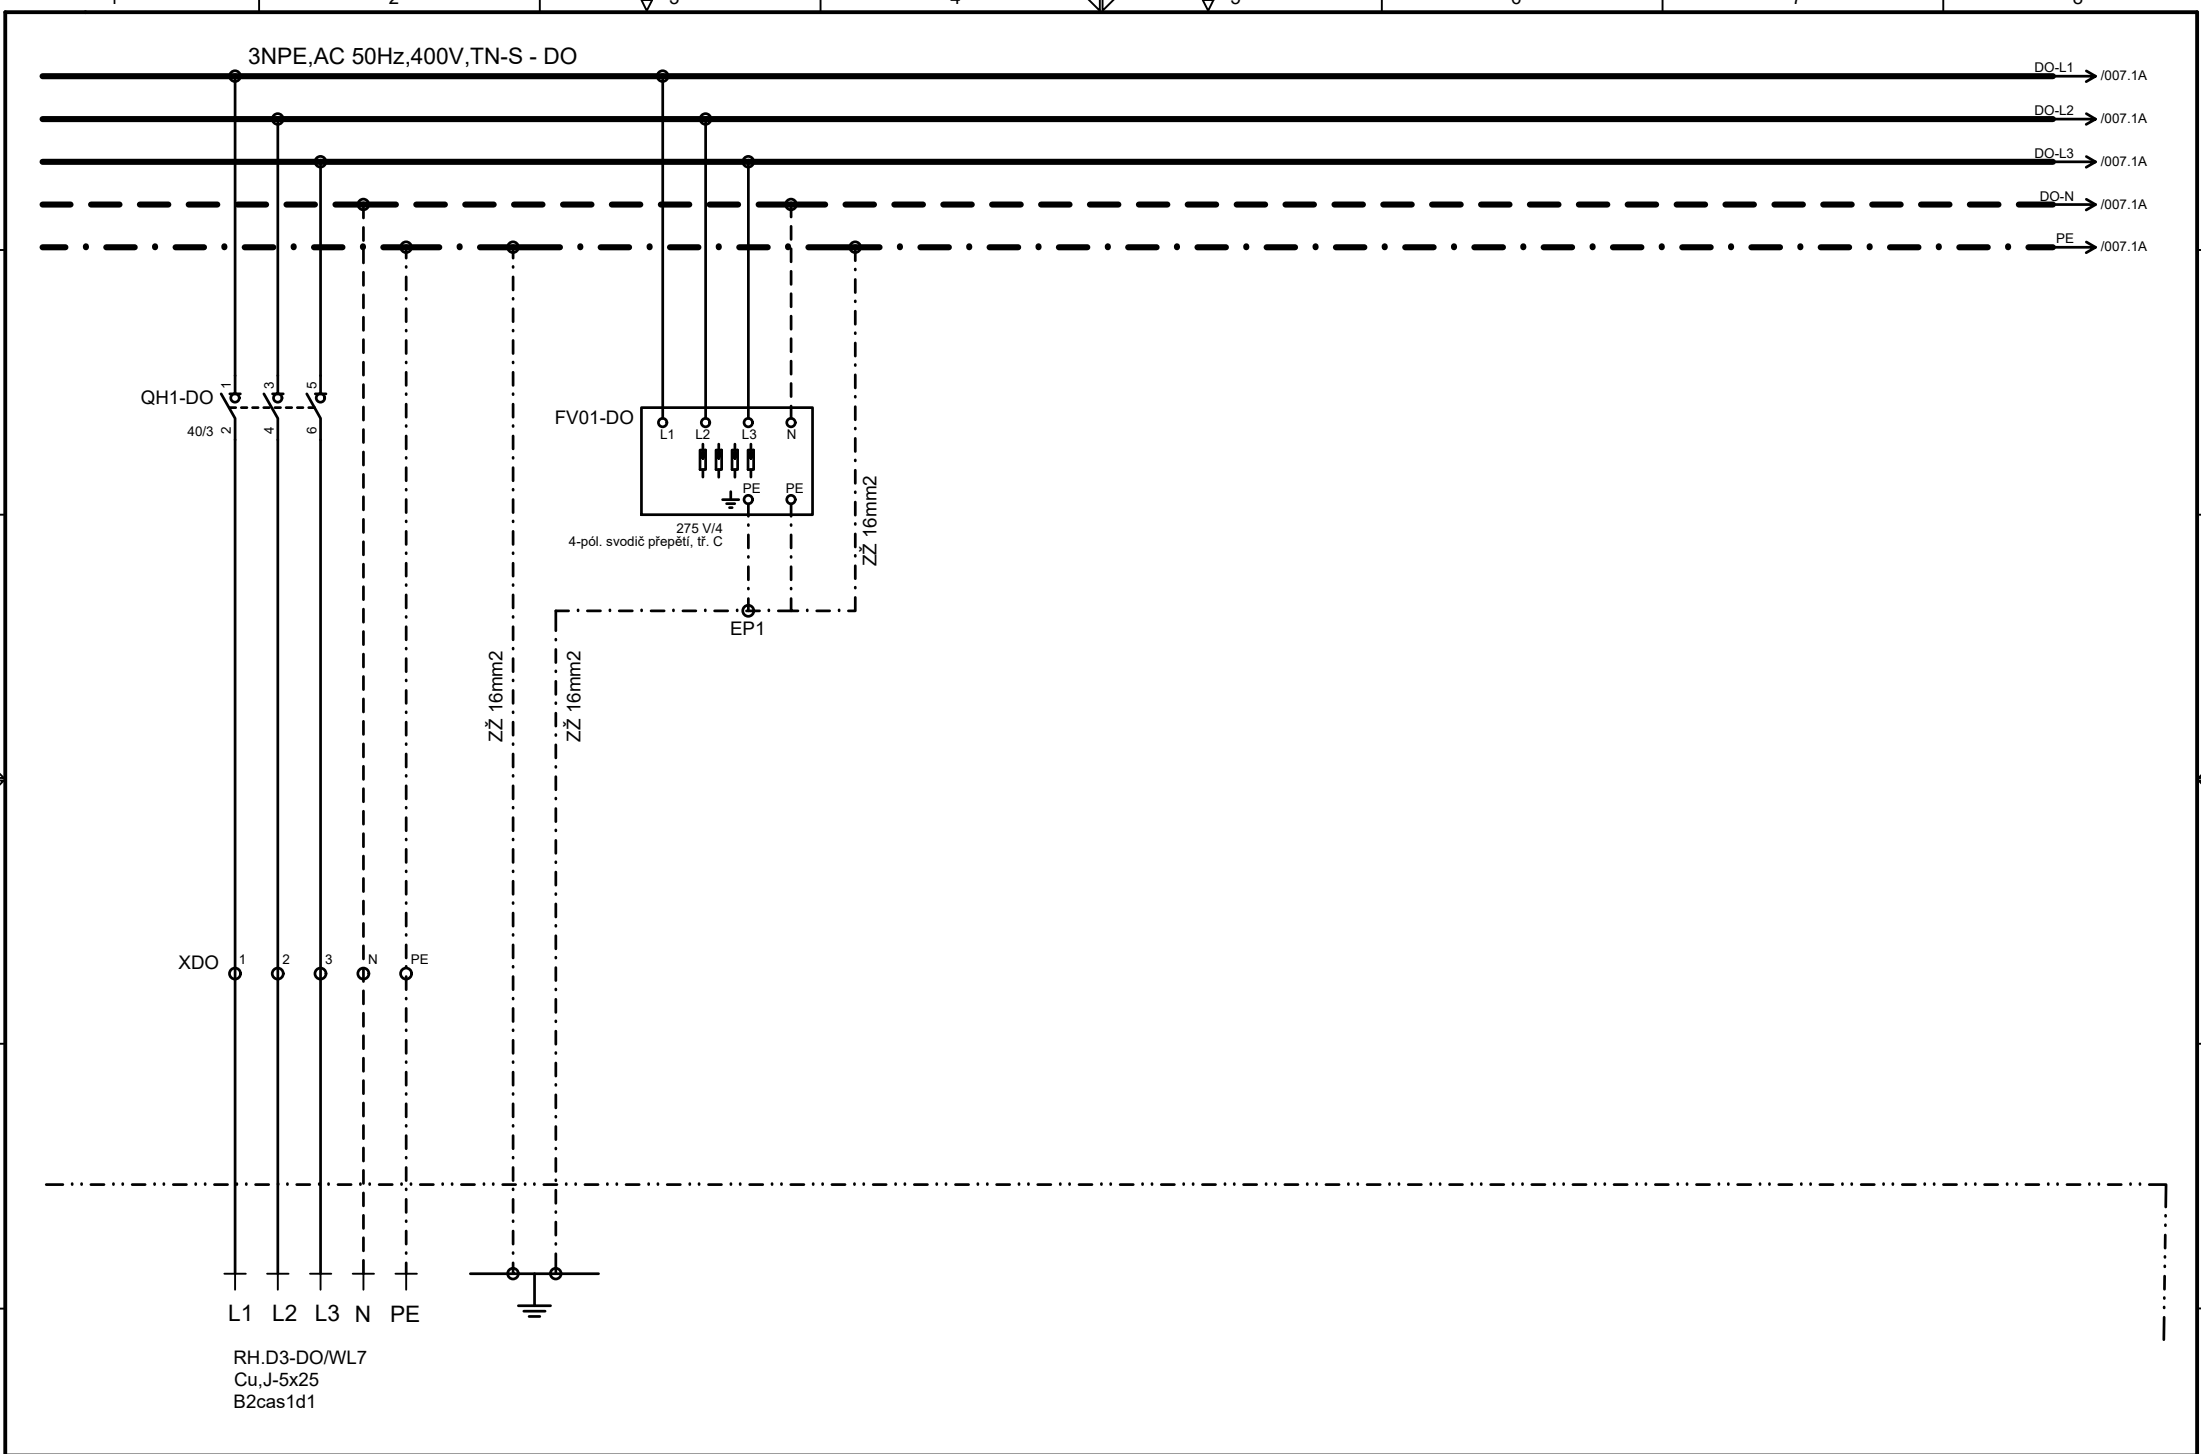

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu		List 006	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021				
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-310	Rozvaděč 2ZR2.D3-MDO+DO		7 cel.	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				

