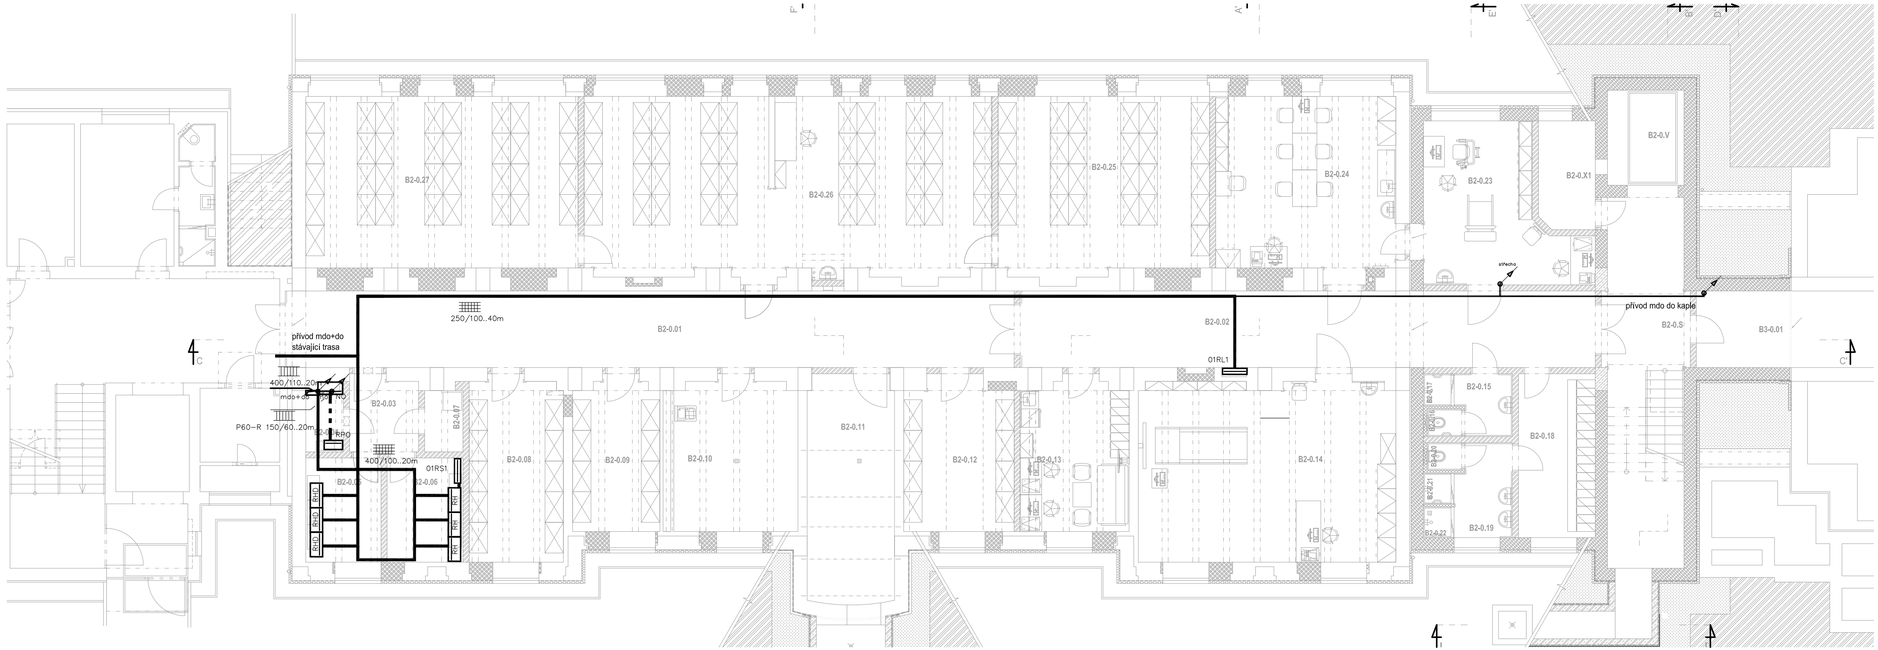

Legenda:

- mdo+do — hlavní trasy
- no+po — požární trasy
- stoupací trasy
- 250/100..40m — drátěný žlab
- 400/60..20m — kabelový žebřík

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN–S
1 NPE AC 230 V / TN–S

VNĚJŠÍ VLIVY VIZ PŘÍLOHA TZ
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000–5–52 ed. 2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed.2
INSTALACE V UMÝVÁRNÁCH, VE SPRCHÁCH DLE ČSN 332000–7–701 ed.2
INSTALACE V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2130 ed.3

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VYSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: EL

Zpracovatel díla: SUBTECH, Slovinská 29, 612 00 Brno, +420 541 247 419, www.subtech.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
BC. JOSEF ADAMEC	BC. JOSEF ADAMEC	ING. PETR LAVIČKA

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.**
REKONSTRUKCE BUDOVY B

Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016
Datum: 11 - 2016
Formát: 4 A4
Paré:

Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2 SO 01
Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obsah: HLAVNÍ TRASY 01.PP

Měřítko: 1:100

Číslo výkresu: **D1.01.06-131**