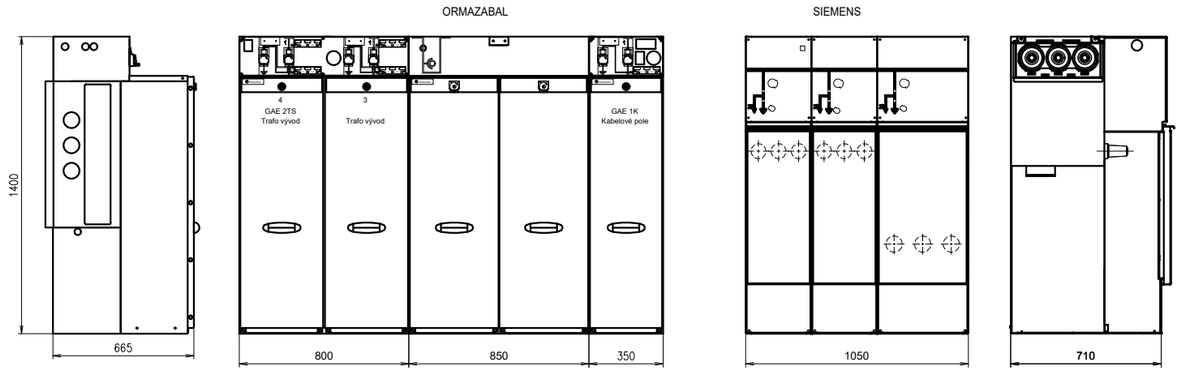

Část odběratel

Část EG.D

ORMAZABAL

4	3	2	1
GAE 2TS		GAE 1M2 24	GA630 - 3K
Trafo vývod	Trafo vývod	Měření napětí a proudu, kabelový přívod	Kabelové pole
T1 1000kVA	T2 1000kVA		

SIEMENS

3	2	1
SIEMENS 8DJH-RRR		
Kabelové pole	Kabelové pole	Kabelové pole
		Pole měření

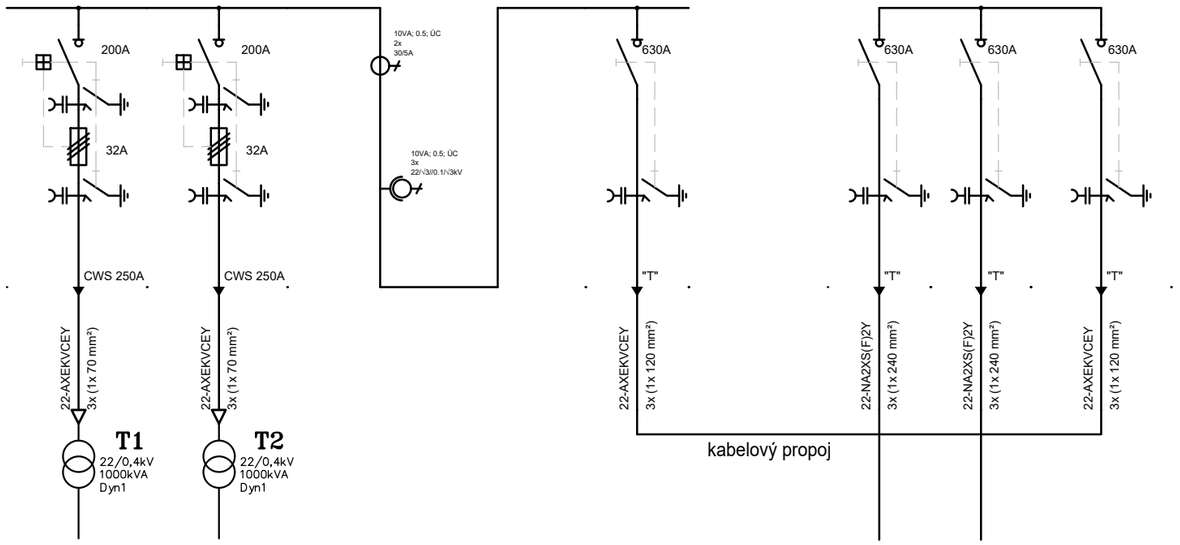

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN–C

Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000–4–41 a PNE 33 0000–1):
část VN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje (zemněním v síti IT)
část NN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN–C

Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
Vnější vlivy: PNE 33 0000–2, tabulka 6
Námrazová oblast: lehká (do 1kg)

VYPRACOVAL:	Michal Kučera	ZODP. PROJEKTANT:	Michal Kučera
ČKAIT 1004887		ČKAIT 1004887	
MÍSTO STAVBY: Vyškov		KRAJ: Jihomoravský	
STAVEBNÍK: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov			

energpro s.r.o.
energie pod palcem
ENERGPRO s.r.o.
Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice
www.energpro.cz e–mail: info@energpro.cz
tel.: 602 745 315, 602 736 964

ZAK.Č.:

STAVBA:
REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍHO ZDROJE DA

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO.02 - Rekonstrukce trafostanice

OBSAH VÝKRESU:
SCHÉMA VN - ROZVADĚČ R22.0 a R22.1

STUPEŇ:	DPS
PROJEKT.DOK.ČÍSLO:	E–21–010
DATUM:	srpen 2022
FORMÁT:	2 x A4
MĚŘÍTKO:	----
ČÍSLO VÝKRESU:	09B

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE CHRÁNĚNÁ DATA FIRMY ENERGPRO s.r.o., NENÍ DOVOLENO KOPÍROVÁNÍ A TO ANI ČÁSTÍ PRODUKTU BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU

Název souboru: 09_Schema_VN_R2.dwg