




SCHÉMA




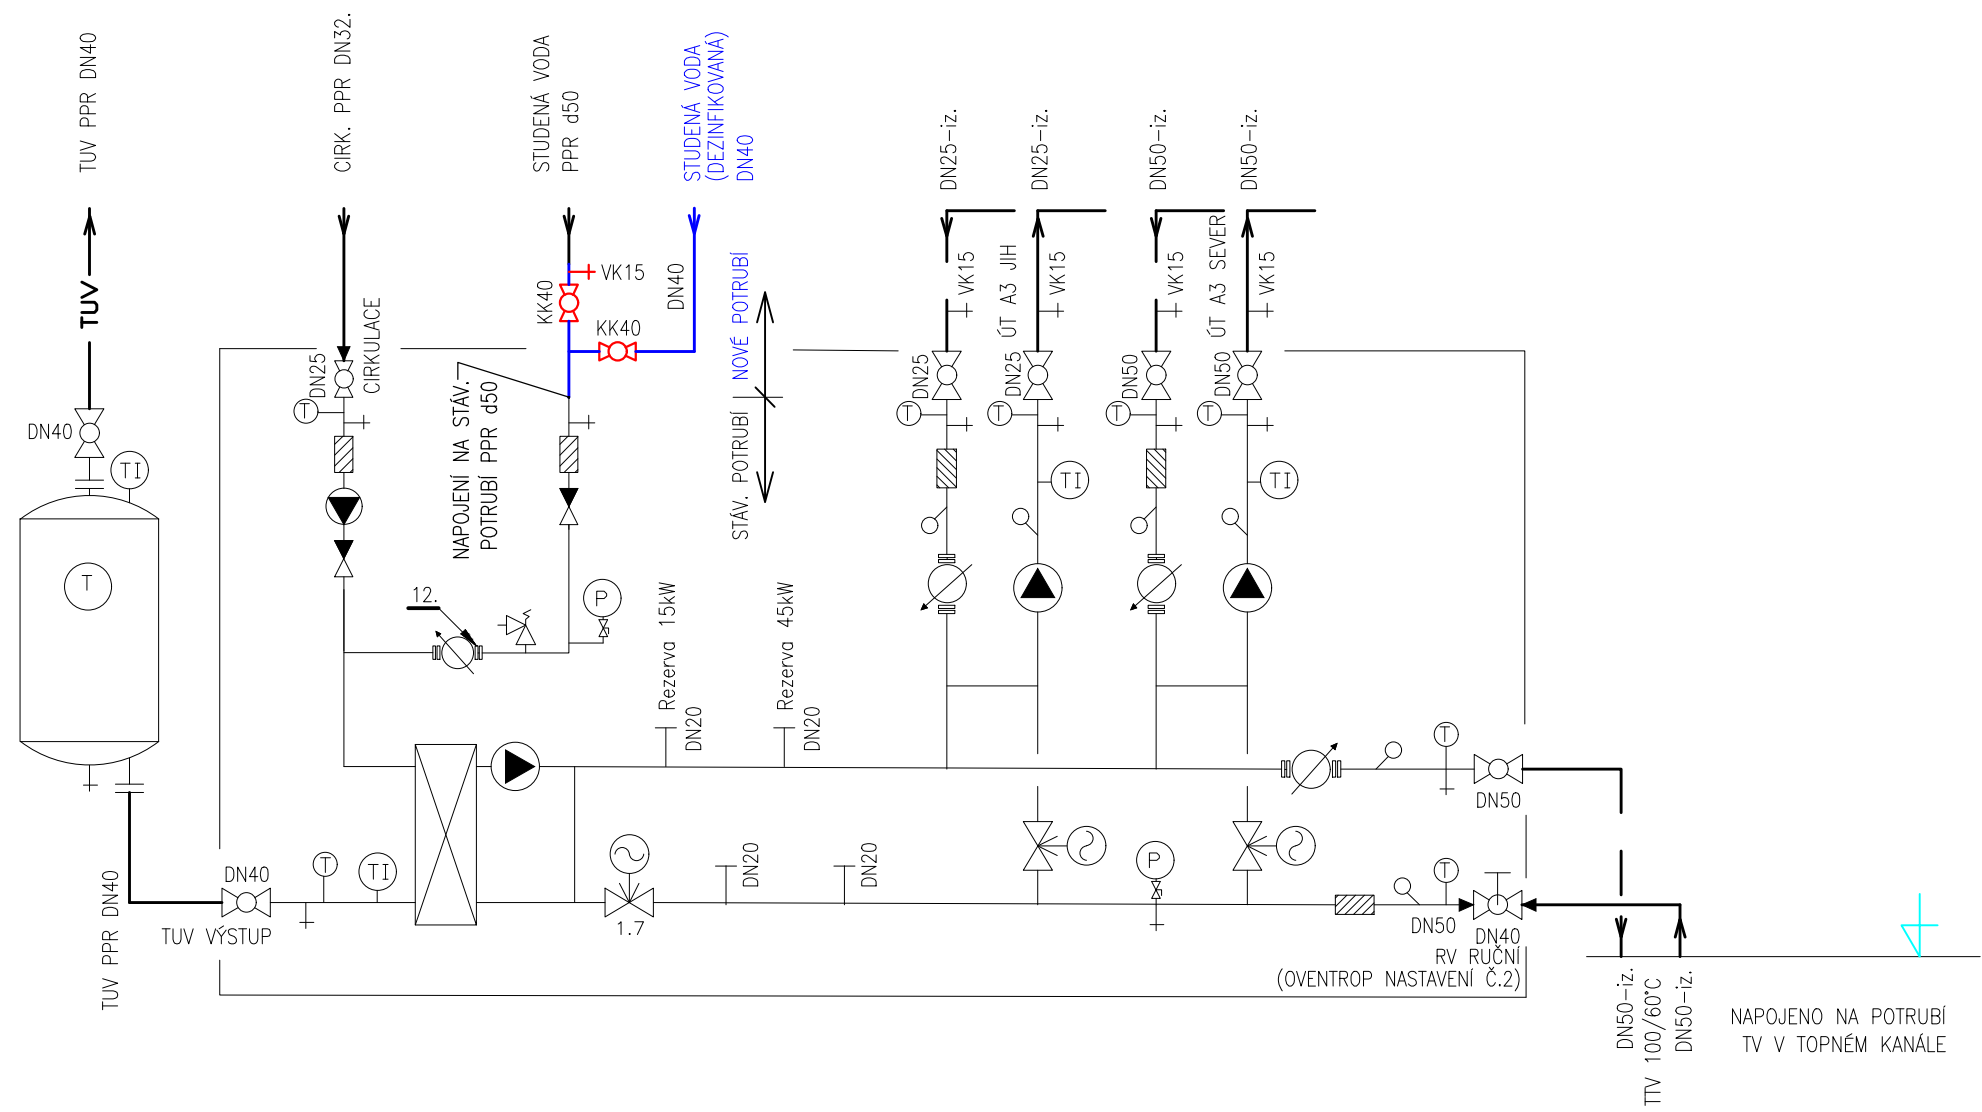


LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ TEPLÁ TOPNÁ VODA – PŘÍVOD, ZPÁTEČKA
- TUV TUV STÁVAJÍCÍ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – přívod
- C C STÁVAJÍCÍ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – cirkulace
- PV PV STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA
- NOVÝ ROZVOD DEZINFIKOVANÉ STUDENÉ VODY, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 13mm NEREZOVÉ POTRUBÍ, NEREZ 1.4521 (AISI 444), LISOVANÉ SPOJE

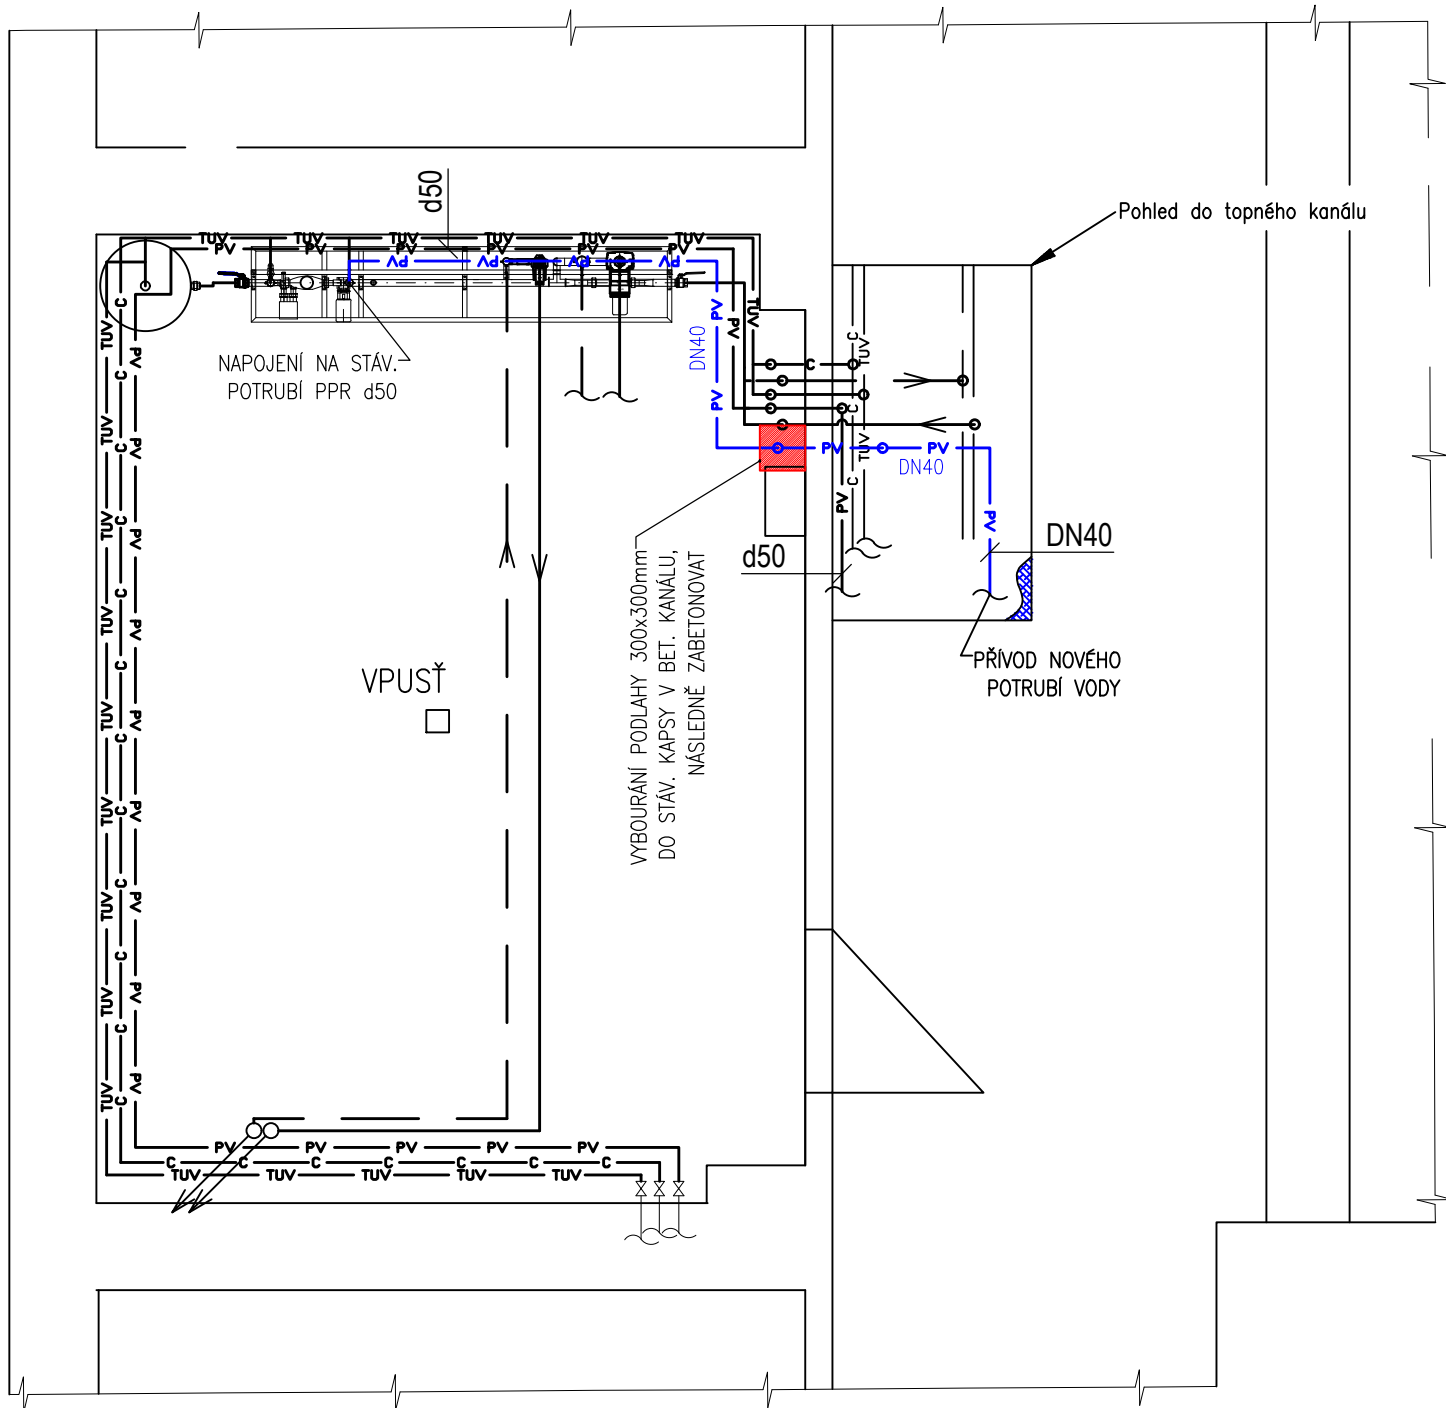PŮDORYS – NOVÝ STAV



									
0	07/2023	Ing. Lukáš Zvolský	Ing. Martin Řezníček	Ing. Lukáš Zvolský					
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:				
Investor: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov					 TRASKO Projekce, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzevce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekce.trasko.cz				
Akce/ místo:		Nemocnice Vyškov – projekt rozvodů dezinfikované studené vody do jednotlivých OPS areál nemocnice Vyškov							
Objekt: ---					Formát:	Zakázkové číslo:		Stupeň:	
Profese: D1.4.1 Zdravotně technické instalace					6x A4	PD-23-06-13		DPS	
Obsah: OPS 11 (A8-LABORATOŘE)					Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.4.1-07		Paré:	