




SCHÉMA

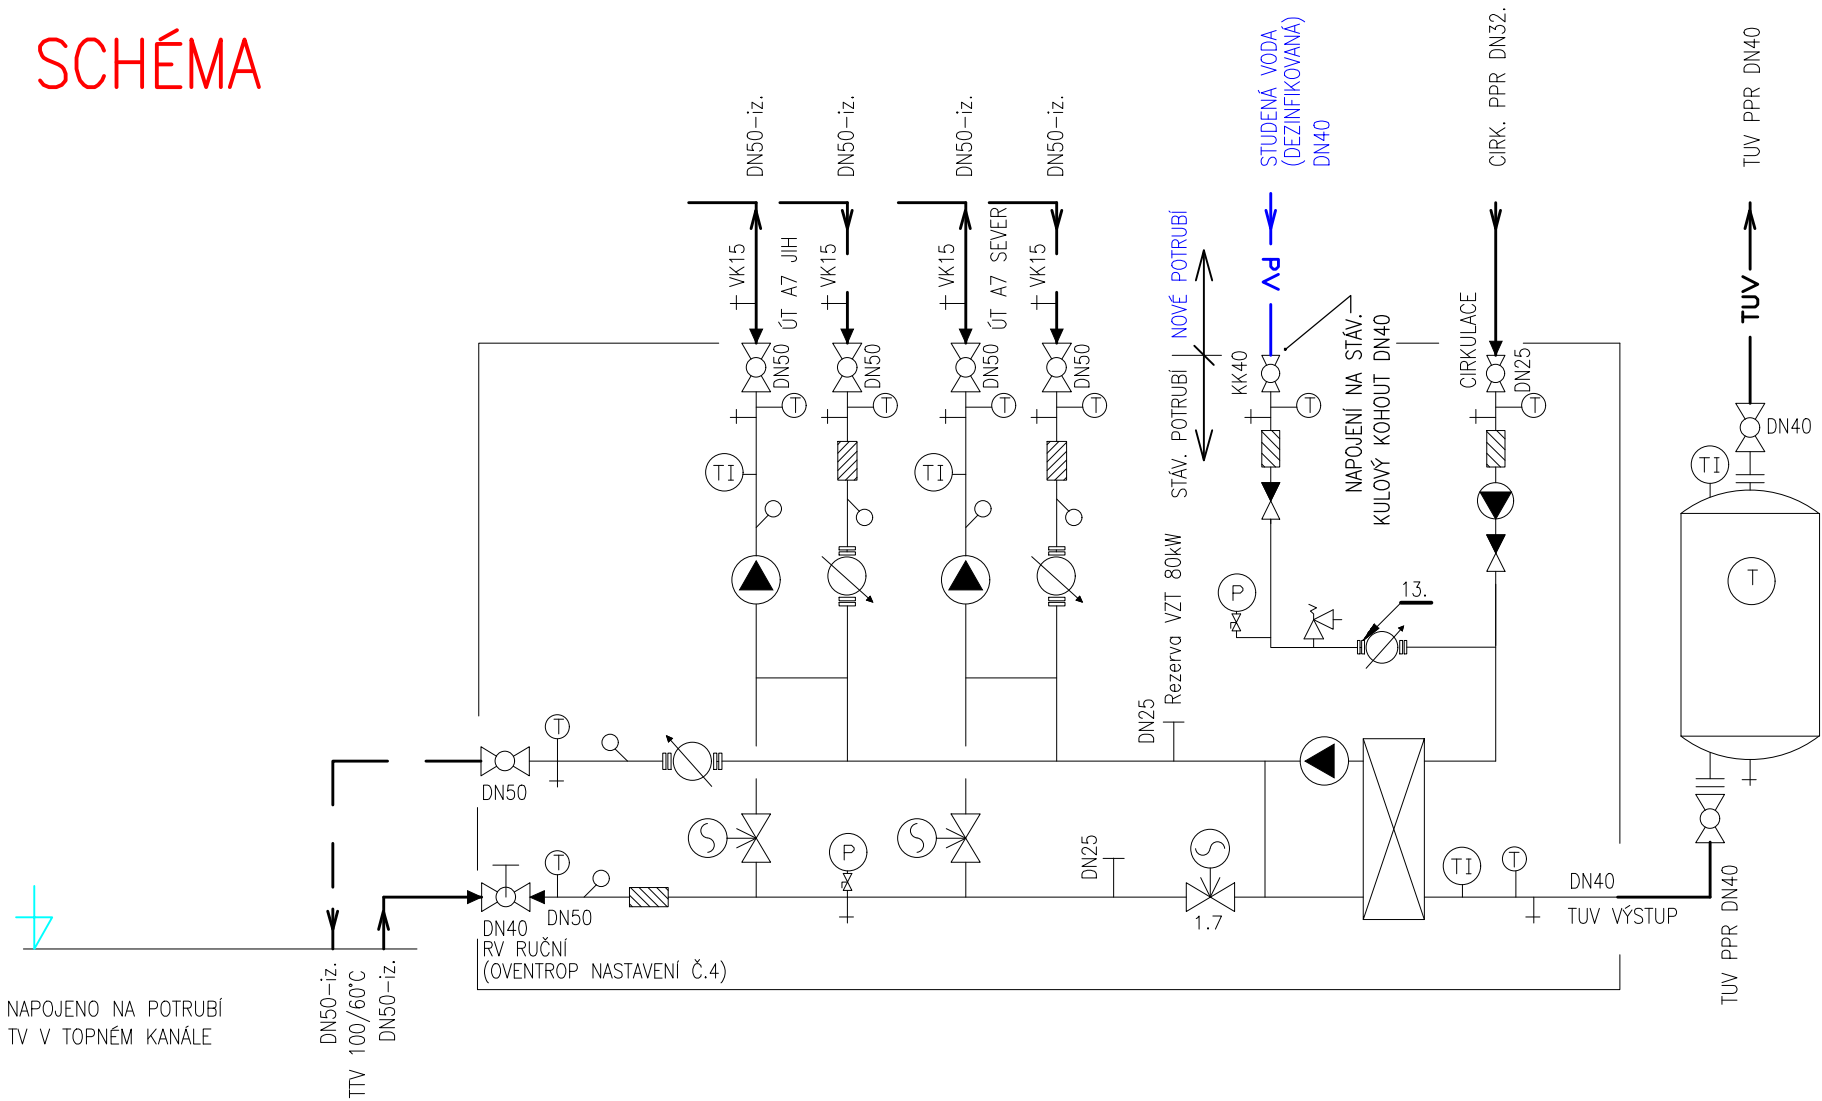

PŮDORYS – NOVÝ STAV

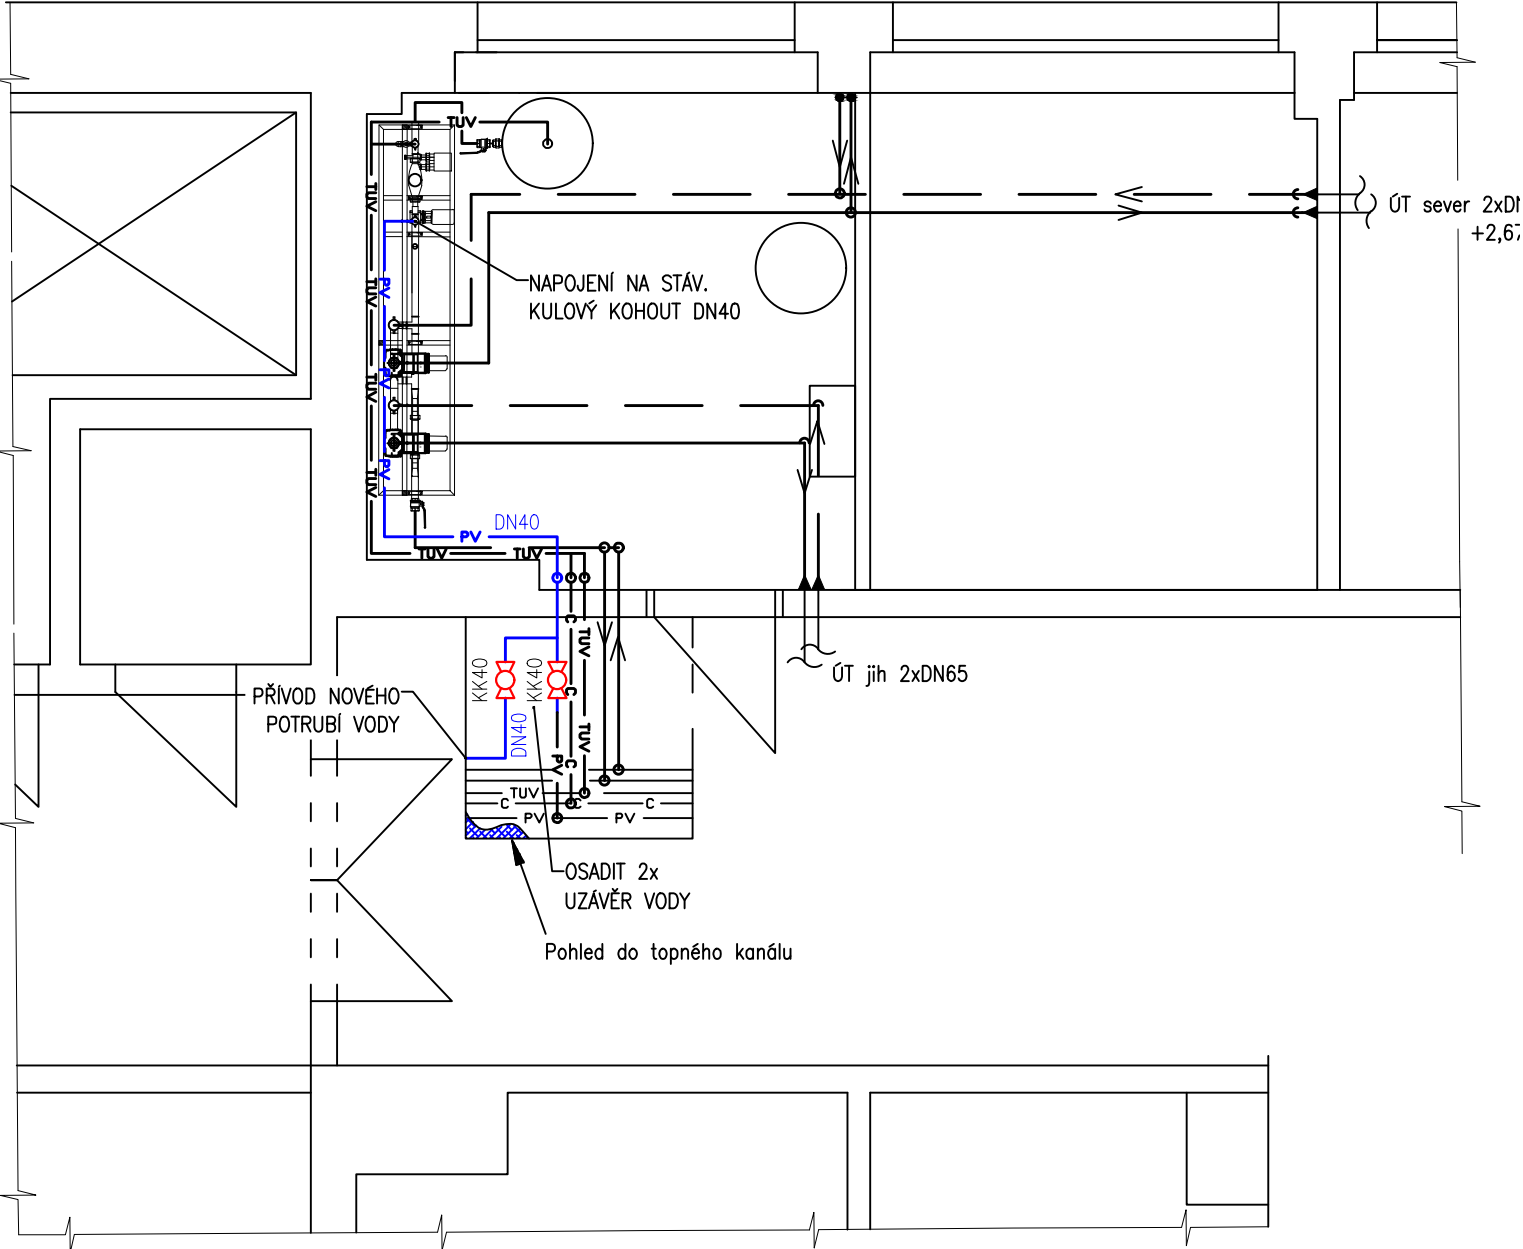


PŮDORYS – DEMONTÁŽE

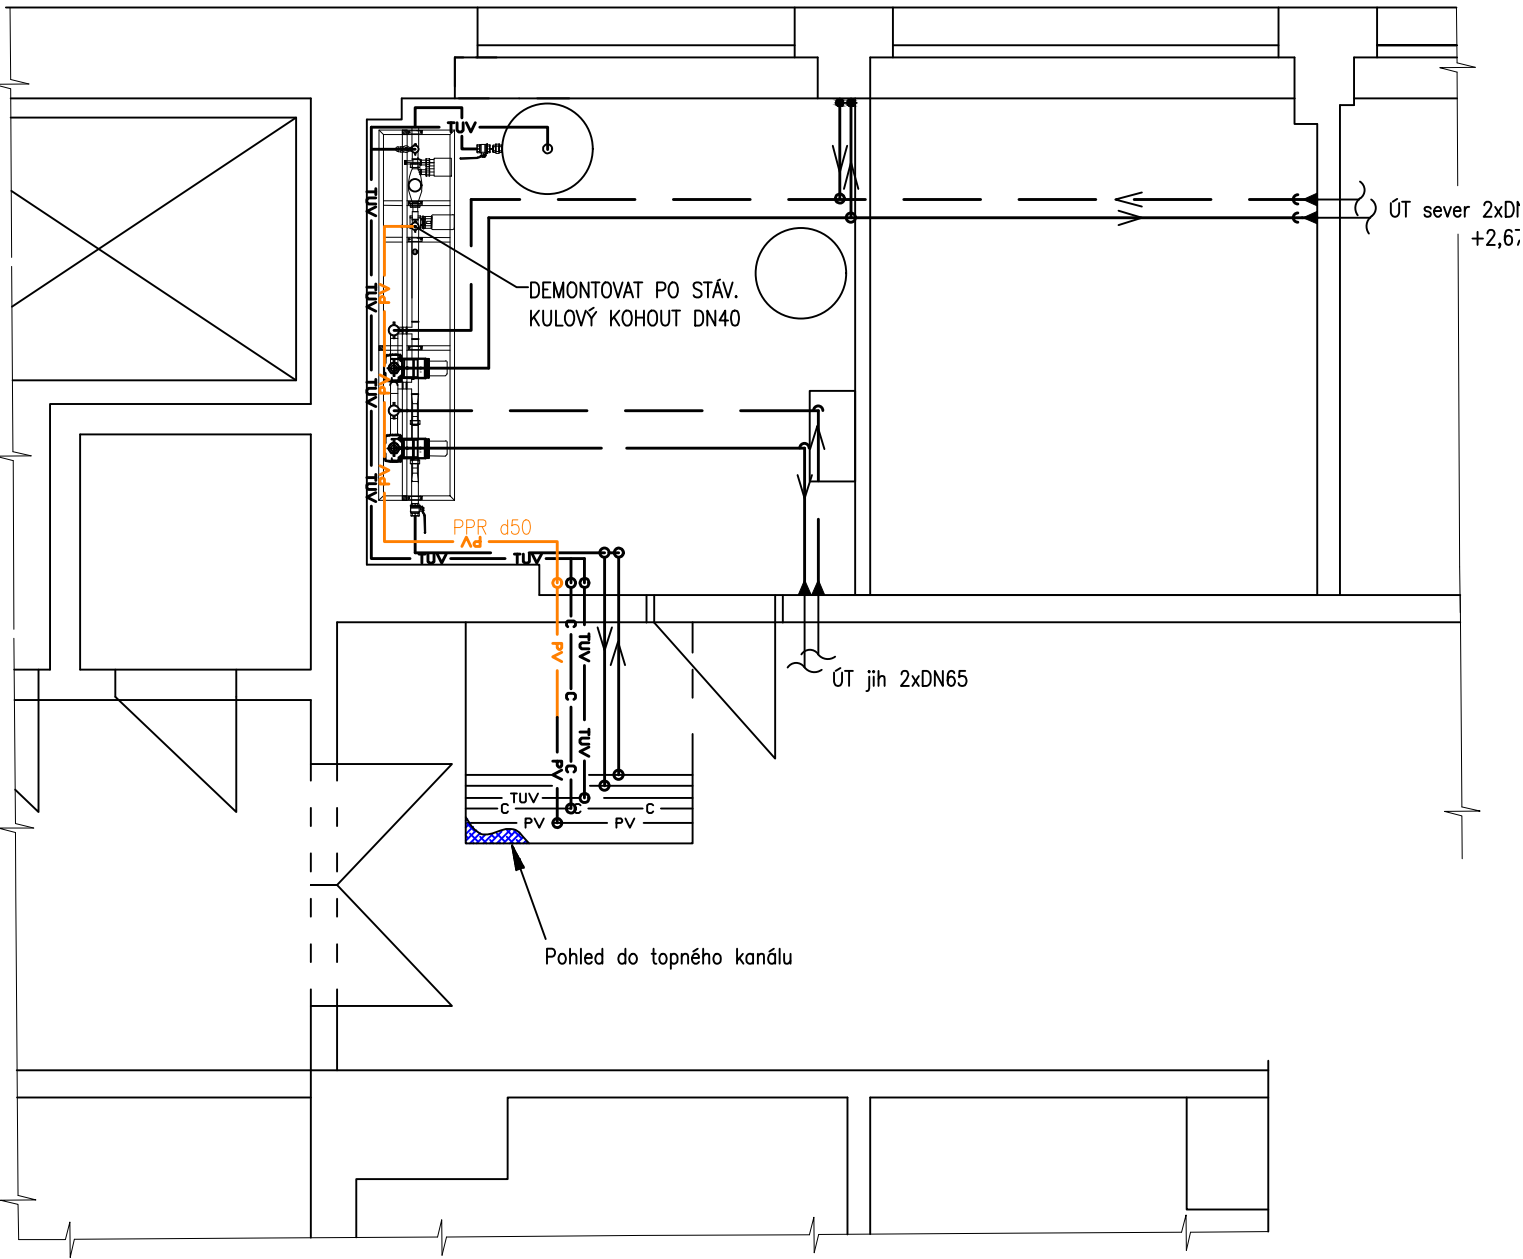

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ TEPLÁ TOPNÁ VODA – PŘÍVOD, ZPÁTEČKA
- TUV TUV STÁVAJÍCÍ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – přívod
- C C STÁVAJÍCÍ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – cirkulace
- PV PV STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA
- PV PV NOVÝ ROZVOD DEZINFIKOVANÉ STUDENÉ VODY, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 13mm NEREZOVÉ POTRUBÍ, NEREZ 1.4521 (AISI 444), LISOVANÉ SPOJE

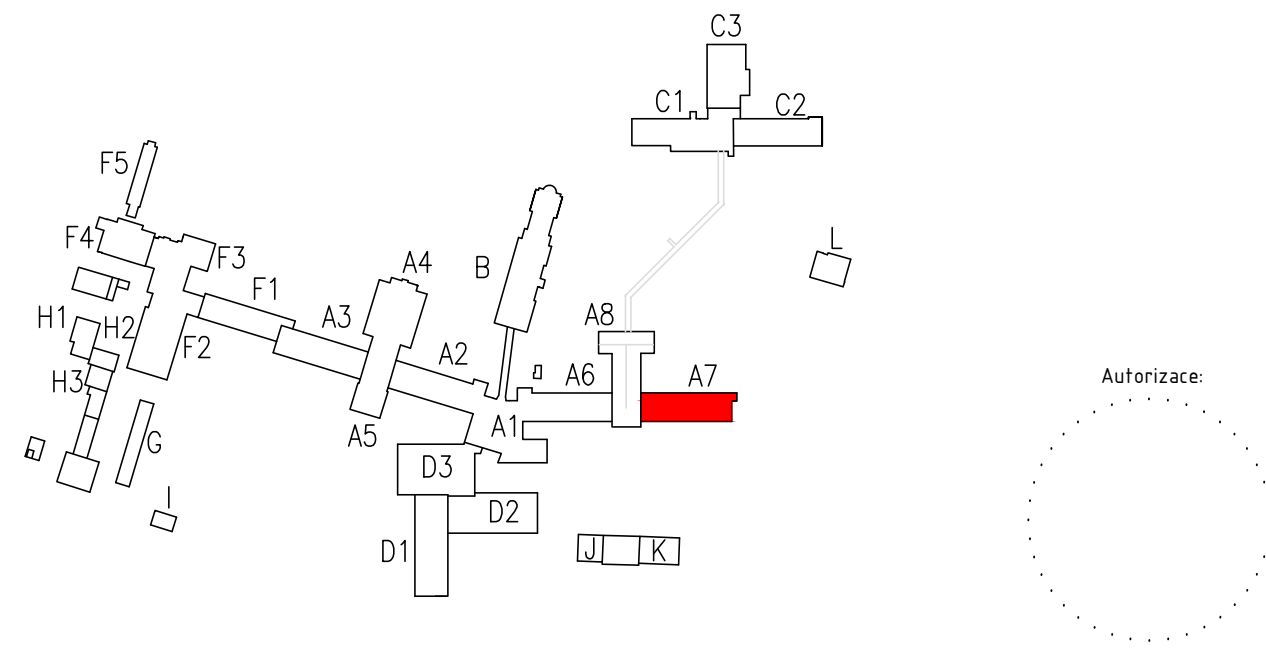

0	07/2023	Ing. Lukáš Zvolský	Ing. Martin Řezníček	Ing. Lukáš Zvolský	
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:
Investor: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov					<b>TRASKO</b> PROJEKCE
Akce/ místo: Nemocnice Vyškov – projekt rozvodů dezinfikované studené vody do jednotlivých OPS areál nemocnice Vyškov					TRASKO Projektce, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekce.trasko.cz
Objekt: ---			Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
Profese: D1.4.1 Zdravotně technické instalace			4xA4	PD-23-06-13	DPS
Obsah: OPS 6 (A7-INTERNA-VÝCHOD)			Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.4.1-06	Paré: