




SCHÉMA

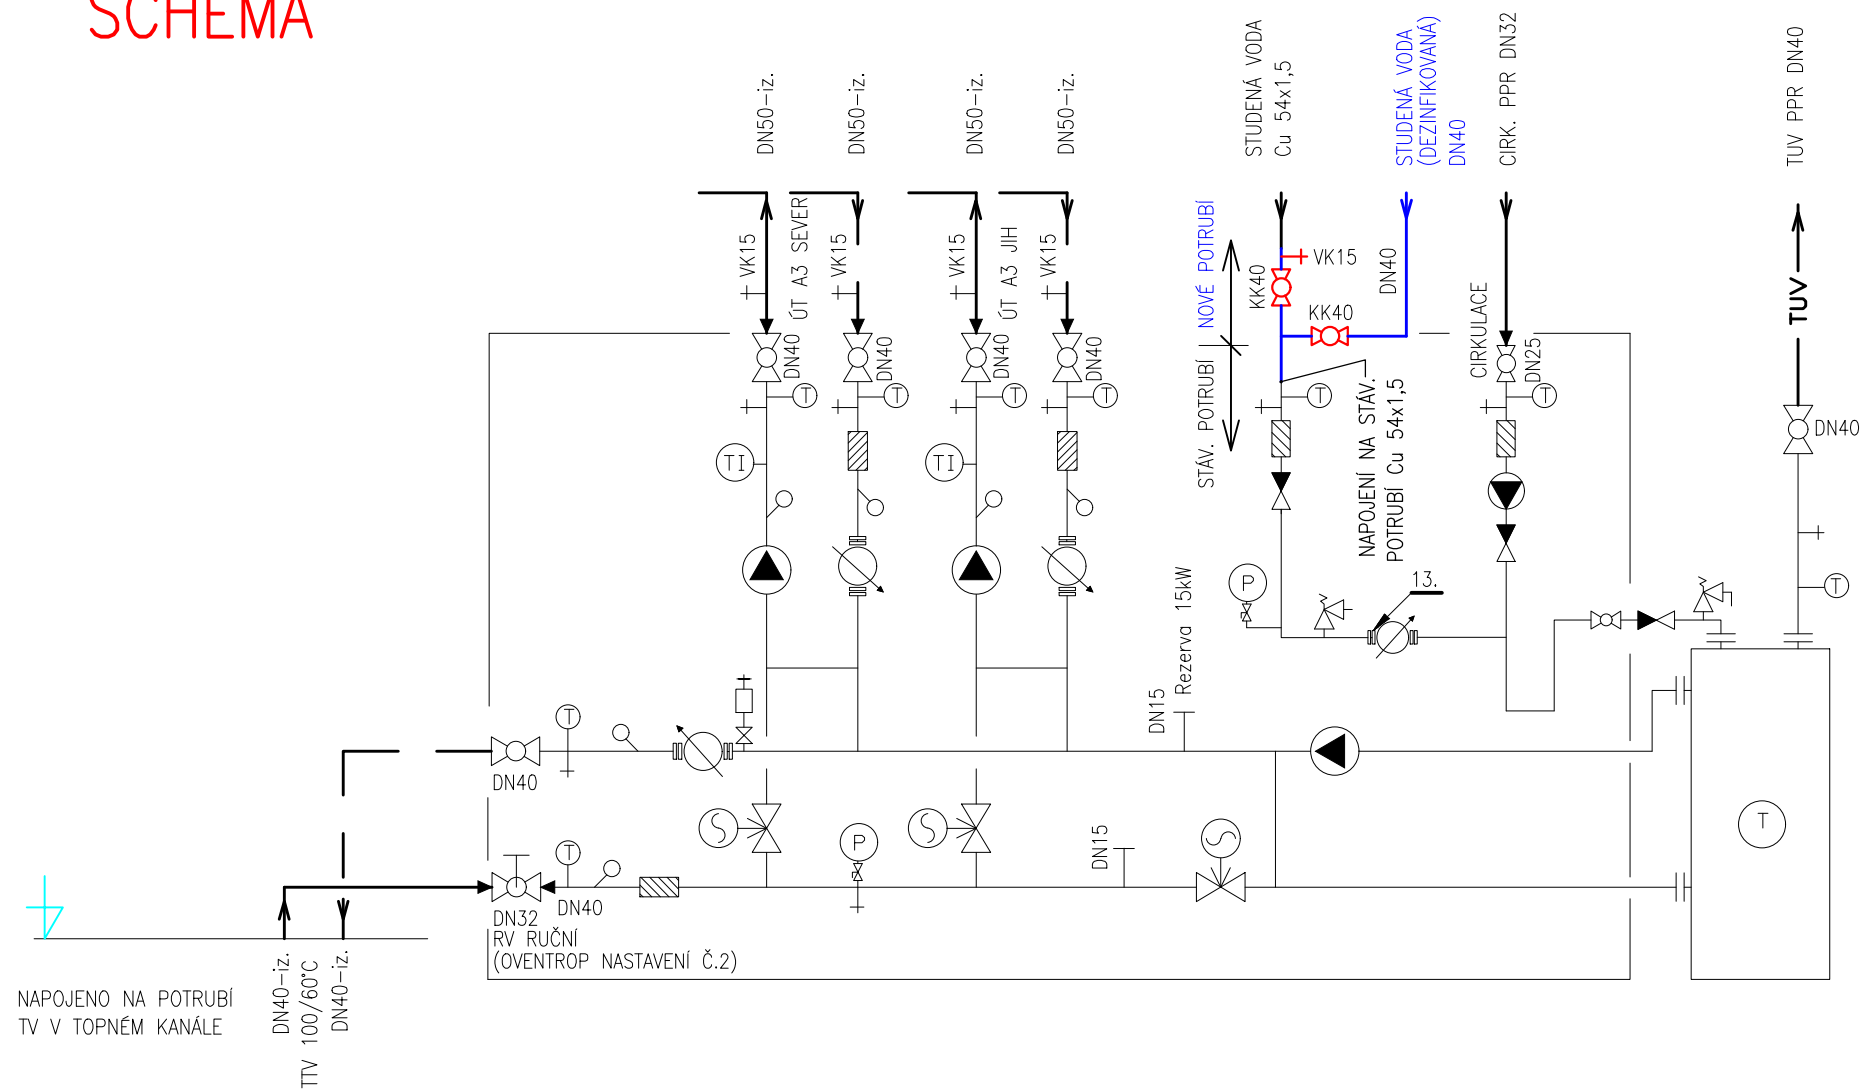


LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ TEPLÁ TOPNÁ VODA – PŘÍVOD, ZPÁTEČKA
- TUV TUV STÁVAJÍCÍ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – přívod
- C C STÁVAJÍCÍ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – cirkulace
- PV PV STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA
- NOVÝ ROZVOD DEZINFIKOVANÉ STUDENÉ VODY, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 13mm NEREZOVÉ POTRUBÍ, NEREZ 1.4521 (AISI 444), LISOVANÉ SPOJE

PŮDORYS – NOVÝ STAV

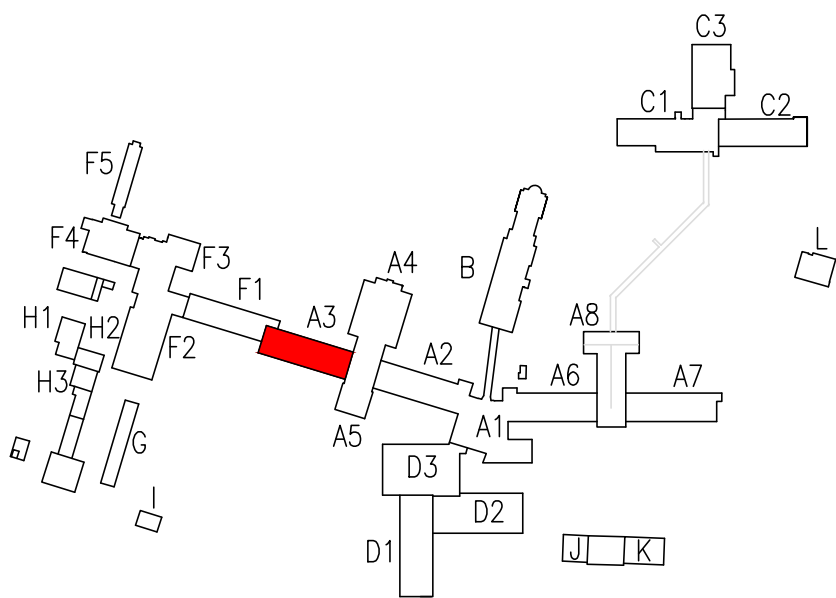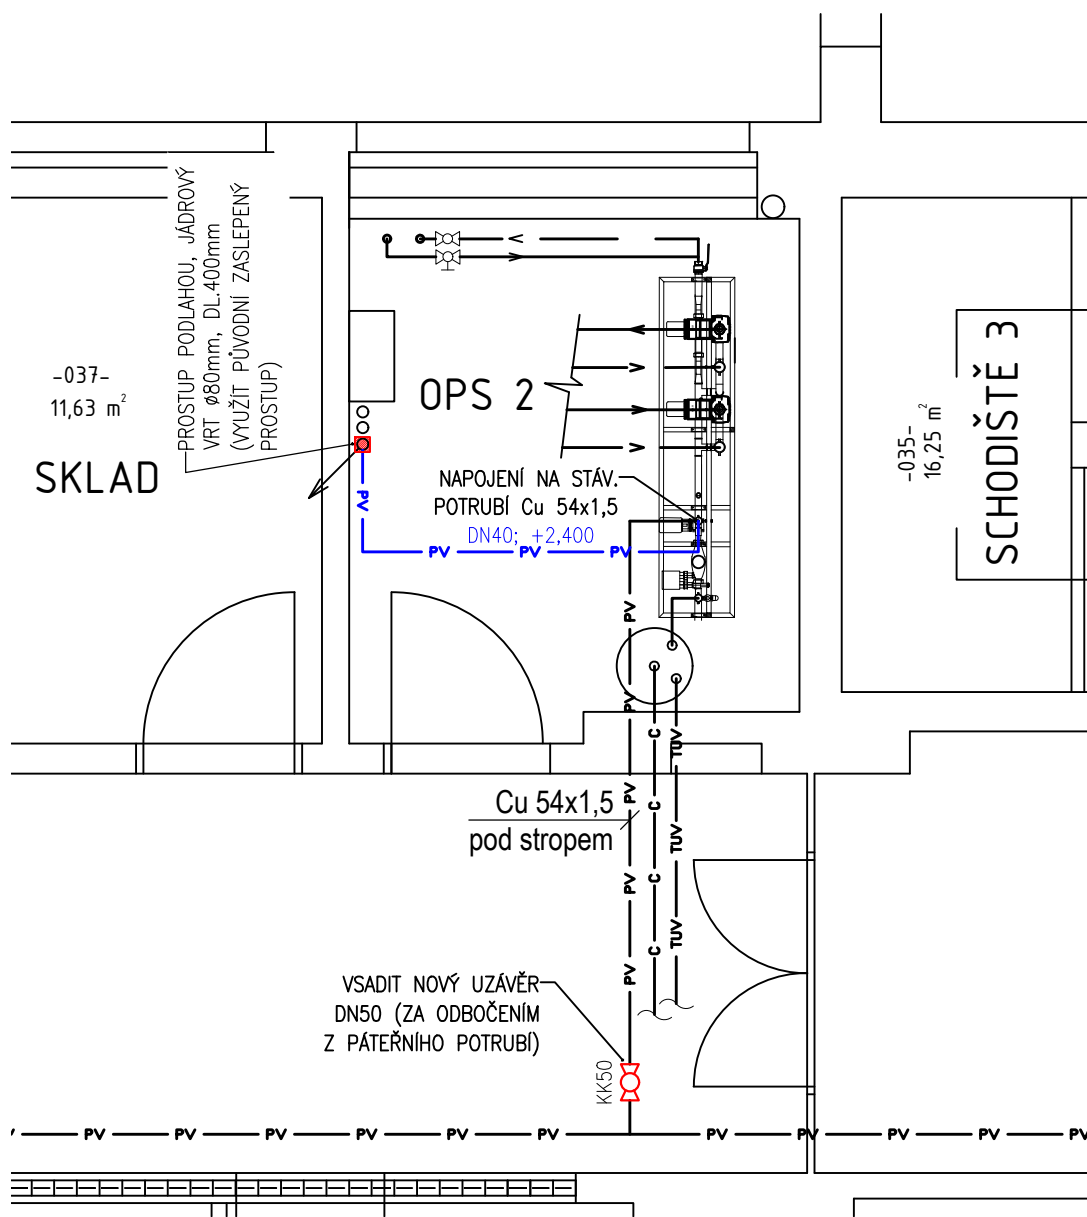

Autorizace:

		<i>4. kresl</i>		<i>1. kresl</i>		<i>4. kresl</i>			
0	07/2023	Ing. Lukáš Zvolský	Ing. Martin Řezníček	Ing. Lukáš Zvolský					
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:				
Investor:					<div></div> <div>TRASKO Projektce, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekte.trasko.cz</div>				
Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov									
Akce/ místo:	Nemocnice Vyškov – projekt rozvodů dezinfikované studené vody do jednotlivých OPS areál nemocnice Vyškov								
Objekt:	---				Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:		
Profese:	D1.4.1 Zdravotně technické instalace				6x A4	PD-23-06-13	DPS		
Obsah:	OPS 2 (A3-CHIRURGIE-ZÁPAD)				Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré:		
					1:50	D1.4.1-02			