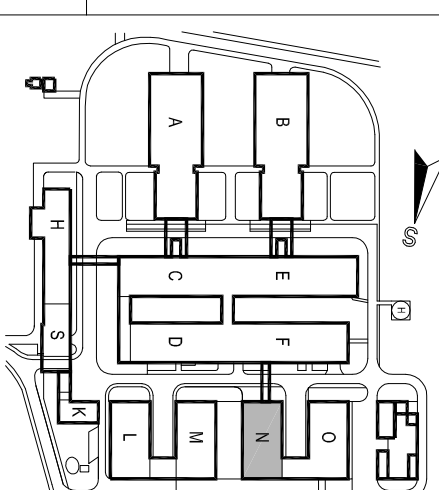


LEGENDA MoR

1.248 126.62/50
HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ
VEDENÁ PO STŘEŠE NA DLAZDICÍCH CCA 1M OD SEBE
(TRASA NA STŘEŠE UKOVYENÁ NA DLAZDICÍCH O MIN. VÝŠCE 5 CM)

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-S
OVLADACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PRO OBYVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000–4–47 čl.471.3

NEMOCNICE BŘECLAV			DOKUMENTACE PRO PROVAZÁNÍ STAVBY		
Objednatel: Jihomoravský kraj Zastupitelstvo nřm: 3 601 82 Brno		Autorizační razítko:		Schéma: 	
Generální projektant: MEDICPROJECT s.r.o. Kotkovská 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicproj@medicprojekt.cz http://www.medicprojekt.cz		Zodpovědný projektant Ing. Hrubá Josef			
Hlavní řešitel projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA		Výpracovatel Ing. Hrubá Josef		Datum: ČERVEN 2020	
Zpracovatel částí: Ing. Hrubá Josef tel.: 739 669 324 josef.hrub@brno.cz		Zadávací číslo: DSP/PS-01-2020			
Soubor (PS): PS 03 - Měření a regulace		Formát: B4		Stupeň: DPS	
Číslo PD: Měření a regulace		Měřítko: 1:100			
Průběh: PŮDORYS STŘECHY				Číslo přílohy: D-5-104	