



1.NP



2.NP

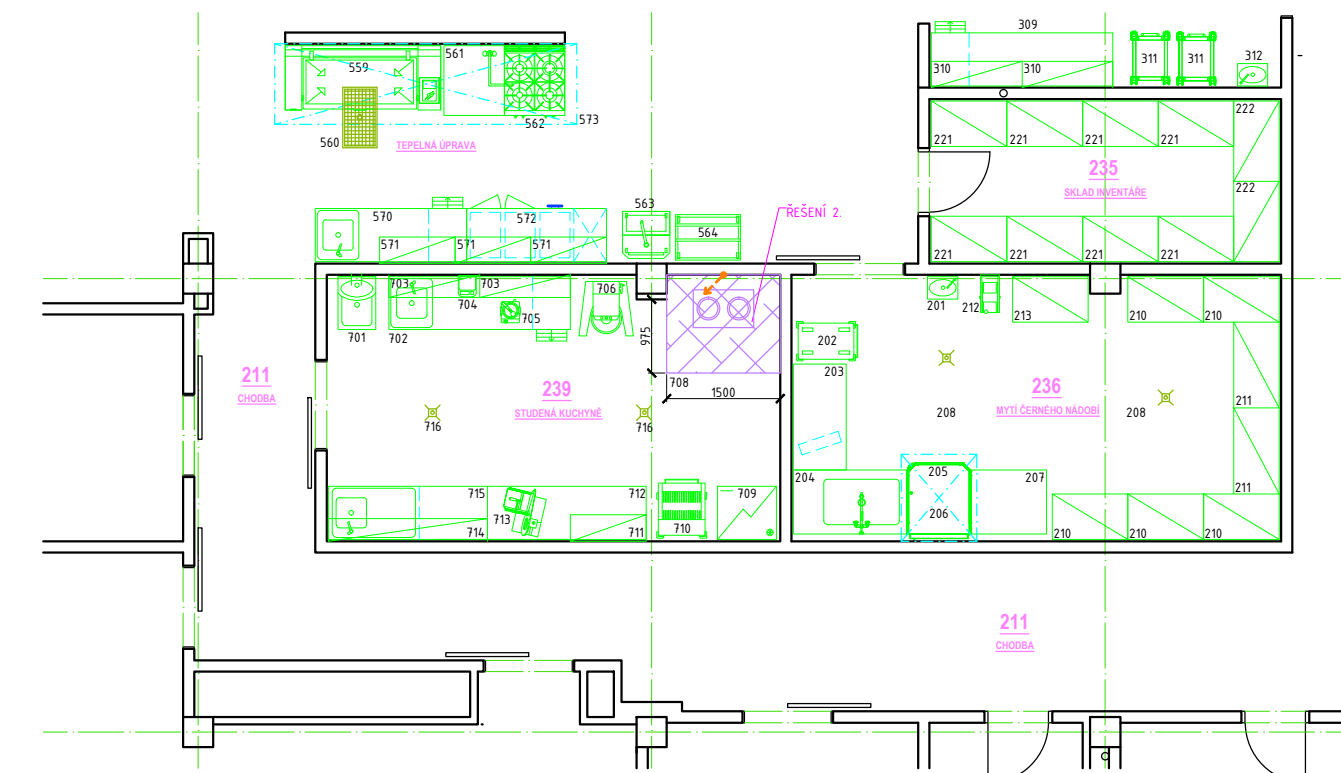

- | | |
|--|---|
| 1. NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTORU CENTRÁLNÍ ČÁSTI CHLADÍČÍCH A MRAZÍČÍCH BOXŮ | 2. NÁVRH ŘEŠENÍ PODLAHY CHLADÍČÍHO BOXU NA ODPADKY A BOXU V 2.NP |
| ZAPUŠTĚNÍ A VÝŠKOVÉ SROVNÁNÍ PODLAHY MRAZÍČÍHO A CHLADÍČÍHO BOXU S OKOLNÍ PODLAHOU | <ul style="list-style-type: none"> - BOX JE OBVYKLE POSTAVEN NA STAVEBNĚ DOKONČENOU PODLAHU - PŘÍPADNĚ LZE ŘEŠIT OBODOBNOU SKLADBOU JAKO U MRAZÍČÍHO BOXU |

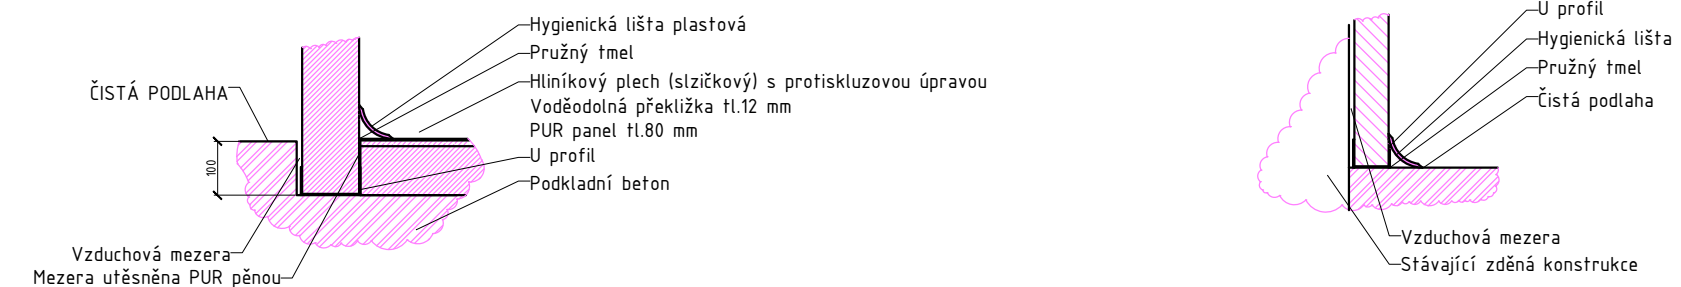


LEGENDA:

----- - VEDENÍ Cu potrubí + propojovací kabel CYKY 5x2,5mm

Pozn.:

- agregáty pro chladičí a mrazící boxy budou umístěny ve strojovně chladičích boxů (místnost č.121)
- jednotlivé agregáty budou uloženy na silentblocích
- strojovnu chladičích boxů nutné odvětrávat
- stavba zajistí průřazy pro vedení potrubí
- přesnou trasu vedení potrubí upřesní dodavatel chlazení
- vedení bude uloženo v drátěném žlabu, žlab bude podvěšený pod stropem
- stěny okolo boxu bez keramického obkladu
- prostor nad boxem zakrytý SDK s větrací mřížkou a revizními dvířky - zajistí stavba
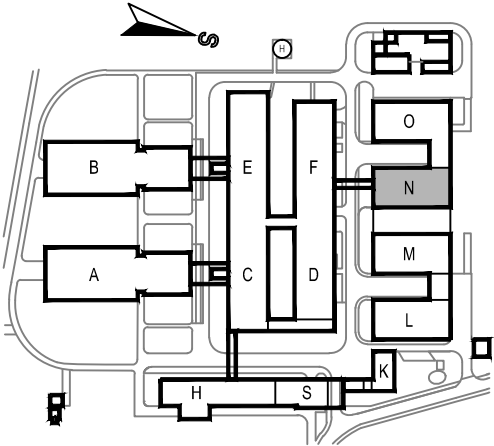
| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| <h1>Nemocnice BŘECLAV</h1> | | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
| Objednatel: Jihočeský kraj Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno | Autorizační razítko: | Schema:  | |
| Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křofkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz | | | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA | | | |
| Akce: Nemocnice Břeclav - stravovací provoz | | | |
| Zpracovatel části: HRASPO spol. s r.o. Tuřanka 1148/107 627 00 Brno tel: 548 219 792 | Zodpovědný projektant Jakub Hrabálek | Vypracoval Jakub Hrabálek | Pare: |
| Soubor (PS): PS 01 - Gastrotechnologie | | Datum: | ČERVEN 2020 |
| Část PD: Gastrotechnologie | | Zakázkové číslo: | DSP/DPS-01-2020 |
| Příloha: POŽADAVKY CHLAZENÍ 1.NP a 2.NP | | Formát: | 2xA3 |
| | | Stupeň: | DPS |
| | | 1:100 | Číslo přílohy: D.3-31 |