



Vnitřní topná/chladicí jednotka (nástěnná)  
top./chlad.výkon 2,9 / 2,6 kW  
Rozměry: 716x300x193 mm, 9,3 kg

Vnit.topná/chladicí jednotka (nástěnná)
top./chlad.výkon 3,8 / 3,5 kW
Rozměry: 804 x 300 x 193 mm, 10,2 kg

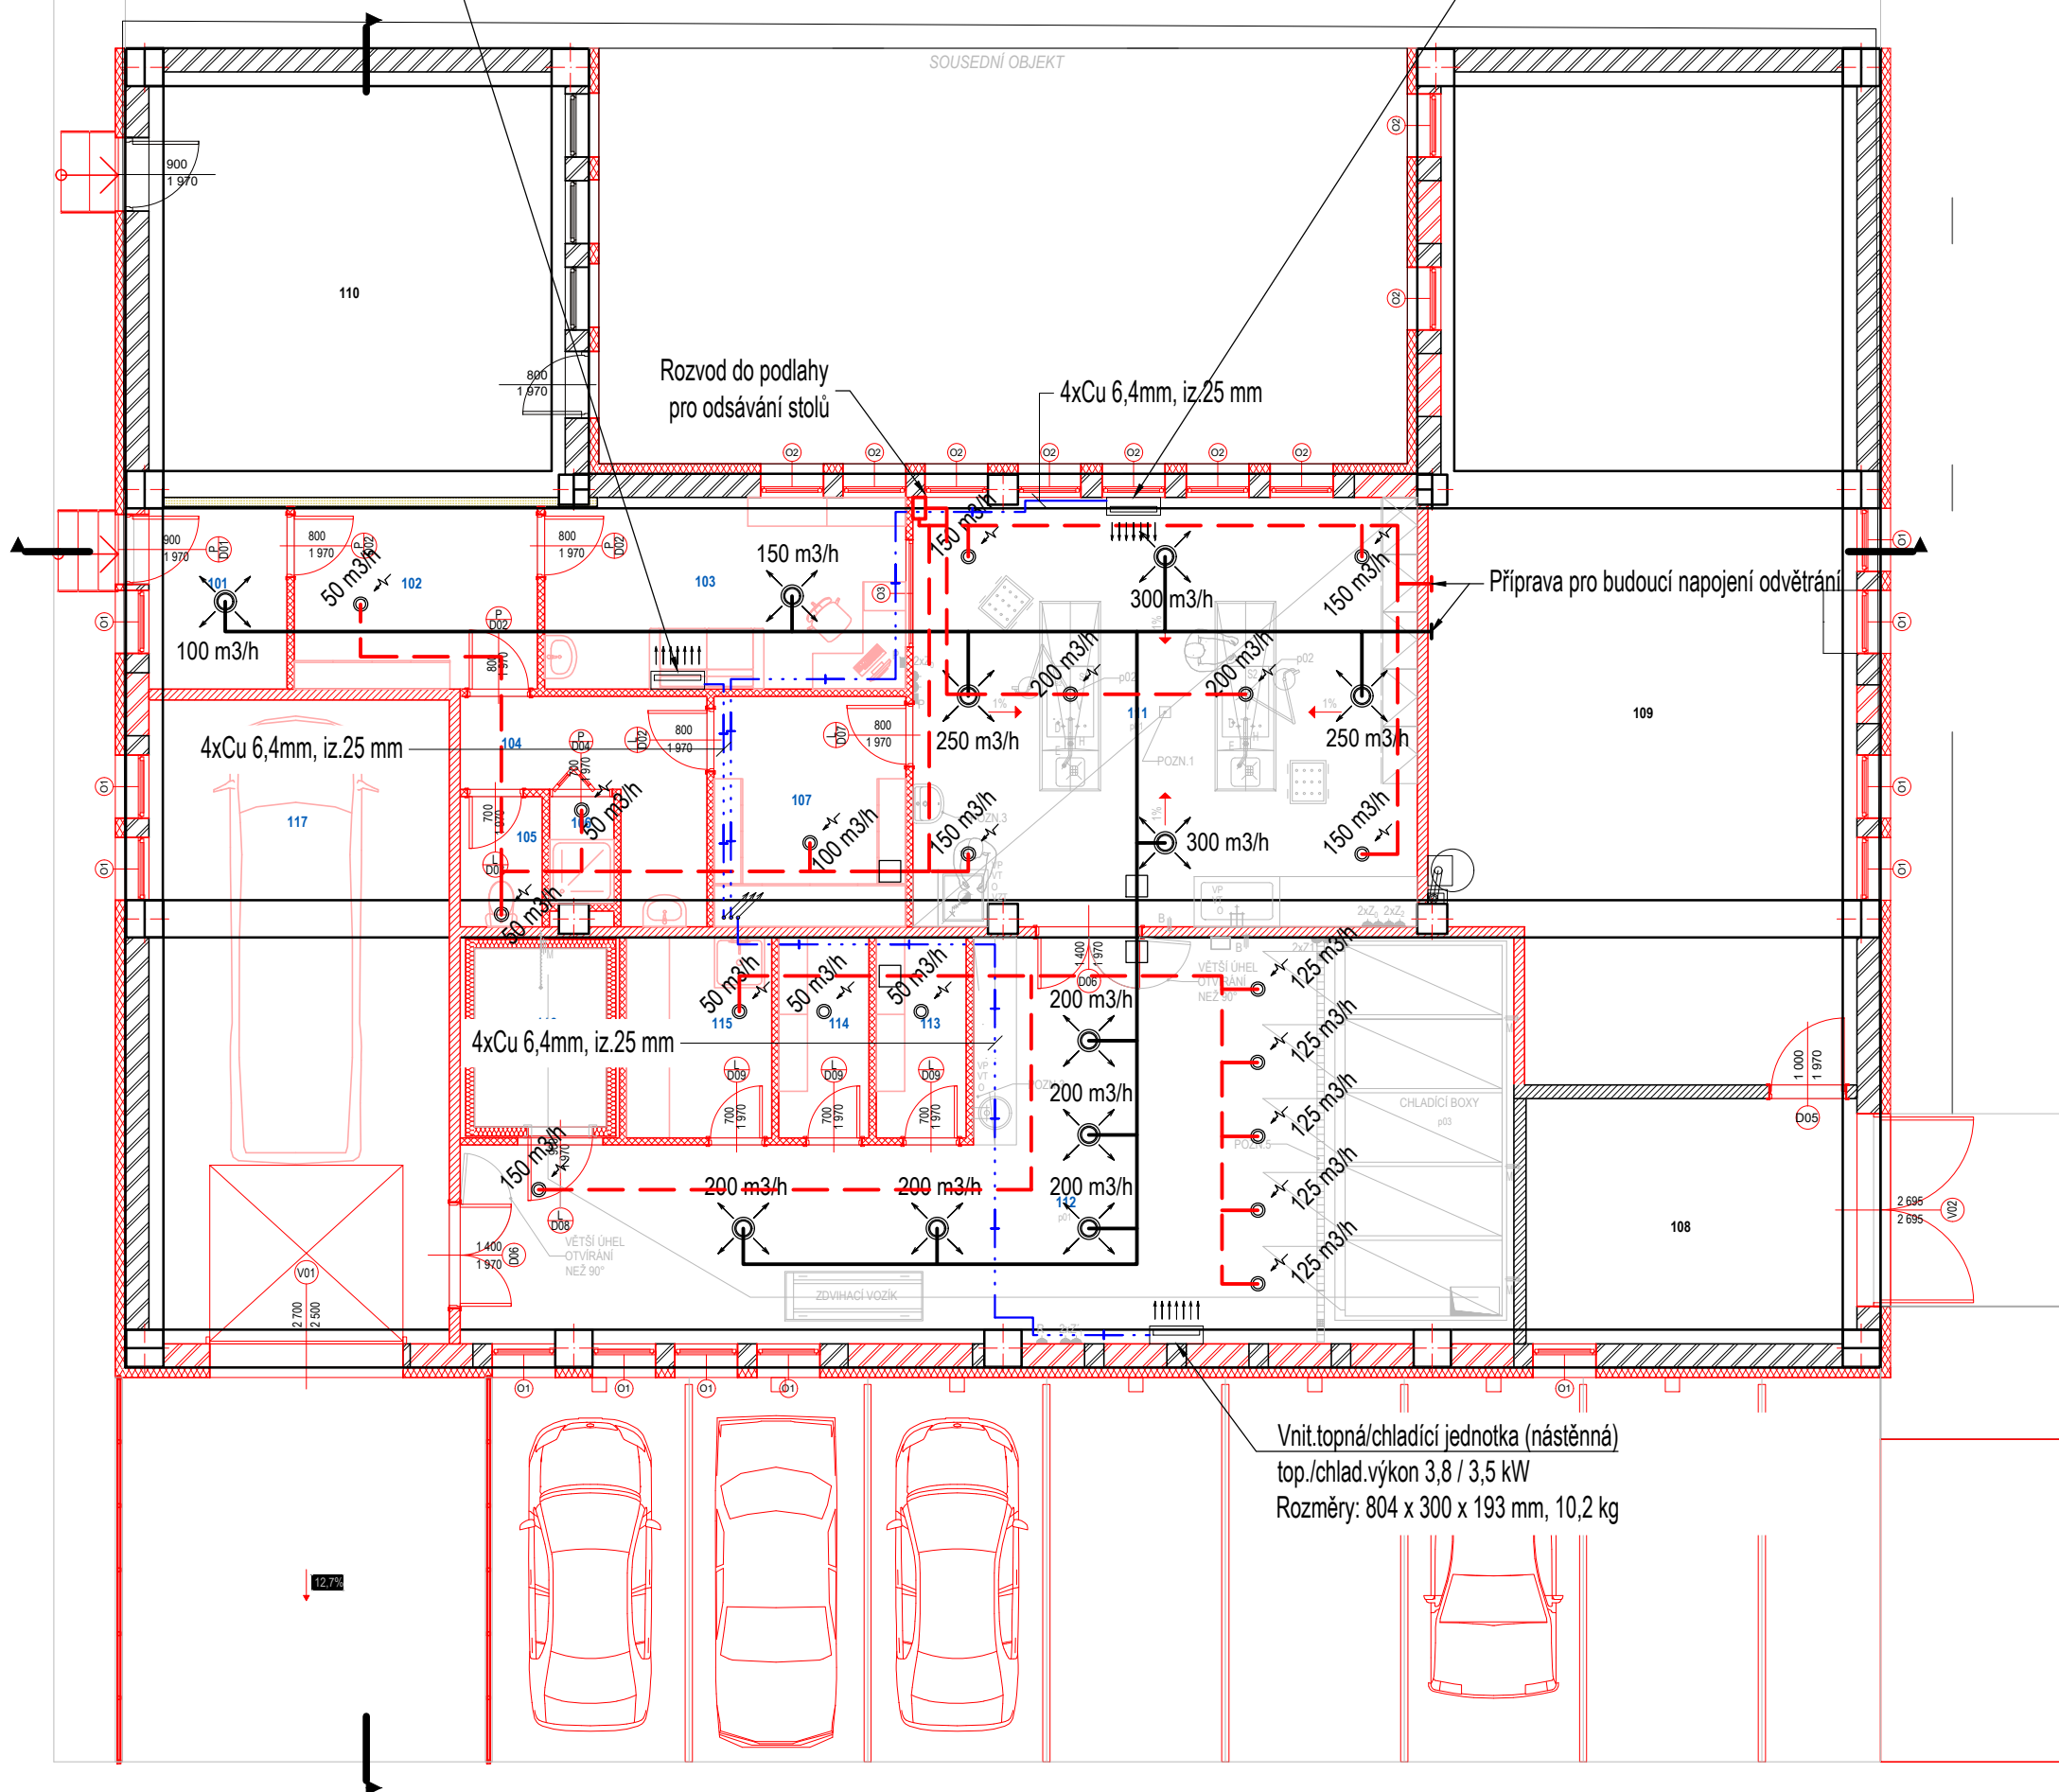

 VZT - přívod  
 VZT - odtah  
 CHLAZENÍ - okruh chladiva R32

~~Autorizační razítko~~

Formát:	-	Měřítko	1:100
Datum:	05/2021	Paré	
Zakázkové číslo:	---		
Stupeň dokumentace:	DSP		
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Zahradka		
Vypracoval:	Ing. Michal Zahradka		
Stavebník:	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín		
STAVBA:	<b>Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu</b>		
OBJEKT:	SO 01		
PROFESÍ:	<b>D.1.4.3 - VZT, CHL</b>		
PŘÍLOHA:	<b>1.NP</b>		
Číslo výkresu	<b>D.1.4.3.1</b>	Revize	<b>00</b>

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zjišťována jinými fyzickými nebo právními subjekty.