



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 109540/2024

Sp. zn.:

S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

4

Počet příloh:

3

Datum:

29. 07. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace VIII

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručených dne 24. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. VIII/1:

„Žádáme zadavatele o upřesnění podlah epoxidové stěrky. U položek, které se v objektech týkají epoxidové podlahy, je uvedena tloušťka epoxidu 6 mm. V tabulce skladby podlah se uvádí epoxid v tloušťce 5 mm. Co tedy platí? Současně se ptáme, zda zadavatel

požaduje takovou tloušťku u epoxidové podlahy, když běžně se epoxidové stěrky realizují v tl.2-3 mm. Jaký je důvod pro tak silnou epoxidovou stěrku?“

SKLADBY PODLAH

SP1 - Epoxidová stěrka

	5 mm	Vícevrstvá epoxidová litá stěrka s protiskluznou povrchovou úpravou, koef. smyk. tření min. 0,6/: ID J 47
	0 mm	penetrace/: ID H 16
	2 mm	Stěrka samonivelační, 40 Mpa/: ID F 01
	54 mm	Mazanina betonová, C 20/25, kari síť 100/100/8/: ID F 18
	0 mm	Fólie separační, polyethylenová,/: ID D 14
	80 mm	EPS 150 (střešní, podlahový)/: ID E 05
	4 mm	SBS asfaltový pás, vložka skleněná tkanina, (HI, radon)/: ID D 01

J 47	Vícevrstvá epoxidová litá stěrka s protiskluznou povrchovou úpravou, koef. smyk. tření min. 0,6	Epoxidová stěrka povrch ve spádu 0,5%, kopírovat dilatace podle nosné vrstvy. S protiskluznou povrchovou úpravoukoef. smykového tření 0,6, součástí je i výtužná vrstva
------	---	---

Odpověď č. VIII/1:

TI. Epoxidové stěrky byla ve všech skladbách podlah, ve všech objektech upravena na tl. 3 mm.

Také ve VV upraveno. Přikládáme upřesněné dokumenty.

CTIV_DPS_D.101.01_70_ASŘ_Skladby podlah_00, CTIV_DPS_D.102.01_70_ASŘ_Skladby podlah_00, CTIV_DPS_D.103.01_70_ASŘ_Skladby podlah_00, CTIV_DPS_D.104.01_70_ASŘ_Skladby podlah_00 a CTIV_DPS_D.105.01_70_ASŘ_Výpis podlah.


Dotaz č. VIII/2:

„Žádáme zadavatele o upřesnění pisoárových stěn u objektů D.101, 102,103. Opravdu se má jednat o keramické pisoárové stěny v uvedených rozměrech a barevném popisu kov-nerezových částí? U popisu v objektu D.101.01 je asi zapomenutá poznámka a ve výkresu ZTI je pisoárovou stěnou vedené kanalizační stoupací potrubí.“

Objekt D.101.01:

133	76791	Stěna pisoárová š.25, v.2000, hl.600mm, D+M, A11, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
-----	-------	---	----	---------	------	-------	------	---------	-------

I	Stěna pisoárová	š.25, v.2000, hl.600	Barva 24 - tmavě šedá; Kov - nerez ocel; Keramika - porcelán; Barva 01 - bílá lesklá	Dělicí stěna mezi pisoáry	1	Děky okeních křidel se přikontrolují na stavbě a podle toho se dokoupí odpovídající rolety
---	-----------------	----------------------	--	---------------------------	---	--

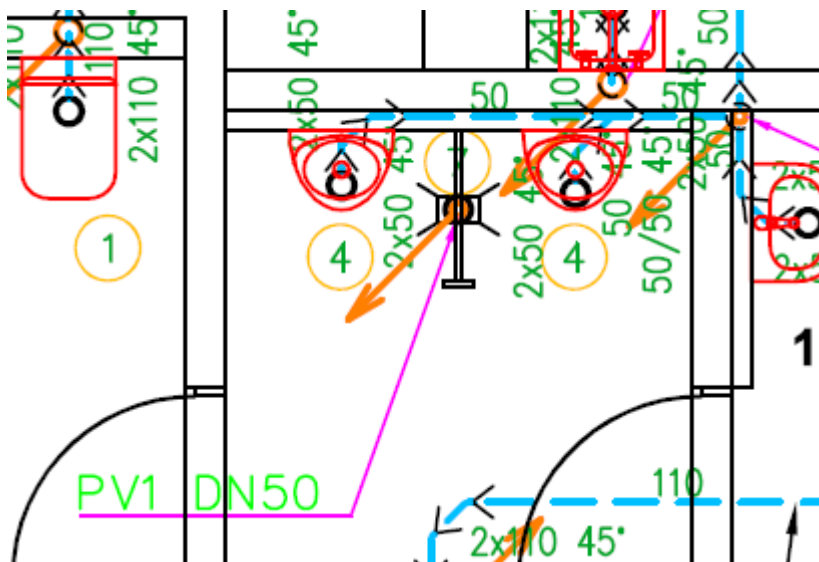

Objekt D.103.01:

181	76781	Stěna pisoárová š.100, v.1500, hl.410mm, D+M, A01, popis viz výpis výrobků	ks	4,00000	0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
182	76782	Stěna pisoárová š.100, v.1500, hl.410mm, D+M, A02, popis viz výpis výrobků	ks	2,00000	0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv

A01	Stěna pisoárová	š.100, v.1500, hl. 410	Kov - nerez ocel; Barva 02 - titanově bílá; Keramika - porcelán		4	
A02	Stěna pisoárová	š.100, v.1500, hl. 410	Kov - nerez ocel; Barva 02 - titanově bílá; Keramika - porcelán	Dělící stěna mezi pisoáry	2	

Odpověď č. VIII/2:

Pisoárové stěny nebudou keramické, materiál desky je předpokládán laminát z HPL. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, lze je upravit dle zvoleného výrobku. Výběr pisoárových stěn bude podléhat vzorkování.

Specifikace pisoárových stěn je upravena v dokumentech CTIV_DPS_D.101.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků_00, CTIV_DPS_D.102.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků_00 a CTIV_DPS_D.103.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků_00. Na VV nemá vliv.

Co se týče dotazu na ZTI nejedná se o stoupací kanalizační potrubí, ale o podlahovou vpust, která se nachází pod pisoárovou stěnou.

Dotaz č. VIII/3:

„Prosíme o bližší specifikaci souborů informačních tabulek v objektu SO 101 a SO 105, hlavně jejich počtu. Děkujeme.“

Odpověď č. VIII/3:

Specifikace a počet pro soubor informačních tabulek je v upřesněných dokumentech CTIV_DPS_D.101.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků_00, ve VV položka č. 136 upravena.

a CTIV_DPS_D.105.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků, ve VV položka č. 198 upravena.

Současně k tomuto vysvětlení přikládáme upravené VV a zpracovanou dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu